

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違）
波線・・記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

まとめ資料比較表 [技術的能力 1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等]

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
比較表において、相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については、備考欄に相違理由を記載する。			
相違No.	相違理由		
①	島根2号炉は、残留熱代替除去系を48条の自主対策設備として使用する		
②	島根2号炉は、可搬の原子炉補機代替冷却系を48条の重大事故等対処設備としているが、東海第二は常設の緊急用海水系を重大事故等対処設備としている		
③	島根2号炉は、大型送水ポンプ車のみで対応		
④	島根2号炉は、耐圧強化ベントライン止め弁用空気ボンベについて、予備は確保しない方針		
⑤	島根2号炉のドレン移送設備は常時満水保管のため起動時に水張り不要		
⑥	島根2号炉は、中央制御室から遠隔操作できる構成		
⑦	島根2号炉のドレン移送設備は常時満水状態であるため、窒素ガスによる不活性化は不要		
⑧	島根2号炉は、配管勾配により発生したドレンはスクラバ容器ほかに回収されるためドレンタンク不要		
⑨	島根2号炉は、耐圧強化ベントを48条の自主対策設備として使用する		
⑩	柏崎6/7は、自主対策設備として第二代替交流電源設備を設置		
⑪	島根2号炉は、車載（移動式代替熱交設備）のストレーナを使用		
⑫	島根2号炉は、島根1号炉と中央制御室を共用しているため、当直副長の指揮に基づき運転操作対応を実施		
⑬	島根2号炉は、操作者の1名を記載。柏崎6/7は、操作者及び確認者の2名を記載		
⑭	設備構成、対応する要員及び所要時間の相違		
⑮	島根2号炉は、ベント実施前に可搬型設備の準備を行うため、ベント移行条件到達後、準備着手		
⑯	島根2号炉は、出口水素濃度は可搬型設備で計測するため現場での起動が必要		
⑰	島根2号炉は、窒素ガスパージを停止した場合に水素濃度上昇又はスクラバ容器上流側配管内圧力が低下することを想定し、窒素ガスパージを継続		
⑱	島根2号炉は、格納容器ベント実施後の水素爆発等の防止のため、水素濃度の監視を行う		
⑲	島根2号炉は、残留蒸気の凝縮によりスクラバ容器内が負圧になっていないことをスクラバ容器内圧力の監視により確認		
⑳	島根2号炉は、運転員操作と緊急時対策要員操作を分けて記載		

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20 版)	東海第二発電所 (2018.9.18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 　< 目次 ></p> <p>1.5.1 対応手段と設備の選定</p> <p>(1) 対応手段と設備の選定の考え方</p> <p>(2) 対応手段と設備の選定の結果</p> <p>a. フロントライン系故障時の対応手段及び設備</p> <p>(a) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送</p> <p>(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備</p> <p>b. サポート系故障時の対応手段及び設備</p> <p>(a) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送</p> <p>(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備</p> <p>c. 手順等</p> <p>1.5.2 重大事故等時の手順</p> <p>1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順</p> <p>(1) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流電源が健全である場合）</p> <p>a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>b. 耐圧強化ペント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>(2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合）</p> <p>a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）</p>	<p>1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 　< 目次 ></p> <p>1.5.1 対応手段と設備の選定</p> <p>(1) 対応手段と設備の選定の考え方</p> <p>(2) 対応手段と設備の選定の結果</p> <p>a. フロントライン系故障時の対応手段及び設備</p> <p>(a) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送</p> <p>(b) 重大事故等対処設備</p> <p>b. サポート系故障時の対応手段及び設備</p> <p>(a) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送</p> <p>(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備</p> <p>c. 手順等</p> <p>1.5.2 重大事故等時の手順</p> <p>1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順</p> <p>(1) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送</p> <p>a. 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>(2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合）</p> <p>a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>b. 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給</p> <p>b. 耐圧強化ペント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>(2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合）</p> <p>a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）</p>	<p>1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 　< 目次 ></p> <p>1.5.1 対応手段と設備の選定</p> <p>(1) 対応手段と設備の選定の考え方</p> <p>(2) 対応手段と設備の選定の結果</p> <p>a. フロントライン系故障時の対応手段及び設備</p> <p>(a) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送</p> <p>(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備</p> <p>b. サポート系故障時の対応手段及び設備</p> <p>(a) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送</p> <p>(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備</p> <p>c. 手順等</p> <p>1.5.2 重大事故等時の手順</p> <p>1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順</p> <p>(1) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送</p> <p>a. 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>(2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合）</p> <p>a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>b. 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給</p> <p>c. 耐圧強化ペントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>(3) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合）</p> <p>a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>整備する自主対策設備の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>島根 2号炉は、残留熱代替除去系を 48 条の自主対策設備として使用する（以下、①の相違）</p> <p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>東海第二は、当該手順を「1.5.2.1(1)a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」に記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>b.. 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）</p> <p>(3) 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順</p> <p>(1) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送</p> <p>a. <u>代替原子炉補機冷却系</u>による<u>補機冷却水確保</u></p> <p>b. <u>大容量送水車（熱交換器ユニット用）</u>又は<u>代替原子炉補機冷却海水ポンプ</u>による<u>補機冷却水確保</u></p> <p>(2) 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>1.5.2.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順</p> <p>(1) 原子炉補機冷却系による<u>補機冷却水確保</u></p> <p>1.5.2.4 その他の手順項目について考慮する手順</p> <p>添付資料1.5.1 審査基準、基準規則と対処設備との対応表</p> <p>添付資料1.5.2 対応手段として選定した設備の電源構成図</p> <p>添付資料1.5.3 重大事故対策の成立性</p>	<p>b.. <u>耐圧強化ベント系</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）</p> <p>(3) 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順</p> <p>(1) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送</p> <p>a. <u>緊急用海水系</u>による冷却水確保</p> <p>b. <u>代替残留熱除去系海水系</u>による冷却水確保</p> <p>(2) 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>1.5.2.3 <u>設計基準事故対処設備を使用した対応手順</u></p> <p>(1) <u>残留熱除去系海水系</u>による冷却水確保</p> <p>1.5.2.4 その他の手順項目について考慮する手順</p> <p>添付資料1.5.1 審査基準、基準規則と対処設備との対応表</p> <p>添付資料1.5.2 自主対策設備仕様</p> <p>添付資料1.5.3 対応手段として選定した設備の電源構成図</p> <p>添付資料1.5.4 重大事故対策の成立性</p>	<p>b.. <u>可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給</u></p> <p>c.. <u>耐圧強化ベントライン</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）</p> <p>(4) 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順</p> <p>(1) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送</p> <p>a. <u>原子炉補機代替冷却系</u>による<u>除熱</u></p> <p>b. <u>大型送水ポンプ車</u>による<u>除熱</u></p> <p>(2) 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>1.5.2.3 重大事故等対処設備（設計基準拡張）による対応手順</p> <p>(1) <u>原子炉補機冷却系</u>による<u>除熱</u></p> <p>1.5.2.4 その他の手順項目について考慮する手順</p> <p>添付資料1.5.1 審査基準、基準規則と対処設備との対応表</p> <p>添付資料1.5.2 <u>自主対策設備仕様</u></p> <p>添付資料1.5.3 対応手段として選定した設備の電源構成図</p> <p>添付資料1.5.4 重大事故対策の成立性</p>	<ul style="list-style-type: none"> 記載方針の相違 <p>【東海第二】</p> <p>東海第二は、当該手順を「1.5.2.1(2)a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）」に記載</p> <ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、可搬の原子炉補機代替冷却系を48条の重大事故等対処設備としているが、東海第二は常設の緊急用海水系を重大事故等対処設備としている（以下、②の相違）</p> <ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 <p>【柏崎6/7】</p> <p>島根2号炉は、大型送水ポンプ車のみで対応（以下、③の相違）</p> <ul style="list-style-type: none"> 記載表現の相違 <p>【柏崎6/7】</p> <p>島根2号炉は、自主対策設備の設備概要を記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>1. <u>格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</u></p> <p>2. <u>原子炉格納容器ベント弁駆動源確保（予備ボンベ）</u></p> <p>3. <u>フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り</u></p> <p>4. <u>フィルタ装置水位調整（水張り）</u></p> <p>5. <u>フィルタ装置水位調整（水抜き）</u></p>	<p>1. <u>格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</u></p> <p>2. <u>格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）</u></p> <p>(1) <u>格納容器圧力逃がし装置の遠隔人力操作機構を使用した現場操作による格納容器ベント</u></p> <p>(1) <u>フィルタ装置スクラビング水補給</u></p>	<p>1. <u>残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</u></p> <p>(1) <u>残留熱代替除去系の系統構成</u></p> <p>(2) <u>残留熱代替除去系における原子炉補機代替冷却系の系統構成</u></p> <p>(3) <u>残留熱代替除去系における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保</u></p> <p>2. <u>格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</u></p> <p>(1) <u>格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</u></p> <p>(2) <u>格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）</u></p> <p>(3) <u>第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）</u></p> <p>(4) <u>第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>①の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉は、耐圧強化ベントライン止め弁用空気ボンベについて、予備は確保しない方針（以下、④の相違）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉のドレン移送設備は常時満水保管のため起動時に水張り不要（以下、⑤の相違）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根 2号炉は、スクラビング水の水位挙動評価により、事故発生後 7日間はスクラバ容器水</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
6. <u>格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスバージ</u>	(3) <u>フィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換</u> <u>(4) フィルタ装置スクラビング水移送</u>	(5) <u>格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスバージ</u>	位調整（水抜き）不要なため、自主対策として整備
7. <u>フィルタ装置スクラバ水pH調整</u>		(6) <u>フィルタベント計装（第1ベントフィルタ出口水素濃度）</u>	・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉は、最終的なスクラビング水の移送は、事故収束後に行う手順のため記載不要と整理
8. <u>ドレン移送ライン窒素ガスバージ</u>		(7) <u>第1ベントフィルタスクラバ容器スクラビング水pH調整</u>	・設備の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉の第1ベントフィルタ出口水素濃度は可搬型設備にて測定
9. <u>ドレンタンク水抜き</u>			・運用の相違 【東海第二】 島根2号炉は、待機時に十分な量の薬液を保有しており、格納容器ベント後においてもアルカリ性を維持可能であるが、スクラビング水の排水に合せて、薬液を補給
			・設備の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉のドレン移送設備は常時満水状態であるため、窒素ガスによる不活性化は不要（以下、⑦の相違）
			・設備の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉は、配管勾

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>10. 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>11. 代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保</p> <p>12. 热交換器ユニットによる補機冷却水確保</p> <p>13. 大容量送水車（热交換器ユニット用）又は代替原子炉補機冷却海水ポンプによる補機冷却水確保</p>	<p>(2) 原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）置換</p> <p>3. 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）</p> <p>(1) 耐圧強化ベント系の現場操作による格納容器ベント</p> <p>4. 代替残留熱除去系海水系による冷却水確保</p> <p>(1) 代替残留熱除去系海水系として使用する可搬型代替注水大型ポンプによる送水（海水）</p>	<p>3. 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給</p> <p>4. 耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>(1) 耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>(2) 耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）</p> <p>(3) 耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスページ</p> <p>5. 原子炉補機代替冷却系による除熱</p> <p>(1) 系統構成</p> <p>(2) 移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車による除熱</p> <p>6. 大型送水ポンプ車による除熱</p> <p>(1) 系統構成</p> <p>(2) 大型送水ポンプ車による除熱</p>	<p>配により発生したドレンはスクラバ容器ほかに回収されるためドレンタンク不要（以下、⑧の相違）</p> <ul style="list-style-type: none"> 記載表現の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉は、可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給の成立性を記載</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>島根 2号炉は、耐圧強化ベントラインの窒素ガスページの手順を整備</p> <ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根 2号炉は、可搬の熱交換設備を使用するが、東海第二は常設の熱交換器を使用（東海第二は海水系配管へ海水ホースを接続）</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>③の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>添付資料1.5.4 解釈一覧</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. 判断基準の解釈一覧 2. 操作手順の解釈一覧 3. 各号炉の弁番号及び弁名称一覧 	<p>添付資料1.5.5 格納容器ベント操作について</p> <p>添付資料1.5.6 スクラビング水の保有水量の設定根拠について</p> <p>添付資料1.5.7 解釈一覧</p> <p>添付資料1.5.8 手順のリンク先について</p>	<p>添付資料1.5.5 格納容器ベント操作について</p> <p>添付資料1.5.6 スクラビング水の保有水量の設定根拠について</p> <p>添付資料1.5.7 解釈一覧</p> <p>添付資料1.5.8 手順のリンク先について</p>	<p>7. 原子炉補機冷却系による除熱</p> <p>・記載表現の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は中央制御室運転員の作業の成立性を記載</p> <p>・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、格納容器ベント操作について記載</p> <p>・記載方針の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、スクラビング水の保有水量の設定値根拠について記載</p> <p>・記載表現の相違 【東海第二】 島根 2号炉は、解釈一覧の見出し項目を記載</p> <p>・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、手順のリンク先を記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等</p> <p>【要求事項】</p> <p>発電用原子炉設置者において、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損(炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。)を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。</p> <p>【解釈】</p> <p>1 「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。</p> <p>(1) 炉心損傷防止</p> <p>a) 取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想定した上で、BWRにおいては、サプレッションプールへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンク(UHS)の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。加えて、残留熱除去系(RHR)の使用が不可能な場合について考慮すること。</p> <p>また、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。</p> <p>設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能は、<u>残留熱除去系(原子炉停止時冷却モード、サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード及び格納容器スプレイ冷却モード)</u>、原子炉補機冷却系による冷却機能である。</p> <p>これらの機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損(炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。)を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するための対処設備を整備しており、ここでは、この対処設備を活用した手順等について説明する。</p>	<p>1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等</p> <p>【要求事項】</p> <p>発電用原子炉設置者において、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損(炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。)を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。</p> <p>【解釈】</p> <p>1 「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。</p> <p>(1) 炉心損傷防止</p> <p>a) 取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想定した上で、BWRにおいては、サプレッションプールへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンク(UHS)の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。加えて、残留熱除去系(RHR)の使用が不可能な場合について考慮すること。</p> <p>また、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。</p> <p>設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能は、<u>残留熱除去系(原子炉停止時冷却モード)</u>、<u>残留熱除去系(サプレッション・プール水冷却モード)</u>及び<u>残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却モード)</u>並びに<u>残留熱除去系海水系</u>による冷却機能である。</p> <p>これらの機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損(炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。)を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するための対処設備を整備する。ここでは、この対処設備を活用した手順等について説明する。</p>	<p>1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等</p> <p>【要求事項】</p> <p>発電用原子炉設置者において、設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合において炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損(炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。)を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。</p> <p>【解釈】</p> <p>1 「最終ヒートシンクへ熱を輸送するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。</p> <p>(1) 炉心損傷防止</p> <p>a) 取水機能の喪失により最終ヒートシンクが喪失することを想定した上で、BWRにおいては、サプレッションプールへの熱の蓄積により、原子炉冷却機能が確保できる一定の期間内に、十分な余裕を持って所内車載代替の最終ヒートシンク(UHS)の繋ぎ込み及び最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。加えて、残留熱除去系(RHR)の使用が不可能な場合について考慮すること。</p> <p>また、PWRにおいては、タービン動補助給水ポンプ及び主蒸気逃がし弁による2次冷却系からの除熱により、最終的な熱の逃がし場への熱の輸送ができる。</p> <p>設計基準事故対処設備が有する最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能は、<u>残留熱除去系(原子炉停止時冷却モード)</u>、<u>残留熱除去系(サプレッション・プール水冷却モード)</u>及び<u>残留熱除去系(格納容器冷却モード)</u>並びに<u>原子炉補機冷却系</u>による冷却機能である。</p> <p>これらの機能が喪失した場合においても炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損(炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。)を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送するための対処設備を整備する。ここでは、この対処設備を活用した手順等について説明する。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>1.5.1 対応手段と設備の選定</p> <p>(1) 対応手段と設備の選定の考え方</p> <p>炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送する必要がある。最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設計基準事故対処設備として、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード、<u>サプレッション・チャンバ・プール水冷却モード</u>及び<u>格納容器スプレイ冷却モード</u>）、原子炉補機冷却系を設置している。</p> <p>これらの設計基準事故対処設備が健全であれば、これらを重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付け重大事故等の対処に用いるが、設計基準事故対処設備が故障した場合は、その機能を代替するために、設計基準事故対処設備が有する機能、相互関係を明確にした（以下「機能喪失原因対策分析」という。）上で、想定する故障に対応できる対応手段及び重大事故等対処設備を選定する（第1.5-1図）。</p> <p>重大事故等対処設備のほかに、柔軟な事故対応を行うための対応手段と自主対策設備^{※1}を選定する。</p> <p>※ 1 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況において使用することは困難であるが、プラント状況によっては、事故対応に有効な設備。</p> <p>選定した重大事故等対処設備により、技術的能力審査基準（以下「審査基準」という。）だけでなく、設置許可基準規則第四十八条及び技術基準規則第六十三条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅されていることを確認するとともに、自主対策設備との関係を明確にする。</p>	<p>1.5.1 対応手段と設備の選定</p> <p>(1) 対応手段と設備の選定の考え方</p> <p>炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送する必要がある。最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設計基準事故対処設備として、残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）、残留熱除去系（<u>サプレッション・プール冷却系</u>）及び残留熱除去系（<u>格納容器スプレイ冷却系</u>）並びに残留熱除去系海水系を設置している。</p> <p>これらの設計基準事故対処設備が健全であれば、これらを重大事故等の対処に用いるが、設計基準事故対処設備が故障した場合は、その機能を代替するために、設計基準事故対処設備が有する機能、相互関係を明確にした（以下「機能喪失原因対策分析」という。）上で、想定する故障に対応できる対応手段及び重大事故等対処設備を選定する（第1.5-1図）。</p> <p>重大事故等対処設備のほかに、柔軟な事故対応を行うための対応手段と自主対策設備^{※1}を選定する。</p> <p>※1 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況において使用することは困難であるが、プラント状況によっては、事故対応に有効な設備。</p> <p>選定した重大事故等対処設備により、技術的能力審査基準（以下「審査基準」という。）だけでなく、設置許可基準規則第四十八条及び技術基準規則第六十三条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅されていることを確認するとともに、自主対策設備との関係を明確にする。</p>	<p>1.5.1 対応手段と設備の選定</p> <p>(1) 対応手段と設備の選定の考え方</p> <p>炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損（炉心の著しい損傷が発生する前に生ずるものに限る。）を防止するため、最終ヒートシンクへ熱を輸送する必要がある。最終ヒートシンクへ熱を輸送するための設計基準事故対処設備として、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）、残留熱除去系（<u>サプレッション・プール水冷却モード</u>）及び残留熱除去系（<u>格納容器冷却モード</u>）並びに<u>原子炉補機冷却系</u>を設置している。</p> <p>これらの設計基準事故対処設備が健全であれば、これらを重大事故等対処設備（設計基準拡張）と位置付け重大事故等の対処に用いるが、設計基準事故対処設備が故障した場合は、その機能を代替するために、設計基準事故対処設備が有する機能、相互関係を明確にした（以下「機能喪失原因対策分析」という。）上で、想定する故障に対応できる対応手段及び重大事故等対処設備を選定する（第1.5-1図）。</p> <p>重大事故等対処設備のほかに、柔軟な事故対応を行うための対応手段と自主対策設備^{※1}を選定する。</p> <p>※1 自主対策設備：技術基準上のすべての要求事項を満たすことやすべてのプラント状況において使用することは困難であるが、プラント状況によっては、事故対応に有効な設備。</p> <p>選定した重大事故等対処設備により、技術的能力審査基準（以下、「審査基準」という。）だけでなく、設置許可基準規則第四十八条及び技術基準規則第六十三条（以下、「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅されていることを確認するとともに、自主対策設備との関係を明確にする。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(2) 対応手段と設備の選定の結果</p> <p>重大事故等対処設備（設計基準拡張）である残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード、<u>サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード</u>及び<u>格納容器スプレイ冷却モード</u>）が健全であれば重大事故等の対処に用いる。</p> <p>残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉からの除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）</u> <p>この対応手段及び設備は、「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」における「<u>残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）</u>による発電用原子炉からの除熱」にて整理する。</p> <p>残留熱除去系（<u>サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード</u>及び<u>格納容器スプレイ冷却モード</u>）による原子炉格納容器内の除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード）</u> ・<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）</u> <p>これらの対応手段及び設備は、「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」における「<u>残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード）</u>によるサプレッション・チェンバ・プールの除熱」及び「<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ」にて整理する。</p> <p>重大事故等対処設備（設計基準拡張）である原子炉補機冷却系が健全であれば重大事故等の対処に用いる。</p> <p>原子炉補機冷却系による除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>原子炉補機冷却海水ポンプ</u> ・<u>原子炉補機冷却水ポンプ</u> ・<u>原子炉補機冷却系配管・弁・海水ストレーナ</u> ・<u>原子炉補機冷却系サージタンク</u> ・<u>原子炉補機冷却水系熱交換器</u> 	<p>(2) 対応手段と設備の選定の結果</p> <p>設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）、残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）及び残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）が健全であれば重大事故等対処設備として重大事故等の対処に用いる。</p> <p>残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）による発電用原子炉からの除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）</u> <p>この対応手段及び設備は、「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」における「<u>残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）</u>による発電用原子炉からの除熱」にて整理する。</p> <p>残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）及び残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）による原子炉格納容器内の除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）</u> ・<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）</u> <p>これらの対応手段及び設備は、「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」における「<u>残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）</u>によるサプレッション・プールの除熱」及び「<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ」にて整理する。</p> <p>設計基準事故対処設備である残留熱除去系海水系が健全であれば重大事故等対処設備として重大事故等の対処に用いる。</p> <p>残留熱除去系海水系による除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>残留熱除去系海水系ポンプ</u> ・<u>残留熱除去系海水系ストレーナ</u> ・<u>残留熱除去系海水系配管・弁</u> ・<u>残留熱除去系熱交換器</u> 	<p>(2) 対応手段と設備の選定の結果</p> <p>重大事故等対処設備（設計基準拡張）である残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）、残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）及び残留熱除去系（格納容器冷却モード）が健全であれば重大事故等の対処に用いる。</p> <p>残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）による発電用原子炉からの除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）</u> <p>この対応手段及び設備は、「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」における「<u>残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）</u>による発電用原子炉からの除熱」にて整理する。</p> <p>残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）による原子炉格納容器内の除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）</u> ・<u>残留熱除去系（格納容器冷却モード）</u> <p>これらの対応手段及び設備は、「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」における「<u>残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）</u>によるサプレッション・プールの除熱」及び「<u>残留熱除去系（格納容器冷却モード）</u>による原子炉格納容器内へのスプレイ」にて整理する。</p> <p>重大事故対処設備（設計基準拡張）である原子炉補機冷却系が健全であれば重大事故等の対処に用いる。</p> <p>原子炉補機冷却系による除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>原子炉補機海水ポンプ</u> ・<u>原子炉補機冷却水ポンプ</u> ・<u>原子炉補機冷却系配管・弁・海水ストレーナ</u> ・<u>原子炉補機冷却系サージタンク</u> ・<u>原子炉補機冷却系熱交換器</u> 	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<ul style="list-style-type: none"> ・<u>海水貯留堰</u> ・<u>スクリーン室</u> ・<u>取水路</u> ・<u>補機冷却用海水取水路</u> ・<u>補機冷却用海水取水槽</u> ・<u>非常用交流電源設備</u> <p>機能喪失原因対策分析の結果、フロントライン系故障として、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード、<u>サプレッション・チャンバ・プール水冷却モード</u>及び<u>格納容器スプレイ冷却モード</u>）の故障を想定する。また、サポート系故障として、原子炉補機冷却系の故障又は全交流動力電源喪失を想定する。</p> <p>設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選定した対応手段及び審査基準、基準規則からの要求により選定した対応手段と、その対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。</p> <p>なお、機能喪失を想定する設計基準事故対処設備、対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係を第1.5-1表に整理する。</p> <p>a. フロントライン系故障時の対応手段及び設備</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・<u>非常用取水設備</u> ・<u>非常用交流電源設備</u> ・<u>燃料給油設備</u> <p>機能喪失原因対策分析の結果、フロントライン系故障として、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）、<u>サプレッション・チャンバ・プール水冷却モード</u>及び<u>格納容器スプレイ冷却モード</u>の故障を想定する。また、サポート系故障として、<u>残留熱除去系海水系</u>の故障又は全交流動力電源喪失を想定する。</p> <p>設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選定した対応手段及び審査基準、基準規則からの要求により選定した対応手段と、その対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。</p> <p>なお、機能喪失を想定する設計基準事故対処設備、対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係を第1.5-1表に整理する。</p> <p>a. フロントライン系故障時の対応手段及び設備</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・<u>取水口</u> ・<u>取水管</u> ・<u>取水槽</u> ・<u>非常用交流電源設備</u> <p>機能喪失原因対策分析の結果、フロントライン系の故障として、<u>サプレッション・チャンバ・プール水冷却モード</u>、<u>サプレッション・プール冷却系</u>及び<u>格納容器スプレイ冷却モード</u>の故障を想定する。また、サポート系故障として、<u>原子炉補機冷却系</u>の故障又は全交流動力電源喪失を想定する。</p> <p>設計基準事故対処設備に要求される機能の喪失原因から選定した対応手段及び審査基準、基準規則からの要求により選定した対応手段と、その対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備を以下に示す。</p> <p>なお、機能喪失を想定する設計基準事故対処設備、対応に使用する重大事故等対処設備及び自主対策設備と整備する手順についての関係を第1.5-1表に整理する。</p> <p>a. フロントライン系故障時の対応手段及び設備</p> <p>(a) <u>最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送</u></p> <p>i. <u>残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</u></p> <p>設計基準事故対処設備である<u>残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）</u>、<u>サプレッション・チャンバ・プール水冷却モード</u>及び<u>格納容器冷却モード</u>が故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送できない場合は、<u>残留熱代替除去系</u>により最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する手段がある。</p> <p>・<u>設備の相違</u></p> <p>【柏崎6/7、東海第二】</p> <p>①の相違</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・記載表現の相違 【東海第二】 島根2号炉の燃料補給設備は、設置許可基準規則第57条にて記載する整理

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(a) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送</p> <p>i) <u>格納容器圧力逃がし装置</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード、<u>サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード</u>及び<u>格納容器スプレイ冷却モード</u>）が故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送できない場合は、<u>格納容器圧力逃がし装置</u>により最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する手段がある。</p> <p>この対応手段及び設備は、「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」における「<u>格納容器圧力逃がし装置</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」にて選定する対応手段及び設備と同様である。</p> <p><u>格納容器圧力逃がし装置</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>格納容器圧力逃がし装置</u> 	<p>(a) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送</p> <p>i) <u>格納容器圧力逃がし装置</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）、<u>サプレッション・プール冷却モード</u>及び<u>格納容器スプレイ冷却モード</u>が故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送できない場合は、<u>格納容器圧力逃がし装置</u>により最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する手段がある。</p> <p>この対応手段及び設備は、「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」における「<u>格納容器圧力逃がし装置</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」にて選定する対応手段及び設備と同様である。</p> <p><u>格納容器圧力逃がし装置</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>格納容器圧力逃がし装置</u> 	<p>び除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>残留熱代替除去ポンプ</u> • <u>残留熱除去系熱交換器</u> • <u>原子炉補機代替冷却系</u> • <u>サプレッション・チェンバ</u> • <u>残留熱代替除去系 配管・弁</u> • <u>残留熱除去系配管・弁・ストレーナ</u> • <u>低圧原子炉代替注水系配管・弁</u> • <u>格納容器スプレイ・ヘッダ</u> • <u>ホース・接続口</u> • <u>原子炉圧力容器</u> • <u>原子炉格納容器</u> • <u>常設代替交流電源設備</u> • <u>代替所内電気設備</u> <p>(b) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送</p> <p>i) <u>格納容器フィルタベント系</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）、<u>サプレッション・プール冷却モード</u>及び<u>格納容器冷却モード</u>が故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送できない場合は、<u>格納容器フィルタベント系</u>により最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する手段がある。</p> <p>この対応手段及び設備は、「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」における「<u>格納容器フィルタベント系</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」にて選定する対応手段及び設備と同様である。</p> <p><u>格納容器フィルタベント系</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>格納容器フィルタベント系</u> • <u>スクラバ容器補給設備</u> 	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20 版)	東海第二発電所 (2018.9.18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>ii) 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード、サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード及び格納容器スプレイ冷却モード）が故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送できない場合は、耐圧強化ベント系により最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する手段がある。</p> <p>耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・耐圧強化ベント系（W/W）配管・弁 ・耐圧強化ベント系（D/W）配管・弁 <p>・遠隔手動弁操作設備</p> <p>・遠隔空気駆動弁操作用ポンベ</p> <p>・遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁</p> <p>・原子炉格納容器（サプレッション・チェンバ、真空破壊弁を含む）</p> <p>・不活性ガス系配管・弁</p> <p>・非常用ガス処理系配管・弁</p> <p>・主排気筒（内筒）</p> <p>・常設代替交流電源設備</p> <p>・第二代替交流電源設備</p> <p>・可搬型代替交流電源設備</p> <p>・代替所内電気設備</p> <p>・常設代替直流電源設備</p> <p>・可搬型直流電源設備</p> <p>格納容器ベントを実施する際の設備とラインの優先順位は以下のとおりとする。</p>	<p>ii) 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）、残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）及び残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）が故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送できない場合は、耐圧強化ベント系により最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する手段がある。</p> <p>耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・耐圧強化ベント系配管・弁 ・第一弁（S/C側） ・第一弁（D/W側） ・耐圧強化ベント系一次隔離弁 ・耐圧強化ベント系二次隔離弁 ・遠隔人力操作機構 <p>・原子炉格納容器（サプレッション・チェンバを含む）</p> <p>・真空破壊弁</p> <p>・不活性ガス系配管・弁</p> <p>・原子炉建屋ガス処理系配管・弁</p> <p>・非常用ガス処理系排気筒</p> <p>・常設代替交流電源設備</p> <p>・可搬型代替交流電源設備</p> <p>・燃料給油設備</p> <p>格納容器ベントを実施する際の設備とラインの優先順位は以下のとおりとする。</p>	<p>ii) 耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）、残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）及び残留熱除去系（格納容器冷却モード）が故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送できない場合は、耐圧強化ベントラインにより最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する手段がある。</p> <p>耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・遠隔手動弁操作機構 ・SGT耐圧強化ベントライン止め弁用空気ポンベ ・SGT耐圧強化ベントライン止め弁操作設備配管・弁 ・原子炉格納容器（サプレッション・チェンバ、真空破壊装置を含む） ・窒素ガス制御系配管・弁 ・非常用ガス処理系配管・弁 ・排気筒 ・常設代替交流電源設備 ・可搬型代替交流電源設備 ・代替所内電気設備 <p>・可搬式窒素供給装置</p> <p>・ホース・接続口</p> <p>格納容器ベントを実施する際の設備とラインの優先順位は以下のとおりとする。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7、東海第二】 配管構成の相違による流路の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7、東海第二】 電源構成及び給電対象負荷の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・記載表現の相違 【東海第二】 島根 2号炉の燃料補給設備は設置許可基準規則第 57 条にて記載する整理

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>優先①：格納容器圧力逃がし装置によるウェットウェルベント（以下「W/Wベント」という。）</p> <p>優先②：格納容器圧力逃がし装置によるドライウェルベント（以下「D/Wベント」という。）</p> <p>優先③：耐圧強化ベント系によるW/Wベント</p> <p>優先④：耐圧強化ベント系によるD/Wベント</p> <p>iii) 現場操作 格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系の隔離弁（空気駆動弁、電動駆動弁）の駆動源や制御電源が喪失した場合、隔離弁を遠隔で手動操作することで最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する手段がある。なお、隔離弁を遠隔で手動操作するエリアは原子炉建屋内の原子炉区域外とする。</p> <p>格納容器圧力逃がし装置及び耐圧強化ベント系の現場操作で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・遠隔手動弁操作設備 ・遠隔空気駆動弁操作用ボンベ ・遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁 	<p>優先①：格納容器圧力逃がし装置によるS/C側ベント</p> <p>優先②：格納容器圧力逃がし装置によるD/W側ベント</p> <p>優先③：耐圧強化ベント系によるS/C側ベント</p> <p>優先④：耐圧強化ベント系によるD/W側ベント</p> <p>iii) 現場操作 格納容器圧力逃がし装置の隔離弁（電動駆動弁）の駆動源や制御電源が喪失した場合、隔離弁を遠隔で手動操作することで最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する手段がある。なお、隔離弁を遠隔で手動操作するエリアは原子炉建屋付属棟又は原子炉建屋廃棄物処理棟の二次格納施設外とする。</p> <p>格納容器圧力逃がし装置の現場操作で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・遠隔人力操作機構 	<p>優先①：格納容器フィルタベント系によるウェットウェルベント（以下「W/Wベント」という。）</p> <p>優先②：格納容器フィルタベント系によるドライウェルベント（以下「D/Wベント」という。）</p> <p>優先③：耐圧強化ベントラインによるW/Wベント</p> <p>優先④：耐圧強化ベントラインによるD/Wベント</p> <p>iii) 現場操作 格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベントラインの隔離弁（空気駆動弁、電動駆動弁）の駆動源や制御電源が喪失した場合、隔離弁を遠隔で手動操作することで最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する手段がある。なお、隔離弁を遠隔で手動操作するエリアは原子炉建物付属棟とする。</p> <p>格納容器フィルタベント系及び耐圧強化ベントラインの現場操作で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・遠隔手動弁操作機構 ・SGT耐圧強化ベントライン止め弁用空気ボンベ ・SGT耐圧強化ベントライン止め弁操作設備配管・弁 	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <ul style="list-style-type: none"> ④の相違
(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱で使用する設備のうち、格納容器圧力逃がし装置は重大事故等対処設備として位置付ける。 <u>耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱で使用する設備のうち、耐圧強化ベント系（W/W）配管・弁、耐圧強化ベント系（D/W）配管・弁、遠隔手動弁操作設備、遠隔空気駆動弁操作用ボンベ、遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁、原子炉格納容器（サプレッション・チャンバー、真空破壊弁を含む）、不活性ガス系配管・弁、非常用ガス処理系配管・弁、主排気筒（内筒）、常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備、代替所内電気設備、常設代替直流電源設備及び可搬型直流電源設備は重大事故等対処設備として位置付ける。</u>	(b) 重大事故等対処設備 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱で使用する設備のうち、格納容器圧力逃がし装置は重大事故等対処設備として位置付ける。 <u>耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱で使用する設備のうち、耐圧強化ベント系配管・弁、第一弁（S/C側）、第一弁（D/W側）、耐圧強化ベント系一次隔離弁、耐圧強化ベント系二次隔離弁、遠隔人力操作機構、原子炉格納容器（サプレッション・チャンバーを含む）、真空破壊弁、不活性ガス系配管・弁、原子炉建屋ガス処理系配管・弁、非常用ガス処理系排気筒、常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備及び燃料給油設備は重大事故等対処設備として位置付ける。</u>	(c) 重大事故等対処設備と <u>自主対策設備</u> 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱で使用する設備のうち、格納容器フィルタベント系は重大事故等対処設備として位置付ける。	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】</p> <ul style="list-style-type: none"> 整備する自主対策設備の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7、東海第二】</p> <ul style="list-style-type: none"> 島根2号炉は、耐圧強化ベントを48条の自主対策設備として使用する（以下、⑨の相違）

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>現場操作で使用する設備のうち、<u>遠隔手動弁操作設備</u>、<u>遠隔空気駆動弁操作用ポンベ</u>及び<u>遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁</u>は重大事故等対処設備として位置付ける。</p> <p>これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。</p> <p>(添付資料1.5.1)</p> <p>以上の重大事故等対処設備により、残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード、<u>サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード</u>及び<u>格納容器スプレイ冷却モード</u>）の使用が不可能な場合においても最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送できる。</p> <p>また、以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため、自主対策設備として位置付ける。あわせて、その理由を示す。</p> <p>・第二代替交流電源設備</p> <p><u>耐震性は確保されていないが、常設代替交流電源設備と同等の機能を有することから、健全性が確認できた場合において、重大事故等の対処に必要な電源を確保するための手段として有効である。</u></p>	<p>現場操作で使用する設備のうち、<u>遠隔人力操作機構</u>は重大事故等対処設備として位置付ける。</p> <p>これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。</p> <p>(添付資料1.5.1)</p> <p>以上の重大事故等対処設備により、残留熱除去系（<u>原子炉停止時冷却系</u>）、<u>残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）</u>及び<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）</u>の使用が不可能な場合においても最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送できる。</p>	<p>現場操作で使用する設備のうち、<u>遠隔手動弁操作設備</u>は重大事故等対処設備として位置付ける。</p> <p>これらの機能喪失原因分析の結果により選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。</p> <p>(添付資料1.5.1)</p> <p>以上の重大事故等対処設備により、<u>残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）</u>、<u>残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）</u>及び<u>残留熱除去系（格納容器冷却モード）</u>の使用が不可能な場合においても、最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送できる。</p> <p><u>また、以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため、自主対策設備と位置付ける。あわせて、その理由を示す。</u></p> <p>・残留熱代替除去系</p> <p><u>最終ヒートシンクに熱を輸送するための設計基準事故対処設備である残留熱除去系と一部兼用しているため、残留熱除去系の使用が不可能な場合を考慮すると使用できない可能性があるが、最終ヒートシンクに熱を輸送する手段として有効である。</u></p> <p>・耐圧強化ベントライン</p> <p><u>耐圧強化ベントラインには格納容器フィルタベント系と異なり放射性物質を低減する機能は無いが、仮に格納容器フィルタベント系が使用不可能な場合において、耐圧強化ベントラインを使用することは最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手段として有効である。</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>④の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】</p> <p>整備する自主対策設備の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>柏崎 6/7 は、自主対策設備として第二代替交流電源設備を設置（以下、⑩の相違）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>①の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>⑨の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
b. サポート系故障時の対応手段及び設備 (a) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 i. <u>代替原子炉補機冷却系</u> による除熱 設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却系が故障等又は全交流動力電源喪失により最終ヒートシンクへ熱を輸送できない場合は、 <u>代替原子炉補機冷却系</u> により最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する手段がある。 <u>代替原子炉補機冷却系</u> による除熱で使用する設備は以下のとおり。 • <u>熱交換器ユニット</u> • <u>大容量送水車（熱交換器ユニット用）</u> • <u>代替原子炉補機冷却海水ストレーナ</u>	b. サポート系故障時の対応手段及び設備 (a) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 i. <u>緊急用海水系</u> による除熱 設計基準事故対処設備である <u>残留熱除去系海水系</u> が故障等又は全交流動力電源喪失により最終ヒートシンクへ熱を輸送できない場合は、 <u>緊急用海水系</u> により最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する手段がある。 <u>緊急用海水系</u> による除熱で使用する設備は以下のとおり。 • <u>緊急用海水ポンプ</u> • <u>緊急用海水系配管・弁</u> • <u>緊急用海水系ストレーナ</u> • <u>残留熱除去系海水系配管・弁</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>スクラバ容器補給設備</u> <u>有効性評価の条件下において、格納容器フィルタベント系を使用する場合、事故発生後7日間は、外部からのスクラビング水を補給しなくとも、スクラバ容器内に必要となるスクラビング水を保有することができる。</u> <u>その後の安定状態において、スクラビング水が低下した場合、本設備を用いて外部からスクラビング水を補給することで格納容器フィルタベント系の機能を維持できることから、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損防止対策として有効である。</u> • <u>可搬式窒素供給装置</u> <u>有効性評価における原子炉格納容器内の圧力評価により、事故発生後7日間は窒素ガスを供給しなくても原子炉格納容器が負圧破損に至る可能性はない。</u> <u>その後の安定状態において、サプレッション・プール水の温度が低下し、原子炉格納容器内で発生する水蒸気が減少した場合においても、本設備を用いて原子炉格納容器へ窒素ガスを供給することで原子炉格納容器内の負圧化を回避できることから、原子炉格納容器の負圧破損防止対策として有効である。</u> 	• 設備の相違 【柏崎 6/7、東海第二】 島根 2号炉のスクラビング水の補給及び排水設備は、スクラビング水の水位挙動評価により、事故発生後7日間は使用しない設備としており、自主対策設備として整理
b. サポート系故障時の対応手段及び設備 (a) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 i. <u>代替原子炉補機冷却系</u> による除熱 設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却系が故障等又は全交流動力電源喪失により最終ヒートシンクへ熱を輸送できない場合は、 <u>代替原子炉補機冷却系</u> により最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する手段がある。 <u>代替原子炉補機冷却系</u> による除熱で使用する設備は以下のとおり。 • <u>熱交換器ユニット</u> • <u>大容量送水車（熱交換器ユニット用）</u> • <u>代替原子炉補機冷却海水ストレーナ</u>	b. サポート系故障時の対応手段及び設備 (a) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送 i. <u>原子炉補機代替冷却系</u> による除熱 設計基準事故対処設備である原子炉補機冷却系が故障等又は全交流動力電源喪失により最終ヒートシンクへ熱を輸送できない場合は、 <u>原子炉補機代替冷却系</u> により最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する手段がある。 <u>原子炉補機代替冷却系</u> による除熱で使用する設備は以下のとおり。 • <u>移動式代替熱交換設備</u> • <u>大型送水ポンプ車</u>	<ul style="list-style-type: none"> • <u>可搬式窒素供給装置</u> <u>有効性評価における原子炉格納容器内の圧力評価により、事故発生後7日間は窒素ガスを供給しなくても原子炉格納容器が負圧破損に至る可能性はない。</u> <u>その後の安定状態において、サプレッション・プール水の温度が低下し、原子炉格納容器内で発生する水蒸気が減少した場合においても、本設備を用いて原子炉格納容器へ窒素ガスを供給することで原子炉格納容器内の負圧化を回避できることから、原子炉格納容器の負圧破損防止対策として有効である。</u> 	• 運用の相違 【柏崎 6/7、東海第二】 島根 2号炉は、原子炉格納容器の負圧破損防止として原子炉格納容器へ窒素ガスを供給する手段を自主対策として整備

(添付資料 1.5.2)

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<ul style="list-style-type: none"> ・ホース ・原子炉補機冷却系配管・弁・サージタンク ・残留熱除去系熱交換器 ・海水貯留堰 ・スクリーン室 ・取水路 ・可搬型代替交流電源設備 ・燃料補給設備 <p>代替原子炉補機冷却系と併せて設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード、<u>サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード</u>及び<u>格納容器スプレイ冷却モード</u>）により最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する。</p> <p>なお、全交流動力電源喪失により残留熱除去系が起動できない場合は、常設代替交流電源設備又は第二代替交流電源設備を用いて非常用高圧母線へ電源を供給することで残留熱除去系を復旧する。</p> <p>残留熱除去系による除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード） ・残留熱除去系（<u>サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード</u>） ・残留熱除去系（<u>格納容器スプレイ冷却モード</u>） ・常設代替交流電源設備 	<ul style="list-style-type: none"> ・残留熱除去系熱交換器 ・非常用取水設備 ・常設代替交流電源設備 ・燃料給油設備 <p>緊急用海水系と併せて設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）、残留熱除去系（<u>サプレッション・プール冷却系</u>）及び残留熱除去系（<u>格納容器スプレイ冷却系</u>）により最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する。</p> <p>なお、全交流動力電源喪失により残留熱除去系が起動できない場合は、常設代替交流電源設備により緊急用メタルクラッド開閉装置（以下「メタルクラッド開閉装置」を「M/C」という。）を受電した後、緊急用M/CからM/C 2C又はM/C 2Dへ電源を供給することで残留熱除去系を復旧する。</p> <p>残留熱除去系による除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・残留熱除去系（原子炉停止時冷却系） ・残留熱除去系（<u>サプレッション・プール冷却系</u>） ・<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）</u> ・常設代替交流電源設備 	<ul style="list-style-type: none"> ・ホース・接続口 ・原子炉補機冷却系 配管・弁・サージタンク ・原子炉補機代替冷却系 配管・弁 ・残留熱除去系熱交換器 ・取水口 ・取水管 ・取水槽 ・常設代替交流電源設備 ・<u>代替所内電気設備</u> ・燃料補給設備 <p>原子炉補機代替冷却系と併せて設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）及び残留熱除去系（<u>サプレッション・プール水冷却モード</u>）及び残留熱除去系（<u>格納容器冷却モード</u>）により最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する。</p> <p>なお、全交流動力電源喪失により残留熱除去系が起動できない場合は、常設代替交流電源設備により緊急用メタルクラッド（以下「緊急用M/C」という。）を受電した後、緊急用M/Cから非常用高圧母線C系（以下「M/C C系」という。）又は非常用高圧母線D系（以下「M/C D系」という。）へ電源を供給することで残留熱除去系を復旧する。</p> <p>残留熱除去系による除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード） ・<u>残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）</u> ・<u>残留熱除去系（格納容器冷却モード）</u> ・常設代替交流電源設備 	<p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根2号炉は、車載（移動式代替熱交換設備）のストレーナを使用（以下、⑪の相違）</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7、東海第二】</p> <p>島根2号炉は、設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備の機能が喪失した場合の代替設備として代替所内電気設備を設置</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑩の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>・<u>第二代替交流電源設備</u></p> <p>ii) <u>大容量送水車（熱交換器ユニット用）又は代替原子炉補機冷却海水ポンプによる除熱</u> 上記「1.5.1(2)b.(a)i. 代替原子炉補機冷却系による除熱」の代替原子炉補機冷却系が故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送できない場合は、<u>大容量送水車（熱交換器ユニット用）又は代替原子炉補機冷却海水ポンプ</u>により原子炉補機冷却系へ直接海水を送水する手段がある。</p> <p><u>大容量送水車（熱交換器ユニット用）又は代替原子炉補機冷却海水ポンプによる除熱</u>で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>大容量送水車（熱交換器ユニット用）又は代替原子炉補機冷却海水ポンプ</u> ・<u>代替原子炉補機冷却海水ストレーナ</u> ・ホース ・原子炉補機冷却系配管・弁 ・<u>残留熱除去系熱交換器</u> ・<u>海水貯留槽</u> ・<u>スクリーン室</u> ・<u>取水路</u> ・可搬型代替交流電源設備 ・<u>移動式変圧器</u> ・燃料補給設備 	<p>ii) <u>代替残留熱除去系海水系による除熱</u> 上記「1.5.1(2)b.(a)i. 緊急用海水系による除熱」の緊急用海水系が故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送できない場合は、<u>代替残留熱除去系海水系</u>により最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する手段がある。</p> <p><u>代替残留熱除去系海水系による除熱</u>で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・可搬型代替注水大型ポンプ ・ホース ・<u>残留熱除去系海水系配管・弁</u> ・<u>緊急用海水系配管・弁</u> ・<u>残留熱除去系熱交換器</u> ・<u>非常用取水設備</u> ・常設代替交流電源設備 ・燃料給油設備 	<p>ii) <u>大型送水ポンプ車による除熱</u> 上記「(a)i. 原子炉補機代替冷却系による除熱」の原子炉補機代替冷却系が故障等により最終ヒートシンクへ熱を輸送できない場合は、<u>大型送水ポンプ車</u>により原子炉補機冷却系へ直接海水を送水する手段がある。</p> <p><u>大型送水ポンプ車による除熱</u>で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>大型送水ポンプ車</u> ・<u>ホース・接続口</u> ・<u>原子炉補機冷却系 配管・弁</u> ・<u>原子炉補機代替冷却系 配管・弁</u> ・<u>残留熱除去系熱交換器</u> ・<u>取水口</u> ・<u>取水管</u> ・<u>取水槽</u> ・<u>常設代替交流電源設備</u> ・<u>可搬型代替交流電源設備</u> ・<u>燃料補給設備</u> 	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑪の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ②の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、常設代替交流電源設備から受電するため、別置きの変圧器が不要であるが、柏崎 6/7 は高圧発電機車を使用し熱交換ユニットを起動するため、移動式変圧器が必要</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>太容量送水車（熱交換器ユニット用）又は代替原子炉補機冷却海水ポンプと併せて設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード、サプレッション・チャンバ・プール水冷却モード及び格納容器スプレイ冷却モード）により最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する。</u></p> <p>なお、全交流動力電源喪失により残留熱除去系が起動できない場合は、常設代替交流電源設備又は<u>第二代替交流電源設備</u>を用いて非常用高圧母線へ電源を供給することで残留熱除去系を復旧する。</p> <p>残留熱除去系による除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）</u> ・<u>残留熱除去系（サプレッション・チャンバ・プール水冷却モード）</u> ・<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）</u> ・常設代替交流電源設備 ・<u>第二代替交流電源設備</u> <p>(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備</p> <p><u>代替原子炉補機冷却系による除熱で使用する設備のうち、熱交換器ユニット、太容量送水車（熱交換器ユニット用）、代替原子炉補機冷却海水ストレーナ、ホース、原子炉補機冷却系配管・弁・サージタンク、残留熱除去系熱交換器、海水貯留槽、スクリーン室、取水路、可搬型代替交流電源設備及び燃料補給設備は重大事故等対処設備として位置付ける。</u></p> <p><u>代替原子炉補機冷却系と併せて使用する設備のうち、常設代替交流電源設備は重大事故等対処設備として位置付ける。</u></p>	<p>代替残留熱除去系海水系と併せて設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）、残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）及び残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）により最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する。</p> <p>なお、全交流動力電源喪失により残留熱除去系が起動できない場合は、常設代替交流電源設備により<u>緊急用M/Cを受電した後、緊急用M/CからM/C 2C又はM/C 2Dへ電源を供給することで残留熱除去系を復旧する。</u></p> <p>残留熱除去系による除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）</u> ・<u>残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）</u> ・<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）</u> ・常設代替交流電源設備 <p>(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備</p> <p><u>緊急用海水系による除熱で使用する設備のうち、緊急用海水ポンプ、緊急用海水系ストレーナ、緊急用海水系配管・弁、残留熱除去系海水系配管・弁、残留熱除去系熱交換器、非常用取水設備、常設代替交流電源設備、燃料給油設備、<u>残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）</u>、<u>残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）</u>及び<u>残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）</u>は重大事故等対処設備として位置付ける。</u></p>	<p>大型送水ポンプ車と併せて設計基準事故対処設備である残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）及び残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）及び残留熱除去系（格納容器冷却モード）により最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する。</p> <p>なお、全交流動力電源喪失により残留熱除去系が起動できない場合は、常設代替交流電源設備又は、<u>可搬型代替交流電源設備</u>により<u>緊急用M/Cを受電した後、緊急用M/CからM/C C系又はM/C D系へ電源を供給することで残留熱除去系を復旧する。</u></p> <p>残留熱除去系による除熱で使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）</u> ・<u>残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）</u> ・<u>残留熱除去系（格納容器冷却モード）</u> ・常設代替交流電源設備 ・<u>可搬型代替交流電源設備</u> <p>(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備</p> <p><u>原子炉補機代替冷却系による除熱で使用する設備のうち、移動式代替熱交換設備、大型送水ポンプ車、ホース・接続口、原子炉補機冷却系配管・弁・サージタンク、原子炉補機代替冷却系配管・弁、残留熱除去系熱交換器、取水口、取水管、取水槽、常設代替交流電源設備、<u>代替所内電気設備</u>及び燃料補給設備は重大事故等対処設備として位置付ける。</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>③の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑩の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑪の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉は、設計基準事故対処設備である非常用所内電気設備の機能が喪失した場合の代替設備として代替所内電気設備を設置</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>また、<u>残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード、サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード及び格納容器スプレイ冷却モード）</u>は重大事故等対処設備（設計基準拡張）として位置付ける。</p> <p>これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。</p> <p style="text-align: center;">(添付資料1.5.1)</p> <p>以上の重大事故等対処設備により、最終ヒートシンクへ熱を輸送できない場合においても、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止できる。</p> <p>また、以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため、自主対策設備として位置付ける。あわせて、その理由を示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>太容量送水車（熱交換器ユニット用）又は代替原子炉補機冷却海水ポンプ（移動式変圧器を含む）</u> <p>原子炉補機冷却系の淡水側に直接海水を送水することから、熱交換器の破損や配管の腐食が発生する可能性があるが、<u>残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード、サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード及び格納容器スプレイ冷却モード）</u>と併せて使用することで最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する手段として有効である。</p> <p>・<u>第二代替交流電源設備</u></p> <p><u>耐震性は確保されていないが、常設代替交流電源設備と同等の機能を有することから、健全性が確認できた場合において、重大事故等の対処に必要な電源を確保するための手段として有効である。</u></p> <p>c. 手順等</p> <p>上記「a. フロントライン系故障時の対応手段及び設備」及び「b. サポート系故障時の対応手段及び設備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。</p> <p>これらの手順は、運転員及び緊急時対策要員の対応として<u>事故時運転操作手順書（微候ベース）</u>（以下「EOP」という。）、<u>AM設備別操作手順書及び多様なハザード対応手順</u>に定</p>	<p>これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。</p> <p style="text-align: center;">(添付資料1.5.1)</p> <p>以上の重大事故等対処設備により、最終ヒートシンクへ熱を輸送できない場合においても、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止できる。</p> <p>また、以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため、自主対策設備と位置付ける。あわせて、その理由を示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>可搬型代替注水大型ポンプ、ホース</u> <p><u>敷地に潮上する津波が発生した場合のアクセスルートの復旧には不確実さがあり、使用できない場合があるが、可搬型代替注水大型ポンプによる冷却水供給により残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）、残留熱除去系（サプレッション・プール冷却系）又は残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）が使用可能となれば、最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する手段として有効である。</u></p> <p style="text-align: center;">(添付資料1.5.2)</p> <p>c. 手順等</p> <p>上記「a. フロントライン系故障時の対応手段及び設備」及び「b. サポート系故障時の対応手段及び設備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。</p> <p>これらの手順は、運転員等^{※2}及び重大事故等対応要員の対応として「<u>非常時運転手順書II（微候ベース）</u>」、「<u>非常時運転手順書II（停止時微候ベース）</u>」、「<u>非常時運転</u></p>	<p>また、<u>残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）及び残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）及び残留熱除去系（格納容器冷却モード）</u>は重大事故等対処設備（設計基準拡張）として位置付ける。</p> <p>これらの機能喪失原因対策分析の結果により選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。</p> <p style="text-align: center;">(添付資料1.5.1)</p> <p>以上の重大事故等対処設備により、最終ヒートシンクへ熱を輸送できない場合においても、炉心の著しい損傷及び原子炉格納容器の破損を防止できる。</p> <p>また、以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため、自主対策設備と位置付ける。あわせて、その理由を示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>大型送水ポンプ車</u> <p><u>原子炉補機冷却系の淡水側に直接海水を送水することから、熱交換器の破損や配管の腐食が発生する可能性があるが、大型送水ポンプ車による冷却水供給により残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）、残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）及び残留熱除去系（格納容器冷却モード）が使用可能となれば最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する手段として有効である。</u></p> <p style="text-align: center;">(添付資料1.5.2)</p> <p>c. 手順等</p> <p>上記「a. フロントライン系故障時の対応手段及び設備」及び「b. サポート系故障時の対応手段及び設備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。</p> <p>これらの手順は、運転員及び緊急時対策要員の対応として、<u>事故時操作要領書（微候ベース）</u>（以下「EOP」という。）、<u>AM設備別操作要領書及び原子力災害対策手順書（以</u></p>	<p>・設備の相違 【東海第二】 ②の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ③の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ⑩の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20 版)	東海第二発電所 (2018.9.18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>める (第1.5-1表)。</p> <p>また、重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電が必要となる設備についても整理する (第1.5-2表, 第1.5-3表)。</p> <p>(添付資料 1.5.2)</p>	<p><u>手順書III（シビアアクシデント）</u>、「AM設備別操作手順書」及び「重大事故等対策要領」に定める (第1.5-1表)。</p> <p>また、重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電が必要となる設備についても整備する (第1.5-2表, 第1.5-3表)。</p> <p><u>※2 運転員等：運転員（当直運転員）及び重大事故等対応要員（運転操作対応）をいう。</u></p> <p>(添付資料 1.5.3)</p>	<p>下「EHP」という。) に定める (第1.5-1表)。</p> <p>また、重大事故等時に監視が必要となる計器及び給電が必要となる設備についても整理する (第1.5-2表, 第1.5-3表)。</p> <p>(添付資料 1.5.3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> 体制の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、中央制御室の運転員にて対応</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>1.5.2 重大事故等時の手順</p> <p>1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順</p>	<p>1.5.2 重大事故等時の手順</p> <p>1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順</p>	<p>1.5.2 重大事故等時の手順</p> <p>1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順</p> <p>(1) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送</p> <p>a. 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>残留熱除去系の機能が喪失し、最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合、残留熱代替除去系により最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する。</p> <p>(a) 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>i 手順着手の判断基準</p> <p>炉心損傷^{*1}前において、残留熱除去系の復旧に見込みがなく^{*2}原子炉格納容器内の除熱が困難な状況で、以下の条件が全て成立した場合。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・残留熱代替除去系が使用可能^{*3}であること。 ・原子炉補機代替冷却系による補機冷却水供給が可能であること。 <p>※1：格納容器雰囲気放射線モニタ（CAMS）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合、又は格納容器雰囲気放射線モニタ（CAMS）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300°C以上を確認した場合。</p> <p>※2：設備に故障が発生した場合、又は駆動に必要な電源若しくは補機冷却水が確保できない場合。</p> <p>※3：設備に異常がなく、電源及び水源（サブレーション・チェンバ）が確保されている場合。</p> <p>ii 操作手順</p> <p>残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱手順の概要は以下のとおり。</p> <p>手順の対応フローは第1.5-2図、第1.5-3図、第1.5-4図、第1.5-5図に、概要図を第1.5-7図に、タイムチャートを第1.5-8図に示す。</p> <p>①当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、運転員に残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の準備開始を指示する。</p> <p>②中央制御室運転員Aは、残留熱代替除去系による</p>	<p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7、東海第二】</p> <p>①の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p><u>原子炉格納容器内の減圧及び除熱に必要なポンプ、電動弁及び監視計器の電源並びに冷却水が確保されていることを状態表示にて確認する。</u></p> <p>③当直長は、<u>当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部にガスタービン発電機の負荷容量を確認し、残留熱代替除去系が使用可能か確認する。</u></p> <p>④中央制御室運転員Aは、<u>重大事故操作盤にて残留熱代替除去系の系統構成を実施する。(B-R HR熱交バイパス弁の全閉、R HR R HARライン入口止め弁、R HR A-F L S R連絡ライン止め弁、A-R HR注水弁及びB-R HRドライウェル第2スプレイ弁の全開操作を実施する。)</u></p> <p>⑤中央制御室運転員Aは、<u>残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の準備完了を当直副長に報告する。</u></p> <p>⑥当直副長は、<u>運転員に残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始を指示する。</u></p> <p>⑦中央制御室運転員Aは、<u>残留熱代替除去ポンプを起動し、R HARライン流量調節弁を徐々に開操作した後、R HR A-F L S R連絡ライン流量調節弁及びR HR PCVスプレイ連絡ライン流量調節弁を調整開し、残留熱代替除去系の運転を開始する。</u></p> <p>⑧中央制御室運転員Aは、<u>原子炉圧力容器への注水が開始されたことを残留熱代替除去ポンプ出口圧力指示値の上昇、残留熱代替除去系原子炉注水流量指示値の上昇及び原子炉水位指示値の上昇により確認する。あわせて、原子炉格納容器内へのスプレイが開始されたことを残留熱代替除去ポンプ出口圧力指示値の上昇、残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量指示値の上昇並びに原子炉格納容器内圧力指示値及び温度指示値の低下により確認し、当直副長に報告する。</u></p> <p>⑨当直長は、<u>当直副長からの依頼に基づき、残留熱代替除去系による原子炉圧力容器内への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイが開始されたことを緊急時対策本部に報告する。</u></p> <p>⑩当直副長は、<u>原子炉圧力容器内の水位及び原子炉</u></p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>格納容器内の圧力を継続監視し, RHR A-F L SR連絡ライン流量調節弁及びRHR PCVスプレイ連絡ライン流量調節弁にて適宜, 原子炉圧力容器内の水位及び原子炉格納容器内の圧力の調整を行うよう運転員に指示する。また, 状況によりB-RHR ドライウェル第2スプレイ弁及びRHR PCVスプレイ連絡ライン流量調節弁を全閉, B-RHR トーラススプレイ弁を全開とすることで, D/WスプレイからS/Cスプレイへ切り替える。</p> <p>iii 操作の成立性 <u>上記の操作は, 作業開始を判断した後, 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。</u> <u>中央制御室運転員1名にて作業を実施した場合, 30分以内で可能である。</u></p> <p>(添付資料 1.5.4-1(1))</p> <p>(b) 残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保 <u>最終ヒートシンクへ熱を輸送するために残留熱代替除去系の運転を実施する場合, 原子炉補機代替冷却系により補機冷却水を確保し, 残留熱代替除去系で使用する残留熱除去系熱交換器(B)へ供給する。</u></p> <p>i 手順着手の判断基準 <u>炉心損傷^{※1}前において, 残留熱代替除去系を使用する場合。ただし, 原子炉注水手段がない場合は, 原子炉注水準備を優先する^{※2}。</u></p> <p>^{※1} 格納容器雰囲気放射線モニタ(CAMS)で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が, 設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合, 又は格納容器雰囲気放射線モニタ(CAMS)が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300°C以上を確認した場合。</p> <p>^{※2}:常設設備による注水手段がない場合, 又は低圧原子炉代替注水系(常設)による原子炉注水を実施している場合は大量送水車による注水又は補給準備を実施。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p><u>ii 操作手順</u></p> <p><u>残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第 1.5-2 図、第 1.5-3 図、第 1.5-4 図、第 1.5-5 図に、概要図を第 1.5-9 図に、タイムチャートを第 1.5-10 図に示す。</u></p> <p><u>(i) 原子炉建物南側接続口または原子炉建物西側接続口を使用した補機冷却水確保の場合</u></p> <p><u>ア. 運転員操作</u></p> <p>①当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、運転員に原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保の準備開始を指示する。</p> <p>②当直長は、<u>当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部に原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保の準備のため、移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の配備及びホースの接続を依頼する。</u></p> <p>③^a <u>非常用コントロールセンタ切替盤が使用可能な場合</u> 中央制御室運転員Aは、<u>非常用コントロールセンタ切替盤にて、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保に必要なB-RHR熱交冷却水出口弁の電源切り替え操作を実施する。</u></p> <p>③^b <u>非常用コントロールセンタ切替盤が使用不可な場合</u> 現場運転員B及びCは、<u>S A電源切替盤にて、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保に必要なB-RHR熱交冷却水出口弁の電源切り替え操作を実施する。</u></p> <p>④中央制御室運転員Aは、<u>原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保に必要な電動弁の電源が確保されたこと及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。</u></p> <p>⑤現場運転員B及びCは、<u>原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保の非管理区域側系統構成を実施し、当直副長に報告する。(第 1.5-9 図参照)</u></p> <p>⑥緊急時対策要員は、<u>原子炉補機代替冷却系による</u></p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p><u>補機冷却水確保のための移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の配備及びホースの接続完了について緊急時対策本部に報告する。また、緊急時対策本部は当直長に報告する。</u></p> <p>⑦当直長は、<u>当直副長からの依頼に基づき、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水供給開始を緊急時対策本部に依頼する。</u></p> <p>⑧緊急時対策要員は、<u>移動式代替熱交換設備内の淡水ポンプを起動し、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水供給開始について緊急時対策本部に報告する。また、緊急時対策本部は当直長に報告する。</u></p> <p>⑨当直副長は、<u>運転員に原子炉代替補機冷却系による補機冷却水供給開始を指示する。</u></p> <p>⑩中央制御室運転員Aは、<u>B-R H R熱交冷却水出口弁を流量調整のため開度を調整し、当直副長に報告する。(第1.5-9図参照)</u></p> <p>イ. 緊急時対策要員操作 (原子炉建物南側接続口を使用した補機冷却水確保及び原子炉建物西側接続口を使用した補機冷却水確保手順は、⑦～⑨以外同様)</p> <p>①緊急時対策要員は、<u>緊急時対策本部から第1保管エリア又は第4保管エリアへ移動する。</u></p> <p>②緊急時対策要員は、<u>移動式代替熱交換設備、大型送水ポンプ車等の健全性確認を行う。</u></p> <p>③緊急時対策要員は、<u>移動式代替熱交換設備、大型送水ポンプ車等を第1保管エリア又は第4保管エリアから取水槽及び原子炉建物近傍屋外に移動させる。</u></p> <p>④緊急時対策要員は、<u>可搬型のホースの敷設及び接続を行う。</u></p> <p>⑤緊急時対策要員は、<u>電源ケーブルの敷設及び接続を行う。</u></p> <p>⑥緊急時対策要員は、<u>移動式代替熱交換設備の淡水側の水張りに向け系統構成のための弁の開閉操作を行う。</u></p> <p>⑦^a原子炉建物西側接続口を使用した補機冷却水確</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p><u>保の場合</u></p> <p><u>緊急時対策要員は、原子炉補機冷却系による非管理区域側系統構成を実施する。(第1.5-9図参照)</u></p> <p><u>(8)^a 原子炉建物西側接続口を使用した補機冷却水確保の場合</u></p> <p><u>緊急時対策要員は、中央制御室運転員Aと連絡を密にし、移動式熱交換設備の淡水側の水張りのためAHEF-B-西側供給配管止め弁の開操作を行う。</u></p> <p><u>(8)^b 原子炉建物南側接続口を使用した補機冷却水確保の場合</u></p> <p><u>緊急時対策要員は、中央制御室運転員Aと連絡を密にし、移動式代替熱交換設備の淡水側の水張りのためRCW-AHEF供給配管止め弁の開操作を行う。</u></p> <p><u>(9)^a 原子炉建物西側接続口を使用した補機冷却水確保の場合</u></p> <p><u>緊急時対策要員は、移動式代替熱交換設備の淡水側の水張り範囲内におけるベント弁の開操作及びAHEF-B-西側戻り配管止め弁の開操作を行い、配管内の空気抜きを実施する。</u></p> <p><u>(9)^b 原子炉建物南側接続口を使用した補機冷却水確保の場合</u></p> <p><u>緊急時対策要員は、移動式代替熱交換設備の淡水側の水張り範囲内におけるベント弁の開操作及びRCW-AHEF戻り配管止め弁の開操作を行い、配管内の空気抜きを実施する。</u></p> <p><u>(10)緊急時対策要員は、淡水側の水張り範囲内において漏えいのないことを確認する。</u></p> <p><u>(11)緊急時対策要員は、ガスタービン発電機の起動により移動式代替熱交換設備への受電を確認する。</u></p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>(ii) 原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の場合 (故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合)</p> <p>ア. 運転員操作</p> <p>①当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、運転員に原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保の準備開始を指示する。</p> <p>②当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部に原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保の準備のため、大型送水ポンプ車の配備及びホースの接続を依頼する。</p> <p>③^a 非常用コントロールセンタ切替盤が使用可能な場合 中央制御室運転員Aは、非常用コントロールセンタ切替盤にて、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保に必要なB-R HR熱交冷却水出口弁の電源切り替え操作を実施する。</p> <p>③^b 非常用コントロールセンタ切替盤が使用不可な場合 現場運転員B及びCは、SA電源切替盤にて、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保に必要なB-R HR熱交冷却水出口弁の電源切り替え操作を実施する。</p> <p>④中央制御室運転員Aは、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保に必要な電動弁の電源が確保されたこと及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。</p> <p>⑤現場運転員B及びCは、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保の非管理区域側系統構成を実施し、当直副長に報告する。(第1.5-9図参照)</p> <p>⑥緊急時対策要員は、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保のための大型送水ポンプ車の配備及びホースの接続完了について緊急時対策本部に報告する。 また、緊急時対策本部は当直長に報告する。</p> <p>⑦当直長は、当直副長からの依頼に基づき、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水供給開始を緊急時対策本部に依頼する。</p> <p>⑧緊急時対策要員は、大型送水ポンプ車を起動し、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水供給開始について</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>て緊急時対策本部に報告する。また、緊急時対策本部は当直長に報告する。</p> <p>⑨当直副長は、運転員に原子炉代替補機冷却系による補機冷却水供給開始を指示する。</p> <p>⑩中央制御室運転員Aは、B-R H R熱交冷却水出口弁を流量調整のため開度を調整し、当直副長に報告する。(第1.5-9図参照)</p> <p>イ. 緊急時対策要員操作</p> <p>①緊急時対策要員は、緊急時対策本部から第1保管エリア又は第4保管エリアへ移動する。</p> <p>②緊急時対策要員は、大型送水ポンプ車等の健全性確認を行う。</p> <p>③緊急時対策要員は、大型送水ポンプ車等を第1保管エリア又は第4保管エリアから取水槽近傍屋外に移動させる。</p> <p>④緊急時対策要員は、ホースの敷設及び接続を行う。</p> <p>⑤緊急時対策要員は、緊急時対策本部及び当直長に大型送水ポンプ車による補機冷却水確保の準備が完了したことを報告する。</p> <p>⑥緊急時対策要員は、中央制御室運転員Aと連絡を密にし、RCW-B-AHEF西側供給配管止め弁、RCW-B-AHEF西側戻り配管止め弁、AHEF-B-西側供給配管止め弁及びAHEF-B-西側戻り配管止め弁の全開並びに大型送水ポンプ車を起動し、補機冷却水の供給を行う。</p> <p>⑦緊急時対策要員は、大型送水ポンプ車の吐出圧力にて必要流量が確保されていることを確認する。</p> <p>⑧緊急時対策要員は、ホース等の海水通水範囲について漏えいの無いことを確認する。</p> <p>⑨緊急時対策要員は、大型送水ポンプ車の運転状態を継続して監視する。</p> <p>iii 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、作業開始を判断してから残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉建物南側接続口または原子炉建物西側接続 	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>口を使用した補機冷却水確保の場合、中央制御室運転員1名、現場運転員4名及び緊急時対策要員15名にて作業を実施した場合、運転員操作の系統構成完了まで1時間40分以内、緊急時対策要員操作の補機冷却水供給開始まで7時間20分以内で可能である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）、中央制御室運転員1名、現場運転員4名及び緊急時対策要員6名にて作業を実施した場合、運転員操作の系統構成完了まで1時間40分以内、緊急時対策要員操作の補機冷却水供給開始まで7時間以内で可能である。 <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。また、速やかに作業が開始できるよう、使用する資機材は作業場所近傍に配備する。室温は通常運転時と同程度である。</p> <p>(添付資料 1.5.4-1(2)(3))</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(1) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流電源が健全である場合）</p> <p>a. <u>格納容器圧力逃がし装置</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>残留熱除去系の機能が喪失し、最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合、<u>格納容器圧力逃がし装置</u>により最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する。</p> <p>また、格納容器ベント実施中において、残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し、原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視が可能な場合は、<u>一次隔離弁</u>を全閉し、格納容器ベントを停止することを基本として、その他の要因を考慮した上で総合的に判断し、適切に対応する。なお、<u>二次隔離弁</u>については、<u>一次隔離弁</u>を全閉後、原子炉格納容器内の除熱機能が更に1系統回復する等、より安定的な状態になった場合に全閉する。</p> <p>(a) <u>格納容器圧力逃がし装置</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>i.) 手順着手の判断基準</p> <p>炉心損傷^{※1}前において、原子炉格納容器内の冷却を実施しても、原子炉格納容器内の圧力を規定圧力(<u>279kPa[gage]</u>)以下に維持できない場合。</p> <p>※1:「炉心損傷」は、<u>格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)</u>で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合、又は<u>格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)</u>が使用できない場合に</p>	<p>(1) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流電源が健全である場合）</p> <p>a. <u>格納容器圧力逃がし装置</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>残留熱除去系の機能が喪失し、最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合、<u>格納容器圧力逃がし装置</u>により最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する。</p> <p>また、格納容器ベント実施中において、残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し、可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能と判断した場合、並びに原子炉格納容器内の圧力 <u>310kPa [gage]</u> (1Pd) 未満、原子炉格納容器内の温度 <u>171°C</u> 未満及び原子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界未満であることを確認した場合は、<u>第一弁</u>を全閉し、格納容器ベントを停止することを基本として、その他の要因を考慮した上で総合的に判断し、適切に対応する。なお、<u>フィルタ装置出口弁</u>については、<u>第一弁</u>を全閉後、原子炉格納容器内の除熱機能が更に1系統回復する等、より安定的な状態になった場合に全閉する。</p> <p>(a) <u>格納容器圧力逃がし装置</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>i.) 手順着手の判断基準</p> <p>炉心損傷^{※1}前において、<u>外部水源による原子炉格納容器内の冷却</u>により、<u>サプレッション・プール水位</u>が上昇し、<u>サプレッション・プール水位指示値</u>が通常水位 +5.5m に到達した場合、又は原子炉格納容器内の冷却を実施しても、原子炉格納容器内の圧力を規定圧力(<u>279kPa [gage]</u>)以下に維持できない場合。</p> <p>※1: <u>格納容器雰囲気放射線モニタ</u>で<u>ドライウェル</u>又は<u>サプレッション・チャンバ</u>内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の <u>10倍以上</u>となつた場合、又は<u>格納容器雰囲気放射線モニタ</u>が使用できな</p>	<p>(2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合）</p> <p>a. <u>格納容器フィルタベント系</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>残留熱除去系の機能が喪失し、最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合、<u>格納容器フィルタベント系</u>により最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する。</p> <p>また、格納容器ベント実施中において、残留熱除去系又は<u>残留熱代替除去系</u>による原子炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し、<u>可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器負圧破損防止機能</u>が使用可能な場合、並びに原子炉格納容器内の圧力 <u>427kPa [gage]</u> (1Pd) 未満、原子炉格納容器内の温度 <u>171°C</u> 未満及び原子炉格納容器内の水素及び酸素濃度が可燃限界未満であることを確認した場合は、<u>NGC N2 トーラス出口隔離弁</u>又は<u>NGC N2 ドライウェル出口隔離弁</u>を全閉し、格納容器ベントを停止することを基本として、その他の要因を考慮した上で総合的に判断し、適切に対応する。なお、<u>NGC非常用ガス処理入口隔離弁</u>又は<u>NGC非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁</u>は、<u>NGC N2 トーラス出口隔離弁</u>又は<u>NGC N2 ドライウェル出口隔離弁</u>を全閉後、原子炉格納容器内の除熱機能が更に1系統回復する等、より安定的な状態になった場合に全閉する。</p> <p>(a) <u>格納容器フィルタベント系</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>i.) 手順着手の判断基準</p> <p>炉心損傷^{※1}前において、原子炉格納容器内の冷却を実施しても、原子炉格納容器内の圧力を規定圧力(<u>245kPa [gage]</u>)以下に維持できない場合。</p> <p>※1: <u>格納容器雰囲気放射線モニタ (CAMS)</u>で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が設計基準事故相当のガンマ線線量率の <u>10倍を超えた</u>場合、又は<u>格納容器雰囲気放射線モニタ (CAMS)</u>が使用で</p>	<ul style="list-style-type: none"> 記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、ベント停止に必要な各パラメータの基準値を記載 ・設備の相違 【東海第二】 島根 2号炉 (Mark-I 改) と 東海 第二 (Mark-II) の最高使用圧力の相違 <ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 【東海第二】 ベント準備判断基準の相違 <ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 【東海第二】 CAMS が使用で

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
原子炉圧力容器温度で300°C以上を確認した場合。 ii) 操作手順 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の手順は以下のとおり。手順対応フローを第1.5.3図に、概要図を第1.5.4図に、タイムチャートを第1.5.5図及び第1.5.6図に示す。 [W/Wベントの場合 (D/Wベントの場合、手順⑧以外は同様)] ①当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、原子炉格納容器内の水位がサプレッション・チャンバ・プール水位外部水源注水制限(ベントライン-1m)以下であることを確認し、格納容器圧力逃がし装置によるウェットウェル(以下「W/W」という。)側からの格納容器ベントの準備を開始するよう運転員に指示する(原子炉格納容器内の水位がサプレッション・チャンバ・プール水位外部水源注水制限を越えている場合はドライウェル(以下「D/W」という。)側からの格納容器ベントの準備を開始するよう指示する)。	い場合に原子炉圧力容器温度で300°C以上を確認した場合。 ii) 操作手順 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の手順は以下のとおり。手順対応フローを第1.5-2図に、概要図を第1.5-4図に、タイムチャートを第1.5-5図に示す。 【S/C側ベントの場合 (D/W側ベントの場合、手順⑦以外は同様。)】 ①発電長は、手順着手の判断基準に基づき、格納容器圧力逃がし装置によるS/C側からの格納容器ベントの準備を開始するように運転員等に指示する(S/C側からの格納容器ベントができない場合は、D/W側からの格納容器ベントの準備を開始するよう指示する。)。	きない場合に原子炉圧力容器温度で300°C以上を確認した場合。 ii) 操作手順 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の手順は以下のとおり。手順の対応フローを第1.5-2図に、概要図を第1.5-11図に、タイムチャートを第1.5-12図及び第1.5-13図に示す。 【W/Wベントの場合 (D/Wベントの場合、手順⑫以外は同様)】 ① 当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、格納容器フィルタベント系によるウェットウェル(以下「W/W」という。)側からの格納容器ベントの準備を開始するよう運転員に指示する(W/W側からの格納容器ベントができない場合は、ドライウェル(以下「D/W」という。)側からの格納容器ベントの準備を開始するよう指示する)。	島根2号炉は、10倍を超過した場合を炉心損傷の判断としているが、東海第二では10倍を含めて損傷と判断するため、「以上」としている
②当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部に格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントの準備開始を報告する。	②発電長は、災害対策本部長代理に格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントの準備開始を報告する。	② 当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部に格納容器フィルタベント系による格納容器ベントの準備開始を報告する。	・体制の相違 【東海第二】 島根2号炉は、島根1号炉と中央制御室を共用しているため、当直副長の指揮に基づき運転操作対応を実施(以下、⑫の相違) ・運用の相違 【柏崎6/7】 ベント実施基準の相違
③現場運転員C及びDは、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントに必要な電動弁の電源の受電操作を実施する。	③運転員等は中央制御室にて、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントに必要な電動弁の電源切替え操作を実施する。	③ ^a 非常用コントロールセンタ切替盤が使用可能な場合 中央制御室運転員Aは、非常用コントロールセンタ切替盤にて、格納容器フィルタベント系による格納容器ベントに必要な窒素ガス制御系及び非常用ガス処理系の電動弁の電源切り替え操作を実施する。 ③ ^b 非常用コントロールセンタ切替盤が使用不可な場合 現場運転員B及びCは、SA電源切替盤にて、格納容器フィルタベント系による格納容器ベントに必要な窒素ガス制御系及び非常用ガス処理系の電動弁の電源切り替え操作を実施する。	・設備の相違 【柏崎6/7、東海第二】 島根2号炉は、C/C一次側にて切替え可能な設備を設置 ・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉のSA電源切替盤による電源切り替え操作は、現場にて実施

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>④中央制御室運転員A 及びB は、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントに必要な電動弁の電源が確保されたこと、及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。</p> <p>⑤中央制御室運転員A 及びB は、FCVS 制御盤にてフィルタ装置水位指示値が通常水位範囲内であること及びフィルタ装置ドレン移送ポンプの水張りが完了していることを確認する。</p> <p>⑥中央制御室運転員A 及びB は、格納容器ベント前の確認として、不活性ガス系（以下「AC 系」という。）隔離信号が発生している場合は、格納容器補助盤にて、AC 系隔離信号の除外操作を実施する。</p> <p>⑦中央制御室運転員A 及びB は、格納容器ベント前の系統構成として、非常用ガス処理系が運転中であれば非常用ガス処理系を停止し、非常用ガス処理系フィルタ装置出口隔離弁及び非常用ガス処理系出口U シール隔離弁の全閉操作、並びに耐圧強化ベント弁、非常用ガス処理系第一隔離弁、換気空調系第一隔離弁、非常用ガス処理系第二隔離弁及び換気空調系第二隔離弁の全閉、及びフィルタ装置入口弁の全開を確認する。</p> <p>⑧^a W/W ベントの場合 中央制御室運転員A 及びB は、一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側）操作用空気供給弁を全開とすることで駆動空気を確保し、一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側）の全開操作を実施する。</p> <p>⑧^b D/W ベントの場合 中央制御室運転員A 及びB は、一次隔離弁（ドライカーボン）</p>	<p>④運転員等は中央制御室にて、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントに必要な電動弁の電源が確保されたこと、及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。</p> <p>⑤ 中央制御室運転員Aは、重大事故操作盤にて第1ベントフィルタスクラバ容器水位指示値が通常水位範囲内であることを確認する。</p> <p>⑤運転員等は、格納容器ベント前の確認として、不活性ガス系の隔離信号が発生している場合は、中央制御室にて、不活性ガス系隔離信号の除外操作を実施する。</p> <p>⑥運転員等は中央制御室にて、格納容器ベント前の系統構成として、耐圧強化ベント系一次隔離弁、原子炉建屋ガス処理系一次隔離弁、換気空調系一次隔離弁、耐圧強化ベント系二次隔離弁、原子炉建屋ガス処理系二次隔離弁及び換気空調系二次隔離弁の全閉を確認する。</p> <p>⑦^a S/C 側ベントの場合 運転員等は中央制御室にて、第一弁（S/C 側）の全開操作を実施する。</p> <p>⑦^b D/W 側ベントの場合 第一弁（S/C 側）の開操作ができない場合は、</p>	<p>④ 中央制御室運転員Aは、格納容器フィルタベント系による格納容器ベントに必要な電動弁及び監視計器の電源が確保されたことを状態表示にて確認する。</p> <p>⑤ 中央制御室運転員Aは、重大事故操作盤にて第1ベントフィルタスクラバ容器水位指示値が通常水位範囲内であることを確認する。</p> <p>⑥ 中央制御室運転員Aは、格納容器ベント前の確認として、格納容器隔離信号が発生している場合は、格納容器隔離信号の除外操作を実施する。</p> <p>⑦ 中央制御室運転員Aは、格納容器ベント前の系統構成として、SGT NGC 連絡ライン隔離弁、SGT NGC 連絡ライン隔離弁後弁、SGT 耐圧強化ベントライン止め弁、SGT 耐圧強化ベントライン止め弁後弁、NGC 常用空調換気入口隔離弁、NGC 常用空調換気入口隔離弁後弁の全閉及びSGT FCVS 第1ベントフィルタ入口弁の全開を確認後、NGC 非常用ガス処理入口隔離弁を全開し、格納容器フィルタベント系による格納容器ベント準備完了を当直副長に報告する。NGC 非常用ガス処理入口隔離弁の開操作が出来ない場合は、NGC 非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁を全開し、格納容器フィルタベント系による格納容器ベント準備完了を当直副長に報告する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 体制の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、操作者の 1名を記載。柏崎 6/7 は、操作者及び確認者の 2名を記載（以下、⑬の相違） <ul style="list-style-type: none"> 体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑬の相違 運用の相違 【柏崎 6/7】 ⑤の相違 記載表現の相違 【東海第二】 島根 2号炉は、ベント準備におけるスクラバ容器水位の確認に関する手順を記載 <ul style="list-style-type: none"> 体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑬の相違 <ul style="list-style-type: none"> 体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑬の相違 <ul style="list-style-type: none"> 体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑬の相違 <ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、格納容器フィルタベント系と非常用ガス処理系は別ラインとなっているため、非常用ガス処理系の停止不要 <ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、NGC

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>エル側) 操作用空気供給弁を全開とすることで駆動空気を確保し、一次隔離弁(ドライウェル側)の全開操作を実施する。</p> <p>⑨現場運転員C及びDは、格納容器ベント前の系統構成として、フィルタベント大気放出ラインドレン弁を全閉とし、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント準備完了を当直副長に報告する。</p> <p>⑩当直長は、当直副長からの依頼に基づき、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント準備完了を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑪当直副長は、原子炉格納容器内の圧力に関する情報収集を適宜行い、当直長に報告する。また、当直長は原子炉格納容器内の圧力に関する情報を、緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑫当直長は、当直副長からの依頼に基づき、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントの開始を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑬当直副長は、格納容器ベント開始圧力(310kPa[gage])に到達する時間、原子炉格納容器内の圧力上昇率を考慮し、中央制御室運転員に格納容器ベント開始を指示する。</p>	<p>運転員等は中央制御室にて、第一弁(D/W側)の全開操作を実施する。</p> <p>⑧運転員等は、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント準備完了を発電長に報告する。</p> <p>⑨発電長は、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント準備完了を災害対策本部長代理に報告する。</p> <p>⑩発電長は、格納容器ベント判断基準であるサプレッショング・プール水位指示値が通常水位+6.5mに到達した後、ドライウェル圧力又はサプレッション・チャンバ圧力指示値が310kPa[gage](1Pd)に到達したことを確認し、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントの開始を災害対策本部長代理に報告する。</p> <p>⑪発電長は、運転員等に格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント開始を指示する。</p>	<p>⑧ 当直長は、当直副長からの依頼に基づき、格納容器フィルタベント系による格納容器ベント準備完了を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑨ 当直副長は、原子炉格納容器内の圧力及び水位に関する情報収集を適宜行い、当直長に報告する。また、当直長は、原子炉格納容器内の圧力及び水位、並びに原子炉建物内の水素濃度に関する情報を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑩ 当直長は、当直副長からの依頼に基づき、格納容器フィルタベント系による格納容器ベントの開始を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑪ 当直副長は、以下のいずれかの条件に到達したことを確認し、運転員に格納容器ベント開始を指示する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 外部水源を用いた原子炉格納容器スプレイを実施中に、サプレッション・プール水位指示値が 	<p>非常用ガス処理入口隔離弁(二次隔離弁)を開</p> <p>【東海第二】 島根2号炉は、格納容器バウンダリの維持及び現場におけるベント実施時の被ばく評価結果を考慮しNGC非常用ガス処理入口弁(第二弁(ベント装置側))から開操作する ・運用の相違</p> <p>【柏崎6/7】 島根2号炉は、ドレン弁全閉運用であり操作不要 ・体制の相違</p> <p>【東海第二】 ⑫の相違 ・運用の相違</p> <p>【東海第二】 島根2号炉は、ベント準備完了後、パラメータ等を緊急時対策本部へ報告 ・体制の相違</p> <p>【東海第二】 ⑫の相違</p> <p>・体制の相違</p> <p>【東海第二】 ⑫の相違 ・運用の相違</p> <p>【柏崎6/7、東海第二】</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>⑭中央制御室運転員A 及びB は、<u>二次隔離弁を調整開（流路面積約70%開）</u>とし、<u>格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント</u>を開始する。<u>二次隔離弁の開操作ができない場合は、二次隔離弁バイパス弁を調整開（流路面積約70%開）</u>とし、<u>格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント</u>を開始する。</p> <p>なお、原子炉格納容器内の圧力に低下傾向が確認されなかった場合は、<u>二次隔離弁又は二次隔離弁バイパス弁の増開操作</u>を実施する。</p> <p>⑮中央制御室運転員A 及びB は、<u>格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント</u>が開始されたことを<u>格納容器内圧力指示値の低下及びフィルタ装置入口圧力指示値の上昇</u>により確認し、当直副長に報告する。また、当直長は、<u>格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント</u>が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑯当直副長は現場運転員に<u>水素バイパスライン止め弁を全開するよう指示する。</u></p> <p>⑰現場運転員C及びDは、<u>水素バイパスライン止め弁の全開操作</u>を実施する。</p> <p>⑱中央制御室運転員A 及びB は、<u>FCVS 制御盤にてフィルタ装置水位指示値を確認し、水位調整が必要な場合は当直副長に報告する。また、当直長は、フィルタ装置の水位調整を実施するよう緊急時対策本部に依頼す</u></p>	<p>⑫運転員は中央制御室にて、<u>第二弁の全開操作を実施し、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント</u>を開始する。なお、<u>第二弁の開操作ができない場合は、第二弁バイパス弁の全開操作を実施し、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント</u>を開始する。</p> <p>⑬運転員等は中央制御室にて、<u>格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント</u>が開始されたことを<u>ドライウェル圧力及びサプレッション・チェンバ圧力指示値の低下、並びにフィルタ装置圧力及びフィルタ装置スクラビング水温度指示値の上昇</u>により確認するとともに、<u>フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）指示値の上昇</u>を確認し、<u>発電長</u>に報告する。また、<u>発電長</u>は、<u>格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント</u>が開始されたことを<u>災害対策本部長代理</u>に報告する。</p>	<p>通常水位+約1.3mに到達した場合 ・原子炉格納容器内の圧力が348kPa[gage]に到達した場合において、外部水源を用いた原子炉格納容器スプレイが実施できない場合。</p> <p>⑫^a W/Wベントの場合 中央制御室運転員Aは、<u>NGC N2トーラス出口隔離弁の全開操作</u>により、<u>格納容器フィルタベント系による格納容器ベント</u>を開始する。</p> <p>⑫^b D/Wベントの場合 中央制御室運転員Aは、<u>NGC N2ドライウェル出口隔離弁の全開操作</u>により、<u>格納容器フィルタベント系による格納容器ベント</u>を開始する。</p> <p>⑬ 中央制御室運転員Aは、<u>格納容器フィルタベント系による格納容器ベント</u>が開始されたことを、<u>原子炉格納容器内の圧力指示値の低下、並びに第1ベントフィルタスクラバ容器温度指示値の上昇</u>により確認するとともに、<u>第1ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）指示値の上昇</u>により確認し、<u>当直副長</u>に報告する。また、<u>当直長</u>は、<u>当直副長からの依頼に基づき、格納容器フィルタベント系による格納容器ベント</u>が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑭ 中央制御室運転員Aは、<u>重大事故操作盤にて第1ベントフィルタスクラバ容器水位指示値を確認し、水位調整が必要な場合は当直副長に報告する。また、当直長は、<u>当直副長からの依頼に基づき、第1ベント</u></u></p>	<p>ベント実施基準の相違</p> <p>・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑭の相違 【東海第二】 島根2号炉は、二次隔離弁はバイパス弁も含め前段の系統構成で開操作</p> <p>・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑭の相違 【東海第二】 島根2号炉は、水素バイパスラインに止め弁なし</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は、水素バイパスラインに止め弁なし</p> <p>・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑭の相違 【東海第二】 ⑭の相違</p> <p>・記載表現の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
る。		<u>トフィルタスクラバ容器の水位調整を実施するよう緊急時対策本部に依頼する。</u>	<u>【東海第二】</u> 島根2号炉は、原子炉格納容器ベント実施後のスクラバ容器水位の監視に関する手順を記載
<u>⑯中央制御室運転員A 及びB</u> は、格納容器ベント開始後、 <u>残留熱除去系又は代替循環冷却系</u> による原子炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し、原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視が可能な場合は、 <u>二次隔離弁(サプレッション・チェンバ側又はドライウェル側)</u> の全閉操作を実施し、 <u>格納容器圧力逃がし装置</u> による格納容器ベントを停止する。 <u>一次隔離弁</u> を全閉後、原子炉格納容器内の除熱機能が更に1系統回復する等、より安定的な状態になった場合は、 <u>二次隔離弁</u> 又は <u>二次隔離弁バイパス弁</u> の全閉操作を実施する。	<u>⑭運転員等は中央制御室にて、格納容器ベント開始後、残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し、可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能な場合、並びに原子炉格納容器内の圧力310kPa [gage] (1Pd)未満、原子炉格納容器内の温度171°C未満及び原子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界未満であることを確認することにより、第一弁(S/C側又はD/W側)の全閉操作を実施し、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントを停止する。</u>	<u>⑮当直副長は、格納容器ベント開始後、<u>残留熱除去系又は代替循環冷却系</u>による原子炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し、<u>原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視が可能で、かつ可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内に水素・酸素濃度制御機能及び可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能な場合、並びに原子炉格納容器内の圧力427kPa [gage] (1Pd)未満、原子炉格納容器内の温度171°C未満及び原子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界未満であることを確認することにより、NGC N2トーラス出口隔離弁又はNGC N2ドライウェル出口隔離弁の全閉操作を実施し、格納容器フィルタベント系による格納容器ベントを停止するよう運転員に指示する。</u></u>	<u>・体制の相違</u> <u>【柏崎 6/7】</u> <u>⑯の相違</u> <u>・記載表現の相違</u> <u>【柏崎 6/7, 東海第二】</u> 島根2号炉は、原子炉格納容器ベント停止時の指揮・命令系統を記載 <u>・運用の相違</u> <u>【東海第二】</u> ベント停止条件の相違 <u>・記載表現の相違</u> <u>【柏崎 6/7】</u> 島根2号炉は、ベント停止に必要な各パラメータの基準値を記載 <u>・設備の相違</u> <u>【東海第二】</u> 島根2号炉(Mark-I改)と東海第二(Mark-II)の最高使用圧力の相違 <u>・記載表現の相違</u> <u>【柏崎 6/7】</u> 島根2号炉は、原子炉格納容器ベント停止時の指揮・命令系統を記載 <u>・記載表現の相違</u> <u>【東海第二】</u> 島根2号炉は、原子炉格納容器ベント停止後
		<u>⑯中央制御室運転員Aは、NGC N2トーラス出口隔離弁又はNGC N2ドライウェル出口隔離弁の全閉操作を実施し、格納容器フィルタベント系による格納容器ベントを停止する。</u>	<u>【柏崎 6/7】</u> 島根2号炉は、原子炉格納容器ベント停止時の指揮・命令系統を記載 <u>・記載表現の相違</u> <u>【東海第二】</u> 島根2号炉は、原子炉格納容器ベント停止後
		<u>⑰当直副長は、NGC N2トーラス出口隔離弁又はNGC N2ドライウェル出口隔離弁を全閉後、原子炉格納容器内の除熱機能が更に1系統回復する等、より安定的な状態になった場合は、NGC非常用ガス処理入口隔離弁又はNGC非常用ガス処理出口隔離弁の全閉操作を実施し、格納容器フィルタベント系による格納容器ベントを停止する。</u>	<u>【東海第二】</u> 島根2号炉は、原子炉格納容器ベント停止後

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>iii) 操作の成立性 上記の操作は、<u>1ユニット当たり中央制御室運転員2名(操作者及び確認者)</u>及び<u>現場運転員2名</u>にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから<u>格納容器圧力逃がし装置</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始まで<u>約40分</u>で可能である。</p>	<p>iii) 操作の成立性 格納容器ベント準備開始を判断してから格納容器ベント準備完了までの必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>中央制御室からの第一弁(S/C側)操作の場合</u> <u>中央制御室対応を運転員等(当直運転員)1名</u>にて作業を実施した場合、<u>5分</u>以内で可能である。 ・<u>中央制御室からの第一弁(D/W側)操作の場合</u> <u>中央制御室対応を運転員等(当直運転員)1名</u>にて作業を実施した場合、<u>5分</u>以内で可能である。 <p>格納容器ベント基準到達から格納容器ベント開始までの必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>中央制御室からの第二弁操作の場合</u> <u>中央制御室対応を運転員等(当直運転員)1名</u>にて作業を実施した場合、<u>2分</u>以内で可能である。 	<p>用ガス処理入口隔離弁バイパス弁の全閉操作を実施するよう運転員に指示する。</p> <p>⑯ <u>中央制御室運転員Aは、NGC非常用ガス処理入口隔離弁又はNGC非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁の全閉操作を実施する。</u></p> <p>iii) 操作の成立性 格納容器ベント準備開始を判断してから、格納容器ベント準備完了までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>中央制御室からのNGC非常用ガス処理入口隔離弁操作の場合</u> <u>中央制御室運転員1名及び現場運転員2名</u>にて作業を実施した場合、<u>45分</u>以内で可能である。 <p>格納容器ベント基準到達から格納容器ベント開始までの必要な要員及び想定時間は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>中央制御室からのNGC N2トーラス出口隔離弁操作の場合</u> <u>中央制御室運転員1名</u>にて作業した場合、<u>10分</u>以内で可能である。 ・<u>中央制御室からのNGC N2ドライウェル出口隔離弁操作の場合</u> <u>中央制御室運転員1名</u>にて作業した場合、<u>10分</u>以内で可能である。 	<p>に更に安定した状態になった場合の手順を記載</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体制及び運用の相違 【柏崎6/7、東海第二】 設備構成、対応する要員及び所要時間の相違 (以下、⑯の相違) ・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉のSA電源切替盤による電源切り替え操作は、現場にて実施 ・運用の相違 【東海第二】 島根2号炉は、放射性物質閉じ込めの観点から、第二弁を全開し、ベント時に第一弁を全開 ・記載方針の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉は、格納容器ベント準備とベント開始を分けて記載

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、保護具、照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。</p> <p>(添付資料 1.5.3-1)</p>	<p>【S/C側ベントの場合】</p> <p>サプレッション・プール水位指示値が通常水位+5.5mに到達後、又は原子炉格納容器内の冷却を実施しても、原子炉格納容器内の圧力を規定圧力(279kPa [gage])以下に維持できない場合に、第一弁(S/C側)操作を中心制御室にて実施した場合、5分以内で可能である。また、サプレッション・プール水位指示値が通常水位+6.5mに到達し、ドライウェル圧力又はサプレッション・チェンバ圧力指示値が310kPa [gage] (1Pd)に到達後、第二弁操作を中心制御室にて実施した場合、2分以内で可能である。</p> <p>【D/W側ベントの場合】</p> <p>サプレッション・プール水位指示値が通常水位+5.5mに到達後、又は原子炉格納容器内の冷却を実施しても、原子炉格納容器内の圧力を規定圧力(279kPa [gage])以下に維持できない場合に、第一弁(D/W側)操作を中心制御室にて実施した場合、5分以内で可能である。また、サプレッション・プール水位指示値が通常水位+6.5mに到達し、ドライウェル圧力又はサプレッション・チェンバ圧力指示値が310kPa [gage] (1Pd)に到達後、第二弁操作を中心制御室にて実施した場合、2分以内で可能である。</p>	<p>【W/Wベントの場合】</p> <p>格納容器ベント移行条件到達後、NGC非常用ガス処理入口隔離弁操作を中心制御室及び現場にて実施した場合、45分以内で可能である。また、格納容器ベント基準到達後、NGC N2トーラス出口隔離弁操作を中心制御室にて実施した場合、10分以内で可能である。</p> <p>【D/Wベントの場合】</p> <p>格納容器ベント移行条件到達後、NGC非常用ガス処理入口隔離弁操作を中心制御室及び現場にて実施した場合、45分以内で可能である。また、格納容器ベント基準到達後、NGC N2ドライウェル出口隔離弁操作を中心制御室にて実施した場合、10分以内で可能である。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、格納容器バウンダリの維持及び現場におけるベント実施時の被ばく評価結果を考慮しNGC非常用ガス処理入口弁(第二弁(ベント装置側))から開操作する</p> <ul style="list-style-type: none"> 体制及び運用の相違 <p>【柏崎6/7、東海第二】</p> <p>⑭の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、格納容器バウンダリの維持及び現場におけるベント実施時の被ばく評価結果を考慮しNGC非常用ガス処理入口弁(第二弁(ベント装置側))から開操作する</p> <ul style="list-style-type: none"> 体制及び運用の相違 <p>【柏崎6/7、東海第二】</p> <p>⑬ 相違</p> <p>⑭</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(b) 原子炉格納容器ベント弁駆動源確保（予備ポンベ）</p> <p><u>残留熱除去系の機能が喪失し、格納容器圧力逃がし装置により大気を最終ヒートシンクとして熱を輸送する場合、空気駆動弁である一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側又はドライウェル側）を全開とし、格納容器ベントラインを構成する必要があり、通常の駆動空気供給源である計装用圧縮空気系が喪失した状況下では遠隔空気駆動弁操作用ポンベが駆動源となる。常設ポンベの圧力が低下した場合に、常設ポンベと予備ポンベを交換することで、一次隔離弁の駆動圧力を確保する。</u></p> <p>i. 手順着手の判断基準</p> <p><u>格納容器圧力逃がし装置の系統構成及び格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱を実施中、各隔離弁の駆動源である遠隔空気駆動弁操作用ポンベの圧力が規定値以下となった場合。</u></p> <p>ii. 操作手順</p> <p><u>原子炉格納容器ベント弁駆動源確保（予備ポンベ）の手順の概要は以下のとおり。概要図を第1.5.7図に、タイムチャートを第1.5.8図に示す。</u></p> <p><u>[一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側）遠隔空気駆動弁操作用ポンベ交換]</u></p> <p>①当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、現場運転員に一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側）遠隔空気駆動弁操作用ポンベを、使用済みポンベから予備ポンベへの交換を指示する。</p> <p>②現場運転員C 及びD は、予備ポンベを予備ポンベラックから運搬する。</p> <p>③現場運転員C 及びD は、一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側）操作用空気ポンベ出口弁及びポンベ本体の弁を全閉とし、使用中ポンベを取り外し、予備ポンベを接続する。</p> <p>④現場運転員C 及びD は、ポンベ本体の弁を全開とし、ポンベ接続部から一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側）操作用空気ポンベ出口弁までのリークチェックを実施する。</p>			<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ④の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>⑤現場運転員C 及びD は、一次隔離弁（サプレッショ ン・チェンバ側）操作用空気ボンベ出口弁を全開にする。</p> <p>⑥現場運転員C 及びD は、使用済みボンベをボンベラッ クへ収納する。</p> <p>⑦現場運転員C 及びD は、一次隔離弁（サプレッショ ン・チェンバ側）遠隔空気駆動弁操作用ボンベの交換 完了を当直副長に報告する。</p> <p>⑧当直長は、当直副長からの依頼に基づき、予備ボン ベの確保を緊急時対策本部に依頼する。</p> <p>[一次隔離弁（ドライウェル側）遠隔空気駆動弁操作用ボ ンベ交換]</p> <p>①当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、現場運転 員に一次隔離弁（ドライウェル側）遠隔空気駆動弁操 作用ボンベを、使用済みボンベから予備ボンベへの交 換を指示する。</p> <p>②現場運転員C 及びD は、予備ボンベを予備ボンベラッ クから運搬する。</p> <p>③現場運転員C 及びD は、一次隔離弁（ドライウェル側） 操作用空気ボンベ出口弁及びボンベ本体の弁を全閉と し、使用中ボンベを取り外し、予備ボンベを接続する。</p> <p>④現場運転員C 及びD は、ボンベ本体の弁を全開とし、 ボンベ接続部から一次隔離弁（ドライウェル側）操作 用空気ボンベ出口弁までのリークチェックを実施す る。</p> <p>⑤現場運転員C 及びD は、一次隔離弁（ドライウェル側） 操作用空気ボンベ出口弁を全開にする。</p> <p>⑥現場運転員C 及びD は、使用済みボンベをボンベラッ クへ収納する。</p> <p>⑦現場運転員C 及びD は、一次隔離弁（ドライウェル側） 遠隔空気駆動弁操作用ボンベの交換完了を当直副長に 報告する。</p> <p>⑧当直長は、当直副長からの依頼に基づき、予備ボン ベの確保を緊急時対策本部に依頼する。</p> <p>iii. 操作の成立性 上記の操作は、1 ユニット当たり中央制御室運転員2名</p>			

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(操作者及び確認者) 及び現場運転員2名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してからポンベ交換終了まで約45分で可能である。</p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。また、速やかに作業が開始できるよう、使用する資機材は作業場所近傍に配備する。室温は通常運転時と同程度である。</p> <p style="text-align: center;">(添付資料1.5.3-2)</p>			
<p>(c) フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り</p> <p>格納容器ベント中に想定されるフィルタ装置の水位調整準備として、乾燥状態で保管されているドレン移送ポンプへ水張りを実施する。</p> <p>i. 手順着手の判断基準</p> <p>残留熱除去系の機能が喪失した場合。</p> <p>ii. 操作手順</p> <p>フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張りの手順は以下のとおり。概要図を第1.5.9図に、タイムチャートを第1.5.10図に示す。</p> <p>①緊急時対策本部は、手順着手の判断基準に基づき、緊急時対策要員へドレン移送ポンプ水張りを指示する。</p> <p>②緊急時対策要員は、FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ入口弁を全開操作し、FCVS フィルタベント装置遮蔽壁内側ドレン弁を遠隔手動弁操作設備にて全開した後、FCVS フィルタベント装置移送ポンプテストライン止め弁を開操作することで系統内のエア抜きを実施し、エア抜き完了後、FCVS フィルタベント装置移送ポンプテストライン止め弁を全閉操作する。</p> <p>③緊急時対策要員は、ドレン移送ポンプ水張りの完了を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>iii. 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、1ユニット当たり緊急時対策要員2名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してからフィルタ装置ドレン移送ポンプ水張りの完了まで45分以内で可能である。なお、屋外における本操作は、格納容器ベント実施前の操作であることから、作業エリアの環境による作</p>		<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑤の相違</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>業性への影響はない。</u> <u>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、照明及び通信連絡設備を整備する。</u></p> <p>(添付資料 1.5.3-3)</p> <p>(d) フィルタ装置水位調整（水張り）</p> <p>フィルタ装置の水位が通常水位を下回り下限水位に到達する前に、<u>フィルタ装置補給水ラインからフィルタ装置へ水張りを実施する。</u></p> <p>i) 手順着手の判断基準 フィルタ装置の水位が<u>通常水位を下回ると判断した場合。</u></p> <p>ii) 操作手順 フィルタ装置水位調整（水張り）手順の概要は以下のとおり。概要図を第1.5-11図に、タイムチャートを第1.5-12図に示す。 ①緊急時対策本部は、手順着手の判断基準に基づき、<u>緊急時対策要員へフィルタ装置水位調整（水張り）の準備開始を指示する。</u></p>	<p>(b) フィルタ装置スクラビング水補給 フィルタ装置の水位が待機時水位下限である2,530mmを下回り、下限水位である1,325mmに到達する前に、西側淡水貯水設備、代替淡水貯槽又は淡水タンクを水源とした可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによりフィルタ装置へ水張りを実施する。</p> <p>i) 手順着手の判断基準 フィルタ装置水位指示値が1,500mm以下の場合。</p> <p>ii) 操作手順 フィルタ装置スクラビング水補給手順の概要は以下のとおり。 概要図を第1.5-6図に、タイムチャートを第1.5-7図に示す。 ①発電長は、手順着手の判断基準に基づき、<u>災害対策本部長代理にフィルタ装置スクラビング水補給の準備開始を依頼する。</u> ②災害対策本部長代理は、重大事故等対応要員にフィルタ装置スクラビング水補給の準備開始を指示する。 ③発電長は、運転員等に<u>フィルタ装置スクラビング水補給の準備開始を指示する。</u></p>	<p>(b) 第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り） 第1ベントフィルタスクラバ容器の水位が通常水位を下回り下限水位に到達する前に、輪谷貯水槽（西）を水源とした大量送水車により第1ベントフィルタスクラバ容器へ水張りを実施する。</p> <p>i) 手順着手の判断基準 <u>第1ベントフィルタスクラバ容器水位の水位低警報が発報した場合。</u></p> <p>ii) 操作手順 第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）手順の概要は以下のとおり。概要図を第1.5-14図に、タイムチャートを第1.5-15図に示す。</p> <p>①当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、<u>当直長を経由して、緊急時対策本部へ第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）の準備開始を依頼する。</u></p> <p>②緊急時対策本部は、<u>緊急時対策要員へ第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）の準備開始を指示する。</u></p> <p>③当直副長は、<u>運転員に第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）の準備開始を指示する。</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 【柏崎 6/7、東海第二】 島根 2号炉は、水位低警報を設置しており、その発報に基づき着手 ・体制の相違 【東海第二】 ⑫の相違 ・運用の相違 【柏崎 6/7】 手順着手の実施判断者の相違 ・体制の相違 【東海第二】 ⑫の相違 ・運用の相違 【柏崎 6/7】 手順着手の実施判断者の相違 ・体制の相違 【東海第二】 ⑫の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>②^a <u>防火水槽から可搬型代替注水ポンプ(A-2級)を展開した水張りの場合又は淡水貯水池から可搬型代替注水ポンプ(A-2級)を展開した水張りの場合(淡水貯水池を水源とし, あらかじめ敷設してあるホースが使用できる場合)</u> 緊急時対策要員は, フィルタベント遮蔽壁南側(屋外)にて, 可搬型代替注水ポンプ(A-2級)を配備し, 防火水槽又は淡水貯水池から可搬型代替注水ポンプ(A-2級)へ, 可搬型代替注水ポンプ(A-2級)からフィルタ装置補給水接続口へそれぞれ送水ホースを接続し, フィルタ装置水位調整(水張り)の準備完了を緊急時対策本部に報告する</p> <p>②^b <u>事前に他の対応手段により設置した可搬型代替注水ポンプ(A-2級)を使用した水張りの場合(淡水貯水池を水源とし, あらかじめ敷設してあるホースが使用できない場合)</u> 緊急時対策要員は, 事前に他の対応手段により設置した可搬型代替注水ポンプ(A-2級)からフィルタベント装置補給水接続口へホースを接続し, フィルタ装置水位調整(水張り)の準備完了を緊急時対策本部に報告する。</p>	<p>④運転員等は中央制御室にて, フィルタ装置スクラビング水補給に必要な監視計器の電源が確保されていることを状態表示等により確認し, フィルタ装置スクラビング水補給の準備完了を発電長に報告する。</p> <p>⑤発電長は, フィルタ装置スクラビング水補給の準備完了を災害対策本部長代理に報告する。</p> <p>⑥重大事故等対応要員は, フィルタ装置スクラビング水補給として使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプの配備及びホースを接続し, フィルタ装置スクラビング水補給の準備完了を災害対策本部長代理に報告する。</p> <p>⑦災害対策本部長代理は, フィルタ装置スクラビング水補給の準備完了を発電長に報告する。</p> <p>⑧発電長は, 災害対策本部長代理にフィルタ装置スクラビング水補給として使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる送水開始を依頼する。</p>	<p>④中央制御室運転員Aは, 第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り)に必要な監視計器の電源が確保されていることを状態表示等により確認し, 第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り)の準備完了を当直副長に報告する。</p> <p>⑤当直長は, <u>当直副長からの依頼に基づき, 第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り)の準備完了を緊急時対策本部に報告する。</u></p> <p>⑥緊急時対策要員は, 事前に他の対応手段により設置した第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り)として使用する大量送水車の配備及び第1ベントフィルタスクラバ容器補給用接続口へ送水ホースを接続し, 第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り)の準備が完了したことを緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑦緊急時対策本部は, 第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り)の準備完了を当直長に報告する。</p> <p>⑧当直長は, <u>当直副長からの依頼に基づき, 緊急時対策本部に第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整(水張り)として使用する大量送水車による送水開始を依頼する。</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> 記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は, スクラバ容器水位調整準備に関する手順を記載 体制の相違 【東海第二】 ⑫の相違 設備の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は, 常設のホースを使用せず可搬ホースにて送水を実施 運用の相違 【柏崎 6/7】 手順着手の実施判断者の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>③緊急時対策本部は、緊急時対策要員に<u>フィルタ装置水位調整（水張り）</u>の開始を指示する。</p> <p>④緊急時対策要員は、<u>可搬型代替注水ポンプ（A-2級）起動とFCVS フィルタベント装置給水ライン元弁の全開操作</u>を実施し、<u>フィルタ装置への給水が開始されたことを、フィルタベント遮蔽壁附室のFCVS 計器ラックにて、フィルタ装置水位指示値の上昇により確認し、給水開始を緊急時対策本部に報告する。</u></p> <p>⑤緊急時対策要員は、<u>フィルタ装置水位指示値が規定水位に到達したことを確認し、可搬型代替注水ポンプ（A-2級）停止操作、FCVS フィルタベント装置給水ライン元弁の全閉操作及びフィルタ装置補給水接続口送水ホースの取外し操作を実施する。</u></p>	<p>⑨災害対策本部長代理は、<u>フィルタ装置スクラビング水補給として使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプの起動を重大事故等対応要員に指示する。</u></p> <p>⑩重大事故等対応要員は、<u>フィルタ装置スクラビング水補給として使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプを起動した後、格納容器圧力逃がし装置格納槽付属室にてフィルタベント装置補給水ライン元弁の全開操作を実施し、フィルタ装置スクラビング水補給として使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプにより送水を開始したことを災害対策本部長代理に報告する。</u></p> <p>⑪災害対策本部長代理は、<u>フィルタ装置スクラビング水補給として使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプにより送水を開始したことを発電長に報告する。</u></p> <p>⑫運転員等は中央制御室にて、<u>フィルタ装置スクラビング水補給が開始されたことをフィルタ装置水位指示値の上昇により確認した後、待機時水位下限である2,530mm以上まで補給されたことを確認し、発電長に報告する。</u></p>	<p>⑨緊急時対策本部は、<u>第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）として使用する大量送水車の起動を緊急時対策要員に指示する。</u></p> <p>⑩緊急時対策要員は、<u>第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）として使用する大量送水車を起動した後、FCVS補給止め弁の全開操作を実施し、第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）として使用する大量送水車による注水が開始されたことを、<u>第1ベントフィルタ格納槽付近（屋外）の計器ラックにて、第1ベントフィルタスクラバ容器水位指示値の上昇により確認し、第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）として使用する大量送水車による送水を開始したことを報告する。</u></u></p> <p>⑪緊急時対策本部は、<u>第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）として使用する大量送水車による送水を開始したことを当直長に報告する。</u></p> <p>⑫当直副長は、<u>第1ベントフィルタスクラバ容器の水位を監視するよう運転員に指示する。</u></p> <p>⑬中央制御室運転員Aは、<u>第1ベントフィルタスクラバ容器水位にて水位を継続監視する。</u></p> <p>⑭緊急時対策要員は、<u>規定水位に到達したことを確認し、FCVS補給止め弁の全閉とした後、第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）として使用する大量送水車を停止し、第1ベントフィルタスクラバ容器補給用接続口送水ホースの</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ・体制の相違 【東海第二】 ⑫の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、格納槽付近に設置した計器ラックによりスクラバ容器水位指示値の上昇を確認 <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 【東海第二】 島根 2号炉は、送水開始をスクラバ容器水位指示値により確認 <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 【柏崎 6/7】 手順着手の実施判断者の相違 <ul style="list-style-type: none"> ・記載方針の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は、監視の指示に関する手順を記載 <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は、規定水位到達の判断は緊急時対策要員が実施し、水張

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>⑥緊急時対策要員は、緊急時対策本部へフィルタ装置水位調整（水張り）の完了を報告する。</p> <p>iii) 操作の成立性</p> <p>防火水槽から可搬型代替注水ポンプ(A-2級)を展開した フィルタ装置水位調整（水張り）操作は、1ユニット当たり緊急時対策要員2名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから水源と送水ルートの特定～可搬型代替注水ポンプ（A-2級）の配備～送水準備～フィルタ装置補給用接続口使用による可搬型代替注水ポンプ（A-2級）による注水開始まで約65分、フィルタ装置水位調整（水張り）完了まで約125分で可能である。</p> <p>淡水貯水池から可搬型代替注水ポンプ(A-2級)を展開した たフィルタ装置水位調整（水張り）（あらかじめ敷設してあるホースが使用できる場合）操作は、1ユニット当たり緊急時対策要員6名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから水源と送水ルートの特定～可搬型代替注水ポンプ（A-2級）の配備～送水準備～フィルタ装置補給用</p>	<p>⑪<u>発電長は、災害対策本部長代理にフィルタ装置スクラビング水補給の停止を依頼する。</u></p> <p>⑫<u>災害対策本部長代理は、フィルタ装置スクラビング水補給として使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプの停止を重大事故等対応要員に指示する。</u></p> <p>⑬重大事故等対応要員は格納容器圧力逃がし装置格納槽付属室にて、フィルタベント装置補給水ライン弁を全閉とした後、フィルタ装置スクラビング水補給として使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプを停止し、災害対策本部長代理に報告する。</p> <p>⑭災害対策本部長代理は、フィルタ装置スクラビング水補給として使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる送水を停止したことを<u>発電長</u>に報告する。</p> <p>iii) 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、作業開始を判断してからフィルタ装置スクラビング水補給の開始までの必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。</p>	<p>取外し操作を実施する。</p> <p>⑮緊急時対策要員は、緊急時対策本部に第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）として使用する大量送水車による送水を停止したことを報告する。</p> <p>⑯緊急時対策本部は、第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）として使用する大量送水車による送水を停止したことを当直長に報告する。</p> <p>iii) 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、作業開始を判断してから第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）の開始及び完了までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。</p>	<p>りを停止</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>島根 2号炉は、規定水位到達の判断は緊急時対策要員が実施。また、送水ホースの取外しを実施</p> <p>・体制の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>指揮命令系統の相違</p> <p>・体制及び運用の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>⑭の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉は、常設のホースを使用せず可搬ホースにて送水を実施</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>接続口使用による可搬型代替注水ポンプ (A-2級)による注水開始まで約65分、フィルタ装置水位調整（水張り）完了まで約125分で可能である。</u></p> <p>また、事前に他の対応手段により設置した可搬型代替注水ポンプ (A-2級)を使用したフィルタ装置水位調整（水張り）（淡水貯水池を水源とし、あらかじめ敷設してあるホースが使用できない場合）操作は、1ユニット当たり緊急時対策要員6名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから可搬型代替注水ポンプ位置 (A-2級)と送水ルートの確認～送水準備～フィルタ装置補給用接続口使用による可搬型代替注水ポンプ (A-2級)による注水開始まで約95分、フィルタ装置水位調整（水張り）完了まで約155分で可能である。</p> <p>なお、炉心損傷がない状況下での格納容器ベントであることから、本操作における作業エリアの被ばく線量率は低く、作業は可能である。</p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料1.5.3-4)</p>	<p><u>【フィルタ装置スクラビング水補給ライン接続口を使用したフィルタ装置スクラビング水補給】（水源：代替淡水貯槽）</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・現場対応を重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合、180分以内で可能である。 <p><u>【フィルタ装置スクラビング水補給ライン接続口を使用したフィルタ装置スクラビング水補給】（水源：淡水タンク）</u></p> <ul style="list-style-type: none"> ・現場対応を重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合、165分以内で可能である。 <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、放射線防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。また、ホース等の接続は速やかに作業ができるように、フィルタ装置スクラビング水補給として使用する可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの保管場所に使用工具及びホースを配備する。</p> <p>車両の作業用照明、ヘッドライト及びLEDライトを用いることで、暗闇における作業性についても確保する。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料1.5.4、添付資料1.5.6)</p>	<p>輪谷貯水槽（西）から大量送水車を展開した第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）操作は、中央制御室運転員1名及び緊急時対策要員12名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから水源と送水ルートの特定～大量送水車の配備～送水準備～第1ベントフィルタスクラバ容器補給用接続口使用による大量送水車による注水開始まで2時間10分以内、第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）完了まで2時間30分以内で可能である。</p> <p>なお、炉心損傷がない状況下での格納容器ベントであることから、本操作における作業エリアの被ばく線量率は低く、作業可能である。</p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。</p> <p>第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）として使用する大量送水車からのホースの接続は、汎用の結合金具であり、十分な作業スペースを確保していることから、容易に操作が可能である。</p> <p>車両の作業用照明、ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで、暗闇における作業性についても確保する。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料1.5.4-2(3))</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎6/7、東海第二】 島根2号炉は使用する代替淡水源、接続口により対応人数、想定時間は変わらない</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>(e) フィルタ装置スクラビング水移送</p> <p>水の放射線分解により発生する水素がフィルタ装置内に蓄積することを防止するため、フィルタ装置スクラビング水をサプレッション・チャンバへ移送する。移送ポンプの電源は、常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備として使用する可搬型代替低圧電源車から受電可能である。</p> <p>i.) 手順着手の判断基準</p> <p>フィルタ装置スクラビング水温度指示値が55℃※1以下において、フィルタ装置水位が規定値以上確保されている場合。</p> <p>※1：可搬型窒素供給装置出口温度と同程度の温度とし、さらにフィルタ装置スクラビング水温度が上昇傾向にないことの確認により冷却が完了したと判断できる温度。</p> <p>ii.) 操作手順</p> <p>フィルタ装置スクラビング水移送手順の概要は以下のとおり。</p> <p>概要図を第1.5-12図に、タイムチャートを第1.5-13図に示す。</p> <p>①発電長は、手順着手の判断基準に基づき、災害対策本部長代理にフィルタ装置水張りの準備開始を依頼する。</p> <p>②災害対策本部長代理は、重大事故等対応要員にフィルタ装置水張りの準備開始を指示する。</p> <p>③発電長は、運転員等にフィルタ装置スクラビング水移送の準備開始を指示する。</p> <p>④運転員等は中央制御室にて、フィルタ装置のスクラビング水移送に必要なポンプ、電動弁及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示等により確認し、発電長に報告する。</p> <p>⑤発電長は、運転員等にフィルタ装置のスクラビング水移送に必要な系統構成を指示する。</p> <p>⑥運転員等は中央制御室にて、フィルタベント装置移送ライン止め弁を全開とする。</p>		<ul style="list-style-type: none"> 記載表現の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根2号炉は、フィルタベント実施に伴う現場操作地点等における被ばく評価及びスクラビング水の保有水量の設定根拠についてに記載</p> <ul style="list-style-type: none"> 記載方針の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉の水の放射線分解により発生する水素のフィルタ装置内への蓄積防止は、必要に応じて窒素ガスページ ((d) 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスページ) を行うことで対応。また、最終的なスクラビング水移送は、事故収束後に行う手順のため、記載不要と整理</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>⑦運転員等は原子炉建屋廃棄物処理棟にて、フィルタベント装置ドレン移送ライン切替え弁（S/C側）を全開とする。</p> <p>⑧運転員等は、フィルタ装置のスクラビング水移送に必要な系統構成が完了したことを発電長に報告する。</p> <p>⑨発電長は、運転員等にフィルタ装置のスクラビング水移送を指示する。</p> <p>⑩運転員等は中央制御室にて、移送ポンプを起動した後、フィルタ装置水位指示値が計測範囲下端である180mmまで低下したことを確認し、移送ポンプを停止する。</p> <p>⑪運転員等は、フィルタ装置のスクラビング水移送が完了したことを発電長に報告する。</p> <p>⑫発電長は、災害対策本部長代理にフィルタ装置水張りの準備が完了したことを報告する。</p> <p>⑬重大事故等対応要員は、災害対策本部長代理にフィルタ装置水張りの準備が完了したことを報告する。</p> <p>⑭災害対策本部長代理は、発電長にフィルタ装置水張りとして使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる送水開始を報告する。</p> <p>⑮災害対策本部長代理は、重大事故等対応要員にフィルタ装置水張りとして使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプの起動を指示する。</p> <p>⑯重大事故等対応要員は、フィルタ装置水張りとして使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプを起動した後、格納容器圧力逃がし装置格納槽付属室にてフィルタベント装置補給水ライン元弁の全開操作を実施し、フィルタ装置水張りとして使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプにより送水を開始したことを災害対策本部長代理に報告する。</p> <p>⑰災害対策本部長代理は、発電長にフィルタ装置水張りとして使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプにより送水を開始し</p>		

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>たことを報告する。</p> <p>⑯発電長は、運転員等にフィルタ装置水位を確認するように指示する。</p> <p>⑰運転員等は中央制御室にて、フィルタ装置水位指示値が待機時水位下限である2,530mm以上まで水張りされたことを確認し、発電長に報告する。</p> <p>⑱発電長は、災害対策本部長代理にフィルタ装置水張りとして使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる送水の停止を依頼する。</p> <p>⑲災害対策本部長代理は、重大事故等対応要員にフィルタ装置水張りとして使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプの停止を指示する。</p> <p>⑳重大事故等対応要員は、格納容器圧力逃がし装置格納槽付属室にてフィルタバント装置補給水ライン元弁を全閉とした後、フィルタ装置水張りとして使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプを停止し、災害対策本部長代理に報告する。</p> <p>㉑災害対策本部長代理は、発電長にフィルタ装置水張りとして使用する可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによる送水停止を報告する。</p> <p>㉒発電長は、運転員等にフィルタ装置スクラビング水移送ライン洗浄のため、スクラビング水移送を指示する。</p> <p>㉓運転員等は中央制御室にて、移送ポンプを起動した後、フィルタ装置水位指示値が計測範囲下端である180mmまで低下したことを確認し、移送ポンプを停止する。</p> <p>㉔運転員等は、フィルタ装置スクラビング水移送ラインの洗浄が完了したことを発電長に報告する。</p> <p>㉕発電長は、運転員等にフィルタ装置入口水素濃度を確認するように指示する。</p> <p>㉖運転員等は中央制御室にて、フィルタ装置入口水素濃度指示値が可燃限界未満であることを確認し、発電長に報告する。</p>		

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>②発電長は、災害対策本部長代理にフィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換の停止を依頼する。</p> <p>③災害対策本部長代理は、重大事故等対応要員にフィルタ装置内の不活性ガス（窒素）による置換の停止を指示する。</p> <p>④重大事故等対応要員は原子炉建屋東側屋外にて、フィルタベント装置窒素供給ライン元弁を全閉とし、フィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換を停止する。</p> <p>⑤重大事故等対応要員は、災害対策本部長代理に可搬型窒素供給装置によるフィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換の停止を報告する。</p> <p>⑥災害対策本部長代理は、発電長に可搬型窒素供給装置によるフィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換の停止を報告する。</p> <p>⑦発電長は、運転員等にフィルタ装置出口弁を全閉とするように指示する。</p> <p>⑧運転員等は、格納容器圧力逃がし装置格納槽付属室にてフィルタ装置出口弁を全閉とし、発電長に報告する。</p> <p>iii) 操作の成立性 上記の操作のうちフィルタ装置スクラビング水移送については、中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名、現場対応を運転員等（当直運転員）2名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してからフィルタ装置スクラビング水移送開始まで54分以内で可能である。 また、フィルタ装置水張りについては、フィルタ装置スクラビング水移送完了からフィルタ装置水張り開始までの必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。 【フィルタ装置スクラビング水補給ライン接続口を使用したフィルタ装置水張り】（水源：代替淡水貯槽） ・現場対応を重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合、180分以内で可能である。 【フィルタ装置スクラビング水補給ライン接続口を使用したフィルタ装置水張り】（水源：淡水タンク） ・現場対応を重大事故等対応要員8名にて作業を実</p>		

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>施した場合、165分以内で可能である。</p> <p>フィルタ装置スクラビング水移送ライン洗浄については、中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名にて作業を実施した場合、フィルタ装置水張り完了からフィルタ装置スクラビング水移送ライン洗浄開始まで4分以内で可能である。</p> <p>なお、炉心損傷がない状況下での格納容器ベントであるため、本操作における作業エリアの被ばく線量率は低く、作業は可能である。</p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、放射線防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。また、ホース等の接続を速やかに作業できるように、フィルタ装置水張りとして使用する可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプの保管場所に使用工具及びホースを配備する。車両の作業用照明、ヘッドライト及びLEDライトを用いることで、暗闇における作業性についても確保する。室温は通常運転時と同程度である。</p> <p>(添付資料1.5.4)</p>		
<p>(e) フィルタ装置水位調整（水抜き）</p> <p>格納容器ベントにより原子炉格納容器内から排気されたガスが格納容器圧力逃がし装置の配管内及びフィルタ装置内で凝縮し、その凝縮水がフィルタ装置に溜まる上でフィルタ装置の水位が上限水位に到達すると判断した場合、又はフィルタ装置金属フィルタの差圧が設計上限差圧に到達すると判断した場合はフィルタ装置機能維持のためフィルタ装置の排水を実施する。</p> <p>i 手順着手の判断基準 フィルタ装置の水位が上限水位に到達すると判断した</p>	<p>(c) 第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）</p> <p>格納容器ベントにより原子炉格納容器内から排気されたガスが格納容器フィルタベント系の配管内及び第1ベントフィルタスクラバ容器内で凝縮し、その凝縮水が第1ベントフィルタスクラバ容器に溜まることで第1ベントフィルタスクラバ容器の水位が上限水位に到達すると判断した場合は、格納容器フィルタベント系機能維持のため第1ベントフィルタスクラバ容器の排水を実施する。</p> <p>i 手順着手の判断基準 第1ベントフィルタスクラバ容器の水位が上限水位</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、スクラビング水の水位挙動評価により、事故発生後7日間はスクラバ容器水位調整（水抜き）不要なため、自主対策として整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎6/7】</p> <p>島根2号炉の金属フィルタは解析上閉塞しないことを確認しており、差圧計は設置不要</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>場合、<u>又は</u><u>フィルタ装置金属フィルタの差圧が設計上限差圧に到達すると判断した場合。</u></p> <p>ii. 操作手順</p> <p><u>フィルタ装置水位調整（水抜き）</u> 手順の概要は以下のとおり。概要図を第1.5.13図に、タイムチャートを第1.5.14図に示す。</p> <p>①緊急時対策本部は、手順着手の判断基準に基づき、<u>緊急時対策要員へ</u><u>フィルタ装置水位調整（水抜き）</u>の準備開始を指示する。</p> <p>②緊急時対策要員は、<u>FCVS</u><u>フィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁</u>及び<u>FCVS</u><u>フィルタベント装置ドレンライン二次格納施設外側止め弁</u>を全開操作した後、<u>FCVS</u><u>フィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止め弁</u>を微開操作する。また、<u>フィルタベント遮蔽壁附室にて</u>、<u>ドレン移送ポンプの電源が確保されていることを</u><u>FCVS 現場制御盤のドレン移送ポンプ運転状態ランプ</u>により確認する。</p> <p>③緊急時対策要員は、<u>フィルタ装置水位調整（水抜き）</u>の系統構成完了を<u>緊急時対策本部</u>に報告する。</p> <p>④緊急時対策本部は、<u>緊急時対策要員へ</u><u>フィルタ装置水位調整（水抜き）</u>の開始を指示する。</p> <p>⑤緊急時対策要員は、<u>ドレン移送ポンプA 又はB</u>の起動操作を実施し、<u>FCVS</u><u>フィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止め弁</u>の増開操作により、<u>ポンプ吐出側流量を必要流量に調整する</u>。また、<u>フィルタ装置からの排水が開始されたことを</u><u>フィルタベント遮蔽壁附室FCVS 計器ラックのフィルタ装置水位指示値の低下により確認し</u>、<u>フィルタ装置水位調整（水抜き）</u>が開始されたことを緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑥緊急時対策要員は、<u>フィルタ装置水位指示値が通常水</u></p>		<p><u>に到達すると判断した場合。</u></p> <p>ii. 操作手順</p> <p><u>第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）</u> 手順は以下のとおり。概要図を第1.5-16図に、タイムチャートを第1.5-17図示す。</p> <p>①当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、<u>運転員へ</u><u>第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）</u>の準備開始を指示する。</p> <p>②中央制御室運転員Aは、<u>ドレン移送ポンプ、FCVS</u><u>第1ベントフィルタスクラバ容器1次ドレン弁</u>、<u>FCVS</u><u>ドレン移送ライン連絡弁の電源が確保されていることを</u>状態表示にて確認し、<u>FCVS</u><u>第1ベントフィルタスクラバ容器1次ドレン弁及びFCVS</u><u>ドレン移送ライン連絡弁の全開操作を実施する</u>。</p> <p>③中央制御室運転員Aは、<u>第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）</u>系統構成完了を当直副長に報告する。</p> <p>④当直副長は、<u>運転員へ</u><u>第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）</u>の開始を指示する。</p> <p>⑤中央制御室運転員Aは、<u>ドレン移送ポンプの起動操作を実施し</u>、<u>第1ベントフィルタスクラバ容器からの排水が開始されたことを</u><u>第1ベントフィルタスクラバ容器水位指示値の低下により確認する</u>。</p>	<p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根2号炉の金属フィルタは解析上閉塞しないことを確認しており、差圧計は設置不要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根2号炉は、中央制御室から遠隔操作できる構成(以下、⑥の相違)</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根2号炉は、スクラバ容器1次ドレン弁等を全開運用</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑥の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>指揮命令系統の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑥の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑥の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体制の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>位に到達したことを確認後、ドレン移送ポンプを停止し、FCVS フィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止め弁、FCVS フィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁及びFCVS フィルタベント装置ドレンライン二次格納施設外側止め弁を全閉操作する。</p> <p>⑦緊急時対策要員は、緊急時対策本部へフィルタ装置水位調整（水抜き）の完了を報告する。</p> <p>iii. 操作の成立性 上記の操作は、1ユニット当たり緊急時対策要員2名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してからフィルタ装置水位調整（水抜き）完了まで約150分で可能である。なお、炉心損傷がない状況下での格納容器ベントであることから、本操作における作業エリアの被ばく線量率は低く、作業は可能である。 円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。</p>		<p>移送ポンプを停止し、FCVS 第1ベントフィルタスクラバ容器1次ドレン弁及びFCVS ドレン移送ライン連絡弁を全閉操作する。</p> <p>⑥ 中央制御室運転員Aは、当直副長に第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）の完了を報告する。</p> <p>iii. 操作の成立性 上記の操作は、中央制御室運転員1名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）完了まで2時間20分以内で可能である。</p>	<p>【柏崎 6/7】 島根2号炉は、中央制御室運転員にて実施することから、緊急時対策本部からの依頼不要</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】 ⑥の相違</p> <p>・体制及び運用の相違</p> <p>【柏崎 6/7】 ⑭の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】 ⑯の相違</p>
(添付資料1.5.3-5)		(添付資料1.5.4-2(4))	
<p>(f) 格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスページ 格納容器ベント停止後において、スクラバ水に貯留された放射性物質による水の放射線分解にて発生する水素ガス及び酸素ガスを排出する。また、フィルタ装置上流側の残留蒸気凝縮によりフィルタ装置上流側配管内が負圧となることにより、スクラバ水が上流側配管に吸い上げられることを防止するため、格納容器圧力逃がし装置の窒素ガスによるページを実施する。</p> <p>i) 手順着手の判断基準 格納容器圧力逃がし装置を停止した場合。</p>	<p>(d) フィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換 格納容器ベントを実施した際には、原子炉格納容器内に含まれる非凝縮性ガスがフィルタ装置を経由して大気へ放出されることから、フィルタ装置内の水素爆発を防止するため、可搬型窒素供給装置によりフィルタ装置内を不活性ガス（窒素）で置換する。</p> <p>i) 手順着手の判断基準 原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）置換が終了した場合。</p>	<p>(d) 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスページ 格納容器ベント停止後において、スクラビング水に貯留された放射性物質による水の放射線分解にて発生する水素ガス及び酸素ガスを排出する。また、第1ベントフィルタスクラバ容器上流側の残留蒸気凝縮により第1ベントフィルタスクラバ容器上流側配管内が負圧となることにより、スクラビング水が上流側配管に吸い上げられることを防止するため、格納容器フィルタベント系の窒素ガスによるページを実施する。</p> <p>i) 手順着手の判断基準 炉心損傷※1前において、格納容器ベント移行条件※2に達した場合。</p>	<p>・運用の相違</p> <p>【東海第二】 島根2号炉は、格納容器ベント時の系統内の水素爆発防止は、系統待機中の窒素ガス置換にて実施している。格納容器ベント実施後の系統内の水素爆発等の防止として、窒素ガスページの手順を整備</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【柏崎 6/7, 東海第二】 島根2号炉は、ベント実施前に可搬型設備の</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>ii) 操作手順</p> <p>格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスバージ手順の概要は以下のとおり。概要図を第1.5-15図に、タイムチャートを第1.5-16図に示す。</p> <p>①緊急時対策本部は、手順着手の判断に基づき、当直長に格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスバージの系統構成を開始するよう依頼するとともに、緊急時対策要員に格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスバージの準備の開始を指示する。</p> <p>②当直副長は、中央制御室運転員に格納容器圧力逃がし</p>	<p>ii) 操作手順</p> <p>フィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換手順の概要は以下のとおり。</p> <p>概要図を第1.5-10図に、タイムチャートを第1.5-11図に示す。</p> <p>①発電長は、手順着手の判断基準に基づき、災害対策本部長代理にフィルタ装置内の不活性ガス（窒素）による置換を依頼する。</p> <p>②災害対策本部長代理は、可搬型窒素供給装置によるフィルタ装置内への不活性ガス（窒素）注入をするための準備開始を重大事故等対応要員に指示する。</p> <p>③重大事故等対応要員は、原子炉建屋西側屋外へ可搬型窒素供給装置を配備し、接続口の蓋を開放した後、窒素供給用ホースを接続口に取り付け、フィルタ装置内への不活性ガス（窒素）注入をするための準備が完了したことを災害対策本部長代理に報告する。</p>	<p>炉格納容器内のガンマ線線量率が設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合、又は格納容器雰囲気放射線モニタ（CAMS）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300°C以上を確認した場合。</p> <p>※2：原子炉格納容器内の圧力が245kPa[gage]に到達した場合に格納容器ベント準備を開始する。</p> <p>ii) 操作手順</p> <p>格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスバージ手順の概要は以下のとおり。概要図を第1.5-18図に、タイムチャートを第1.5-19図に示す。</p> <p>① 当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、当直長を経由し、緊急時対策本部に格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスバージの準備開始を依頼する。</p> <p>② 緊急時対策本部は、緊急時対策要員に格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスバージの準備開始を指示する。</p> <p>③ 緊急時対策要員は、原子炉建物南側（屋外）へ可搬式窒素供給装置、第1ベントフィルタ出口水素濃度を配備し送気ホース等を接続口へ取り付け、格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスバージの準備完了を緊急時対策本部へ報告する。</p> <p>④ 緊急時対策本部は、格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスバージの準備完了を当直長に報告する。</p> <p>⑤ 当直副長は、運転員に格納容器フィルタベント系</p>	<p>準備を行うため、ベント移行条件到達後、準備着手（以下、⑮の相違）</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 【柏崎6/7、東海第二】 手順着手の判断実施者の相違 ・体制の相違 【東海第二】 ⑯の相違 ・運用の相違 【柏崎6/7】 ⑮の相違 ・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉の接続口はホースを直接取り付け可能 ・記載表現の相違 【柏崎6/7】 柏崎6/7は系統構成完了後（操作手順⑤）にて記載 ・運用の相違 【柏崎6/7、東海第二】 ⑮の相違 ・運用の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>装置停止後の窒素ガスバージの系統構成の開始を指示する。</p> <p>③中央制御室運転員A 及びB は、格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスバージの系統構成として、一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側）、一次隔離弁（ドライウェル側）及び耐圧強化ベント弁の全閉確認、並びにフィルタ装置入口弁の全開確認後、二次隔離弁を全開とし、格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスバージの系統構成完了を当直副長に報告する。二次隔離弁の開操作ができない場合は、二次隔離弁バイパス弁を全開操作する。また、中央制御室からの操作以外の手段として、遠隔手動弁操作設備による操作にて二次隔離弁又は二次隔離弁バイパス弁を全開する手段がある。</p> <p>④当直長は、当直副長からの依頼に基づき、格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスバージの系統構成完了を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑤緊急時対策要員は、原子炉建屋外壁南側（屋外）へ可搬型窒素供給装置を配備し送気ホースを接続口へ取り付け、窒素ガスバージの準備完了を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑥緊急時対策本部は、緊急時対策要員に窒素ガスバージ開始を指示する。</p> <p>⑦緊急時対策要員は、FCVS PCV ベントラインフィルタベント側N2 バージ用元弁の開操作により窒素ガスの供給を開するとともに、緊急時対策本部に窒素ガスバージの開始を報告する。</p> <p>⑧緊急時対策本部は、窒素ガスバージの開始を当直長に報告するとともに、緊急時対策要員に水素濃度測定の</p>		<p>停止後の窒素ガスバージの系統構成開始を指示する。</p> <p>⑥ 中央制御室運転員Aは、格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスバージの系統構成として、NGC N2 トーラス出口隔離弁、NGC N2 ドライウェル出口隔離弁の全閉確認、並びにSGT FCVS 第1ベントフィルタ入口弁の全開確認後、NGC 非常用ガス処理入口隔離弁を全開操作し、格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスバージの系統構成完了を当直副長に報告する。NGC 非常用ガス処理入口隔離弁の開操作ができない場合は、NGC 非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁を全開操作する。また、中央制御室からの操作以外の手段として、遠隔手動弁操作機構にてNGC 非常用ガス処理入口隔離弁又はNGC 非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁を全開する手段がある。</p> <p>⑦ 当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部に窒素ガスバージの開始を依頼する。</p> <p>⑧ 緊急時対策本部は、緊急時対策要員に窒素ガスバージの開始を指示する。</p> <p>⑨ 緊急時対策要員は、可搬式窒素供給装置を起動した後、FCVS 窒素ガス補給元弁の開操作を実施し、窒素ガスの供給を開始するとともに、緊急時対策本部に窒素ガスバージを開始したことを報告する。</p> <p>⑩ 緊急時対策本部は、窒素ガスバージを開始したことを当直長に報告するとともに、緊急時対策要員</p>	<ul style="list-style-type: none"> 体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑯の相違 運用の相違 【東海第二】 ⑯の相違 運用の相違 【柏崎 6/7】 指揮命令系統の相違 記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、操作手順③にて記載 運用の相違 【柏崎 6/7】 指揮命令系統の相違 記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、可搬式窒素供給装置の起動を記載 設備の相違 【東海第二】

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
ためのサンプリングポンプの起動を指示する。	始したことを発電長に報告する。	に水素濃度測定のための第1ベントフィルタ出口水素濃度の起動を指示する。	島根2号炉は、出口水素濃度は可搬型設備で計測するため現場での起動が必要（以下、⑯の相違） ・運用の相違 【東海第二】 窒素ガスバージ開始時の判断パラメータの相違
⑨緊急時対策要員は、原子炉建屋非管理区域内サンプリングラックにて、系統構成、工具準備及びサンプリングポンプの起動を実施するとともに、緊急時対策本部にサンプリングポンプの起動完了を報告する。	⑦発電長は、運転員等にフィルタ装置スクラビング水温度の確認を指示する。 ⑧運転員等は中央制御室にて、フィルタ装置スクラビング水温度指示値が55°C ^{※1} 以下であることを確認し、発電長に報告する。 ⑨発電長は、運転員等にフィルタ装置入口水素濃度計を起動するように指示する。 ⑩運転員等は中央制御室にて、フィルタ装置入口水素濃度計を起動し、発電長に報告するとともに、フィルタ装置入口水素濃度指示値を監視する。	⑪緊急時対策要員は、第1ベントフィルタ出口水素濃度の起動を実施するとともに、緊急時対策本部に第1ベントフィルタ出口水素濃度の起動完了を報告する。	【東海第二】 ⑯の相違 ・設備の相違 【東海第二】 ⑩の相違 ・設備の相違 島根2号炉の出口水素濃度は可搬型設備で計測するため系統構成等は不要 ・運用の相違 【東海第二】 島根2号炉は、窒素ガスバージを停止した場合に水素濃度上昇又はスクラバ容器上流側配管内圧力が低下することを想定し、窒素ガスバージを継続（以下、⑰の相違）
⑩緊急時対策本部は、サンプリングポンプの起動完了を当直長に報告するとともに、フィルタ装置の入口圧力及び水素濃度の監視を依頼する。	※1：可搬型窒素供給装置出口温度と同程度の温度とし、さらにフィルタ装置スクラビング水温度が上昇傾向にないことの確認により冷却が完了したと判断できる温度。	⑫緊急時対策本部は、第1ベントフィルタ出口水素濃度の起動完了を当直長に報告するとともに、第1ベントフィルタスクラバ容器内の圧力及び第1ベントフィルタ出口水素濃度の監視を依頼する。	・運用の相違 【東海第二】 島根2号炉は、格納容器ベント実施後の水素爆発等の防止のため、水素濃度の監視を行う（以

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>⑪当直副長は、<u>中央制御室運転員にフィルタ装置の入口圧力及び水素濃度を監視するよう指示する。</u></p> <p>⑫<u>中央制御室運転員A 及びB は、FCVS 制御盤にてフィルタ装置入口圧力指示値によりフィルタ装置入口配管内の圧力が正圧であることを確認する。また、フィルタ装置水素濃度指示値により水素濃度が許容濃度以下まで低下したことを確認し、窒素ガス注入完了を当直副長に報告する。</u></p> <p>⑬<u>当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部へ窒素ガスページ完了を報告する。</u></p> <p>⑭<u>緊急時対策本部は、緊急時対策要員へ窒素ガス供給の停止操作を指示するとともに、当直長にフィルタ装置の入口圧力及び水素濃度の継続監視を依頼する。</u></p> <p>⑮<u>緊急時対策要員は、FCVS PCVベントラインフィルタベント側N2ページ用元弁の全閉操作を実施し、緊急時対策本部に窒素ガス供給の停止を報告する。</u></p> <p>⑯<u>当直副長は、中央制御室運転員にフィルタ装置の入口圧力及び水素濃度の継続監視を指示する。</u></p> <p>⑰<u>中央制御室運転員A 及びB は、窒素ガス供給停止後のフィルタ装置入口圧力指示値及びフィルタ装置水素濃</u></p>		<p>⑪当直副長は、<u>運転員に第1ベントフィルタクラバ容器内の圧力及び第1ベントフィルタ出口水素濃度を監視するよう指示する。</u></p> <p>⑫<u>中央制御室運転員Aは、重大事故操作盤にて第1ベントフィルタクラバ容器内圧力指示値により、第1ベントフィルタクラバ容器内の圧力が正圧であることを確認する。また、第1ベントフィルタ出口水素濃度が許容濃度以下まで低下したことを確認し、当直副長に報告する。</u></p> <p>⑬<u>中央制御室運転員Aは、第1ベントフィルタクラバ容器内の圧力及び第1ベントフィルタ出口水素濃度を継続して監視する。</u></p>	下、⑯の相違 ・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は、残留蒸気の凝縮によりスクラバ容器内が負圧になつてないことをスクラバ容器内圧力の監視により確認（以下、⑰の相違） ・運用の相違 【東海第二】 ⑯の相違 ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑰の相違 ・体制及び設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑯の相違 ・運用及び設備の相違 【東海第二】 ⑯, ⑰の相違 ・運用の相違 【柏崎 6/7】 ⑰の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>度指示値が窒素ガスページ完了時の指示値と差異が発生しないことを継続的に監視する。</p> <p>⑯当直長は、当直副長からの依頼に基づき、フィルタ装置の入口圧力及び水素濃度の継続監視をもって格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスページの完了を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑰当直副長は、窒素ガスページ完了後の系統構成を開始するよう中央制御室運転員に指示する。</p> <p>⑱中央制御室運転員A及びBは、窒素ガスページの完了後の系統構成として、二次隔離弁又は二次隔離弁バイパス弁を全閉とし、系統構成完了を当直副長に報告する。また、中央制御室からの操作以外の手段として、遠隔手動弁操作設備にて二次隔離弁又は二次隔離弁バイパス弁を全閉する手段がある。</p> <p>⑲現場運転員C及びDは窒素ガスページ完了後の系統構成として水素バイパスライン止め弁を全閉とし、系統構成完了を当直副長に報告する。</p> <p>iii) 操作の成立性 上記の操作は、1ユニット当たり中央制御室運転員2名（操作者及び確認者）及び緊急時対策要員6名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスページ完了まで約270分で可能である。その後、中央制御室運転員2名（操作者及び確認者）及び現場運転員2名にて窒素ガスページ完了後の系統構成を実施した場合、約15分で可能である なお、炉心状況がない状況下での格納容器ベントであることから、本操作における作業エリアの被ばく線量率は低く、作業は可能である。 円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。</p> <p>(添付資料 1.5.3-6)</p>	<p>iii) 操作の成立性 上記の現場対応を重大事故等対応要員6名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してからフィルタ装置内への不活性ガス（窒素）置換開始まで135分以内で可能である。</p> <p>なお、炉心損傷がない状況下での格納容器ベントであるため、本操作における作業エリアの被ばく線量率は低く、作業は可能である。 円滑に作業できるように、移動経路を確保し、放射線防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。また、窒素供給用ホース等の接続は速やかに作業ができるよう、可搬型窒素供給装置の保管場所に使用工具及び窒素供給用ホースを配備する。車両の作業用照明、ヘッドライト及びLEDライトを用いることで、暗闇における作業性についても確保する。</p> <p>(添付資料 1.5.4)</p>	<p>iii) 操作の成立性 上記の操作は、中央制御室運転員1名及び緊急時対策要員4名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスページ開始まで1時間40分以内で可能である。</p> <p>なお、炉心損傷がない状況下での格納容器ベントであることから、本操作における作業エリアの被ばく線量率は低く、作業可能である。 円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。 車両の作業用照明、ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで、暗闇における作業性についても確保する。</p> <p>(添付資料 1.5.4-2(5), 1.5.4-2(6))</p>	<ul style="list-style-type: none"> 体制及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑯の相違 運用の相違 【柏崎 6/7】 ⑲の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(g) フィルタ装置スクラバ水pH調整 フィルタ装置水位調整（水抜き）によりスクラバ水に含まれる薬液が排水されることでスクラバ水のpHが規定値よりも低くなることを防止するため薬液を補給する。</p> <p>i 手順着手の判断基準 排気ガスの凝縮水により、フィルタ装置の水位が上限水位に到達すると判断し、排水を行った場合。</p> <p>ii 操作手順 フィルタ装置スクラバ水pH調整の手順は以下のとおり。概要図を第1.5-17図に、タイムチャートを第1.5-18図に示す。 ①緊急時対策本部は、手順着手の判断基準に基づき、<u>緊急時対策要員</u>へスクラバ水のpH測定及び薬液補給の準備開始を指示する。 ②緊急時対策本部は、pH測定の系統構成として、フィルタベント装置pH入口止め弁及びフィルタベント装置pH出口止め弁を全開操作した後、pH計サンプリングポンプを起動させ、サンプリングポンプの起動完了を緊急時対策本部に報告する。また、フィルタベント遮蔽壁南側（屋外）へ薬液補給用として可搬型窒素供給装置、ホース、補給用ポンプ及び薬液を配備するとともに、系統構成を行い、緊急時対策本部に薬液補給の準備完了を報告する。 ③緊急時対策本部は、緊急時対策要員にフィルタ装置への薬液補給の開始を指示する。</p>		<p>(e) 第1ベントフィルタスクラバ容器スクラビング水pH調整 第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）によりスクラビング水に含まれる薬液が排水されることでスクラビング水のpH値が規定値よりも低くなることを防止するため薬液を補給する。</p> <p>i 手順着手の判断基準 排気ガスの凝縮水により、第1ベントフィルタスクラバ容器の水位が上限水位に到達すると判断し、排水を行った場合。</p> <p>ii 操作手順 第1ベントフィルタスクラバ容器スクラビング水pH調整の手順は以下のとおり。概要図を第1.5-20図に、タイムチャートを第1.5-21図に示す。 ①当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、運転員へスクラビング水のpH測定、第1ベントフィルタスクラバ容器水位測定及び薬液補給の準備開始を指示する。 ②中央制御室運転員Aは、スクラバ水pH指示値により確認したpH値及び第1ベントフィルタスクラバ容器水位指示値により確認した水位を当直副長に報告する。 ③当直副長は、運転員に第1ベントフィルタスクラバ容器への薬液補給の開始を指示する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】 島根2号炉は、待機時に十分な量の薬液を保有しており、格納容器ベント後においてもアルカリ性を維持可能であるが、スクラビング水の排水に合せて、薬液を補給</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【柏崎 6/7】 島根2号炉のスクラバ容器水位調整（水抜き）は、当直副長判断で手順着手するため、排水を行った場合に着手するpH調整は当直副長判断にて着手</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】 ⑥の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】 ⑥の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>④緊急時対策要員は、薬液補給のためホース接続及びFCVS フィルタベント装置給水ライン元弁を全開操作し、補給用ポンプを起動、所定量の薬液を補給するとともに、補給用ポンプの起動完了を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑤緊急時対策本部は、当直長にスクラバ水のpH 値及び水位を確認するよう依頼する。</p> <p>⑥当直副長は、スクラバ水のpH 値及び水位を確認するよう中央制御室運転員に指示する。</p> <p>⑦中央制御室運転員A は、FCVS 制御盤のフィルタ装置スクラバ水のpH及びフィルタ装置水位によりスクラバ水のpH 値及び水位を確認するとともに、フィルタ装置スクラバ水pH指示値が規定値であることを当直副長に報告する。</p> <p>⑧当直長は、当直副長からの依頼に基づき、スクラバ水のpH 値及び水位、並びにフィルタ装置への薬液補給の完了を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑨緊急時対策本部は緊急時対策要員に薬液補給の停止及びpH 測定の停止を指示する。</p> <p>⑩緊急時対策要員は、薬液補給を停止するため、補給用ポンプを停止し、FCVS フィルタベント装置給水ライン元弁を全閉操作する。また、pH測定を停止するため、pHサンプリングポンプを停止、フィルタベント装置pH入口止め弁及びフィルタベント装置pH 出口止め弁を全閉操作し、緊急時対策本部へフィルタ装置スクラバ水pH 調整の完了を報告する。</p> <p>iii. 操作の成立性 上記の操作は、1 ユニット当たり中央制御室運転員1名</p>		<p>④ 中央制御室運転員Aは、薬液補給のためFCVS 薬品注入タンク出口弁及びFCVS循環ライン止め弁を全開操作し、ドレン移送ポンプを起動、所定量の薬液を補給する。薬液補給完了後は、薬液が均一になるよう循環運転を実施する。</p> <p>⑤ 中央制御室運転員Aは、重大事故操作盤のスクラバ水pH指示値及び第1ベントフィルタスクラバ容器水位指示値によりスクラビング水のpH 値及び水位を確認するとともに、スクラビング水のpH 値が規定値であることを確認し、薬液補給の完了を当直副長に報告する。</p> <p>iii. 操作の成立性 上記の操作は、中央制御室運転員1名にて作業を実</p>	<ul style="list-style-type: none"> 体制、設備及び運用の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は、薬液の均一化のため、循環運転を実施 運用の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は、薬液の補給完了後、pH指示値およびスクラバ容器水位を確認後、当直副長へ報告 設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑥の相違 運用の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は、薬液の補給完了後、pH指示値およびスクラバ容器水位確認後、当直副長へ報告 設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑥の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>及び緊急時対策要員6名にて作業を実施した場合、作業開始の判断をしてから<u>フィルタ装置スクラバ水pH調整完了</u>まで約85分で可能である。</p> <p><u>なお、炉心損傷がない状況下での格納容器ベントであることから、本操作における作業エリアの被ばく線量率は低く、作業は可能である。</u></p> <p><u>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。</u></p> <p>(添付資料 1.5.3-7)</p>		<p><u>施した場合、作業開始を判断してからスクラバ容器スクラビング水pH調整開始まで15分以内で可能である。</u></p>	<p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑭の相違</p> <p>・記載方針の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根2号炉は、評価結果により事故後7日間pH調整は不要なため開始までの時間を記載</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑥の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>⑦の相違</p>
<p>(h) ドレン移送ライン窒素ガスページ</p> <p><u>フィルタ装置水位調整（水抜き）後、フィルタ装置排水ラインの水の放射線分解により発生する水素ガスの蓄積を防止するため、窒素ガスによるページを実施し、排水ラインの残留水をサプレッション・チェンバに排水する。</u></p> <p>i. 手順着手の判断基準</p> <p><u>フィルタ装置水位調整（水抜き）完了後又はドレンタンク水抜き完了後。</u></p> <p>ii. 操作手順</p> <p><u>ドレン移送ライン窒素ガスページの概要は以下のとおり。概要図を第1.5.19図に、タイムチャートを第1.5.20図に示す。</u></p> <p>①緊急時対策本部は、手順着手の判断基準に基づき、緊急時対策要員へドレン移送ライン窒素ガスページの準備開始を指示する。</p> <p>②緊急時対策要員は、フィルタベント遮蔽壁南側（屋外）にて、可搬型窒素供給装置を配備し、排水ライン接続口に可搬型窒素供給装置からの送気ホースを接続する。</p> <p>また、FCVS フィルタベント装置ドレン移送ポンプと出側第二止め弁及びFCVS フィルタベント装置ドレンライン二次格納施設外側止め弁を全開操作し、ドレン移送ライン窒素ガスページの準備完了を緊急時対策</p>			

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>本部に報告する。</u></p> <p><u>③緊急時対策本部は、緊急時対策要員に窒素ガスの供給開始を指示する。</u></p> <p><u>④緊急時対策要員は、FCVS フィルタベント装置ドレンラインN2 パージ用弁を全開操作し、窒素ガスの供給を開始するとともに、緊急時対策本部にドレン移送ライン窒素ガスパージの開始を報告する。</u></p> <p><u>⑤緊急時対策本部は、緊急時対策要員に窒素ガスの供給停止を指示する。</u></p> <p><u>⑥緊急時対策要員は、FCVS フィルタベント装置ドレンラインN2 パージ用弁を全閉操作し、窒素ガスの供給を停止する。また、FCVS フィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁及びFCVS フィルタベント装置ドレンライン二次格納施設外側止め弁を全閉操作し、ドレン移送ポンプ出口ライン配管内が正圧で維持されていることをドレン移送ライン圧力指示値により確認し、ドレン移送ライン窒素ガスパージが完了したことを緊急時対策本部に報告する。</u></p> <p>iii. 操作の成立性</p> <p><u>上記の操作は、1ユニット当たり緊急時対策要員2名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してからドレン移送ライン窒素ガスパージ完了まで約135分で可能である。なお、炉心損傷がない状況下での格納容器ベントであることから、本操作における作業エリアの被ばく線量率は低く、作業は可能である。</u></p> <p><u>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。</u></p> <p><u>(添付資料1.5.3-8)</u></p> <p>(i) <u>ドレンタンク水抜き</u></p> <p><u>ドレンタンクが水位高に到達した場合は、よう素フィルタの機能維持のため排水を実施する。</u></p> <p>i. <u>手順着手の判断基準</u></p> <p><u>ドレンタンクが水位高に到達すると判断した場合。</u></p>			<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑦相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>ii. 操作手順</p> <p>ドレンタンク水抜きの概要は以下のとおり。概要図を第1.5.21図に、タイムチャートを第1.5.22図に示す。</p> <p>①緊急時対策本部は、手順着手の判断基準に基づき、緊急時対策要員にドレンタンク水抜きを指示する。</p> <p>②緊急時対策要員は、フィルタベント遮蔽壁附室にてドレン移送ポンプの電源が確保されていることをFCVS現場制御盤ドレン移送ポンプ運転状態ランプにより確認する。</p> <p>またドレンタンク水抜きの系統構成として、FCVS フィルタベント装置遮蔽壁内側ドレン弁を遠隔手動弁操作設備にて全閉、FCVS フィルタベント装置ドレンタンク出口止め弁を遠隔手動弁操作設備にて全開、FCVS フィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁を及びFCVS フィルタベント装置ドレンライン二次格納施設外側止め弁を全開操作した後、FCVS フィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止め弁を微開操作し、ドレン移送ポンプA又はBを起動する。その後、FCVS フィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止め弁の増し開操作により、ポンプ吐出側流量を必要流量に調整し、ドレンタンク内の水をサプレッション・チエンバへ排水開始したことを緊急時対策本部に報告する。</p> <p>③緊急時対策要員は、フィルタベント遮蔽壁附室FCVS 計器ラックのドレンタンク水位にて排水による水位の低下を確認し、ドレン移送ポンプを停止した後、FCVS フィルタベント装置ドレンタンク出口止め弁を遠隔手動弁操作設備にて全閉、FCVS フィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止め弁、FCVS フィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁を及びFCVS フィルタベント装置ドレンライン二次格納施設外側止め弁を全閉、FCVS フィルタベント装置遮蔽壁内側ドレン弁を遠隔手動弁操作設備にて全開操作し、ドレンタンク水抜きの完了を緊急時対策本部に報告する。</p>			
<p>iii. 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、1ユニット当たり緊急時対策要員2名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してからドレンタ</p>			

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>シク水抜き完了まで約80分で可能である。なお、炉心損傷がない状況下での格納容器ベントであることから、本操作における作業エリアの被ばく線量率は低く、作業は可能である。</p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。</p> <p>(添付資料 1.5.3-9)</p>	<p>(c) 原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）置換</p> <p>格納容器ベント停止後における水の放射線分解によって発生する可燃性ガス濃度の上昇を抑制、及び原子炉格納容器の負圧破損を防止するため、可搬型窒素供給装置により原子炉格納容器内を不活性ガス（窒素）で置換する。</p> <p>i.) 手順着手の判断基準</p> <p>格納容器ベント停止可能^{*1}と判断した場合。</p> <p>※1：残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱機能、可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能と判断した場合で、原子炉格納容器内の圧力が310kPa [gage] (1Pd)未満、原子炉格納容器内の温度が171°C未満及び原子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界未満であることを確認した場合。</p> <p>ii.) 操作手順</p> <p>原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）置換手順の概要是以下のとおり。</p> <p>概要図を第1.5-8図に、タイムチャートを第1.5-9図に示す。</p> <p>①発電長は、手順着手の判断基準に基づき、災害対策本部長代理に原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）による置換を依頼する。</p>	<p>b. 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給</p> <p>中長期的に原子炉格納容器内の水蒸気凝縮による原子炉格納容器の負圧破損を防止するとともに原子炉格納容器内の可燃性ガス濃度を低減するため、可搬式窒素供給装置により原子炉格納容器へ窒素ガスを供給する。</p> <p>(a) 手順着手の判断基準</p> <p>炉心損傷^{*1}前において、格納容器ベント移行条件^{*2}に達した場合。</p> <p>※1：格納容器雰囲気放射線モニタ（CAMS）で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合、又は格納容器雰囲気放射線モニタ（CAMS）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300°C以上を確認した場合。</p> <p>※2：原子炉格納容器内の圧力が245kPa [gage]に到達した場合に格納容器ベント準備を開始する。</p> <p>(b) 操作手順</p> <p>可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給の手順は以下のとおり。概要図を第1.5-22図に、タイムチャートを第1.5-23図に示す。</p> <p>①当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、当直長を経由して、緊急時対策本部に原子炉格納容器への窒素ガス供給のための可搬式窒素供給装置の準備を依頼する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、原子炉格納容器の負圧破損防止として原子炉格納容器へ窒素ガスを供給する手順を自主対策として整備</p> <ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉はベント実施前に可搬設備の準備を行うため、ベント移行条件到達後、準備着手</p> <ul style="list-style-type: none"> 体制の相違 <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>②災害対策本部長代理は、可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器内への不活性ガス（窒素）注入をするための接続口を発電長に報告する。なお、格納容器窒素供給ライン接続口は、接続口蓋開放作業を必要としない格納容器窒素供給ライン東側接続口を優先する。</p> <p>③災害対策本部長代理は、可搬型窒素供給装置として使用する窒素供給装置をS／C側用に1台、D／W側用に1台の準備及び可搬型窒素供給装置として使用する窒素供給装置用電源車1台の準備を重大事故等対応要員に指示する。</p> <p>④重大事故等対応要員は、可搬型窒素供給装置として使用する窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車を原子炉建屋東側屋外に配備した後、可搬型窒素供給装置として使用する窒素供給装置及び窒素供給装置用電源車にケーブルを接続するとともに、窒素供給用ホースを接続口に取り付ける。また、可搬型窒素供給装置を原子炉建屋西側屋外に配備した場合は、接続口の蓋を開放した後、窒素供給用ホースを接続口に取り付ける。</p> <p>⑤重大事故等対応要員は、可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器（S／C側及びD／W側）内への不活性ガス（窒素）注入をするための準備が完了したことを災害対策本部長代理に報告する。</p> <p>⑥災害対策本部長代理は、可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器（S／C側及びD／W側）内への不活性ガス（窒素）注入の開始を発電長に報告する。</p> <p>⑦災害対策本部長代理は、可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器（S／C側及びD／W側）内への不活性ガス（窒素）注入の開始を重大事故等対応要員に指示する。</p>	<p>②緊急時対策本部は、緊急時対策要員に可搬式窒素供給装置の準備を指示する。</p> <p>③緊急時対策要員は、原子炉建物近傍に可搬式窒素供給装置を移動させる。</p> <p>④緊急時対策要員は、窒素ガス代替注入系配管に可搬式窒素供給装置を接続する。</p> <p>⑤緊急時対策要員は、原子炉格納容器への窒素ガス供給の準備が完了したことを緊急時対策本部に報告する。また、緊急時対策本部は当直長に報告する。</p> <p>⑥当直長は、当直副長からの依頼に基づき、サプレッション・プール水温度指示値が104°Cになる前に、緊急時対策本部に原子炉格納容器への窒素ガス供給を開始するよう依頼する。また、緊急時対策本部は緊急時対策要員に窒素ガス供給を開始するよう指示する。</p>	<p>島根2号炉は、供給開始前に全ての窒素ガスを供給するための接続口にホースを接続するため、接続口の選択は不要</p> <p>島根2号炉の可搬式窒素供給装置の電源は、車載されている発電機より供給するため、電源車は不要</p>	<ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、供給開始前に全ての窒素ガスを供給するための接続口にホースを接続するため、接続口の選択は不要</p> <ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉の可搬式窒素供給装置の電源は、車載されている発電機より供給するため、電源車は不要</p> <ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉の接続口は、ホースを直接取り付ける構造</p> <ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>原子炉格納容器への窒素ガス供給基準の相違及び実施判断者の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>⑧重大事故等対応要員は原子炉建屋東側屋外又は原子炉建屋西側屋外にて、窒素ガス補給弁（S／C側及びD／W側）の全開操作を実施し、原子炉格納容器内への不活性ガス（窒素）注入を開始したことを、災害対策本部長代理に報告する。</p> <p>⑨災害対策本部長代理は、可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器内への不活性ガス（窒素）注入を開始したことを発電長に報告する。</p> <p>⑩発電長は、運転員等に第一弁（S／C側又はD／W側）全閉による格納容器ベント停止を指示する。</p> <p>⑪運転員等は、第一弁（S／C側又はD／W側）の全閉操作を実施し、格納容器ベントを停止したことを発電長に報告する。</p> <p>⑫発電長は、運転員等に残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱開始を指示する。また、原子炉格納容器内の圧力を310kPa [gage] (1Pd) ~13.7kPa [gage] の間で制御※2するよう指示する。</p> <p>⑬運転員等は中央制御室にて、残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱を開始した後、原子炉格納容器内の圧力を310kPa [gage] (1Pd) ~13.7kPa [gage] の間で制御する。</p> <p>⑭運転員等は中央制御室にて、原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）注入によりドライウェル圧力又はサプレッション・チェンバ圧力指示値が310kPa [gage] (1Pd) に到達したことを確認し、原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）注入が完了したことを発電長に報告する。</p> <p>⑮発電長は、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントのため、運転員等に第一弁（S／C側又はD／W側）の全開操作を指示する。</p> <p>⑯運転員等は中央制御室にて、第一弁（S／C側又はD／W側）の全開操作を実施し、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントを開始したことを発電長に報告する。</p> <p>⑰発電長は、格納容器圧力逃がし装置による格納容</p>	<p>⑦緊急時対策要員は、可搬式窒素供給装置を起動した後、A N I 代替窒素供給ライン元弁（D／W側）又はA N I 代替窒素供給ライン元弁（S／C側）の全開操作を実施し、窒素ガスの供給を開始するとともに、緊急時対策本部に原子炉格納容器への窒素ガス供給を開始したことを報告する。</p> <p>⑧緊急時対策本部は、原子炉格納容器への窒素ガス供給を開始したことを当直長へ報告する。</p>	<p>・運用の相違 【東海第二】 島根2号炉の「可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給」は、中長期的な手順であり、格納容器ベント停止を記載していない。なお、格納容器ベント停止操作について、「1.7.2.1(1) a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱」にて記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p><u>器ベントを開始したことを災害対策本部長代理に報告する。</u></p> <p><u>⑯発電長は、可燃性ガス濃度制御系が起動可能な圧力まで原子炉格納容器内の圧力が低下したことを確認し、運転員等に可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御を指示する。</u></p> <p><u>⑰運転員等は中央制御室にて、可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御を実施し、発電長に報告する。</u></p> <p><u>⑱発電長は、可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器内への不活性ガス（窒素）注入の停止を災害対策本部長代理に依頼する。</u></p> <p><u>⑲災害対策本部長代理は、可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器内への不活性ガス（窒素）注入の停止を重大事故等対応要員に指示する。</u></p> <p><u>⑳重大事故等対応要員は原子炉建屋東側屋外又は原子炉建屋西側屋外にて、窒素ガス補給弁（S/C側及びD/W側）の全閉操作を実施し、原子炉格納容器内への不活性ガス（窒素）注入を停止した後、災害対策本部長代理に報告する。</u></p> <p><u>㉑災害対策本部長代理は、可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器内への不活性ガス（窒素）注入の停止を発電長に報告する。</u></p> <p><u>㉒発電長は、運転員等に第一弁（S/C側又はD/W側）全閉による格納容器ベント停止を指示する。</u></p> <p><u>㉓運転員等は中央制御室にて、第一弁（S/C側又はD/W側）の全閉操作を実施し、格納容器ベントを停止したことを発電長に報告する。</u></p> <p><u>※2：原子炉格納容器内の圧力が245kPa [gage] (0.8Pd) 又は原子炉格納容器内の温度が150°C 到達で原子炉格納容器内へのスプレイを実施する。</u></p> <p>iii) 操作の成立性 上記の操作において、作業開始を判断してから原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）置換開始までの必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。</p>	<p>(c) 操作の成立性 上記の操作は、緊急時対策要員2名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給開始まで1時間40</p>	<p>・体制及び運用の相違 【東海第二】 ⑭の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p><u>【格納容器窒素供給ライン西側接続口を使用した原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）置換の場合】</u></p> <p>・<u>現場対応を重大事故等対応要員6名</u>にて作業を実施した場合、<u>135分</u>以内で可能である。</p> <p><u>【格納容器窒素供給ライン東側接続口を使用した原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）置換の場合】</u></p> <p>・<u>現場対応を重大事故等対応要員6名</u>にて作業を実施した場合、<u>115分</u>以内で可能ある。</p> <p>なお、炉心損傷がない状況下での格納容器ベントであるため、本操作における作業エリアの被ばく線量率は低く、作業は可能である。</p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、<u>放射線防護具</u>、照明及び通信連絡設備を整備する。<u>また、窒素供給用ホース等の接続は速やかに作業ができるよう、可搬型窒素供給装置の保管場所に使用工具及び窒素供給用ホースを配備する</u>。車両の作業用照明、ヘッドライト及び<u>LEDライト</u>を用いることで、暗闇における作業性についても確保する。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料1.5.4)</p>	<p><u>分以内で可能である。</u></p> <p><u>なお、炉心損傷がない状況下での格納容器ベントであるため、本操作における作業エリアの被ばく線量率は低く、作業は可能である。</u></p> <p><u>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。</u></p> <p><u>また、車両の作業用照明、ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで、暗闇における作業性についても確保する。</u></p> <p style="text-align: right;">(添付資料1.5.4-3)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、供給開始前に全ての窒素ガスを供給するための接続口にホースを接続するため、接続口により対応人数、想定時間は変わらない</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>b. 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>残留熱除去系の機能が喪失し、最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合、耐圧強化ベント系により最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する。</p> <p>また、格納容器ベント実施中において、残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し、可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能と判断した場合、並びに原子炉格納容器内の圧力310kPa [gage] (1Pd)未満、原子炉格納容器内の温度171°C未満及び原子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界未満であることを確認した場合は、第一弁を全閉し、格納容器ベントを停止することを基本として、その他の要因を考慮した上で総合的に判断し、適切に対応する。なお、耐圧強化ベント系二次隔離弁については、第一弁を全閉後、原子炉格納容器内の除熱機能が更に1系統回復する等、より安定的な状態になった場合に全閉する。</p> <p>(a) 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>i. 手順着手の判断基準</p> <p>炉心損傷※¹前において、原子炉格納容器内の冷却を実施しても、原子炉格納容器内の圧力を規定圧力(279kPa [gage])以下に維持できない場合で、格納容器圧力逃がし装置が機能喪失※²した場合。</p>	<p>b. 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>残留熱除去系の機能が喪失し、最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合、耐圧強化ベント系により最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する。</p> <p>また、格納容器ベント実施中において、残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し、可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能と判断した場合、並びに原子炉格納容器内の圧力310kPa [gage] (1Pd)未満、原子炉格納容器内の温度171°C未満及び原子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界未満であることを確認した場合は、第一弁を全閉し、格納容器ベントを停止することを基本として、その他の要因を考慮した上で総合的に判断し、適切に対応する。なお、耐圧強化ベント系二次隔離弁については、第一弁を全閉後、原子炉格納容器内の除熱機能が更に1系統回復する等、より安定的な状態になった場合に全閉する。</p> <p>(a) 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>i.) 手順着手の判断基準</p> <p>炉心損傷※¹前において、外部水源による原子炉格納容器内の冷却により、サプレッション・プール水位が上昇し、サプレッション・プール水位指示値が通常水位+5.5mに到達した場合に、格納容器圧力逃がし装置が機能喪失※²した場合、又は原子炉格納容器内の冷却を実施しても、原子炉格納容器内の圧力を規定圧力(279kPa [gage])以下に維持できない場合で、格納容器圧力逃がし装置が機能喪失した場合。</p> <p>※1: 格納容器雰囲気放射線モニタでドライウェル又はサプレッション・チャンバ内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合、又は格納容器雰囲気放射線モニタ(CAMS)が使用できない場合に</p>	<p>c. 耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>残留熱除去系の機能が喪失し、最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合、耐圧強化ベントラインにより最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する。</p> <p>また、格納容器ベント実施中において、残留熱除去系又は残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し、可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能な場合、並びに原子炉格納容器内の圧力427kPa [gage] (1Pd)未満、原子炉格納容器内の温度171°C未満及び原子炉格納容器内の水素及び酸素濃度が可燃限界未満であることを確認した場合は、NGC N2トーラス出口隔離弁又はNGC N2ドライウェル出口隔離弁を全閉し、格納容器ベントを停止することを基本として、その他の要因を考慮した上で総合的に判断し、適切に対応する。なお、NGC非常用ガス処理入口隔離弁又はNGC非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁は、NGC N2トーラス出口隔離弁又はNGC N2ドライウェル出口隔離弁を全閉後、原子炉格納容器内の除熱機能が更に1系統回復する等、より安定的な状態になった場合に全閉する。</p> <p>(a) 耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱</p> <p>i.) 手順着手の判断基準</p> <p>炉心損傷※¹前において、原子炉格納容器内の冷却を実施しても、原子炉格納容器内の圧力を規定圧力(245kPa [gage])以下に維持できない場合で、格納容器フィルタベント系が機能喪失※²した場合。</p>	<p>・運用の相違 【東海第二】 ベント準備判断基準の相違</p> <p>※1: 格納容器雰囲気放射線モニタ(CAMS)で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合、又は格納容器雰囲気放射線モニタ(CAMS)が使用できない場合に原子炉</p> <p>・運用の相違 【東海第二】</p>

※1:「炉心損傷」は、格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合、又は格納容器内雰囲気放射線レベル(CAMS)が使用できない場合に

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20 版)	東海第二発電所 (2018.9.18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>原子炉圧力容器温度で300°C以上を確認した場合。</p> <p>※2:「格納容器圧力逃がし装置が機能喪失」とは、設備に故障が発生した場合。</p> <p>ii) 操作手順</p> <p>耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.5.3図に、概要図を第1.5.23図に、タイムチャートを第1.5.24図及び第1.5.25図に示す。</p> <p>[W/W ベントの場合 (D/W ベントの場合、手順⑪ 以外は同様)]</p> <p>①当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、原子炉格納容器内の水位がサプレッショ・チャンバ・プール水位外部水源注水制限 (ベントライン-1m) 以下であることを確認し、耐圧強化ベント系によるW/W 側からの格納容器ベントの準備を開始するよう運転員に指示する（原子炉格納容器内の水位がサプレッショ・チャンバ・プール水位外部水源注水制限を越えている場合はD/W 側からの格納容器ベントの準備を開始するよう指示する）。</p> <p>②当直長は、当直副長からの依頼に基づき、耐圧強化ベント系による除熱準備開始を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>③現場運転員C 及びD は、耐圧強化ベント系による格納容器ベントに必要な電動弁の電源の受電操作を実施する。</p> <p>④中央制御室運転員A 及びB は、耐圧強化ベント系による格納容器ベントに必要な電動弁の電源が確保されたこと、及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。</p> <p>⑤中央制御室運転員A 及びB は、格納容器ベント前の確認として、AC 系隔離信号が発生している場合は、格</p>	<p>タが使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300°C以上を確認した場合。</p> <p>※2:「格納容器圧力逃がし装置が機能喪失」とは、設備に故障が発生した場合。</p> <p>ii) 操作手順</p> <p>耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.5-2図に、概要図を第1.5-14図に、タイムチャートを第1.5-15図に示す。</p> <p>【S/C 側ベントの場合 (D/W 側ベントの場合、手順⑧以外は同様)】</p> <p>①登電長は、手順着手の判断基準に基づき、耐圧強化ベント系によるS/C 側からの格納容器ベントの準備を開始するよう運転員等に指示する（S/C 側からの格納容器ベントができない場合は、D/W 側からの格納容器ベントの準備を開始するよう指示する。）。</p> <p>②登電長は、耐圧強化ベント系による格納容器ベントによる除熱準備開始を災害対策本部長代理に報告する。</p> <p>③運転員等は中央制御室にて、耐圧強化ベント系による格納容器ベントに必要な電動弁の電源切替え操作を実施する。</p> <p>④運転員等は中央制御室にて、耐圧強化ベント系による格納容器ベントに必要な電動弁の電源が確保されたこと、及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示等により確認する。</p> <p>⑤運転員等は中央制御室にて、計器用空気系系統圧力指示値が約0.52MPa [gage] 以下の場合又は計器用空気系系統圧力指示値が確認できない場合は、バックアップ窒素供給弁を全開とする。</p> <p>⑥運転員等は、格納容器ベント前の確認として、不活性ガス系の隔離信号が発生している場合は、中</p>	<p>圧力容器温度で300°C以上を確認した場合。</p> <p>※2:「格納容器フィルタベント系が機能喪失」とは、設備に故障が発生した場合。</p> <p>ii) 操作手順</p> <p>耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱の手順は以下のとおり。手順の対応フローを第1.5-2図に、概要図を第1.5-24図に、タイムチャートを第1.5-25図及び第1.5-26図に示す。</p> <p>【W/W ベントの場合 (D/W ベントの場合、手順⑬ 以外は同様)】</p> <p>①当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、耐圧強化ベントラインによるW/W 側からの格納容器ベントの準備を開始するよう運転員に指示する（W/W 側からの格納容器ベントができない場合は、D/W 側からの格納容器ベントの準備を開始するよう指示する）。</p> <p>②当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部に耐圧強化ベントラインによる除熱準備開始を報告する。</p> <p>③中央制御室運転員A は、耐圧強化ベントラインによる格納容器ベントに必要な電動弁及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。</p> <p>④中央制御室運転員A は、格納容器ベント前の確認として、格納容器隔離信号が発生している場合は、</p>	<p>島根2号炉は、10倍を超過した場合を炉心損傷の判断としているが、東海第二では10倍を含めて損傷と判断するため「以上」としている</p> <ul style="list-style-type: none"> 体制の相違 【東海第二】 ⑫の相違 運用の相違 【柏崎 6/7】 ベント実施基準の相違 体制の相違 【東海第二】 ⑫の相違 体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑯の相違 運用の相違 【東海第二】 島根2号炉は、計装用空気系の圧力は期待しない運用 体制の相違 【柏崎 6/7】

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>納容器補助盤にて、AC系隔離信号の除外操作を実施する。</p> <p>⑥中央制御室運転員A及びBは、格納容器ベント前の系統構成として、非常用ガス処理系が運転中であれば非常用ガス処理系を停止し、非常用ガス処理系フィルタ装置出口隔離弁及び非常用ガス処理系出口Uシール隔離弁の全閉操作、並びに非常用ガス処理系第一隔離弁、換気空調系第一隔離弁、非常用ガス処理系第二隔離弁及び換気空調系第二隔離弁の全閉確認を実施する。</p> <p>⑦現場運転員C及びDは、フィルタ装置入口弁操作用空気ボンベ出口弁を全開とすることで、フィルタ装置入口弁の駆動源を確保し、当直副長に報告する。</p> <p>⑧中央制御室運転員A及びBは、格納容器ベント前の系統構成として、フィルタ装置入口弁の全閉操作を実施する。現場運転員C及びDは、遠隔手動弁操作設備によりフィルタ装置入口弁の全閉操作を実施する。</p> <p>⑨現場運転員C及びDは、耐圧強化ベント弁操作用空気ボンベ出口弁を全開とすることで、耐圧強化ベント弁の駆動源を確保し、当直副長に報告する。</p> <p>⑩中央制御室運転員A及びBは、格納容器ベント前の系統構成として、耐圧強化ベント弁の全開操作を実施する。</p> <p>⑪^a W/Wベントの場合 中央制御室運転員A及びBは、格納容器ベント前の系統構成として、一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側）操作用空気供給弁を全開とし駆動源を確保することで、一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側）の全開操作を実施する。</p> <p>⑪^b D/Wベントの場合 中央制御室運転員A及びBは、格納容器ベント前の系統構成として、一次隔離弁（ドライウェル側）操作用空気供給弁を全開とし駆動源を確保することで、一次隔離弁（ドライウェル側）の全開操作を実施する。</p> <p>⑫中央制御室運転員A及びBは、耐圧強化ベント系による納容器ベント準備完了を当直副長に報告する。</p>	<p>中央制御室にて、不活性ガス系隔離信号の除外操作を実施する。</p> <p>⑦運転員等は中央制御室にて、格納容器ベント前の系統構成として、非常用ガス処理系排風機（A）及び（B）の操作スイッチ隔離操作、非常用ガス処理系フィルタトレイン（A）出口弁及び非常用ガス処理系フィルタトレイン（B）出口弁の全閉操作、並びに原子炉建屋ガス処理系一次隔離弁、換気空調系一次隔離弁、原子炉建屋ガス処理系二次隔離弁及び換気空調系二次隔離弁の全閉を確認する。</p> <p>⑧^a S/C側ベントの場合 運転員等は中央制御室にて、格納容器ベント前の系統構成として、第一弁（S/C側）の全開操作を実施する。</p> <p>⑧^b D/W側ベントの場合 第一弁（S/C側）の開操作ができない場合は、運転員等は中央制御室にて、格納容器ベント前の系統構成として、第一弁（D/W側）の全開操作を実施する。</p> <p>⑨運転員等は中央制御室にて、耐圧強化ベント系による格納容器ベント準備完了を発電長に報告す</p>	<p>格納容器隔離信号の除外操作を実施する。</p> <p>⑤中央制御室運転員Aは、格納容器ベント前の系統構成として、非常用ガス処理系が運転中であれば非常用ガス処理系を停止し、A-非常用ガス処理系出口弁、B-非常用ガス処理系出口弁、SGT NGC連絡ライン隔離弁、SGT NGC連絡ライン隔離弁後弁、NGC常用空調換気入口隔離弁及びNGC常用空調換気入口隔離弁後弁の全閉を確認する。</p> <p>⑥中央制御室運転員Aは、SGT耐圧強化ベントライン止め弁操作用空気供給弁の全開操作を実施し、SGT耐圧強化ベントライン止め弁の駆動源を確保する。</p> <p>⑦中央制御室運転員Aは、格納容器ベント前の系統構成として、SGT FCVS第1ベントフィルタ入口弁の全閉、SGT耐圧強化ベントライン止め弁後弁、SGT耐圧強化ベントライン止め弁及びNGC非常用ガス処理入口隔離弁の全開操作を実施する。NGC非常用ガス処理入口隔離弁の開操作が出来ない場合は、NGC非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁を全開する。</p> <p>⑧中央制御室運転員Aは、耐圧強化ベントラインによる格納容器ベント準備完了を当直副長に報告す</p>	<p>⑪の相違</p> <p>・体制の相違 【柏崎 6/7】</p> <p>⑬の相違</p> <p>・体制の相違 【柏崎 6/7】</p> <p>⑬の相違</p> <p>・体制の相違 【柏崎 6/7】</p> <p>⑬の相違</p> <p>・体制の相違 【柏崎 6/7】</p> <p>⑬の相違</p> <p>・体制の相違 【東海第二】</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>⑬当直長は、当直副長からの依頼に基づき、耐圧強化ベント系による格納容器ベントの準備完了を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑭当直副長は、原子炉格納容器内の圧力に関する情報収集を適宜行い、当直長に報告する。また、当直長は、原子炉格納容器内の圧力に関する情報を、緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑮当直長は、当直副長からの依頼に基づき、耐圧強化ベント系による格納容器ベント開始を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑯当直副長は、格納容器ベント開始圧力(310kPa[gage])に到達する時間、原子炉格納容器内の圧力上昇率を考慮し、中央制御室運転員に耐圧強化ベント系による格納容器ベント開始を指示する。</p> <p>⑰中央制御室運転員A及びBは、二次隔離弁を調整開（流路面積約70%開）とし、耐圧強化ベント系による格納容器ベントを開始する。二次隔離弁の開操作ができない場合は、二次隔離弁バイパス弁を調整開（流路面積約70%開）とし、耐圧強化ベント系による格納容器ベントを開始する。 なお、原子炉格納容器内の圧力に低下傾向が確認されなかった場合は、二次隔離弁又は二次隔離弁バイパス弁の増開操作を実施する。</p> <p>⑱中央制御室運転員A及びBは、耐圧強化ベント系による格納容器ベントが開始されたことを格納容器内圧力指示値の低下により確認し、当直副長に報告する。また、当直長は、耐圧強化ベント系による格納容器ベ</p>	<p>る。</p> <p>⑩発電長は、耐圧強化ベント系による格納容器ベントの準備完了を災害対策本部長代理に報告する。</p> <p>⑪発電長は、格納容器ベント判断基準であるサプレッション・プール水位指示値が通常水位+6.5mに到達した後、ドライウェル圧力又はサプレッション・チェンバ圧力指示値が310kPa[gage](1Pd)に到達したことを確認し、耐圧強化ベント系による格納容器ベント開始を災害対策本部長代理に報告する。</p> <p>⑫発電長は、運転員等に耐圧強化ベント系による格納容器ベント開始を指示する。</p> <p>⑬運転員等は中央制御室にて、耐圧強化ベント系一次隔離弁及び耐圧強化ベント系二次隔離弁の全開操作を実施し、耐圧強化ベント系による格納容器ベントを開始する。</p> <p>⑭運転員等は中央制御室にて、耐圧強化ベント系による格納容器ベントが開始されたことをドライウェル圧力及びサプレッション・チェンバ圧力指示値の低下、並びに耐圧強化ベント系放射線モニタ</p>	<p>る。</p> <p>⑨当直長は、当直副長からの依頼に基づき、耐圧強化ベントラインによる格納容器ベント準備完了を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑩当直副長は、原子炉格納容器内の圧力及び水位に関する情報収集を適宜行い、当直長に報告する。また、当直長は、原子炉格納容器内の圧力及び水位に関する情報を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑪当直長は、当直副長からの依頼に基づき、耐圧強化ベントラインによる格納容器ベントの開始を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑫当直副長は、以下のいずれかの条件に到達したことを確認し、運転員に格納容器ベント開始を指示する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 外部水源を用いた原子炉格納容器スプレイを実施中に、サプレッション・プール水位指示値が通常水位+約1.3mに到達した場合 原子炉格納容器内の圧力が348kPa[gage]に到達した場合において、外部水源を用いた原子炉格納容器スプレイが実施できない場合。 <p>⑬^a W/Wベントの場合 中央制御室運転員Aは、NGC N2トーラス出口隔離弁の全開操作により、耐圧強化ベントラインによる格納容器ベントを開始する。</p> <p>⑭^b D/Wベントの場合 中央制御室運転員Aは、NGC N2ドライウェル出口隔離弁の全開操作により、耐圧強化ベントラインによる格納容器ベントを開始する。</p> <p>⑯中央制御室運転員Aは、耐圧強化ベントラインによる格納容器ベントが開始されたことを、原子炉格納容器内の圧力指示値の低下、並びに非常用ガス処理系モニタ(高レンジ・低レンジ)指示値の</p>	<p>⑬の相違</p> <p>・体制の相違 【東海第二】 ⑫の相違</p> <p>・体制の相違 【東海第二】 ⑫の相違</p> <p>・運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ベント実施基準の相違</p> <p>・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑯の相違</p> <p>・運用の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、二次隔離弁はバイパス弁も含め前段の系統構成で開操作</p> <p>・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑯の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>ントが開始されたことを緊急時対策本部に報告する。</p> <p><u>⑯当直副長は、現場運転員に水素バイパスライン止め弁を全開するよう指示する。</u></p> <p><u>⑰現場運転員C及びDは、水素バイパスライン止め弁の全開操作を実施する。</u></p> <p><u>⑱中央制御室運転員A 及びB は、格納容器ベント開始後、残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し、原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視が可能な場合は、一次隔離弁（サプレッショング・エンバ側又はドライウェル側）の全閉操作を実施し、耐圧強化ベント系による格納容器ベントを停止する。一次隔離弁を全閉後、原子炉格納容器内の除熱機能が更に1系統回復する等、より安定的な状態になった場合は、二次隔離弁又は二次隔離弁バイパス弁の全閉操作を実施する。</u></p>	<p>指示値の上昇により確認し、<u>発電長</u>に報告する。また、<u>発電長</u>は、<u>耐圧強化ベント系による格納容器ベントが開始されたことを災害対策本部長代理に報告する。</u></p> <p><u>⑯当直副長は、現場運転員に水素バイパスライン止め弁を全開するよう指示する。</u></p> <p><u>⑰現場運転員C及びDは、水素バイパスライン止め弁の全開操作を実施する。</u></p> <p><u>⑱中央制御室運転員A 及びB は、格納容器ベント開始後、残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し、可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能な場合、並びに<u>運転員等</u>に原子炉格納容器内の圧力 310kPa [gage] (1Pd) 未満、原子炉格納容器内の温度171°C未満及び原子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界未満であることを確認することにより、第一弁（S/C側又はD/W側）の全閉操作を実施し、<u>耐圧強化ベント系</u>による格納容器ベントを停止する。</u></p>	<p>上昇により確認し、<u>当直副長</u>に報告する。また、<u>当直長は、当直副長からの依頼に基づき、耐圧強化ベントラインによる格納容器ベントが開始されたことを緊急時対策本部に報告する。</u></p> <p><u>⑯当直副長は、格納容器ベント開始後、残留熱除去系又は残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し、原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視が可能で、かつ可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内に水素・酸素濃度制御機能及び可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能な場合、並びに原子炉格納容器内の圧力 427kPa [gage] (1 Pd) 未満、原子炉格納容器内の温度 171°C 未満及び原子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界未満であることを確認することにより、NGC N 2 トーラス出口隔離弁又はNGC N 2 ドライウェル出口隔離弁の全閉操作を実施し、<u>耐圧強化ベントライン</u>による格納容器ベントを停止するよう運転員に指示する。</u></p> <p><u>⑯中央制御室運転員Aは、NGC N 2 トーラス出口隔離弁又はNGC N 2 ドライウェル出口隔離弁の全閉操作を実施し、耐圧強化ベントラインによる格納容器ベントを停止する。</u></p> <p><u>⑰当直副長は、NGC N 2 トーラス出口隔離弁又はNGC N 2 ドライウェル出口隔離弁を全閉後、原</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> 体制の相違 【東海第二】 ⑯の相違 設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、水素バイパスラインに止め弁なし 体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑯の相違 記載表現の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は、原子炉格納容器ベント停止時の指揮・命令系統を記載 運用の相違 【東海第二】 ベント停止条件の相違 記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、ベント停止に必要な各パラメータの基準値を記載 設備の相違 【東海第二】 島根 2号炉 (Mark-I 改) と東海第二 (Mark-II) の最高使用圧力の相違 体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑯の相違 記載表現の相違 【柏崎 6/7】

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>iii) 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、1ユニット当たり中央制御室運転員2名（操作者及び確認者）及び現場運転員2名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始まで約55分で可能である。</p>	<p>iii) 操作の成立性</p> <p>格納容器ベント準備開始を判断してから格納容器ベント準備完了までの必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中央制御室からの第一弁（S/C側）操作の場合 <p>中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名にて作業を実施した場合、11分以内で可能である。</p> <p>・中央制御室からの第一弁（D/W側）操作の場合</p> <p>中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名にて作業を実施した場合、11分以内で可能である。</p> <p>格納容器ベント基準到達から格納容器ベント開始までの必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中央制御室からの耐圧強化ベント系一次隔離弁及び耐圧強化ベント系二次隔離弁操作の場合 <p>中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名にて作業を実施した場合、4分以内で可能である。</p> <p>【S/C側ベントの場合】</p> <p>サプレッション・プール水位指示値が通常水位±5.5mに到達後、又は原子炉格納容器内の冷却を実施しても、原子炉格納容器内の圧力を規定圧力（279kPa</p>	<p>子炉格納容器内の除熱機能が更に1系統回復する等、より安定的な状態になった場合は、NGC非常用ガス処理入口隔離弁又はNGC非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁の全閉操作を実施するよう運転員に指示する。</p> <p>⑯中央制御室運転員Aは、NGC非常用ガス処理入口隔離弁又はNGC非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁の全閉操作を実施する。</p> <p>iii) 操作の成立性</p> <p>格納容器ベント準備開始を判断してから、格納容器ベント準備完了までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中央制御室からのSGT F CVS第1ベントフィルタ入口弁、SGT耐圧強化ベントライン止め弁後弁、SGT耐圧強化ベントライン止め弁及びNGC非常用ガス処理入口隔離弁操作の場合 <p>中央制御室運転員1名にて作業を実施した場合、20分以内で可能である。</p> <p>格納容器ベント基準到達から格納容器ベント開始までの必要な要員及び想定時間は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中央制御室からのNGC N2トーラス出口隔離弁操作の場合 <p>中央制御室運転員1名にて作業した場合、10分以内で可能である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中央制御室からのNGC N2ドライウェル出口隔離弁操作の場合 <p>中央制御室運転員1名にて作業した場合、10分以内で可能である。</p> <p>【W/Wベントの場合】</p> <p>格納容器ベント移行条件到達後、SGT F CVS第1ベントフィルタ入口弁、SGT耐圧強化ベントライン止め弁後弁、SGT耐圧強化ベント</p>	<p>島根2号炉は、原子炉格納容器ベント停止時の指揮・命令系統を記載</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記載表現の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、原子炉格納容器ベント停止後に更に安定した状態になった場合の手順を記載</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体制及び運用の相違 <p>【柏崎6/7、東海第二】</p> <ul style="list-style-type: none"> ⑯の相違 <p>・運用の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、放射性物質閉じ込めの観点から、第二弁を全開し、ベント時に第一弁を全開</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記載方針の相違 <p>【柏崎6/7】</p> <p>島根2号炉は、格納容器ベント準備とベント開始を分けて記載</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、格納容</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。</u></p> <p>(添付資料1.5.3-10)</p>	<p><u>[gage]) 以下に維持できない場合に、第一弁 (S/C側) 操作を中心制御室にて実施した場合、11分以内で可能である。また、サプレッション・プール水位指示値が通常水位+6.5mに到達し、ドライウェル圧力又はサプレッション・チャンバ圧力指示値が310kPa [gage] (1Pd) に到達後、耐圧強化ベント系一次隔離弁及び耐圧強化ベント系二次隔離弁の操作を中心制御室にて実施した場合、4分以内で可能である。</u></p> <p>【D/W側ベントの場合】</p> <p><u>サプレッション・プール水位指示値が通常水位+5.5mに到達後、又は原子炉格納容器内の冷却を実施しても、原子炉格納容器内の圧力を規定圧力(279kPa [gage]) 以下に維持できない場合に、第一弁 (D/W側) 操作を中心制御室にて実施した場合、11分以内で可能である。また、サプレッション・プール水位指示値が通常水位+6.5mに到達し、ドライウェル圧力又はサプレッション・チャンバ圧力指示値が310kPa [gage] (1Pd) に到達後、耐圧強化ベント系一次隔離弁及び耐圧強化ベント系二次隔離弁の操作を中心制御室にて実施した場合、4分以内で可能である。</u></p>	<p><u>ライン止め弁及びNGC非常用ガス処理入口隔離弁操作を中心制御室にて実施した場合、20分以内で可能である。また、格納容器ベント基準到達後、NGC N2トーラス出口隔離弁操作を中心制御室にて実施した場合、10分以内で可能である。</u></p> <p>【D/Wベントの場合】</p> <p><u>格納容器ベント移行条件到達後、SGT FC VS第1ベントフィルタ入口弁、SGT耐圧強化ベントライン止め弁後弁、SGT耐圧強化ベントライン止め弁及びNGC非常用ガス処理入口隔離弁操作を中心制御室にて実施した場合、20分以内で可能である。また、格納容器ベント基準到達後、NGC N2ドライウェル出口隔離弁操作を中心制御室にて実施した場合、10分以内で可能である。</u></p> <p><u>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。</u></p> <p>(添付資料1.5.4)</p> <p>(b) 耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスページ</p> <p><u>格納容器ベント停止後において、耐圧強化ベントラインに水素ガスが滞留しないよう、耐圧強化ベントラインの窒素ガスによるページを実施する。</u></p> <p>i 手順着手の判断基準</p> <p><u>炉心損傷※1前において、格納容器ベント移行条件※2に達した場合。</u></p> <p>※1：格納容器雰囲気放射線モニタ(CAMS)で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が設計基準事故</p>	<p>器バウンダリの維持及び現場におけるベント実施時の被ばく評価結果を考慮しNGC非常用ガス処理入口弁(第二弁(ベント装置側))から開操作する</p> <ul style="list-style-type: none"> 体制及び運用の相違 <p>【柏崎6/7、東海第二】</p> <p>⑭の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、格納容器バウンダリの維持及び現場におけるベント実施時の被ばく評価結果を考慮しNGC非常用ガス処理入口弁(第二弁(ベント装置側))から開操作する</p> <ul style="list-style-type: none"> 体制及び運用の相違 <p>【柏崎6/7、東海第二】</p> <p>⑭の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 <p>【柏崎6/7、東海第二】</p> <p>島根2号炉は、耐圧強化ベントラインの窒素ガスページの手順を整備</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合、又は格納容器雰囲気放射線モニタ（CAMS）が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300°C以上を確認した場合。</p> <p>※2：原子炉格納容器内の圧力が245kPa[gage]に到達した場合に格納容器ベント準備を開始する。</p> <p>ii 操作手順</p> <p>耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスバージ手順の概要是以下のとおり。概要図を第1.5-27図に、タイムチャートを第1.5-28図に示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ① 当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、当直長を経由し、緊急時対策本部に耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスバージの準備開始を依頼する。 ② 緊急時対策本部は、緊急時対策要員に耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスバージの準備開始を指示する。 ③ 緊急時対策要員は、原子炉建物南側（屋外）へ可搬式窒素供給装置を配備し送気ホース等を接続口へ取り付け、耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスバージの準備完了を緊急時対策本部へ報告する。 ④ 緊急時対策本部は、耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスバージの準備完了を当直長に報告する。 ⑤ 当直副長は、運転員に耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスバージの系統構成開始を指示する。 ⑥ 中央制御室運転員Aは、耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスバージの系統構成として、NGC N2トーラス出口隔離弁、NGC N2ドライウェル出口隔離弁、SGT F CVS第1ベントフィルタ入口弁の全閉確認、SGT耐圧強化ベントライン止め弁後弁、SGT耐圧強化ベントライン止め弁の全開確認及びNGC非常用ガス処理入口隔離弁を全開操作し、耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスバージの系統構成完了を当直副 	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
(b) 原子炉格納容器ベント弁駆動源確保（予備ボンベ） 残留熱除去系の機能が喪失し、耐圧強化ベント系により大気を最終ヒートシンクとして熱を輸送する場合、空気駆動弁である一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側又はドライウェル側）及び耐圧強化ベント弁を全開とし、格納容器ベン		<p>長に報告する。N G C非常用ガス処理入口隔離弁の開操作ができない場合は、N G C非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁を全開操作する。また、中央制御室からの操作以外の手段として、遠隔手動弁操作機構にてN G C非常用ガス処理入口隔離弁又はN G C非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁を全開する手段がある。</p> <p>⑦ 当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部に窒素ガスページの開始を依頼する。</p> <p>⑧ 緊急時対策本部は、緊急時対策要員に窒素ガスページの開始を指示する。</p> <p>⑨ 緊急時対策要員は、可搬式窒素供給装置を起動した後、F C V S窒素ガス補給元弁の開操作を実施し、窒素ガスの供給を開始するとともに、緊急時対策本部に窒素ガスページを開始したことを報告する。</p> <p>⑩ 緊急時対策本部は、窒素ガスページを開始したことを当直長に報告する。</p> <p>iii 操作の成立性 上記の操作は、中央制御室運転員1名及び緊急時対策要員4名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスページ開始まで1時間40分以内で可能である。 なお、炉心損傷がない状況下での格納容器ベントであることから、本操作における作業エリアの被ばく線量率は低く、作業可能である。 円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。 車両の作業用照明、ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで、暗闇における作業性についても確保する。 (添付資料 1.5.4-4(3))</p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は常設ボンベのみ記載することとし、予備のボンベ取替</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>トラインを構成する必要があり、通常の駆動空気供給源である計装用圧縮空気系が喪失した状況下では遠隔空気駆動弁操作用ボンベが駆動源となる。常設ボンベの圧力が低下した場合に、常設ボンベと予備ボンベを交換することで、一次隔離弁及び耐圧強化ベント弁の駆動圧力を確保する。</p> <p>i. 手順着手の判断基準 <u>耐圧強化ベント系の系統構成及び耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱を実施中、各隔離弁の駆動源である遠隔空気駆動弁操作用ボンベの圧力が規定圧力以下となった場合。</u></p> <p>ii. 操作手順 <u>原子炉格納容器ベント弁駆動源確保（予備ボンベ）の手順の概要は以下のとおり。概要図を第1.5.7図に、タイムチャートを第1.5.8図に示す。</u> <u>〔一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側）遠隔空気駆動弁操作用ボンベ交換〕操作手順については、「1.5.2.1(1)a. (b) 原子炉格納容器ベント弁駆動源確保（予備ボンベ）」の操作手順と同様である。</u> <u>〔一次隔離弁（ドライウェル側）遠隔空気駆動弁操作用ボンベ交換〕操作手順については、「1.5.2.1(1)a. (b) 原子炉格納容器ベント弁駆動源確保（予備ボンベ）」の操作手順と同様である。</u> <u>〔耐圧強化ベント弁遠隔空気駆動弁操作用ボンベ交換〕</u> ①当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、現場運転員に耐圧強化ベント弁遠隔空気駆動弁操作用ボンベを、使用済みボンベから予備ボンベへの交換を指示する。 ②現場運転員C及びDは、予備ボンベを予備ボンベラックから運搬する。 ③現場運転員C及びDは、耐圧強化ベント弁操作用空気ボンベ出口弁及びボンベ本体の弁を全閉とし、使用中のボンベを取り外し、予備ボンベを接続する。 ④現場運転員C及びDは、ボンベ本体の弁を全開とし、ボンベ接続部から耐圧強化ベント弁操作用空気ボンベ出口弁までのリークチェックを実施する。 ⑤現場運転員C及びDは、耐圧強化ベント弁操作用空気</p>			は不要と整理

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>ポンベ出口弁を全開にする。</u></p> <p>⑥<u>現場運転員C 及びD は、 使用済みポンベをポンベラックへ収納する。</u></p> <p>⑦<u>現場運転員C 及びD は、 耐圧強化ベント弁遠隔空気駆動弁操作用ポンベの交換終了を当直副長に報告する。</u></p> <p>⑧<u>当直長は、 当直副長からの依頼に基づき、 予備ポンベの確保を緊急時対策本部に依頼する。</u></p> <p><u>iii. 操作の成立性</u></p> <p><u>上記の操作は、 1 ユニット当たり中央制御室運転員2名 (操作者及び確認者) 及び現場運転員2名にて作業を実施した場合、 作業開始を判断してからポンベ交換終了まで約45 分で可能である。</u></p> <p><u>円滑に作業できるように、 移動経路を確保し、 防護具照明及び通信連絡設備を整備する。また、 速やかに作業が開始できるよう、 使用する資機材は作業場所近傍に配備する。室温は通常運転時と同程度である。</u></p> <p><u>(添付資料1.5.3-2)</u></p>			

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
(2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） <ul style="list-style-type: none"> a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） <p>残留熱除去系の機能が喪失し、最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合、<u>格納容器圧力逃がし装置</u>により最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する。</p> <p>また、格納容器ベント実施中において、残留熱除去系又は代替循環冷却による原子炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し、原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視が可能な場合は、<u>一次隔離弁</u>を全閉し、格納容器ベントを停止することを基本として、その他の要因を考慮した上で総合的に判断し、適切に対応する。なお、<u>二次隔離弁</u>については、<u>一次隔離弁</u>を全閉後、原子炉格納容器内の除熱機能が更に1系統回復する等、より安定的な状態になった場合に全閉する。</p> <p>全交流動力電源喪失時は、現場手動にて系統構成を行うとともに原子炉建屋原子炉区域の系統構成は事前に着手する。</p> 	(2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） <ul style="list-style-type: none"> a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） <p>残留熱除去系の機能が喪失し、最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合、<u>格納容器圧力逃がし装置</u>により最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する。</p> <p>また、格納容器ベント実施中において、残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し、可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能と判断した場合、並びに原子炉格納容器内の圧力310kPa [gage] (1Pd)未満、原子炉格納容器内の温度171°C未満及び原子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界未満であることを確認した場合は、<u>第一弁</u>を全閉し、格納容器ベントを停止することを基本として、その他の要因を考慮した上で総合的に判断し、適切に対応する。なお、<u>フィルタ装置出口弁</u>については、<u>第一弁</u>を全閉後、原子炉格納容器内の除熱機能が更に1系統回復する等、より安定的な状態になった場合に全閉する。</p> <p>全交流動力電源喪失時に、<u>早期の電源復旧が見込めない</u>場合は、現場手動にて系統構成を行う。</p> 	(3) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） <ul style="list-style-type: none"> a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） <p>残留熱除去系の機能が喪失し、最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合、<u>格納容器フィルタベント系</u>により最終ヒートシンク（大気）へ輸送する。</p> <p>また、格納容器ベント実施中において、<u>残留熱代替除去系</u>による原子炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し、<u>可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能な場合、並びに原子炉格納容器内の圧力427kPa [gage] (1Pd)未満、原子炉格納容器内の温度171°C未満及び原子炉格納容器内の水素及び酸素濃度が可燃限界未満であることを確認した場合は、<u>NGC N2トーラス出口隔離弁</u>又は<u>NGC N2ドライウェル出口隔離弁</u>を全閉し、格納容器ベントを停止することを基本として、その他の要因を考慮した上で総合的に判断し、適切に対応する。なお、<u>NGC非常用ガス処理入口隔離弁</u>又は<u>NGC非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁</u>については、<u>NGC N2トーラス出口隔離弁</u>又は<u>NGC N2ドライウェル出口隔離弁</u>を全閉後、原子炉格納容器内の除熱機能が更に1系統回復する等、より安定的な状態になった場合に全閉する。</u></p> 	<ul style="list-style-type: none"> ・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は、ベント停止に必要な各パラメータの基準値を記載 ・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉（Mark-I改）と東海第二（Mark-II）の最高使用圧力の相違
(a) 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） <ul style="list-style-type: none"> i. 手順着手の判断基準 <p>[原子炉建屋原子炉区域の系統構成]</p> <p>全交流動力電源喪失時に、<u>早期の電源復旧が見込めない</u>場合。</p> <p>[格納容器ベント準備]</p> <p>炉心損傷※1前において、原子炉格納容器内の冷却を実施しても、原子炉格納容器内の圧力を規定圧力(279kPa [gage])以下に維持できない場合。</p> 	(a) 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） <ul style="list-style-type: none"> i. 手順着手の判断基準 <p>炉心損傷※1前において、全交流動力電源喪失時に外部水源による原子炉格納容器内の冷却により、サプレッション・プール水位が上昇し、サプレッション・プール水位指示値が通常水位+5.5mに到達した場合、又</p> 	(a) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） <ul style="list-style-type: none"> i. 手順着手の判断基準 <p>炉心損傷※1前において、全交流動力電源喪失時に、<u>早期の電源復旧が見込めず</u>、原子炉格納容器内の冷却を実施しても、原子炉格納容器内の圧力を規定圧力(245kPa [gage])以下に維持できない場合。</p> 	<ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は、事前の系統構成不要 ・運用の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は、管理区域内の系統構成不要 ・運用の相違 【東海第二】 ベント準備実施基準

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>※1:「炉心損傷」は、<u>格納容器内雰囲気放射線レベル</u>(CAMS)で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合、又は<u>格納容器内雰囲気放射線レベル</u>(CAMS)が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300°C以上を確認した場合。</p> <p>ii) 操作手順 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の手順は以下のとおり。手順対応フローを第1.5.3図に、概要図を第1.5.26図に、タイムチャートを第1.5.27図及び第1.5.28図に示す。 [W/Wベントの場合(D/Wベントの場合、手順⑨以外は同様)] ①当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、原子炉建屋原子炉区域の系統構成を現場運転員に指示する。 ②現場運転員E及びFは、非常用ガス処理系フィルタ装置出口隔離弁及び非常用ガス処理系出口Uシール隔離弁の全閉操作を実施する。 ③当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、原子炉格納容器内の水位が<u>サプレッション・チェンバ・プール水位外部水源注水制限</u>(ベントライン-1m)以下であることを確認し、格納容器圧力逃がし装置によるW/W側からの格納容器ベントの準備を開始するよう運転員に指示する(原子炉格納容器内の水位が<u>サプレッション・チェンバ・プール水位外部水源注水制限</u>を越えて</p>	<p>は原子炉格納容器内の冷却を実施しても、原子炉格納容器内の圧力を規定圧力(279kPa [gage])以下に維持できない場合。</p> <p>※1: <u>格納容器雰囲気放射線モニタ</u>でドライウェル又はサプレッション・チェンバ内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍以上となった場合、又は<u>格納容器雰囲気放射線モニタ</u>が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300°C以上を確認した場合。</p> <p>ii) 操作手順 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱手順の概要は以下のとおり。手順対応フローを第1.5-2図に、概要図を第1.5-16図に、タイムチャートを第1.5-17図に示す。 【S/C側ベントの場合(D/W側ベントの場合、手順⑦以外は同様。)】 ①発電長は、手順着手の判断基準に基づき、災害対策本部長代理に格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントの準備を依頼する。 ②災害対策本部長代理は、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベント準備のため、第二弁操作室に重大事故等対応要員を派遣し、発電長に報告する。 ③発電長は、格納容器圧力逃がし装置によるS/C側からの格納容器ベントの準備を開始するよう運転員等に指示する(S/C側からの格納容器ベントができない場合は、D/W側からの格納容器ベントの準備を開始するよう指示する。)。</p>	<p>※1: <u>格納容器雰囲気放射線モニタ</u>(CAMS)で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合、又は<u>格納容器雰囲気放射線モニタ</u>(CAMS)が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300°C以上を確認した場合。</p> <p>ii) 操作手順 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱の手順は以下のとおり。手順の対応フローを第1.5-2図に、概要図を第1.5-29図に、タイムチャートを第1.5-30図及び第1.5-31図に示す。 【W/Wベントの場合(D/Wベントの場合、手順⑫以外は同様)】 ①当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、格納容器フィルタベント系によるW/W側からの格納容器ベント準備を開始するよう運転員に指示する(W/W側からの格納容器ベントができない場合は、D/W側からの格納容器ベントの準備を開始するよう指示する)。</p>	<p>の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【東海第二】 島根2号炉は、10倍を超えた場合を炉心損傷の判断としているが、東海第二では10倍を含めて損傷と判断しているため、「以上」としている</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 <p>【柏崎6/7】 島根2号炉は、管理区域内の系統構成必要なし</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体制の相違 <p>【東海第二】 島根2号炉は、運転員のみでベント準備を行う</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎6/7】 ベント準備実施基準の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>いる場合はD/W 側からの格納容器ベントの準備を開始するよう指示する)。</p> <p>④当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部に格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントの準備開始を報告する。</p> <p>⑤中央制御室運転員A 及びB は、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントに必要な監視計器の電源が確保されていることを確認する。</p> <p>⑥中央制御室運転員A 及びB は、FCVS 制御盤にてフィルタ装置水位指示値が通常水位範囲内であること及びフィルタ装置ドレン移送ポンプの水張りが完了していることを確認する。</p> <p>⑦中央制御室運転員A 及びB は、格納容器ベント前の系統構成として、耐圧強化ベント弁、非常用ガス処理系第二隔離弁及び換気空調系第二隔離弁の全閉、並びにフィルタ装置入口弁の全開を確認する。</p> <p>⑧現場運転員E 及びF は、格納容器ベント前の系統構成として、非常用ガス処理系第一隔離弁及び換気空調系第一隔離弁の全閉を確認する。</p> <p>⑨^a W/W ベントの場合 現場運転員C 及びD は、一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側）を遠隔手動弁操作設備による操作で全開とする。また、遠隔手動弁操作設備による操作以外の手段として、直流電源が健全である場合は、一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側）操作用空気供給弁を現場で手動開し、一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側）を中心制御室の操作にて全開する手段がある。更に一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側）逆操作用空気排気側止め弁を全閉、一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側）操作用空気供給弁及び一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側）操作用空気排気側止め弁を全開することで電磁弁排気ポートへ駆動空気を供給し、一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側）を全開する手段がある。</p>	<p>④発電長は、災害対策本部長代理に格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントの準備開始を報告する。</p> <p>⑤運転員等は中央制御室にて、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントに必要な監視計器の電源が確保されていることを確認する。</p> <p>⑥運転員等は中央制御室にて、格納容器ベント前の系統構成として、原子炉建屋ガス処理系一次隔離弁、原子炉建屋ガス処理系二次隔離弁、換気空調系一次隔離弁及び換気空調系二次隔離弁の全閉を確認する。</p> <p>⑦^a S/C 側ベントの場合 運転員等は原子炉建屋付属棟にて、第一弁（S/C 側）を遠隔人力操作機構による操作で全開とする。</p>	<p>② 当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部に格納容器フィルタベント系による格納容器ベントの準備開始を報告する。</p> <p>③ 中央制御室運転員Aは、格納容器フィルタベント系による格納容器ベントに必要な監視計器の電源が確保されていることを確認する。</p> <p>④ 中央制御室運転員Aは、重大事故操作盤にて第1ベントフィルタスクラバ容器水位指示値が通常水位範囲内であることを確認する。</p> <p>⑤ 中央制御室運転員Aは、格納容器ベント前の系統構成として、SGT NGC連絡ライン隔離弁、SGT NGC連絡ライン隔離弁後弁、SGT耐圧強化ベントライン止め弁、SGT耐圧強化ベントライン止め弁後弁、NGC常用空調換気入口隔離弁、NGC常用空調換気入口隔離弁後弁の全閉及びSGT FCVS 第1ベントフィルタ入口弁の全開を確認する。</p> <p>⑥ 現場運転員B 及びC は、NGC非常用ガス処理入口隔離弁を遠隔手動弁操作機構による操作で全開とする。NGC非常用ガス処理入口隔離弁の開操作ができない場合は、NGC非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁を遠隔手動弁操作機構にて全開とする。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 体制の相違 【東海第二】 ⑫の相違 体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑬の相違 体制及び運用の相違 【柏崎 6/7】 ⑤, ⑬の相違 体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑯の相違 設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は、ベント前の系統構成として、他系統との隔離弁（1次隔離弁および2次隔離弁）の全閉を確認 設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉の操作対象弁は全て電動弁であり、空気供給による操作はない

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>⑨^b D/W ベントの場合 <u>現場運転員C 及びD</u>は、<u>一次隔離弁（ドライウェル側）を遠隔手動弁操作設備</u>による操作で全開とする。また、遠隔手動弁操作設備による操作以外の手段として、直流電源が健全である場合は、一次隔離弁（ドライウェル側）操作用空気供給弁を現場で手動開し、一次隔離弁（ドライウェル側）を中央制御室の操作にて全開する手段がある。更に一次隔離弁（ドライウェル側）逆操作用空気排気側止め弁を全閉、一次隔離弁（ドライウェル側）操作用空気供給弁及び一次隔離弁（ドライウェル側）操作用空気排気側止め弁を全開することで電磁弁排気ポートへ駆動空気を供給し、一次隔離弁（ドライウェル側）を全開する手段がある。</p> <p>⑩<u>現場運転員C 及びD</u>は、<u>フィルタベント大気放出ラインドレン弁を全閉</u>とし、<u>格納容器圧力逃がし装置</u>による格納容器ベント準備完了を当直副長に報告する。</p> <p>⑪当直長は、当直副長からの依頼に基づき、<u>格納容器圧力逃がし装置</u>による格納容器ベント準備完了を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑫当直副長は、原子炉格納容器内の圧力に関する情報収集を適宜行い、当直長に報告する。また、当直長は原子炉格納容器内の圧力に関する情報を、緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑬当直長は、当直副長からの依頼に基づき、<u>格納容器圧力逃がし装置</u>による格納容器ベントの開始を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑭当直副長は、格納容器ベント開始圧力（310kPa[gage]）に到達する時間、弁操作に必要な時間、原子炉格納容器内の圧力上昇率を考慮し、運転員に格納容器ベント開始を指示する。</p>	<p>⑦^b D/W側ベントの場合 <u>第一弁（S/C側）が開できない場合は、運転員等は原子炉建屋付属棟にて、第一弁（D/W側）を遠隔人力操作機構</u>による操作で全開とする。</p> <p>⑧運転員等は、<u>格納容器圧力逃がし装置</u>による格納容器ベント準備完了を<u>発電長</u>に報告する。</p> <p>⑨発電長は、<u>格納容器圧力逃がし装置</u>による格納容器ベント準備完了を<u>災害対策本部長代理</u>に報告する。</p> <p>⑩発電長は、<u>格納容器ベント判断基準であるサプレッション・プール水位指示値が通常水位+6.5mに到達した後、ドライウェル圧力又はサプレッション・チェンバ圧力指示値が310kPa[gage] (1Pd)に到達したことを確認し、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントの開始を災害対策本部長代理に報告する。</u></p> <p>⑪発電長は、<u>重大事故等対応要員に格納容器圧力逃がし装置</u>による格納容器ベント開始を指示する。</p>	<p>⑦ 中央制御室運転員Aは、<u>格納容器フィルタベント系</u>による格納容器ベント準備完了を<u>当直副長</u>に報告する。</p> <p>⑧ 当直長は、<u>当直副長からの依頼に基づき、格納容器フィルタベント系</u>による格納容器ベント準備完了を<u>緊急時対策本部</u>に報告する。</p> <p>⑨ 当直副長は、<u>原子炉格納容器内の圧力及び水位に関する情報収集を適宜行い、当直長に報告する。</u>また、<u>当直長は、原子炉格納容器内の圧力及び水位に関する情報を緊急時対策本部に報告する。</u></p> <p>⑩ 当直長は、<u>当直副長からの依頼に基づき、格納容器フィルタベント系</u>による格納容器ベントの開始を<u>緊急時対策本部</u>に報告する。</p> <p>⑪ 当直副長は、<u>以下のいずれかの条件に到達したことを確認し、運転員に格納容器ベント開始を指示する。</u> ・外部水源を用いた原子炉格納容器スプレイを</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑯の相違 【東海第二 7】 ⑰の相違 ・運用、設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、ドレン弁全閉運用であり、操作不要 ・体制の相違 【東海第二】 ⑲の相違 ・運用の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>⑯<u>現場運転員C 及びD は、二次隔離弁を遠隔手動弁操作設備にて調整開（流路面積約70%開）とし、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントを開始する。二次隔離弁の開操作ができない場合は、二次隔離弁バイパス弁を遠隔手動弁操作設備にて調整開（流路面積約70%開）とし、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントを開始する。なお、原子炉格納容器内の圧力に低下傾向が確認されなかった場合は、二次隔離弁又は二次隔離弁バイパス弁の増開操作を実施する。</u></p> <p>⑰<u>中央制御室運転員A 及びB は、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントが開始されたことを格納容器内圧力指示値の低下及びフィルタ装置入口圧力指示値の上昇により確認し、当直副長に報告する。また、当直長は、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントが開始されたことを緊急時対策本部に報告する。</u></p> <p>⑱<u>当直副長は、現場運転員に水素バイパスライン止め弁を全開するよう指示する。</u></p> <p>⑲<u>現場運転員C及びDは、水素バイパスライン止め弁の全開操作を実施する。</u></p> <p>⑳<u>中央制御室運転員A 及びB は、FCVS 制御盤にてフィルタ装置水位指示値を確認し、水位調整が必要な場合は当直副長に報告する。また、当直長は、フィルタ装置の水位調整を実施するよう緊急時対策本部に依頼する。</u></p>	<p>⑭<u>重大事故等対応要員は第二弁操作室にて、第二弁を遠隔人力操作機構にて全開とし、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントを開始する。第二弁の開操作ができない場合は、第二弁バイパス弁を遠隔人力操作機構にて全開とし、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントを開始する。</u></p> <p>⑮<u>運転員等は中央制御室にて、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントが開始されたことをドライウェル圧力及びサプレッション・チェンバ圧力指示値の低下、並びにフィルタ装置圧力及びフィルタ装置スクラビング水温度指示値の上昇により確認するとともに、フィルタ装置出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）指示値の上昇を確認し、発電長に報告する。また、発電長は、格納容器圧力逃がし装置による格納容器ベントが開始されたことを災害対策本部長代理に報告する。</u></p>	<p>実施中に、サプレッション・プール水位指示値が通常水位+約1.3mに到達した場合 ・原子炉格納容器内の圧力が348kPa[gage]に到達した場合において、外部水源を用いた原子炉格納容器スプレイが実施できない場合。</p> <p>⑯ ^a W／Wベントの場合 <u>現場運転員B及びCは、NGC N2トーラス出口隔離弁を遠隔手動弁操作機構による操作で全開とし、格納容器フィルタベント系による格納容器ベント操作を開始する。</u></p> <p>⑯ ^b D／Wベントの場合 <u>現場運転員B及びCは、NGC N2ドライウェル出口隔離弁を遠隔手動弁操作機構による操作で全開とし、格納容器フィルタベント系による格納容器ベント操作を開始する。</u></p> <p>⑰ 中央制御室運転員Aは、格納容器フィルタベント系による格納容器ベントが開始されたことを、原子炉格納容器内の圧力指示値の低下、並びに第1ベントフィルタスクラバ容器圧力及びスクラバ容器温度指示値の上昇により確認するとともに、第1ベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）指示値の上昇により確認し、当直副長に報告する。また、当直長は、当直副長からの依頼に基づき、格納容器フィルタベント系による格納容器ベントが開始されたことを緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑲ 中央制御室運転員Aは、重大事故操作盤にて第1ベントフィルタスクラバ容器水位指示値を確認し、水位調整が必要な場合は当直副長に報告する。また、当直長は、当直副長からの依頼に基づき、第1ベントフィルタスクラバ容器の水位調整を実施するよう緊急時対策本部に依頼す</p>	<p>【柏崎 6/7、東海第二】 ベント実施基準の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、第2弁を全開する</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体制の相違 <p>【柏崎 6/7】 ⑯の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】 島根 2号炉は、ベントが開始されたことをスクラバ容器圧力及びベントフィルタ出口放射線モニタ（高レンジ・低レンジ）で確認</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体制の相違 <p>【東海第二】 ⑯の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、水素バイパスラインに止め弁なし</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体制の相違 <p>【柏崎 6/7】 ⑲の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記載方針の相違 <p>【東海第二】 島根 2号炉は、原子炉</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>⑩中央制御室運転員A 及びB は、格納容器ベント開始後、 残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し、原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視が可能な場合は、<u>一次隔離弁（サプレッショ・チェンバ側又はドライウェル側）</u>を全閉するよう現場運転員に指示する。</p> <p>⑪現場運転員C 及びD は、<u>遠隔手動弁操作設備</u>により<u>一次隔離弁（サプレッショ・チェンバ側又はドライウェル側）</u>の全閉操作を実施する。</p> <p>⑫中央制御室運転員A及びBは、<u>一次隔離弁</u>を全閉後、原子炉格納容器内の除熱機能が更に回復する等、より安定的な状態になった場合は<u>二次隔離弁又は二次隔離弁バイパス弁</u>を全閉するよう現場運転員に指示する。</p> <p>⑬現場運転員C 及びD は、<u>遠隔手動弁操作設備</u>により<u>二次隔離弁又は二次隔離弁バイパス弁</u>の全閉操作を実施する。</p>	<p>⑭運転員等は中央制御室にて、格納容器ベント開始後、<u>残留熱除去系又は代替循環冷却系</u>による原子炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し、可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能な場合、並びに原子炉格納容器内の圧力310kPa [gage] (1Pd) 未満、原子炉格納容器内の温度171°C未満及び原子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界未満であることを確認することにより、格納容器ベント停止判断をする。</p> <p>⑮運転員等は原子炉建屋付属棟にて、遠隔人力操作機構により第一弁（S/C側又はD/W側）の全閉操作を実施する。</p>	<p>る。</p> <p>⑯当直副長は、格納容器ベント開始後、<u>残留熱除去系又は代替循環冷却系</u>による原子炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し、<u>原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視</u>が可能で、かつ可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能な場合、並びに原子炉格納容器内の圧力427kPa [gage] (1Pd) 未満、原子炉格納容器内の温度171°C未満及び原子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界未満であることを確認することにより、NGC N2トーラス出口隔離弁又はNGC N2ドライウェル出口隔離弁を全閉するよう運転員に指示する。</p> <p>⑰中央制御室運転員Aは、NGC N2トーラス出口隔離弁又はNGC N2ドライウェル出口隔離弁の全閉操作を実施する。</p> <p>⑱当直副長は、NGC N2トーラス出口隔離弁又はNGC N2ドライウェル出口隔離弁を全閉後、原子炉格納容器内の除熱機能が更に1系統回復する等、より安定的な状態になった場合は、NGC非常用ガス処理入口隔離弁又はNGC非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁を全閉するよう運転員に指示する。</p> <p>⑲中央制御室運転員Aは、NGC非常用ガス処理入口隔離弁又はNGC非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁の全閉操作を実施する。</p>	<p>格納容器ベント実施後のスクラバ容器水位の監視に関する手順を記載</p> <ul style="list-style-type: none"> 体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違 ・記載方針の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根2号炉は、原子炉格納容器ベント停止時の指揮・命令系統を記載 ・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は、ベント停止に必要な各パラメータの基準値を記載 ・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉（Mark-I改）と東海第二（Mark-II）の最高使用圧力の相違 <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>島根2号炉は、除熱機能が1系統回復した状態においては、ベント弁電源も復旧しているため、中央制御室からの遠隔操作にて一次隔離弁を全閉</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記載方針の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は、原子炉

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>iii) 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、<u>1ユニット当たり中央制御室運転員2名（操作者及び確認者）及び現場運転員4名</u>にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから<u>格納容器圧力逃がし装置</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始まで<u>約70分</u>で可能である。</p>	<p>iii) 操作の成立性</p> <p>格納容器ベント準備開始を判断してから格納容器ベント準備完了までの必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現場からの第一弁（S/C側）操作の場合 <p><u>現場対応を運転員等（当直運転員）3名</u>にて作業を実施した場合、<u>125分</u>以内で可能である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現場からの第一弁（D/W側）操作の場合 <p><u>現場対応を運転員等（当直運転員）3名</u>にて作業を実施した場合、<u>140分</u>以内で可能である。</p> <p>格納容器ベント判断基準到達から格納容器ベント開始までの必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現場操作（第二弁）遠隔操作不可の場合 <p><u>現場対応を重大事故等対応要員3名</u>にて作業を実施した場合、<u>30分</u>以内で可能である。</p> <p>【S/C側ベント】</p> <p><u>サプレッション・プール水位指示値が通常水位+5.5mに到達後、又は原子炉格納容器内の冷却を実施しても、原子炉格納容器内の圧力を規定圧力（279kPa[gage]）以下に維持できない場合に、第一弁（S/C側）操作を現場にて実施した場合、125分以内で可能である。</u>また、<u>サプレッション・プール水位指示値が通常水位+6.5mに到達し、ドライウェル圧力又はサプレッション・チャンバ圧力指示値が310kPa[gage]（1Pd）</u></p>	<p>iii) 操作の成立性</p> <p>格納容器ベント準備開始を判断してから格納容器ベント準備完了までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現場からのNGC非常用ガス処理入口隔離弁操作の場合 <p><u>中央制御室運転員1名及び現場運転員2名</u>にて作業を実施した場合、<u>1時間20分</u>以内で可能である。</p> <p>格納容器ベント判断基準到達から格納容器ベント開始までの必要な要員数及び想定時間は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現場からのNGC N2トラス出口隔離弁操作の場合 <p><u>現場運転員2名</u>にて作業を実施した場合、<u>1時間30分</u>以内で可能である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現場からのNGC N2ドライウェル出口隔離弁操作の場合 <p><u>現場運転員2名</u>にて作業を実施した場合、<u>1時間30分</u>以内で可能である。</p> <p>【W/Wベントの場合】</p> <p>格納容器ベント移行条件到達後、<u>NGC非常用ガス処理入口隔離弁操作</u>を現場にて実施した場合、<u>1時間20分</u>以内で可能である。また、格納容器ベント基準到達後、<u>NGC N2トラス出口隔離弁操作</u>を現場にて実施した場合、<u>1時間30分</u>以内で可能である。（総要員数：中央制御室運転員1名、現場運転員2名、総想定時間：<u>2時間50分</u>以内）</p>	<p>格納容器ベント停止時の指揮・命令系統を記載 【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、原子炉格納容器ベント停止後に更に安定した状態になった場合の手順を記載</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体制及び運用の相違 【柏崎6/7、東海第二】 ⑭の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉は、格納容器ベント準備とベント開始を分けて記載 ・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉は、W/WベントとD/Wベントにおける想定時間は同一

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。</p> <p>遠隔手動弁操作設備の操作については、操作に必要な工具はなく通常の弁操作と同様であるため、容易に実施可能である。</p> <p>また、作業エリアにはバッテリー内蔵型LED 照明を配備しており、建屋内常用照明消灯時における作業性を確保しているが、ヘッドライト及び懐中電灯をバックアップとして携行する。</p> <p>室温は通常運転時と同程度である。</p> <p>(添付資料 1.5.3-1)</p> <p>(b) フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り</p> <p>格納容器ベント中に想定されるフィルタ装置の水位調整準備として、乾燥状態で保管されているドレン移送ポンプへ水張りを実施する。</p> <p>なお、操作手順については、「1.5.2.1(1)a. (c) フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り」の操作手順と同様である。</p>	<p>に到達後、第二弁操作を現場にて実施した場合、30分以内で可能である。（総要員数：運転員等（当直運転員）3名、重大事故等対応要員3名、総所要時間：155分以内）</p> <p>【D/W側ベント】</p> <p>サプレッション・プール水位指示値が通常水位+5.5mに到達後、又は原子炉格納容器内の冷却を実施しても、原子炉格納容器内の圧力を規定圧力（279kPa [gage]）以下に維持できない場合に、第一弁（D/W側）操作を現場にて実施した場合、140分以内で可能である。また、サプレッション・プール水位指示値が通常水位+6.5mに到達し、ドライウェル圧力又はサプレッション・チャンバ圧力指示値が310kPa [gage] (1Pd)に到達後、第二弁操作を現場にて実施した場合、30分以内で可能である。（総要員数：運転員等（当直運転員）3名、重大事故等対応要員3名、総所要時間：170分以内）</p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、放射線防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。</p> <p>遠隔人力操作機構については、速やかに操作ができるよう、汎用電動工具（電動ドライバ）を操作場所近傍に配備する。</p> <p>また、作業エリアには蓄電池内蔵型照明を配備しており、建屋内常用照明消灯時における作業性を確保しているが、ヘッドライト及びLEDライトをバックアップとして携行する。</p> <p>(添付資料1.5.4)</p>	<p>【D/Wベントの場合】</p> <p>格納容器ベント移行条件到達後、NGC非常用ガス処理入口隔離弁操作を現場にて実施した場合、1時間20分以内で可能である。また、格納容器ベント基準到達後、NGC N2ドライウェル出口隔離弁操作を現場にて実施した場合、1時間30分以内で可能である。（総要員数：中央制御室運転員1名、現場運転員2名、総想定時間：2時間50分以内）</p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。</p> <p>遠隔手動弁操作機構の操作については、操作に必要な工具はなく通常の弁操作と同様であるため、容易に実施可能である。</p> <p>また、作業エリアにはバッテリー内蔵型LED 照明を配備しており、建物内常用照明消灯時における作業性を確保しているが、ヘッドライト及び懐中電灯をバックアップとして携行する。</p> <p>室温は通常運転時と同程度である。</p> <p>(添付資料 1.5.4-2(2))</p>	<p>・運用の相違 【柏崎 6/7】 ⑤の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(c) フィルタ装置水位調整（水張り）</p> <p>フィルタ装置の水位が通常水位を下回り下限水位に到達する前に、<u>フィルタ装置補給水ラインからフィルタ装置へ水張り</u>を実施する。</p> <p>なお、操作手順については、「1.5.2.1(1)a. (d) フィルタ装置水位調整（水張り）」の操作手順と同様である。</p>	<p>(b) フィルタ装置スクラビング水補給</p> <p>フィルタ装置の水位が待機時水位下限である2,530mmを下回り、下限水位である1,325mmに到達する前までに、西側淡水貯水設備、代替淡水貯槽又は淡水タンクを水源とした可搬型代替注水中型ポンプ又は可搬型代替注水大型ポンプによりフィルタ装置へ水張りを実施する。</p> <p>なお、操作手順については、「1.5.2.1(1)a. (b) フィルタ装置スクラビング水補給」の操作手順と同様である。</p> <p>(e) フィルタ装置スクラビング水移送</p> <p>水の放射線分解により発生する水素がフィルタ装置内に蓄積することを防止するため、<u>フィルタ装置スクラビング水をサプレッション・チェンバへ移送する</u>。移送ポンプの電源は、常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備として使用する可搬型代替低圧電源車から受電可能である。</p> <p>なお、操作手順については、「1.5.2.1(1)a. (e) フィルタ装置スクラビング水移送」の操作手順と同様である。</p>	<p>(b) 第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）</p> <p>第1ベントフィルタスクラバ容器の水位が通常水位を下回り下限水位に到達する前に、<u>第1ベントフィルタスクラバ容器補給水ラインから第1ベントフィルタスクラバ容器へ水張り</u>を実施する。</p> <p>なお、操作手順については、「1.5.2.1(2)a. (b) 第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）」の操作手順と同様である。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 運用、記載方針の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉の水の放射線分解により発生する水素のフィルタ装置内への蓄積防止は、必要に応じて窒素ガスページ((d) 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスページ)を行うことで対応する。また、最終的なスクラビング水移送は、事故収束後に行う手順のため、記載不要と整理</p> <ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、スクラビング水の水位挙動評価により、事故発生後7日間はスクラバ容器水位調整（水抜き）不要なため、自主対策として整備</p> <ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 <p>【柏崎6/7】</p> <p>島根2号炉の金属フィルタは解析上閉塞し</p>
<p>(d) フィルタ装置水位調整（水抜き）</p> <p>格納容器ベントにより原子炉格納容器内から排気されたガスが格納容器圧力逃がし装置の配管内及び<u>フィルタ装置内で凝縮し、その凝縮水がフィルタ装置に溜まることで</u>フィルタ装置の水位が上限水位に到達すると判断した場合、<u>又は</u>フィルタ装置金属フィルタの差圧が設計上限差圧に到達すると判断した場合は<u>フィルタ装置機能維持のため</u>フィルタ装置の排水を実施する。ドレン移送ポンプの電源は、<u>代替交流電源設備</u>から受電可能である。</p> <p>なお、操作手順については、「1.5.2.1(1)a. (e) フィルタ装置水位調整（水抜き）」の操作手順と同様である。</p>		<p>(c) 第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）</p> <p>格納容器ベントにより原子炉格納容器内から排気されたガスが格納容器フィルタベント系の配管内及び<u>第1ベントフィルタスクラバ容器内で凝縮し、その凝縮水が第1ベントフィルタスクラバ容器に溜まることで</u>、<u>第1ベントフィルタスクラバ容器の水位が上限水位に到達すると</u>判断した場合は、<u>格納容器フィルタベント系機能維持のため</u>第1ベントフィルタスクラバ容器の排水を実施する。</p> <p>ドレン移送ポンプ及び電動弁の電源は、<u>代替交流電源設備</u>から受電可能である。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、スクラビング水の水位挙動評価により、事故発生後7日間はスクラバ容器水位調整（水抜き）不要なため、自主対策として整備</p> <ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 <p>【柏崎6/7】</p> <p>島根2号炉の金属フィルタは解析上閉塞し</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(e) <u>格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスページ</u> 格納容器ベント停止後において、スクラバ水に貯留された放射性物質による水の放射線分解にて発生する水素ガス及び酸素ガスを排出する。また、フィルタ装置上流側の残留蒸気凝縮によりフィルタ装置上流側配管内が負圧となることにより、スクラバ水が上流側配管に吸い上げられることを防止するため、格納容器圧力逃がし装置の窒素ガスによるページを実施する。</p> <p>なお、操作手順については、「1.5.2.1(1)a.(f) <u>格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスページ</u>」の操作手順と同様である。</p> <p>(f) <u>フィルタ装置スクラバ水pH調整</u> フィルタ装置水位調整（水抜き）によりスクラバ水に含まれる薬液が排出されることでスクラバ水のpHは規定値よりも低くなることを防止するため薬液を補給する。</p> <p>なお、操作手順については、「1.5.2.1(1)a.(g) <u>フィルタ装置スクラバ水pH調整</u>」の操作手順と同様である。</p>	<p>(d) <u>フィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換</u> 格納容器ベントを実施した際には、原子炉格納容器内に含まれる非凝縮性ガスがフィルタ装置を経由して大気へ放出されることから、フィルタ装置内での水素爆発を防止するため、可搬型窒素供給装置によりフィルタ装置内を不活性ガス（窒素）で置換する。</p> <p>なお、操作手順については、「1.5.2.1(1)a.(d) <u>フィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換</u>」の操作手順と同様である。</p>	<p>順と同様である。</p> <p>(d) <u>格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスページ</u> 格納容器ベント停止後において、スクラビング水に貯留された放射性物質による水の放射線分解にて発生する水素ガス及び酸素ガスを排出する。また、第1ベントフィルタスクラバ容器上流側の残留蒸気凝縮により第1ベントフィルタスクラバ容器上流側配管内が負圧となることにより、スクラビング水が上流側配管に吸い上げられることを防止するため、格納容器フィルタベント系の窒素ガスによるページを実施する。</p> <p>なお、操作手順については、「1.5.2.1(2)a.(d) <u>格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスページ</u>」の操作手順と同様である。</p> <p>(e) <u>第1ベントフィルタスクラバ容器スクラビング水pH調整</u> 第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）によりスクラビング水に含まれる薬液が排水されることでスクラビング水のpH値が規定値よりも低くなることを防止するため薬液を補給する。 ドレン移送ポンプ及び電動弁の電源は、代替交流電源設備から受電可能である。</p> <p>なお、操作手順については、「1.5.2.1(2)a.(e) <u>第1ベントフィルタスクラバ容器スクラビング水pH調整</u>」の操作手順と同様である。</p>	<p>ないことを確認しており、差圧計は設置不要 ・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は、スクラバ容器水位調整（水抜き）に電動弁を使用</p> <p>・運用の相違 【東海第二】 島根2号炉は、格納容器ベント時の系統内の水素爆発防止は、系統待機中に窒素ガス置換しておくことで防止しているため、ここでは、格納容器ベント実施後の系統内の水素爆発等の防止として、窒素ガスページの手順を整備</p> <p>・運用の相違 【東海第二】 島根2号炉は、待機時に十分な量の薬液を保有しており、格納容器ベント後においてもアルカリ性を維持可能であるが、スクラビング水の排水に合せて、薬液を補給</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は、薬液補給後に均一化のためドレンポンプによる循環運転を行うため、ポンプ・電動弁の受電を行う</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
(g) ドレン移送ライン窒素ガスバージ フィルタ装置水位調整（水抜き）後、フィルタ装置排水ラインの水の放射線分解により発生する水素ガスの蓄積を防止するため、窒素ガスによるバージを実施し、排水ラインの残留水をサプレッション・チエンバに排水する。 なお、操作手順については、「1.5.2.1(1)a.(h) ドレン移送ライン窒素ガスバージ」の操作手順と同様である。			・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑦の相違
(h) ドレンタンク水抜き ドレンタンクが水位高に到達した場合は、よう素フィルタの機能維持のため排水を実施する。ドレン移送ポンプの電源は、代替交流電源設備から受電可能である。 なお、操作手順については、「1.5.2.1(1)a.(i) ドレンタンク水抜き」の操作手順と同様である。			・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑧の相違
b. 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） 残留熱除去系の機能が喪失し、最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合、耐圧強化ベント系により最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する。 また、格納容器ベント実施中において、残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し、原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視が可能な場合は、一次隔離弁を全閉し、格納容器ベントを停止することを基本として、その他の要因を考慮した上で総合的に判断し、適切に対応する。なお、二次隔離弁については、一次隔離弁を全閉後、原子炉格納容器内の除熱機能が更	(c) 原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）置換 格納容器ベント停止後における水の放射線分解によって発生する可燃性ガス濃度の上昇を抑制、及び原子炉格納容器の負圧破損を防止するため、可搬型窒素供給装置により原子炉格納容器内を不活性ガス（窒素）で置換する。 なお、操作手順については、「1.5.2.1(1)a.(c) 原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）置換」の操作手順と同様である。	b. 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給 中長期的に原子炉格納容器内の水蒸気凝縮による原子炉格納容器の負圧破損を防止するとともに原子炉格納容器内の可燃性ガス濃度を低減するため、可搬式窒素供給装置により原子炉格納容器へ窒素ガスを供給する。 なお、操作手順については、「1.5.2.1(2)b. 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給」の操作手順と同様である。	・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、全交流動力電源喪失時の格納容器への窒素ガス供給について記載
	b. 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） 残留熱除去系の機能が喪失し、最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合、耐圧強化ベント系により最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する。 また、格納容器ベント実施中において、残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し、可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能と判断した場合、並びに原子炉格納容器内の圧力310kPa [gage] (1Pd) 未満、原子炉格納容器内の温度171°C未満及び原子炉格納容	c. 耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） 残留熱除去系の機能が喪失し、最終ヒートシンクへ熱を輸送する機能が喪失した場合、耐圧強化ベントラインにより最終ヒートシンク（大気）へ熱を輸送する。 また、格納容器ベント実施中において、残留熱除去系又は残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し、可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能な場合、並びに原子炉格納容器内の圧力427kPa [gage] (1Pd) 未満、原子炉格納容器内の温度171°C未満及び原子炉格納容器内	・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、ベント停止に必要な各パラメータの基準値を記載

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20 版)	東海第二発電所 (2018.9.18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
に1系統回復する等、より安定的な状態になった場合に全閉する。	器内の水素濃度が可燃限界未満であることを確認した場合は、第一弁を全閉し、格納容器ベントを停止することを基本として、その他の要因を考慮した上で総合的に判断し、適切に対応する。なお、耐圧強化ベント系二次隔離弁については、第一弁を全閉後、原子炉格納容器内の除熱機能が更に1系統回復する等、より安定的な状態になった場合に全閉する。	の水素及び酸素濃度が可燃限界未満であることを確認した場合は、NGC N2 トーラス出口隔離弁又はNGC N2 ドライウェル出口隔離弁を全閉し、格納容器ベントを停止することを基本として、その他の要因を考慮した上で総合的に判断し、適切に対応する。なお、NGC非常用ガス処理入口隔離弁又はNGC非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁については、NGC N2 トーラス出口隔離弁又はNGC N2 ドライウェル出口隔離弁を全閉後、原子炉格納容器内の除熱機能が更に1系統回復する等、より安定的な状態になった場合に全閉する。	・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉 (Mark-I改) と東海第二 (Mark-II) の最高使用圧力の相違
全交流動力電源喪失時は、現場手動にて系統構成を行うとともに原子炉建屋原子炉区域の系統構成は事前に着手する。	全交流動力電源喪失時に、早期の電源復旧が見込めない場合は、現場手動にて系統構成を行う。	全交流動力電源喪失時は、現場手動にて系統構成を行う。	・運用の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は、事前の系統構成不要
(a) 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作) i) 手順着手の判断基準 〔原子炉建屋原子炉区域の系統構成〕 全交流動力電源喪失時に、早期の電源復旧が見込めない場合。 〔格納容器ベント準備〕 炉心損傷 ^{※1} 前において、原子炉格納容器内の冷却を実施しても、原子炉格納容器内の圧力を規定圧力 (279kPa[gage]) 以下に維持できない場合で、格納容器圧力逃がし装置が機能喪失 ^{※2} した場合。	(a) 耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作) i) 手順着手の判断基準 炉心損傷 ^{※1} 前において、全交流動力電源喪失時に外部水源による原子炉格納容器内の冷却により、サプレッション・プール水位が上昇し、サプレッション・プール水位指示値が通常水位+5.5mに到達した場合に格納容器圧力逃がし装置が機能喪失 ^{※2} した場合、又は原子炉格納容器内の冷却を実施しても、原子炉格納容器内の圧力を規定圧力 (279kPa [gage]) 以下に維持できない場合に、格納容器圧力逃がし装置が機能喪失した場合。 ※1: 格納容器霧囲気放射線モニタでドライウェル又はサプレッション・チャンバ内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合、又は格納容器霧囲気放射線レベル (CAMS) が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300°C以上を確認した場合。	(a) 耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作) i) 手順着手の判断基準 炉心損傷 ^{※1} 前において、全交流動力電源喪失時に、早期の電源復旧が見込めず、原子炉格納容器内の冷却を実施しても、原子炉格納容器内の圧力を規定圧力 (245kPa[gage]) 以下に維持できない場合で、格納容器フィルタベント系が機能喪失 ^{※2} した場合。	・運用の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は、管理区域内の系統構成不要
※1:「炉心損傷」は、格納容器内霧囲気放射線レベル (CAMS) で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合、又は格納容器内霧囲気放射線レベル (CAMS) が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300°C以上を確認した場合。	※1: 格納容器霧囲気放射線モニタでドライウェル又はサプレッション・チャンバ内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合、又は格納容器霧囲気放射線モニタ (CAMS) が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300°C以上を確認した場合。	※1: 格納容器霧囲気放射線モニタ (CAMS) で原子炉格納容器内のガンマ線線量率が、設計基準事故相当のガンマ線線量率の10倍を超えた場合、又は格納容器霧囲気放射線モニタ (CAMS) が使用できない場合に原子炉圧力容器温度で300°C以上を確認した場合。	・運用の相違 【東海第二】 島根2号炉は、10倍を超えた場合を炉心損

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>※2:「<u>格納容器圧力逃がし装置が機能喪失</u>」とは、設備に故障が発生した場合。</p> <p>ii) 操作手順 <u>耐圧強化ベント系</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.5.3図に、概要図を第1.5.29図に、タイムチャートを第1.5.30図及び第1.5.31図に示す。 【W/Wベントの場合 (D/Wベントの場合、手順⑩以外は同様)】</p> <ul style="list-style-type: none"> ①当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、原子炉建屋原子炉区域の系統構成を現場運転員に指示する。 ②現場運転員E及びFは、非常用ガス処理系フィルタ装置出口隔離弁及び非常用ガス処理系出口Uシール隔離弁の全閉操作を実施する。 ③当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、原子炉格納容器内の水位がサプレッション・エンバ・プール水位外部水源注水制限(ベントライン-1m)以下であることを確認し、耐圧強化ベント系によるW/W側からの格納容器ベントの準備を開始するよう運転員に指示する（原子炉格納容器内の水位がサプレッション・エンバ・プール水位外部水源注水制限を越えている場合はD/W側からの格納容器ベントの準備を開始するよう指示する）。 ④当直長は、当直副長からの依頼に基づき、耐圧強化ベント系による除熱準備開始を緊急時対策本部に報告する。 ⑤中央制御室運転員A及びBは、耐圧強化ベント系による格納容器ベントに必要な監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。 ⑥中央制御室運転員A及びBは、格納容器ベント前の系統構成として非常用ガス処理系第二隔離弁及び換気空調系第二隔離弁の全閉を確認する。 ⑦現場運転員E及びFは、格納容器ベント前の系統構成として、非常用ガス処理系第一隔離弁、換気空調系第 	<p>※2:「<u>格納容器圧力逃がし装置が機能喪失</u>」とは、設備に故障が発生した場合。</p> <p>ii) 操作手順 <u>耐圧強化ベント系</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱手順の概要は以下のとおり。手順対応フローを第1.5-2図に、概要図を第1.5-18図に、タイムチャートを第1.5-19図に示す。 【S/C側ベントの場合 (D/W側ベントの場合、手順⑥以外は同様。)】</p> <ul style="list-style-type: none"> ①発電長は、手順着手の判断基準に基づき、耐圧強化ベント系によるS/C側からの格納容器ベントの準備を開始するよう運転員等に指示する（S/C側からの格納容器ベントができない場合は、D/W側からの格納容器ベントの準備を開始するよう指示する）。 ②発電長は、耐圧強化ベント系による除熱準備開始を災害対策本部長代理に報告する。 ③運転員等は中央制御室にて、耐圧強化ベント系による格納容器ベントに必要な監視計器の電源が確保されていることを確認する。 ④運転員等は中央制御室にて、格納容器ベント前の系統構成として、非常用ガス処理系排風機(A)及び(B)の操作スイッチ隔離操作、並びに原子炉建屋ガス処理系一次隔離弁、換気空調系一次隔離弁、原子炉建屋ガス処理系二次隔離弁及び換気空調系二次隔離弁の全閉を確認する。 	<p>※2:「<u>格納容器フィルタベント系が機能喪失</u>」とは、設備に故障が発生した場合。</p> <p>ii) 操作手順 耐圧強化ベントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱の手順は以下のとおり。手順の対応フローを第1.5-2図に、概要図を第1.5-32図に、タイムチャートを第1.5-33図及び第1.5-34図に示す。 【W/Wベントの場合(D/Wベントの場合、手順⑯以外は同様)】</p> <ul style="list-style-type: none"> ①当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、耐圧強化ベントラインによるW/W側からの格納容器ベント準備を開始するよう運転員に指示する（W/W側からの格納容器ベントができない場合は、D/W側からの格納容器ベントの準備を開始するよう指示する）。 ②当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部に耐圧強化ベントラインによる除熱準備開始を報告する。 ③中央制御室運転員Aは、耐圧強化ベントラインによる格納容器ベントに必要な監視計器の電源が確保されていることを確認する。 ④中央制御室運転員Aは、格納容器ベント前の系統構成として、SGT NGC連絡ライン隔離弁、SGT NGC連絡ライン隔離弁後弁、NGC常用空調換気入口隔離弁、NGC常用空調換気入口隔離弁後弁の全閉を確認する。 	<p>傷の判断をしているが、東海第二では10倍を含めて損傷と判断しているため、「以上」としている</p> <ul style="list-style-type: none"> ・運用の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は、管理区域内の系統構成必要なし ・体制の相違 【東海第二】 ⑫の相違 ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ベント準備実施基準の相違 ・体制の相違 【東海第二】 ⑫の相違 ・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑬の相違 ・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑭の相違 ・設備の相違 【柏崎 6/7】

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<u>一隔離弁の全閉を確認する。</u> <p>⑧現場運転員C 及びD は、格納容器ベント前の系統構成として、フィルタ装置入口弁を遠隔手動弁操作設備による操作で全閉とする。また、遠隔手動弁操作設備による操作以外の手段として、直流電源が健全である場合は、フィルタ装置入口弁の駆動空気を確保し、フィルタ装置入口弁を中央制御室の操作により全閉する手段がある。更にフィルタ装置入口弁逆操作用空気排気側止め弁を全閉、フィルタ装置入口弁操作用空気ボンベ出口弁及びフィルタ装置入口弁操作用空気排気側止め弁を全開することで電磁弁排気ポートへ駆動空気を供給し、フィルタ装置入口弁を全閉する手段がある。</p> <p>⑨現場運転員C 及びD は、耐圧強化ベント弁を遠隔手動弁操作設備による操作で全閉とする。また、遠隔手動弁操作設備による操作以外の手段として、直流電源が健全である場合は、耐圧強化ベント弁の駆動空気を確保し、耐圧強化ベント弁を中央制御室の操作により全開する手段がある。更に耐圧強化ベント弁逆操作用空気排気側止め弁を全閉、耐圧強化ベント弁操作用空気ボンベ出口弁及び耐圧強化ベント弁操作用空気排気側止め弁を全開することで電磁弁排気ポートへ駆動空気を供給し、耐圧強化ベント弁を全開する手段がある。</p> <p>⑩^a W/W ベントの場合 現場運転員C 及びD は、一次隔離弁（サプレッショング・チェンバ側）を遠隔手動弁操作設備による操作で全閉とする。また、遠隔手動弁操作設備による操作以外の手段として、直流電源が健全である場合は、一次隔離弁（サプレッショング・チェンバ側）操作用空</p>	<p>⑤運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて、格納容器ベント前の系統構成として、非常用ガス処理系フィルタトレイン（A）出口弁及び非常用ガス処理系フィルタトレイン（B）出口弁の全閉操作を実施する。</p> <p>⑥^a S/C 側ベントの場合 運転員等は原子炉建屋付属棟にて、第一弁（S/C 側）を遠隔人力操作機構による操作で全開とする。</p>	<p>⑤現場運転員B 及びCは、格納容器ベント前の系統構成として、SGT FCVS第1ベントフィルタ入口弁を遠隔手動操作機構による操作で全閉とする。</p> <p>⑥現場運転員D 及びEは、格納容器ベント前の系統構成として、A-非常用ガス処理系出口弁及びB-非常用ガス処理系出口弁の全閉操作及びSGT耐圧強化ベントライン止め弁後弁の全開操作を実施する。</p> <p>⑦現場運転員B 及びCは、格納容器ベント前の系統構成として、SGT耐圧強化ベントライン止め弁操作用電磁弁排気止め弁の全閉操作及びSGT耐圧強化ベントライン止め弁操作用バイパスライン空気供給弁の全開操作を実施し、SGT耐圧強化ベントライン止め弁を全開する。また、直流電源が健全である場合は、SGT耐圧強化ベントライン止め弁操作用空気供給弁を現場で手動開し、SGT耐圧強化ベントライン止め弁を中央制御室の操作にて全開する手段がある。</p> <p>⑧中央制御室運転員Aは、SGT耐圧強化ベントライン止め弁の全開確認を実施する。</p> <p>⑨現場運転員B 及びCは、格納容器ベント前の系統構成として、NGC非常用ガス処理入口隔離弁を遠隔手動弁操作機構による操作で全閉とする。NGC非常用ガス処理入口隔離弁の開操作ができない場合は、NGC非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁を遠隔手動弁操</p>	島根2号炉は、ベント前の系統構成として、他系統との隔離弁（1次隔離弁および2次隔離弁）の全閉を確認 ・設備の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉の操作対象弁は空気ボンベによる電磁弁操作のみ

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>気供給弁を現場で手動開し、一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側）を中央制御室の操作にて全開する手段がある。更に一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側）逆操作用空気排気側止め弁を全閉、一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側）操作用空気供給弁及び一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側）操作用空気排気ポートへ駆動空気を供給し、一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側）を全開する手段がある。</p> <p>⑩^b D/W ベントの場合</p> <p>現場運転員C 及びD は、一次隔離弁（ドライウェル側）を遠隔手動弁操作設備による操作で全開とする。また、遠隔手動弁操作設備による操作以外の手段として、直流電源が健全である場合は、一次隔離弁（ドライウェル側）操作用空気供給弁を現場で手動開し、一次隔離弁（ドライウェル側）を中央制御室の操作にて全開する手段がある。更に一次隔離弁（ドライウェル側）逆操作用空気排気側止め弁を全閉、一次隔離弁（ドライウェル側）操作用空気供給弁及び一次隔離弁（ドライウェル側）操作用空気排気側止め弁を全開することで電磁弁排気ポートへ駆動空気を供給し、一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側）を全開する手段がある。</p> <p>⑪中央制御室運転員A 及びB は、耐圧強化ベント系による格納容器ベント準備完了を当直副長に報告する。</p> <p>⑫当直長は、当直副長からの依頼に基づき、耐圧強化ベント系による格納容器ベントの準備完了を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑬当直副長は、原子炉格納容器内の圧力に関する情報収集を適宜行い、当直長に報告する。また、当直長は、原子炉格納容器内の圧力に関する情報を、緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑭当直長は、当直副長からの依頼に基づき、耐圧強化ベント系による格納容器ベント開始を緊急時対策本部に報告する。</p>	<p>⑥^b D/W 側ベントの場合</p> <p>第一弁（S/C 側）が開できない場合は、運転員等は原子炉建屋付属棟にて、第一弁（D/W 側）を遠隔人力操作機構による操作で全開とする。</p> <p>⑦運転員等は、耐圧強化ベント系による格納容器ベント準備完了を発電長に報告する。</p> <p>⑧発電長は、耐圧強化ベント系による格納容器ベントの準備完了を災害対策本部長代理に報告する。</p> <p>⑨発電長は、格納容器ベント判断基準であるサプレッション・プール水位指示値が通常水位+6.5mに到達した後、ドライウェル圧力又はサプレッション・チェンバ圧力指示値が310kPa [gage] (1Pd)に到達したことを確認し、耐圧強化ベント系による格納容器ベント開始を災害対策本部長代理に報告する。</p> <p>⑩発電長は、運転員等に耐圧強化ベント系による格納容器ベント開始を指示する。</p>	<p>作機構にて全開とする。</p> <p>⑩中央制御室運転員Aは、耐圧強化ベントラインによる格納容器ベント準備完了を当直副長に報告する。</p> <p>⑪当直長は、当直副長からの依頼に基づき、耐圧強化ベントラインによる格納容器ベント準備完了を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑫当直副長は、原子炉格納容器内の圧力及び水位に関する情報収集を適宜行い、当直長に報告する。また、当直長は、原子炉格納容器内の圧力及び水位に関する情報を緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑬当直長は、当直副長からの依頼に基づき、耐圧強化ベントラインによる格納容器ベントの開始を緊急時対策本部に報告する。</p>	<p>象弁は空気ボンベによる電磁弁操作のみ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉の操作対象弁は空気ボンベによる電磁弁操作のみ <ul style="list-style-type: none"> ・体制の相違 【東海第二】 ⑫の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>⑯当直副長は、格納容器ベント開始圧力 (310kPa[gage]) 到達する時間、弁操作に必要な時間、原子炉格納容器内の圧力上昇率を考慮し、運転員に耐圧強化ベント系による格納容器ベント開始を指示する。</p> <p>⑯現場運転員C及びDは、二次隔離弁を遠隔手動弁操作設備にて調整開（流路面積約70%開）とし、耐圧強化ベント系による格納容器ベントを開始する。二次隔離弁の開操作ができない場合は、二次隔離弁バイパス弁を遠隔手動弁操作設備にて調整開（流路面積約70%開）とし、耐圧強化ベント系による格納容器ベントを開始する。なお、原子炉格納容器内の圧力に低下傾向が確認されなかった場合は、二次隔離弁又は二次隔離弁バイパス弁の増開操作を実施する。</p> <p>⑯中央制御室運転員A及びBは、耐圧強化ベント系による格納容器ベントが開始されたことを格納容器内圧力指示値の低下により確認し、当直副長に報告する。また、当直長は、耐圧強化ベント系による格納容器ベントが開始されたことを緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑯当直副長は、現場運転員に水素バイパスライン止め弁を全開するよう指示する。</p> <p>⑯現場運転員C及びDは、水素バイパスライン止め弁の全開操作を実施する。</p> <p>⑯中央制御室運転員A及びBは、格納容器ベント開始後、残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し、原子炉格納容器内の水素及び酸素濃度の監視が可能な場合は、一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側又はドライウェル側）を全閉するよう現場運転員に指示する。</p>	<p>⑯運転員等は原子炉建屋原子炉棟にて、耐圧強化ベント系一次隔離弁及び耐圧強化ベント系二次隔離弁を電動弁ハンドル操作にて全開とし、耐圧強化ベント系による格納容器ベントを開始する。</p> <p>⑯運転員等は中央制御室にて、耐圧強化ベント系による格納容器ベントが開始されたことをドライウェル圧力及びサプレッション・チェンバ圧力指示値の低下、並びに耐圧強化ベント系放射線モニタ指示値の上昇により確認し、発電長に報告する。また、発電長は、耐圧強化ベント系による格納容器ベントが開始されたことを災害対策本部長代理に報告する。</p> <p>⑯運転員等は中央制御室にて、格納容器ベント開始後、残留熱除去系又は代替循環冷却系による原子炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し、可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬型窒素供給装置による原子炉格納容器負圧破損防止機能が使用可能な場</p>	<p>⑯当直副長は、以下のいずれかの条件に到達したことを確認し、運転員に耐圧強化ベントラインによる格納容器ベント開始を指示する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 外部水源を用いた原子炉格納容器スプレイを実施中に、サプレッション・プール水位指示値が通常水位+約1.3mに到達した場合 原子炉格納容器内の圧力が348kPa[gage]に到達した場合において、外部水源を用いた原子炉格納容器スプレイが実施できない場合。 <p>⑯^a W/Wベントの場合 現場運転員B及びCは、NGC N2トーラス出口隔離弁を遠隔手動弁操作機構による操作で全開とし、耐圧強化ベントラインによる格納容器ベント操作を開始する。</p> <p>⑯^b D/Wベントの場合 現場運転員B及びCは、NGC N2ドライウェル出口隔離弁を遠隔手動弁操作機構による操作で全開とし、耐圧強化ベントラインによる格納容器ベント操作を開始する。</p> <p>⑯中央制御室運転員Aは、耐圧強化ベントラインによる格納容器ベントが開始されたことを、原子炉格納容器内の圧力指示値の低下、並びに非常用ガス処理系モニタ（高レンジ・低レンジ）指示値の上昇により確認し、当直副長に報告する。また、当直長は、当直副長からの依頼に基づき、耐圧強化ベントラインによる格納容器ベントが開始されたことを緊急時対策本部に報告する。</p> <p>⑯当直副長は、格納容器ベント開始後、残留熱除去系又は残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の除熱機能が1系統回復し、原子炉格納容器内の水素濃度及び酸素濃度の監視が可能で、かつ可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素・酸素濃度制御機能及び可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器負圧破損</p>	<ul style="list-style-type: none"> 運用の相違 <p>【柏崎 6/7、東海第二】 ベント実施基準の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 <p>【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、第2弁を全開する</p> <ul style="list-style-type: none"> 体制の相違 <p>【柏崎 6/7】 ⑯の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 体制の相違 <p>【東海第二】 ⑯の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 <p>【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、水素バイパスラインに止め弁なし</p> <ul style="list-style-type: none"> 体制の相違 <p>【柏崎 6/7】 ⑯の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 記載方針の相違 <p>【柏崎 6/7、東海第二】 島根 2号炉は、原子炉</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>①現場運転員C 及びD は、遠隔手動弁操作設備により一次隔離弁（サプレッション・チェンバ側又はドライウェル側）の全閉操作を実施する。</p> <p>②中央制御室運転員A及びBは、一次隔離弁を全閉後、原子炉格納容器内の除熱機能が更に1系統回復する等、より安定的な状態になった場合は、二次隔離弁又は二次隔離弁バイパス弁を全閉するよう現場運転員に指示する。</p> <p>③現場運転員C 及びD は、遠隔手動弁操作設備により二次隔離弁又は二次隔離弁バイパス弁の全閉操作を実施する。</p> <p>iii) 操作の成立性 上記の操作は、1ユニット当たり中央制御室運転員2名</p>	<p>合、並びに運転員等に原子炉格納容器内の圧力310kPa [gage] (1Pd) 未満、原子炉格納容器内の温度171°C未満及び原子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界未満であることを確認することにより、格納容器ベント停止判断をする。</p> <p>⑪運転員等は原子炉建屋付属棟にて、遠隔人力操作機構により第一弁 (S/C側又はD/W側) の全閉操作を実施する。</p> <p>iii) 操作の成立性 格納容器ベント準備を判断してから格納容器ベント</p>	<p>防止機能が使用可能な場合、並びに原子炉格納容器内の圧力427kPa [gage] (1Pd) 未満、原子炉格納容器内の温度171°C未満及び原子炉格納容器内の水素濃度が可燃限界未満であることを確認することにより、NGC N2トーラス出口隔離弁又はNGC N2ドライウェル出口隔離弁を全閉するよう運転員に指示する。</p> <p>⑯中央制御室運転員Aは、NGC N2トーラス出口隔離弁又はNGC N2ドライウェル出口隔離弁の全閉操作を実施する。</p> <p>⑰当直副長は、NGC N2トーラス出口隔離弁又はNGC N2ドライウェル出口隔離弁を全閉後、原子炉格納容器内の除熱機能が更に1系統回復する等、より安定的な状態になった場合は、NGC非常用ガス処理入口隔離弁又はNGC非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁を全閉するよう運転員に指示する。</p> <p>⑱中央制御室運転員Aは、NGC非常用ガス処理入口隔離弁又はNGC非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁の全閉操作を実施する。</p> <p>iii) 操作の成立性 格納容器ベント準備開始を判断してから格納容器ベント</p>	<p>格納容器ベント停止時の指揮・命令系統を記載 ・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は、ベント停止に必要な各パラメータの基準値を記載 ・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉 (Mark-I改) と東海第二 (Mark-II) の最高使用圧力の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根2号炉は、除熱機能が1系統回復した状態においては、ベント弁電源も復旧しているため、中央制御室からの遠隔操作にて一次隔離弁を全閉 ・記載方針の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は、原子炉格納容器ベント停止時の指揮・命令系統を記載 【東海第二】 島根2号炉は、原子炉格納容器ベント停止後に更に安定した状態になった場合の手順を記載</p> <p>・体制及び運用の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(操作者及び確認者) 及び現場運転員4名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから耐圧強化ベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱開始まで約135分以内で可能である。</p>	<p>準備完了までの必要な要員数及び<u>所要時間</u>は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現場からの第一弁 (S/C側) 操作の場合 <p>現場対応を運転員等(当直運転員)3名にて作業を実施した場合、<u>125分</u>以内で可能である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現場からの第一弁 (D/W側) 操作の場合 <p>現場対応を運転員等(当直運転員)3名にて作業を実施した場合、<u>140分</u>以内で可能である。</p> <p>格納容器ベント基準到達から格納容器ベント開始までの必要な要員数及び<u>所要時間</u>は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現場からの耐圧強化ベント系一次隔離弁及び耐圧強化ベント系二次隔離弁操作の場合 <p>現場対応を重大事故等対応要員3名にて作業を実施した場合、<u>12分</u>以内で可能である。</p> <p>【S/Cベントの場合】</p> <p>サプレッション・プール水位指示値が通常水位+5.5mに到達後、又は原子炉格納容器内の冷却を実施しても、原子炉格納容器内の圧力を規定圧力(279kPa[gage])以下に維持できない場合に、第一弁(S/C側)操作を現場にて実施した場合、125分以内で可能である。また、サプレッション・プール水位指示値が通常水位+6.5mに到達し、ドライウェル圧力又はサプレッション・チャンバ圧力指示値が310kPa[gage](1Pd)に到達後、耐圧強化ベント系一次隔離弁及び耐圧強化ベント系二次隔離弁の操作を現場にて実施した場合、12分以内で可能である。(総要員数:運転員等3名、重大事故等対応要員3名、総所要時間:137分以内)</p> <p>【D/Wベントの場合】</p> <p>サプレッション・プール水位指示値が通常水位+</p>	<p>ント準備完了までの必要な要員数及び<u>想定時間</u>は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現場からのSGT FCVS第1ベントフィルタ入口弁、SGT耐圧強化ベントライン止め弁後弁、SGT耐圧強化ベントライン止め弁及びNGC非常用ガス処理入口隔離弁操作の場合 <p>中央制御室運転員1名及び現場運転員4名にて作業を実施した場合、<u>2時間30分</u>以内で可能である。</p> <p>格納容器ベント基準到達から格納容器ベント開始までの必要な要員及び<u>想定時間</u>は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現場からのNGC N2トラス出口隔離弁操作の場合 <p>現場運転員2名にて作業を実施した場合、<u>1時間30分</u>以内で可能である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・現場からのNGC N2ドライウェル出口隔離弁操作の場合 <p>現場運転員2名にて作業した場合、<u>1時間30分</u>以内で可能である。</p> <p>【W/Wベントの場合】</p> <p>格納容器ベント移行条件到達後、SGT FCVS第1ベントフィルタ入口弁、SGT耐圧強化ベントライン止め弁後弁、SGT耐圧強化ベントライン止め弁及びNGC非常用ガス処理入口隔離弁操作を現場にて実施した場合、<u>2時間30分</u>以内で可能である。また、格納容器ベント基準到達後、NGC N2トラス出口隔離弁操作を現場にて実施した場合、<u>1時間30分</u>以内で可能である。 (総要員数:中央制御室運転員1名、現場運転員4名、総想定時間:4時間以内)</p> <p>【D/Wベントの場合】</p> <p>格納容器ベント移行条件到達後、SGT FCVS第</p>	<p>【柏崎 6/7、東海第二】 ⑭の相違</p> <p>【柏崎 6/7】 島根2号炉は、格納容器ベント準備とベント開始を分けて記載</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】 島根2号炉は、W/Wベントと D/W ベントにおける想定時間は同一</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。室温は通常運転時と同程度である。</p> <p>(添付資料1.5.3- 10)</p>	<p>5.5mに到達後、又は原子炉格納容器内の冷却を実施しても、原子炉格納容器内の圧力を規定圧力(279kPa [gage])以下に維持できない場合に、第一弁(D/W側)操作を現場にて実施した場合、140分以内で可能である。また、サプレッション・プール水位指示値が通常水位+6.5mに到達し、ドライウェル圧力又はサプレッション・チャンバ圧力指示値が310kPa [gage] (1Pd)に到達後、耐圧強化ベント系一次隔離弁及び耐圧強化ベント系二次隔離弁の操作を現場にて実施した場合、12分以内で可能である。(総要員数:運転員等3名、重大事故等対応要員3名、総所要時間:152分以内)</p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、放射線防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。</p> <p>室温は通常運転時と同程度である。</p> <p>(添付資料1.5.4-4)</p>	<p>1 ベントフィルタ入口弁、SGT耐圧強化ベントライン止め弁後弁、SGT耐圧強化ベントライン止め弁及びNGC非常用ガス処理入口隔離弁操作を現場にて実施した場合、2時間30分以内で可能である。また、格納容器ベント基準到達後、NGC N2ドライウェル出口隔離弁操作を現場にて実施した場合、1時間30分以内で可能である。(総要員数:中央制御室運転員1名、現場運転員4名、総想定時間:4時間以内)</p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。</p> <p>遠隔手動弁操作機構の操作については、操作に必要な工具はなく通常の弁操作と同様であるため、容易に実施可能である。</p> <p>また、作業エリアにはバッテリー内蔵型LED照明を配備しており、建物内常用照明消灯時における作業性を確保しているが、ヘッドライト及び懐中電灯をバックアップとして携行する。</p> <p>室温は通常運転時と同程度である。</p> <p>(添付資料1.5.4-4(2))</p>	<p>(b) 耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスページ 格納容器ベント停止後において、耐圧強化ベントラインに水素ガスが滞留しないよう、耐圧強化ベントラインの窒素ガスによるページを実施する。 なお、操作手順については、「1.5.2.1(2)c. (b)耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスページ」の操作手順と同様である。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎6/7、東海第二】 島根2号炉は、耐圧強化ベントラインの窒素ガスページの手順を整備

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(3) 重大事故等時の対応手段の選択 重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フローチャートを第1.5-37図に示す。</p> <p>残留熱除去系が機能喪失した場合は、<u>格納容器圧力逃がし装置</u>による原子炉格納容器内の除熱を実施する。<u>格納容器圧力逃がし装置</u>が機能喪失した場合は<u>耐圧強化ベント系</u>により原子炉格納容器内の除熱を実施する。</p> <p><u>格納容器圧力逃がし装置</u>及び<u>耐圧強化ベント系</u>による格納容器ベントは、弁の駆動電源及び空気源がない場合、現場での手動操作を行う。</p> <p>なお、<u>格納容器圧力逃がし装置</u>及び<u>耐圧強化ベント系</u>を用いて、格納容器ベントを実施する際には、スクラビングによる放射性物質の排出抑制を期待できるW/Wを経由する経路を第一優先とする。W/Wベントラインが水没等の理由で使用できない場合は、D/Wを経由して<u>フィルタ装置</u>を通る経路を第二優先とする。</p>	<p>(3) 重大事故等時の対応手段の選択 重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フローチャートを第1.5-26図に示す。</p> <p>残留熱除去系が機能喪失した場合は、<u>格納容器圧力逃がし装置</u>による原子炉格納容器内の減圧及び除熱を実施する。<u>格納容器圧力逃がし装置</u>が機能喪失した場合は<u>耐圧強化ベント系</u>により原子炉格納容器内の減圧及び除熱を実施する。</p> <p><u>格納容器圧力逃がし装置</u>及び<u>耐圧強化ベント系</u>による格納容器ベントは、弁の駆動電源及び空気源がない場合、現場での手動操作を行う。</p> <p>なお、<u>格納容器圧力逃がし装置</u>又は<u>耐圧強化ベント系</u>を用いて、格納容器ベントを実施する際には、スクラビングによる放射性物質の排出抑制を期待できるS/C側ベントを第一優先とする。S/C側ベントラインが水没等の理由で使用できない場合は、D/Wを経由して<u>フィルタ装置</u>を通る経路を第二優先とする。</p>	<p>(4) 重大事故等発生時の対応手段の選択 重大事故等が発生した場合の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フローチャートを第1.5-41図に示す。</p> <p><u>残留熱除去系の機能喪失時において、原子炉補機代替冷却系の設置が完了し、残留熱代替除去系が起動できる場合は、<u>残留熱代替除去系による原子炉格納容器への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイを実施する。</u></u></p> <p><u>残留熱代替除去系使用時における原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保を実施する際の接続口の選択は、緊急時対策要員による操作対象弁が少ないものを優先して使用する。優先順位は以下のとおり。</u></p> <p><u>優先①：原子炉建物南側接続口を使用した補機冷却水確保（操作対象弁2弁）</u></p> <p><u>優先②：原子炉建物西側接続口を使用した補機冷却水確保（操作対象弁4弁）</u></p> <p><u>残留熱代替除去系による原子炉格納容器の除熱が出来ない場合は、<u>格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の除熱を実施する。</u><u>格納容器フィルタベント系が機能喪失した場合は<u>耐圧強化ベントライン</u>による原子炉格納容器内の除熱を実施する。</u></u></p> <p><u>格納容器フィルタベント系及び<u>耐圧強化ベントライン</u>による格納容器ベントは、弁の駆動電源及び空気源がない場合、現場での手動操作を行う。</u></p> <p>なお、<u>格納容器フィルタベント系又は<u>耐圧強化ベントライン</u>を用いて、格納容器ベントを実施する際には、スクラビングによる放射性物質の排出抑制を期待できるW/Wを経由する経路を第一優先とする。W/Wベントラインが水没等の理由で使用できない場合は、D/Wを経由して<u>第1ベントフィルタスクラバ容器</u>を通る経路を第二優先とする。</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7、東海第二】 ①の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順</p> <p>(1) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送</p> <p>a. <u>代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保</u></p> <p>原子炉補機冷却系の機能が喪失した場合、残留熱除去系を使用した発電用原子炉からの除熱、原子炉格納容器内の除熱及び使用済燃料プールの除熱ができなくなるため、<u>代替原子炉補機冷却系を用いた補機冷却水確保</u>のため、原子炉補機冷却系の系統構成を行い、<u>代替原子炉補機冷却系</u>により補機冷却水を供給する。</p> <p>常設代替交流電源設備又は第二代替交流電源設備により残留熱除去系の電源が確保されている場合に、冷却水通水確認後、<u>残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード、サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード及び格納容器スプレイ冷却モード）</u>を起動し、最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する。</p> <p>(a) 手順着手の判断基準</p> <p>原子炉補機冷却系の故障又は全交流動力電源の喪失により原子炉補機冷却系を使用できない場合。</p> <p>(b) 操作手順</p> <p><u>代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保</u>手順の概要は以下のとおり。</p> <p>手順の対応フローを第1.5.2図に、概要図を第1.5.32図に、タイムチャートを第1.5.33図に示す。</p> <p>i. 運転員操作 (本手順はA系使用の場合であり、B系使用時についても同様である。)</p> <p>①当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、運転員に<u>代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保</u>の準備開始を指示</p>	<p>1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順</p> <p>(1) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送</p> <p>a. <u>緊急用海水系による冷却水確保</u></p> <p>残熱除去系海水系の機能が喪失した場合、残熱除去系を使用した発電用原子炉からの除熱及び原子炉格納容器内の除熱ができなくなるため、<u>緊急用海水系</u>により冷却水を供給する。</p> <p>常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電源装置により残熱除去系の電源が確保されている場合に、冷却水通水確認後、<u>残熱除去系（原子炉停止時冷却モード、サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード及び格納容器スプレイ冷却モード）</u>を起動し、最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する。</p> <p>(a) 手順着手の判断基準</p> <p>残熱除去系海水系の故障又は全交流動力電源の喪失により<u>残熱除去系海水系</u>を使用できない場合。</p> <p>(b) 操作手順</p> <p><u>緊急用海水系A系による冷却水確保</u>手順の概要は以下のとおり。</p> <p>手順の対応フローを第1.5-3図に、概要図を第1.5-20図に、タイムチャートを第1.5-21図に示す。</p> <p>(本手順はA系使用の場合であり、B系使用時についても同様である。)</p> <p>①<u>発電長</u>は、手順着手の判断基準に基づき、運転員等に<u>緊急用海水系による冷却水確保</u>の準備開始を指示</p>	<p>1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順</p> <p>(1) 最終ヒートシンク（海）への代替熱輸送</p> <p>a. <u>原子炉補機代替冷却系による除熱</u></p> <p>原子炉補機冷却系の機能が喪失した場合、残熱除去系を使用した発電用原子炉からの除熱、原子炉格納容器内の除熱及び燃料プールの除熱ができなくなるため、<u>原子炉補機代替冷却系</u>を用いた除熱のため、<u>原子炉補機冷却系の系統構成</u>を行い、<u>原子炉補機代替冷却系</u>により補機冷却水を供給する。</p> <p>常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により残熱除去系の電源が確保されている場合に、冷却水通水確認後、<u>残熱除去系（原子炉停止時冷却モード、サプレッション・プール水冷却モード）</u>及び<u>残熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）</u>を起動し、最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する。</p> <p>(a) 手順着手の判断基準</p> <p>原子炉補機冷却系の故障又は全交流動力電源の喪失により原子炉補機冷却系を使用できない場合。<u>ただし、原子炉注水手段がない場合は、原子炉注水準備を優先する</u> ※</p> <p>※:常設設備による注水手段がない場合、又は低圧原子炉代替注水系（常設）による原子炉注水を実施している場合は大量送水車による注水又は補給準備を実施。</p> <p>(b) 操作手順</p> <p><u>原子炉補機代替冷却系による除熱</u>手順の概要は以下のとおり。</p> <p>手順の対応フローを第1.5-6図に、概要図を第1.5-35図に、タイムチャートを第1.5-36図に示す。</p> <p>(i) 原子炉建物西側接続口または原子炉建物南側接続口を使用した補機冷却水確保の場合</p> <p>ア. 運転員操作 (本手順はB系使用の場合であり、A系使用時についても同様である。)</p> <p>①当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、運転員に<u>原子炉補機代替冷却系による除熱</u>の準備開始を指</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】 ②の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】 ②の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】 ⑩の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、A系、B系とも同様な操作</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体制の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
備開始を指示する。	する。	示する。	【東海第二】 ⑫の相違 ・設備の相違
②当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部に代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保の準備のため、 <u>熱交換器ユニット</u> の配備及び主配管（可搬型）の接続を依頼する。		②当直長は、 <u>当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部に原子炉補機代替冷却系による除熱の準備のため、移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の配備及びホースの接続を依頼する。</u>	【東海第二】 ②の相違 ・設備の相違
③現場運転員C 及びD は、代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保に必要な電動弁の電源の受電操作を実施する。	②運転員等は中央制御室にて、緊急用海水系による冷却水確保に必要な電動弁の電源切替え操作を実施する。	③ ^a 非常用コントロールセンタ切替盤が使用可能な場合 中央制御室運転員Aは、非常用コントロールセンタ切替盤にて、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保に必要なB-RHR熱交冷却水出口弁の電源切り替え操作を実施する。	【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は、C/C 一次側にて切替え可能な設備を設置
④中央制御室運転員A 及びB は、代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保に必要な電動弁の電源が確保されたこと、及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。	③運転員等は中央制御室にて、緊急用海水系による冷却水確保に必要な電動弁の電源が確保されたこと並びにポンプ及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示等にて確認する。 ④運転員等は中央制御室にて、残留熱除去系熱交換器（A）海水流量調整弁の自動閉信号の除外を実施する。	③ ^b 非常用コントロールセンタ切替盤が使用不可な場合 現場運転員B及びCは、SA電源切替盤にて、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保に必要なB-RHR熱交冷却水出口弁の電源切り替え操作を実施する。	・設備の相違 【東海第二】 島根 2号炉のSA電源切替盤による電源切り替え操作は、現場にて実施
⑤中央制御室運転員A 及びB は、代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保の中央制御室側系統構成を実施し、当直副長に報告する。（第1.5.32図参照）	⑤運転員等は中央制御室にて、緊急用海水ポンプ室空調機を起動する。 ⑥運転員等は中央制御室にて、緊急用海水系による冷却水確保の中央制御室側系統構成である残留熱除去系-緊急用海水系系統分離弁（A）及び残留熱除去系熱交換器（A）海水流量調整弁の全閉操作を実施し、発電長に報告する。	④中央制御室運転員Aは、原子炉補機代替冷却系による除熱に必要な電動弁及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。	・体制の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑬の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>⑥現場運転員C及びDは、代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保の非管理区域側系統構成を実施し、当直副長に報告する。(第1.5-32図参照)</p> <p>B系使用時は、熱交換器ユニットの繋ぎ込み箇所が、原子炉補機冷却水系熱交換器(B/E)冷却水出口弁の後になるため、原子炉補機冷却水系熱交換器(B/E)冷却水出口弁については系統構成対象外とする。(A系使用時は、原子炉補機冷却水系熱交換器(A/D)冷却水出口弁の前に繋ぎこむ)</p> <p>⑦現場運転員C及びDは、代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保の管理区域側系統構成を実施し、当直副長に報告する。(第1.5-32図参照)</p> <p>⑧緊急時対策要員は、代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保のための熱交換器ユニットの配備及び主配管(可搬型)の接続完了について緊急時対策本部に報告する。また、緊急時対策本部は当直長に報告する。</p> <p>⑨当直長は、当直副長からの依頼に基づき、代替原子炉補機冷却系による補機冷却水供給開始を緊急時対策本部に依頼する。</p> <p>⑩緊急時対策要員は、熱交換器ユニット内の代替原子炉補機冷却水ポンプを起動し、代替原子炉補機冷却系による補機冷却水供給開始について緊急時対策本部に報告する。また、緊急時対策本部は当直長に報告する。</p>		<p>⑤現場運転員B及びCは、原子炉補機代替冷却系による除熱の非管理区域側系統構成を実施し、当直副長に報告する。(第1.5-35図参照)</p> <p>⑥現場運転員D及びEは、原子炉補機代替冷却系による除熱の管理区域側系統構成を実施し、当直副長に報告する。(第1.5-35図参照)</p> <p>⑦緊急時対策要員は、原子炉補機代替冷却系による除熱のための移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の配備及びホースの接続完了について緊急時対策本部に報告する。また、緊急時対策本部は当直長に報告する。</p> <p>⑧当直長は、当直副長からの依頼に基づき、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水供給開始を緊急時対策本部に依頼する。</p> <p>⑨運転員等は中央制御室にて、緊急用海水ポンプ(A)を起動し、冷却水の供給を行う。</p> <p>⑩運転員等は中央制御室にて、緊急用海水系RHR熱交換器隔離弁(A)の全開操作を行い、緊急用海水系流量(残留熱除去系熱交換器)指示値の上昇を確認する。</p> <p>⑪運転員等は中央制御室にて、緊急用海水系RHR補機隔離弁(A)の全開操作を行い、緊急用海水系流量(残留熱除去系補機)指示値の上昇を確認する。</p> <p>⑫緊急時対策要員は、移動式代替熱交換設備内の淡水ポンプを起動し、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水供給開始について緊急時対策本部に報告する。また、緊急時対策本部は当直長に報告する。</p> <p>⑬当直副長は、運転員に原子炉代替補機冷却系による補機冷却水供給開始を指示する。</p> <p>⑭中央制御室運転員Aは、B-RHR熱交冷却水出口弁を流量調整のため開度を調整し、当直副長に報告</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>島根2号炉は、A系、B系とも同様な操作</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7、東海第二】</p> <p>島根2号炉は電源切り替え操作により、中央</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>ii. 緊急時対策要員操作 (補機冷却水供給)</p> <p>①緊急時対策要員は、緊急時対策本部から荒浜側又は太湊側高台資機材置場へ移動する。</p> <p>②緊急時対策要員は、熱交換器ユニット、大容量送水車（熱交換器ユニット用）等の健全性確認を行う。</p> <p>③緊急時対策要員は、熱交換器ユニット、大容量送水車（熱交換器ユニット用）等を荒浜側又は太湊側高台資機材置場からタービン建屋近傍屋外に移動させる。</p> <p>④緊急時対策要員は、可搬型の主配管（淡水用ホース及び海水用ホース）の敷設及び接続を行う。</p> <p>⑤緊急時対策要員は、電源ケーブルの敷設及び接続を行う。</p> <p>⑥緊急時対策要員は、熱交換器ユニット等の淡水側の水張りに向け系統構成のための弁の開閉操作を行う。</p> <p>⑦緊急時対策要員は、中央制御室運転員A 及びBと連絡を密にし、熱交換器ユニット等の淡水側の水張りのため代替冷却水供給止め弁の開操作を行う。</p> <p>⑧緊急時対策要員は、熱交換器ユニット等の淡水側の水張り範囲内におけるベント弁の開操作及び代替冷却水戻り止め弁の開操作を行い、配管内の空気抜きを実施する。</p> <p>⑨緊急時対策要員は、淡水側の水張り範囲内において漏えいのないことを確認する。</p> <p>⑩緊急時対策要員は、可搬型代替交流電源設備の起動操作を行う。</p> <p>⑪緊急時対策要員は、熱交換器ユニット等の海水側の水張りに向け系統構成のための弁の開閉操作を行う。</p> <p>⑫緊急時対策要員は、熱交換器ユニット等の海水側の水張りのため大容量送水車（熱交換器ユニット用）を起動させる。</p> <p>⑬緊急時対策要員は、海水側の水張り範囲内におけるベント弁の開操作を行い、配管内の空気抜きを実施</p>		<p>する。(第1.5-35図参照)</p> <p>イ. 緊急時対策要員操作</p> <p>①緊急時対策要員は、緊急時対策本部から第1保管エリア又は第4保管エリアへ移動する。</p> <p>②緊急時対策要員は、移動式代替熱交換設備、大型送水ポンプ車等の健全性確認を行う。</p> <p>③緊急時対策要員は、移動式代替熱交換設備、大型送水ポンプ車等を第1保管エリア又は第4保管エリアから取水槽及び原子炉建物近傍屋外に移動させる。</p> <p>④緊急時対策要員は、可搬型のホースの敷設及び接続を行う。</p> <p>⑤緊急時対策要員は、電源ケーブルの敷設及び接続を行う。</p> <p>⑥緊急時対策要員は、移動式代替熱交換設備の淡水側の水張りに向け系統構成のための弁の開閉操作を行う。</p> <p>⑦緊急時対策要員は、中央制御室運転員Aと連絡を密にし、移動式代替熱交換設備の淡水側の水張りのためAHEF-B-供給配管止め弁の開操作を行う。</p> <p>⑧緊急時対策要員は、移動式代替熱交換設備の淡水側の水張り範囲内におけるベント弁の開操作及びAHF-B-戻り配管止め弁の開操作を行い、配管内の空気抜きを実施する。</p> <p>⑨緊急時対策要員は、淡水側の水張り範囲内において漏えいのないことを確認する。</p> <p>⑩緊急時対策要員は、ガスタービン発電機の起動により移動式代替熱交換設備への受電を確認する。</p> <p>⑪緊急時対策要員は、移動式代替熱交換設備の海水側の水張りに向け系統構成のための弁の開閉操作を行う。</p> <p>⑫緊急時対策要員は、移動式代替熱交換設備の海水側の水張りのため大型送水ポンプ車を起動させる。</p> <p>⑬緊急時対策要員は、海水側の水張り範囲内におけるベント弁の開操作を行い、配管内の空気抜きを実施</p>	<p>にて弁操作が可能</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・体制の相違 <p>【柏崎6/7】</p> <p>⑬の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎6/7】</p> <p>島根2号炉は、ガスタービン発電機より受電</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>する。</p> <p>⑭緊急時対策要員は、海水側の水張り範囲内において漏えいのないことを確認する。</p> <p>⑮緊急時対策要員は、緊急時対策本部及び当直長に、<u>熱交換器ユニット</u>による<u>補機冷却水確保</u>の準備が完了したことを報告する。</p> <p>⑯緊急時対策要員は、<u>中央制御室運転員A 及びB</u>と連絡を密にし、<u>熱交換器ユニット</u>内の<u>代替原子炉補機冷却水ポンプ</u>を起動し、補機冷却水の供給を行う。</p> <p>⑰緊急時対策要員は、<u>熱交換器ユニット</u>出口流量調整弁の開操作を行い、<u>代替RCW</u>ポンプ吐出圧力指示値が規定値となるよう開度を調整する。</p> <p>⑱緊急時対策要員は、<u>熱交換器ユニット</u>及び<u>大容量送水車（熱交換器ユニット用）</u>の運転状態を継続して監視する。</p>		<p>する。</p> <p>⑭緊急時対策要員は、海水側の水張り範囲内において漏えいのないことを確認する。</p> <p>⑮緊急時対策要員は、緊急時対策本部及び当直長に移動式代替熱交換設備による除熱の準備が完了したことを報告する。</p> <p>⑯緊急時対策要員は、中央制御室運転員Aと連絡を密にし、移動式代替熱交換設備内の淡水ポンプを起動し、<u>補機冷却水</u>の供給を行う。</p> <p>⑰緊急時対策要員は、<u>熱交換器ユニット</u>流量調整弁の開操作を行い、淡水ポンプ出口圧力指示計が規定圧力となるよう開度を調整する。</p> <p>⑱緊急時対策要員は、移動式代替熱交換設備及び大型送水ポンプ車の運転状態を継続して監視する。</p> <p>(ii) 原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の場合（故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合）</p> <p>ア. 運転員操作</p> <p>①当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、運転員に原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保の準備開始を指示する。</p> <p>②当直長は、<u>当直副長からの依頼に基づき</u>、緊急時対策本部に原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保の準備のため、大型送水ポンプ車の配備及びホースの接続を依頼する。</p> <p>③^a 非常用コントロールセンタ切替盤が使用可能な場合 中央制御室運転員Aは、非常用コントロールセンタ切替盤にて、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保に必要なB-RHR熱交冷却水出口弁の電源切り替え操作を実施する。</p> <p>③^b 非常用コントロールセンタ切替盤が使用不可な場合 現場運転員B及びCは、S A電源切替盤にて、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保に必要なB-RHR熱交冷却水出口弁の電源切り替え操作を実</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑯の相違 ・設備の相違 【東海第二】 ②の相違 ・記載方針の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、屋内接続口を使用した手順を記載

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p><u>施する。</u></p> <p>④中央制御室運転員Aは、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保に必要な電動弁の電源が確保されたこと及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。</p> <p>⑤現場運転員B及びCは、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保の非管理区域側系統構成を実施し、当直副長に報告する。（第1.5-9図参照）</p> <p>⑥現場運転員D及びEは、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保の管理区域側系統構成を実施し、当直副長に報告する。（第1.5-9図参照）</p> <p>⑦緊急時対策要員は、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保のための大型送水ポンプ車の配備及びホースの接続完了について緊急時対策本部に報告する。また、緊急時対策本部は当直長に報告する。</p> <p>⑧当直長は、<u>当直副長からの依頼に基づき</u>、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水供給開始を緊急時対策本部に依頼する。</p> <p>⑨緊急時対策要員は、大型送水ポンプ車を起動し、原子炉補機代替冷却系による補機冷却水供給開始について緊急時対策本部に報告する。また、緊急時対策本部は当直長に報告する。</p> <p>⑩当直副長は、運転員に原子炉代替補機冷却系による補機冷却水供給開始を指示する。</p> <p>⑪中央制御室運転員Aは、B-RHR熱交冷却水出口弁を流量調整のため開度を調整し、当直副長に報告する。（第1.5-9図参照）</p> <p>イ. 緊急時対策要員操作</p> <p>①緊急時対策要員は、緊急時対策本部から第1保管エリア又は第4保管エリアへ移動する。</p> <p>②緊急時対策要員は、大型送水ポンプ車等の健全性確認を行う。</p> <p>③緊急時対策要員は、大型送水ポンプ車を第1保管エリア又は第4保管エリアから取水槽近傍屋外に移動させる。</p> <p>④緊急時対策要員は、ホースの敷設及び接続を行う。</p> <p>⑤緊急時対策要員は、緊急時対策本部及び当直長に大</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
(c) 操作の成立性 上記の操作は、 <u>1 ユニット当たり中央制御室運転員2名</u> 、現場運転員2名及び緊急時対策要員 <u>13名</u> にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから運転員操作の系統構成完了まで約 <u>255分</u> 、緊急時対策要員操作の補機冷却水供給開始まで約 <u>540分</u> で可能である。 <u>なお、炉心の著しい損傷が発生した場合において代替原子炉補機冷却系を設置する場合、作業時の被ばくによる影響を低減するため、緊急時対策要員を2班体制とし、交替して対応する。</u> <u>プラント停止中の運転員の体制においては、中央制御室対応は当直副長の指揮のもと中央制御室運転員1名にて作業を実施する。</u> 円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。また、速やかに作業が開始できるよう、使用する資機材は作業場所近傍に配備する。	(c) 操作の成立性 上記の操作は、 <u>運転員等（当直運転員）2名</u> にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから <u>緊急用海水系</u> による冷却水供給開始まで <u>24分以内</u> で可能である。	<p><u>型送水ポンプ車による補機冷却水確保の準備が完了したことを報告する。</u></p> <p><u>⑥緊急時対策要員は、中央制御室運転員Aと連絡を密にし、RCW B-AHE F西側供給配管止め弁、RCW B-AHE F西側戻り配管止め弁、AHE F B-西側供給配管止め弁及びAHE F B-西側戻り配管止め弁の全開並びに大型送水ポンプ車を起動し、補機冷却水の供給を行う。</u></p> <p><u>⑦緊急時対策要員は、大型送水ポンプ車の吐出圧力にて必要流量が確保されていることを確認する。</u></p> <p><u>⑧緊急時対策要員は、ホース等の海水通水範囲について漏えいの無いことを確認する。</u></p> <p><u>⑨緊急時対策要員は、大型送水ポンプ車の運転状態を継続して監視する。</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> ・体制及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑭の相違 ・運用の相違 【柏崎 6/7】 被ばく評価結果の相違 ・体制の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、プラント停止中の運転員の体制においても当該作業を実施する人数に変更はない ・設備の相違 【東海第二】 東海第二は中央操作のみ

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>室温は通常運転時と同程度である。 (添付資料1.5.3-11, 1.5.3-12)</p> <p>b. <u>大容量送水車（熱交換器ユニット用）又は代替原子炉補機冷却海水ポンプによる補機冷却水確保</u></p> <p>原子炉補機冷却系の機能が喪失した場合、残留熱除去系を使用した除熱戦略ができなくなるため、<u>代替原子炉補機冷却系</u>により補機冷却水を確保するが、<u>代替原子炉補機冷却系・熱交換器ユニット</u>が機能喪失した場合は、<u>原子炉補機冷却系の系統構成を行い、大容量送水車（熱交換器ユニット用）又は代替原子炉補機冷却海水ポンプ</u>により、原子炉補機冷却系に海水を注入することで補機冷却水を供給する。</p> <p>常設代替交流電源設備又は第二代替交流電源設備により残留熱除去系の電源が確保されている場合に、冷却水通水確認後、目的に応じた運転モードで残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード、<u>サプレッション・チャンバ・プール水冷却モード及び格納容器スプレイ冷却モード</u>）を起動し、最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する。</p> <p>(a) 手順着手の判断基準</p> <p>[大容量送水車（熱交換器ユニット用）使用の場合] 代替原子炉補機冷却系・熱交換器ユニットが機能喪失した場合。</p> <p>[代替原子炉補機冷却海水ポンプ使用の場合] 代替原子炉補機冷却系熱交換器ユニットが機能喪失した場合で、大容量送水車（熱交換器ユニット用）が故障等により使用できない場合。</p> <p>(b) 操作手順 大容量送水車（熱交換器ユニット用）又は代替原子炉</p>	<p>b. <u>代替残留熱除去系海水系による冷却水確保</u></p> <p>残熱除去系海水系の機能が喪失した場合、<u>緊急用海水系が使用できない場合は、残熱除去系を使用した発電用原子炉からの除熱及び原子炉格納容器内の除熱</u>ができないため、<u>残熱除去系海水系の系統構成を行い、代替残熱除去系海水系</u>により冷却水を供給する。</p> <p>常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電源装置により残熱除去系の電源が確保されている場合に、冷却水通水確認後、目的に応じた運転モードで残熱除去系（原子炉停止時冷却系）、残熱除去系（サプレッション・プール冷却系）及び残熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）を起動し、最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する。</p> <p>(a) 手順着手の判断基準</p> <p>残熱除去系海水系機能喪失又は全交流動力電源喪失により残熱除去系海水系が機能喪失した場合で、<u>緊急用海水系が故障等により使用できない場合。</u></p> <p>(b) 操作手順 代替残熱除去系海水系による冷却水確保手順の概要是</p>	<p>及びホースを配備する。 <u>車両の作業用照明、ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで、暗闇における作業性についても確保する。</u> 室温は通常運転時と同程度である。 (添付資料 1.5.4-5(1), 1.5.4-5(2))</p> <p>b. <u>大型送水ポンプ車による除熱</u></p> <p>原子炉補機冷却系の機能が喪失した場合、残熱除去系を使用した除熱戦略ができなくなるため、<u>原子炉補機代替冷却系</u>により補機冷却水を確保するが、<u>移動式代替熱交換設備</u>が機能喪失した場合は、<u>原子炉補機冷却系の系統構成を行い、大型送水ポンプ車</u>により、<u>原子炉補機冷却系に海水を注入することで補機冷却水を供給する</u>。</p> <p>常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機により残熱除去系の電源が確保されている場合に、冷却水通水確認後、目的に応じた運転モードで残熱除去系（原子炉停止時冷却モード）、残熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）及び残熱除去系（格納容器冷却モード）を起動し、最終ヒートシンク（海）へ熱を輸送する。</p> <p>(a) 手順着手の判断基準</p> <p>原子炉補機冷却系機能喪失又は全交流動力電源喪失により原子炉補機冷却系が機能喪失した場合で、<u>移動式代替熱交換設備</u>が故障等により使用できない場合。</p> <p>(b) 操作手順 原子炉補機代替冷却系として使用する大型送水ポンプ</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違 ・設備の相違 【東海第二】 ②の相違 ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違 ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑩の相違 ・設備の相違 【東海第二】 ②の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>補機冷却海水ポンプによる補機冷却水確保手順の概要は以下のとおり。手順の対応フローを第1.5.2図に、概要図を第1.5.34図に、タイムチャートを第1.5.35図に示す。</p> <p>i. 運転員操作「大容量送水車（熱交換器ユニット用）使用の場合」 (本手順はA系使用の場合であり、B系使用時については手順⑥を除いて同様である。また、代替原子炉補機冷却海水ポンプを使用した場合においても操作手順は同様である。)</p> <p>①当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、運転員に大容量送水車（熱交換器ユニット用）による補機冷却水確保の準備開始を指示する。</p> <p>②当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部に大容量送水車（熱交換器ユニット用）による補機冷却水確保の準備として、大容量送水車（熱交換器ユニット用）の配備、ホースの接続を依頼する。</p>	<p>以下のとおり（代替残留熱除去系海水系A系東側接続口又は代替残留熱除去系海水系西側接続口を使用した残留熱除去系海水系A系への冷却水送水手順を示す。代替残留熱除去系海水系B系東側接続口又は代替残留熱除去系海水系西側接続口を使用した残留熱除去系海水系B系への冷却水送水手順も同様。ただし、代替残留熱除去系海水系A系東側接続口又は代替残留熱除去系海水系西側接続口を使用した手順は、手順⑪以外は同様。）。手順の対応フローを第1.5-3図に、概要図を第1.5-22図に、タイムチャートを第1.5-23図に示す。</p>	<p>車による除熱手順の概要は以下のとおり（原子炉建物南側接続口を使用した原子炉補機代替冷却系B系への冷却水送水手順を示す。原子炉建物西側接続口を使用した原子炉補機代替冷却系A系への冷却水送水手順も同様）。手順の対応フローを第1.5-6図に、概要図を第1.5-37図に、タイムチャートを第1.5-38図に示す。</p> <p>i. 運転員操作</p> <p>①当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、運転員に大型送水ポンプ車による除熱の準備開始を指示する。</p> <p>②当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部に大型送水ポンプ車による除熱の準備として、大型送水ポンプ車の配備、ホースの接続を依頼する。</p>	<p>【柏崎6/7】 ③の相違 ・記載表現の相違</p> <p>【柏崎6/7】 島根2号炉は接続口を詳細に記載 ・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7、東海第二】 島根2号炉は、A系、B系とも同様な操作</p> <p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】 島根2号炉は、運転員操作と緊急時対策要員操作を分けて記載（以下、⑩の相違） ・体制の相違</p> <p>【東海第二】 ⑫の相違</p> <p>【東海第二】 ⑬の相違</p> <p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】 島根2号炉は、現場での健全性確認を踏まえて接続先を決定する</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>③現場運転員C 及びD は、<u>大容量送水車（熱交換器ユニット用）</u>による補機冷却水確保に必要な電動弁の電源の受電操作を実施する。</p> <p>④中央制御室運転員A 及びB は、<u>大容量送水車（熱交換器ユニット用）</u>による補機冷却水確保に必要な電動弁の電源が確保されたこと、及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。</p> <p>⑤中央制御室運転員A 及びB は、<u>大容量送水車（熱交換器ユニット用）</u>による補機冷却水確保の中央制御室側系統構成を実施し、当直副長に報告する。（第1.5.34図参照）</p> <p>⑥現場運転員C 及びD は、<u>大容量送水車（熱交換器ユニット用）</u>による補機冷却水確保の非管理区域側系統構成を実施し、当直副長に報告する。（第1.5.34図参照）</p> <p>B系使用時は、<u>大容量送水車（熱交換器ユニット用）</u>の繋ぎ込み箇所が、<u>原子炉補機冷却水系熱交換器（B/E）</u> 冷却水出口弁の後になるため、<u>原子炉補機冷却水系熱交換器（B/E）</u> 冷却水出口弁については系統構成対象外とする。（A系使用時は、<u>原子炉補機冷却水系熱交換器（A/D）</u> 冷却水出口弁の前に繋ぎこむ）</p> <p>⑦現場運転員C 及びD は、<u>大容量送水車（熱交換器ユニット用）</u>による補機冷却水確保の管理区域側系統構成を実施し、当直副長に報告する。（第1.5.34図参照）</p> <p>⑧緊急時対策要員は、<u>大容量送水車（熱交換器ユニット用）</u>による補機冷却水確保のための<u>大容量送水車（熱交換器ユニット用）</u>の配備、主配管（可搬型）の接続完了について緊急時対策本部に報告する。ま</p> <p>ニットを設置する。</p> <p>⑤重大事故等対応要員は、海から代替残留熱除去系海水系の接続口までホースの敷設を実施する。</p> <p>⑥発電長は、運転員等に代替残留熱除去系海水系による冷却水確保の準備を指示する。</p> <p>⑦運転員等は中央制御室にて、代替残留熱除去系海水系による冷却水確保に必要な電動弁の電源切替え操作を実施する。</p> <p>⑧運転員等は中央制御室にて、代替残留熱除去系海水系による冷却水確保に必要な電動弁の電源が確保されたこと、及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示等にて確認する。</p>	<p>③中央制御室運転員Aは、<u>大型送水ポンプ車による除熱に必要な電動弁及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。</u></p> <p>④現場運転員B及びCは、<u>大型送水ポンプ車による除熱の非管理区域側系統構成を実施し、当直副長に報告する。（第1.5-37図参照）</u></p> <p>⑤現場運転員D及びEは、<u>大型送水ポンプ車による除熱の管理区域側系統構成を実施し、当直副長に報告する。（第1.5-37図参照）</u></p> <p>⑥緊急時対策要員は、<u>大型送水ポンプ車による除熱のための海水ポンプの配備及びホースの接続完了について緊急時対策本部に報告する。また、緊急時対策本部は当直長に報告する。</u></p>	<p>③中央制御室運転員Aは、<u>大型送水ポンプ車による除熱に必要な電動弁及び監視計器の電源が確保されていることを状態表示にて確認する。</u></p> <p>④現場運転員B及びCは、<u>大型送水ポンプ車による除熱の非管理区域側系統構成を実施し、当直副長に報告する。（第1.5-37図参照）</u></p> <p>⑤現場運転員D及びEは、<u>大型送水ポンプ車による除熱の管理区域側系統構成を実施し、当直副長に報告する。（第1.5-37図参照）</u></p> <p>⑥緊急時対策要員は、<u>大型送水ポンプ車による除熱のための海水ポンプの配備及びホースの接続完了について緊急時対策本部に報告する。また、緊急時対策本部は当直長に報告する。</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> 体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑬の相違 設備の相違 【東海第二】 ②の相違 体制の相違 【柏崎 6/7】 ⑬の相違 設備の相違 【東海第二】 ②の相違 設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑬の相違 設備の相違 【東海第二】 ②の相違 設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、A系、B系とも同様な操作 設備の相違 【東海第二】 ②の相違 記載方針の相違 【東海第二】 ⑩の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>た、緊急時対策本部は当直長に報告する。</p> <p>⑨当直長は、当直副長からの依頼に基づき、<u>大容量送水車（熱交換器ユニット用）</u>による補機冷却水供給開始を緊急時対策本部に依頼する。</p> <p>⑩緊急時対策要員は、<u>大容量送水車（熱交換器ユニット用）</u>による補機冷却水供給開始について緊急時対策本部に報告する。また、緊急時対策本部は当直長に報告する。</p>		<p>⑦当直長は、<u>当直副長からの依頼に基づき、大型送水ポンプ車による除熱開始を緊急時対策本部に依頼する。</u></p> <p>⑧緊急時対策要員は、<u>大型送水ポンプ車による除熱開始について緊急時対策本部に報告する。また、緊急時対策本部は当直長に報告する。</u></p> <p>⑨<u>当直副長は、運転員に大型送水ポンプ車による除熱開始を指示する。</u></p> <p>⑩<u>中央制御室運転員Aは、B-R H R 熱交冷却水出口弁を流量調整のため開度を調整し、当直副長に報告する。（第1.5-37図参照）</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> 記載方針の相違 <p>【東海第二】</p> <p>⑩の相違</p>
<p>ii. 緊急時対策要員操作</p> <p>〔<u>大容量送水車（熱交換器ユニット用）使用の場合</u>〕</p> <p>①緊急時対策要員は、緊急時対策本部から荒浜側又は太湊側高台資機材置場へ移動する。</p> <p>②緊急時対策要員は、<u>大容量送水車（熱交換器ユニット用）</u>等の健全性確認を行う。</p>		<p>ii. 緊急時対策要員操作</p> <p>①緊急時対策要員は、緊急時対策本部から第1保管エリア又は第4保管エリアへ移動する。</p> <p>②緊急時対策要員は、<u>大型送水ポンプ車等の健全性確認を行う。</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> 記載方針の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は要員の移動を記載</p> <ul style="list-style-type: none"> 記載方針の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、車両の健全性確認を記載</p>
<p>③緊急時対策要員は、<u>大容量送水車（熱交換器ユニット用）</u>を荒浜側又は太湊側高台資機材置場からタービン建屋近傍屋外に移動させる。</p> <p>④緊急時対策要員は、ホースの敷設及び接続を行う。</p>		<p>③緊急時対策要員は、<u>大型送水ポンプ車を第1保管エリア又は第4保管エリアから取水槽近傍屋外に移動させる。</u></p> <p>④緊急時対策要員は、<u>ホースの敷設及び接続を行う。</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> 記載方針の相違 <p>【東海第二】</p> <p>④の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 記載方針の相違 <p>【東海第二】</p> <p>④の相違</p>
<p>⑤緊急時対策要員は、緊急時対策本部及び当直長に<u>大容量送水車（熱交換器ユニット用）</u>による補機冷却水確保の準備が完了したことを報告する。</p> <p>⑥緊急時対策要員は、<u>中央制御室運転員A 及びB</u>と連絡を密にし、<u>大容量送水車（熱交換器ユニット用）</u>を起動し、補機冷却水の供給を行う。</p>		<p>⑤緊急時対策要員は、<u>緊急時対策本部及び当直長に大型送水ポンプ車による除熱の準備が完了したことを報告する。</u></p> <p>⑥緊急時対策要員は、<u>中央制御室運転員Aと連絡を密にし、AHEF-B-供給配管止め弁及びAHEF-B-戻り配管止め弁の全開並びに大型送水ポンプ車を起動し、補機冷却水の供給を行う。</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> 記載方針の相違 <p>【東海第二】</p> <p>⑥の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 記載方針の相違 <p>【東海第二】</p> <p>⑥の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 記載方針の相違 <p>【東海第二】</p> <p>⑥の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 体制の相違 <p>【柏崎 6/7】</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>⑦緊急時対策要員は、<u>大容量送水車（熱交換器ユニット用）</u>の吐出圧力にて必要流量が確保されていることを確認する。</p> <p>⑧緊急時対策要員は、ホース等の海水通水範囲について漏えいのないことを確認する。</p> <p>⑨緊急時対策要員は、<u>大容量送水車（熱交換器ユニット用）</u>の運転状態を継続して監視する。</p> <p><u>〔代替原子炉補機冷却海水ポンプ使用の場合〕</u></p> <p>①緊急時対策要員は、緊急時対策本部から荒浜側又は大湊側高台資機材置場へ移動する。</p> <p>②緊急時対策要員は、代替原子炉補機冷却海水ポンプ等の健全性確認を行う。</p> <p>③緊急時対策要員は、代替原子炉補機冷却海水ポンプ等を荒浜側又は大湊側高台資機材置場からタービン建屋近傍屋外に移動させる。</p> <p>④緊急時対策要員は、ホースの敷設及び接続を行う。</p> <p>⑤緊急時対策要員は、電源ケーブルの敷設及び接続を行う。</p> <p>⑥緊急時対策要員は、可搬型代替交流電源設備の起動操作を行う。</p> <p>⑦緊急時対策要員は、緊急時対策本部及び当直長に代替原子炉補機冷却海水ポンプによる補機冷却水確保の準備が完了したことを報告する。</p> <p>⑧緊急時対策要員は、中央制御室運転員A及びBと連絡を密にし、代替原子炉補機冷却海水ポンプを起動し、補機冷却水の供給を行う。</p> <p>⑨緊急時対策要員は、代替原子炉補機冷却海水ポンプの吐出圧力にて必要流量が確保されていることを確認する。</p> <p>⑩緊急時対策要員は、ホース等の海水通水範囲について漏えいのないことを確認する。</p> <p>⑪緊急時対策要員は、代替原子炉補機冷却海水ポンプの運転状態を継続して監視する。</p>		<p>⑦緊急時対策要員は、<u>大型送水ポンプ車の吐出圧力にて必要流量が確保されていることを確認する。</u></p> <p>⑧緊急時対策要員は、<u>ホース等の海水通水範囲について漏えいの無いことを確認する。</u></p> <p>⑨緊急時対策要員は、<u>大型送水ポンプ車の運転状態を継続して監視する。</u></p> <p>⑩発電長は、運転員等に代替残留熱除去系海水系によ</p>	<p>⑯の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 記載方針の相違 <p>【東海第二】</p> <p>⑰の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 記載方針の相違 <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、漏えい確認、運転状態の継続監視を詳細に記載</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>⑳の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p><u>る冷却水確保の系統構成を指示する。</u></p> <p><u>⑩運転員等は中央制御室にて、残留熱除去系熱交換器(A)海水流量調整弁の自動閉信号の除外を実施する。</u></p> <p><u>⑪^a代替残留熱除去系海水系A系東側接続口を使用した冷却水(海水)確保の場合</u> <u>運転員等は中央制御室にて、残留熱除去系熱交換器(A)海水流量調整弁を全開とする。</u></p> <p><u>⑪^b代替残留熱除去系海水系西側接続口を使用した冷却水(海水)確保の場合</u> <u>運転員等は中央制御室にて、残留熱除去系－緊急用海水系系統分離弁(A)を全閉とし、残留熱除去系熱交換器(A)海水流量調整弁、緊急用海水系RHR熱交換器隔離弁(A)及び緊急用海水系RHR補機隔離弁(A)を全開とする。</u></p> <p><u>⑫運転員等は、発電長に代替残留熱除去系海水系による冷却水確保の系統構成が完了したことを報告する。</u></p> <p><u>⑬重大事故等対応要員は、災害対策本部長代理に代替残留熱除去系海水系による冷却水確保の準備が完了したことを報告する。</u></p> <p><u>⑭災害対策本部長代理は、発電長に代替残留熱除去系海水系として使用する可搬型代替注水大型ポンプによる冷却水の送水開始を報告する。</u></p> <p><u>⑮災害対策本部長代理は、重大事故等対応要員に代替残留熱除去系海水系として使用する可搬型代替注水大型ポンプの起動を指示する。</u></p> <p><u>⑯重大事故等対応要員は、代替残留熱除去系海水系西側接続口、代替残留熱除去系海水系A系東側接続口又は代替残留熱除去系海水系B系東側接続口の弁が全閉していることを確認した後、代替残留熱除去系海水系として使用する可搬型代替注水大型ポンプを起動し、ホース内の水張り及び空気抜きを実施する。</u></p> <p><u>⑰重大事故等対応要員は、ホース内の水張り及び空気抜きが完了した後、代替残留熱除去系海水系西側接続口、代替残留熱除去系海水系A系東側接続口又は代替残留熱除去系海水系B系東側接続口の弁を全開</u></p>		<p>【東海第二】 ⑩の相違 ・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】 ⑩の相違 ・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】 ⑩の相違 ・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】 ②の相違 ・設備の相違</p> <p>【東海第二】 ②の相違 ・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】 ②の相違 ・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】 ②の相違 ・運用の相違</p> <p>島根2号炉は、当直副長が起動開始を指示する。</p> <p>・設備の相違</p> <p>島根2号炉は、ホース内の空気抜きは不要</p> <p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】 ⑩の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>とし、代替残留熱除去系海水系として使用する可搬型代替注水大型ポンプにより送水を開始したことを災害対策本部長代理に報告する。</p> <p>⑯災害対策本部長代理は、発電長に代替残留熱除去系海水系として使用する可搬型代替注水大型ポンプにより冷却水の送水を開始したことを報告する。</p> <p>⑰発電長は、運転員等に代替残留熱除去系海水系により冷却水の供給が開始されたことを確認するよう指示する。</p> <p>⑱運転員等は中央制御室にて、代替残留熱除去系海水系により冷却水の供給が開始されたことを残留熱除去系海水系系統流量指示値の上昇により確認し、発電長に報告する。</p> <p>⑲発電長は、災害対策本部長代理に代替残留熱除去系海水系により冷却水の供給が開始されたことを報告する。</p> <p>⑳災害対策本部長代理は、重大事故等対応要員に代替残留熱除去系海水系として使用する可搬型代替注水大型ポンプの回転数を制御するよう指示する。</p> <p>㉑重大事故等対応要員は、可搬型代替注水大型ポンプ付きの圧力計にて圧力指示値を確認し、代替残留熱除去系海水系として使用する可搬型代替注水大型ポンプの回転数を制御し、災害対策本部長代理に報告する。</p>		<ul style="list-style-type: none"> ・記載方針の相違 【東海第二】 ⑰の相違
(c) 操作の成立性 〔大容量送水車（熱交換器ユニット用）使用の場合〕 上記の操作は、1ユニット当たり中央制御室運転員2名（操作者及び確認者）、現場運転員2名及び緊急時対策要員8名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから運転員による系統構成完了まで約255分、緊急時対策要員による大容量送水車（熱交換器ユニット用）を使用した補機冷却水供給開始まで約300分で可能である。	<p>(c) 操作の成立性</p> <p>上記の操作は、作業開始を判断してから代替残留熱除去系海水系による冷却水（海水）供給開始までの必要な要員数及び所要時間は以下のとおり。</p> <p>【代替残留熱除去系海水系A系東側接続口又は代替残留熱除去系海水系B系東側接続口による冷却水（海水）確保の場合】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名、現場対応を重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合、370分以内で可能である。 <p>【代替残留熱除去系海水系西側接続口による冷却水（海水）</p>	(c) 操作の成立性	<ul style="list-style-type: none"> ・記載方針の相違 【東海第二】 ⑰の相違 ・記載方針の相違 【東海第二】 ⑰の相違 ・記載方針の相違 【東海第二】 ⑰の相違 ・記載方針の相違 【東海第二】 ⑰の相違 ・記載方針の相違 【東海第二】 ⑰の相違 ・記載方針の相違 【東海第二】 ⑰の相違 ・記載方針の相違 【東海第二】 ⑰の相違 ・記載方針の相違 【東海第二】 ⑰の相違
			<ul style="list-style-type: none"> ・体制及び運用の相違 【柏崎6/7、東海第二】 ⑭の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。また、速やかに作業が開始できるよう、使用する資機材は作業場所近傍に配備する。</p> <p>室温は通常運転時と同程度である。</p> <p>(添付資料1.5.3-13)</p> <p>「代替原子炉補機冷却海水ポンプ使用の場合」</p> <p>上記の操作は、1ユニット当たり中央制御室運転員2名（操作者及び確認者）、現場運転員2名及び緊急時対策要員11名にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから運転員による系統構成完了まで約255分、緊急時対策要員による代替原子炉補機冷却海水ポンプ）を使用した補機冷却水供給開始まで約420分で可能である。</p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。また、速やかに作業が開始できるよう、使用する資機材は作業場所近傍に配備する。</p> <p>(添付資料1.5.3-13)</p>	<p>確保の場合】</p> <ul style="list-style-type: none"> ・中央制御室対応を運転員等（当直運転員）1名、現場対応を重大事故等対応要員8名にて作業を実施した場合、310分以内で可能である。 <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、放射線防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。また、ホース等の接続は速やかに作業ができるように、代替残留熱除去系海水系として使用する可搬型代替注水大型ポンプの保管場所に使用工具及びホースを配備する。</p> <p>車両の作業用照明、ヘッドライト及びLEDライトを用いることで、暗闇における作業性についても確保する。</p> <p>(添付資料1.5.4)</p>	<p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。</p> <p>大型送水ポンプ車からのホース接続は、速やかに作業ができるように大型送水ポンプ車の保管場所に使用工具及びホースを配備する。</p> <p>車両の作業用照明、ヘッドライト及び懐中電灯を用いることで、暗闇における作業性についても確保する。</p> <p>室温は通常運転時と同程度である。</p> <p>(添付資料1.5.4-6(1), 1.5.4-6(2))</p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ③の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
(2) 重大事故等時の対応手段の選択 重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フローチャートを第1.5-37図に示す。 原子炉補機冷却系が機能喪失した場合は、 <u>代替原子炉補機冷却系</u> により海へ熱を輸送する手段を確保し、残留熱除去系を使用して原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内の除熱を行う。 <u>代替原子炉補機冷却系</u> が故障等により熱を輸送できない場合は、 <u>大容量送水車(熱交換器ユニット用)</u> 又は <u>代替原子炉補機冷却海水ポンプ</u> により原子炉補機冷却系へ直接海水を送水し、残留熱除去系を使用して原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内の除熱を行う。	(2) 重大事故等時の対応手段の選択 重大事故等時の対応手段の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フローチャートを第1.5-26図に示す。 残熱除去系海水系が機能喪失した場合は、 <u>緊急用海水系</u> により海へ熱を輸送する手段を確保し、残熱除去系を使用して原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内の除熱を行う。 <u>緊急用海水系</u> が故障等により熱を輸送できない場合は、 <u>代替残熱除去系海水系</u> により海へ熱を輸送する手段を確保し、残熱除去系を使用して原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内の除熱を行う。	(2) 重大事故等時の対応手段の選択 重大事故等時の対応手順の選択方法は以下のとおり。対応手段の選択フローチャートを第1.5-41図に示す。 原子炉補機冷却系が機能喪失した場合は、 <u>原子炉補機代替冷却系</u> により海へ熱を輸送する手段を確保し、残熱除去系を使用して原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内の除熱を行う。 <u>原子炉補機代替冷却系</u> が故障等により熱を輸送できない場合は、 <u>大型送水ポンプ車</u> により <u>原子炉補機冷却系へ直接海水を送水</u> し、残熱除去系を使用して原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内の除熱を行う。	・設備の相違 【東海第二】 ②の相違
1.5.2.3 重大事故等対処設備(設計基準拡張)による対応手順 (1) 原子炉補機冷却系による補機冷却水確保 原子炉補機冷却系が健全な場合は、自動起動信号による作動、又は中央制御室からの手動操作により原子炉補機冷却系を起動し、原子炉補機冷却系による補機冷却水確保を行う。 a. 手順着手の判断基準 残熱除去系を使用した原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内の除熱が必要な場合。 b. 操作手順 原子炉補機冷却系による補機冷却水確保手順の概要は以下のとおり。概要図を第1.5-36図に示す。 ①当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、中央制御室運転員に原子炉補機冷却系による補機冷却水確保開始を指示する。 ②中央制御室運転員A及びBは、中央制御室からの手動起動操作、又は自動起動信号(原子炉水位低(レベル1)又はドライウェル圧力高)により待機中の原子炉補機冷却海水ポンプ及び原子炉補機冷却水ポンプの起動、並びに原子炉補機冷却系熱交換器冷却水	1.5.2.3 設計基準事故対処設備を使用した対応手順 (1) 残熱除去系海水系による冷却水確保 残熱除去系海水系が健全な場合は、自動起動信号による作動、又は中央制御室からの手動操作により残熱除去系海水系を起動し、残熱除去系海水系による冷却水確保を行う。 a. 手順着手の判断基準 残熱除去系を使用した原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内の除熱が必要な場合。 b. 操作手順 残熱除去系海水系A系による冷却水確保手順の概要は以下のとおり(残熱除去系海水系B系による冷却水確保手順も同様。)。概要図を第1.5-24図に、タイムチャートを第1.5-25図に示す。 ①発電長は、手順着手の判断基準に基づき、運転員等に残熱除去系海水系による冷却水確保開始を指示する。 ②運転員等は中央制御室にて、中央制御室からの手動起動操作、又は自動起動信号(残熱除去系ポンプ等の起動)により残熱除去系海水系ポンプ(A)及び(C)が起動し、残熱除去系熱交換器(A)海水流量調整弁が全開したことを確認する。	1.5.2.3 重大事故等対処設備(設計基準拡張)による対応手順 (1) 原子炉補機冷却系による除熱 原子炉補機冷却系が健全な場合は、自動起動信号による作動、又は中央制御室からの手動操作により原子炉補機冷却系を起動し、原子炉補機冷却系による除熱を行う。 a. 手順着手の判断基準 残熱除去系を使用した原子炉圧力容器内及び原子炉格納容器内の除熱が必要な場合。 b. 操作手順 原子炉補機冷却系B系による除熱手順の概要は以下のとおり(原子炉補機冷却系A系による除熱手順も同様。)。概要図を第1.5-39図に、タイムチャートを第1.5-40図に示す。 ①当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、中央制御室運転員に原子炉補機冷却系による除熱開始を指示する。 ②中央制御室運転員Aは、中央制御室からの手動起動操作、又は自動起動信号(原子炉水位低(レベル1)又はドライウェル圧力高)により待機中の原子炉補機海水ポンプ及び原子炉補機冷却水ポンプの起動及び残熱除去系熱交換器冷却水出口弁が開したこと	・体制の相違 【東海第二】 ⑫の相違
			・体制の相違 【柏崎6/7】 ⑬の相違
			・設備の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>出口弁及び残留熱除去系熱交換器冷却水出口弁の全開を確認する。</u></p> <p>③<u>中央制御室運転員A 及びB</u>は、原子炉補機冷却系による<u>補機冷却水確保</u>が開始されたことを<u>原子炉補機冷却系系統流量指示値の上昇</u>及び<u>残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量指示値の上昇</u>により確認し当直副長に報告する。</p> <p>c. 操作の成立性 上記の操作は、<u>1 ユニット当たり中央制御室運転員2名（操作者及び確認者）</u>にて操作を実施する。操作スイッチによる中央制御室からの遠隔操作であるため、速やかに対応できる。</p> <p>1.5.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）手順については、「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 残留熱除去系（サプレッション・チェンバ・プール水冷却モード及び格納容器スプレイ冷却モード）手順については、「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。 格納容器圧力逃がし装置を用いた原子炉格納容器内の除熱手順は、「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」にて整備する。</p>	<p>③運転員等は中央制御室にて、<u>残留熱除去系海水系A系による冷却水確保</u>が開始されたことを<u>残留熱除去系海水系系統流量指示値の上昇</u>により確認し、<u>発電長</u>に報告する。</p> <p>c. 操作の成立性 上記の操作は、<u>運転員等（当直運転員）1名</u>にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから<u>残留熱除去系海水系による冷却水供給開始まで4分以内</u>で可能である。</p> <p>1.5.2.4 その他の手順項目について考慮する手順 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）手順については、「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）及び残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）手順については、「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。 格納容器圧力逃がし装置及び代替循環冷却系を用いた原子炉格納容器内の除熱手順は、「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」にて整備する。 可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素及び酸素濃度制御手順については、「1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等」にて整備する。</p>	<p>を確認する。</p> <p>③<u>中央制御室運転員A</u>は、<u>原子炉補機冷却系による除熱</u>が開始されたことを<u>残留熱除去系熱交換器冷却水流量指示値の上昇</u>により確認し<u>当直副長</u>に報告する。</p> <p>c. 操作の成立性 上記の操作は、<u>中央制御室運転員1名</u>にて作業を実施した場合、作業開始を判断してから、<u>原子炉補機冷却系による除熱開始まで3分以内</u>で可能である。</p> <p>1.5.2.4 その他の手順項目にて考慮する手順 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）手順については、「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 残留熱除去系（サプレッション・プール水冷却モード）及び残留熱除去系（格納容器冷却モード）手順については、「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。 格納容器フィルタベント系及び残留熱代替除去系を用いた原子炉格納容器除熱手順は、「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」にて整備する。 可燃性ガス濃度制御系による原子炉格納容器内の水素濃度抑制手順については、「1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等」にて整備する。</p>	<p>【柏崎 6/7】 島根 2号炉の RCW 热交換器出口弁は手動弁</p> <ul style="list-style-type: none"> 体制の相違 <p>【柏崎 6/7】 ⑬の相違</p> <p>【東海第二】 ⑫の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 <p>【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、非常用系の系統に流量計なし（常用系のみ）</p> <ul style="list-style-type: none"> 体制及び運用の相違 <p>【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑭の相違</p> <p>（添付資料 1.5.4-7）</p> <ul style="list-style-type: none"> 記載の相違 <p>【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、可燃性ガス濃度制御系についてリンク先を記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>西側淡水貯水設備及び代替淡水貯槽への水の補給手順並びに水源から接続口までの可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプによる送水手順については、「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。</p> <p>非常用交流電源設備、常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備として使用する可搬型代替低圧電源車による残留熱除去系海水系ポンプ、緊急用海水ポンプ、移送ポンプ、電動弁及び監視計器への電源供給手順並びに可搬型窒素供給装置として使用する窒素供給装置用電源車、常設代替交流電源設備として使用する常設代替高圧電源装置、可搬型代替交流電源設備として使用する可搬型代替低圧電源車、非常用交流電源設備、可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプへの燃料給油手順については、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p> <p>操作の判断、確認に係る計装設備に関する手順については、「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。</p> <p>残留熱除去系ポンプ、電動弁、中央制御室監視計器類への電源供給手順及び電源車への燃料補給手順については、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p>	<p>西側淡水貯水設備及び代替淡水貯槽への水の補給手順並びに水源から接続口までの可搬型代替注水中型ポンプ及び可搬型代替注水大型ポンプによる送水手順については、「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。</p> <p>非常用交流電源設備、常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設備として使用する高圧発電機車による残留熱除去ポンプ、電動弁、中央制御室監視計器類への電源供給手順並びに常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機、可搬型代替交流電源設備として使用する高圧発電機車、非常用交流電源設備、可搬式窒素供給装置、大量送水車及び大型送水ポンプ車への燃料補給手順については、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p> <p>操作の判断及び確認に係る計装設備に関する手順は「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。</p>	<p>水源から接続口までの大量送水車による送水手順については、「1.13 重大事故等の収束に必要となる水の供給手順等」にて整備する。</p> <p>非常用交流電源設備、常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設備として使用する高圧発電機車による残留熱除去ポンプ、電動弁、中央制御室監視計器類への電源供給手順並びに常設代替交流電源設備として使用するガスタービン発電機、可搬型代替交流電源設備として使用する高圧発電機車、非常用交流電源設備、可搬式窒素供給装置、大量送水車及び大型送水ポンプ車への燃料補給手順については、「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p> <p>操作の判断及び確認に係る計装設備に関する手順は「1.15 事故時の計装に関する手順等」にて整備する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 記載の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉は、送水手順についてリンク先を記載</p> <ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉の電源は常設代替交流電源設備を使用</p> <p>【東海第二】</p> <p>②の相違</p> <ul style="list-style-type: none"> 記載の相違 <p>【柏崎 6/7】</p> <p>島根 2号炉は、操作の判断、確認に係る計装設備についてリンク先を記載</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)				東海第二発電所 (2018.9.18版)				島根原子力発電所 2号炉				備考		
<u>第 1.5.1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順</u>				<u>第 1.5-1表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順</u>				<u>第 1.5-1 表 機能喪失を想定する設計基準事故対処設備と整備する手順</u>				・設備の相違 【柏崎 6/7、東海第二】 対応手段における対処設備の相違		
<u>対応手段、対処設備、手順書一覧 (1/5)</u> (重大事故等対処設備 (設計基準拡張))				<u>対応手段、対処設備、手順書一覧 (1/4)</u> (設計基準事故対処設備が健全であれば重大事故等対処設備として使用する原子炉除熱及び原子炉格納容器内の除熱)				<u>対応手段、対処設備、手順書一覧 (1/6)</u> (重大事故等対処設備 (設計基準拡張))						
分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備	手順書	分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備	手順書	分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備	手順書
重大事故等対処設備 (設計基準拡張)	残留熱除去系 (原子炉停止時冷却モード) ※1	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)	残留熱除去系 (原子炉停止時冷却モード) ※1 による発電用原子炉からの除熱	事故時運転操作手順書 (微候ベース) 「S/P 温度制御」等	重大事故等対処設備 による	残留熱除去系 (原子炉停止時冷却モード) ※1 による発電用原子炉からの除熱	重大事故等対処設備 による	非常時運転手順書 II (微候ベース) 「減圧冷却」 非常時運転手順書 II (停止時微候ベース) 「停止時崩壊熱除去制御」等 非常時運転手順書 III (シビアアクシデント) 「除熱- I」等 AM設備別操作手順書	重大事故等対処設備 による	残留熱除去系 (原子炉停止時冷却モード) ※3 による発電用原子炉からの除熱	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)	事故時操作要領書 (微候ベース) 「減圧冷却」等	事故時操作要領書 (微候ベース) 「S/C 温度制御」	
	残留熱除去系 (サブレッション・チャンバー・ブルーワーターコールドモード) ※2 残留熱除去系 (格納容器スプレイ冷却モード) ※2		残留熱除去系 (サブレッション・チャンバー・ブルーワーターコールドモード) ※2 による格納容器スプレイ冷却モード (による原子炉格納容器内の除熱)	事故時運転操作手順書 (微候ベース) 「S/P 温度制御」 「PCV 壓力制御」等		残留熱除去系 (サブレッション・チャンバー・ブルーワーターコールドモード) ※2 による格納容器スプレイ冷却モード (による原子炉格納容器内の除熱)		非常時運転手順書 II (微候ベース) 「S/P 温度制御」等 非常時運転手順書 III (シビアアクシデント) 「除熱- I」等 AM設備別操作手順書		残留熱除去系 (サブレッション・チャンバー・ブルーワーターコールドモード) ※2 による格納容器冷却モード (による原子炉格納容器内の除熱)		事故時操作要領書 (微候ベース) 「S/C 温度制御」		

※1:手順については「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。

※2:手順については「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。

※3:手順については「1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等」にて整備する。

※4:手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※ 1 : 手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※ 2 : 手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。

※ 3 : 手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)					東海第二発電所 (2018.9.18版)					島根原子力発電所 2号炉					備考							
対応手段、対処設備、手順書一覧 (2/5) (重大事故等対処設備 (設計基準拡張))					対応手段、対処設備、手順書一覧 (2/4) (設計基準事故対処設備が健全であれば重大事故等対処設備として使用する原子炉除熱及び原子炉格納容器内の除熱)					対応手段、対処設備、手順書一覧 (2/6) (重大事故等対処設備 (設計基準拡張))					・設備の相違 【柏崎6/7、東海第二】 対応手段における対処設備の相違							
分類	機能喪失を想定する 設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備		手順書	分類	機能喪失を想定する 設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備		手順書	分類	機能喪失を想定する 設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備		手順書					
重大事故等対処設備 (設計基準拡張)	—	原子炉補機冷却系による除熱	原子炉補機冷却系による除熱	原子炉補機冷却系による除熱	原子炉補機冷却系による除熱	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)	事故時運転操作手順書(微候ベース) 「S/P温度制御」等	—	残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却系)による除熱	残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却系)による除熱	非常時運転手順書II (微候ベース) 「P C V圧力制御」等	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)	残留熱除去系(格納容器スプレイ冷却系)による除熱	非常時運転手順書III (シビアアクシデント) 「除熱-1」等	AM設備別操作手順書	原子炉補機海水ポンプ 原子炉補機冷却水ポンプ 原子炉補機冷却系 配管・弁・海水ストレーナ 原子炉補機冷却系 サージタンク 原子炉補機冷却系熱交換器 補機冷却用海水取水管 補機冷却用海水取水槽 非常用交流電源設備 ※3	事故時操作要領書 (微候ベース) 「S/C温度制御」	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)	—	取水口 取水管 取水槽	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)	
		原子炉補機冷却系による除熱	原子炉補機冷却系による除熱	原子炉補機冷却系による除熱	原子炉補機冷却系による除熱		※1:手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 ※2:手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。 ※3:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。		—	残留熱除去系海水系ポンプ 残留熱除去系海水系ストレーナ 残留熱除去系海水系配管・弁 残留熱除去系熱交換器 非常用取水設備 非常用交流電源設備※4 燃料給油設備※4	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)	非常時運転手順書II (停止時微候ベース) 「停止時崩壊熱除去制御」等	非常時運転手順書II (停止時崩壊熱除去制御) 「除熱-1」等	AM設備別操作手順書	※1 : 手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。 ※2 : 手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。 ※3 : 手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。 ※4 : 手順については「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)	—	重大事故等対処設備 (設計基準拡張)				

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考										
		<p><u>対応手段、対処設備、手順書一覧 (3／6)</u></p> <p>(フロントライン系故障時)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>分類</th> <th>機能喪失を想定する 設計基準事故対処設備</th> <th>対応 手段</th> <th>対処設備</th> <th>手順書</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>フロントライン系故障時</td> <td>残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード、サブレーション・ブル水冷却モード及び格納容器冷却モード）</td> <td>原子炉格納容器内による減圧及び除熱</td> <td>残留熱代替除去ポンプ 残留熱除去系熱交換器 原子炉補機代替冷却系 サブレーション・チャンバ 残留熱代替除去系 配管・弁 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 低压原子炉代替注水系配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッダ ホース・接続口 原子炉圧力容器 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備 ※1 代替所内電気設備 ※1</td> <td>事故時操作要領書（微候ベース） 「PCV圧力制御」等 AM設備別操作要領書 「RHARによる格納容器除熱」 自主対策設備</td> </tr> </tbody> </table> <p>※1：手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p> <p>※2：手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。</p> <p>※3：手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。</p>	分類	機能喪失を想定する 設計基準事故対処設備	対応 手段	対処設備	手順書	フロントライン系故障時	残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード、サブレーション・ブル水冷却モード及び格納容器冷却モード）	原子炉格納容器内による減圧及び除熱	残留熱代替除去ポンプ 残留熱除去系熱交換器 原子炉補機代替冷却系 サブレーション・チャンバ 残留熱代替除去系 配管・弁 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 低压原子炉代替注水系配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッダ ホース・接続口 原子炉圧力容器 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備 ※1 代替所内電気設備 ※1	事故時操作要領書（微候ベース） 「PCV圧力制御」等 AM設備別操作要領書 「RHARによる格納容器除熱」 自主対策設備	
分類	機能喪失を想定する 設計基準事故対処設備	対応 手段	対処設備	手順書									
フロントライン系故障時	残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード、サブレーション・ブル水冷却モード及び格納容器冷却モード）	原子炉格納容器内による減圧及び除熱	残留熱代替除去ポンプ 残留熱除去系熱交換器 原子炉補機代替冷却系 サブレーション・チャンバ 残留熱代替除去系 配管・弁 残留熱除去系配管・弁・ストレーナ 低压原子炉代替注水系配管・弁 格納容器スプレイ・ヘッダ ホース・接続口 原子炉圧力容器 原子炉格納容器 常設代替交流電源設備 ※1 代替所内電気設備 ※1	事故時操作要領書（微候ベース） 「PCV圧力制御」等 AM設備別操作要領書 「RHARによる格納容器除熱」 自主対策設備									

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)				東海第二発電所 (2018.9.18版)				島根原子力発電所 2号炉				備考
対応手段、対処設備、手順書一覧 (4/5) (フロントライン系故障時)								対応手段、対処設備、手順書一覧 (5/6) (フロントライン系故障時)				
分類	機能喪失を想定する 設計基準事故対処設備	対応 手段	対処設備	手順書		分類	機能喪失を想定する 設計基準事故対処設備	対応 手段	対処設備	手順書		
フロントライン系故障時	残留熱除去系（原子炉停止時 冷却モード、サブレーション・ チエンバ、ブルーワターモード 及び格納容器スプレイ 冷却モード） 全交流動力電源	現場操作	遠隔手動弁操作設備 遠隔空気駆動弁操作用ボンベ 遠隔空気駆動弁操作設備配管・弁	事故時運転操作手順書（微候ベース） 「PCV圧力制御」 AM設備別操作手順書 「炉心損傷前 PCVペント（フィルタペント使用（S/C））」 「炉心損傷前 PCVペント（フィルタペント使用（D/W））」 「炉心損傷前 PCVペント（耐圧強化ライン使用（S/C））」 「炉心損傷前 PCVペント（耐圧強化ライン使用（D/W））」 「PCVペント弁駆動器確保「予備ポンプ」」 多様なハザード対応手順 「フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り」 「フィルタペント水位調整（水張り）」 「フィルタペント水位調整（水抜き）」 「フィルタペント停止後のN₂バージ」 「フィルタ装置スクラバホ・pH調整」 「ドレン移送ラインN₂バージ」 「ドレンタンク水抜き」		重大事故等対処設備	残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード、サブレーション・チエンバ、ブルーワターモード及び格納容器冷却モード） 全交流動力電源	現場操作	遠隔手動弁操作機構 全交流動力電源	重大事故等対処設備	事故時操作要領書（微候ベース） 「PCV圧力制御」 AM設備別操作要領書 「FCVS（遠隔手動弁操作機構）による格納容器ペント」	・設備の相違 【柏崎 6/7、東海第二】 対応手段における対処設備の相違
						フロントライン系故障時	原子炉格納容器への窒素ガス供給	可搬式窒素供給装置	原子炉格納容器への窒素ガス供給	自主対策設備	事故時操作要領書（微候ベース） 「PCV圧力制御」 AM設備別操作要領書 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器フィルタペント系の窒素ガス置換」	・記載表現の相違 【東海第二】 東海第二は、遠隔人力操作機構について、対応手段、対処設備、手順一覧（3/4）にて記載
						耐圧強化ペントライン	耐圧強化ペントラインによる 減圧及び除熱	遠隔手動弁操作機構 SGT耐圧強化ペントライン止め弁 用空気ポンベ SGT耐圧強化ペントライン止め弁 操作設備配管・弁 原子炉格納容器（サブレーション・チエンバ、真空破壊装置を含む） 窒素ガス制御系配管・弁 非常用ガス処理系配管・弁 排気筒 常設代替交流電源設備 ※1 可搬型代替交流電源設備 ※1 代替所内電気設備 ※1 可搬式窒素供給装置 ホース・接続口	耐圧強化ペントライン による 減圧及び除熱	自主対策設備	事故時操作要領書（微候ベース） 「PCV圧力制御」 AM設備別操作要領書 「耐圧強化ペントラインによる格納容器ペント」 「耐圧強化ペントライン停止後の窒素ガスバージ」 原子力災害対策手順書 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器フィルタペント系の窒素ガス置換」	

※1:手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。

※2:手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。

※3:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※1 : 手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

※2 : 手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。

※3 : 手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)				東海第二発電所 (2018.9.18版)				島根原子力発電所 2号炉				備考					
<u>対応手段、対処設備、手順書一覧 (5/5)</u>							<u>対応手段、対処設備、手順書一覧 (4/4)</u>										
(サポート系故障時)							(サポート系故障時)										
分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備	手順書	分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備	手順書	分類	機能喪失を想定する設計基準事故対処設備	対応手段	対処設備				
サポート系故障時	原子炉補機冷却系全交流動力電源	代替原子炉補機冷却系による除熱	重大事故等対処設備 （設計基準抜張）	熱交換器ユニット 大容量送水車（熱交換器ユニット用） 代替原子炉補機冷却海水ストレーナホース 原子炉補機冷却系配管・弁・サージタンク 残留熱除去系熱交換器 海水貯留槽 スクリーン室 取水路 常設代替交流電源設備※3 可搬型代替交流電源設備※3 燃料補給設備※3	事故時運転操作手順書（微候ベース） 「S/P 温度制御」等 AM設備別操作手順書 「代替 HS による補機冷却水（A）確保」 多様なハザード対応手順 「熱交換器ユニットによる補機冷却水確保」	緊急用海水系による除熱	緊急用海水ポンプ 緊急用海水系配管・弁 緊急用海水系ストレーナ 残留熱除去系海水系配管・弁 非常用取水設備 常設代替交流電源設備※4 燃料給油設備※4 残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）※1 残留熱除去系（サブレーション・ブルーコールド系）※2 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）※2	重大事故等対処設備 （設計基準抜張）	非常時運転手順書II （微候ベース） 「S/P 温度制御」等 非常時運転手順書II （停止時微候ベース） 「停止時崩壊熱除去制御」等 非常時運転手順書III （シビアアクシデント） 「除熱-1」等	AM設備別操作手順書 重大事故等対策要領	移動式代替熱交換設備 大型送水ポンプ車 ホース・接続口 原子炉補機冷却系 配管・弁・サージタンク 原子炉補機代替冷却系 配管・弁 残留熱除去系熱交換器 取水口 取水管 取水槽 常設代替交流電源設備※1 代替所内電気設備 燃料補給設備※1	事故時操作要領書（微候ベース） 「S/C 温度制御」等 AM設備別操作要領書 「AHEF または大型送水ポンプ車によるRCW代替冷却」 原子力災害対策手順書 「移動式熱交換設備および大型送水ポンプ車を使用した最終ヒートシンク確保(USS編)」 「大型送水ポンプ車を使用した海水供給（ハイドロサブ編）」	重大事故等対処設備 （設計基準抜張）	・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 対応手段における対処設備の相違			
				残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）※1 残留熱除去系（サブレーション・ブルーコールドモード）※2 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）※2									・設備の相違 【東海第二】 ②の相違 【柏崎 6/7】 ③, ⑩の相違				
				第二代替交流電源設備※3													
サポート系故障時	大容量送水車（熱交換器ユニット用）又は代替原子炉補機冷却海水ポンプ 代替原子炉補機冷却海水ストレーナホース 原子炉補機冷却系配管・弁 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）※1 残留熱除去系（サブレーション・ブルーコールドモード）※2 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）※2 海水貯留槽 スクリーン室 取水路 常設代替交流電源設備※3 第二代替交流電源設備※3 可搬型代替交流電源設備※3 移動式圧延器 燃料補給設備※3	代替残留熱除去系海水系による除熱	可搬型代替注水大型ポンプ ホース 残留熱除去系海水系配管・弁 緊急用海水系配管・弁 非常用取水設備 常設代替交流電源設備※4 燃料給油設備※4 残留熱除去系（原子炉停止時冷却系）※1 残留熱除去系（サブレーション・ブルーコールド系）※2 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却系）※2	自主対策設備 （設計基準抜張）	非常時運転手順書II （微候ベース） 「S/P 温度制御」等 非常時運転手順書II （停止時微候ベース） 「停止時崩壊熱除去制御」等 非常時運転手順書III （シビアアクシデント） 「除熱-1」等	AM設備別操作手順書 重大事故等対策要領	大型送水ポンプ車 ホース・接続口 原子炉補機冷却系 配管・弁 原子炉補機代替冷却系 配管・弁 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系（サブレーション・ブルーコールドモード）※2 残留熱除去系（格納容器冷却モード）※2	事故時操作要領書（微候ベース） 「S/C 温度制御」等 AM設備別操作要領書 「AHEF または大型送水ポンプ車によるRCW代替冷却」 原子力災害対策手順書 「大型送水ポンプ車を使用した海水供給（ハイドロサブ編）」	重大事故等対処設備 （設計基準抜張）	・設備の相違 【東海第二】 ②の相違 【柏崎 6/7】 ③, ⑩の相違							
				大容量送水車（熱交換器ユニット用）又は代替原子炉補機冷却海水ポンプ 代替原子炉補機冷却海水ストレーナホース 原子炉補機冷却系配管・弁 残留熱除去系熱交換器 残留熱除去系（原子炉停止時冷却モード）※1 残留熱除去系（サブレーション・ブルーコールドモード）※2 残留熱除去系（格納容器スプレイ冷却モード）※2 海水貯留槽 スクリーン室 取水路 常設代替交流電源設備※3 第二代替交流電源設備※3 可搬型代替交流電源設備※3 移動式圧延器 燃料補給設備※3	・設備の相違 【東海第二】 ②の相違 【柏崎 6/7】 ③, ⑩の相違												

※1:手順は「1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等」にて整備する。

※2:手順は「1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等」にて整備する。

※3:手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																										
		<p style="text-align: center;"><u>第1.5-2表 重大事故等対処に係る監視計器</u></p> <p style="text-align: center;"><u>監視計器一覧 (1／11)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left;">手順書</th> <th style="text-align: left;">重大事故等の対応に必要となる監視項目</th> <th style="text-align: left;">監視パラメータ (計器)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (1) 最終ヒートシンク (海)への代替熱輸送 a. 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</td> </tr> <tr> <td rowspan="10" style="vertical-align: top; text-align: center;">判断基準</td> <td>事故時操作要領書 (微候ベース) 「P C V圧力制御」等</td> <td>A-格納容器旁囲気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器旁囲気放射線モニタ (ドライウェル) A-格納容器旁囲気放射線モニタ (サブレーション・チエンバ) B-格納容器旁囲気放射線モニタ (サブレーション・チエンバ)</td> </tr> <tr> <td>AM設備別操作要領書 「R H A Rによる格納容器除熱」</td> <td>原子炉格納容器内の放射線量率</td> </tr> <tr> <td></td> <td>原子炉圧力容器内の温度</td> </tr> <tr> <td></td> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> </tr> <tr> <td></td> <td>原子炉格納容器内の温度</td> </tr> <tr> <td></td> <td>最終ヒートシンクの確保</td> </tr> <tr> <td></td> <td>電源</td> </tr> <tr> <td></td> <td>水源の確保</td> </tr> <tr> <td></td> <td>原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (狭帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (S A)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>原子炉格納容器内の水位</td> </tr> <tr> <td rowspan="8" style="vertical-align: top; text-align: center;">操作</td> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウェル圧力 (S A) サブレーション・チエンバ圧力 (S A)</td> </tr> <tr> <td>原子炉圧力容器内の圧力</td> <td>原子炉圧力 原子炉圧力 (S A)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウェル温度 (S A) サブレーション・チエンバ温度 (S A) サブレーション・プール水温度 (S A)</td> </tr> <tr> <td>原子炉圧力容器への注水量</td> <td>残留熱代替除去系熱交換器冷却水流量</td> </tr> <tr> <td>最終ヒートシンクの確保</td> <td>残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 B-残留熱除去系熱交換器冷却水流量 B-残留熱除去系熱交換器出口温度</td> </tr> <tr> <td>補機監視機能</td> <td>残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 残留熱代替除去ポンプ出口流量</td> </tr> <tr> <td>水源の確保</td> <td>サブレーション・プール水位 (S A)</td> </tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)	1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (1) 最終ヒートシンク (海)への代替熱輸送 a. 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱			判断基準	事故時操作要領書 (微候ベース) 「P C V圧力制御」等	A-格納容器旁囲気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器旁囲気放射線モニタ (ドライウェル) A-格納容器旁囲気放射線モニタ (サブレーション・チエンバ) B-格納容器旁囲気放射線モニタ (サブレーション・チエンバ)	AM設備別操作要領書 「R H A Rによる格納容器除熱」	原子炉格納容器内の放射線量率		原子炉圧力容器内の温度		原子炉格納容器内の圧力		原子炉格納容器内の温度		最終ヒートシンクの確保		電源		水源の確保		原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (狭帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (S A)		原子炉格納容器内の水位	操作	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 (S A) サブレーション・チエンバ圧力 (S A)	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力 原子炉圧力 (S A)	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度 (S A) サブレーション・チエンバ温度 (S A) サブレーション・プール水温度 (S A)	原子炉圧力容器への注水量	残留熱代替除去系熱交換器冷却水流量	最終ヒートシンクの確保	残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 B-残留熱除去系熱交換器冷却水流量 B-残留熱除去系熱交換器出口温度	補機監視機能	残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 残留熱代替除去ポンプ出口流量	水源の確保	サブレーション・プール水位 (S A)	
手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)																																											
1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (1) 最終ヒートシンク (海)への代替熱輸送 a. 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱																																													
判断基準	事故時操作要領書 (微候ベース) 「P C V圧力制御」等	A-格納容器旁囲気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器旁囲気放射線モニタ (ドライウェル) A-格納容器旁囲気放射線モニタ (サブレーション・チエンバ) B-格納容器旁囲気放射線モニタ (サブレーション・チエンバ)																																											
	AM設備別操作要領書 「R H A Rによる格納容器除熱」	原子炉格納容器内の放射線量率																																											
		原子炉圧力容器内の温度																																											
		原子炉格納容器内の圧力																																											
		原子炉格納容器内の温度																																											
		最終ヒートシンクの確保																																											
		電源																																											
		水源の確保																																											
		原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (狭帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (S A)																																											
		原子炉格納容器内の水位																																											
操作	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 (S A) サブレーション・チエンバ圧力 (S A)																																											
	原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力 原子炉圧力 (S A)																																											
	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル温度 (S A) サブレーション・チエンバ温度 (S A) サブレーション・プール水温度 (S A)																																											
	原子炉圧力容器への注水量	残留熱代替除去系熱交換器冷却水流量																																											
	最終ヒートシンクの確保	残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 B-残留熱除去系熱交換器冷却水流量 B-残留熱除去系熱交換器出口温度																																											
	補機監視機能	残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 残留熱代替除去ポンプ出口流量																																											
	水源の確保	サブレーション・プール水位 (S A)																																											

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																																																							
<p>第1.5.2 表 重大事故等対処に係る監視計器</p> <p>監視計器一覧 (1/8)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th><th>重大事故等の対応に必要となる監視項目</th><th>監視パラメータ (計器)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (1)最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流電源が健全である場合) a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</td></tr> <tr> <td rowspan="10">判断基準</td><td>原子炉格納容器内の放射線量率</td><td>格納容器内雰囲気放射線レベル (A) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル (A) (S/C) 格納容器内雰囲気放射線レベル (B) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル (B) (S/C)</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td><td>格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td><td>ドライウェル雰囲気温度 サブレッシュン・チエンバ・ブル水温度</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水素濃度</td><td>サブレッシュン・チエンバ・ブル水温度</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の酸素濃度</td><td>格納容器内水素濃度 (A) 格納容器内水素濃度 (B) 格納容器内水素濃度 (SA)</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td><td>サブレッシュン・チエンバ・ブル水位</td></tr> <tr> <td>電源</td><td>M/C 電圧 M/D 電圧 P/C C-1 電圧 P/C D-1 電圧 直流 125V 主母線盤 A 電圧 直流 125V 主母線盤 B 電圧 AM 用直流 125V 充電器蓄電池電圧</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の放射線量率</td><td>格納容器内雰囲気放射線レベル (A) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル (A) (S/C) 格納容器内雰囲気放射線レベル (B) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル (B) (S/C)</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水素濃度</td><td>格納容器内水素濃度 (A) 格納容器内水素濃度 (B) 格納容器内水素濃度 (SA)</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の酸素濃度</td><td>格納容器内酸素濃度</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td><td>サブレッシュン・チエンバ・ブル水位</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td><td>格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td><td>ドライウェル雰囲気温度 サブレッシュン・チエンバ・ブル水温度</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の酸素濃度</td><td>格納容器内水素濃度 (SA) 格納容器内水素濃度</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td><td>サブレッシュン・チエンバ・ブル水位</td></tr> <tr> <td>最終ヒートシンクの確保</td><td>フィルタ装置水位 フィルタ装置入口圧力 フィルタ装置出口放射線モニタ</td></tr> <tr> <td>補機監視機能</td><td>遠隔空気駆動弁操作用ボンベ出口圧力</td></tr> <tr> <td>事故時運転操作手順書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」</td><td>補機監視機能</td><td>遠隔空気駆動弁操作用ボンベ出口圧力</td></tr> <tr> <td>AM設備別操作手順書 「炉心損傷前 PCV ベント (フィルタベント使用 (S/C))」</td><td>補機監視機能</td><td>遠隔空気駆動弁操作用ボンベ出口圧力</td></tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)	1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (1)最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流電源が健全である場合) a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱			判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器内雰囲気放射線レベル (A) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル (A) (S/C) 格納容器内雰囲気放射線レベル (B) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル (B) (S/C)	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル雰囲気温度 サブレッシュン・チエンバ・ブル水温度	原子炉格納容器内の水素濃度	サブレッシュン・チエンバ・ブル水温度	原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器内水素濃度 (A) 格納容器内水素濃度 (B) 格納容器内水素濃度 (SA)	原子炉格納容器内の水位	サブレッシュン・チエンバ・ブル水位	電源	M/C 電圧 M/D 電圧 P/C C-1 電圧 P/C D-1 電圧 直流 125V 主母線盤 A 電圧 直流 125V 主母線盤 B 電圧 AM 用直流 125V 充電器蓄電池電圧	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器内雰囲気放射線レベル (A) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル (A) (S/C) 格納容器内雰囲気放射線レベル (B) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル (B) (S/C)	原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器内水素濃度 (A) 格納容器内水素濃度 (B) 格納容器内水素濃度 (SA)	原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器内酸素濃度	原子炉格納容器内の水位	サブレッシュン・チエンバ・ブル水位	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル雰囲気温度 サブレッシュン・チエンバ・ブル水温度	原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器内水素濃度 (SA) 格納容器内水素濃度	原子炉格納容器内の水位	サブレッシュン・チエンバ・ブル水位	最終ヒートシンクの確保	フィルタ装置水位 フィルタ装置入口圧力 フィルタ装置出口放射線モニタ	補機監視機能	遠隔空気駆動弁操作用ボンベ出口圧力	事故時運転操作手順書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」	補機監視機能	遠隔空気駆動弁操作用ボンベ出口圧力	AM設備別操作手順書 「炉心損傷前 PCV ベント (フィルタベント使用 (S/C))」	補機監視機能	遠隔空気駆動弁操作用ボンベ出口圧力	<p>第1.5-2 表 重大事故等対処に係る監視計器</p> <p>監視計器一覧 (1/10)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th><th>重大事故等の対応に必要となる監視項目</th><th>監視パラメータ (計器)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (1) 最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流電源が健全である場合) a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (a) 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</td></tr> <tr> <td rowspan="10">判断基準</td><td>原子炉格納容器内の放射線量率</td><td>格納容器雰囲気放射線モニタ (D/W) 格納容器雰囲気放射線モニタ (S/C)</td></tr> <tr> <td>原子炉圧力容器内の温度</td><td>原子炉圧力容器温度</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td><td>ドライウェル圧力 サブレッシュン・チエンバ圧力</td></tr> <tr> <td>電源</td><td>M/C 2D 電圧 パワーセンタ (以下「パワーセンタ」) を「P/C」という。) 2C 電圧 M/C 2D 電圧 P/C 2D 電圧 緊急用 M/C 電圧 緊急用 P/C 電圧 直流 125V 主母線盤 A 電圧 直流 125V 主母線盤 B 電圧 緊急用直流 125V 主母線盤電圧</td></tr> <tr> <td>非常時運転手順書 II (微候ベース) 「PCV圧力制御」</td><td>原子炉格納容器内の水位</td><td>サブレッシュン・ブル水位</td></tr> <tr> <td>AM設備別操作手順書</td><td>原子炉格納容器内の圧力</td><td>ドライウェル圧力 サブレッシュン・チエンバ圧力</td></tr> <tr> <td></td><td>原子炉格納容器内の温度</td><td>ドライウェル雰囲気温度 サブレッシュン・チエンバ雰囲気温度</td></tr> <tr> <td></td><td>原子炉格納容器内の水素濃度</td><td>格納容器内水素濃度 (SA) 格納容器内水素濃度</td></tr> <tr> <td></td><td>原子炉格納容器内の酸素濃度</td><td>格納容器内酸素濃度 (SA) 格納容器内酸素濃度</td></tr> <tr> <td></td><td>原子炉格納容器内の水位</td><td>サブレッシュン・ブル水位</td></tr> <tr> <td></td><td>最終ヒートシンクの確保</td><td>フィルタ装置水位 フィルタ装置圧力 フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置出口放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)</td></tr> <tr> <td rowspan="10">操作</td><td>原子炉格納容器内の放射線量率</td><td>原子炉格納容器内の放射線量率</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水素濃度</td><td>A - 格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウェル) B - 格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウェル)</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の酸素濃度</td><td>A - 格納容器雰囲気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ) B - 格納容器雰囲気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ)</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td><td>原子炉圧力容器温度 (SA)</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td><td>ドライウェル圧力 (SA) サブレッシュン・チエンバ圧力 (SA)</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td><td>原子炉格納容器内の水位</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の酸素濃度</td><td>サブレッシュン・ブル水位 (SA)</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td><td>C - メタクラ母線電圧 D - メタクラ母線電圧 C - ロードセンタ母線電圧 D - ロードセンタ母線電圧 緊急用メタクラ電圧 SA - ロードセンタ母線電圧</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の放射線量率</td><td>A - 格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウェル) B - 格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウェル)</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水素濃度</td><td>A - 格納容器雰囲気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ) B - 格納容器雰囲気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ)</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の酸素濃度</td><td>A - 格納容器水素濃度 B - 格納容器水素濃度 格納容器水素濃度 (SA)</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td><td>A - 格納容器酸素濃度 B - 格納容器酸素濃度 格納容器酸素濃度 (SA)</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td><td>原子炉格納容器内の水位</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td><td>サブレッシュン・チエンバ温度 (SA) サブレッシュン・ブル水温度 (SA) ドライウェル温度 (SA)</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の酸素濃度</td><td>最終ヒートシンクの確保</td></tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)	1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (1) 最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流電源が健全である場合) a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (a) 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱			判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ (D/W) 格納容器雰囲気放射線モニタ (S/C)	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 サブレッシュン・チエンバ圧力	電源	M/C 2D 電圧 パワーセンタ (以下「パワーセンタ」) を「P/C」という。) 2C 電圧 M/C 2D 電圧 P/C 2D 電圧 緊急用 M/C 電圧 緊急用 P/C 電圧 直流 125V 主母線盤 A 電圧 直流 125V 主母線盤 B 電圧 緊急用直流 125V 主母線盤電圧	非常時運転手順書 II (微候ベース) 「PCV圧力制御」	原子炉格納容器内の水位	サブレッシュン・ブル水位	AM設備別操作手順書	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 サブレッシュン・チエンバ圧力		原子炉格納容器内の温度	ドライウェル雰囲気温度 サブレッシュン・チエンバ雰囲気温度		原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器内水素濃度 (SA) 格納容器内水素濃度		原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器内酸素濃度 (SA) 格納容器内酸素濃度		原子炉格納容器内の水位	サブレッシュン・ブル水位		最終ヒートシンクの確保	フィルタ装置水位 フィルタ装置圧力 フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置出口放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)	操作	原子炉格納容器内の放射線量率	原子炉格納容器内の放射線量率	原子炉格納容器内の水素濃度	A - 格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウェル) B - 格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウェル)	原子炉格納容器内の酸素濃度	A - 格納容器雰囲気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ) B - 格納容器雰囲気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ)	原子炉格納容器内の水位	原子炉圧力容器温度 (SA)	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 (SA) サブレッシュン・チエンバ圧力 (SA)	原子炉格納容器内の温度	原子炉格納容器内の水位	原子炉格納容器内の酸素濃度	サブレッシュン・ブル水位 (SA)	原子炉格納容器内の水位	C - メタクラ母線電圧 D - メタクラ母線電圧 C - ロードセンタ母線電圧 D - ロードセンタ母線電圧 緊急用メタクラ電圧 SA - ロードセンタ母線電圧	原子炉格納容器内の放射線量率	A - 格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウェル) B - 格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウェル)	原子炉格納容器内の水素濃度	A - 格納容器雰囲気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ) B - 格納容器雰囲気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ)	原子炉格納容器内の酸素濃度	A - 格納容器水素濃度 B - 格納容器水素濃度 格納容器水素濃度 (SA)	原子炉格納容器内の水位	A - 格納容器酸素濃度 B - 格納容器酸素濃度 格納容器酸素濃度 (SA)	原子炉格納容器内の圧力	原子炉格納容器内の水位	原子炉格納容器内の温度	サブレッシュン・チエンバ温度 (SA) サブレッシュン・ブル水温度 (SA) ドライウェル温度 (SA)	原子炉格納容器内の酸素濃度	最終ヒートシンクの確保	<p>監視計器一覧 (2/11)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th><th>重大事故等の対応に必要となる監視項目</th><th>監視パラメータ (計器)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流電源が健全である場合) a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (a) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</td></tr> <tr> <td rowspan="10">操作</td><td>原子炉格納容器内の放射線量率</td><td>A - 格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウェル) B - 格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウェル)</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水素濃度</td><td>A - 格納容器雰囲気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ) B - 格納容器雰囲気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ)</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の酸素濃度</td><td>A - 格納容器水素濃度 B - 格納容器水素濃度 格納容器水素濃度 (SA)</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td><td>A - 格納容器酸素濃度 B - 格納容器酸素濃度 格納容器酸素濃度 (SA)</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td><td>原子炉格納容器内の水位</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td><td>サブレッシュン・チエンバ温度 (SA) サブレッシュン・ブル水温度 (SA) ドライウェル温度 (SA)</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の酸素濃度</td><td>最終ヒートシンクの確保</td></tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)	1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流電源が健全である場合) a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (a) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱			操作	原子炉格納容器内の放射線量率	A - 格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウェル) B - 格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウェル)	原子炉格納容器内の水素濃度	A - 格納容器雰囲気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ) B - 格納容器雰囲気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ)	原子炉格納容器内の酸素濃度	A - 格納容器水素濃度 B - 格納容器水素濃度 格納容器水素濃度 (SA)	原子炉格納容器内の水位	A - 格納容器酸素濃度 B - 格納容器酸素濃度 格納容器酸素濃度 (SA)	原子炉格納容器内の圧力	原子炉格納容器内の水位	原子炉格納容器内の温度	サブレッシュン・チエンバ温度 (SA) サブレッシュン・ブル水温度 (SA) ドライウェル温度 (SA)	原子炉格納容器内の酸素濃度	最終ヒートシンクの確保	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 <p>【柏崎 6/7, 東海第二】</p> <p>対応手段における監視計器の相違</p>
手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																																																																																								
1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (1)最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流電源が健全である場合) a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱																																																																																																																																										
判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器内雰囲気放射線レベル (A) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル (A) (S/C) 格納容器内雰囲気放射線レベル (B) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル (B) (S/C)																																																																																																																																								
	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)																																																																																																																																								
	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル雰囲気温度 サブレッシュン・チエンバ・ブル水温度																																																																																																																																								
	原子炉格納容器内の水素濃度	サブレッシュン・チエンバ・ブル水温度																																																																																																																																								
	原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器内水素濃度 (A) 格納容器内水素濃度 (B) 格納容器内水素濃度 (SA)																																																																																																																																								
	原子炉格納容器内の水位	サブレッシュン・チエンバ・ブル水位																																																																																																																																								
	電源	M/C 電圧 M/D 電圧 P/C C-1 電圧 P/C D-1 電圧 直流 125V 主母線盤 A 電圧 直流 125V 主母線盤 B 電圧 AM 用直流 125V 充電器蓄電池電圧																																																																																																																																								
	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器内雰囲気放射線レベル (A) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル (A) (S/C) 格納容器内雰囲気放射線レベル (B) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル (B) (S/C)																																																																																																																																								
	原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器内水素濃度 (A) 格納容器内水素濃度 (B) 格納容器内水素濃度 (SA)																																																																																																																																								
	原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器内酸素濃度																																																																																																																																								
原子炉格納容器内の水位	サブレッシュン・チエンバ・ブル水位																																																																																																																																									
原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)																																																																																																																																									
原子炉格納容器内の温度	ドライウェル雰囲気温度 サブレッシュン・チエンバ・ブル水温度																																																																																																																																									
原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器内水素濃度 (SA) 格納容器内水素濃度																																																																																																																																									
原子炉格納容器内の水位	サブレッシュン・チエンバ・ブル水位																																																																																																																																									
最終ヒートシンクの確保	フィルタ装置水位 フィルタ装置入口圧力 フィルタ装置出口放射線モニタ																																																																																																																																									
補機監視機能	遠隔空気駆動弁操作用ボンベ出口圧力																																																																																																																																									
事故時運転操作手順書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」	補機監視機能	遠隔空気駆動弁操作用ボンベ出口圧力																																																																																																																																								
AM設備別操作手順書 「炉心損傷前 PCV ベント (フィルタベント使用 (S/C))」	補機監視機能	遠隔空気駆動弁操作用ボンベ出口圧力																																																																																																																																								
手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																																																																																								
1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (1) 最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流電源が健全である場合) a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (a) 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱																																																																																																																																										
判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ (D/W) 格納容器雰囲気放射線モニタ (S/C)																																																																																																																																								
	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度																																																																																																																																								
	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 サブレッシュン・チエンバ圧力																																																																																																																																								
	電源	M/C 2D 電圧 パワーセンタ (以下「パワーセンタ」) を「P/C」という。) 2C 電圧 M/C 2D 電圧 P/C 2D 電圧 緊急用 M/C 電圧 緊急用 P/C 電圧 直流 125V 主母線盤 A 電圧 直流 125V 主母線盤 B 電圧 緊急用直流 125V 主母線盤電圧																																																																																																																																								
	非常時運転手順書 II (微候ベース) 「PCV圧力制御」	原子炉格納容器内の水位	サブレッシュン・ブル水位																																																																																																																																							
	AM設備別操作手順書	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 サブレッシュン・チエンバ圧力																																																																																																																																							
		原子炉格納容器内の温度	ドライウェル雰囲気温度 サブレッシュン・チエンバ雰囲気温度																																																																																																																																							
		原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器内水素濃度 (SA) 格納容器内水素濃度																																																																																																																																							
		原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器内酸素濃度 (SA) 格納容器内酸素濃度																																																																																																																																							
		原子炉格納容器内の水位	サブレッシュン・ブル水位																																																																																																																																							
	最終ヒートシンクの確保	フィルタ装置水位 フィルタ装置圧力 フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置出口放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)																																																																																																																																								
操作	原子炉格納容器内の放射線量率	原子炉格納容器内の放射線量率																																																																																																																																								
	原子炉格納容器内の水素濃度	A - 格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウェル) B - 格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウェル)																																																																																																																																								
	原子炉格納容器内の酸素濃度	A - 格納容器雰囲気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ) B - 格納容器雰囲気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ)																																																																																																																																								
	原子炉格納容器内の水位	原子炉圧力容器温度 (SA)																																																																																																																																								
	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 (SA) サブレッシュン・チエンバ圧力 (SA)																																																																																																																																								
	原子炉格納容器内の温度	原子炉格納容器内の水位																																																																																																																																								
	原子炉格納容器内の酸素濃度	サブレッシュン・ブル水位 (SA)																																																																																																																																								
	原子炉格納容器内の水位	C - メタクラ母線電圧 D - メタクラ母線電圧 C - ロードセンタ母線電圧 D - ロードセンタ母線電圧 緊急用メタクラ電圧 SA - ロードセンタ母線電圧																																																																																																																																								
	原子炉格納容器内の放射線量率	A - 格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウェル) B - 格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウェル)																																																																																																																																								
	原子炉格納容器内の水素濃度	A - 格納容器雰囲気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ) B - 格納容器雰囲気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ)																																																																																																																																								
原子炉格納容器内の酸素濃度	A - 格納容器水素濃度 B - 格納容器水素濃度 格納容器水素濃度 (SA)																																																																																																																																									
原子炉格納容器内の水位	A - 格納容器酸素濃度 B - 格納容器酸素濃度 格納容器酸素濃度 (SA)																																																																																																																																									
原子炉格納容器内の圧力	原子炉格納容器内の水位																																																																																																																																									
原子炉格納容器内の温度	サブレッシュン・チエンバ温度 (SA) サブレッシュン・ブル水温度 (SA) ドライウェル温度 (SA)																																																																																																																																									
原子炉格納容器内の酸素濃度	最終ヒートシンクの確保																																																																																																																																									
手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																																																																																								
1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流電源が健全である場合) a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (a) 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱																																																																																																																																										
操作	原子炉格納容器内の放射線量率	A - 格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウェル) B - 格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウェル)																																																																																																																																								
	原子炉格納容器内の水素濃度	A - 格納容器雰囲気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ) B - 格納容器雰囲気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ)																																																																																																																																								
	原子炉格納容器内の酸素濃度	A - 格納容器水素濃度 B - 格納容器水素濃度 格納容器水素濃度 (SA)																																																																																																																																								
	原子炉格納容器内の水位	A - 格納容器酸素濃度 B - 格納容器酸素濃度 格納容器酸素濃度 (SA)																																																																																																																																								
	原子炉格納容器内の圧力	原子炉格納容器内の水位																																																																																																																																								
	原子炉格納容器内の温度	サブレッシュン・チエンバ温度 (SA) サブレッシュン・ブル水温度 (SA) ドライウェル温度 (SA)																																																																																																																																								
	原子炉格納容器内の酸素濃度	最終ヒートシンクの確保																																																																																																																																								

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																																																					
<p><u>監視計器一覧 (2/8)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th><th>重大事故等の対応に必要となる監視項目</th><th>監視パラメータ (計器)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (1)最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流動力電源が健全である場合) a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</td></tr> <tr> <td rowspan="2">判断基準</td><td rowspan="2">最終ヒートシンクの確保</td><td>残留熱除去系(a)系統流量 残留熱除去系(b)系統流量 残留熱除去系ポンプ(a)吐出圧力 残留熱除去系ポンプ(b)吐出圧力 原子炉浦換冷却水系(a)系統流量 原子炉浦換冷却水系(b)系統流量 残留熱除去系熱交換器(a)入口冷却水流量 残留熱除去系熱交換器(b)入口冷却水流量</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr> <td rowspan="2">多様なハザード対応手順 「フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り」</td><td>補機監視機能</td><td>フィルタ装置水位</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>補機監視機能</td><td>フィルタ装置水位</td></tr> <tr> <td rowspan="2">多様なハザード対応手順 「フィルタベント水位調整 (水張り)」</td><td>補機監視機能</td><td>フィルタ装置水位 フィルタ装置全端フィルタ差圧</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>補機監視機能</td><td>フィルタ装置水位 フィルタ装置ドレン移送流量</td></tr> <tr> <td rowspan="2">多様なハザード対応手順 「フィルタベント停止後のモニタージ」</td><td>判断基準</td><td>-</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>補機監視機能</td><td>フィルタ装置水素濃度 ・フィルタ装置入口水素濃度 ・フィルタ装置出口水素濃度 フィルタ装置入口圧力</td></tr> <tr> <td rowspan="2">多様なハザード対応手順 「フィルタ装置スクラバ水pH調整」</td><td>判断基準</td><td>-</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>補機監視機能</td><td>フィルタ装置スクラバ水pH フィルタ装置水位</td></tr> <tr> <td rowspan="2">多様なハザード対応手順 「ドレン移送ラインNバージ」</td><td>判断基準</td><td>-</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>補機監視機能</td><td>ドレン移送ライン圧力</td></tr> <tr> <td rowspan="2">多様なハザード対応手順 「ドレンタンク水抜き」</td><td>判断基準</td><td>補機監視機能</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>補機監視機能</td><td>ドレンタンク水位 フィルタ装置ドレン移送流量</td></tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)	1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (1)最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流動力電源が健全である場合) a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱			判断基準	最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系(a)系統流量 残留熱除去系(b)系統流量 残留熱除去系ポンプ(a)吐出圧力 残留熱除去系ポンプ(b)吐出圧力 原子炉浦換冷却水系(a)系統流量 原子炉浦換冷却水系(b)系統流量 残留熱除去系熱交換器(a)入口冷却水流量 残留熱除去系熱交換器(b)入口冷却水流量	操作	-	-	多様なハザード対応手順 「フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り」	補機監視機能	フィルタ装置水位	操作	補機監視機能	フィルタ装置水位	多様なハザード対応手順 「フィルタベント水位調整 (水張り)」	補機監視機能	フィルタ装置水位 フィルタ装置全端フィルタ差圧	操作	補機監視機能	フィルタ装置水位 フィルタ装置ドレン移送流量	多様なハザード対応手順 「フィルタベント停止後のモニタージ」	判断基準	-	操作	補機監視機能	フィルタ装置水素濃度 ・フィルタ装置入口水素濃度 ・フィルタ装置出口水素濃度 フィルタ装置入口圧力	多様なハザード対応手順 「フィルタ装置スクラバ水pH調整」	判断基準	-	操作	補機監視機能	フィルタ装置スクラバ水pH フィルタ装置水位	多様なハザード対応手順 「ドレン移送ラインNバージ」	判断基準	-	操作	補機監視機能	ドレン移送ライン圧力	多様なハザード対応手順 「ドレンタンク水抜き」	判断基準	補機監視機能	操作	補機監視機能	ドレンタンク水位 フィルタ装置ドレン移送流量	<p><u>監視計器一覧 (2/10)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th><th>重大事故等の対応に必要となる監視項目</th><th>監視パラメータ (計器)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (1) 最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流動力電源が健全である場合) a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (b) フィルタ装置スクラビング水補給</td></tr> <tr> <td rowspan="2">AM設備別操作手順書</td><td>判断基準</td><td>最終ヒートシンクの確保 フィルタ装置水位</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>最終ヒートシンクの確保 フィルタ装置水位</td></tr> <tr> <td colspan="3">1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (1) 最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流動力電源が健全である場合) a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (c) 原子炉格納容器内の不活性ガス (窒素) 置換</td></tr> <tr> <td rowspan="2">AM設備別操作手順書</td><td>判断基準</td><td>原子炉格納容器内の圧力 ドライウェル圧力 サブレッシュン・チエンバ圧力</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>原子炉格納容器内の温度 ドライウェル窒囲気温度 サブレッシュン・チエンバ窒囲気温度</td></tr> <tr> <td rowspan="2">AM設備別操作手順書</td><td>判断基準</td><td>原子炉格納容器内の水素濃度 (SA) 格納容器内水素濃度</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>原子炉格納容器内の圧力 ドライウェル圧力 サブレッシュン・チエンバ圧力</td></tr> <tr> <td rowspan="2">AM設備別操作手順書</td><td>判断基準</td><td>原子炉格納容器内の温度 ドライウェル窒囲気温度 サブレッシュン・チエンバ窒囲気温度</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>原子炉格納容器内の水素濃度 格納容器内水素濃度</td></tr> <tr> <td rowspan="2">AM設備別操作手順書</td><td>判断基準</td><td>原子炉格納容器内の酸素濃度 (SA) 格納容器内酸素濃度</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>原子炉格納容器内の酸素濃度 残留熱除去系系統流量 代替循環冷却系格納容器スプレイ流量 最終ヒートシンクの確保</td></tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)	1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (1) 最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流動力電源が健全である場合) a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (b) フィルタ装置スクラビング水補給			AM設備別操作手順書	判断基準	最終ヒートシンクの確保 フィルタ装置水位	操作	最終ヒートシンクの確保 フィルタ装置水位	1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (1) 最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流動力電源が健全である場合) a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (c) 原子炉格納容器内の不活性ガス (窒素) 置換			AM設備別操作手順書	判断基準	原子炉格納容器内の圧力 ドライウェル圧力 サブレッシュン・チエンバ圧力	操作	原子炉格納容器内の温度 ドライウェル窒囲気温度 サブレッシュン・チエンバ窒囲気温度	AM設備別操作手順書	判断基準	原子炉格納容器内の水素濃度 (SA) 格納容器内水素濃度	操作	原子炉格納容器内の圧力 ドライウェル圧力 サブレッシュン・チエンバ圧力	AM設備別操作手順書	判断基準	原子炉格納容器内の温度 ドライウェル窒囲気温度 サブレッシュン・チエンバ窒囲気温度	操作	原子炉格納容器内の水素濃度 格納容器内水素濃度	AM設備別操作手順書	判断基準	原子炉格納容器内の酸素濃度 (SA) 格納容器内酸素濃度	操作	原子炉格納容器内の酸素濃度 残留熱除去系系統流量 代替循環冷却系格納容器スプレイ流量 最終ヒートシンクの確保	<p><u>監視計器一覧 (3/11)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th><th>重大事故等の対応に必要となる監視項目</th><th>監視パラメータ (計器)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流動力電源が健全である場合) a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (b) 第1ペントフィルタスクラバ容器水位調整 (水張り)</td></tr> <tr> <td>事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」</td><td>判断基準</td><td>補機監視機能</td></tr> <tr> <td>AM設備別操作要領書 「第1ペントフィルタスクラバ容器水位調整」</td><td>操作</td><td>スクラバ容器水位</td></tr> <tr> <td>原子力災害対策手順 「第1ペントフィルタスクラバ容器への水補給」</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流動力電源が健全である場合) a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (c) 第1ペントフィルタスクラバ容器水位調整 (水抜き)</td></tr> <tr> <td>事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」</td><td>判断基準</td><td>補機監視機能</td></tr> <tr> <td>AM設備別操作要領書 「第1ペントフィルタスクラバ容器水位調整」</td><td>操作</td><td>スクラバ容器水位</td></tr> <tr> <td>原子力災害対策手順 「第1ペントフィルタスクラバ容器への水補給」</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流動力電源が健全である場合) a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (d) 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスバージ</td></tr> <tr> <td>事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」</td><td>判断基準</td><td>A-格納容器窒囲気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器窒囲気放射線モニタ (ドライウェル)</td></tr> <tr> <td>AM設備別操作要領書 「格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスバージ」</td><td>操作</td><td>原予炉格納容器内の放射線量率 A-格納容器窒囲気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ) B-格納容器窒囲気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ)</td></tr> <tr> <td>原子力災害対策手順 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器フィルタベント系の窒素ガス置換」</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td colspan="3">1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流動力電源が健全である場合) a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (e) 第1ペントフィルタスクラバ容器スクラビング水pH調整</td></tr> <tr> <td>事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」</td><td>判断基準</td><td>-</td></tr> <tr> <td>AM設備別操作要領書 「第1ペントフィルタスクラバ容器水位調整」</td><td>操作</td><td>-</td></tr> <tr> <td>原子力災害対策手順 「第1ペントフィルタスクラバ容器への水補給」</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)	1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流動力電源が健全である場合) a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (b) 第1ペントフィルタスクラバ容器水位調整 (水張り)			事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」	判断基準	補機監視機能	AM設備別操作要領書 「第1ペントフィルタスクラバ容器水位調整」	操作	スクラバ容器水位	原子力災害対策手順 「第1ペントフィルタスクラバ容器への水補給」			1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流動力電源が健全である場合) a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (c) 第1ペントフィルタスクラバ容器水位調整 (水抜き)			事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」	判断基準	補機監視機能	AM設備別操作要領書 「第1ペントフィルタスクラバ容器水位調整」	操作	スクラバ容器水位	原子力災害対策手順 「第1ペントフィルタスクラバ容器への水補給」			1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流動力電源が健全である場合) a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (d) 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスバージ			事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」	判断基準	A-格納容器窒囲気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器窒囲気放射線モニタ (ドライウェル)	AM設備別操作要領書 「格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスバージ」	操作	原予炉格納容器内の放射線量率 A-格納容器窒囲気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ) B-格納容器窒囲気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ)	原子力災害対策手順 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器フィルタベント系の窒素ガス置換」			1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流動力電源が健全である場合) a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (e) 第1ペントフィルタスクラバ容器スクラビング水pH調整			事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」	判断基準	-	AM設備別操作要領書 「第1ペントフィルタスクラバ容器水位調整」	操作	-	原子力災害対策手順 「第1ペントフィルタスクラバ容器への水補給」			<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 対応手段における監視計器の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑤, ⑥, ⑦, ⑧の相違</p>
手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																																																																																						
1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (1)最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流動力電源が健全である場合) a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱																																																																																																																																								
判断基準	最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系(a)系統流量 残留熱除去系(b)系統流量 残留熱除去系ポンプ(a)吐出圧力 残留熱除去系ポンプ(b)吐出圧力 原子炉浦換冷却水系(a)系統流量 原子炉浦換冷却水系(b)系統流量 残留熱除去系熱交換器(a)入口冷却水流量 残留熱除去系熱交換器(b)入口冷却水流量																																																																																																																																						
		操作	-	-																																																																																																																																				
多様なハザード対応手順 「フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り」	補機監視機能	フィルタ装置水位																																																																																																																																						
	操作	補機監視機能	フィルタ装置水位																																																																																																																																					
多様なハザード対応手順 「フィルタベント水位調整 (水張り)」	補機監視機能	フィルタ装置水位 フィルタ装置全端フィルタ差圧																																																																																																																																						
	操作	補機監視機能	フィルタ装置水位 フィルタ装置ドレン移送流量																																																																																																																																					
多様なハザード対応手順 「フィルタベント停止後のモニタージ」	判断基準	-																																																																																																																																						
	操作	補機監視機能	フィルタ装置水素濃度 ・フィルタ装置入口水素濃度 ・フィルタ装置出口水素濃度 フィルタ装置入口圧力																																																																																																																																					
多様なハザード対応手順 「フィルタ装置スクラバ水pH調整」	判断基準	-																																																																																																																																						
	操作	補機監視機能	フィルタ装置スクラバ水pH フィルタ装置水位																																																																																																																																					
多様なハザード対応手順 「ドレン移送ラインNバージ」	判断基準	-																																																																																																																																						
	操作	補機監視機能	ドレン移送ライン圧力																																																																																																																																					
多様なハザード対応手順 「ドレンタンク水抜き」	判断基準	補機監視機能																																																																																																																																						
	操作	補機監視機能	ドレンタンク水位 フィルタ装置ドレン移送流量																																																																																																																																					
手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																																																																																						
1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (1) 最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流動力電源が健全である場合) a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (b) フィルタ装置スクラビング水補給																																																																																																																																								
AM設備別操作手順書	判断基準	最終ヒートシンクの確保 フィルタ装置水位																																																																																																																																						
	操作	最終ヒートシンクの確保 フィルタ装置水位																																																																																																																																						
1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (1) 最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流動力電源が健全である場合) a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (c) 原子炉格納容器内の不活性ガス (窒素) 置換																																																																																																																																								
AM設備別操作手順書	判断基準	原子炉格納容器内の圧力 ドライウェル圧力 サブレッシュン・チエンバ圧力																																																																																																																																						
	操作	原子炉格納容器内の温度 ドライウェル窒囲気温度 サブレッシュン・チエンバ窒囲気温度																																																																																																																																						
AM設備別操作手順書	判断基準	原子炉格納容器内の水素濃度 (SA) 格納容器内水素濃度																																																																																																																																						
	操作	原子炉格納容器内の圧力 ドライウェル圧力 サブレッシュン・チエンバ圧力																																																																																																																																						
AM設備別操作手順書	判断基準	原子炉格納容器内の温度 ドライウェル窒囲気温度 サブレッシュン・チエンバ窒囲気温度																																																																																																																																						
	操作	原子炉格納容器内の水素濃度 格納容器内水素濃度																																																																																																																																						
AM設備別操作手順書	判断基準	原子炉格納容器内の酸素濃度 (SA) 格納容器内酸素濃度																																																																																																																																						
	操作	原子炉格納容器内の酸素濃度 残留熱除去系系統流量 代替循環冷却系格納容器スプレイ流量 最終ヒートシンクの確保																																																																																																																																						
手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																																																																																						
1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流動力電源が健全である場合) a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (b) 第1ペントフィルタスクラバ容器水位調整 (水張り)																																																																																																																																								
事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」	判断基準	補機監視機能																																																																																																																																						
AM設備別操作要領書 「第1ペントフィルタスクラバ容器水位調整」	操作	スクラバ容器水位																																																																																																																																						
原子力災害対策手順 「第1ペントフィルタスクラバ容器への水補給」																																																																																																																																								
1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流動力電源が健全である場合) a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (c) 第1ペントフィルタスクラバ容器水位調整 (水抜き)																																																																																																																																								
事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」	判断基準	補機監視機能																																																																																																																																						
AM設備別操作要領書 「第1ペントフィルタスクラバ容器水位調整」	操作	スクラバ容器水位																																																																																																																																						
原子力災害対策手順 「第1ペントフィルタスクラバ容器への水補給」																																																																																																																																								
1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流動力電源が健全である場合) a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (d) 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスバージ																																																																																																																																								
事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」	判断基準	A-格納容器窒囲気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器窒囲気放射線モニタ (ドライウェル)																																																																																																																																						
AM設備別操作要領書 「格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスバージ」	操作	原予炉格納容器内の放射線量率 A-格納容器窒囲気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ) B-格納容器窒囲気放射線モニタ (サブレッシュン・チエンバ)																																																																																																																																						
原子力災害対策手順 「可搬式窒素供給装置を使用した格納容器フィルタベント系の窒素ガス置換」																																																																																																																																								
1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流動力電源が健全である場合) a. 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (e) 第1ペントフィルタスクラバ容器スクラビング水pH調整																																																																																																																																								
事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」	判断基準	-																																																																																																																																						
AM設備別操作要領書 「第1ペントフィルタスクラバ容器水位調整」	操作	-																																																																																																																																						
原子力災害対策手順 「第1ペントフィルタスクラバ容器への水補給」																																																																																																																																								

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																							
	<p style="text-align: center;"><u>監視計器一覧 (3／10)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">手順書</th> <th colspan="2" style="width: 60%;">重大事故等の対応に必要となる監視項目</th> <th style="width: 25%;">監視パラメータ（計器）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (1) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合） a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (d) フィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換</td> </tr> <tr> <td rowspan="4" style="vertical-align: top; text-align: center;">AM設備別操作手順書</td> <td rowspan="3" style="vertical-align: middle; text-align: center;">判断基準</td> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウェル圧力 サプレッション・チェンバ圧力</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水素濃度</td> <td>格納容器内水素濃度（S A） 格納容器内水素濃度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の酸素濃度</td> <td>格納容器内酸素濃度（S A） 格納容器内酸素濃度</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: top; text-align: center;">操作</td> <td>最終ヒートシンクの確保</td> <td>フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置入口水素濃度</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (1) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合） a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (e) フィルタ装置スクラビング水移送</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: top; text-align: center;">AM設備別操作手順書</td> <td rowspan="2" style="vertical-align: middle; text-align: center;">判断基準</td> <td>最終ヒートシンクの確保</td> <td>フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置水位</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: top; text-align: center;">操作</td> <td>最終ヒートシンクの確保</td> <td>フィルタ装置水位 フィルタ装置入口水素濃度</td> </tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目		監視パラメータ（計器）	1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (1) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合） a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (d) フィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換				AM設備別操作手順書	判断基準	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 サプレッション・チェンバ圧力	原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器内水素濃度（S A） 格納容器内水素濃度	原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器内酸素濃度（S A） 格納容器内酸素濃度	操作	最終ヒートシンクの確保	フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置入口水素濃度	1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (1) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合） a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (e) フィルタ装置スクラビング水移送			AM設備別操作手順書	判断基準	最終ヒートシンクの確保	フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置水位	操作	最終ヒートシンクの確保	フィルタ装置水位 フィルタ装置入口水素濃度	<p style="text-align: center;"><u>監視計器一覧 (4／11)</u></p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">手順書</th> <th colspan="2" style="width: 60%;">重大事故等の対応に必要となる監視項目</th> <th style="width: 25%;">監視パラメータ（計器）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="4">1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合） b. 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給</td> </tr> <tr> <td rowspan="6" style="vertical-align: top; text-align: center;">事故時操作要領書（微候ベース） 「P C V圧力制御」</td> <td rowspan="3" style="vertical-align: middle; text-align: center;">判断基準</td> <td>原子炉格納容器内の放射線量率</td> <td>A-格納容器旁閉気放射線モニタ（ドライウェル） B-格納容器旁閉気放射線モニタ（ドライウェル） A-格納容器旁閉気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） B-格納容器旁閉気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）</td> </tr> <tr> <td>原子炉圧力容器内の温度</td> <td>原子炉圧力容器温度（S A）</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウェル圧力（S A） サプレッション・チェンバ圧力（S A）</td> </tr> <tr> <td rowspan="3" style="vertical-align: top; text-align: center;">操作</td> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウェル圧力（S A） サプレッション・チェンバ圧力（S A）</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>サプレッション・ブール水温度（S A）</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水素濃度</td> <td>A-格納容器水素濃度 B-格納容器水素濃度 格納容器水素濃度（S A）</td> </tr> <tr> <td rowspan="2" style="vertical-align: top; text-align: center;">操作</td> <td>原子炉格納容器内の酸素濃度</td> <td>A-格納容器酸素濃度 B-格納容器酸素濃度 格納容器酸素濃度（S A）</td> </tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目		監視パラメータ（計器）	1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合） b. 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給				事故時操作要領書（微候ベース） 「P C V圧力制御」	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率	A-格納容器旁閉気放射線モニタ（ドライウェル） B-格納容器旁閉気放射線モニタ（ドライウェル） A-格納容器旁閉気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） B-格納容器旁閉気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（S A）	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（S A） サプレッション・チェンバ圧力（S A）	操作	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（S A） サプレッション・チェンバ圧力（S A）	原子炉格納容器内の温度	サプレッション・ブール水温度（S A）	原子炉格納容器内の水素濃度	A-格納容器水素濃度 B-格納容器水素濃度 格納容器水素濃度（S A）	操作	原子炉格納容器内の酸素濃度	A-格納容器酸素濃度 B-格納容器酸素濃度 格納容器酸素濃度（S A）	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【東海第二】 対応手段における監視計器の相違 ・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給の成立性を記載
手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目		監視パラメータ（計器）																																																							
1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (1) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合） a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (d) フィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換																																																										
AM設備別操作手順書	判断基準	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 サプレッション・チェンバ圧力																																																							
		原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器内水素濃度（S A） 格納容器内水素濃度																																																							
		原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器内酸素濃度（S A） 格納容器内酸素濃度																																																							
	操作	最終ヒートシンクの確保	フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置入口水素濃度																																																							
1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (1) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合） a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (e) フィルタ装置スクラビング水移送																																																										
AM設備別操作手順書	判断基準	最終ヒートシンクの確保	フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置水位																																																							
		操作	最終ヒートシンクの確保	フィルタ装置水位 フィルタ装置入口水素濃度																																																						
手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目		監視パラメータ（計器）																																																							
1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（交流動力電源が健全である場合） b. 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給																																																										
事故時操作要領書（微候ベース） 「P C V圧力制御」	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率	A-格納容器旁閉気放射線モニタ（ドライウェル） B-格納容器旁閉気放射線モニタ（ドライウェル） A-格納容器旁閉気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ） B-格納容器旁閉気放射線モニタ（サプレッション・チェンバ）																																																							
		原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度（S A）																																																							
		原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（S A） サプレッション・チェンバ圧力（S A）																																																							
	操作	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力（S A） サプレッション・チェンバ圧力（S A）																																																							
		原子炉格納容器内の温度	サプレッション・ブール水温度（S A）																																																							
		原子炉格納容器内の水素濃度	A-格納容器水素濃度 B-格納容器水素濃度 格納容器水素濃度（S A）																																																							
操作	原子炉格納容器内の酸素濃度	A-格納容器酸素濃度 B-格納容器酸素濃度 格納容器酸素濃度（S A）																																																								

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																																				
<p><u>監視計器一覧 (3/8)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>重大事故等の対応に必要となる監視項目</th> <th>監視パラメータ (計器)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (1)最終ヒートシンク(大気)への代替熱輸送(交流動力電源が健全である場合) b.耐圧強化ペント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">AM設備別操作手順書 「炉心損傷前 PCVペント (耐圧強化ライン使用 (S/C))」 「炉心損傷前 PCVペント (耐圧強化ライン使用 (D/W))」</td> <td>原子炉格納容器内の放射線量率</td> <td>格納容器内空閑気放射線レベル(A) (D/W) 格納容器内空閑気放射線レベル(A) (S/C) 格納容器内空閑気放射線レベル(B) (D/W) 格納容器内空閑気放射線レベル(B) (S/C)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>格納容器内圧力(D/W) 格納容器内圧力(S/C)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウェル空閑気温度 サブレッシュ・チエンバ・ガス温度 サブレッシュ・チエンバ・ブル水温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水素濃度</td> <td>格納容器内水素濃度(A) 格納容器内水素濃度(B) 格納容器内水素濃度(SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の酸素濃度</td> <td>格納容器内酸素濃度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブレッシュ・チエンバ・ブル水位</td> </tr> <tr> <td>電源</td> <td>M/C C電圧 M/C D電圧 P/C C-1電圧 P/C D-1電圧 直流 125V 主母線盤 A電圧 直流 125V 主母線盤 B電圧 AM用直流 125V 充電器蓄電池電圧</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の放射線量率</td> <td>格納容器内空閑気放射線レベル(A) (D/W) 格納容器内空閑気放射線レベル(A) (S/C) 格納容器内空閑気放射線レベル(B) (D/W) 格納容器内空閑気放射線レベル(B) (S/C)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水素濃度</td> <td>格納容器内水素濃度(A) 格納容器内水素濃度(B) 格納容器内水素濃度(SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の酸素濃度</td> <td>格納容器内酸素濃度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブレッシュ・チエンバ・ブル水位</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>格納容器内圧力(D/W) 格納容器内圧力(S/C)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウェル空閑気温度 サブレッシュ・チエンバ・ガス温度 サブレッシュ・チエンバ・ブル水温度</td> </tr> <tr> <td>最終ヒートシンクの確保</td> <td>耐圧強化ペント系放射線モニタ</td> </tr> <tr> <td>補機監視機能</td> <td>遠隔空気駆動弁操作用ボンベ出口圧力</td> </tr> <tr> <td>事故時運転操作手順書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」</td> <td>補機監視機能</td> <td>遠隔空気駆動弁操作用ボンベ出口圧力</td> </tr> <tr> <td>AM設備別操作手順書 「PCVペント弁駆動源確保 [予備ポンプ]」</td> <td>補機監視機能</td> <td>遠隔空気駆動弁操作用ボンベ出口圧力</td> </tr> </tbody> </table>		重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)	1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (1)最終ヒートシンク(大気)への代替熱輸送(交流動力電源が健全である場合) b.耐圧強化ペント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱			AM設備別操作手順書 「炉心損傷前 PCVペント (耐圧強化ライン使用 (S/C))」 「炉心損傷前 PCVペント (耐圧強化ライン使用 (D/W))」	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器内空閑気放射線レベル(A) (D/W) 格納容器内空閑気放射線レベル(A) (S/C) 格納容器内空閑気放射線レベル(B) (D/W) 格納容器内空閑気放射線レベル(B) (S/C)	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力(D/W) 格納容器内圧力(S/C)	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル空閑気温度 サブレッシュ・チエンバ・ガス温度 サブレッシュ・チエンバ・ブル水温度	原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器内水素濃度(A) 格納容器内水素濃度(B) 格納容器内水素濃度(SA)	原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器内酸素濃度	原子炉格納容器内の水位	サブレッシュ・チエンバ・ブル水位	電源	M/C C電圧 M/C D電圧 P/C C-1電圧 P/C D-1電圧 直流 125V 主母線盤 A電圧 直流 125V 主母線盤 B電圧 AM用直流 125V 充電器蓄電池電圧	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器内空閑気放射線レベル(A) (D/W) 格納容器内空閑気放射線レベル(A) (S/C) 格納容器内空閑気放射線レベル(B) (D/W) 格納容器内空閑気放射線レベル(B) (S/C)	原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器内水素濃度(A) 格納容器内水素濃度(B) 格納容器内水素濃度(SA)	原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器内酸素濃度	原子炉格納容器内の水位	サブレッシュ・チエンバ・ブル水位	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力(D/W) 格納容器内圧力(S/C)	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル空閑気温度 サブレッシュ・チエンバ・ガス温度 サブレッシュ・チエンバ・ブル水温度	最終ヒートシンクの確保	耐圧強化ペント系放射線モニタ	補機監視機能	遠隔空気駆動弁操作用ボンベ出口圧力	事故時運転操作手順書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」	補機監視機能	遠隔空気駆動弁操作用ボンベ出口圧力	AM設備別操作手順書 「PCVペント弁駆動源確保 [予備ポンプ]」	補機監視機能	遠隔空気駆動弁操作用ボンベ出口圧力	<p><u>監視計器一覧 (4/10)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th> <th>重大事故等の対応に必要となる監視項目</th> <th>監視パラメータ (計器)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (1) 最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流動力電源が健全である場合) b. 耐圧強化ペントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">非常時運転手順書 II (微候ベース) 「PCV圧力制御」 AM設備別操作手順書</td> <td>原子炉格納容器内の放射線量率</td> <td>格納容器内空閑気放射線モニタ (D/W) 格納容器内空閑気放射線モニタ (S/C)</td> </tr> <tr> <td>原子炉圧力容器の温度</td> <td>原子炉圧力容器温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉圧力容器の圧力</td> <td>ドライウェル圧力 サブレッシュ・チエンバ・ガス圧力</td> </tr> <tr> <td>電源</td> <td>緊急用M/C電圧 緊急用P/C電圧 緊急用直流 125V 主母線盤電圧</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブレッシュ・チエンバ・ブル水位</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウェル圧力 サブレッシュ・チエンバ・ガス圧力</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>ドライウェル空閑気温度 サブレッシュ・チエンバ・ガス空閑気温度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水素濃度</td> <td>格納容器内水素濃度 (SA) 格納容器内水素濃度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の酸素濃度</td> <td>格納容器内酸素濃度 (SA) 格納容器内酸素濃度</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブレッシュ・チエンバ・ブル水位</td> </tr> <tr> <td>最終ヒートシンクの確保</td> <td>耐圧強化ペント系放射線モニタ</td> </tr> <tr> <td>補機監視機能</td> <td>計器用空気系系統圧力</td> </tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)	1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (1) 最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流動力電源が健全である場合) b. 耐圧強化ペントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱			非常時運転手順書 II (微候ベース) 「PCV圧力制御」 AM設備別操作手順書	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器内空閑気放射線モニタ (D/W) 格納容器内空閑気放射線モニタ (S/C)	原子炉圧力容器の温度	原子炉圧力容器温度	原子炉圧力容器の圧力	ドライウェル圧力 サブレッシュ・チエンバ・ガス圧力	電源	緊急用M/C電圧 緊急用P/C電圧 緊急用直流 125V 主母線盤電圧	原子炉格納容器内の水位	サブレッシュ・チエンバ・ブル水位	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 サブレッシュ・チエンバ・ガス圧力	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル空閑気温度 サブレッシュ・チエンバ・ガス空閑気温度	原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器内水素濃度 (SA) 格納容器内水素濃度	原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器内酸素濃度 (SA) 格納容器内酸素濃度	原子炉格納容器内の水位	サブレッシュ・チエンバ・ブル水位	最終ヒートシンクの確保	耐圧強化ペント系放射線モニタ	補機監視機能	計器用空気系系統圧力	<p><u>監視計器一覧 (5/11)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th> <th>重大事故等の対応に必要となる監視項目</th> <th>監視パラメータ (計器)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流動力電源が健全である場合) c. 耐圧強化ペントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (a) 耐圧強化ペントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱</td> </tr> <tr> <td rowspan="10">事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」 AM設備別操作要領書 「耐圧強化ペントラインによる格納容器ペント」</td> <td>原子炉格納容器内の放射線量率</td> <td>A-格納容器空閑気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器空閑気放射線モニタ (ドライウェル)</td> </tr> <tr> <td>原子炉圧力容器内の温度</td> <td>原子炉圧力容器温度 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉圧力容器の圧力</td> <td>ドライウェル圧力 (SA) サブレッシュ・チエンバ・ガス圧力 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブレッシュ・チエンバ・ブル水位 (SA)</td> </tr> <tr> <td>電源</td> <td>C-メタクラ母線電圧 D-メタクラ母線電圧 C-ロードセントラ母線電圧 D-ロードセントラ母線電圧 緊急用メタクラ電圧 SAロードセントラ母線電圧</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の放射線量率</td> <td>A-格納容器空閑気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器空閑気放射線モニタ (ドライウェル)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水素濃度</td> <td>A-格納容器空閑気放射線モニタ (サブレッシュ・チエンバ) B-格納容器空閑気放射線モニタ (サブレッシュ・チエンバ)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の酸素濃度</td> <td>A-格納容器酸素濃度 (SA) B-格納容器酸素濃度 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブレッシュ・チエンバ・ブル水位 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウェル圧力 (SA) サブレッシュ・チエンバ・ガス圧力 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td> <td>サブレッシュ・チエンバ・ガス温度 (SA) サブレッシュ・チエンバ・ブル水温度 (SA) ドライウェル温度 (SA)</td> </tr> <tr> <td>最終ヒートシンク</td> <td>非常用ガス処理系排ガス・モニタ</td> </tr> <tr> <td colspan="3">1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流動力電源が健全である場合) c. 耐圧強化ペントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (b) 耐圧強化ペントライン停止後の窒素ガスバージ</td> </tr> <tr> <td rowspan="4">事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」 AM設備別操作要領書 「耐圧強化ペント停止後の窒素ガスバージ」</td> <td>原子炉格納容器内の放射線量率</td> <td>A-格納容器空閑気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器空閑気放射線モニタ (ドライウェル)</td> </tr> <tr> <td>原子炉圧力容器内の温度</td> <td>原子炉圧力容器温度 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td> <td>ドライウェル圧力 (SA) サブレッシュ・チエンバ・ガス圧力 (SA)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水位</td> <td>サブレッシュ・チエンバ・ブル水位 (SA)</td> </tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)	1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流動力電源が健全である場合) c. 耐圧強化ペントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (a) 耐圧強化ペントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱			事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」 AM設備別操作要領書 「耐圧強化ペントラインによる格納容器ペント」	原子炉格納容器内の放射線量率	A-格納容器空閑気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器空閑気放射線モニタ (ドライウェル)	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度 (SA)	原子炉圧力容器の圧力	ドライウェル圧力 (SA) サブレッシュ・チエンバ・ガス圧力 (SA)	原子炉格納容器内の水位	サブレッシュ・チエンバ・ブル水位 (SA)	電源	C-メタクラ母線電圧 D-メタクラ母線電圧 C-ロードセントラ母線電圧 D-ロードセントラ母線電圧 緊急用メタクラ電圧 SAロードセントラ母線電圧	原子炉格納容器内の放射線量率	A-格納容器空閑気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器空閑気放射線モニタ (ドライウェル)	原子炉格納容器内の水素濃度	A-格納容器空閑気放射線モニタ (サブレッシュ・チエンバ) B-格納容器空閑気放射線モニタ (サブレッシュ・チエンバ)	原子炉格納容器内の酸素濃度	A-格納容器酸素濃度 (SA) B-格納容器酸素濃度 (SA)	原子炉格納容器内の水位	サブレッシュ・チエンバ・ブル水位 (SA)	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 (SA) サブレッシュ・チエンバ・ガス圧力 (SA)	原子炉格納容器内の温度	サブレッシュ・チエンバ・ガス温度 (SA) サブレッシュ・チエンバ・ブル水温度 (SA) ドライウェル温度 (SA)	最終ヒートシンク	非常用ガス処理系排ガス・モニタ	1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流動力電源が健全である場合) c. 耐圧強化ペントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (b) 耐圧強化ペントライン停止後の窒素ガスバージ			事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」 AM設備別操作要領書 「耐圧強化ペント停止後の窒素ガスバージ」	原子炉格納容器内の放射線量率	A-格納容器空閑気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器空閑気放射線モニタ (ドライウェル)	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度 (SA)	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 (SA) サブレッシュ・チエンバ・ガス圧力 (SA)	原子炉格納容器内の水位	サブレッシュ・チエンバ・ブル水位 (SA)
	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																																																																					
1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (1)最終ヒートシンク(大気)への代替熱輸送(交流動力電源が健全である場合) b.耐圧強化ペント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱																																																																																																																							
AM設備別操作手順書 「炉心損傷前 PCVペント (耐圧強化ライン使用 (S/C))」 「炉心損傷前 PCVペント (耐圧強化ライン使用 (D/W))」	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器内空閑気放射線レベル(A) (D/W) 格納容器内空閑気放射線レベル(A) (S/C) 格納容器内空閑気放射線レベル(B) (D/W) 格納容器内空閑気放射線レベル(B) (S/C)																																																																																																																					
	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力(D/W) 格納容器内圧力(S/C)																																																																																																																					
	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル空閑気温度 サブレッシュ・チエンバ・ガス温度 サブレッシュ・チエンバ・ブル水温度																																																																																																																					
	原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器内水素濃度(A) 格納容器内水素濃度(B) 格納容器内水素濃度(SA)																																																																																																																					
	原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器内酸素濃度																																																																																																																					
	原子炉格納容器内の水位	サブレッシュ・チエンバ・ブル水位																																																																																																																					
	電源	M/C C電圧 M/C D電圧 P/C C-1電圧 P/C D-1電圧 直流 125V 主母線盤 A電圧 直流 125V 主母線盤 B電圧 AM用直流 125V 充電器蓄電池電圧																																																																																																																					
	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器内空閑気放射線レベル(A) (D/W) 格納容器内空閑気放射線レベル(A) (S/C) 格納容器内空閑気放射線レベル(B) (D/W) 格納容器内空閑気放射線レベル(B) (S/C)																																																																																																																					
	原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器内水素濃度(A) 格納容器内水素濃度(B) 格納容器内水素濃度(SA)																																																																																																																					
	原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器内酸素濃度																																																																																																																					
原子炉格納容器内の水位	サブレッシュ・チエンバ・ブル水位																																																																																																																						
原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力(D/W) 格納容器内圧力(S/C)																																																																																																																						
原子炉格納容器内の温度	ドライウェル空閑気温度 サブレッシュ・チエンバ・ガス温度 サブレッシュ・チエンバ・ブル水温度																																																																																																																						
最終ヒートシンクの確保	耐圧強化ペント系放射線モニタ																																																																																																																						
補機監視機能	遠隔空気駆動弁操作用ボンベ出口圧力																																																																																																																						
事故時運転操作手順書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」	補機監視機能	遠隔空気駆動弁操作用ボンベ出口圧力																																																																																																																					
AM設備別操作手順書 「PCVペント弁駆動源確保 [予備ポンプ]」	補機監視機能	遠隔空気駆動弁操作用ボンベ出口圧力																																																																																																																					
手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																																																																					
1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (1) 最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流動力電源が健全である場合) b. 耐圧強化ペントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱																																																																																																																							
非常時運転手順書 II (微候ベース) 「PCV圧力制御」 AM設備別操作手順書	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器内空閑気放射線モニタ (D/W) 格納容器内空閑気放射線モニタ (S/C)																																																																																																																					
	原子炉圧力容器の温度	原子炉圧力容器温度																																																																																																																					
	原子炉圧力容器の圧力	ドライウェル圧力 サブレッシュ・チエンバ・ガス圧力																																																																																																																					
	電源	緊急用M/C電圧 緊急用P/C電圧 緊急用直流 125V 主母線盤電圧																																																																																																																					
	原子炉格納容器内の水位	サブレッシュ・チエンバ・ブル水位																																																																																																																					
	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 サブレッシュ・チエンバ・ガス圧力																																																																																																																					
	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル空閑気温度 サブレッシュ・チエンバ・ガス空閑気温度																																																																																																																					
	原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器内水素濃度 (SA) 格納容器内水素濃度																																																																																																																					
	原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器内酸素濃度 (SA) 格納容器内酸素濃度																																																																																																																					
	原子炉格納容器内の水位	サブレッシュ・チエンバ・ブル水位																																																																																																																					
最終ヒートシンクの確保	耐圧強化ペント系放射線モニタ																																																																																																																						
補機監視機能	計器用空気系系統圧力																																																																																																																						
手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																																																																					
1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流動力電源が健全である場合) c. 耐圧強化ペントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (a) 耐圧強化ペントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱																																																																																																																							
事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」 AM設備別操作要領書 「耐圧強化ペントラインによる格納容器ペント」	原子炉格納容器内の放射線量率	A-格納容器空閑気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器空閑気放射線モニタ (ドライウェル)																																																																																																																					
	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度 (SA)																																																																																																																					
	原子炉圧力容器の圧力	ドライウェル圧力 (SA) サブレッシュ・チエンバ・ガス圧力 (SA)																																																																																																																					
	原子炉格納容器内の水位	サブレッシュ・チエンバ・ブル水位 (SA)																																																																																																																					
	電源	C-メタクラ母線電圧 D-メタクラ母線電圧 C-ロードセントラ母線電圧 D-ロードセントラ母線電圧 緊急用メタクラ電圧 SAロードセントラ母線電圧																																																																																																																					
	原子炉格納容器内の放射線量率	A-格納容器空閑気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器空閑気放射線モニタ (ドライウェル)																																																																																																																					
	原子炉格納容器内の水素濃度	A-格納容器空閑気放射線モニタ (サブレッシュ・チエンバ) B-格納容器空閑気放射線モニタ (サブレッシュ・チエンバ)																																																																																																																					
	原子炉格納容器内の酸素濃度	A-格納容器酸素濃度 (SA) B-格納容器酸素濃度 (SA)																																																																																																																					
	原子炉格納容器内の水位	サブレッシュ・チエンバ・ブル水位 (SA)																																																																																																																					
	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 (SA) サブレッシュ・チエンバ・ガス圧力 (SA)																																																																																																																					
原子炉格納容器内の温度	サブレッシュ・チエンバ・ガス温度 (SA) サブレッシュ・チエンバ・ブル水温度 (SA) ドライウェル温度 (SA)																																																																																																																						
最終ヒートシンク	非常用ガス処理系排ガス・モニタ																																																																																																																						
1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (交流動力電源が健全である場合) c. 耐圧強化ペントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (b) 耐圧強化ペントライン停止後の窒素ガスバージ																																																																																																																							
事故時操作要領書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」 AM設備別操作要領書 「耐圧強化ペント停止後の窒素ガスバージ」	原子炉格納容器内の放射線量率	A-格納容器空閑気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器空閑気放射線モニタ (ドライウェル)																																																																																																																					
	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度 (SA)																																																																																																																					
	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 (SA) サブレッシュ・チエンバ・ガス圧力 (SA)																																																																																																																					
	原子炉格納容器内の水位	サブレッシュ・チエンバ・ブル水位 (SA)																																																																																																																					

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)			東海第二発電所 (2018.9.18版)			島根原子力発電所 2号炉			備考																																																												
<u>監視計器一覧 (4/8)</u>			<u>監視計器一覧 (5/10)</u>			<u>監視計器一覧 (6/11)</u>			・設備の相違 【柏崎 6/7、東海第二】 対応手段における監視計器の相違																																																												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th><th>重大事故等の対応に必要となる監視項目</th><th>監視パラメータ (計器)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2)最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (全交流動力電源喪失時の場合) a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>事故時運転操作手順書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」 AM設備別操作手順書 「炉心損傷前 PCVペント (フィルタベント使用 (S/C))」 「炉心損傷後 PCVペント (フィルタベント使用 (D/W))」</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の放射線量率 原子炉格納容器内の圧力 原子炉格納容器内の温度 原子炉格納容器内の水素濃度 原子炉格納容器内の酸素濃度 原子炉格納容器内の水位 電源</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>M/C 電圧 M/C D 電圧 P/C C-1 電圧 P/C D-1 電圧 直流 125V 主母線盤 A 電圧 直流 125V 主母線盤 B 電圧 AM用直流 125V 充電器蓄電池電圧</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の放射線量率 原子炉格納容器内の水素濃度 原子炉格納容器内の水位 原子炉格納容器内の圧力 原子炉格納容器内の温度 最終ヒートシンクの確保</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>格納容器内雰囲気放射線レベル (A) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル (A) (S/C) 格納容器内雰囲気放射線レベル (B) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル (B) (S/C)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ドライウェル雰囲気温度 サブレッシュン・チェンバ気体温度 サブレッシュン・チェンバ・プール水温度</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>格納容器内水素濃度 (A) 格納容器内水素濃度 (B) 格納容器内水素濃度 (SA)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>格納容器内酸素濃度</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>サブレッシュン・チェンバ・プール水位</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>M/C 電圧 M/C D 電圧 P/C C-1 電圧 P/C D-1 電圧 直流 125V 主母線盤 A 電圧 直流 125V 主母線盤 B 電圧 AM用直流 125V 充電器蓄電池電圧</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>格納容器内雰囲気放射線レベル (A) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル (A) (S/C) 格納容器内雰囲気放射線レベル (B) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル (B) (S/C)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>格納容器内水素濃度 (A) 格納容器内水素濃度 (B) 格納容器内水素濃度 (SA)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>サブレッシュン・チェンバ・プール水位</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>ドライウェル雰囲気温度 サブレッシュン・チェンバ気体温度 サブレッシュン・チェンバ・プール水温度</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>最終ヒートシンクの確保</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>フィルタ装置水位 フィルタ装置入口圧力 フィルタ装置出口放射線モニタ</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)	1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2)最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (全交流動力電源喪失時の場合) a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作)			事故時運転操作手順書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」 AM設備別操作手順書 「炉心損傷前 PCVペント (フィルタベント使用 (S/C))」 「炉心損傷後 PCVペント (フィルタベント使用 (D/W))」			原子炉格納容器内の放射線量率 原子炉格納容器内の圧力 原子炉格納容器内の温度 原子炉格納容器内の水素濃度 原子炉格納容器内の酸素濃度 原子炉格納容器内の水位 電源			M/C 電圧 M/C D 電圧 P/C C-1 電圧 P/C D-1 電圧 直流 125V 主母線盤 A 電圧 直流 125V 主母線盤 B 電圧 AM用直流 125V 充電器蓄電池電圧			原子炉格納容器内の放射線量率 原子炉格納容器内の水素濃度 原子炉格納容器内の水位 原子炉格納容器内の圧力 原子炉格納容器内の温度 最終ヒートシンクの確保			格納容器内雰囲気放射線レベル (A) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル (A) (S/C) 格納容器内雰囲気放射線レベル (B) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル (B) (S/C)			格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)			ドライウェル雰囲気温度 サブレッシュン・チェンバ気体温度 サブレッシュン・チェンバ・プール水温度			格納容器内水素濃度 (A) 格納容器内水素濃度 (B) 格納容器内水素濃度 (SA)			格納容器内酸素濃度			サブレッシュン・チェンバ・プール水位			M/C 電圧 M/C D 電圧 P/C C-1 電圧 P/C D-1 電圧 直流 125V 主母線盤 A 電圧 直流 125V 主母線盤 B 電圧 AM用直流 125V 充電器蓄電池電圧			格納容器内雰囲気放射線レベル (A) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル (A) (S/C) 格納容器内雰囲気放射線レベル (B) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル (B) (S/C)			格納容器内水素濃度 (A) 格納容器内水素濃度 (B) 格納容器内水素濃度 (SA)			サブレッシュン・チェンバ・プール水位			格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)			ドライウェル雰囲気温度 サブレッシュン・チェンバ気体温度 サブレッシュン・チェンバ・プール水温度			最終ヒートシンクの確保			フィルタ装置水位 フィルタ装置入口圧力 フィルタ装置出口放射線モニタ											
手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)																																																																			
1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2)最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (全交流動力電源喪失時の場合) a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作)																																																																					
事故時運転操作手順書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」 AM設備別操作手順書 「炉心損傷前 PCVペント (フィルタベント使用 (S/C))」 「炉心損傷後 PCVペント (フィルタベント使用 (D/W))」																																																																					
原子炉格納容器内の放射線量率 原子炉格納容器内の圧力 原子炉格納容器内の温度 原子炉格納容器内の水素濃度 原子炉格納容器内の酸素濃度 原子炉格納容器内の水位 電源																																																																					
M/C 電圧 M/C D 電圧 P/C C-1 電圧 P/C D-1 電圧 直流 125V 主母線盤 A 電圧 直流 125V 主母線盤 B 電圧 AM用直流 125V 充電器蓄電池電圧																																																																					
原子炉格納容器内の放射線量率 原子炉格納容器内の水素濃度 原子炉格納容器内の水位 原子炉格納容器内の圧力 原子炉格納容器内の温度 最終ヒートシンクの確保																																																																					
格納容器内雰囲気放射線レベル (A) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル (A) (S/C) 格納容器内雰囲気放射線レベル (B) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル (B) (S/C)																																																																					
格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)																																																																					
ドライウェル雰囲気温度 サブレッシュン・チェンバ気体温度 サブレッシュン・チェンバ・プール水温度																																																																					
格納容器内水素濃度 (A) 格納容器内水素濃度 (B) 格納容器内水素濃度 (SA)																																																																					
格納容器内酸素濃度																																																																					
サブレッシュン・チェンバ・プール水位																																																																					
M/C 電圧 M/C D 電圧 P/C C-1 電圧 P/C D-1 電圧 直流 125V 主母線盤 A 電圧 直流 125V 主母線盤 B 電圧 AM用直流 125V 充電器蓄電池電圧																																																																					
格納容器内雰囲気放射線レベル (A) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル (A) (S/C) 格納容器内雰囲気放射線レベル (B) (D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル (B) (S/C)																																																																					
格納容器内水素濃度 (A) 格納容器内水素濃度 (B) 格納容器内水素濃度 (SA)																																																																					
サブレッシュン・チェンバ・プール水位																																																																					
格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)																																																																					
ドライウェル雰囲気温度 サブレッシュン・チェンバ気体温度 サブレッシュン・チェンバ・プール水温度																																																																					
最終ヒートシンクの確保																																																																					
フィルタ装置水位 フィルタ装置入口圧力 フィルタ装置出口放射線モニタ																																																																					

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)			東海第二発電所 (2018.9.18版)			島根原子力発電所 2号炉			備考																																						
<u>監視計器一覧 (5/8)</u>			<u>監視計器一覧 (6/10)</u>			<u>監視計器一覧 (7/11)</u>			<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 対応手段における監視計器の相違</p>																																						
<table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th><th>重大事故等の対応に必要となる監視項目</th><th>監視パラメータ (計器)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2)最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (全交流動力電源喪失時の場合) a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作)</td></tr> <tr> <td rowspan="2">多様なハザード対応手順 「フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り」</td><td rowspan="2">最終ヒートシンクの確保</td><td>残留熱除去系(a)系統流量 残留熱除去系(b)系統流量 残留熱除去系ポンプ(a)吐出圧力 残留熱除去系ポンプ(b)吐出圧力 原子炉補助冷却水系(a)系統流量 原子炉補助冷却水系(b)系統流量 残留熱除去系熱交換器(a)入口冷却水流量 残留熱除去系熱交換器(b)入口冷却水流量</td></tr> <tr> <td>操作</td></tr> <tr> <td rowspan="2">多様なハザード対応手順 「フィルタベント水位調整 (水抜き)」</td><td rowspan="2">補機監視機能</td><td>フィルタ装置水位</td></tr> <tr> <td>操作</td></tr> <tr> <td rowspan="2">多様なハザード対応手順 「フィルタベント水位調整 (水抜き)」</td><td rowspan="2">補機監視機能</td><td>フィルタ装置水位</td></tr> <tr> <td>操作</td></tr> <tr> <td rowspan="2">多様なハザード対応手順 「フィルタベント停止後のNバージ」</td><td rowspan="2">補機監視機能</td><td>フィルタ装置水位 フィルタ装置金属フィルタ差圧</td></tr> <tr> <td>操作</td></tr> <tr> <td rowspan="2">多様なハザード対応手順 「フィルタベント停止後のNバージ」</td><td rowspan="2">補機監視機能</td><td>フィルタ装置水位 フィルタ装置ドレン移送流量</td></tr> <tr> <td>操作</td></tr> <tr> <td rowspan="2">多様なハザード対応手順 「フィルタ装置スクラバ水pH調整」</td><td rowspan="2">補機監視機能</td><td>操作</td></tr> <tr> <td>操作</td></tr> <tr> <td rowspan="2">多様なハザード対応手順 「ドレン移送ラインNバージ」</td><td rowspan="2">補機監視機能</td><td>ドレン移送圧力</td></tr> <tr> <td>操作</td></tr> <tr> <td rowspan="2">多様なハザード対応手順 「ドレンタンク水抜き」</td><td rowspan="3">補機監視機能</td><td>ドレンタンク水位</td></tr> <tr> <td>操作</td></tr> </tbody> </table>										手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)	1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2)最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (全交流動力電源喪失時の場合) a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作)			多様なハザード対応手順 「フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り」	最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系(a)系統流量 残留熱除去系(b)系統流量 残留熱除去系ポンプ(a)吐出圧力 残留熱除去系ポンプ(b)吐出圧力 原子炉補助冷却水系(a)系統流量 原子炉補助冷却水系(b)系統流量 残留熱除去系熱交換器(a)入口冷却水流量 残留熱除去系熱交換器(b)入口冷却水流量	操作	多様なハザード対応手順 「フィルタベント水位調整 (水抜き)」	補機監視機能	フィルタ装置水位	操作	多様なハザード対応手順 「フィルタベント水位調整 (水抜き)」	補機監視機能	フィルタ装置水位	操作	多様なハザード対応手順 「フィルタベント停止後のNバージ」	補機監視機能	フィルタ装置水位 フィルタ装置金属フィルタ差圧	操作	多様なハザード対応手順 「フィルタベント停止後のNバージ」	補機監視機能	フィルタ装置水位 フィルタ装置ドレン移送流量	操作	多様なハザード対応手順 「フィルタ装置スクラバ水pH調整」	補機監視機能	操作	操作	多様なハザード対応手順 「ドレン移送ラインNバージ」	補機監視機能	ドレン移送圧力	操作	多様なハザード対応手順 「ドレンタンク水抜き」	補機監視機能	ドレンタンク水位	操作
手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)																																													
1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2)最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (全交流動力電源喪失時の場合) a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作)																																															
多様なハザード対応手順 「フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り」	最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系(a)系統流量 残留熱除去系(b)系統流量 残留熱除去系ポンプ(a)吐出圧力 残留熱除去系ポンプ(b)吐出圧力 原子炉補助冷却水系(a)系統流量 原子炉補助冷却水系(b)系統流量 残留熱除去系熱交換器(a)入口冷却水流量 残留熱除去系熱交換器(b)入口冷却水流量																																													
		操作																																													
多様なハザード対応手順 「フィルタベント水位調整 (水抜き)」	補機監視機能	フィルタ装置水位																																													
		操作																																													
多様なハザード対応手順 「フィルタベント水位調整 (水抜き)」	補機監視機能	フィルタ装置水位																																													
		操作																																													
多様なハザード対応手順 「フィルタベント停止後のNバージ」	補機監視機能	フィルタ装置水位 フィルタ装置金属フィルタ差圧																																													
		操作																																													
多様なハザード対応手順 「フィルタベント停止後のNバージ」	補機監視機能	フィルタ装置水位 フィルタ装置ドレン移送流量																																													
		操作																																													
多様なハザード対応手順 「フィルタ装置スクラバ水pH調整」	補機監視機能	操作																																													
		操作																																													
多様なハザード対応手順 「ドレン移送ラインNバージ」	補機監視機能	ドレン移送圧力																																													
		操作																																													
多様なハザード対応手順 「ドレンタンク水抜き」	補機監視機能	ドレンタンク水位																																													
		操作																																													
									<p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑤, ⑥, ⑦, ⑧の相違</p>																																						

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																							
	<p><u>監視計器一覧 (7／10)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th> <th>重大事故等の対応に必要となる監視項目</th> <th>監視パラメータ（計器）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） (d) フィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">AM設備別操作手順書</td> <td rowspan="2">判断基準</td> <td>原子炉格納容器内の圧力 ドライウェル圧力 サブレッシュン・チエンバ圧力</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水素濃度 (S A) 格納容器内水素濃度</td> </tr> <tr> <td>操作</td> <td>原子炉格納容器内の酸素濃度 (S A) 格納容器内酸素濃度</td> </tr> <tr> <td></td> <td>最終ヒートシンクの確保 フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置入口水素濃度</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="3">1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） (e) フィルタ装置スクラビング水移送</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">AM設備別操作手順書</td> <td rowspan="2">判断基準</td> <td>最終ヒートシンクの確保 フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置水位</td> </tr> <tr> <td>操作</td> <td>最終ヒートシンクの確保 フィルタ装置水位 フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置入口水素濃度</td> </tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）	1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） (d) フィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換			AM設備別操作手順書	判断基準	原子炉格納容器内の圧力 ドライウェル圧力 サブレッシュン・チエンバ圧力	原子炉格納容器内の水素濃度 (S A) 格納容器内水素濃度	操作	原子炉格納容器内の酸素濃度 (S A) 格納容器内酸素濃度		最終ヒートシンクの確保 フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置入口水素濃度		1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） (e) フィルタ装置スクラビング水移送			AM設備別操作手順書	判断基準	最終ヒートシンクの確保 フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置水位	操作	最終ヒートシンクの確保 フィルタ装置水位 フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置入口水素濃度	<p><u>監視計器一覧 (8／11)</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th> <th>重大事故等の対応に必要となる監視項目</th> <th>監視パラメータ（計器）</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (3) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） b. 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給</td> </tr> <tr> <td rowspan="6">事故時操作要領書（微候ベース） 「P C V圧力制御」</td> <td rowspan="3">判断基準</td> <td>原子炉格納容器内の放射線量率 A-格納容器旁回気放射線モニタ（ドライウェル） B-格納容器旁回気放射線モニタ（サブレッシュン・チエンバ）</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の放射線量率 A-格納容器旁回気放射線モニタ（ドライウェル） B-格納容器旁回気放射線モニタ（サブレッシュン・チエンバ）</td> </tr> <tr> <td>原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度 (S A)</td> </tr> <tr> <td rowspan="3">操作</td> <td>原子炉圧力容器内の圧力 ドライウェル圧力 (S A) サブレッシュン・チエンバ圧力 (S A)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度 サブレッシュン・ブール水温度 (S A)</td> </tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の水素濃度 A-格納容器水素濃度 B-格納容器水素濃度 格納容器水素濃度 (S A)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>原子炉格納容器内の酸素濃度 A-格納容器酸素濃度 B-格納容器酸素濃度 格納容器酸素濃度 (S A)</td> </tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）	1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (3) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） b. 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給			事故時操作要領書（微候ベース） 「P C V圧力制御」	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率 A-格納容器旁回気放射線モニタ（ドライウェル） B-格納容器旁回気放射線モニタ（サブレッシュン・チエンバ）	原子炉格納容器内の放射線量率 A-格納容器旁回気放射線モニタ（ドライウェル） B-格納容器旁回気放射線モニタ（サブレッシュン・チエンバ）	原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度 (S A)	操作	原子炉圧力容器内の圧力 ドライウェル圧力 (S A) サブレッシュン・チエンバ圧力 (S A)	原子炉格納容器内の温度 サブレッシュン・ブール水温度 (S A)	原子炉格納容器内の水素濃度 A-格納容器水素濃度 B-格納容器水素濃度 格納容器水素濃度 (S A)		原子炉格納容器内の酸素濃度 A-格納容器酸素濃度 B-格納容器酸素濃度 格納容器酸素濃度 (S A)
手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）																																								
1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） (d) フィルタ装置内の不活性ガス（窒素）置換																																										
AM設備別操作手順書	判断基準	原子炉格納容器内の圧力 ドライウェル圧力 サブレッシュン・チエンバ圧力																																								
		原子炉格納容器内の水素濃度 (S A) 格納容器内水素濃度																																								
	操作	原子炉格納容器内の酸素濃度 (S A) 格納容器内酸素濃度																																								
	最終ヒートシンクの確保 フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置入口水素濃度																																									
1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） a. 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） (e) フィルタ装置スクラビング水移送																																										
AM設備別操作手順書	判断基準	最終ヒートシンクの確保 フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置水位																																								
		操作	最終ヒートシンクの確保 フィルタ装置水位 フィルタ装置スクラビング水温度 フィルタ装置入口水素濃度																																							
手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ（計器）																																								
1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (3) 最終ヒートシンク（大気）への代替熱輸送（全交流動力電源喪失時の場合） b. 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給																																										
事故時操作要領書（微候ベース） 「P C V圧力制御」	判断基準	原子炉格納容器内の放射線量率 A-格納容器旁回気放射線モニタ（ドライウェル） B-格納容器旁回気放射線モニタ（サブレッシュン・チエンバ）																																								
		原子炉格納容器内の放射線量率 A-格納容器旁回気放射線モニタ（ドライウェル） B-格納容器旁回気放射線モニタ（サブレッシュン・チエンバ）																																								
		原子炉圧力容器内の温度 原子炉圧力容器温度 (S A)																																								
	操作	原子炉圧力容器内の圧力 ドライウェル圧力 (S A) サブレッシュン・チエンバ圧力 (S A)																																								
		原子炉格納容器内の温度 サブレッシュン・ブール水温度 (S A)																																								
		原子炉格納容器内の水素濃度 A-格納容器水素濃度 B-格納容器水素濃度 格納容器水素濃度 (S A)																																								
	原子炉格納容器内の酸素濃度 A-格納容器酸素濃度 B-格納容器酸素濃度 格納容器酸素濃度 (S A)																																									

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)			東海第二発電所 (2018.9.18版)			島根原子力発電所 2号炉			備考
監視計器一覧 (6/8)			監視計器一覧 (8/10)			監視計器一覧 (9/11)			
手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)	
1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2)最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (全交流動力電源喪失時の場合) b.耐圧強化ペント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作)			1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (2) 最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (全交流動力電源喪失時の場合) b. 耐圧強化ペント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作)			1.5.2.1 フロントライン系故障時の対応手順 (3) 最終ヒートシンク (大気)への代替熱輸送 (全交流動力電源喪失時の場合) c. 耐圧強化ペントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作) (a) 耐圧強化ペントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (現場操作)			
事故時運転操作手順書 (微候ベース) 「PCV圧力制御」			原子炉格納容器内の放射線量率	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器内空気放射線モニタ (D/W) 格納容器内空気放射線モニタ (S/C)	原子炉格納容器内の放射線量率	原子炉格納容器内の放射線量率	A-格納容器空気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器空気放射線モニタ (ドライウェル)	
AM設備別操作手順書 「炉心損傷前 PCV ベント (耐圧強化ライン使用 (S/C))」			原子炉格納容器内の圧力	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C)	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度	A-格納容器空気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器空気放射線モニタ (ドライウェル)	
「炉心損傷前 PCV ベント (耐圧強化ライン使用 (D/W))」			原子炉格納容器内の温度	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル空気温度 サブレッシュ・チャンバ気体温度 サブレッシュ・チャンバ・ブル水温度	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 サブレッシュ・チャンバ圧力	A-格納容器空気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器空気放射線モニタ (ドライウェル)	
判断基準			原子炉格納容器内の水素濃度	原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器内水素濃度 (A) 格納容器内水素濃度 (B) 格納容器内水素濃度 (S/A)	電源	緊急用M/C電圧 緊急用P/C電圧 緊急用直流125V主母線盤電圧	A-格納容器空気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器空気放射線モニタ (ドライウェル)	
			原子炉格納容器内の酸素濃度	原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器内酸素濃度	原子炉格納容器内の水位	サブレッシュ・ブル水位	C-スタクラ母線電圧 D-スタクラ母線電圧	
			原子炉格納容器内の水位	原子炉格納容器内の水位	サブレッシュ・チャンバ・ブル水位	原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器空気放射線モニタ (D/W) 格納容器空気放射線モニタ (S/C)	C-ロードセンタ母線電圧 D-ロードセンタ母線電圧	
			電源	電源	M/C C電圧 M/C D電圧 P/C C電圧 P/C D-I電圧 直流125V主母線盤A電圧 直流125V主母線盤B電圧 AM用直流125V充電器蓄電池電圧	原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器内水素濃度 (S/A) 格納容器内水素濃度	緊急用メタクラ電圧 S/Aロードセンタ母線電圧	
			操作	操作	格納容器内酸素濃度 (A) 格納容器内酸素濃度 (B) 格納容器内酸素濃度 (S/A)	原子炉格納容器内の水位	サブレッシュ・ブル水位	A-格納容器空気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器空気放射線モニタ (ドライウェル)	
			操作	操作	格納容器内酸素濃度	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 サブレッシュ・チャンバ圧力	A-格納容器空気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器空気放射線モニタ (ドライウェル)	
			操作	操作	格納容器内酸素濃度	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル空気温度 サブレッシュ・チャンバ空気温度	A-格納容器空気放射線モニタ (ドライウェル) B-格納容器空気放射線モニタ (ドライウェル)	
			操作	操作	最終ヒートシンクの確保	最終ヒートシンクの確保	耐圧強化ペント系放射線モニタ	最終ヒートシンクの確保	非常用ガス処理系排ガス・モニタ

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																																														
<p><u>監視計器一覧 (7/8)</u></p> <table border="1" data-bbox="174 384 946 1507"> <thead> <tr> <th>手順書</th><th>重大事故等の対応に必要となる監視項目</th><th>監視パラメータ(計器)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順 (1)最終ヒートシンク(海)への代替熱輸送 a.代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保 b.大容量送水車(熱交換器ユニット用)又は代替原子炉補機冷却水ポンプによる補機冷却水確保</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>AM設備別操作手順書 「代替ヒートによる補機冷却水(A)確保」 「代替ヒートによる補機冷却水(B)確保」</td><td>原子炉格納容器内の温度</td><td>ドライウェル露開気温度 サブレッシュン・チエンバ気体温度 サブレッシュン・チエンバ・ブル水温度</td></tr> <tr> <td>多様なハザード対応手順 「熱交換器ユニットによる補機冷却水確保」</td><td>原子炉格納容器内の圧力</td><td>格納容器内圧力(D/W) 格納容器内圧力(S/C)</td></tr> <tr> <td>AM設備別操作手順書 「微候ベース」</td><td>電源</td><td>M/C C電圧 M/C D電圧 P/C C-1電圧 P/C D-1電圧 直流125V主母線盤A電圧 直流125V主母線盤B電圧</td></tr> <tr> <td>操作基準</td><td>水源の確保</td><td>RCW サージタンク水位(A)水位 RCV サージタンク水位(B)水位</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>最終ヒートシンクの確保</td><td>原子炉補機冷却水系(A)系統流量 原子炉補機冷却水系(B)系統流量 残留熱除去系熱交換器(A)入口冷却水流量 残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量 代替RCWユニット入口温度 代替RCWポンプ(A)吸込圧力 代替RCWポンプ(B)吸込圧力 代替RCWポンプ(A)吐出圧力 代替RCWポンプ(B)吐出圧力 代替RSWポンプ出口圧力 大容量送水車吐出圧力</td></tr> <tr> <td>AM設備別操作手順書 「S/P温度制御」等</td><td>原子炉格納容器内の温度</td><td>ドライウェル露開気温度 サブレッシュン・チエンバ気体温度 サブレッシュン・チエンバ・ブル水温度</td></tr> <tr> <td>AM設備別操作手順書 「代替ヒートによる補機冷却水(A)確保」 「代替ヒートによる補機冷却水(B)確保」</td><td>原子炉格納容器内の圧力</td><td>格納容器内圧力(D/W) 格納容器内圧力(S/C)</td></tr> <tr> <td>多様なハザード対応手順 「代替原子炉補機冷却水ポンプによる補機冷却水確保」 「大容量送水車による補機冷却水確保」</td><td>電源</td><td>M/C C電圧 M/C D電圧 P/C C-1電圧 P/C D-1電圧 直流125V主母線盤A電圧 直流125V主母線盤B電圧</td></tr> <tr> <td>操作基準</td><td>最終ヒートシンクの確保</td><td>原子炉補機冷却水系(A)系統流量 原子炉補機冷却水系(B)系統流量 残留熱除去系熱交換器(A)入口冷却水流量 残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>補機監視機能</td><td>大容量送水車吐出圧力</td></tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ(計器)	1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順 (1)最終ヒートシンク(海)への代替熱輸送 a.代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保 b.大容量送水車(熱交換器ユニット用)又は代替原子炉補機冷却水ポンプによる補機冷却水確保			AM設備別操作手順書 「代替ヒートによる補機冷却水(A)確保」 「代替ヒートによる補機冷却水(B)確保」	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル露開気温度 サブレッシュン・チエンバ気体温度 サブレッシュン・チエンバ・ブル水温度	多様なハザード対応手順 「熱交換器ユニットによる補機冷却水確保」	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力(D/W) 格納容器内圧力(S/C)	AM設備別操作手順書 「微候ベース」	電源	M/C C電圧 M/C D電圧 P/C C-1電圧 P/C D-1電圧 直流125V主母線盤A電圧 直流125V主母線盤B電圧	操作基準	水源の確保	RCW サージタンク水位(A)水位 RCV サージタンク水位(B)水位	操作	最終ヒートシンクの確保	原子炉補機冷却水系(A)系統流量 原子炉補機冷却水系(B)系統流量 残留熱除去系熱交換器(A)入口冷却水流量 残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量 代替RCWユニット入口温度 代替RCWポンプ(A)吸込圧力 代替RCWポンプ(B)吸込圧力 代替RCWポンプ(A)吐出圧力 代替RCWポンプ(B)吐出圧力 代替RSWポンプ出口圧力 大容量送水車吐出圧力	AM設備別操作手順書 「S/P温度制御」等	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル露開気温度 サブレッシュン・チエンバ気体温度 サブレッシュン・チエンバ・ブル水温度	AM設備別操作手順書 「代替ヒートによる補機冷却水(A)確保」 「代替ヒートによる補機冷却水(B)確保」	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力(D/W) 格納容器内圧力(S/C)	多様なハザード対応手順 「代替原子炉補機冷却水ポンプによる補機冷却水確保」 「大容量送水車による補機冷却水確保」	電源	M/C C電圧 M/C D電圧 P/C C-1電圧 P/C D-1電圧 直流125V主母線盤A電圧 直流125V主母線盤B電圧	操作基準	最終ヒートシンクの確保	原子炉補機冷却水系(A)系統流量 原子炉補機冷却水系(B)系統流量 残留熱除去系熱交換器(A)入口冷却水流量 残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量	操作	補機監視機能	大容量送水車吐出圧力	<p><u>監視計器一覧 (9/10)</u></p> <table border="1" data-bbox="1000 384 1899 1215"> <thead> <tr> <th>手順書</th><th>重大事故等の対応に必要となる監視項目</th><th>監視パラメータ(計器)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順 (1)最終ヒートシンク(海)への代替熱輸送 a.緊急用海水系による冷却水の確保</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>非常時運転手順書II (微候ベース) 「S/P温度制御」等</td><td>原子炉格納容器内の温度</td><td>ドライウェル露開気温度 サブレッシュン・チエンバ気体温度 サブレッシュン・チエンバ・ブル水温度</td></tr> <tr> <td>非常時運転手順書II (停止時微候ベース) 「停止時崩壊熱除去制御」等</td><td>原子炉格納容器内の圧力</td><td>ドライウェル圧力 サブレッシュン・チエンバ圧力</td></tr> <tr> <td>非常時運転手順書III (シビアアクシデント) 「除熱-1」等</td><td>電源</td><td>緊急用M/C電圧 緊急用P/C電圧 緊急用直流125V主母線盤電圧</td></tr> <tr> <td>AM設備別操作手順書</td><td>最終ヒートシンクの確保</td><td>緊急用海水系流量(残留熱除去系熱交換器) 緊急用海水系流量(残留熱除去系補機)</td></tr> <tr> <td>1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順 (1)最終ヒートシンク(海)への代替熱輸送 b.代替残留熱除去系海水系による冷却水の確保</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>非常時運転手順書II (微候ベース) 「S/P温度制御」等</td><td>原子炉格納容器内の温度</td><td>ドライウェル露開気温度 サブレッシュン・チエンバ気体温度 サブレッシュン・チエンバ・ブル水温度</td></tr> <tr> <td>非常時運転手順書II (停止時微候ベース) 「停止時崩壊熱除去制御」等</td><td>原子炉格納容器内の圧力</td><td>ドライウェル圧力 サブレッシュン・チエンバ圧力</td></tr> <tr> <td>非常時運転手順書III (シビアアクシデント) 「除熱-1」等</td><td>電源</td><td>緊急用M/C電圧 緊急用P/C電圧 緊急用直流125V主母線盤電圧</td></tr> <tr> <td>AM設備別操作手順書</td><td>最終ヒートシンクの確保</td><td>残留熱除去系海水系系統流量</td></tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ(計器)	1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順 (1)最終ヒートシンク(海)への代替熱輸送 a.緊急用海水系による冷却水の確保			非常時運転手順書II (微候ベース) 「S/P温度制御」等	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル露開気温度 サブレッシュン・チエンバ気体温度 サブレッシュン・チエンバ・ブル水温度	非常時運転手順書II (停止時微候ベース) 「停止時崩壊熱除去制御」等	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 サブレッシュン・チエンバ圧力	非常時運転手順書III (シビアアクシデント) 「除熱-1」等	電源	緊急用M/C電圧 緊急用P/C電圧 緊急用直流125V主母線盤電圧	AM設備別操作手順書	最終ヒートシンクの確保	緊急用海水系流量(残留熱除去系熱交換器) 緊急用海水系流量(残留熱除去系補機)	1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順 (1)最終ヒートシンク(海)への代替熱輸送 b.代替残留熱除去系海水系による冷却水の確保			非常時運転手順書II (微候ベース) 「S/P温度制御」等	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル露開気温度 サブレッシュン・チエンバ気体温度 サブレッシュン・チエンバ・ブル水温度	非常時運転手順書II (停止時微候ベース) 「停止時崩壊熱除去制御」等	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 サブレッシュン・チエンバ圧力	非常時運転手順書III (シビアアクシデント) 「除熱-1」等	電源	緊急用M/C電圧 緊急用P/C電圧 緊急用直流125V主母線盤電圧	AM設備別操作手順書	最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系海水系系統流量	<p><u>監視計器一覧 (10/11)</u></p> <table border="1" data-bbox="1899 384 2725 1507"> <thead> <tr> <th>手順書</th><th>重大事故等の対応に必要となる監視項目</th><th>監視パラメータ(計器)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順 (1)最終ヒートシンク(海)への代替熱輸送 a.原子炉補機代替冷却系による除熱</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>事故時操作手順書 (微候ベース) 「S/C温度制御」等</td><td>原子炉格納容器内の温度</td><td>サブレッシュン・チエンバ温度(S/A) サブレッシュン・チエンバ水温(S/A) ドライウェル温度(S/A)</td></tr> <tr> <td>AM設備別操作手順書 「AHE Fまたは大型送水ポンプ車によるRCW代替冷却」</td><td>原子炉格納容器内の圧力</td><td>ドライウェル圧力(S/A) サブレッシュン・チエンバ圧力(S/A)</td></tr> <tr> <td>原子力災害対策手順書 「移動式熱交換器車および大型送水ポンプ車を使用した最終ヒートシンク確保(UHSS編)」 「大型送水ポンプ車を使用した海水供給(ハイドロサブ編)」</td><td>電源</td><td>C-メタクラ母線電圧 D-メタクラ母線電圧 C-ロードセンタ母線電圧 D-ロードセンタ母線電圧 緊急用メタクラ電圧 S.Aロードセンタ母線電圧</td></tr> <tr> <td>操作基準</td><td>水源の確保</td><td>A-R CWサージタンク水位 B-R CWサージタンク水位</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>最終ヒートシンクの確保</td><td>A-残留熱除去系熱交換器冷却水流量 B-残留熱除去系熱交換器冷却水流量</td></tr> <tr> <td></td><td>補機監視機能</td><td>移動式代替熱交換設備淡水ポンプ出口圧力 大型送水ポンプ車出口圧力</td></tr> <tr> <td>1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順 (1)最終ヒートシンク(海)への代替熱輸送 b.大型送水ポンプ車による除熱</td><td></td><td></td></tr> <tr> <td>事故時操作手順書 (微候ベース) 「S/C温度制御」等</td><td>原子炉格納容器内の温度</td><td>サブレッシュン・チエンバ温度(S/A) サブレッシュン・チエンバ水温(S/A) ドライウェル温度(S/A)</td></tr> <tr> <td>AM設備別操作手順書 「AHE Fまたは大型送水ポンプ車によるRCW代替冷却」</td><td>原子炉格納容器内の圧力</td><td>ドライウェル圧力(S/A) サブレッシュン・チエンバ圧力(S/A)</td></tr> <tr> <td>原子力災害対策手順書 「大型送水ポンプ車を使用した海水供給(ハイドロサブ編)」</td><td>電源</td><td>C-メタクラ母線電圧 D-メタクラ母線電圧 C-ロードセンタ母線電圧 D-ロードセンタ母線電圧 緊急用メタクラ電圧 S.Aロードセンタ母線電圧</td></tr> <tr> <td>操作基準</td><td>最終ヒートシンクの確保</td><td>A-残留熱除去系熱交換器冷却水流量 B-残留熱除去系熱交換器冷却水流量</td></tr> <tr> <td>操作</td><td>補機監視機能</td><td>大型送水ポンプ車出口圧力</td></tr> </tbody> </table>	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ(計器)	1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順 (1)最終ヒートシンク(海)への代替熱輸送 a.原子炉補機代替冷却系による除熱			事故時操作手順書 (微候ベース) 「S/C温度制御」等	原子炉格納容器内の温度	サブレッシュン・チエンバ温度(S/A) サブレッシュン・チエンバ水温(S/A) ドライウェル温度(S/A)	AM設備別操作手順書 「AHE Fまたは大型送水ポンプ車によるRCW代替冷却」	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力(S/A) サブレッシュン・チエンバ圧力(S/A)	原子力災害対策手順書 「移動式熱交換器車および大型送水ポンプ車を使用した最終ヒートシンク確保(UHSS編)」 「大型送水ポンプ車を使用した海水供給(ハイドロサブ編)」	電源	C-メタクラ母線電圧 D-メタクラ母線電圧 C-ロードセンタ母線電圧 D-ロードセンタ母線電圧 緊急用メタクラ電圧 S.Aロードセンタ母線電圧	操作基準	水源の確保	A-R CWサージタンク水位 B-R CWサージタンク水位	操作	最終ヒートシンクの確保	A-残留熱除去系熱交換器冷却水流量 B-残留熱除去系熱交換器冷却水流量		補機監視機能	移動式代替熱交換設備淡水ポンプ出口圧力 大型送水ポンプ車出口圧力	1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順 (1)最終ヒートシンク(海)への代替熱輸送 b.大型送水ポンプ車による除熱			事故時操作手順書 (微候ベース) 「S/C温度制御」等	原子炉格納容器内の温度	サブレッシュン・チエンバ温度(S/A) サブレッシュン・チエンバ水温(S/A) ドライウェル温度(S/A)	AM設備別操作手順書 「AHE Fまたは大型送水ポンプ車によるRCW代替冷却」	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力(S/A) サブレッシュン・チエンバ圧力(S/A)	原子力災害対策手順書 「大型送水ポンプ車を使用した海水供給(ハイドロサブ編)」	電源	C-メタクラ母線電圧 D-メタクラ母線電圧 C-ロードセンタ母線電圧 D-ロードセンタ母線電圧 緊急用メタクラ電圧 S.Aロードセンタ母線電圧	操作基準	最終ヒートシンクの確保	A-残留熱除去系熱交換器冷却水流量 B-残留熱除去系熱交換器冷却水流量	操作	補機監視機能	大型送水ポンプ車出口圧力
手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ(計器)																																																																																																															
1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順 (1)最終ヒートシンク(海)への代替熱輸送 a.代替原子炉補機冷却系による補機冷却水確保 b.大容量送水車(熱交換器ユニット用)又は代替原子炉補機冷却水ポンプによる補機冷却水確保																																																																																																																	
AM設備別操作手順書 「代替ヒートによる補機冷却水(A)確保」 「代替ヒートによる補機冷却水(B)確保」	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル露開気温度 サブレッシュン・チエンバ気体温度 サブレッシュン・チエンバ・ブル水温度																																																																																																															
多様なハザード対応手順 「熱交換器ユニットによる補機冷却水確保」	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力(D/W) 格納容器内圧力(S/C)																																																																																																															
AM設備別操作手順書 「微候ベース」	電源	M/C C電圧 M/C D電圧 P/C C-1電圧 P/C D-1電圧 直流125V主母線盤A電圧 直流125V主母線盤B電圧																																																																																																															
操作基準	水源の確保	RCW サージタンク水位(A)水位 RCV サージタンク水位(B)水位																																																																																																															
操作	最終ヒートシンクの確保	原子炉補機冷却水系(A)系統流量 原子炉補機冷却水系(B)系統流量 残留熱除去系熱交換器(A)入口冷却水流量 残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量 代替RCWユニット入口温度 代替RCWポンプ(A)吸込圧力 代替RCWポンプ(B)吸込圧力 代替RCWポンプ(A)吐出圧力 代替RCWポンプ(B)吐出圧力 代替RSWポンプ出口圧力 大容量送水車吐出圧力																																																																																																															
AM設備別操作手順書 「S/P温度制御」等	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル露開気温度 サブレッシュン・チエンバ気体温度 サブレッシュン・チエンバ・ブル水温度																																																																																																															
AM設備別操作手順書 「代替ヒートによる補機冷却水(A)確保」 「代替ヒートによる補機冷却水(B)確保」	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力(D/W) 格納容器内圧力(S/C)																																																																																																															
多様なハザード対応手順 「代替原子炉補機冷却水ポンプによる補機冷却水確保」 「大容量送水車による補機冷却水確保」	電源	M/C C電圧 M/C D電圧 P/C C-1電圧 P/C D-1電圧 直流125V主母線盤A電圧 直流125V主母線盤B電圧																																																																																																															
操作基準	最終ヒートシンクの確保	原子炉補機冷却水系(A)系統流量 原子炉補機冷却水系(B)系統流量 残留熱除去系熱交換器(A)入口冷却水流量 残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水流量																																																																																																															
操作	補機監視機能	大容量送水車吐出圧力																																																																																																															
手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ(計器)																																																																																																															
1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順 (1)最終ヒートシンク(海)への代替熱輸送 a.緊急用海水系による冷却水の確保																																																																																																																	
非常時運転手順書II (微候ベース) 「S/P温度制御」等	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル露開気温度 サブレッシュン・チエンバ気体温度 サブレッシュン・チエンバ・ブル水温度																																																																																																															
非常時運転手順書II (停止時微候ベース) 「停止時崩壊熱除去制御」等	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 サブレッシュン・チエンバ圧力																																																																																																															
非常時運転手順書III (シビアアクシデント) 「除熱-1」等	電源	緊急用M/C電圧 緊急用P/C電圧 緊急用直流125V主母線盤電圧																																																																																																															
AM設備別操作手順書	最終ヒートシンクの確保	緊急用海水系流量(残留熱除去系熱交換器) 緊急用海水系流量(残留熱除去系補機)																																																																																																															
1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順 (1)最終ヒートシンク(海)への代替熱輸送 b.代替残留熱除去系海水系による冷却水の確保																																																																																																																	
非常時運転手順書II (微候ベース) 「S/P温度制御」等	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル露開気温度 サブレッシュン・チエンバ気体温度 サブレッシュン・チエンバ・ブル水温度																																																																																																															
非常時運転手順書II (停止時微候ベース) 「停止時崩壊熱除去制御」等	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 サブレッシュン・チエンバ圧力																																																																																																															
非常時運転手順書III (シビアアクシデント) 「除熱-1」等	電源	緊急用M/C電圧 緊急用P/C電圧 緊急用直流125V主母線盤電圧																																																																																																															
AM設備別操作手順書	最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系海水系系統流量																																																																																																															
手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ(計器)																																																																																																															
1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順 (1)最終ヒートシンク(海)への代替熱輸送 a.原子炉補機代替冷却系による除熱																																																																																																																	
事故時操作手順書 (微候ベース) 「S/C温度制御」等	原子炉格納容器内の温度	サブレッシュン・チエンバ温度(S/A) サブレッシュン・チエンバ水温(S/A) ドライウェル温度(S/A)																																																																																																															
AM設備別操作手順書 「AHE Fまたは大型送水ポンプ車によるRCW代替冷却」	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力(S/A) サブレッシュン・チエンバ圧力(S/A)																																																																																																															
原子力災害対策手順書 「移動式熱交換器車および大型送水ポンプ車を使用した最終ヒートシンク確保(UHSS編)」 「大型送水ポンプ車を使用した海水供給(ハイドロサブ編)」	電源	C-メタクラ母線電圧 D-メタクラ母線電圧 C-ロードセンタ母線電圧 D-ロードセンタ母線電圧 緊急用メタクラ電圧 S.Aロードセンタ母線電圧																																																																																																															
操作基準	水源の確保	A-R CWサージタンク水位 B-R CWサージタンク水位																																																																																																															
操作	最終ヒートシンクの確保	A-残留熱除去系熱交換器冷却水流量 B-残留熱除去系熱交換器冷却水流量																																																																																																															
	補機監視機能	移動式代替熱交換設備淡水ポンプ出口圧力 大型送水ポンプ車出口圧力																																																																																																															
1.5.2.2 サポート系故障時の対応手順 (1)最終ヒートシンク(海)への代替熱輸送 b.大型送水ポンプ車による除熱																																																																																																																	
事故時操作手順書 (微候ベース) 「S/C温度制御」等	原子炉格納容器内の温度	サブレッシュン・チエンバ温度(S/A) サブレッシュン・チエンバ水温(S/A) ドライウェル温度(S/A)																																																																																																															
AM設備別操作手順書 「AHE Fまたは大型送水ポンプ車によるRCW代替冷却」	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力(S/A) サブレッシュン・チエンバ圧力(S/A)																																																																																																															
原子力災害対策手順書 「大型送水ポンプ車を使用した海水供給(ハイドロサブ編)」	電源	C-メタクラ母線電圧 D-メタクラ母線電圧 C-ロードセンタ母線電圧 D-ロードセンタ母線電圧 緊急用メタクラ電圧 S.Aロードセンタ母線電圧																																																																																																															
操作基準	最終ヒートシンクの確保	A-残留熱除去系熱交換器冷却水流量 B-残留熱除去系熱交換器冷却水流量																																																																																																															
操作	補機監視機能	大型送水ポンプ車出口圧力																																																																																																															


・設備の相違
【柏崎 6/7、東海第二】
対応手段における監視計器の相違


【東海第二】
②の相違


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)			東海第二発電所 (2018.9.18版)			島根原子力発電所 2号炉			備考																																																								
<u>監視計器一覧 (8/8)</u>			<u>監視計器一覧 (10/10)</u>			<u>監視計器一覧 (11/11)</u>			・設備の相違 【柏崎 6/7、東海第二】 対応手段における監視計器の相違																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th><th>重大事故等の対応に必要となる監視項目</th><th>監視パラメータ (計器)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.5.2.3 重大事故等対処設備 (設計基準拡張) による対応手順 (1) 原子炉補機冷却系による補機冷却水確保</td></tr> <tr> <td colspan="3">事故時運転操作手順書 (微候ベース) 「S/P温度制御」等</td></tr> <tr> <td rowspan="4">判断基準</td><td>原子炉圧力容器内の温度</td><td>原子炉圧力容器温度</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td><td>ドライウェル旁開気温度 サブレッショ・チエンバ気体温度 サブレッショ・チエンバ・プール水温度</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td><td>格納容器内圧力(I/W) 格納容器内圧力(S/C)</td></tr> <tr> <td>水源の確保</td><td>RCP サージタンク水位(A)水位 RCP サージタンク水位(B)水位 RCP サージタンク水位(C)水位</td></tr> <tr> <td rowspan="4">操作</td><td>原子炉格納容器内の温度</td><td>サブレッショ・チエンバ・プール水温度 残留熱除去系熱交換器(A)入口温度 残留熱除去系熱交換器(B)入口温度 残留熱除去系熱交換器(C)入口温度 残留熱除去系熱交換器(A)出口温度 残留熱除去系熱交換器(B)出口温度 残留熱除去系熱交換器(C)出口温度 残留熱除去系(A)系統流量 残留熱除去系(B)系統流量 残留熱除去系(C)系統流量 原子炉補機冷却水系(A)系統流量 原子炉補機冷却水系(B)系統流量 原子炉補機冷却水系(C)系統流量 残留熱除去系熱交換器(A)入口冷却水温度 残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水温度 残留熱除去系熱交換器(C)入口冷却水温度 原子炉補機冷却水系熱交換器(I)出口冷却水温度 原子炉補機冷却水系熱交換器(B)出口冷却水温度 原子炉補機冷却水系熱交換器(C)出口冷却水温度</td></tr> </tbody> </table>			手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)	1.5.2.3 重大事故等対処設備 (設計基準拡張) による対応手順 (1) 原子炉補機冷却系による補機冷却水確保			事故時運転操作手順書 (微候ベース) 「S/P温度制御」等			判断基準	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル旁開気温度 サブレッショ・チエンバ気体温度 サブレッショ・チエンバ・プール水温度	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力(I/W) 格納容器内圧力(S/C)	水源の確保	RCP サージタンク水位(A)水位 RCP サージタンク水位(B)水位 RCP サージタンク水位(C)水位	操作	原子炉格納容器内の温度	サブレッショ・チエンバ・プール水温度 残留熱除去系熱交換器(A)入口温度 残留熱除去系熱交換器(B)入口温度 残留熱除去系熱交換器(C)入口温度 残留熱除去系熱交換器(A)出口温度 残留熱除去系熱交換器(B)出口温度 残留熱除去系熱交換器(C)出口温度 残留熱除去系(A)系統流量 残留熱除去系(B)系統流量 残留熱除去系(C)系統流量 原子炉補機冷却水系(A)系統流量 原子炉補機冷却水系(B)系統流量 原子炉補機冷却水系(C)系統流量 残留熱除去系熱交換器(A)入口冷却水温度 残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水温度 残留熱除去系熱交換器(C)入口冷却水温度 原子炉補機冷却水系熱交換器(I)出口冷却水温度 原子炉補機冷却水系熱交換器(B)出口冷却水温度 原子炉補機冷却水系熱交換器(C)出口冷却水温度	<table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th><th>重大事故等の対応に必要となる監視項目</th><th>監視パラメータ (計器)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.5.2.3 設計基準事故対処設備を使用した対応手順 (1) 残留熱除去系海水系による冷却水の確保</td></tr> <tr> <td rowspan="4">判断基準</td><td>原子炉圧力容器の温度</td><td>原子炉圧力容器の温度</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td><td>ドライウェル旁開気温度 サブレッショ・チエンバ旁開気温度 サブレッショ・チエンバ・プール水温度</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td><td>ドライウェル圧力 サブレッショ・チエンバ圧力</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td><td>サブレッショ・プール水温度</td></tr> <tr> <td rowspan="4">操作</td><td>最終ヒートシンクの確保</td><td>最終ヒートシンクの確保 残留熱除去系熱交換器入口温度 残留熱除去系熱交換器出口温度 残留熱除去系海水系系統流量 残留熱除去系系統流量</td></tr> </tbody> </table>			手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)	1.5.2.3 設計基準事故対処設備を使用した対応手順 (1) 残留熱除去系海水系による冷却水の確保			判断基準	原子炉圧力容器の温度	原子炉圧力容器の温度	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル旁開気温度 サブレッショ・チエンバ旁開気温度 サブレッショ・チエンバ・プール水温度	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 サブレッショ・チエンバ圧力	原子炉格納容器内の温度	サブレッショ・プール水温度	操作	最終ヒートシンクの確保	最終ヒートシンクの確保 残留熱除去系熱交換器入口温度 残留熱除去系熱交換器出口温度 残留熱除去系海水系系統流量 残留熱除去系系統流量	<table border="1"> <thead> <tr> <th>手順書</th><th>重大事故等の対応に必要となる監視項目</th><th>監視パラメータ (計器)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3">1.5.2.3 重大事故等対処設備 (設計基準拡張) による対応手順 (1) 原子炉補機冷却系による除熱</td></tr> <tr> <td rowspan="4">判断基準</td><td>原子炉格納容器内の温度</td><td>サブレッショ・チエンバ温度 (S/A) サブレッショ・プール水温度 (S/A) ドライウェル温度 (S/A)</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の圧力</td><td>ドライウェル圧力 (S/A) サブレッショ・チエンバ圧力 (S/A)</td></tr> <tr> <td>水源の確保</td><td>A - R C W サージタンク水位 B - R C W サージタンク水位</td></tr> <tr> <td>原子炉格納容器内の温度</td><td>サブレッショ・プール水温度 (S/A)</td></tr> <tr> <td rowspan="4">操作</td><td>最終ヒートシンクの確保</td><td>A - 残留熱除去系熱交換器入口温度 B - 残留熱除去系熱交換器入口温度 A - 残留熱除去系熱交換器出口温度 B - 残留熱除去系熱交換器出口温度 A - 残留熱除去ポンプ出口流量 B - 残留熱除去ポンプ出口流量 I - 原子炉補機冷却ポンプ圧力 II - 原子炉補機冷却ポンプ圧力 A - 残留熱除去系熱交換器冷却水流量 B - 残留熱除去系熱交換器冷却水流量 I - R C W 热交換器出口温度 II - R C W 热交換器出口温度</td></tr> </tbody> </table>			手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)	1.5.2.3 重大事故等対処設備 (設計基準拡張) による対応手順 (1) 原子炉補機冷却系による除熱			判断基準	原子炉格納容器内の温度	サブレッショ・チエンバ温度 (S/A) サブレッショ・プール水温度 (S/A) ドライウェル温度 (S/A)	原子炉格納容器内の圧力	ドライウェル圧力 (S/A) サブレッショ・チエンバ圧力 (S/A)	水源の確保	A - R C W サージタンク水位 B - R C W サージタンク水位	原子炉格納容器内の温度	サブレッショ・プール水温度 (S/A)	操作	最終ヒートシンクの確保	A - 残留熱除去系熱交換器入口温度 B - 残留熱除去系熱交換器入口温度 A - 残留熱除去系熱交換器出口温度 B - 残留熱除去系熱交換器出口温度 A - 残留熱除去ポンプ出口流量 B - 残留熱除去ポンプ出口流量 I - 原子炉補機冷却ポンプ圧力 II - 原子炉補機冷却ポンプ圧力 A - 残留熱除去系熱交換器冷却水流量 B - 残留熱除去系熱交換器冷却水流量 I - R C W 热交換器出口温度 II - R C W 热交換器出口温度
手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)																																																															
1.5.2.3 重大事故等対処設備 (設計基準拡張) による対応手順 (1) 原子炉補機冷却系による補機冷却水確保																																																																	
事故時運転操作手順書 (微候ベース) 「S/P温度制御」等																																																																	
判断基準	原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度																																																															
	原子炉格納容器内の温度	ドライウェル旁開気温度 サブレッショ・チエンバ気体温度 サブレッショ・チエンバ・プール水温度																																																															
	原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力(I/W) 格納容器内圧力(S/C)																																																															
	水源の確保	RCP サージタンク水位(A)水位 RCP サージタンク水位(B)水位 RCP サージタンク水位(C)水位																																																															
操作	原子炉格納容器内の温度	サブレッショ・チエンバ・プール水温度 残留熱除去系熱交換器(A)入口温度 残留熱除去系熱交換器(B)入口温度 残留熱除去系熱交換器(C)入口温度 残留熱除去系熱交換器(A)出口温度 残留熱除去系熱交換器(B)出口温度 残留熱除去系熱交換器(C)出口温度 残留熱除去系(A)系統流量 残留熱除去系(B)系統流量 残留熱除去系(C)系統流量 原子炉補機冷却水系(A)系統流量 原子炉補機冷却水系(B)系統流量 原子炉補機冷却水系(C)系統流量 残留熱除去系熱交換器(A)入口冷却水温度 残留熱除去系熱交換器(B)入口冷却水温度 残留熱除去系熱交換器(C)入口冷却水温度 原子炉補機冷却水系熱交換器(I)出口冷却水温度 原子炉補機冷却水系熱交換器(B)出口冷却水温度 原子炉補機冷却水系熱交換器(C)出口冷却水温度																																																															
	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)																																																														
	1.5.2.3 設計基準事故対処設備を使用した対応手順 (1) 残留熱除去系海水系による冷却水の確保																																																																
	判断基準	原子炉圧力容器の温度	原子炉圧力容器の温度																																																														
原子炉格納容器内の温度		ドライウェル旁開気温度 サブレッショ・チエンバ旁開気温度 サブレッショ・チエンバ・プール水温度																																																															
原子炉格納容器内の圧力		ドライウェル圧力 サブレッショ・チエンバ圧力																																																															
原子炉格納容器内の温度		サブレッショ・プール水温度																																																															
操作	最終ヒートシンクの確保	最終ヒートシンクの確保 残留熱除去系熱交換器入口温度 残留熱除去系熱交換器出口温度 残留熱除去系海水系系統流量 残留熱除去系系統流量																																																															
	手順書	重大事故等の対応に必要となる監視項目	監視パラメータ (計器)																																																														
	1.5.2.3 重大事故等対処設備 (設計基準拡張) による対応手順 (1) 原子炉補機冷却系による除熱																																																																
	判断基準	原子炉格納容器内の温度	サブレッショ・チエンバ温度 (S/A) サブレッショ・プール水温度 (S/A) ドライウェル温度 (S/A)																																																														
原子炉格納容器内の圧力		ドライウェル圧力 (S/A) サブレッショ・チエンバ圧力 (S/A)																																																															
水源の確保		A - R C W サージタンク水位 B - R C W サージタンク水位																																																															
原子炉格納容器内の温度		サブレッショ・プール水温度 (S/A)																																																															
操作	最終ヒートシンクの確保	A - 残留熱除去系熱交換器入口温度 B - 残留熱除去系熱交換器入口温度 A - 残留熱除去系熱交換器出口温度 B - 残留熱除去系熱交換器出口温度 A - 残留熱除去ポンプ出口流量 B - 残留熱除去ポンプ出口流量 I - 原子炉補機冷却ポンプ圧力 II - 原子炉補機冷却ポンプ圧力 A - 残留熱除去系熱交換器冷却水流量 B - 残留熱除去系熱交換器冷却水流量 I - R C W 热交換器出口温度 II - R C W 热交換器出口温度																																																															


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																	
<p>第1.5.3 表 審査基準における要求事項ごとの給電対象設備</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象条文</th><th>供給対象設備</th><th>給電元 給電母線</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>【1.5】 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等</td><td>格納容器圧力逃がし装置 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 常設代替直流電源設備 可搬型直流電源設備 AM用MCC AM用直流125V</td><td></td></tr> <tr> <td>不活性ガス系弁</td><td>常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 常設代替直流電源設備 可搬型直流電源設備 MCC C系 AM用MCC 直流125V B系 AM用直流125V</td><td></td></tr> <tr> <td>非常用ガス処理系弁</td><td>常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 MCC C系 MCC D系</td><td></td></tr> <tr> <td>代替原子炉袖冷却系(熱交換器ユニット)</td><td>可搬型代替交流電源設備 代替原子炉袖冷却系(熱交換器ユニット)</td><td></td></tr> <tr> <td>原子炉袖機冷却系弁</td><td>常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 MCC C系 MCC D系 AM用MCC</td><td></td></tr> <tr> <td>中央制御室監視計器類</td><td>常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 計測用A系電源 計測用B系電源</td><td></td></tr> </tbody> </table>	対象条文	供給対象設備	給電元 給電母線	【1.5】 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等	格納容器圧力逃がし装置 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 常設代替直流電源設備 可搬型直流電源設備 AM用MCC AM用直流125V		不活性ガス系弁	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 常設代替直流電源設備 可搬型直流電源設備 MCC C系 AM用MCC 直流125V B系 AM用直流125V		非常用ガス処理系弁	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 MCC C系 MCC D系		代替原子炉袖冷却系(熱交換器ユニット)	可搬型代替交流電源設備 代替原子炉袖冷却系(熱交換器ユニット)		原子炉袖機冷却系弁	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 MCC C系 MCC D系 AM用MCC		中央制御室監視計器類	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 計測用A系電源 計測用B系電源		<p>第1.5-3 表 審査基準における要求事項ごとの給電対象設備</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象条文</th><th>供給対象設備</th><th>給電元 給電母線</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>【1.5】 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等</td><td>不活性ガス系弁 格納容器圧力逃がし装置弁 耐圧強化ペント系弁 緊急用海水ポンプ 緊急用海水系弁 残留熱除去系海水系弁 中央制御室監視計器類</td><td>常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用モータコントロールセンタ(以下「モータコントロールセンタ」を「MCC」という。) MCC 2D系 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用MCC MCC 2D系 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用MCC 常設代替交流電源設備 緊急用MCC MCC 2C系 MCC 2D系 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 直流125V主母線盤2A 直流125V主母線盤2B 緊急用直流125V主母線盤</td></tr> </tbody> </table>	対象条文	供給対象設備	給電元 給電母線	【1.5】 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等	不活性ガス系弁 格納容器圧力逃がし装置弁 耐圧強化ペント系弁 緊急用海水ポンプ 緊急用海水系弁 残留熱除去系海水系弁 中央制御室監視計器類	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用モータコントロールセンタ(以下「モータコントロールセンタ」を「MCC」という。) MCC 2D系 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用MCC MCC 2D系 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用MCC 常設代替交流電源設備 緊急用MCC MCC 2C系 MCC 2D系 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 直流125V主母線盤2A 直流125V主母線盤2B 緊急用直流125V主母線盤	<p>第1.5-3 表 審査基準における要求事項毎の給電対象設備</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>対象条文</th><th>供給対象設備</th><th>給電元 給電母線</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>【1.5】 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等</td><td>残留熱代替除去ポンプ 残留熱代替除去系弁 移動式代替熱交換設備 原子炉袖機冷却水系弁 格納容器フィルタペント系 窒素ガス制御系弁 非常用ガス処理系弁 中央制御室監視計器類</td><td>常設代替交流電源設備 S A-C/C 常設代替交流電源設備 S A-C/C 常設代替交流電源設備 C/C C系 C/C D系 S A-C/C 常設代替交流電源設備 緊急用メタクラ 常設代替交流電源設備 C/C C系 C/C D系 S A-C/C 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 S A-C/C 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 C/C C系 C/C D系 S A-C/C 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 C/C C系 C/C D系 S A-C/C 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 C/C C系 C/C D系 S A-C/C 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 C/C C系 C/C D系 S A-C/C</td></tr> </tbody> </table>	対象条文	供給対象設備	給電元 給電母線	【1.5】 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等	残留熱代替除去ポンプ 残留熱代替除去系弁 移動式代替熱交換設備 原子炉袖機冷却水系弁 格納容器フィルタペント系 窒素ガス制御系弁 非常用ガス処理系弁 中央制御室監視計器類	常設代替交流電源設備 S A-C/C 常設代替交流電源設備 S A-C/C 常設代替交流電源設備 C/C C系 C/C D系 S A-C/C 常設代替交流電源設備 緊急用メタクラ 常設代替交流電源設備 C/C C系 C/C D系 S A-C/C 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 S A-C/C 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 C/C C系 C/C D系 S A-C/C 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 C/C C系 C/C D系 S A-C/C 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 C/C C系 C/C D系 S A-C/C 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 C/C C系 C/C D系 S A-C/C	<p>・設備の相違 【柏崎6/7、東海第二】 電源構成の相違及び 対応手段の相違による 供給対象設備の相違</p>
対象条文	供給対象設備	給電元 給電母線																																		
【1.5】 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等	格納容器圧力逃がし装置 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 常設代替直流電源設備 可搬型直流電源設備 AM用MCC AM用直流125V																																			
不活性ガス系弁	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 常設代替直流電源設備 可搬型直流電源設備 MCC C系 AM用MCC 直流125V B系 AM用直流125V																																			
非常用ガス処理系弁	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 MCC C系 MCC D系																																			
代替原子炉袖冷却系(熱交換器ユニット)	可搬型代替交流電源設備 代替原子炉袖冷却系(熱交換器ユニット)																																			
原子炉袖機冷却系弁	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 MCC C系 MCC D系 AM用MCC																																			
中央制御室監視計器類	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 計測用A系電源 計測用B系電源																																			
対象条文	供給対象設備	給電元 給電母線																																		
【1.5】 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等	不活性ガス系弁 格納容器圧力逃がし装置弁 耐圧強化ペント系弁 緊急用海水ポンプ 緊急用海水系弁 残留熱除去系海水系弁 中央制御室監視計器類	常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用モータコントロールセンタ(以下「モータコントロールセンタ」を「MCC」という。) MCC 2D系 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用MCC MCC 2D系 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 緊急用MCC 常設代替交流電源設備 緊急用MCC MCC 2C系 MCC 2D系 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 直流125V主母線盤2A 直流125V主母線盤2B 緊急用直流125V主母線盤																																		
対象条文	供給対象設備	給電元 給電母線																																		
【1.5】 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等	残留熱代替除去ポンプ 残留熱代替除去系弁 移動式代替熱交換設備 原子炉袖機冷却水系弁 格納容器フィルタペント系 窒素ガス制御系弁 非常用ガス処理系弁 中央制御室監視計器類	常設代替交流電源設備 S A-C/C 常設代替交流電源設備 S A-C/C 常設代替交流電源設備 C/C C系 C/C D系 S A-C/C 常設代替交流電源設備 緊急用メタクラ 常設代替交流電源設備 C/C C系 C/C D系 S A-C/C 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 S A-C/C 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 C/C C系 C/C D系 S A-C/C 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 C/C C系 C/C D系 S A-C/C 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 C/C C系 C/C D系 S A-C/C 常設代替交流電源設備 可搬型代替交流電源設備 C/C C系 C/C D系 S A-C/C																																		

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>第1.5-1 図 機能喪失原因対策分析</p>	<p>第1.5-1 図 機能喪失原因対策分析</p>	<p>第1.5-1 図 機能喪失原因対策分析</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 設備の相違に基づく機能喪失想定及び対応手段の相違

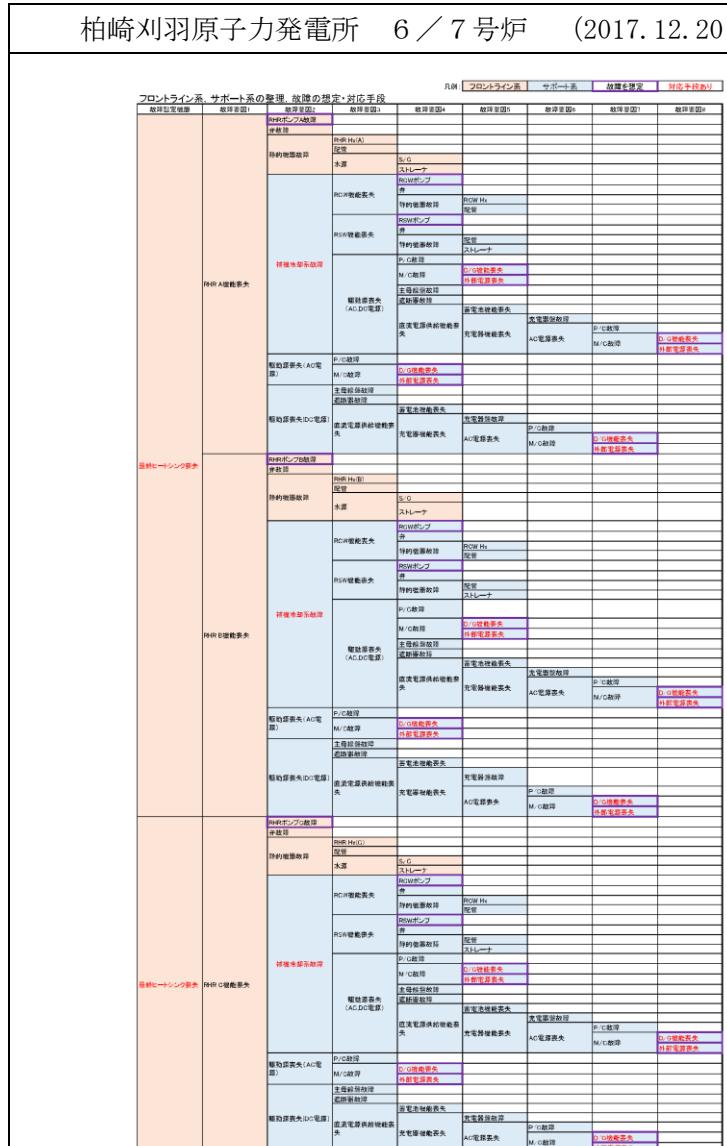
柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
 <p>※ 本資料は、「機能喪失原因対策分析」をもとに、設計基準事故対処設備の機能が喪失に至る原因を順次右側へ展開している。すなわち、機器の機能が喪失することにより、当該機器の左側に記載される機能が喪失する関係にあることを示している。ただし、AND条件、OR条件については表現していないため、必要に応じて「機能喪失原因対策分析」を確認することとする。</p>		 <p>※ 本資料は、「機能喪失原因対策分析」を基に、設計基準事故対処設備の機能が喪失に至る原因を順次右側へ展開している。すなわち、機器の機能が喪失することにより、当該機器の左側に記載される機能が喪失する関係にあることを示している。ただし、AND条件、OR条件については表現していないため、必要に応じて「機能喪失原因対策分析」を確認することとする。</p>	<p>・設備及び運用の相違 【柏崎 6/7、東海第二】 設備の相違に基づく機能喪失想定及び対応手段の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		 <p>第1.5-2図 非常時運転手順書Ⅱ（微候ベース）「P C V圧力制御」における対応フロー</p>	<p>第1.5-2図 E O P 格納容器制御「P C V圧力制御」における 対応フロー</p>

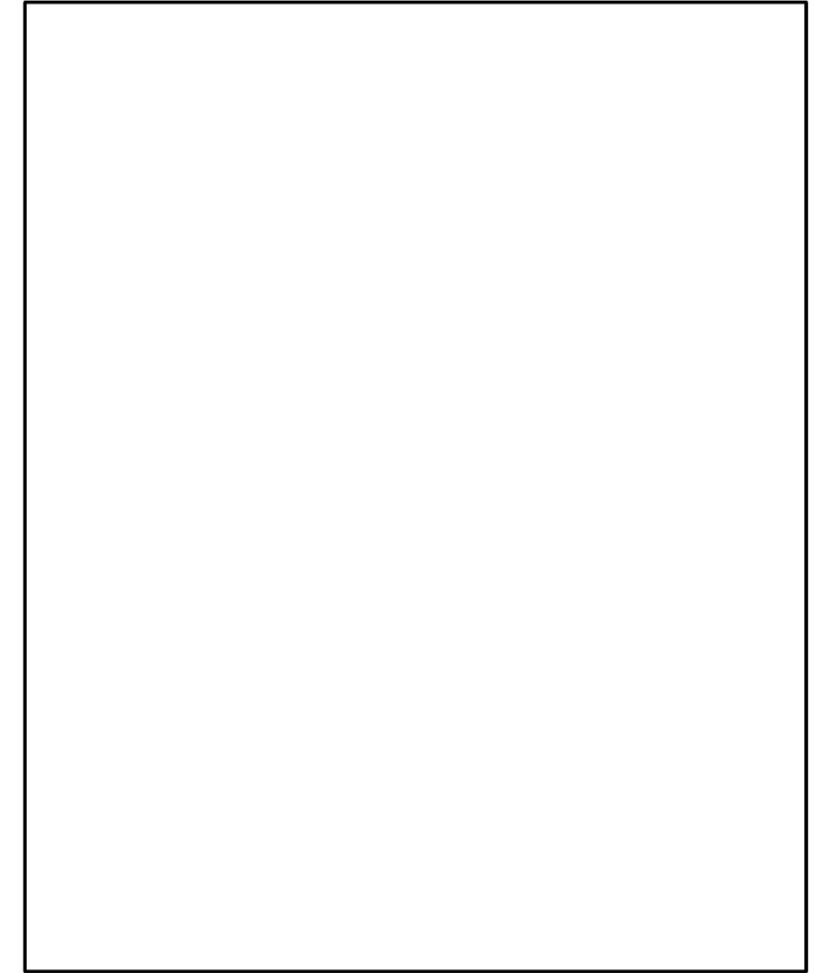柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			第1.5-3図 EOP 格納容器制御「D／W温度制御」における 対応フロー

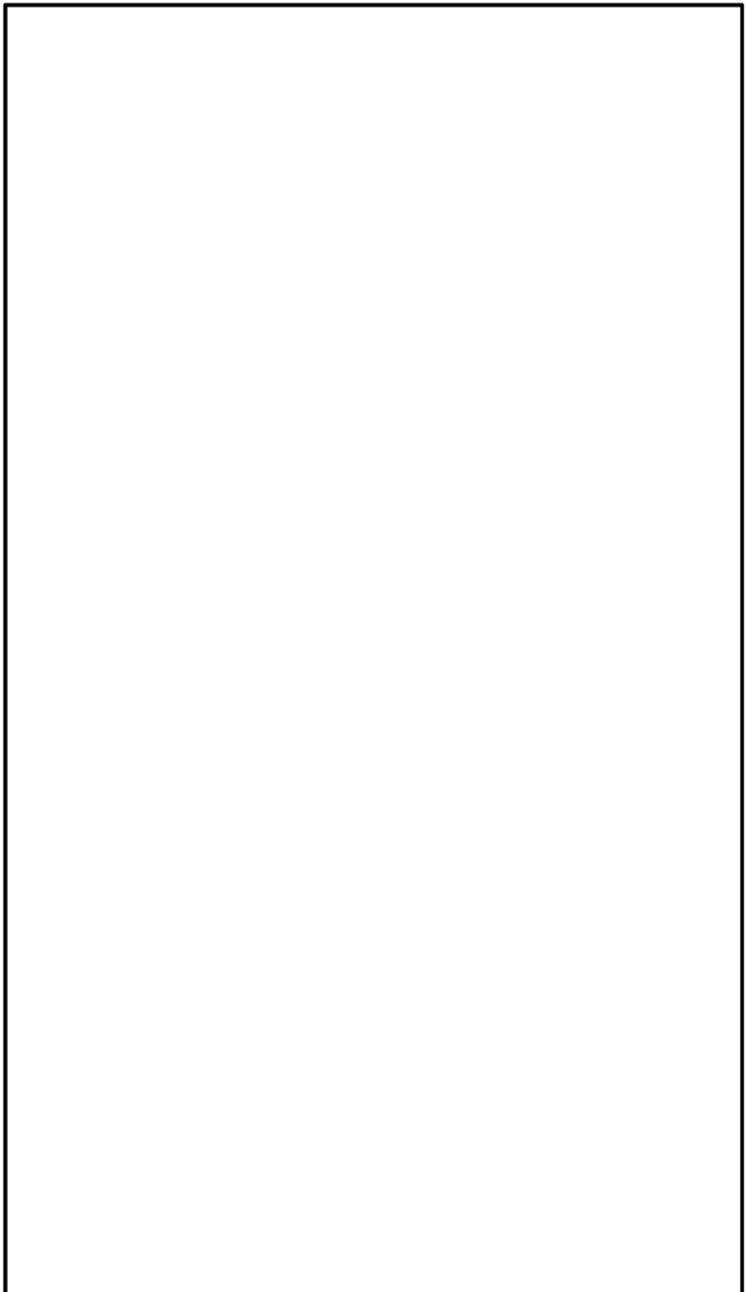柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		 第1.5-4 図 EOP 格納容器制御「S／C水位制御」における対応フロー	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<div style="border: 1px solid black; width: 100%; height: 100%;"> </div>	第1.5-5図 EOP 格納容器制御「PCV水素濃度制御」における対応フロー

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			

第1.5.3 図 EOP 「PCV 壓力制御」における対応フロー

第1.5-3 図 非常時運転手順書Ⅱ（微候ベース）「S／P 温度制御」における対応フロー


第1.5-6 図 EOP 格納容器制御「S／C 温度制御」における
対応フロー

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>記載例 ○ 操作手順番号を示す。 ○*1～ ○*n：同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象がある場合、その実施順を示す。</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ①の相違

第1.5-7図 残留熱代除熱系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱、概要図(1／2)

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																		
		<table border="1" data-bbox="1994 653 2448 1731"> <thead> <tr> <th data-bbox="2010 664 2058 676">操作手順</th><th data-bbox="2010 676 2058 1080">弁名称</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="2010 1080 2058 1372">④※1</td><td data-bbox="2010 1372 2058 1731">B-R H R 热交バパス弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2073 1080 2121 1372">④※2</td><td data-bbox="2073 1372 2121 1731">R H R R HAR ライン入口止め弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2137 1080 2185 1372">④※3</td><td data-bbox="2137 1372 2185 1731">R H R A-F L S R 連絡ライン止め弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2200 1080 2248 1372">④※4</td><td data-bbox="2200 1372 2248 1731">A-R H R 注水弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2264 1080 2312 1372">④※5</td><td data-bbox="2264 1372 2312 1731">B-R H R ドライウェル第2スプレイ弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2328 1080 2375 1372">⑦※1</td><td data-bbox="2328 1372 2375 1731">R HAR ライン流量調節弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2391 1080 2439 1372">⑦※2</td><td data-bbox="2391 1372 2439 1731">R H R A-F L S R 連絡ライン流量調節弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2455 1080 2502 1372">⑦※3</td><td data-bbox="2455 1372 2502 1731">R H R P C V スプレイ連絡ライン流量調節弁</td></tr> </tbody> </table> <p>記載例 ○ : 操作手順番号を示す。 ○※1~ : 同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合、その実施順を示す。</p> <p>第1.5-7 図 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 概要図(2/2)</p>	操作手順	弁名称	④※1	B-R H R 热交バパス弁	④※2	R H R R HAR ライン入口止め弁	④※3	R H R A-F L S R 連絡ライン止め弁	④※4	A-R H R 注水弁	④※5	B-R H R ドライウェル第2スプレイ弁	⑦※1	R HAR ライン流量調節弁	⑦※2	R H R A-F L S R 連絡ライン流量調節弁	⑦※3	R H R P C V スプレイ連絡ライン流量調節弁	
操作手順	弁名称																				
④※1	B-R H R 热交バパス弁																				
④※2	R H R R HAR ライン入口止め弁																				
④※3	R H R A-F L S R 連絡ライン止め弁																				
④※4	A-R H R 注水弁																				
④※5	B-R H R ドライウェル第2スプレイ弁																				
⑦※1	R HAR ライン流量調節弁																				
⑦※2	R H R A-F L S R 連絡ライン流量調節弁																				
⑦※3	R H R P C V スプレイ連絡ライン流量調節弁																				

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																								
		<p>経過時間 (分)</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>必要な要員と作業項目</th> <th>10</th> <th>20</th> <th>30</th> <th>40</th> <th>50</th> <th>60</th> <th>70</th> <th>80</th> <th>90</th> <th>100</th> <th>110</th> <th>120</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>手順の項目</td> <td>要員(数)</td> <td></td> </tr> <tr> <td>中央制御室運転員A 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (原子炉正力容器への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイを実施する場合)</td> <td>1</td> <td></td> </tr> <tr> <td>現場運転員B, C</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>※1 非常用コントロールセントラル切替盤を使用する場合は、35分以内に可能である。</p> <p>第1.5-8 図 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (原子炉压力容器への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイを実施する場合) タイムチャート</p>	必要な要員と作業項目	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	備考	手順の項目	要員(数)													中央制御室運転員A 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (原子炉正力容器への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイを実施する場合)	1													現場運転員B, C	2													
必要な要員と作業項目	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	備考																																														
手順の項目	要員(数)																																																										
中央制御室運転員A 残留熱代替除去系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (原子炉正力容器への注水及び原子炉格納容器内へのスプレイを実施する場合)	1																																																										
現場運転員B, C	2																																																										

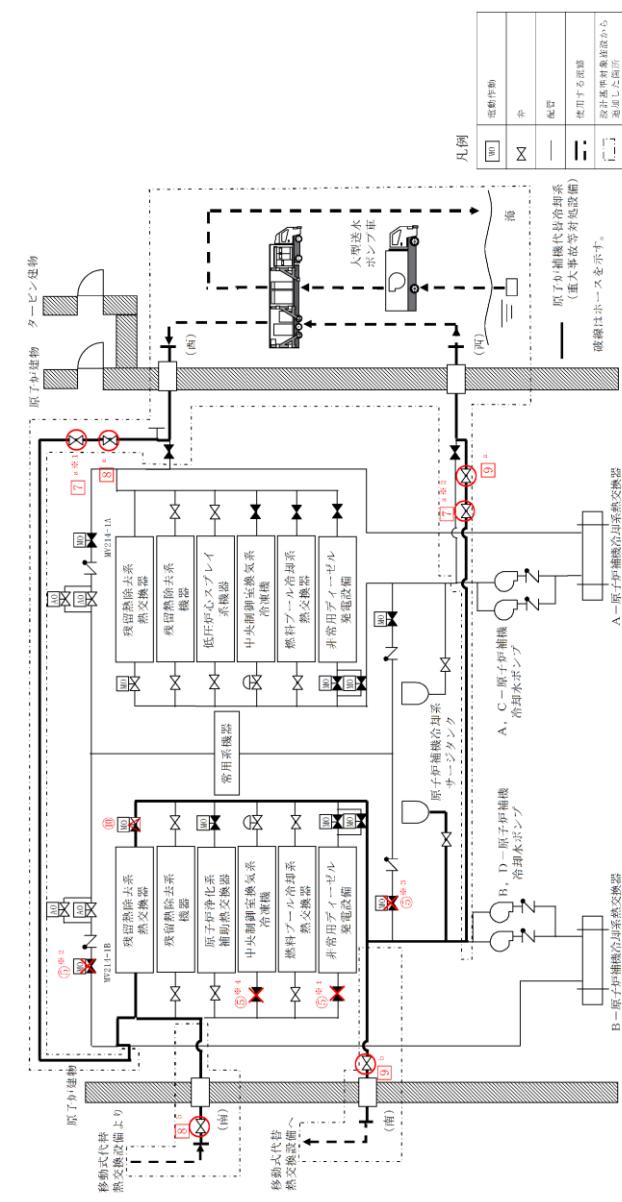


第1.5-9図 残留熱代替除口における原子炉建物西側接続口を使用した補機冷却系概要図(1／4)
(原子炉建物南側接続口または原子炉建物西側接続口を使用した補機冷却系概要図)

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																								
		<table border="1" data-bbox="1905 808 2397 1662"> <thead> <tr> <th data-bbox="1921 819 1985 842">操作手順</th><th data-bbox="1921 1089 1985 1156">弁名称</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1921 1291 1985 1381">⑤※1</td><td data-bbox="1921 1021 1985 1291">RCW B-DEC冷却水入口弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="1921 1381 1985 1471">⑤※2</td><td data-bbox="1921 1291 1985 1381">B-RCW常用補機冷却水入口切替弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="1921 1471 1985 1560">⑤※3</td><td data-bbox="1921 1381 1985 1471">B-RCW常用補機冷却水出口切替弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="1921 1560 1985 1650">⑥※4</td><td data-bbox="1921 1471 1985 1560">RCW B-中央制御室冷凍機入口弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="1921 1650 1985 1740">⑩</td><td data-bbox="1921 1560 1985 1650">B-RHR熱交冷却水出口弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2048 1291 2112 1381">⑦a※1</td><td data-bbox="2048 1021 2112 1291">RCW B-AHEF西側供給配管止め弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2048 1381 2112 1471">⑦a※2</td><td data-bbox="2048 1291 2112 1381">RCW B-AHEF西側戻り配管止め弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2175 1291 2239 1381">⑧a</td><td data-bbox="2175 1021 2239 1291">AHEF B-西側供給配管止め弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2175 1381 2239 1471">⑧b</td><td data-bbox="2175 1291 2239 1381">AHEF B-供給配管止め弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2302 1291 2366 1381">⑨a</td><td data-bbox="2302 1021 2366 1291">AHEF B-西側戻り配管止め弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2302 1381 2366 1471">⑨b</td><td data-bbox="2302 1291 2366 1381">AHEF B-戻り配管止め弁</td></tr> </tbody> </table> <p>記載例 ○ : 連転員操作の操作手順番号を示す。 □ : 緊急時対策要員操作の操作手順番号を示す。 ○※1~, □※1~ : 同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合、その実施順を示す。 ○a~, □a~ : 同一操作手順番号内で選択して実施する操作がある場合の操作手順を示す。</p>	操作手順	弁名称	⑤※1	RCW B-DEC冷却水入口弁	⑤※2	B-RCW常用補機冷却水入口切替弁	⑤※3	B-RCW常用補機冷却水出口切替弁	⑥※4	RCW B-中央制御室冷凍機入口弁	⑩	B-RHR熱交冷却水出口弁	⑦a※1	RCW B-AHEF西側供給配管止め弁	⑦a※2	RCW B-AHEF西側戻り配管止め弁	⑧a	AHEF B-西側供給配管止め弁	⑧b	AHEF B-供給配管止め弁	⑨a	AHEF B-西側戻り配管止め弁	⑨b	AHEF B-戻り配管止め弁	<p>第1.5-9図 残留熱代替除去系使用時ににおける原子炉建物西側接続口を用いた補機冷却水確保 概要図(2/4) (原子炉建物南側接続口または原子炉建物西側接続口を使用した補機冷却水確保の場合)</p>
操作手順	弁名称																										
⑤※1	RCW B-DEC冷却水入口弁																										
⑤※2	B-RCW常用補機冷却水入口切替弁																										
⑤※3	B-RCW常用補機冷却水出口切替弁																										
⑥※4	RCW B-中央制御室冷凍機入口弁																										
⑩	B-RHR熱交冷却水出口弁																										
⑦a※1	RCW B-AHEF西側供給配管止め弁																										
⑦a※2	RCW B-AHEF西側戻り配管止め弁																										
⑧a	AHEF B-西側供給配管止め弁																										
⑧b	AHEF B-供給配管止め弁																										
⑨a	AHEF B-西側戻り配管止め弁																										
⑨b	AHEF B-戻り配管止め弁																										

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>凡例</p> <p>○ 指標例 ○ : 運転員操作の操作手順番号を示す。</p> <p>□ 指標例 □ : 緊急制御装置操作の操作手順番号を示す。</p> <p>○*1~、□*1~ : 同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象がある場合、その実施順を示す。</p>	<p>第1.5-9 図 残留熱代替除去除去系使用時ににおける原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保 概要図(3 / 4) (原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の場合 (故意による大型航空機の衝突による影響がある場合))</p>


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																						
		<table border="1" data-bbox="1915 804 2416 1724"> <thead> <tr> <th data-bbox="1915 804 1972 1724">操作手順</th><th data-bbox="1972 804 2029 1724">弁名称</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="1972 804 2029 1372">⑤※1</td><td data-bbox="1972 1372 2029 1724">RCW B-D EG冷却水入口弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="1972 1372 2029 1484">⑤※2</td><td data-bbox="1972 1484 2029 1724">B-R CW常用補機冷却水入口切替弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="1972 1484 2029 1596">⑤※3</td><td data-bbox="1972 1596 2029 1724">B-R CWサーヒタック出口弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="1972 1596 2029 1724">⑤※4</td><td data-bbox="1972 1724 2029 2091">B-R CW常用補機冷却水出口切替弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2032 1372 2089 1484">⑤※5</td><td data-bbox="2032 1484 2089 1724">RCW B-中央制御室冷凍機入口弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2032 1484 2089 1596">⑩</td><td data-bbox="2032 1596 2089 1724">B-R HR熱交冷却水出口弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2092 1372 2150 1484">⑥※1</td><td data-bbox="2092 1484 2150 1724">RCW B-A HE F西側供給配管止め弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2153 1372 2210 1484">⑥※2</td><td data-bbox="2153 1484 2210 1724">AHE F B-西側供給配管止め弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2213 1372 2270 1484">⑥※3</td><td data-bbox="2213 1484 2270 1724">RCW B-A HE F西側戻り配管止め弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2274 1372 2331 1484">⑥※4</td><td data-bbox="2274 1484 2331 1724">AHE F B-西側戻り配管止め弁</td></tr> </tbody> </table> <p data-bbox="2480 1163 2509 1709">記載例 ○ : 運転員操作の操作手順番号を示す。</p> <p data-bbox="2512 1080 2540 1648">□ : 複数の操作手順番号を示す。</p> <p data-bbox="2543 669 2572 1619">○※1～：緊急時対策要員操作の操作手順番号を示す。</p> <p data-bbox="2575 669 2604 1619">□※1～：同一操作手順番号内に複数の操作又有は確認を実施する対象弁がある場合、その実施順を示す。</p> <p data-bbox="2607 354 2702 2001">第1.5-9図 残留熱代替除去系使用時ににおける原子炉補機代替冷却系による補機冷却水確保概要図(4／4) (原子炉建物内接続口を使用した補機冷却水確保の場合(故意による大型航空機の衝突その他のテロリズムによる影響がある場合))</p>	操作手順	弁名称	⑤※1	RCW B-D EG冷却水入口弁	⑤※2	B-R CW常用補機冷却水入口切替弁	⑤※3	B-R CWサーヒタック出口弁	⑤※4	B-R CW常用補機冷却水出口切替弁	⑤※5	RCW B-中央制御室冷凍機入口弁	⑩	B-R HR熱交冷却水出口弁	⑥※1	RCW B-A HE F西側供給配管止め弁	⑥※2	AHE F B-西側供給配管止め弁	⑥※3	RCW B-A HE F西側戻り配管止め弁	⑥※4	AHE F B-西側戻り配管止め弁	
操作手順	弁名称																								
⑤※1	RCW B-D EG冷却水入口弁																								
⑤※2	B-R CW常用補機冷却水入口切替弁																								
⑤※3	B-R CWサーヒタック出口弁																								
⑤※4	B-R CW常用補機冷却水出口切替弁																								
⑤※5	RCW B-中央制御室冷凍機入口弁																								
⑩	B-R HR熱交冷却水出口弁																								
⑥※1	RCW B-A HE F西側供給配管止め弁																								
⑥※2	AHE F B-西側供給配管止め弁																								
⑥※3	RCW B-A HE F西側戻り配管止め弁																								
⑥※4	AHE F B-西側戻り配管止め弁																								

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)

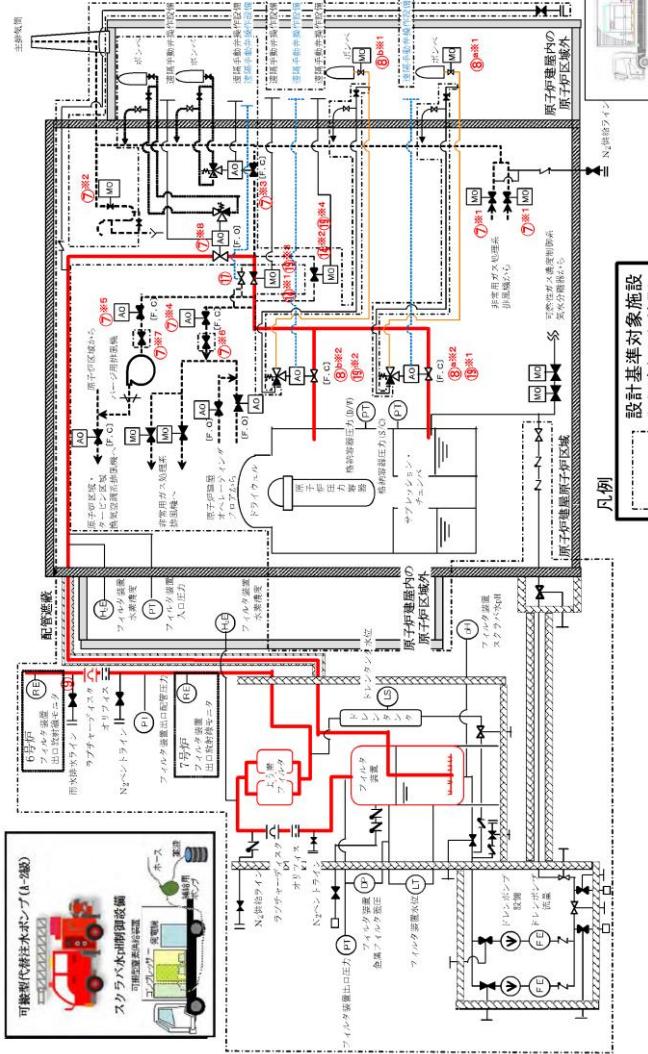


第1.5-4図 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 概要図（1/2）

東海第二発電所 (2018.9.18版)

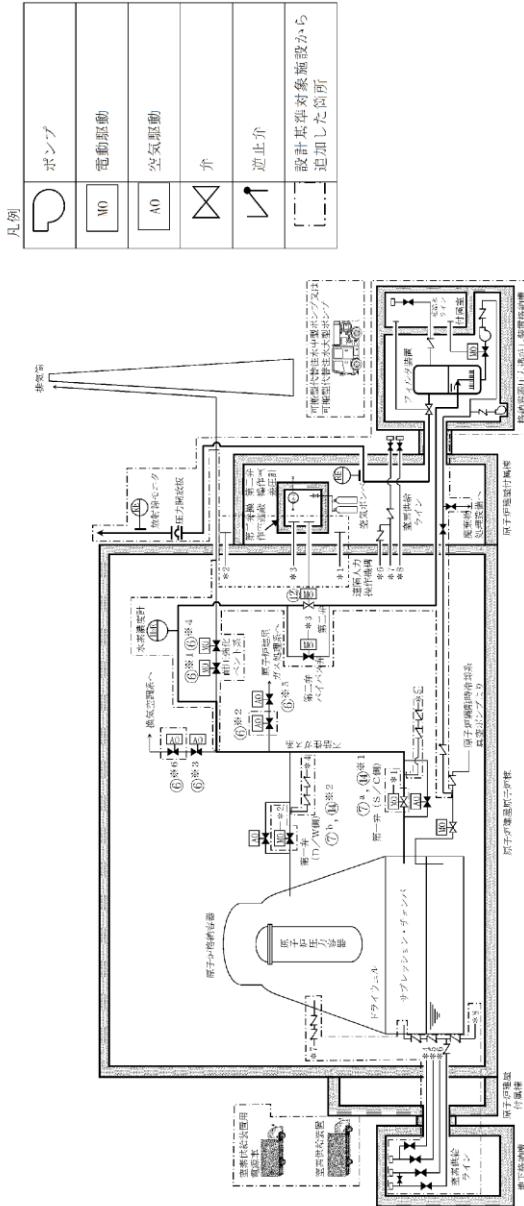

第1.5-4図 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 概要図

島根原子力発電所 2号炉

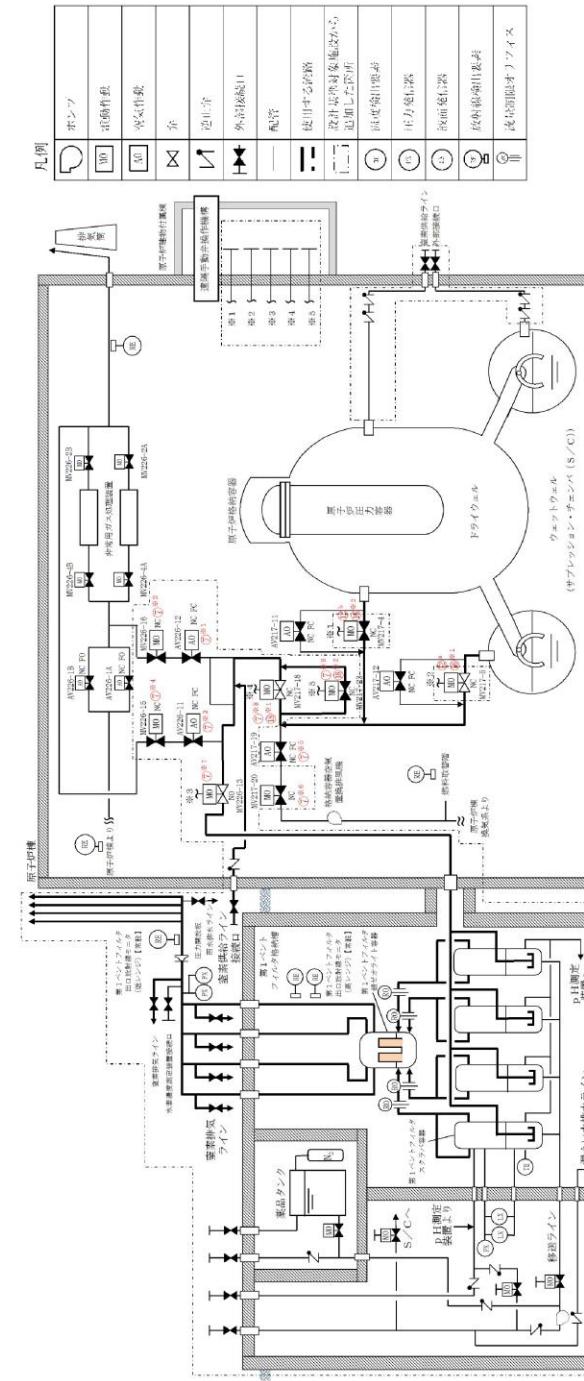

第1.5-11図 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 概要図(1/2)

備考
・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
配管構成の相違による通気経路の相違

操作手順		弁名称		備考
(7)※1		非常用ガス処理系フィルタ装置出口隔離弁		・設備の相違
(7)※2		非常用ガス処理系出口シール隔離弁		【柏崎 6/7, 東海第二】
(7)※3		耐圧強化ベント弁		配管構成の相違による通気経路の相違
(7)※4		非常用ガス処理系第一隔離弁		・記載表現の相違
(7)※5		換気空調系第一隔離弁		【東海第二】
(7)※6		非常用ガス処理系第二隔離弁		東海第二は、概要図に操作対象弁を記載
(7)※7		換気空調系第二隔離弁		
(7)※8		フィルタ装置入口弁		
(8)※1		一次隔離弁(サブレンジション・チャンバ側)操作用空気供給弁		
(8)※2(19)※1		一次隔離弁(サブレンジション・チャンバ側)		
(8)※1		一次隔離弁(ドライウェル側)操作用空気供給弁		
(8)※2(19)※2		一次隔離弁(ドライウェル側)		
(9)		フィルタベント大気放出ラインドレン弁		
(10)※(19)※3		二次隔離弁		
(11)※2(19)※4		二次隔離弁バイパス弁		
(11)		水素バイパスライン止め弁		

操作手順		弁名称		
(7)※1		SGT NGC 連絡ライン隔離弁		
(7)※2		SGT NGC 連絡ライン隔離弁後弁		
(7)※3		SGT 耐圧強化ベンチライン止め弁		
(7)※4		SGT 耐圧強化ベンチライン止め弁後弁		
(7)※5		NGC 常用空調換気入口隔離弁		
(7)※6		NGC 常用空調換気入口隔離弁後弁		
(7)※7		SGT F CVS 第1ベントフィルタ入口弁		
(7)※8(18)※1		NGC 非常用ガス処理入口隔離弁		
(7)※9(18)※2		NGC 非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁		
(12) ^a (16)※1		NGC N2 トーラス出口隔離弁		
(12) ^b (16)※2		NGC N2 ドライウェル出口隔離弁		

第1.5.4 図 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 概要図（2/2）


記載例 ○ : 操作手順番号を示す。
○^a~ : 同一操作手順番号内で選択して実施する操作がある場合の操作手順の優先番号を示す。
○※1~ : 同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合、その実施順を示す。

第1.5-11 図 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 概要図（2/2）

手順の項目		要員(数)										経過時間(分)									
		中央制御室運転員A, B					現場運転員C, D					減圧及び除熱開始 40分	50								
格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (W/Wベントの場合)		運転員	運転員	運転員	運転員	運転員	運転員	運転員	運転員	運転員	運転員	運転員	運転員	運転員	運転員	運転員	運転員	運転員	運転員	運転員	運転員
格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (D/Wベントの場合)		運転員	運転員	運転員	運転員	運転員	運転員	運転員	運転員	運転員	運転員	運転員	運転員	運転員	運転員	運転員	運転員	運転員	運転員	運転員	運転員


第1.5.5 図 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 タイムチャート

(W/W ベントの場合)

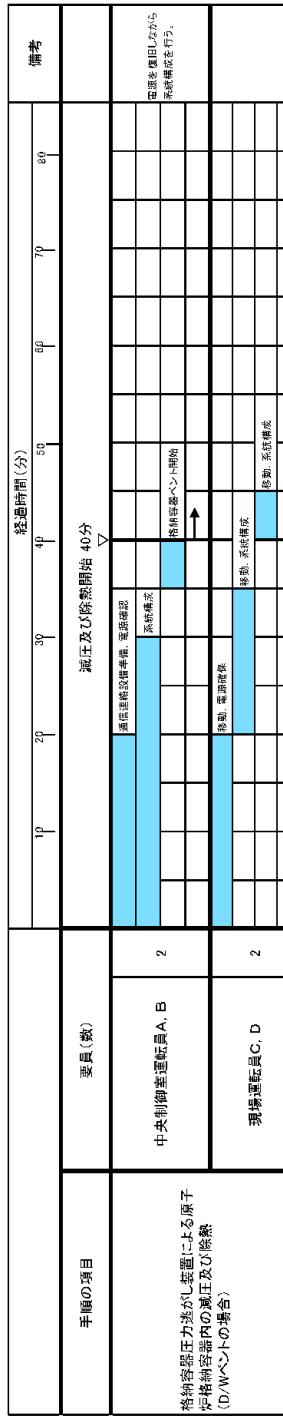

第1.5.6 図 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 タイムチャート

(D/W ベントの場合)

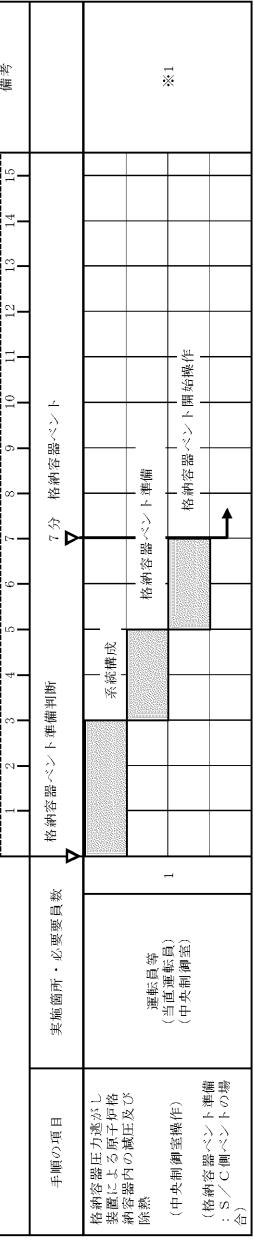


東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)


第1.5.7 図 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 タイムチャート

名にて実施した場合、2分以内で可能である。

第1.5-5 図 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 タイムチャート

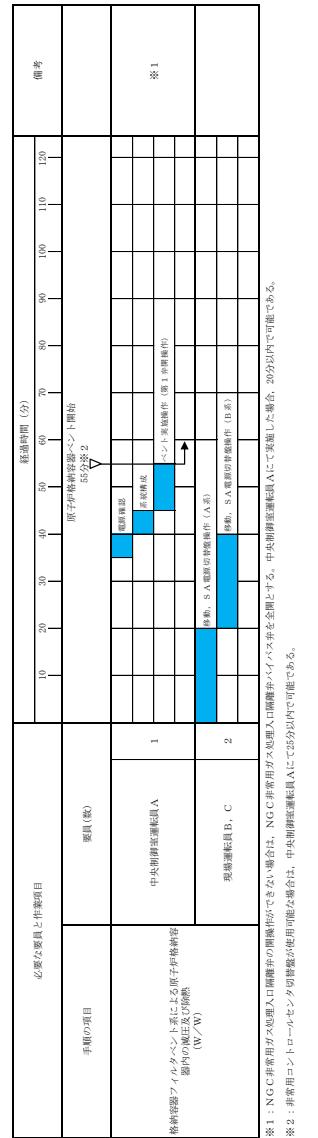

島根原子力発電所 2号炉

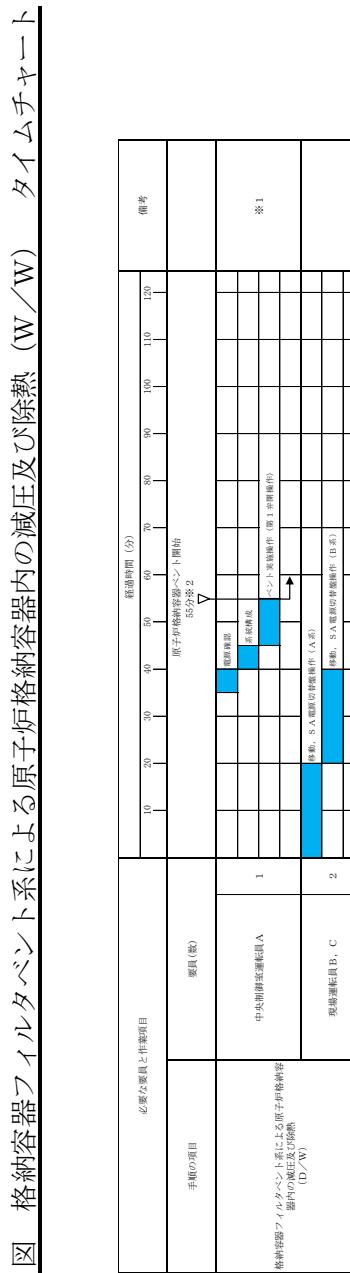


第1.5-12 図 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (W/W) タイムチャート

- 体制及び運用の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
⑭の相違




備考

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考						
<p>操作手順 井名格</p> <table border="1"> <tr> <td>①取扱い作業用ポンプ(1-48)</td> <td>一時貯留井(ナフリシジョン)・エンバ側操作用ポンプへ出口井</td> </tr> <tr> <td>スラバホルム酸化槽</td> <td>一時貯留井(ナフリシジョン)・エンバ側操作用空気ポンベ出口井</td> </tr> <tr> <td>硫酸銅酸化槽</td> <td>耐圧化ペント操作用空気ポンベ出口井</td> </tr> </table> <p>第1.5.7 図 原子炉格納容器ベント弁駆動源確保（予備ボンベ）概要図</p>	①取扱い作業用ポンプ(1-48)	一時貯留井(ナフリシジョン)・エンバ側操作用ポンプへ出口井	スラバホルム酸化槽	一時貯留井(ナフリシジョン)・エンバ側操作用空気ポンベ出口井	硫酸銅酸化槽	耐圧化ペント操作用空気ポンベ出口井			<ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 【柏崎 6/7】 ④の相違
①取扱い作業用ポンプ(1-48)	一時貯留井(ナフリシジョン)・エンバ側操作用ポンプへ出口井								
スラバホルム酸化槽	一時貯留井(ナフリシジョン)・エンバ側操作用空気ポンベ出口井								
硫酸銅酸化槽	耐圧化ペント操作用空気ポンベ出口井								

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																									
<p>手順の項目</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">要員(数)</th> <th colspan="10">終過時間(分)</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>10</th><th>20</th><th>30</th><th>40</th><th>50</th><th>60</th><th>70</th><th>80</th><th>90</th><th>90</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2">原子炉格納容器ベント弁駆動原確保</td> <td colspan="10">45分</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">原子炉格納容器ベント弁 駆動源確保</td> <td>中央制御室運転員A, B</td> <td>2</td> <td>系統構成</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>現場運転員C, D</td> <td>2</td> <td>移動・ポンベ交換</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>第1.5.8 図 原子炉格納容器ベント弁駆動源確保（予備ボンベ）タイムチャート</p>	要員(数)		終過時間(分)												10	20	30	40	50	60	70	80	90	90	原子炉格納容器ベント弁駆動原確保		45分										原子炉格納容器ベント弁 駆動源確保	中央制御室運転員A, B	2	系統構成									現場運転員C, D	2	移動・ポンベ交換									<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ④の相違
要員(数)		終過時間(分)																																																										
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	90																																																	
原子炉格納容器ベント弁駆動原確保		45分																																																										
原子炉格納容器ベント弁 駆動源確保	中央制御室運転員A, B	2	系統構成																																																									
	現場運転員C, D	2	移動・ポンベ交換																																																									

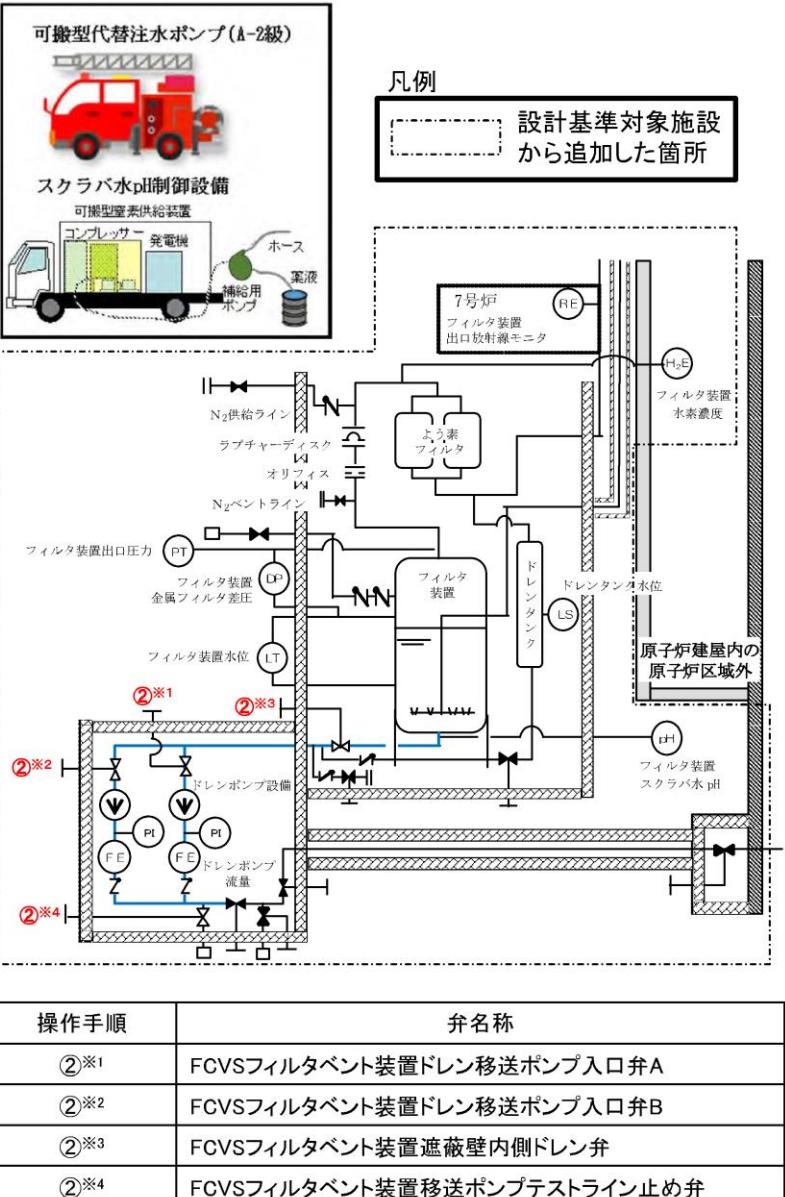柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考										
 <p>可搬型代替注水ポンプ(A-2級) スクラバ水pH制御設備 可搬型窒素供給装置 コンプレッサー 発電機 ホース 濡液 補給用ポンプ</p> <p>凡例 設計基準対象施設 から追加した箇所</p> <p>7号炉 フィルタ装置 出口放射線モニタ</p> <p>N₂供給ライン ラブチャーベント オリフィス N₂ペントライイン フィルタ装置出口圧力 フィルタ装置 金属フィルタ差圧 フィルタ装置水位 ②※1 ②※2 ②※3 ②※4 ドレンポンプ ドレンポンプ設備 ドレンボンプ ドレンボンプ流量 ドレンタンク ドレンタンク水位 LT DP PH FE FE PI PI PI PI LS H.E 原原子炉建屋内の 原子炉区域外 フィルタ装置 スクラバ水 pH</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>操作手順</th> <th>弁名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>②※1</td> <td>FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ入口弁A</td> </tr> <tr> <td>②※2</td> <td>FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ入口弁B</td> </tr> <tr> <td>②※3</td> <td>FCVSフィルタベント装置遮蔽壁内側ドレン弁</td> </tr> <tr> <td>②※4</td> <td>FCVSフィルタベント装置移送ポンプテストライン止め弁</td> </tr> </tbody> </table> <p>第1.5.9 図 フィルタ装置 ドレン移送ポンプ水張り 概要図</p>	操作手順	弁名称	②※1	FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ入口弁A	②※2	FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ入口弁B	②※3	FCVSフィルタベント装置遮蔽壁内側ドレン弁	②※4	FCVSフィルタベント装置移送ポンプテストライン止め弁			<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑤の相違
操作手順	弁名称												
②※1	FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ入口弁A												
②※2	FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ入口弁B												
②※3	FCVSフィルタベント装置遮蔽壁内側ドレン弁												
②※4	FCVSフィルタベント装置移送ポンプテストライン止め弁												

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																								
<p>手順の項目</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="8">経過時間(分)</th> <th rowspan="2">備考</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th>10</th> <th>20</th> <th>30</th> <th>40</th> <th>50</th> <th>60</th> <th>70</th> <th>80</th> </tr> <tr> <th>要員(数)</th> <th>緊急時対策要員</th> <td colspan="8">45分 水張り完了確認</td> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>フィルタ装置 ドレン移送ポンプ水張り</td> <td>2</td> <td>現場操作</td> <td>系統構成</td> <td>系統水張り</td> <td>弁開操作</td> <td>系統水張り完了</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>第1.5.10 図 フィルタ装置ドレン移送ポンプ水張り タイムチャート</p>			経過時間(分)								備考			10	20	30	40	50	60	70	80	要員(数)	緊急時対策要員	45分 水張り完了確認								フィルタ装置 ドレン移送ポンプ水張り	2	現場操作	系統構成	系統水張り	弁開操作	系統水張り完了					<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑤の相違
		経過時間(分)								備考																																	
		10	20	30	40	50	60	70	80																																		
要員(数)	緊急時対策要員	45分 水張り完了確認																																									
フィルタ装置 ドレン移送ポンプ水張り	2	現場操作	系統構成	系統水張り	弁開操作	系統水張り完了																																					
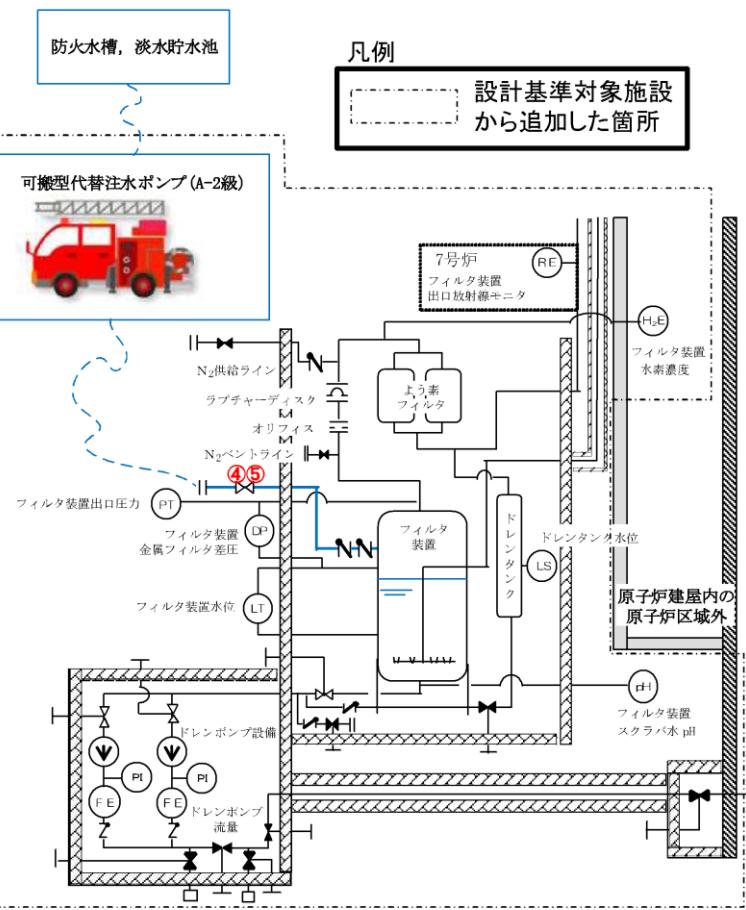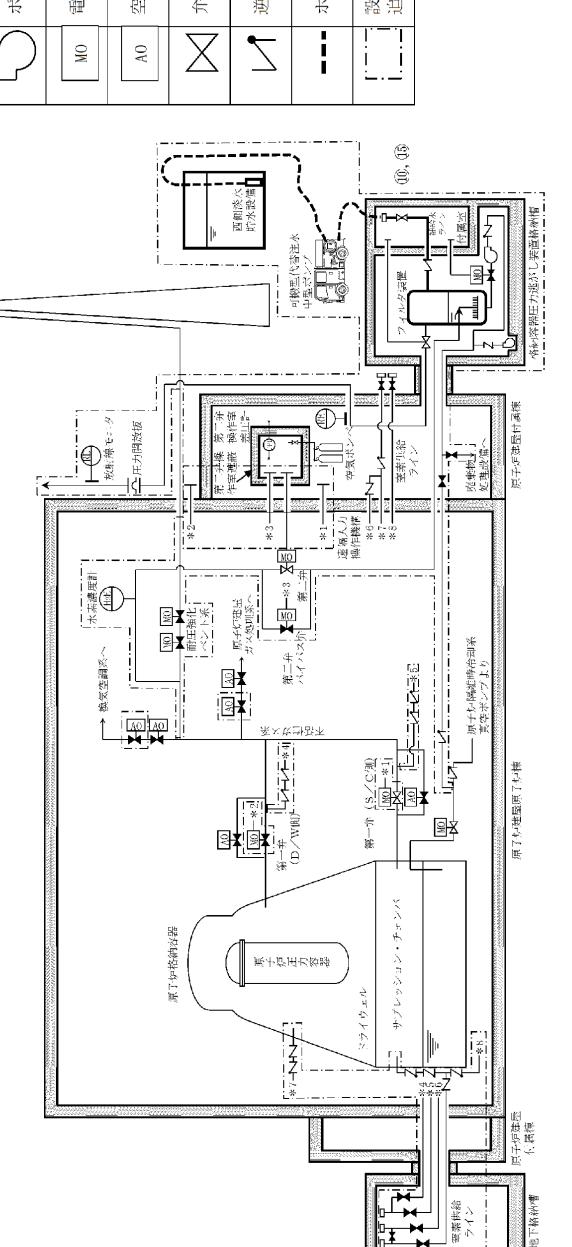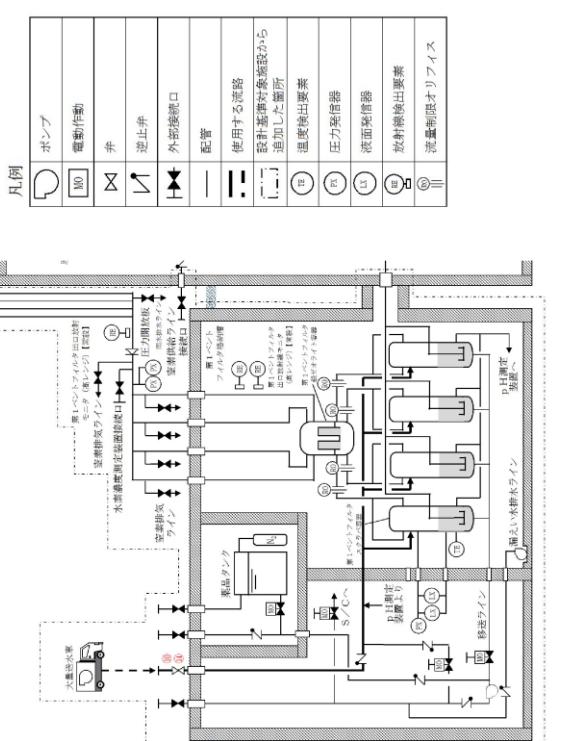
<p>柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)</p>  <table border="1" data-bbox="174 1605 952 1695"> <thead> <tr> <th>操作手順</th> <th>弁名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>④⑤</td> <td>FCVSフィルタベント装置給水ライン元弁</td> </tr> </tbody> </table> <p>第1.5.11図 フィルタ装置水位調整（水張り）概要図</p>	操作手順	弁名称	④⑤	FCVSフィルタベント装置給水ライン元弁	<p>東海第二発電所 (2018.9.18版)</p>  <table border="1" data-bbox="1683 1459 1778 1931"> <thead> <tr> <th>操作手順</th> <th>弁名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>⑩, ⑯</td> <td>フィルタベント装置給水ライン元弁</td> </tr> </tbody> </table> <p>記載例 ○：操作手順番号を示す。</p> <p>第1.5-6図 フィルタ装置スクラビング水補給概要図</p>	操作手順	弁名称	⑩, ⑯	フィルタベント装置給水ライン元弁	<p>島根原子力発電所 2号炉</p>  <table border="1" data-bbox="2493 1010 2588 1572"> <thead> <tr> <th>操作手順</th> <th>弁名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>⑩⑪</td> <td>F C V S 補給止め弁</td> </tr> </tbody> </table> <p>記載例 ○：操作手順番号を示す。</p> <p>第1.5-14図 第1ベントフィルタスクラバ奇器水位調整（水張り）概要図</p>	操作手順	弁名称	⑩⑪	F C V S 補給止め弁	<p>備考</p> <ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 配管構成の相違による補給経路の相違
操作手順	弁名称														
④⑤	FCVSフィルタベント装置給水ライン元弁														
操作手順	弁名称														
⑩, ⑯	フィルタベント装置給水ライン元弁														
操作手順	弁名称														
⑩⑪	F C V S 補給止め弁														


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)		東海第二発電所 (2018.9.18版)		島根原子力発電所 2号炉		備考
手順の項目	要員(数)	フルタ装置水位調整(水張り)開始 65分 ▼ 現場移動※2 可搬型代用注水ポンプ(A-2級)1台の完全性確認 可搬型代用注水ポンプ(A-2級)1台移動～配管 注水準備、送水開始操作 フルタ装置水位監視 水張り完了 停止操作 フルタ装置水位調整(水張り)完了	フルタ装置水位調整(水張り)完了 125分 ※1 (水位計表示1000～1500mm) ▽			・体制及び運用の相違 【柏崎 6/7】 ⑭の相違





第1.5.12 図 フィルタ装置水位調整（水張り）タイムチャート（1/3）

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)		東海第二発電所 (2018.9.18版)		島根原子力発電所 2号炉		備考																																																																																																
<p>手順の項目</p> <p>要員(数)</p> <p>経過時間(分):</p> <table border="1"> <tr> <td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td><td>70</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td><td>110</td><td>120</td><td>140</td><td>150</td><td>160</td><td>170</td> </tr> </table> <p>備考</p> <p>※ 5号機東側室、1保冷場所への移動は、10分と想定する。</p>	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	150	160	170	<p>手順の項目</p> <p>要員(数)</p> <p>経過時間(分):</p> <table border="1"> <tr> <td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td><td>70</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td><td>110</td><td>120</td><td>140</td><td>150</td><td>160</td><td>170</td> </tr> </table> <p>備考</p> <p>※ 5号機東側室、1保冷場所への移動は、10分と想定する。</p>	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	150	160	170	<p>手順の項目</p> <p>要員(数)</p> <p>経過時間(分):</p> <table border="1"> <tr> <td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td><td>70</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td><td>110</td><td>120</td><td>140</td><td>150</td><td>160</td><td>170</td> </tr> </table> <p>備考</p> <p>※ 5号機東側室、1保冷場所への移動は、10分と想定する。</p>	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	150	160	170	<p>手順の項目</p> <p>要員(数)</p> <p>経過時間(分):</p> <table border="1"> <tr> <td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td><td>70</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td><td>110</td><td>120</td><td>140</td><td>150</td><td>160</td><td>170</td> </tr> </table> <p>備考</p> <p>※ 5号機東側室、1保冷場所への移動は、10分と想定する。</p>	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	150	160	170	<p>手順の項目</p> <p>要員(数)</p> <p>経過時間(分):</p> <table border="1"> <tr> <td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td><td>70</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td><td>110</td><td>120</td><td>140</td><td>150</td><td>160</td><td>170</td> </tr> </table> <p>備考</p> <p>※ 5号機東側室、1保冷場所への移動は、10分と想定する。</p>	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	150	160	170	<p>手順の項目</p> <p>要員(数)</p> <p>経過時間(分):</p> <table border="1"> <tr> <td>10</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td><td>70</td><td>80</td><td>90</td><td>100</td><td>110</td><td>120</td><td>140</td><td>150</td><td>160</td><td>170</td> </tr> </table> <p>備考</p> <p>※ 5号機東側室、1保冷場所への移動は、10分と想定する。</p>	10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	150	160	170	<ul style="list-style-type: none"> 体制及び運用の相違 【柏崎 6/7】 ⑭の相違
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	150	160	170																																																																																							
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	150	160	170																																																																																							
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	150	160	170																																																																																							
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	150	160	170																																																																																							
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	150	160	170																																																																																							
10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	140	150	160	170																																																																																							

第1.5.12 図 フィルタ装置水位調整（水張り） タイムチャート（2/3）

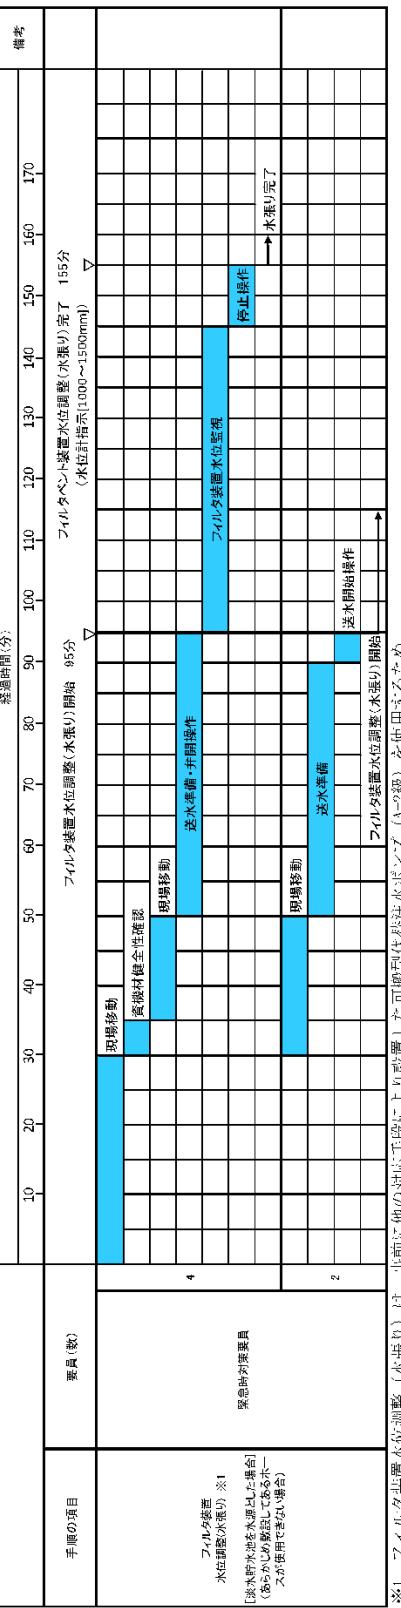

第1.5.12図 フィルタ装置水位調整（水張り）タイムチャート（3/3）

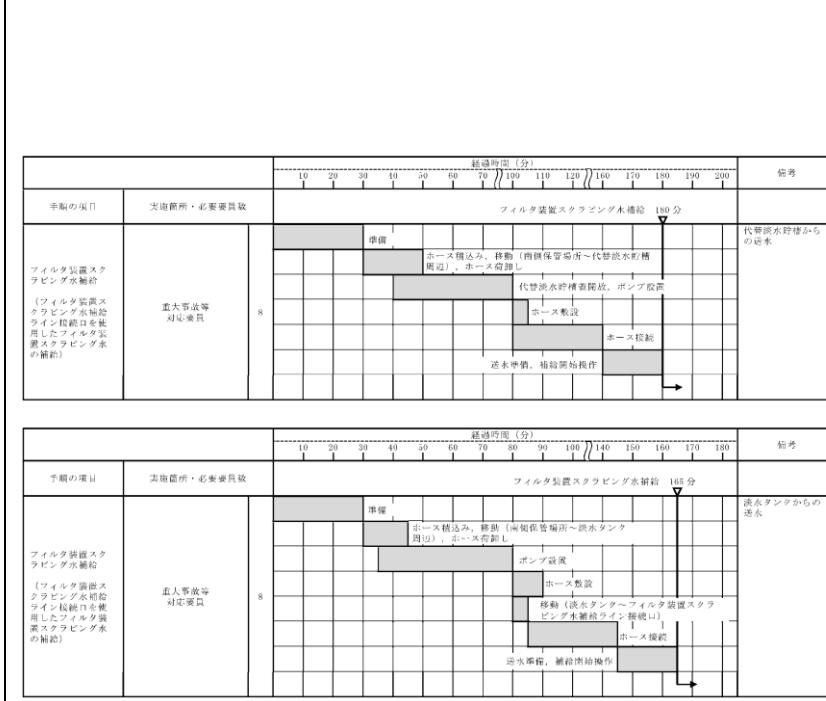
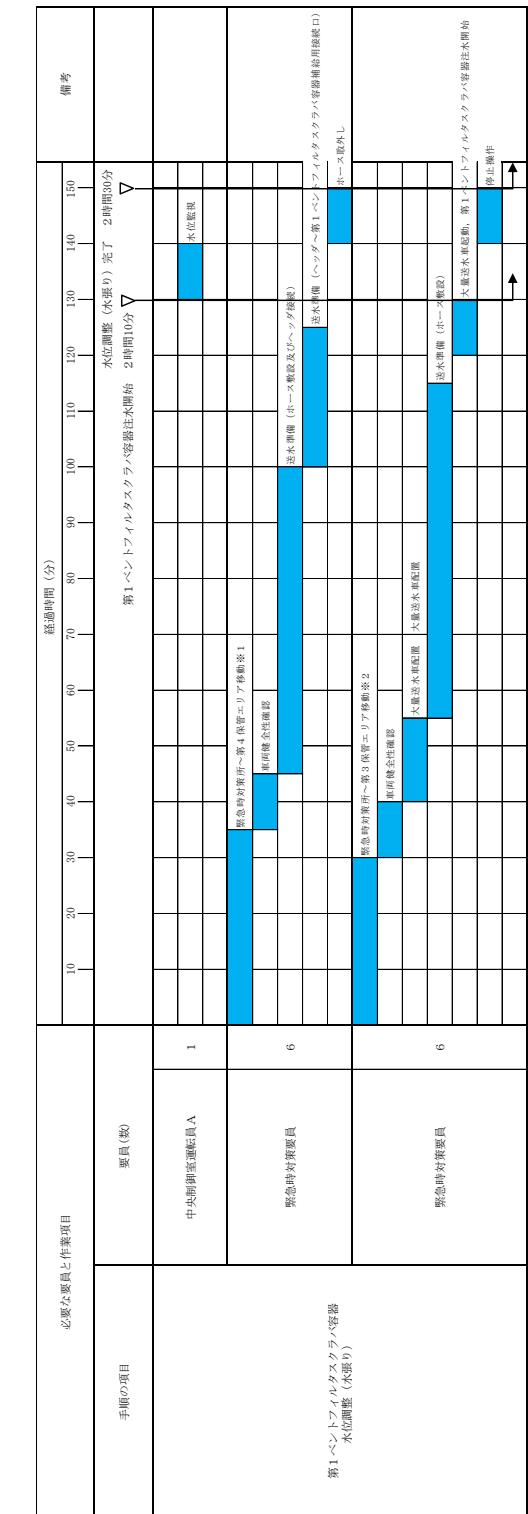
第1.5-7図 フィルタ装置スクラビング水補給
タイムチャート



第1.5-15図 第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水張り）タイムチャート

・体制及び運用の相違
【柏崎 6/7、東海第二】
⑭の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>凡例</p> <p>操作手順 ⑥ フィルタベント装置間移送ライン止め弁 ⑦ フィルタベント装置ドレン移送ライン切替え弁 (S/C側) ⑩, ⑫ フィルタベント装置間補給水ライン元弁 記載例 ○ : 操作手順番号を表示す。</p> <p>操作手順 弁名称 ① フィルタベント装置間窒素供給ライン元弁 ⑤ フィルタベント装置出口弁</p>		<ul style="list-style-type: none"> 記載方針の相違 【東海第二】 島根2号炉の水の放射線分解により発生する水素のフィルタ装置内への蓄積防止は、必要に応じて窒素ガスページ((d) 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスページ)を行うことで対応。また、最終的なスクラビング水移送は、事故収束後に行う手順のため、記載不要と整理


第1.5-12図 フィルタ装置スクラビング水移送 概要図

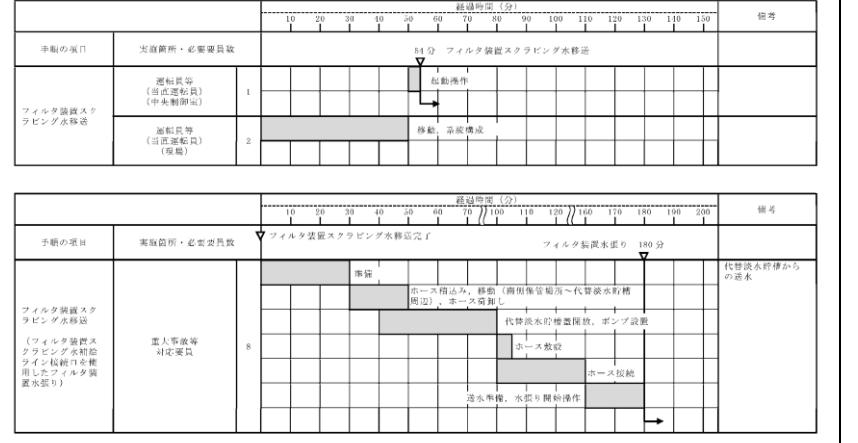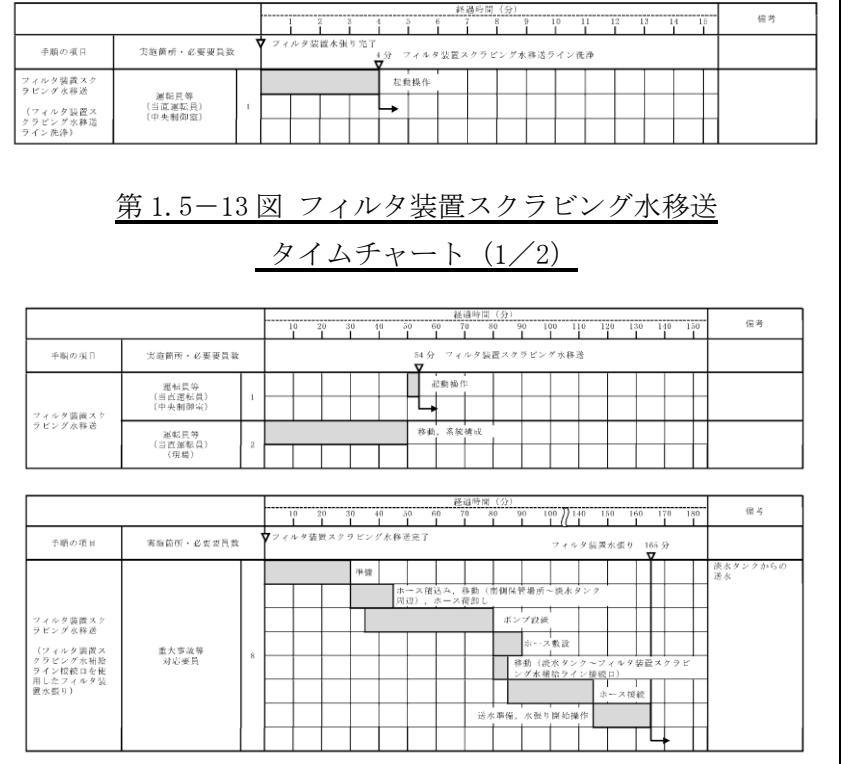柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
	<p>【ホース敷設 (代替淡水貯槽からフィルタ装置スクラビング水補給ライン接続口) の場合は 56m】</p>  <p>【ホース敷設 (淡水タンクからフィルタ装置スクラビング水補給ライン接続口) の場合は 133m】</p>  <p>第1.5-13図 フィルタ装置スクラビング水移送 タイムチャート (1/2)</p> <p>第1.5-13図 フィルタ装置スクラビング水移送 タイムチャート (2/2)</p>		<p>・記載方針の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉の水の放射線分解により発生する水素のフィルタ装置内への蓄積防止は、必要に応じて窒素ガスページ ((d) 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスページ) を行うことで対応。また、最終的なスクラビング水移送は、事故収束後に行う手順のため、記載不要と整理</p>

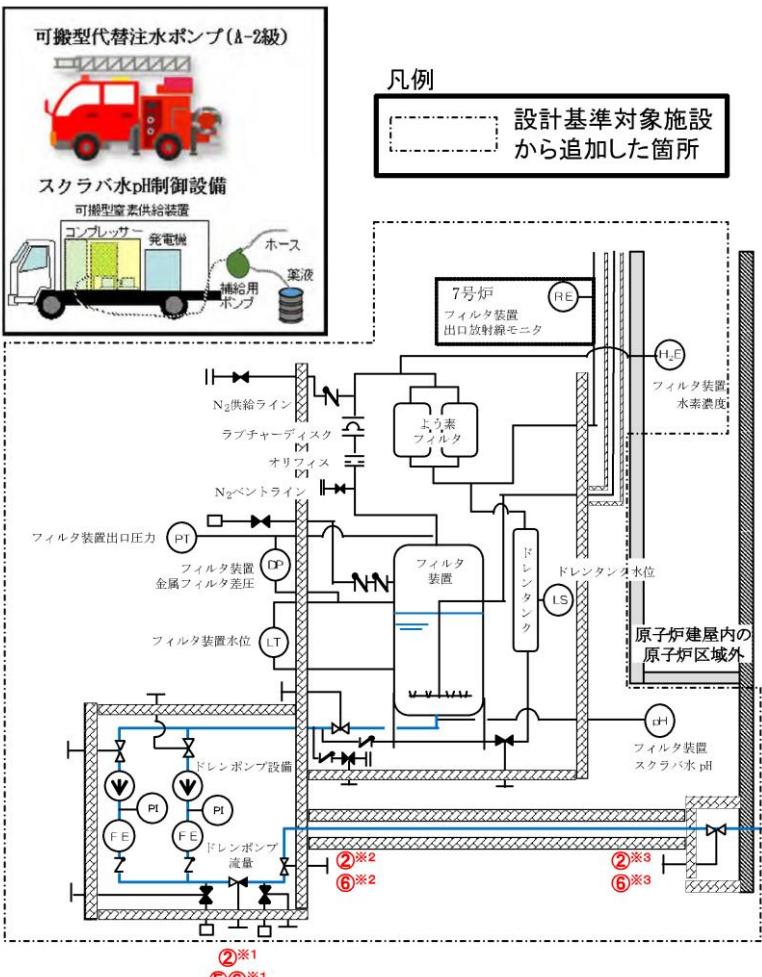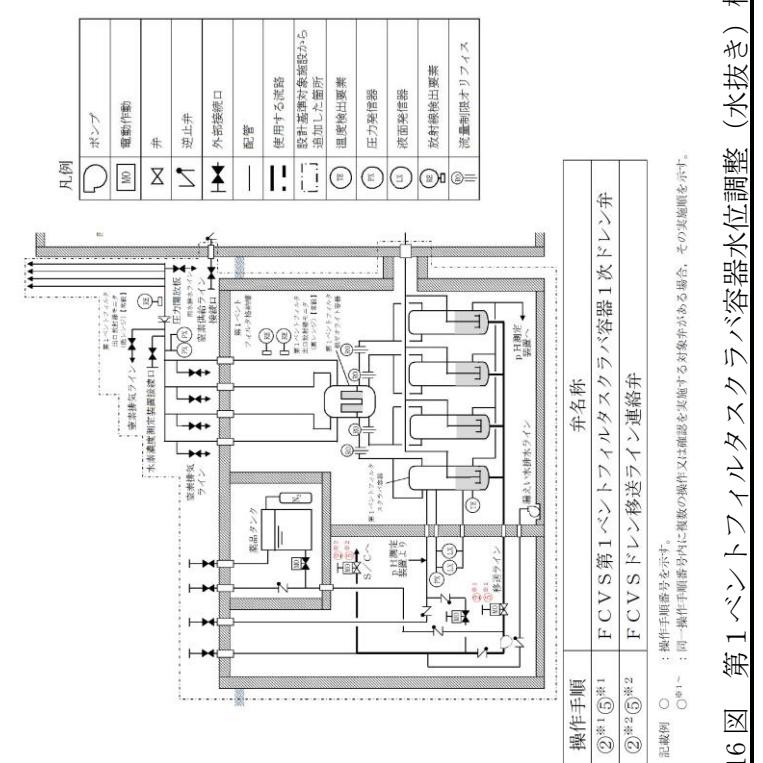柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考														
 <table border="1" data-bbox="174 1549 952 1718"> <thead> <tr> <th>操作手順</th> <th>弁名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(2)※1(5)※1</td> <td>FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止め弁</td> </tr> <tr> <td>(2)※2(6)※2</td> <td>FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁</td> </tr> <tr> <td>(2)※3(6)※3</td> <td>FCVSフィルタベント装置ドレンラインニセ格納施設外側止め弁</td> </tr> </tbody> </table> <p>第1.5.13 図 フィルタ装置水位調整（水抜き） 概要図</p>	操作手順	弁名称	(2)※1(5)※1	FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止め弁	(2)※2(6)※2	FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁	(2)※3(6)※3	FCVSフィルタベント装置ドレンラインニセ格納施設外側止め弁		 <table border="1" data-bbox="2445 932 2572 1560"> <thead> <tr> <th>操作手順</th> <th>弁名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(2)※1(5)※1</td> <td>FCVS第1ベントフィルタスクラバ容器1次ドレン弁</td> </tr> <tr> <td>(2)※2(5)※2</td> <td>FCVSドレンライン連結弁</td> </tr> </tbody> </table> <p>記載例 ○ : 操作手順番号を示す。 ○+ - : 同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象がある場合、その実施順を示す。</p> <p>第1.5-16 図 第1ベントフィルタスクラバ容器水位調整（水抜き）概要図</p>	操作手順	弁名称	(2)※1(5)※1	FCVS第1ベントフィルタスクラバ容器1次ドレン弁	(2)※2(5)※2	FCVSドレンライン連結弁	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 <ul style="list-style-type: none"> 配管構成の相違による移送経路の相違 ・運用の相違 【東海第二】 <ul style="list-style-type: none"> 島根 2号炉は、スクラビング水の水位挙動評価により、事故発生後 7 日間において、水位調整（水抜き）不要なため、自主対策として整備
操作手順	弁名称																
(2)※1(5)※1	FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止め弁																
(2)※2(6)※2	FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁																
(2)※3(6)※3	FCVSフィルタベント装置ドレンラインニセ格納施設外側止め弁																
操作手順	弁名称																
(2)※1(5)※1	FCVS第1ベントフィルタスクラバ容器1次ドレン弁																
(2)※2(5)※2	FCVSドレンライン連結弁																


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>手順の項目</th> <th>要員(数)</th> <th>経過時間(分)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>フィルタ装置水抜き (緊急時対策要員 2名)</td> <td>10 20 30 40 50 60 70 80 110 120 130 140 150</td> <td>10 20 30 40 50 60 70 80 110 120 130 140 150</td> <td>● フィルタ装置水抜き開始 30分 ● 現場移動 ● 系統構成、水抜き開始操作 ● 水抜き(水位7200[mm] → 1000[mm])終達 ● 停止操作 ● フィルタ装置水抜き作業完了</td> </tr> </tbody> </table> <p>第1.5.14 図 フィルタ装置水位調整（水抜き）タイムチャート</p>	手順の項目	要員(数)	経過時間(分)	備考	フィルタ装置水抜き (緊急時対策要員 2名)	10 20 30 40 50 60 70 80 110 120 130 140 150	10 20 30 40 50 60 70 80 110 120 130 140 150	● フィルタ装置水抜き開始 30分 ● 現場移動 ● 系統構成、水抜き開始操作 ● 水抜き(水位7200[mm] → 1000[mm])終達 ● 停止操作 ● フィルタ装置水抜き作業完了		<table border="1"> <thead> <tr> <th>手順の項目</th> <th>要員(数)</th> <th>経過時間(分)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第1ペントフィルタクラバ容器 水抜き (緊急時対策要員 1名)</td> <td>20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240</td> <td>20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240</td> <td>● 第1ペントフィルタクラバ容器 水抜き開始 10分 ● 第1ペントフィルタクラバ容器 水抜き完了 2時間20分 ● フィルタ装置水位調整(水抜き)作業完了</td> </tr> </tbody> </table> <p>第1.5-17 図 第1ペントフィルタクラバ容器水位調整（水抜き） タイムチャート</p>	手順の項目	要員(数)	経過時間(分)	第1ペントフィルタクラバ容器 水抜き (緊急時対策要員 1名)	20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240	20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240	● 第1ペントフィルタクラバ容器 水抜き開始 10分 ● 第1ペントフィルタクラバ容器 水抜き完了 2時間20分 ● フィルタ装置水位調整(水抜き)作業完了	<ul style="list-style-type: none"> 体制及び運用の相違 【柏崎 6/7】 <ul style="list-style-type: none"> ⑭の相違 運用の相違 【東海第二】 <ul style="list-style-type: none"> 島根 2号炉は、スクラビング水の水位挙動評価により、事故発生後 7 日間において、水位調整（水抜き）不要なため、自主対策として整備
手順の項目	要員(数)	経過時間(分)	備考															
フィルタ装置水抜き (緊急時対策要員 2名)	10 20 30 40 50 60 70 80 110 120 130 140 150	10 20 30 40 50 60 70 80 110 120 130 140 150	● フィルタ装置水抜き開始 30分 ● 現場移動 ● 系統構成、水抜き開始操作 ● 水抜き(水位7200[mm] → 1000[mm])終達 ● 停止操作 ● フィルタ装置水抜き作業完了															
手順の項目	要員(数)	経過時間(分)																
第1ペントフィルタクラバ容器 水抜き (緊急時対策要員 1名)	20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240	20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240	● 第1ペントフィルタクラバ容器 水抜き開始 10分 ● 第1ペントフィルタクラバ容器 水抜き完了 2時間20分 ● フィルタ装置水位調整(水抜き)作業完了															

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)

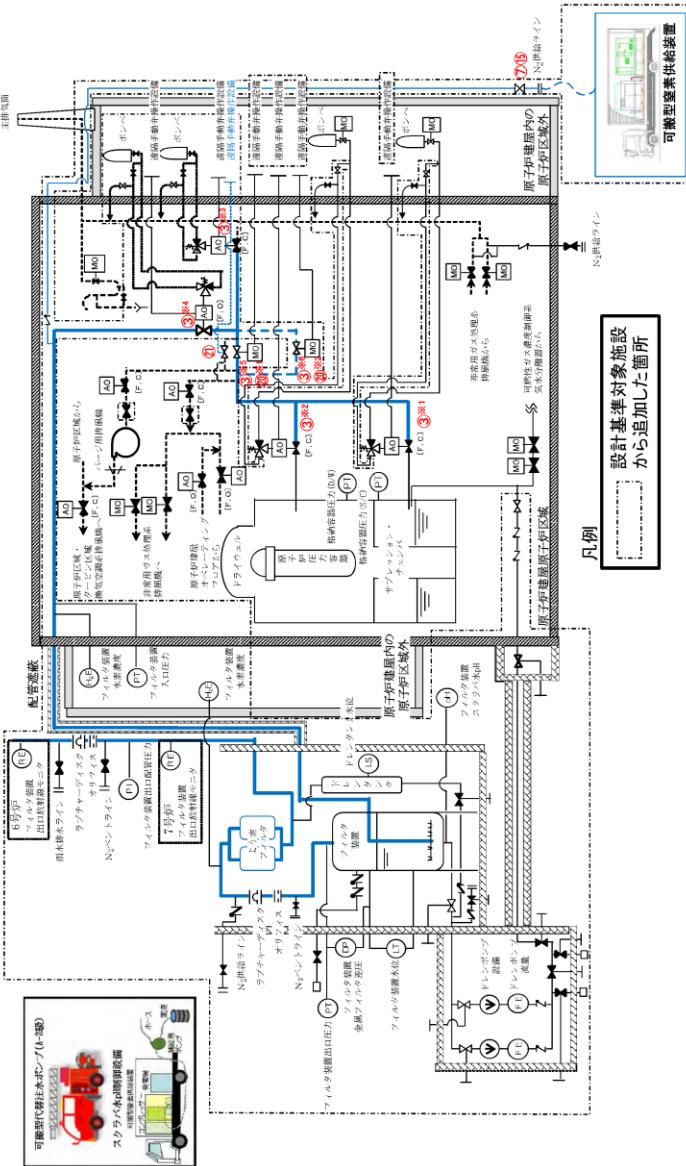

第1.5-15図 格納容器王力逃がし装置停止後の窒素ガスハーベシ 概要図 (1/2)


東海第二発電所 (2018.9.18版)

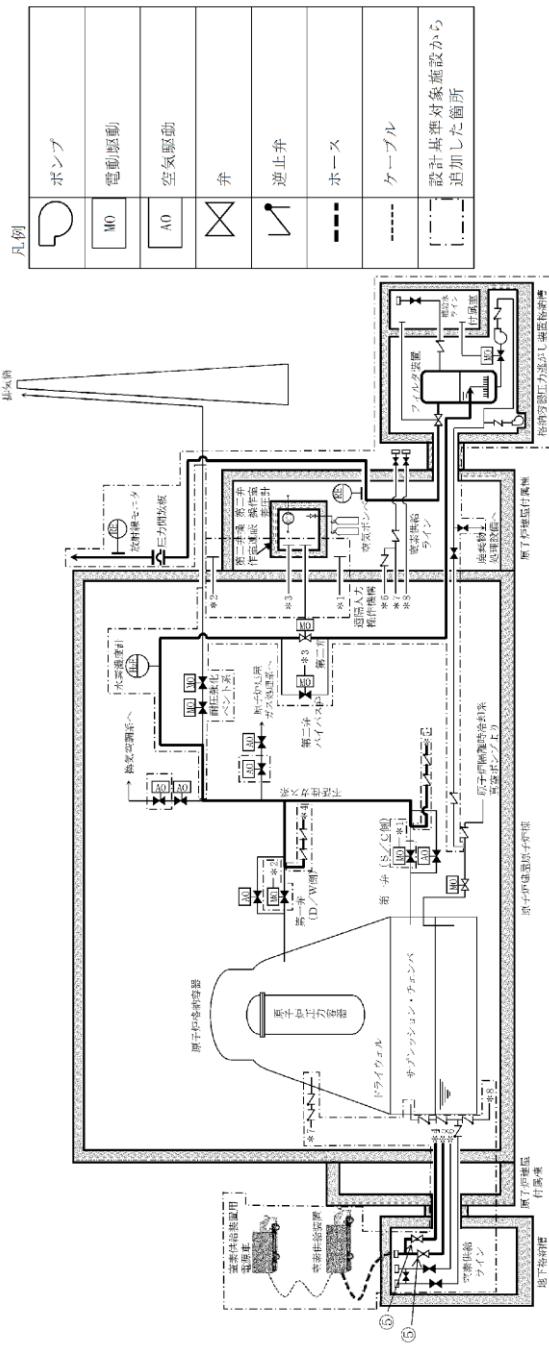第1.5-10図 フィルタ装置内の不活性ガス(窒素)置換 概要図
記載例 ⑤ 操作手順番号を示す。

操作手順
⑤ フィルタベント装置窒素供給ライン元栓

記載例 ○ : 同一操作手順番号を示す。

島根原子力発電所 2号炉

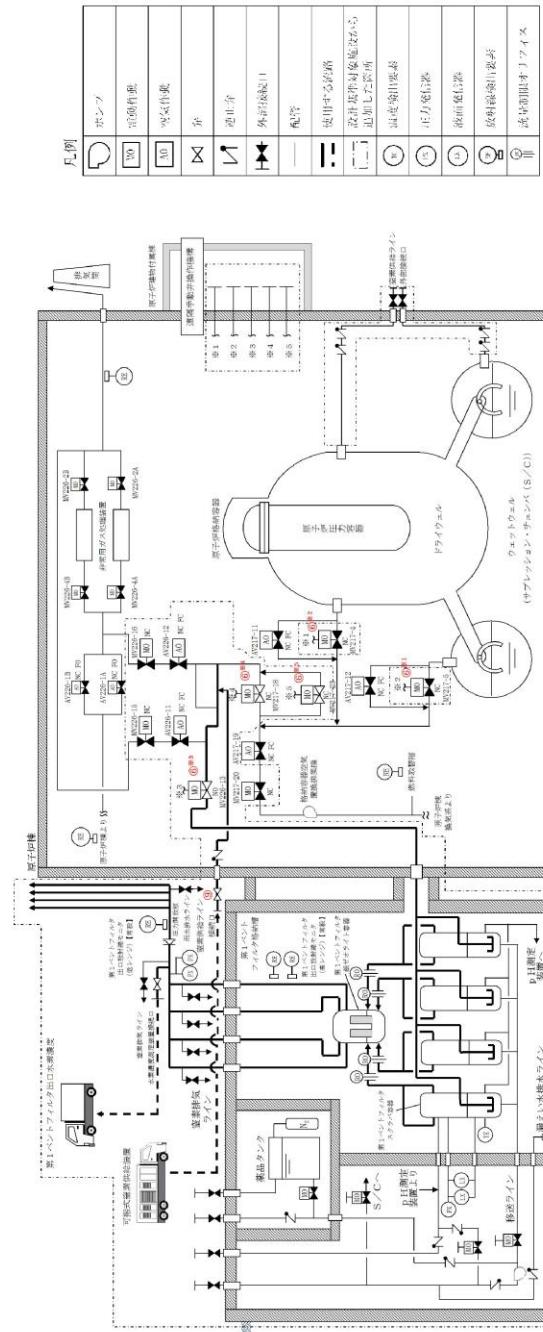

第1.5-18図 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスハーベシ 概要図 (1/2)

記載例 ○ : 操作手順番号を示す。

○※1~ : 同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象番号がある場合、その実施順を示す。

備考
・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
配管構成の相違による移送経路の相違



柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)		東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th>操作手順</th> <th>弁名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(3)※1</td> <td>一次隔離弁(サブレッショング・チェックバルブ)</td> </tr> <tr> <td>(3)※2</td> <td>一次隔離弁(ドライウェル側)</td> </tr> <tr> <td>(3)※3</td> <td>耐圧強化ベント弁</td> </tr> <tr> <td>(3)※4</td> <td>フィルタ装置入口弁</td> </tr> <tr> <td>(3)※5⑩※1</td> <td>二次隔離弁</td> </tr> <tr> <td>(3)※6⑪※2</td> <td>二次隔離弁バイパス弁</td> </tr> <tr> <td>(7)⑯</td> <td>FCVS PCVベントラインフィルタベント側N₂バージ用元弁</td> </tr> <tr> <td>(2)</td> <td>水素バイパスライン止め弁</td> </tr> </tbody> </table> <p>第1.5.15図 格納容器圧力逃がし装置停止後の窒素ガスページ 概要図 (2/2)</p>	操作手順	弁名称	(3)※1	一次隔離弁(サブレッショング・チェックバルブ)	(3)※2	一次隔離弁(ドライウェル側)	(3)※3	耐圧強化ベント弁	(3)※4	フィルタ装置入口弁	(3)※5⑩※1	二次隔離弁	(3)※6⑪※2	二次隔離弁バイパス弁	(7)⑯	FCVS PCVベントラインフィルタベント側N ₂ バージ用元弁	(2)	水素バイパスライン止め弁		<table border="1"> <thead> <tr> <th>操作手順</th> <th>弁名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>⑥※1</td> <td>NGC N2トーラス出口隔離弁</td> </tr> <tr> <td>⑥※2</td> <td>NGC N2ドライウェル出口隔離弁</td> </tr> <tr> <td>⑥※3</td> <td>SGT FCVS第1ベントフィルタ入口弁</td> </tr> <tr> <td>⑥※4</td> <td>NGC非常用ガス処理入口隔離弁</td> </tr> <tr> <td>⑥※5</td> <td>NGC非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁</td> </tr> <tr> <td>⑨</td> <td>FCVS窒素ガス補給元弁</td> </tr> </tbody> </table> <p>記載例 ○ : 操作手順番号を示す。 ○※1~ : 同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合、その実施順を示す。</p> <p>第1.5-18図 格納容器フィルタベント系停止後の窒素ガスページ 概要図 (2/2)</p>	操作手順	弁名称	⑥※1	NGC N2トーラス出口隔離弁	⑥※2	NGC N2ドライウェル出口隔離弁	⑥※3	SGT FCVS第1ベントフィルタ入口弁	⑥※4	NGC非常用ガス処理入口隔離弁	⑥※5	NGC非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁	⑨	FCVS窒素ガス補給元弁		<p>記載表現の相違 【東海第二】 東海第二は、概要図に操作対象弁を記載</p>
操作手順	弁名称																																			
(3)※1	一次隔離弁(サブレッショング・チェックバルブ)																																			
(3)※2	一次隔離弁(ドライウェル側)																																			
(3)※3	耐圧強化ベント弁																																			
(3)※4	フィルタ装置入口弁																																			
(3)※5⑩※1	二次隔離弁																																			
(3)※6⑪※2	二次隔離弁バイパス弁																																			
(7)⑯	FCVS PCVベントラインフィルタベント側N ₂ バージ用元弁																																			
(2)	水素バイパスライン止め弁																																			
操作手順	弁名称																																			
⑥※1	NGC N2トーラス出口隔離弁																																			
⑥※2	NGC N2ドライウェル出口隔離弁																																			
⑥※3	SGT FCVS第1ベントフィルタ入口弁																																			
⑥※4	NGC非常用ガス処理入口隔離弁																																			
⑥※5	NGC非常用ガス処理入口隔離弁バイパス弁																																			
⑨	FCVS窒素ガス補給元弁																																			

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)

手順の項目	要旨(概)			経過時間(分)												備考					
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120	130	140	230	240	250	260	270	280
	窒素供給開始	70分																			
	窒素供給開始前の系統構成																				
	中央制御室清掃員A、B	2																			
	現場運転員C、D	2																			
格納容器圧力邊り、緊急時対策要員 高圧ガスバッジ 窒素ガスバッジ	窒素供給開始																				
	現場活動																				
	緊急時対策要員																				
	現場移動※																				
	可燃性窒素供給装置健全性確認																				
	現場移動																				
	可燃性窒素供給装置確認、ホース接続、系統構成、窒素供給開始操作																				
	窒素供給完了																				
	可燃性窒素供給完了後の系統構成																				
	窒素供給完了後の系統構成																				
	窒素ガスバッジ																				

※ 大湊側高圧保管場所への移動は、20分と想定する。

第1.5.16 図 格納容器圧力邊りがし装置停止後の窒素ガスバージ タイムチャート

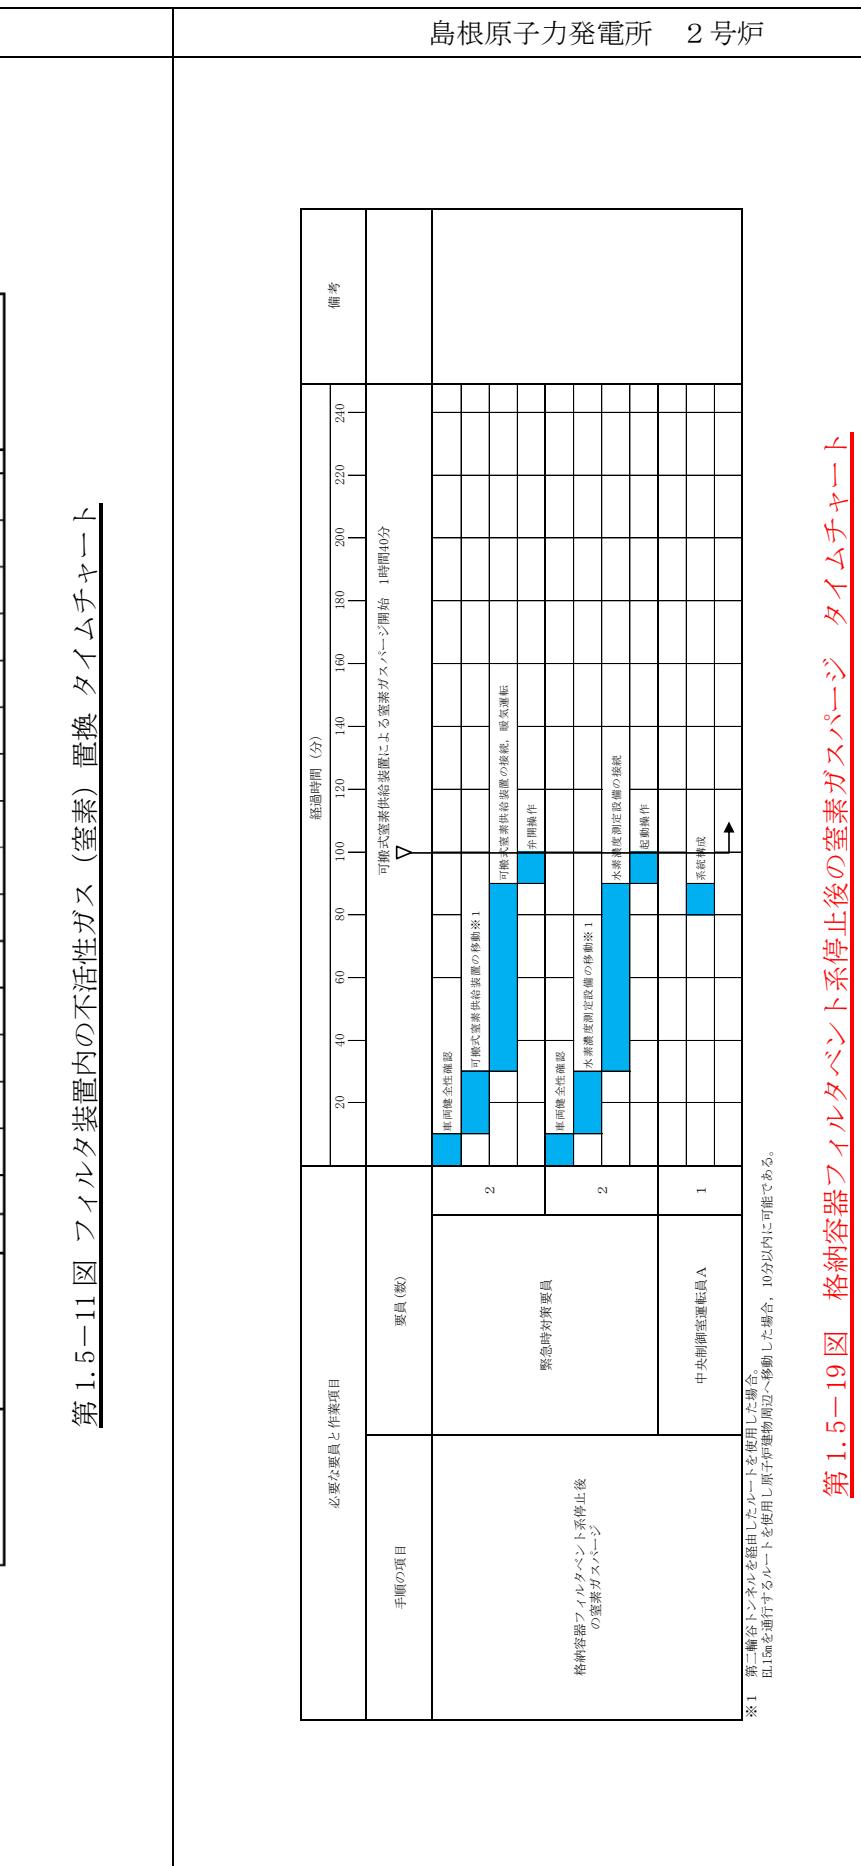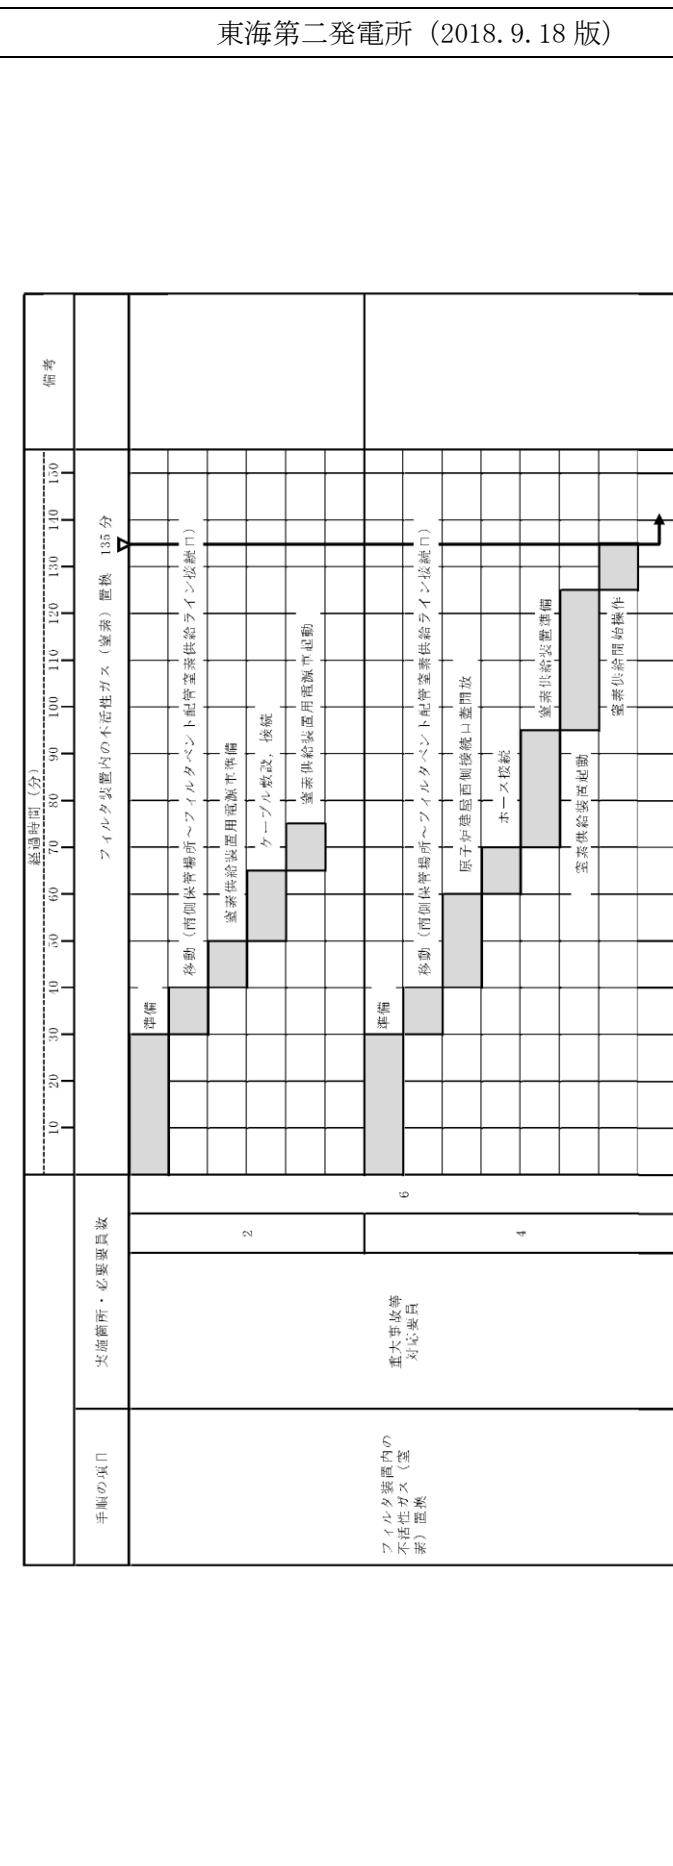


備考

- 体制及び運用の相違

【柏崎 6/7, 東海第二】

⑭の相違

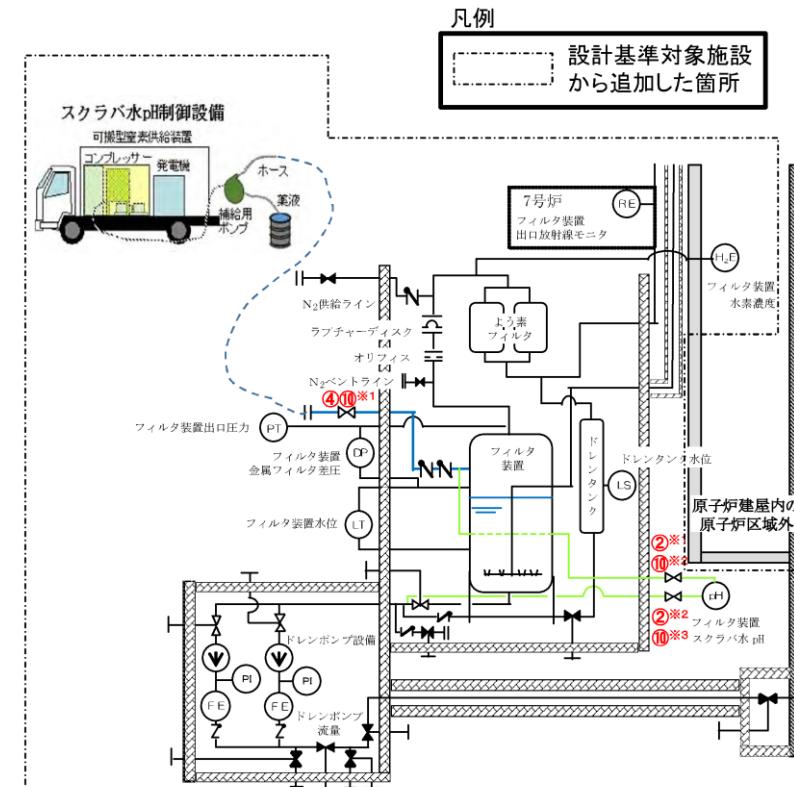柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考								
 <table border="1" data-bbox="193 1459 955 1628"> <thead> <tr> <th>操作手順</th> <th>弁名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>②※1⑩※2</td> <td>フィルタベント装置pH入口止め弁</td> </tr> <tr> <td>②※2⑩※3</td> <td>フィルタベント装置pH出口止め弁</td> </tr> <tr> <td>④⑩※1</td> <td>FCVSフィルタベント装置給水ライン元弁</td> </tr> </tbody> </table> <p>第1.5.17 図 フィルタ装置スクラバ水pH調整 概要図</p>	操作手順	弁名称	②※1⑩※2	フィルタベント装置pH入口止め弁	②※2⑩※3	フィルタベント装置pH出口止め弁	④⑩※1	FCVSフィルタベント装置給水ライン元弁			
操作手順	弁名称										
②※1⑩※2	フィルタベント装置pH入口止め弁										
②※2⑩※3	フィルタベント装置pH出口止め弁										
④⑩※1	FCVSフィルタベント装置給水ライン元弁										


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)		東海第二発電所 (2018.9.18版)		島根原子力発電所 2号炉		備考
<p>※ 大湊側高台保管場所への移動は、20分と想定する。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 体制及び運用の相違 【柏崎 6/7】 <ul style="list-style-type: none"> ⑭の相違 運用の相違 【東海第二】 <ul style="list-style-type: none"> 島根 2号炉は、待機時に十分な量の薬液を保有しており、格納容器ベント後においてもアルカリ性を維持可能であるが、スクラビング水の排水に合せて、薬液を補給 					
				<p>※ 大湊側高台保管場所への移動は、20分と想定する。</p>	<p>※ 大湊側高台保管場所への移動は、20分と想定する。</p>	<p>※ 大湊側高台保管場所への移動は、20分と想定する。</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考							
<p>凡例</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>操作手順</th> <th>弁名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>②※1⑥※2</td> <td>FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁</td> </tr> <tr> <td>②※2⑥※3</td> <td>FCVSフィルタベント装置ドレンライン二次格納施設外側止め弁</td> </tr> <tr> <td>④⑥※1</td> <td>FCVSフィルタベント装置ドレンラインN₂バージ用元弁</td> </tr> </tbody> </table> <p>第1.5.19 図 ドレン移送ライン窒素ガスバージ 概要図</p>	操作手順	弁名称	②※1⑥※2	FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁	②※2⑥※3	FCVSフィルタベント装置ドレンライン二次格納施設外側止め弁	④⑥※1	FCVSフィルタベント装置ドレンラインN ₂ バージ用元弁		<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑦の相違
操作手順	弁名称									
②※1⑥※2	FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁									
②※2⑥※3	FCVSフィルタベント装置ドレンライン二次格納施設外側止め弁									
④⑥※1	FCVSフィルタベント装置ドレンラインN ₂ バージ用元弁									


柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)		東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>手順の項目</p> <p>ドレン移送ライン 窒素ガスバージ</p> <p>緊急対策要員</p> <p>2</p> <p>※ 大湊側高台保管場所への移動は、20分と想定する。</p>	<p>東海第二発電所 (2018.9.18版)</p> <p>第1.5.20 図 ドレン移送ライン窒素ガスバージ タイムチャート</p>	<p>島根原子力発電所 2号炉</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 (7)の相違 	

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考											
<p>凡例</p> <p>操作手順</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>操作手順</th> <th>弁名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(2)※1(3)※1</td> <td>FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止め弁</td> </tr> <tr> <td>(2)※2(3)※2</td> <td>FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁</td> </tr> <tr> <td>(2)※3(3)※3</td> <td>FCVSフィルタベント装置ドレンラインニ次格納施設外側止め弁</td> </tr> <tr> <td>(2)※4(3)※4</td> <td>FCVSフィルタベント装置遮蔽壁内側ドレン弁</td> </tr> <tr> <td>(2)※5(3)※5</td> <td>FCVSフィルタベント装置ドレンタンク出口止め弁</td> </tr> </tbody> </table> <p>第1.5.21 図 ドレンタンク水抜き 概要図</p>	操作手順	弁名称	(2)※1(3)※1	FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止め弁	(2)※2(3)※2	FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁	(2)※3(3)※3	FCVSフィルタベント装置ドレンラインニ次格納施設外側止め弁	(2)※4(3)※4	FCVSフィルタベント装置遮蔽壁内側ドレン弁	(2)※5(3)※5	FCVSフィルタベント装置ドレンタンク出口止め弁		<ul style="list-style-type: none"> ・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑧の相違
操作手順	弁名称													
(2)※1(3)※1	FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第一止め弁													
(2)※2(3)※2	FCVSフィルタベント装置ドレン移送ポンプ吐出側第二止め弁													
(2)※3(3)※3	FCVSフィルタベント装置ドレンラインニ次格納施設外側止め弁													
(2)※4(3)※4	FCVSフィルタベント装置遮蔽壁内側ドレン弁													
(2)※5(3)※5	FCVSフィルタベント装置ドレンタンク出口止め弁													



柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																								
<p>手順の項目</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>要員(数)</th> <th>緊急時対策要員</th> <th>経過時間(分)</th> <th>備考</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ドレンタンク水抜き</td> <td>2</td> <td>10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ドレン移送ポンプ起動・流量調整</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ドレンタンク水抜き作業完了 80分</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ドレンタンク水抜き開始</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>現場移動</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>系統構成</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>水抜き(水位3000[mm] → 510[mm]) 繼続監視</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ポンプ停止操作、系統復旧</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>↑</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table> <p>第1.5.22 図 ドレンタンク水抜き タイムチャート</p>	要員(数)	緊急時対策要員	経過時間(分)	備考	ドレンタンク水抜き	2	10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120		ドレン移送ポンプ起動・流量調整				ドレンタンク水抜き作業完了 80分				ドレンタンク水抜き開始				現場移動				系統構成				水抜き(水位3000[mm] → 510[mm]) 繼続監視				ポンプ停止操作、系統復旧				↑						<ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 【柏崎 6/7】 (8)の相違
要員(数)	緊急時対策要員	経過時間(分)	備考																																								
ドレンタンク水抜き	2	10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120																																									
ドレン移送ポンプ起動・流量調整																																											
ドレンタンク水抜き作業完了 80分																																											
ドレンタンク水抜き開始																																											
現場移動																																											
系統構成																																											
水抜き(水位3000[mm] → 510[mm]) 繼続監視																																											
ポンプ停止操作、系統復旧																																											
↑																																											

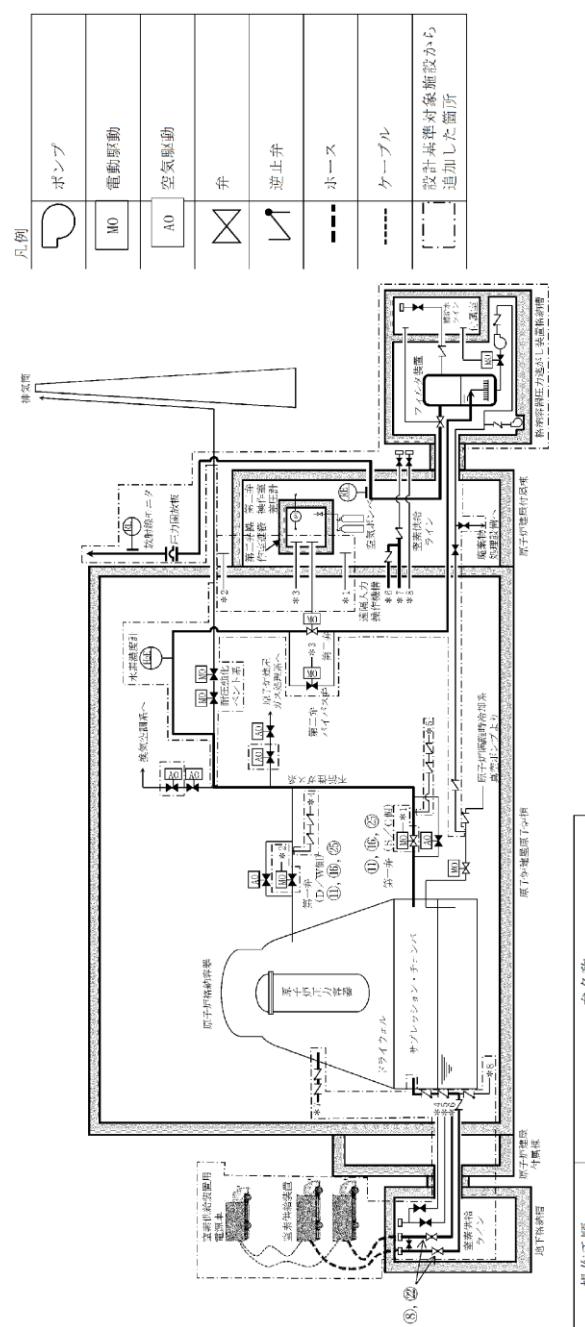


第1.5-8図 原子炉格納容器内の不活性ガス(窒素)置換概要図

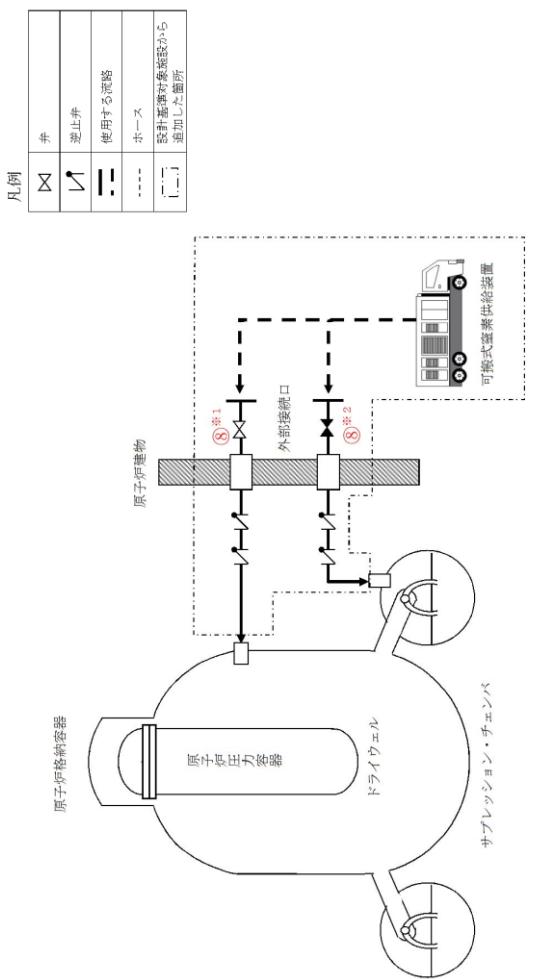

第1.5-22図 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給 概要図

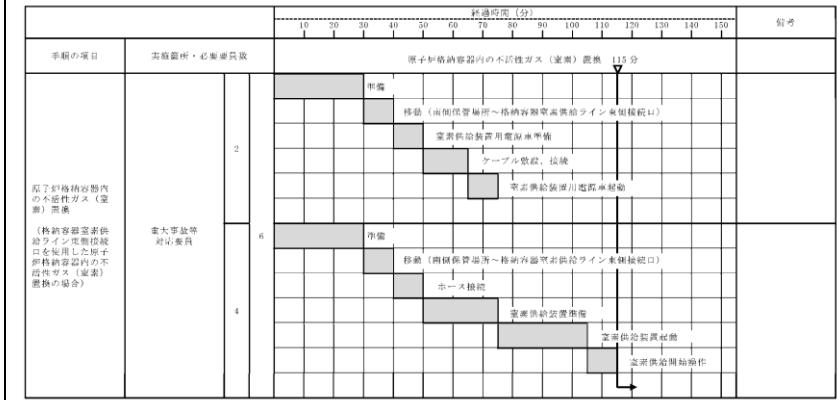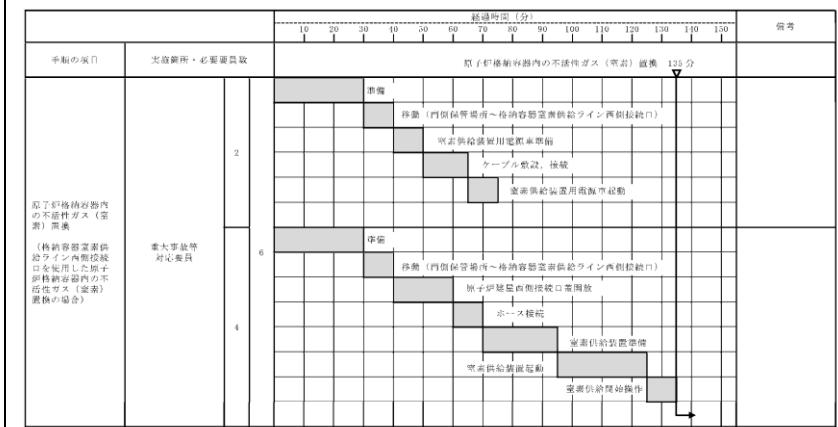


第1.5-9図 原子炉格納容器内の不活性ガス（窒素）置換
タイムチャート

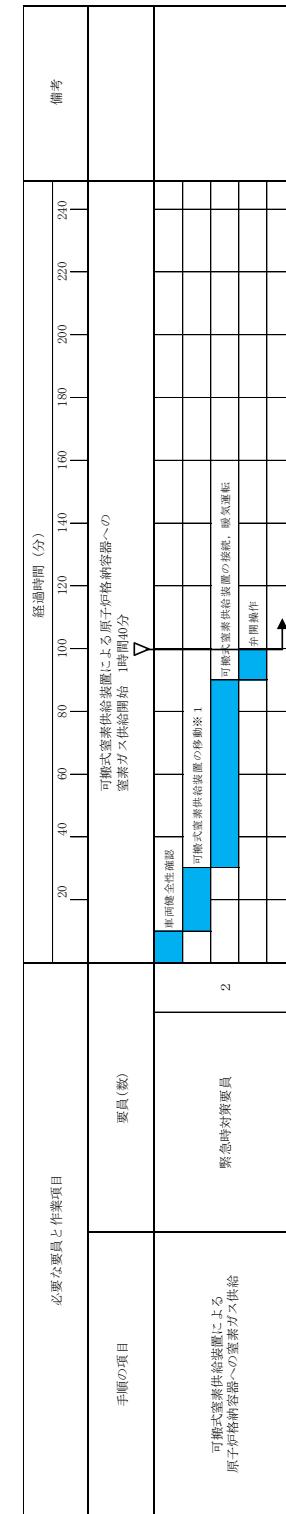


第1.5-23図 可搬式窒素供給装置による原子炉格納容器への窒素ガス供給 タイムチャート


※1 第二輪谷トンネルを経由したルートを使用した場合。
E115mを通行するルートを他用し原子炉建物周辺へ移動した場合、10分以内に可能である。

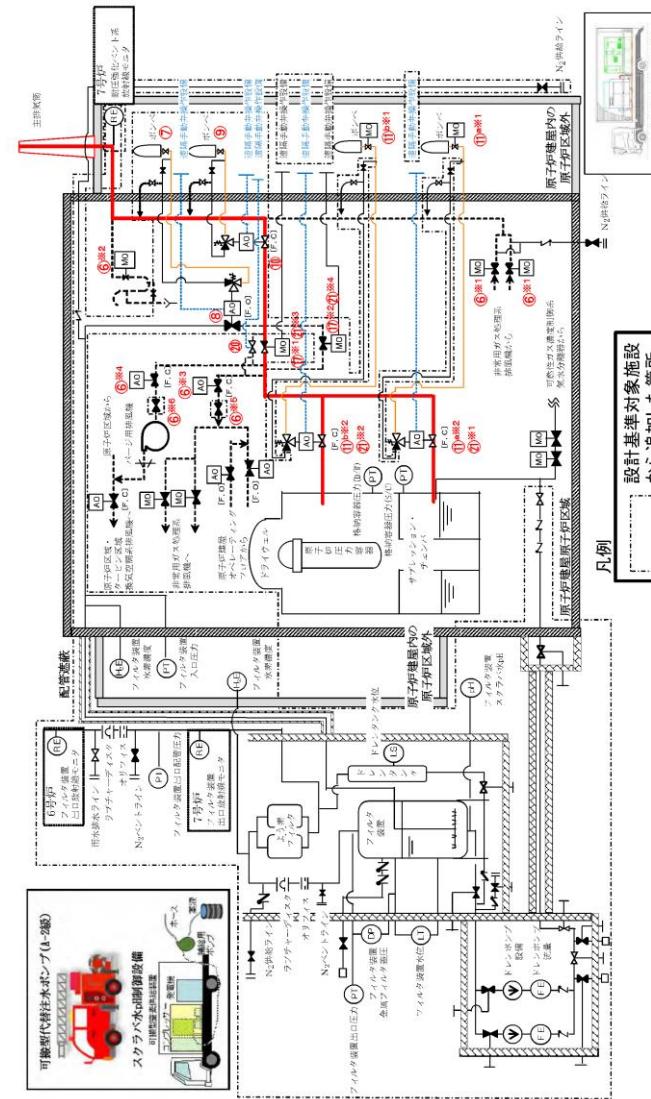

第1.5-23 図 耐圧強化ベンチ系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 概要図（1/2）

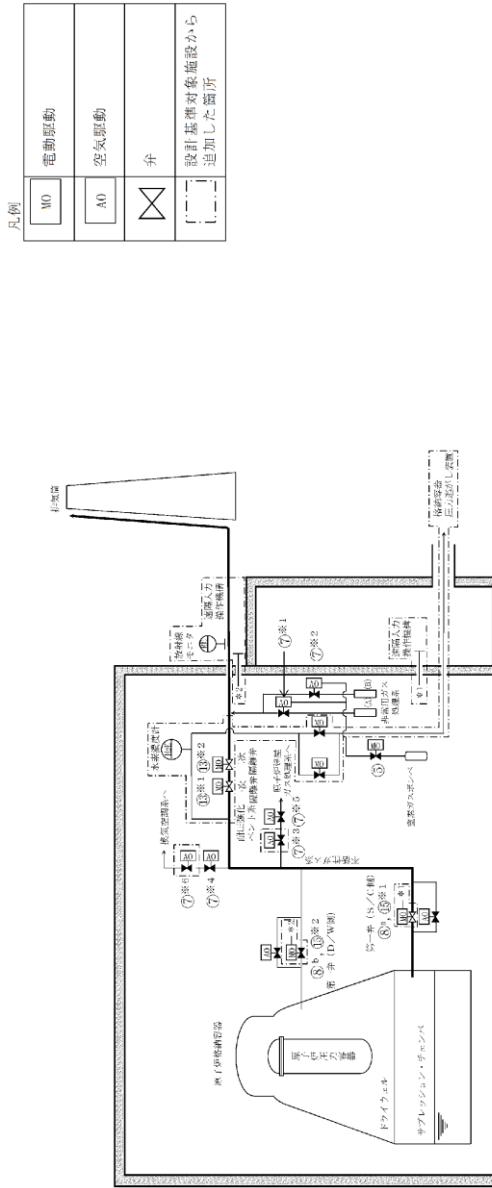

第1.5-14 図 耐圧強化ベンチ系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 概要図

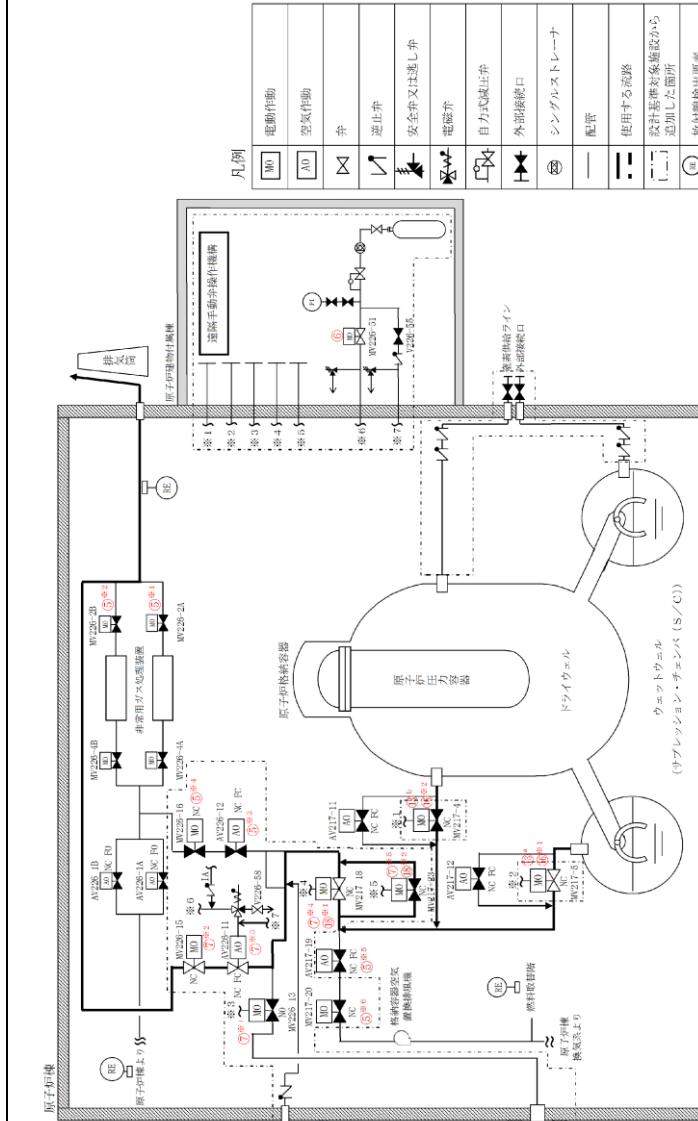

第1.5-24 図 耐圧強化ベンチ系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 概要図（1/2）

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)		東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>操作手順</th><th>弁名称</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>⑥※1</td><td>非常用ガス処理系フィルタ装置出口隔離弁</td></tr> <tr> <td>⑥※2</td><td>非常用ガス処理系出口シール隔離弁</td></tr> <tr> <td>⑥※3</td><td>非常用ガス処理系第一隔離弁</td></tr> <tr> <td>⑥※4</td><td>換気空調系第一隔離弁</td></tr> <tr> <td>⑥※5</td><td>非常用ガス処理系第二隔離弁</td></tr> <tr> <td>⑥※6</td><td>換気空調系第二隔離弁</td></tr> <tr> <td>⑦</td><td>フィルタ装置入口弁操作用空気ポンベ出口弁</td></tr> <tr> <td>⑧</td><td>フィルタ装置入口弁</td></tr> <tr> <td>⑨</td><td>耐圧強化ペント弁操作用空気ポンベ出口弁</td></tr> <tr> <td>⑩</td><td>耐圧強化ペント弁</td></tr> <tr> <td>⑪※1</td><td>一次隔離弁(サブレッシュ・チエンバ側)操作用空気供給弁</td></tr> <tr> <td>⑪※2※1</td><td>一次隔離弁(サブレッシュ・チエンバ側)</td></tr> <tr> <td>⑪※1</td><td>一次隔離弁(ドライウェル側)操作用空気供給弁</td></tr> <tr> <td>⑪※2※2</td><td>一次隔離弁(ドライウェル側)</td></tr> <tr> <td>⑪※1⑪※3</td><td>二次隔離弁</td></tr> <tr> <td>⑪※2※4</td><td>二次隔離弁ハイパス弁</td></tr> <tr> <td>⑫</td><td>水素ハイパスライン止め弁</td></tr> </tbody> </table> <p>第1.5-23 図 耐圧強化ペント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 概要図 (2/2)</p>	操作手順	弁名称	⑥※1	非常用ガス処理系フィルタ装置出口隔離弁	⑥※2	非常用ガス処理系出口シール隔離弁	⑥※3	非常用ガス処理系第一隔離弁	⑥※4	換気空調系第一隔離弁	⑥※5	非常用ガス処理系第二隔離弁	⑥※6	換気空調系第二隔離弁	⑦	フィルタ装置入口弁操作用空気ポンベ出口弁	⑧	フィルタ装置入口弁	⑨	耐圧強化ペント弁操作用空気ポンベ出口弁	⑩	耐圧強化ペント弁	⑪※1	一次隔離弁(サブレッシュ・チエンバ側)操作用空気供給弁	⑪※2※1	一次隔離弁(サブレッシュ・チエンバ側)	⑪※1	一次隔離弁(ドライウェル側)操作用空気供給弁	⑪※2※2	一次隔離弁(ドライウェル側)	⑪※1⑪※3	二次隔離弁	⑪※2※4	二次隔離弁ハイパス弁	⑫	水素ハイパスライン止め弁	<table border="1"> <thead> <tr> <th>操作手順</th><th>弁名称</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>⑤※1</td><td>A－非常用ガス処理系出口弁</td></tr> <tr> <td>⑤※2</td><td>B－非常用ガス処理系出口弁</td></tr> <tr> <td>⑤※3</td><td>SGT NGC 連絡ライン隔離弁</td></tr> <tr> <td>⑤※4</td><td>SGT NGC 連絡ライン隔離弁後弁</td></tr> <tr> <td>⑤※5</td><td>NGC 常用空調換気入口隔離弁</td></tr> <tr> <td>⑤※6</td><td>NGC 常用空調換気入口隔離弁後弁</td></tr> <tr> <td>⑥</td><td>SGT 耐圧強化ペントライン止め弁操作用空気供給弁</td></tr> <tr> <td>⑦※1</td><td>SGT F CVS 第1ペントフィルタ入口弁</td></tr> <tr> <td>⑦※2</td><td>SGT 耐圧強化ペントライン止め弁後弁</td></tr> <tr> <td>⑦※3</td><td>SGT 耐圧強化ペントライン止め弁</td></tr> <tr> <td>⑦※4⑧※1</td><td>NGC 非常用ガス処理入口隔離弁</td></tr> <tr> <td>⑦※5⑧※2</td><td>NGC 非常用ガス処理入口隔離弁ハイパス弁</td></tr> <tr> <td>⑯※1</td><td>NGC N2 トーラス出口隔離弁</td></tr> <tr> <td>⑯※2</td><td>NGC N2 ドライウェル出口隔離弁</td></tr> </tbody> </table> <p>記載例 ○ : 操作手順番号を示す。 ○~ : 同一操作手順番号内で選択して実施する操作がある場合の操作手順の優先番号を示す。 ○※1~ : 同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合、その実施順を示す。</p>	操作手順	弁名称	⑤※1	A－非常用ガス処理系出口弁	⑤※2	B－非常用ガス処理系出口弁	⑤※3	SGT NGC 連絡ライン隔離弁	⑤※4	SGT NGC 連絡ライン隔離弁後弁	⑤※5	NGC 常用空調換気入口隔離弁	⑤※6	NGC 常用空調換気入口隔離弁後弁	⑥	SGT 耐圧強化ペントライン止め弁操作用空気供給弁	⑦※1	SGT F CVS 第1ペントフィルタ入口弁	⑦※2	SGT 耐圧強化ペントライン止め弁後弁	⑦※3	SGT 耐圧強化ペントライン止め弁	⑦※4⑧※1	NGC 非常用ガス処理入口隔離弁	⑦※5⑧※2	NGC 非常用ガス処理入口隔離弁ハイパス弁	⑯※1	NGC N2 トーラス出口隔離弁	⑯※2	NGC N2 ドライウェル出口隔離弁	<p>島根原子力発電所 2号炉</p> <p>第1.5-24 図 耐圧強化ペントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱 概要図 (2/2)</p>	<p>備考</p>
操作手順	弁名称																																																																				
⑥※1	非常用ガス処理系フィルタ装置出口隔離弁																																																																				
⑥※2	非常用ガス処理系出口シール隔離弁																																																																				
⑥※3	非常用ガス処理系第一隔離弁																																																																				
⑥※4	換気空調系第一隔離弁																																																																				
⑥※5	非常用ガス処理系第二隔離弁																																																																				
⑥※6	換気空調系第二隔離弁																																																																				
⑦	フィルタ装置入口弁操作用空気ポンベ出口弁																																																																				
⑧	フィルタ装置入口弁																																																																				
⑨	耐圧強化ペント弁操作用空気ポンベ出口弁																																																																				
⑩	耐圧強化ペント弁																																																																				
⑪※1	一次隔離弁(サブレッシュ・チエンバ側)操作用空気供給弁																																																																				
⑪※2※1	一次隔離弁(サブレッシュ・チエンバ側)																																																																				
⑪※1	一次隔離弁(ドライウェル側)操作用空気供給弁																																																																				
⑪※2※2	一次隔離弁(ドライウェル側)																																																																				
⑪※1⑪※3	二次隔離弁																																																																				
⑪※2※4	二次隔離弁ハイパス弁																																																																				
⑫	水素ハイパスライン止め弁																																																																				
操作手順	弁名称																																																																				
⑤※1	A－非常用ガス処理系出口弁																																																																				
⑤※2	B－非常用ガス処理系出口弁																																																																				
⑤※3	SGT NGC 連絡ライン隔離弁																																																																				
⑤※4	SGT NGC 連絡ライン隔離弁後弁																																																																				
⑤※5	NGC 常用空調換気入口隔離弁																																																																				
⑤※6	NGC 常用空調換気入口隔離弁後弁																																																																				
⑥	SGT 耐圧強化ペントライン止め弁操作用空気供給弁																																																																				
⑦※1	SGT F CVS 第1ペントフィルタ入口弁																																																																				
⑦※2	SGT 耐圧強化ペントライン止め弁後弁																																																																				
⑦※3	SGT 耐圧強化ペントライン止め弁																																																																				
⑦※4⑧※1	NGC 非常用ガス処理入口隔離弁																																																																				
⑦※5⑧※2	NGC 非常用ガス処理入口隔離弁ハイパス弁																																																																				
⑯※1	NGC N2 トーラス出口隔離弁																																																																				
⑯※2	NGC N2 ドライウェル出口隔離弁																																																																				

手順の項目		要員(数)		経過時間(分)									
		中央制御室運転員A, B	2	測定器部員(運転員)、電源部員					測定及び除熱開始 55分				
耐圧強化ベンチ系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (W/Wベンチの場合)		現場運転員C, D	2	移動、電源部員	移動、電源部員	移動、電源部員	移動、電源部員	移動、電源部員	移動、系統操作	移動、系統操作	移動、系統操作	移動、系統操作	備考
耐圧強化ベンチ系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (D/Wベンチの場合)		現場運転員C, D	2	移動、電源部員	移動、電源部員	移動、電源部員	移動、電源部員	移動、電源部員	移動、系統操作	移動、系統操作	移動、系統操作	移動、系統操作	備考

第1.5-24 図 耐圧強化ベンチ系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 タイムチャート

(W/W ベントの場合)

手順の項目		要員(数)		経過時間(分)									
		中央制御室運転員A, B	2	測定器部員(運転員)、電源部員					測定及び除熱開始 55分				
耐圧強化ベンチ系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (D/Wベンチの場合)		現場運転員C, D	2	移動、電源部員	移動、電源部員	移動、電源部員	移動、電源部員	移動、電源部員	移動、系統操作	移動、系統操作	移動、系統操作	移動、系統操作	備考
耐圧強化ベンチ系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (W/Wベンチの場合)		現場運転員C, D	2	移動、電源部員	移動、電源部員	移動、電源部員	移動、電源部員	移動、電源部員	移動、系統操作	移動、系統操作	移動、系統操作	移動、系統操作	備考

第1.5-25 図 耐圧強化ベンチ系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 タイムチャート

(D/W ベントの場合)

手順の項目		実施箇所・必要要員数		経過時間(分)									
		格納容器ベンチ準備判断		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
耐圧強化ベンチ系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (中央制御室操作)	運転員等 (当直運転員) (中央副操縦員)	1	耐圧強化ベンチ準備 (格納容器ベンチ準備 : D/W ベントの場合)	運転員等 (当直運転員) (中央副操縦員)	1	1	1	1	1	1	1	1	1

手順の項目		実施箇所・必要要員数		経過時間(分)									
		格納容器ベンチ準備判断		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
耐圧強化ベンチ系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (中央制御室操作)	運転員等 (当直運転員) (中央副操縦員)	1	耐圧強化ベンチ準備 (格納容器ベンチ準備 : D/W ベントの場合)	運転員等 (当直運転員) (中央副操縦員)	1	1	1	1	1	1	1	1	1

第1.5-15 図 耐圧強化ベンチ系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 タイムチャート

手順の項目		要員(数)		経過時間(分)									
		原子炉格納容器ベンチ開始		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
耐圧強化ベンチ系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (W/Wベンチ)	中央制御室運転員A	1	NGC排気用ガス処理弁開放										
耐圧強化ベンチ系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (D/Wベンチ)	中央制御室運転員A	1	NGC排気用ガス処理弁開放										

※1 : NGC排気用ガス処理弁開放手元操作ができない場合は、NGC排気用ガス処理入口開閉弁バイパス手元を全開とする。

第1.5-25 図 耐圧強化ベンチ系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (W/W) タイムチャート

手順の項目		要員(数)		経過時間(分)									
		原子炉格納容器ベンチ開始		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100
耐圧強化ベンチ系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (W/Wベンチ)	中央制御室運転員A	1	NGC排気用ガス処理弁開放										
耐圧強化ベンチ系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (D/Wベンチ)	中央制御室運転員A	1	NGC排気用ガス処理弁開放										


※1 : NGC排気用ガス処理弁開放手元操作ができない場合は、NGC排気用ガス処理入口開閉弁バイパス手元を全開とする。


第1.5-26 図 耐圧強化ベンチ系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱 (D/W) タイムチャート

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
		<p>凡例</p> <p>記載例 ○***1~ : 操作手順番号を示す。 ○***2~ : 同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象がある場合、その実施順を示す。</p>	<ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は、耐圧強化ベントラインの窒素ガスバージの手順を整備


第1.5-27 図 耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスバージ 概要図(1／2)

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																		
		<table border="1" data-bbox="2089 765 2553 1709"> <thead> <tr> <th data-bbox="2105 777 2153 799">操作手順</th><th data-bbox="2105 777 2153 799">弁名称</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="2169 777 2216 799">⑥※1</td><td data-bbox="2169 777 2216 799">N G C N 2 トーラス出口隔壁弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2232 777 2280 799">⑥※2</td><td data-bbox="2232 777 2280 799">N G C N 2 ドライウェル出口隔壁弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2296 777 2343 799">⑥※3</td><td data-bbox="2296 777 2343 799">S G T F C V S 第1ベントフィルタ入口弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2359 777 2407 799">⑥※4</td><td data-bbox="2359 777 2407 799">S G T 耐圧強化ベントライン止め弁後弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2423 777 2470 799">⑥※5</td><td data-bbox="2423 777 2470 799">S G T 耐圧強化ベントライン止め弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2486 777 2534 799">⑥※6</td><td data-bbox="2486 777 2534 799">N G C 非常用ガス処理入口隔壁弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2550 777 2597 799">⑥※7</td><td data-bbox="2550 777 2597 799">N G C 非常用ガス処理入口隔壁弁バイパス弁</td></tr> <tr> <td data-bbox="2613 777 2661 799">⑨</td><td data-bbox="2613 777 2661 799">F C V S 窒素ガス補給元弁</td></tr> </tbody> </table> <p data-bbox="2575 1304 2607 1697">記載例 ○ : 操作手順番号を示す。 ○※1~ : 同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合、その実施順を示す。</p> <p data-bbox="2639 631 2671 1675">第1.5-27 図 耐圧強化ベントライン停止後の窒素ガスハーネシ 概要図(2／2)</p>	操作手順	弁名称	⑥※1	N G C N 2 トーラス出口隔壁弁	⑥※2	N G C N 2 ドライウェル出口隔壁弁	⑥※3	S G T F C V S 第1ベントフィルタ入口弁	⑥※4	S G T 耐圧強化ベントライン止め弁後弁	⑥※5	S G T 耐圧強化ベントライン止め弁	⑥※6	N G C 非常用ガス処理入口隔壁弁	⑥※7	N G C 非常用ガス処理入口隔壁弁バイパス弁	⑨	F C V S 窒素ガス補給元弁	
操作手順	弁名称																				
⑥※1	N G C N 2 トーラス出口隔壁弁																				
⑥※2	N G C N 2 ドライウェル出口隔壁弁																				
⑥※3	S G T F C V S 第1ベントフィルタ入口弁																				
⑥※4	S G T 耐圧強化ベントライン止め弁後弁																				
⑥※5	S G T 耐圧強化ベントライン止め弁																				
⑥※6	N G C 非常用ガス処理入口隔壁弁																				
⑥※7	N G C 非常用ガス処理入口隔壁弁バイパス弁																				
⑨	F C V S 窒素ガス補給元弁																				

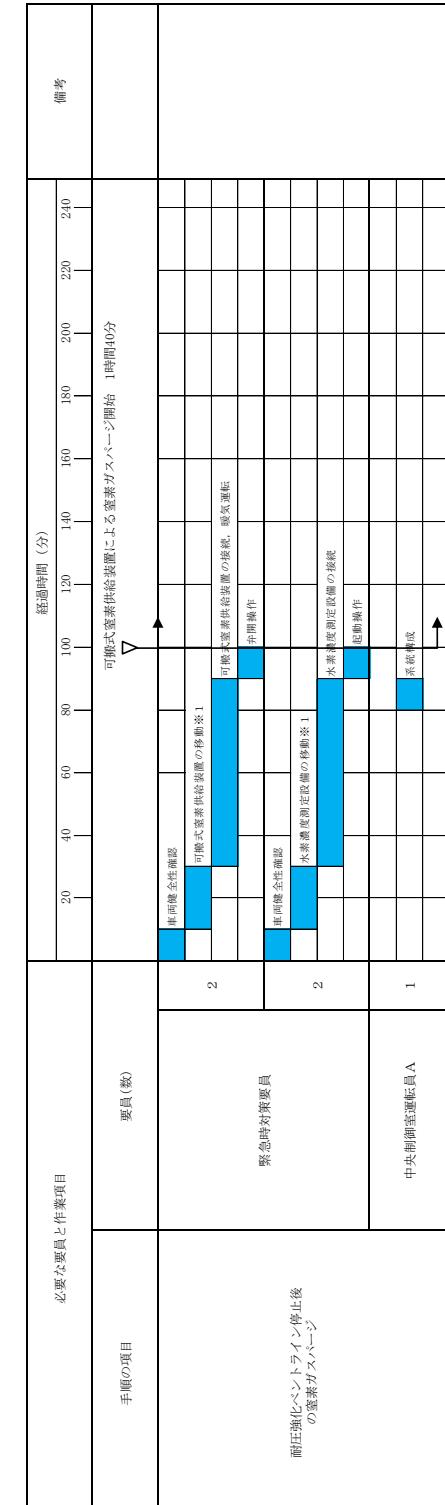柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
			<p>可搬式窒素ガス装置による窒素ガスバージ開始 1時間40分</p> <p>※1 第一輪谷トンネルを経由した場合、H.15mを行�回ルートを使用し原子炉建物周辺へ移動した場合、10分以内に可能である。</p>

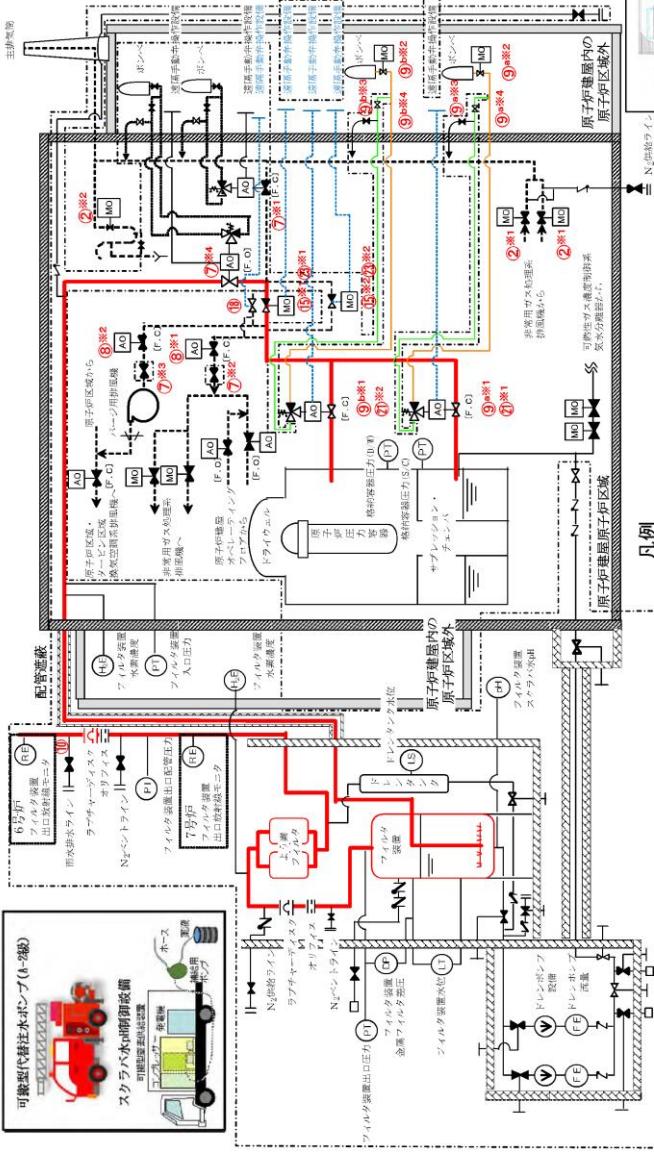


第1.5-26 図 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）概要図（1/2）

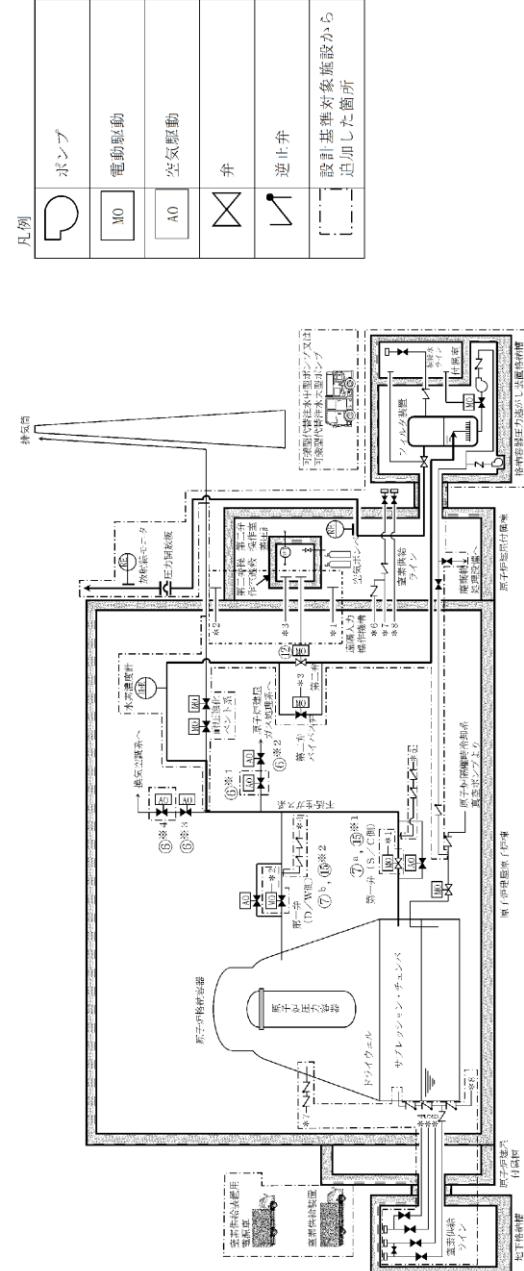

記載例 ○ *1~ : 操作手順番号を示す。
 ○ *1~ : 同一操作手順番号内に複数の操作又は強制を実施する対象弁がある場合、その実施順を示す。
 ○ *1~ : 同一操作手順番号内で選択して実施する操作がある場合の操作手順の優先番号を示す。

第1.5-16 図 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）概要図

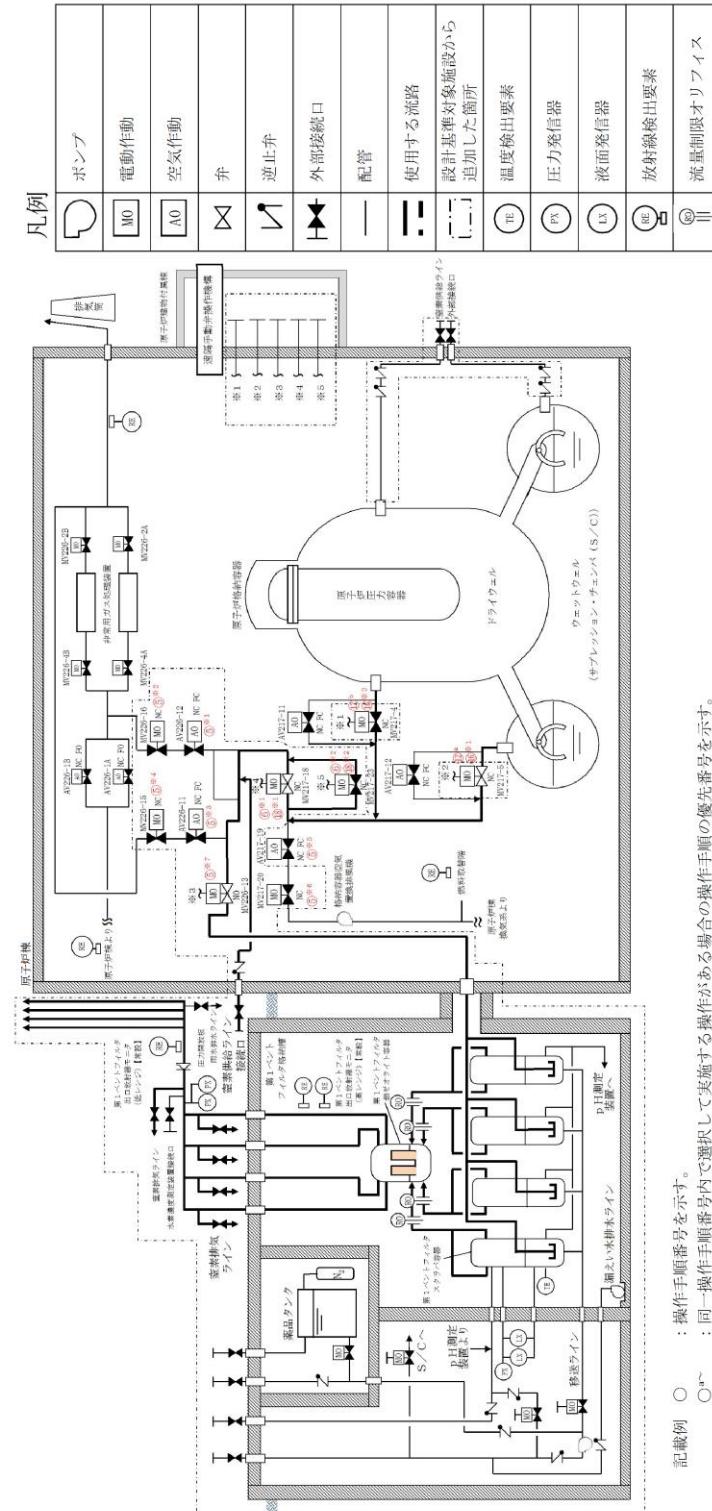

記載例 ○ : 操作手順番号を示す。
 ○ *1~ : 同一操作手順番号内に複数の操作又は強制を実施する対象弁がある場合、その実施順を示す。
 ○ *1~ : 同一操作手順番号内で選択して実施する操作がある場合の操作手順の優先番号を示す。

第1.5-29 図 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）概要図（1/2）

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
 配管構成の相違による移送経路の相違

操作手順	弁名称	操作手順	弁名称	操作手順	弁名称	備考
②※1 非常用ガス処理系フィルタ装置出口隔離弁		⑤※1 SGT NGC 連絡ライン隔離弁		⑤※1 SGT NGC 連絡ライン隔離弁後弁		・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 配管構成の相違による移送経路の相違
②※2 非常用ガス処理系出口Pシール隔離弁		⑤※2 SGT 耐圧強化ペントライン止め弁		⑤※3 SGT 耐圧強化ペントライン止め弁後弁		・記載表現の相違 【東海第二】 東海第二は、概要図に操作対象を記載
⑦※1 耐圧強化ペント弁		⑤※4 SGT 耐圧強化ペントライン止め弁		⑥※1⑩※1 NGC 常用空調換気入口隔離弁後弁		
⑦※2 非常用ガス処理系第二隔離弁		⑨※1⑪※1 一次隔離弁(サブレッシュン・チエンバ剣)		⑥※2⑩※2 NGC 非常用ガス処理入口隔離弁		
⑦※3 換気空調系第二隔離弁		⑨※2 一次隔離弁(サブレッシュン・チエンバ剣)操作用空気供給弁		⑫ ^a ⑯※1 NGC N2 トーラス出口隔離弁		
⑦※4 フィルタ装置入口弁		⑨※3 一次隔離弁(サブレッシュン・チエンバ剣)逆操作用空気排気側止め弁		⑫ ^b ⑯※2 NGC N2 ドライヴェル出口隔離弁		
⑧※1 非常用ガス処理系第一隔離弁		⑨※4 一次隔離弁(サブレッシュン・チエンバ剣)操作用空気側止め弁				
⑧※2 換気空調系第一隔離弁		⑨※1⑪※2 一次隔離弁(サブレッシュン・チエンバ剣)				
⑨※1⑪※1 一次隔離弁(サブレッシュン・チエンバ剣)		⑨※2 一次隔離弁(サブレッシュン・チエンバ剣)操作用空気供給弁				
⑨※2 一次隔離弁(サブレッシュン・チエンバ剣)		⑨※3 一次隔離弁(サブレッシュン・チエンバ剣)逆操作用空気側止め弁				
⑨※3 一次隔離弁(サブレッシュン・チエンバ剣)		⑨※4 一次隔離弁(サブレッシュン・チエンバ剣)操作用空気側止め弁				
⑨※4 一次隔離弁(サブレッシュン・チエンバ剣)		⑨※1⑪※2 一次隔離弁(ドライヴェル剣)				
⑨※1⑪※2 一次隔離弁(ドライヴェル剣)		⑨※2 一次隔離弁(ドライヴェル剣)操作用空気供給弁				
⑨※2 一次隔離弁(ドライヴェル剣)		⑨※3 一次隔離弁(ドライヴェル剣)逆操作用空気側止め弁				
⑨※3 一次隔離弁(ドライヴェル剣)		⑨※4 一次隔離弁(ドライヴェル剣)操作用空気側止め弁				
⑨※4 一次隔離弁(ドライヴェル剣)		⑩ フィルベント大気放出ラインダンジョン弁				
⑩ フィルベント大気放出ラインダンジョン弁		⑪※1 二次隔離弁				
⑪※1 二次隔離弁バイパス弁		⑪※2 二次隔離弁バイパス弁				
⑪※2 二次隔離弁バイパス弁		⑫※1 水素バイパスライン止め弁				

第1.5.26 図 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）概要図（2/2）

記載例 ○ : 操作手順番号を示す。
○^a~ : 同一操作手順番号内で選択して実施する操作がある場合の操作手順の優先番号を示す。
○※1~ : 同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合、その実施順を示す。

第1.5-29 図 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）概要図（2/2）

手順の項目		経過時間(分)										備考	
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）(W/Wベントの場合)	要員(数)												減圧及び除熱開始 70分
中央制御室測定員A, B	2												
現場運転員C, D	2												
現場運転員E, F	2												

35分系報発完了

35分系報発完了

35分系報発完了

35分系報発完了

35分系報発完了

第1.5.27 図 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）タイムチャート

(W/W ベントの場合)

手順の項目		経過時間(分)										備考	
		10	20	30	40	50	60	70	80	90	100	110	120
格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）(W/Wベントの場合)	要員(数)												
中央制御室測定員A, B	2												
現場運転員C, D	2												
現場運転員E, F	2												

35分系報発完了

35分系報発完了



35分系報発完了

35分系報発完了

35分系報発完了

第1.5.28 図 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）タイムチャート

(D/W ベントの場合)

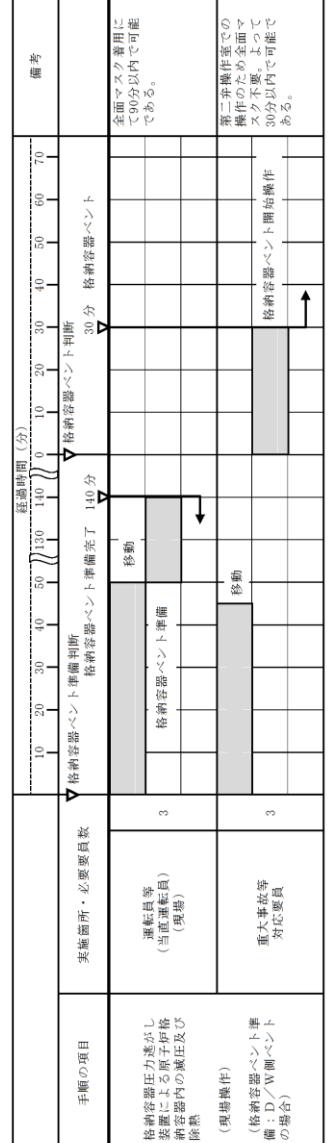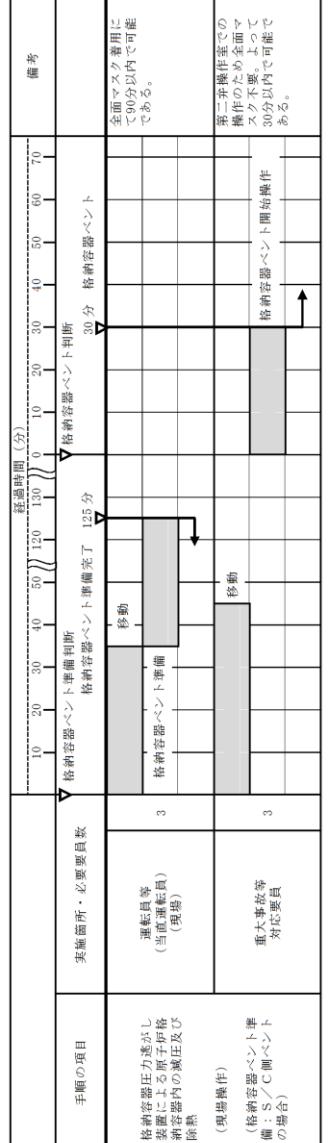

第1.5-17 図 格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）タイムチャート

手順の項目		経過時間(分)										備考	
		20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
格納容器圧力逃がし装置による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）(D/Wベントの場合)	要員(数)												
中央制御室測定員A	1												
現場運転員B, C	2												

原子炉格納容器ベント開始操作 (第2弁開始操作)

多動、ベント開始操作 (第1弁開始操作)

※1：N.G.C.非常用ガス處理入口隔壁弁の開閉ができない場合は、N.G.C.非常用ガス處理入口隔壁弁バイパス弁を全開とする。中央制御室運転員1名にて実施した場合、2時間50分以内で可能である。

第1.5-30 図 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）(D/W) タイムチャート

手順の項目		経過時間(分)										備考	
		20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240
格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）(D/W)	要員(数)												
中央制御室測定員A	1												
現場運転員B, C	2												

原子炉格納容器ベント開始操作 (第2弁開始操作)


多動、ベント開始操作 (第1弁開始操作)

※1：N.G.C.非常用ガス處理入口隔壁弁の開閉ができない場合は、N.G.C.非常用ガス處理入口隔壁弁バイパス弁を全開とする。中央制御室運転員1名にて実施した場合、2時間50分以内で可能である。


第1.5-31 図 格納容器フィルタベント系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）(D/W) タイムチャート

備考


- 体制及び運用の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
⑭の相違

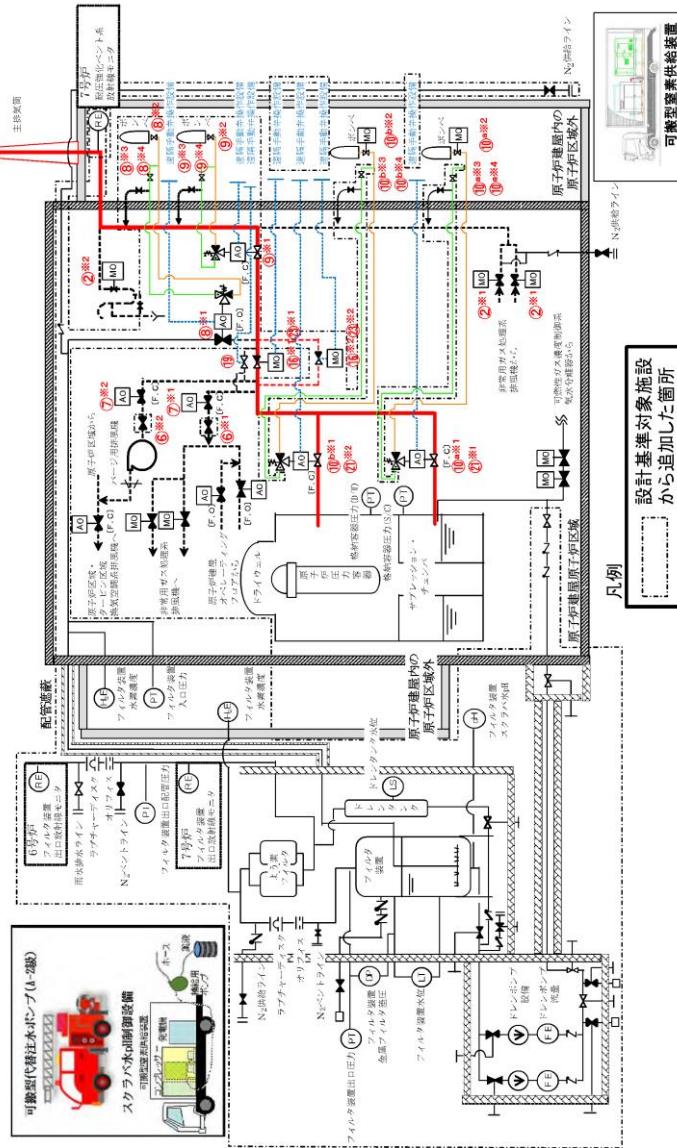

第1.5-29図 耐圧強化ベンチト系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(現場操作) 概要図(1/2)

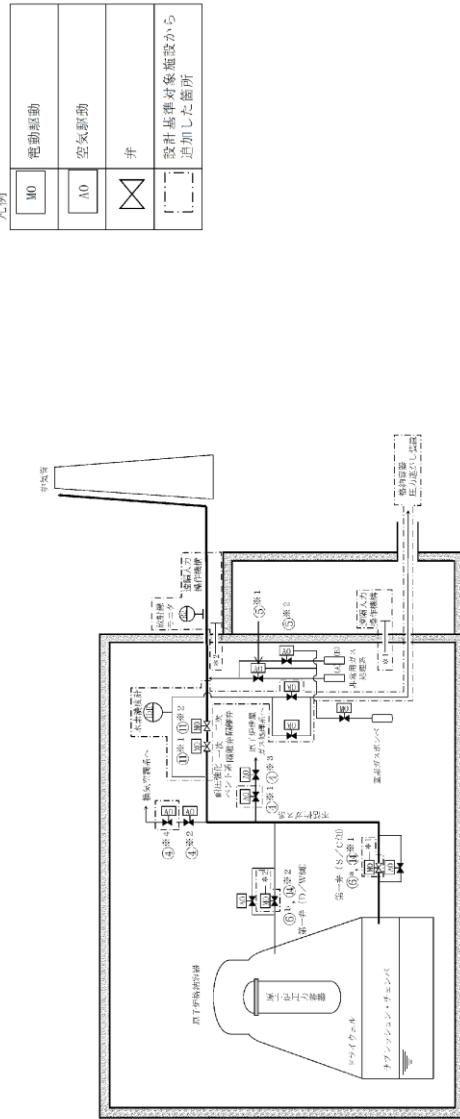

第1.5-18図 耐圧強化ベンチト系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱(現場操作) 概要図

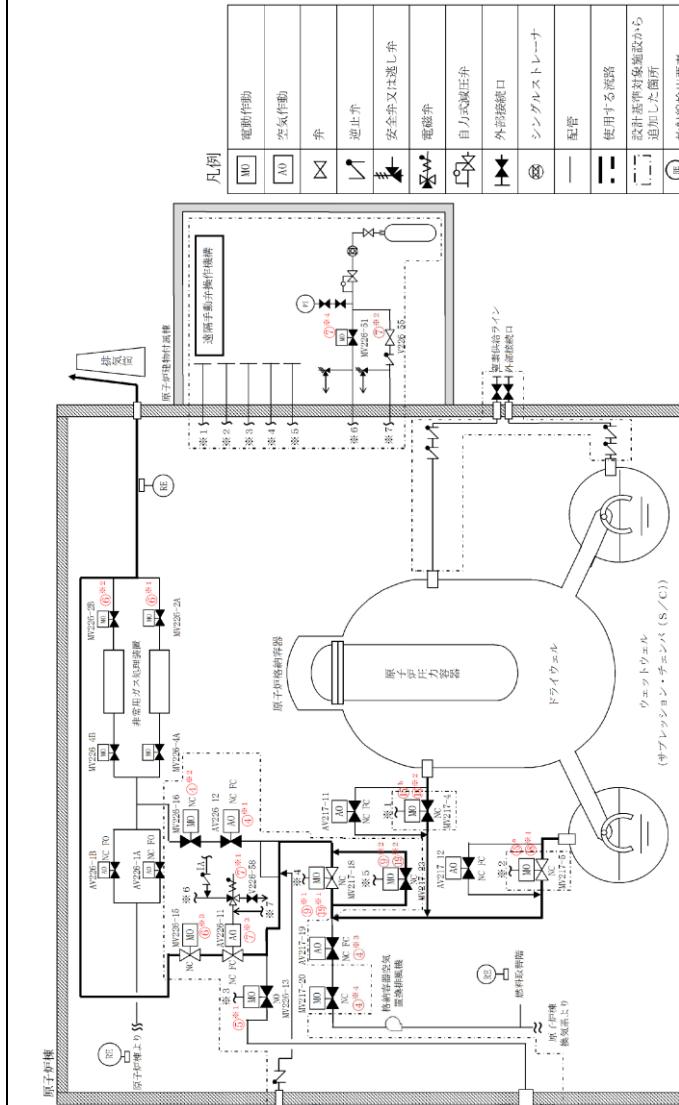

第1.5-32図 耐圧強化ベンチトラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱(現場操作) 概要図(1/2)

柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																																																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">操作手順</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">弁名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">②※1 非常用ガス処理系フィルタ接続出口隔壁弁</td> <td style="padding: 2px;">SGT NGC連絡ライン隔壁弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">②※2 非常用ガス処理系出口隔壁弁</td> <td style="padding: 2px;">SGT NGC連絡ライン隔壁弁後弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">⑥※1 非常用ガス処理系第二隔壁弁</td> <td style="padding: 2px;">NGC常用空調換気入口隔壁弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">⑥※2 換気室調節系第二隔壁弁</td> <td style="padding: 2px;">NGC常用空調換気入口隔壁弁後弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">⑦※1 非常用ガス処理系第一隔壁弁</td> <td style="padding: 2px;">NGC常用空調換気入口隔壁弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">⑦※2 換気室調節系第一隔壁弁</td> <td style="padding: 2px;">NGC常用空調換気入口隔壁弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">⑧※1 フィルタ装置入口弁操作用空気ボンベ出口弁</td> <td style="padding: 2px;">SGT NGC連絡ライン隔壁弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">⑧※2 フィルタ装置入口弁操作用空気ボンベ出口弁</td> <td style="padding: 2px;">SGT NGC連絡ライン隔壁弁後弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">⑧※3 フィルタ装置入口弁逆操作用空気排氣制止め弁</td> <td style="padding: 2px;">NGC常用空調換気入口隔壁弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">⑧※4 フィルタ装置入口弁操作用空気排氣制止め弁</td> <td style="padding: 2px;">NGC常用空調換気入口隔壁弁後弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">⑨※1 耐圧強化ベント弁</td> <td style="padding: 2px;">SGT NGC連絡ライン隔壁弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">⑨※2 耐圧強化ベント弁操作用空気ボンベ出口弁</td> <td style="padding: 2px;">SGT NGC連絡ライン隔壁弁後弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">⑨※3 耐圧強化ベント弁逆操作用空気排氣制止め弁</td> <td style="padding: 2px;">NGC常用空調換気入口隔壁弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">⑨※4 耐圧強化ベント弁操作用空気排氣制止め弁</td> <td style="padding: 2px;">NGC常用空調換気入口隔壁弁後弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">⑩※1 一次隔壁弁(サブレジション・エンバ剤) 一次隔壁弁(サブレジション・エンバ剤)操作用空気供給弁</td> <td style="padding: 2px;">SGT F CVS第1ベントフィルタ入口弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">⑩※2 一次隔壁弁(サブレジション・エンバ剤)操作用空気排氣制止め弁</td> <td style="padding: 2px;">SGT NGC連絡ライン隔壁弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">⑩※3 一次隔壁弁(ドライウェル剤) 一次隔壁弁(ドライウェル剤)操作用空気排氣制止め弁</td> <td style="padding: 2px;">SGT NGC連絡ライン隔壁弁後弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">⑩※4 一次隔壁弁(ドライウェル剤)操作用空気排氣制止め弁</td> <td style="padding: 2px;">SGT NGC連絡ライン隔壁弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">⑪※1 二次隔壁弁</td> <td style="padding: 2px;">SGT NGC連絡ライン隔壁弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">⑫※2 二次隔壁弁バイパス弁</td> <td style="padding: 2px;">SGT NGC連絡ライン隔壁弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">⑬ ⑯※1 水素バイパスライン止め弁</td> <td style="padding: 2px;">SGT NGC連絡ライン隔壁弁</td> </tr> </tbody> </table>	操作手順	弁名称	②※1 非常用ガス処理系フィルタ接続出口隔壁弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁	②※2 非常用ガス処理系出口隔壁弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁後弁	⑥※1 非常用ガス処理系第二隔壁弁	NGC常用空調換気入口隔壁弁	⑥※2 換気室調節系第二隔壁弁	NGC常用空調換気入口隔壁弁後弁	⑦※1 非常用ガス処理系第一隔壁弁	NGC常用空調換気入口隔壁弁	⑦※2 換気室調節系第一隔壁弁	NGC常用空調換気入口隔壁弁	⑧※1 フィルタ装置入口弁操作用空気ボンベ出口弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁	⑧※2 フィルタ装置入口弁操作用空気ボンベ出口弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁後弁	⑧※3 フィルタ装置入口弁逆操作用空気排氣制止め弁	NGC常用空調換気入口隔壁弁	⑧※4 フィルタ装置入口弁操作用空気排氣制止め弁	NGC常用空調換気入口隔壁弁後弁	⑨※1 耐圧強化ベント弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁	⑨※2 耐圧強化ベント弁操作用空気ボンベ出口弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁後弁	⑨※3 耐圧強化ベント弁逆操作用空気排氣制止め弁	NGC常用空調換気入口隔壁弁	⑨※4 耐圧強化ベント弁操作用空気排氣制止め弁	NGC常用空調換気入口隔壁弁後弁	⑩※1 一次隔壁弁(サブレジション・エンバ剤) 一次隔壁弁(サブレジション・エンバ剤)操作用空気供給弁	SGT F CVS第1ベントフィルタ入口弁	⑩※2 一次隔壁弁(サブレジション・エンバ剤)操作用空気排氣制止め弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁	⑩※3 一次隔壁弁(ドライウェル剤) 一次隔壁弁(ドライウェル剤)操作用空気排氣制止め弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁後弁	⑩※4 一次隔壁弁(ドライウェル剤)操作用空気排氣制止め弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁	⑪※1 二次隔壁弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁	⑫※2 二次隔壁弁バイパス弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁	⑬ ⑯※1 水素バイパスライン止め弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="text-align: left; padding: 2px;">操作手順</th> <th style="text-align: left; padding: 2px;">弁名称</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="padding: 2px;">④※1 SGT NGC連絡ライン隔壁弁</td> <td style="padding: 2px;">SGT NGC連絡ライン隔壁弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">④※2 SGT NGC連絡ライン隔壁弁後弁</td> <td style="padding: 2px;">SGT NGC連絡ライン隔壁弁後弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">④※3 NGC常用空調換気入口隔壁弁</td> <td style="padding: 2px;">NGC常用空調換気入口隔壁弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">④※4 NGC常用空調換気入口隔壁弁後弁</td> <td style="padding: 2px;">NGC常用空調換気入口隔壁弁後弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">⑤※1 SGT F CVS第1ベントフィルタ入口弁</td> <td style="padding: 2px;">SGT NGC連絡ライン隔壁弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">⑥※1 A-非常用ガス処理系出口弁</td> <td style="padding: 2px;">SGT NGC連絡ライン隔壁弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">⑥※2 B-非常用ガス処理系出口弁</td> <td style="padding: 2px;">SGT NGC連絡ライン隔壁弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">⑥※3 SGT耐圧強化ペントライン止め弁操作用バイパスライン空気供給弁</td> <td style="padding: 2px;">SGT NGC連絡ライン隔壁弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">⑥※4 SGT耐圧強化ペントライン止め弁操作用バイパスライン空気供給弁</td> <td style="padding: 2px;">SGT NGC連絡ライン隔壁弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">⑦※1 SGT耐圧強化ペントライン止め弁操作用電磁弁</td> <td style="padding: 2px;">SGT NGC連絡ライン隔壁弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">⑦※2 SGT非常用ガス処理入口隔壁弁</td> <td style="padding: 2px;">SGT NGC連絡ライン隔壁弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">⑦※3 SGT非常用ガス処理入口隔壁弁バイパス弁</td> <td style="padding: 2px;">SGT NGC連絡ライン隔壁弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">⑦※4 SGT耐圧強化ペントライン止め弁操作用空気供給弁</td> <td style="padding: 2px;">SGT NGC連絡ライン隔壁弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">⑨※1 NGC非常用ガス処理入口隔壁弁</td> <td style="padding: 2px;">SGT NGC連絡ライン隔壁弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">⑨※2⑩※2 NGC非常用ガス処理入口隔壁弁バイパス弁</td> <td style="padding: 2px;">SGT NGC連絡ライン隔壁弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">⑮^a⑯※1 NGC N2トーラス出口隔壁弁</td> <td style="padding: 2px;">NGC N2トーラス出口隔壁弁</td> </tr> <tr> <td style="padding: 2px;">⑮^b⑯※2 NGC N2ドライウェル出口隔壁弁</td> <td style="padding: 2px;">NGC N2ドライウェル出口隔壁弁</td> </tr> </tbody> </table>	操作手順	弁名称	④※1 SGT NGC連絡ライン隔壁弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁	④※2 SGT NGC連絡ライン隔壁弁後弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁後弁	④※3 NGC常用空調換気入口隔壁弁	NGC常用空調換気入口隔壁弁	④※4 NGC常用空調換気入口隔壁弁後弁	NGC常用空調換気入口隔壁弁後弁	⑤※1 SGT F CVS第1ベントフィルタ入口弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁	⑥※1 A-非常用ガス処理系出口弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁	⑥※2 B-非常用ガス処理系出口弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁	⑥※3 SGT耐圧強化ペントライン止め弁操作用バイパスライン空気供給弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁	⑥※4 SGT耐圧強化ペントライン止め弁操作用バイパスライン空気供給弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁	⑦※1 SGT耐圧強化ペントライン止め弁操作用電磁弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁	⑦※2 SGT非常用ガス処理入口隔壁弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁	⑦※3 SGT非常用ガス処理入口隔壁弁バイパス弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁	⑦※4 SGT耐圧強化ペントライン止め弁操作用空気供給弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁	⑨※1 NGC非常用ガス処理入口隔壁弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁	⑨※2⑩※2 NGC非常用ガス処理入口隔壁弁バイパス弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁	⑮ ^a ⑯※1 NGC N2トーラス出口隔壁弁	NGC N2トーラス出口隔壁弁	⑮ ^b ⑯※2 NGC N2ドライウェル出口隔壁弁	NGC N2ドライウェル出口隔壁弁	<p>記載例 ○ : 操作手順番号を示す。 ○^a~○^b : 同一操作手順番号内で選択して実施する操作がある場合の操作手順の優先番号を示す。 ○※1~○※4 : 同一操作手順番号内に複数の操作又は確認を実施する対象弁がある場合、その実施順を示す。</p>	<p>第1.5-29図 耐圧強化ペントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）概要図（2/2）</p> <p>第1.5-32図 耐圧強化ペントラインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）概要図（2/2）</p>
操作手順	弁名称																																																																																		
②※1 非常用ガス処理系フィルタ接続出口隔壁弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁																																																																																		
②※2 非常用ガス処理系出口隔壁弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁後弁																																																																																		
⑥※1 非常用ガス処理系第二隔壁弁	NGC常用空調換気入口隔壁弁																																																																																		
⑥※2 換気室調節系第二隔壁弁	NGC常用空調換気入口隔壁弁後弁																																																																																		
⑦※1 非常用ガス処理系第一隔壁弁	NGC常用空調換気入口隔壁弁																																																																																		
⑦※2 換気室調節系第一隔壁弁	NGC常用空調換気入口隔壁弁																																																																																		
⑧※1 フィルタ装置入口弁操作用空気ボンベ出口弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁																																																																																		
⑧※2 フィルタ装置入口弁操作用空気ボンベ出口弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁後弁																																																																																		
⑧※3 フィルタ装置入口弁逆操作用空気排氣制止め弁	NGC常用空調換気入口隔壁弁																																																																																		
⑧※4 フィルタ装置入口弁操作用空気排氣制止め弁	NGC常用空調換気入口隔壁弁後弁																																																																																		
⑨※1 耐圧強化ベント弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁																																																																																		
⑨※2 耐圧強化ベント弁操作用空気ボンベ出口弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁後弁																																																																																		
⑨※3 耐圧強化ベント弁逆操作用空気排氣制止め弁	NGC常用空調換気入口隔壁弁																																																																																		
⑨※4 耐圧強化ベント弁操作用空気排氣制止め弁	NGC常用空調換気入口隔壁弁後弁																																																																																		
⑩※1 一次隔壁弁(サブレジション・エンバ剤) 一次隔壁弁(サブレジション・エンバ剤)操作用空気供給弁	SGT F CVS第1ベントフィルタ入口弁																																																																																		
⑩※2 一次隔壁弁(サブレジション・エンバ剤)操作用空気排氣制止め弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁																																																																																		
⑩※3 一次隔壁弁(ドライウェル剤) 一次隔壁弁(ドライウェル剤)操作用空気排氣制止め弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁後弁																																																																																		
⑩※4 一次隔壁弁(ドライウェル剤)操作用空気排氣制止め弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁																																																																																		
⑪※1 二次隔壁弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁																																																																																		
⑫※2 二次隔壁弁バイパス弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁																																																																																		
⑬ ⑯※1 水素バイパスライン止め弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁																																																																																		
操作手順	弁名称																																																																																		
④※1 SGT NGC連絡ライン隔壁弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁																																																																																		
④※2 SGT NGC連絡ライン隔壁弁後弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁後弁																																																																																		
④※3 NGC常用空調換気入口隔壁弁	NGC常用空調換気入口隔壁弁																																																																																		
④※4 NGC常用空調換気入口隔壁弁後弁	NGC常用空調換気入口隔壁弁後弁																																																																																		
⑤※1 SGT F CVS第1ベントフィルタ入口弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁																																																																																		
⑥※1 A-非常用ガス処理系出口弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁																																																																																		
⑥※2 B-非常用ガス処理系出口弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁																																																																																		
⑥※3 SGT耐圧強化ペントライン止め弁操作用バイパスライン空気供給弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁																																																																																		
⑥※4 SGT耐圧強化ペントライン止め弁操作用バイパスライン空気供給弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁																																																																																		
⑦※1 SGT耐圧強化ペントライン止め弁操作用電磁弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁																																																																																		
⑦※2 SGT非常用ガス処理入口隔壁弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁																																																																																		
⑦※3 SGT非常用ガス処理入口隔壁弁バイパス弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁																																																																																		
⑦※4 SGT耐圧強化ペントライン止め弁操作用空気供給弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁																																																																																		
⑨※1 NGC非常用ガス処理入口隔壁弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁																																																																																		
⑨※2⑩※2 NGC非常用ガス処理入口隔壁弁バイパス弁	SGT NGC連絡ライン隔壁弁																																																																																		
⑮ ^a ⑯※1 NGC N2トーラス出口隔壁弁	NGC N2トーラス出口隔壁弁																																																																																		
⑮ ^b ⑯※2 NGC N2ドライウェル出口隔壁弁	NGC N2ドライウェル出口隔壁弁																																																																																		



柏崎刈羽原子力発電所 6／7号炉 (2017.12.20版)

手順の項目	要員(数)	経過時間(分)
耐圧強化ベンチ系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作 (W/Wベンチの場合は)	中央制御室運転員A、B 規制運転員C、D 現場運転員E、F	10 20 30 40 50 60 35分 系統操作完了

第1.5.30 図 耐圧強化ベンチ系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） タイムチャート
(W/W ベンチの場合)

手順の項目	要員(数)	経過時間(分)
耐圧強化ベンチ系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱操作 (D/Wベンチの場合は)	中央制御室運転員A、B 規制運転員C、D 現場運転員E、F	10 20 30 40 50 60 35分 系統操作完了

第1.5.31 図 耐圧強化ベンチ系による原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作） タイムチャート

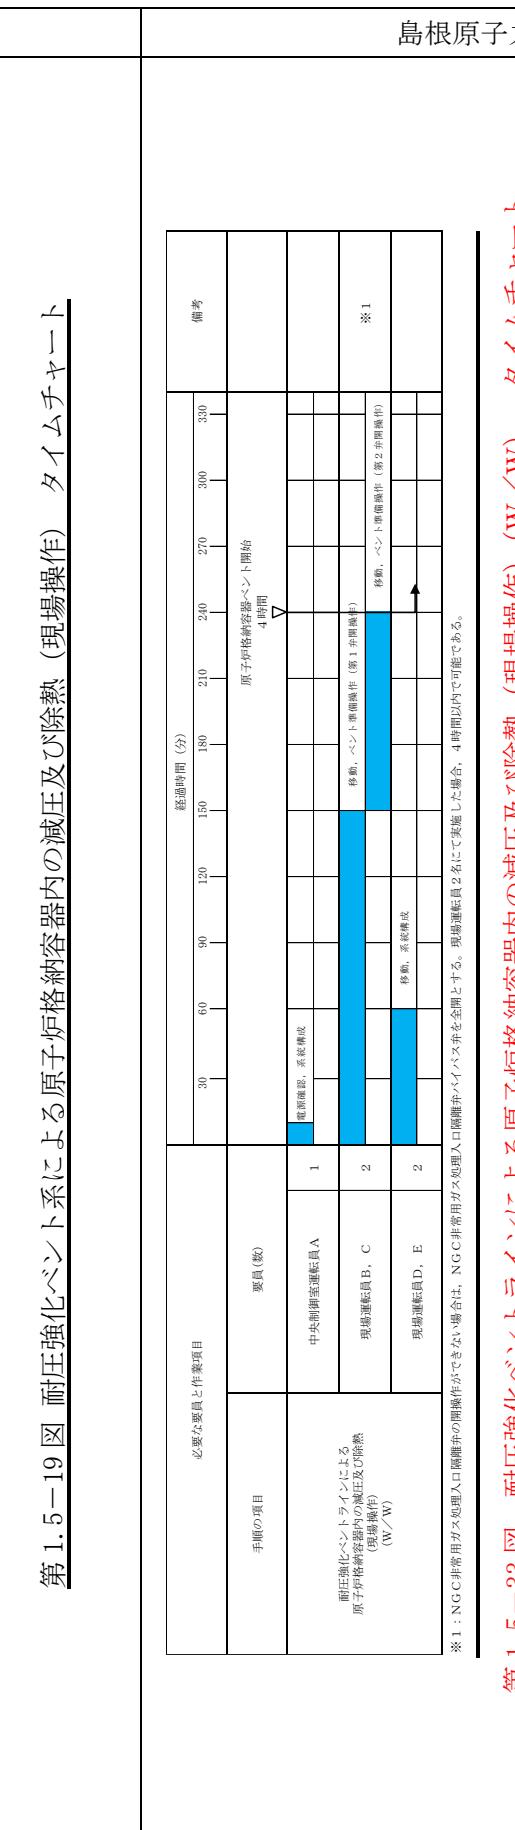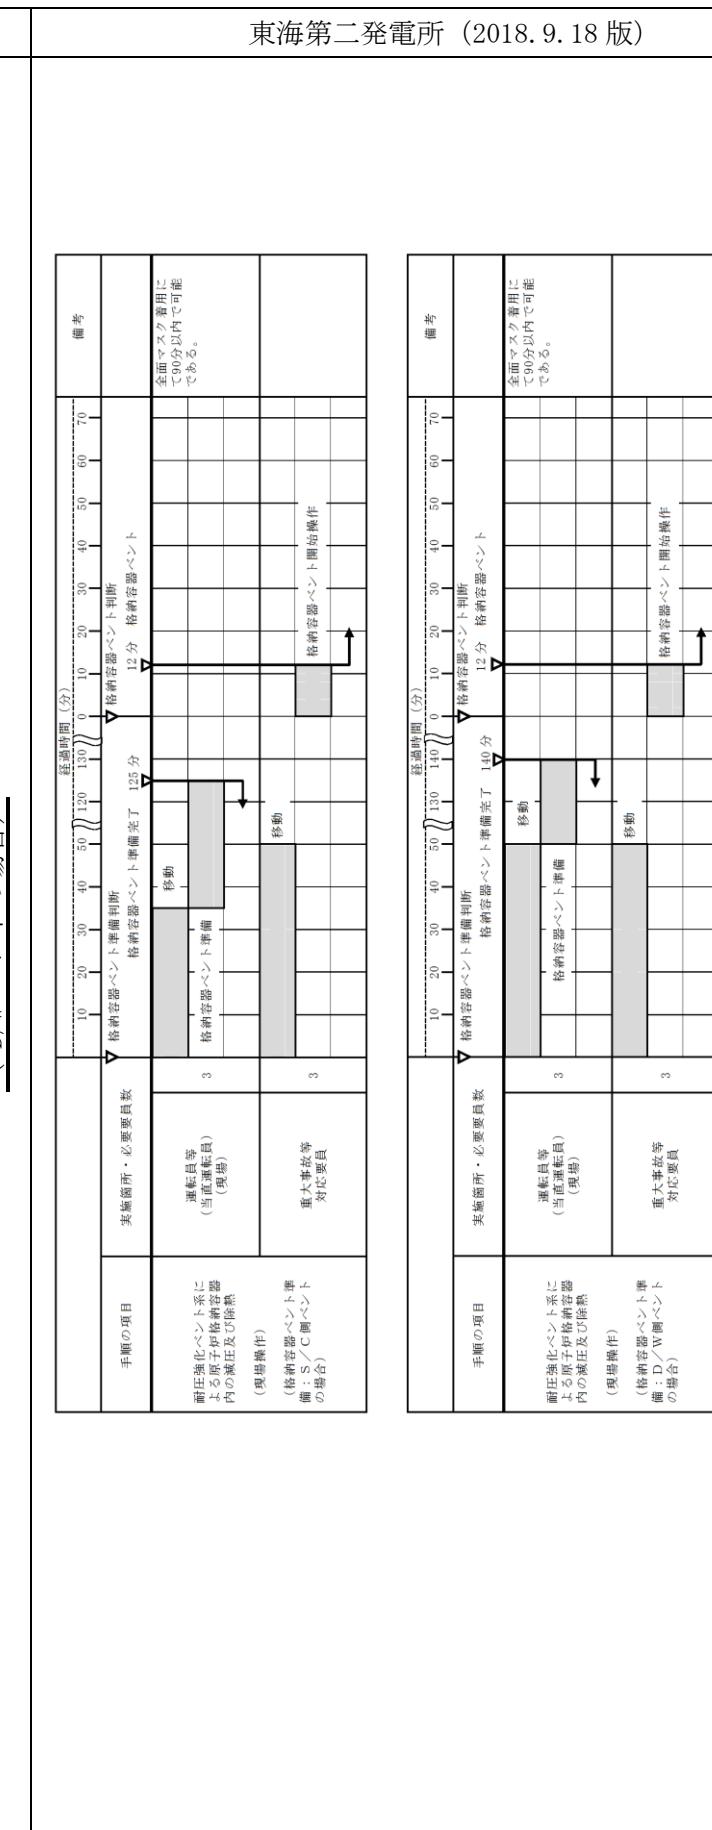

第1.5-34 図 耐圧強化ベンツトライインによる原子炉格納容器内の減圧及び除熱（現場操作）(D/W) タイムチャート

卷之三

備考