

実線・・設備運用又は体制等の相違（設計方針の相違）
 波線・・記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

まとめ資料比較表 [技術的能力 1.15 事故時の計装に関する手順等]

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
比較表において、相違理由を類型化したものについて以下にまとめて記載する。下記以外の相違については、備考欄に相違理由を記載する。			
相違No.	相違理由		
①	島根2号炉は、代替直流電源設備による給電のうち、SA用蓄電池を常設代替直流電源設備として位置付け		
②	柏崎6/7号炉は、第二代替交流電源設備を自主設備として整備		
③	島根2号炉は自主対策設備として、直流給電車を整備		
④	柏崎6/7号炉、東海第二は、自主対策設備であるプロセス計算機で警報発生及びプラントトリップ状態を記録するが、島根2号炉は、自主設備である運転監視計算機でプラントトリップ状態を記録する		
⑤	島根2号炉は、有効監視パラメータ（エリア放射線モニタ）の記録先として中央制御室記録計を設けているため記載		
⑥	東海第二は可搬型計測器による計測に重大事故等対応要員を当てているが、島根2号炉は運転員を当てている		
⑦	島根2号炉は、島根1号炉と中央制御室を共用しているため、当直副長の指揮に基づき運転操作対応を実施		
⑧	島根2号炉は、緊急時対策本部での伝達経路を記載		
⑨	本推定手段は、サブプレッション・プール水位を推定するものであり、柏崎6/7及び東海第二はサブプレッション・チェンバ圧力の検出点高さよりサブプレッション・プール水位が高くなった場合に、水頭圧を測定することで、ドライウェル圧力とサブプレッション・チェンバ圧力の差圧から水位を推定することが可能である（サブプレッション・チェンバ圧力の検出点高さ以上が推定可能範囲）。 島根2号炉はサブプレッション・チェンバ圧力（SA）の検出点はサブプレッション・チェンバ上部より取り出しており、サブプレッション・プール水位がサブプレッション・チェンバ圧力（SA）の検出点高さまで高くなることはないことから、ドライウェル圧力（SA）とサブプレッション・チェンバ圧力（SA）の差圧から水位を推定することはできない。なお、島根2号炉はサブプレッション・プール水位（SA）を他チャンネル、注水流量及び水源の水位で推定する手段を整備している（柏崎6/7及び東海第二は注水流量、水源の水位及び格納容器内圧力の差圧により推定）		
⑩	設備仕様による相違		
⑪	柏崎6/7、東海第二は常設ラインの原子炉注水、格納容器スプレイ、下部注水する各注水ラインに差圧式流量計を設置しているが、島根2号炉は、常設ラインである低圧原子炉代替注水ポンプによる原子炉注水、格納容器スプレイを行う各注水ラインの分岐前に超音波式流量計を設置している		
⑫	東海第二は、可搬ラインに常設の可搬ラインの原子炉注水ラインに低流量を測定できる狭帯域用の差圧式流量計を設置しており、柏崎6/7は、低流量を測定できる狭帯域用の差圧式流量計を設置していないが、島根2号炉は、常設ラインに低流量を測定できる超音波式流量計を設置し、可搬ラインの原子炉注水、ベデスタル注水ラインに低流量を測定できる狭帯域用の差圧式流量計を設置している		
⑬	島根2号炉は、BWR-5設計のため、低圧炉心スプレイポンプを有する		
⑭	柏崎6/7は、代替循環冷却を復水補給水ポンプを経由して注水することから、その流量計を使用しているが、島根2号炉は、残留熱代替除去系ポンプを新設しており、新規に原子炉注水及び格納容器スプレイラインに流量計を設置している		
⑮	島根2号炉は、可搬型計測器による計測を廃棄物処理建物1階（現場）で実施。対応要員として現場運転員2名を記載。 柏崎6/7の可搬型計測器による計測は、運転員が中央制御室又は現場にて実施。対応要員として中央制御室運転員2名及び現場運転員2名を記載。 東海第二の可搬型計測器による計測は、重大事故等対応要員が中央制御室にて実施。そのため緊急時対策所より中央制御室まで移動し、それに必要な手順を記載。対応要員として重大事故等対応要員2名を記載。		
⑯	設備構成、対応する要員の相違。また、それに起因する所要時間の相違		
⑰	島根2号炉は、代替所内電気設備及び常設充電器を経由して給電		
⑱	島根2号炉は、現場操作時のみ監視する現場の指示値を記録する手順を記載		

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>1.15 事故時の計装に関する手順等</p> <p style="text-align: center;">< 目次 ></p> <p>1.15.1 対応手段と設備の選定</p> <p>(1) 対応手段と設備の選定の考え方</p> <p>(2) 対応手段と設備の選定の結果</p> <p>a. パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備</p> <p>b. 原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位、並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータの値が計器の計測範囲を超えた場合に発電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備</p> <p>c. 計測に必要な計器電源が喪失した場合の手段及び設備</p> <p>d. 重大事故等時のパラメータを記録する手段及び設備</p> <p>e. 手順等</p> <p>1.15.2 重大事故等時の手順等</p> <p>1.15.2.1 監視機能喪失</p> <p>(1) 計器の故障</p> <p>(2) 計器の計測範囲(把握能力)を超えた場合</p> <p>a. 代替パラメータによる推定</p> <p>b. 可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視</p> <p>1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失</p> <p>(1) 全交流動力電源喪失及び直流電源喪失</p> <p>a. <u>所内蓄電式直流電源設備からの給電</u></p> <p>b. <u>常設代替交流電源設備、第二代替交流電源設備</u>又は可搬型代替交流電源設備からの給電</p>	<p>1.15 事故時の計装に関する手順等</p> <p style="text-align: center;">< 目次 ></p> <p>1.15.1 対応手段と設備の選定</p> <p>(1) 対応手段と設備の選定の考え方</p> <p>(2) 対応手段と設備の選定の結果</p> <p>a. パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備</p> <p>b. 原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位、並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータの値が計器の計測範囲を超えた場合に発電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備</p> <p>c. 計測に必要な計器電源が喪失した場合の手段及び設備</p> <p>d. 重大事故等時のパラメータを記録する手段及び設備</p> <p>e. 手順等</p> <p>1.15.2 重大事故等時の手順等</p> <p>1.15.2.1 監視機能喪失</p> <p>(1) 計器の故障</p> <p>(2) 計器の計測範囲(把握能力)を超えた場合</p> <p>a. 代替パラメータによる推定</p> <p>b. 可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視</p> <p>1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失</p> <p>(1) 全交流動力電源喪失及び直流電源喪失</p> <p>a. <u>所内常設直流電源設備</u>又は常設代替直流電源設備からの給電</p> <p>b. 常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電</p>	<p>1.15 事故時の計装に関する手順等</p> <p style="text-align: center;">< 目次 ></p> <p>1.15.1 対応手段と設備の選定</p> <p>(1) 対応手段と設備の選定の考え方</p> <p>(2) 対応手段と設備の選定の結果</p> <p>a. パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備</p> <p>b. 原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位、並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータの値が計器の計測範囲を超えた場合に発電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備</p> <p>c. 計測に必要な計器電源が喪失した場合の手段及び設備</p> <p>d. 重大事故等時のパラメータを記録する手段及び設備</p> <p>e. 手順等</p> <p>1.15.2 重大事故等時の手順等</p> <p>1.15.2.1 監視機能喪失</p> <p>(1) 計器の故障</p> <p>(2) 計器の計測範囲(把握能力)を超えた場合</p> <p>a. 代替パラメータによる推定</p> <p>b. 可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視</p> <p>1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失</p> <p>(1) 全交流動力電源喪失及び直流電源喪失</p> <p>a. <u>所内常設蓄電式直流電源設備</u>又は<u>常設代替直流電源設備</u>からの給電</p> <p>b. 常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電</p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、代替直流電源設備による給電のうち、SA用蓄電池を常設代替直流電源設備として位置付け（以下、①の相違）</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 柏崎 6/7 は、第二代替交流電源設備を自主設備として整備（以下、②</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>c. 可搬型直流電源設備又は直流給電車からの給電 d. 可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 e. 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>1.15.3 重大事故等時のパラメータを記録する手順 1.15.4 その他の手順項目にて考慮する手順</p> <p>添付資料 1.15.1 審査基準, 基準規則と対処設備との対応表 添付資料 1.15.2 重大事故等対処に必要なパラメータの選定 添付資料 1.15.3 重大事故等対処に係る監視事項 添付資料 1.15.4 重大事故等対策の成立性 添付資料 1.15.5 可搬型計測器の必要個数整理 添付資料 1.15.6 代替パラメータにて重大事故等対処時の判断基準を判断した場合の影響について</p>	<p>c. 可搬型代替直流電源設備からの給電 d. 可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 e. 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>1.15.3 重大事故等時のパラメータを記録する手順 1.15.4 その他の手順項目にて考慮する手順</p> <p>添付資料 1.15.1 審査基準, 基準規則と対処設備との対応表 添付資料 1.15.2 重大事故等対処に必要なパラメータの選定 添付資料 1.15.3 重大事故等対処に係る監視事項 添付資料 1.15.4 重大事故等対策の成立性 添付資料 1.15.5 可搬型計測器の必要個数整理 添付資料 1.15.6 代替パラメータにて重大事故等対処時の判断基準を判断した場合の影響について 添付資料 1.15.7 原子炉水位不明時の対応について</p> <p><u>添付資料 1.15.8 R P V破損判断について</u></p> <p>添付資料 1.15.9 自主対策設備仕様</p> <p>添付資料 1.15.10 手順のリンク先について</p>	<p>c. 可搬型直流電源設備又は<u>直流給電車</u>からの給電 d. 可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 e. 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>1.15.3 重大事故等時のパラメータを記録する手順 1.15.4 その他の手順項目にて考慮する手順</p> <p>添付資料 1.15.1 審査基準, 基準規則と対処設備との対応表 添付資料 1.15.2 重大事故等対処に必要なパラメータの選定 添付資料 1.15.3 重大事故等対処に係る監視事項 添付資料 1.15.4 重大事故等対策の成立性 添付資料 1.15.5 可搬型計測器の必要台数整理 添付資料 1.15.6 代替パラメータにて重大事故等対処時の判断基準を判断した場合の影響について <u>添付資料 1.15.7 原子炉水位不明時の対応について</u></p> <p>添付資料 1.15.8 自主対策設備仕様</p> <p><u>添付資料 1.15.9 手順のリンク先について</u></p>	<p>の相違)</p> <ul style="list-style-type: none"> 設備の相違 【東海第二】 島根2号炉は, 自主対策設備として, 直流給電車を整備 (以下, ③の相違) 記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は原子炉水位不明時の対応について記載 運用の相違 【東海第二】 原子炉圧力容器の破損判断のマネジメントの相違 記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は自主対策設備仕様を記載 記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根2号炉は手順のリンク先を記載

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>1.15 事故時の計装に関する手順等</p> <p>【要求事項】</p> <p>発電用原子炉設置者において、重大事故等が発生し、計測機器（非常用のもを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。</p> <p>【解釈】</p> <p>1 「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合においても当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。なお、「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ」とは、事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を意味する。</p> <p>a) 設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明確化すること。（最高計測可能温度等）</p> <p>b) 発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合の発電用原子炉施設の状態を推定すること。</p> <p>i) 原子炉压力容器内の温度、圧力及び水位を推定すること。</p> <p>ii) 原子炉压力容器及び原子炉格納容器への注水量を推定すること。</p> <p>iii) 推定するために必要なパラメータについて、複数のパラメータの中から確からしさを考慮し、優先順位を定めておくこと。</p> <p>c) 原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定される重大事故等の対応に必要なパラメータが計測又は監視及び記録ができること。</p> <p>d) 直流電源喪失時に、特に重要なパラメータを計測又は監視を行う手順等（テスター又は換算表等）を整備すること。</p>	<p>1.15 事故時の計装に関する手順等</p> <p>【要求事項】</p> <p>発電用原子炉設置者において、重大事故等が発生し、計測機器（非常用のもを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。</p> <p>【解釈】</p> <p>1 「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合においても当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。なお、「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ」とは、事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を意味する。</p> <p>a) 設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明確化すること。（最高計測可能温度等）</p> <p>b) 発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合の発電用原子炉施設の状態を推定すること。</p> <p>i) 原子炉压力容器内の温度、圧力及び水位を推定すること。</p> <p>ii) 原子炉压力容器及び原子炉格納容器への注水量を推定すること。</p> <p>iii) 推定するために必要なパラメータについて、複数のパラメータの中から確からしさを考慮し、優先順位を定めておくこと。</p> <p>c) 原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定される重大事故等の対応に必要なパラメータが計測又は監視及び記録ができること。</p> <p>d) 直流電源喪失時に、特に重要なパラメータを計測又は監視を行う手順等（テスター又は換算表等）を整備すること。</p>	<p>1.15 事故時の計装に関する手順等</p> <p>【要求事項】</p> <p>発電用原子炉設置者において、重大事故等が発生し、計測機器（非常用のもを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。</p> <p>【解釈】</p> <p>1 「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合においても当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。なお、「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ」とは、事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を意味する。</p> <p>a) 設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明確化すること。（最高計測可能温度等）</p> <p>b) 発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合の発電用原子炉施設の状態を推定すること。</p> <p>i) 原子炉压力容器内の温度、圧力及び水位を推定すること。</p> <p>ii) 原子炉压力容器及び原子炉格納容器への注水量を推定すること。</p> <p>iii) 推定するために必要なパラメータについて、複数のパラメータの中から確からしさを考慮し、優先順位を定めておくこと。</p> <p>c) 原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定される重大事故等の対応に必要なパラメータが計測又は監視及び記録ができること。</p> <p>d) 直流電源喪失時に、特に重要なパラメータを計測又は監視を行う手順等（テスター又は換算表等）を整備すること。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>重大事故等が発生し、計測機器（非常用のものを含む。）の故障等により、当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合に、当該パラメータの推定に有効な情報を把握するため、計器の故障（検出器の測定値不良、ケーブルの断線等）時の対応、計器の計測範囲を超えた場合への対応、計器電源の喪失時の対応、計測結果を記録する手順等を整備する。</p>	<p>重大事故等が発生し、計測機器（非常用のものを含む。）の故障等により、当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合に、当該パラメータの推定に有効な情報を把握するため、計器の故障（検出器の測定値不良、ケーブルの断線等）時の対応、計器の計測範囲を超えた場合への対応、計器電源の喪失時の対応、計測結果を記録する手順等を整備する。</p>	<p>重大事故等が発生し、計測機器（非常用のものを含む。）の故障等により、当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合に、当該パラメータの推定に有効な情報を把握するため、計器の故障（検出器の測定値不良、ケーブルの断線等）時の対応、計器の計測範囲を超えた場合への対応、計器電源の喪失時の対応、計測結果を記録する手順等を整備する。</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>1.15.1 対応手段と設備の選定</p> <p>(1) 対応手段と設備の選定の考え方</p> <p>重大事故等時において、炉心損傷防止対策、格納容器破損防止対策等を実施するため、発電用原子炉施設の状態を把握することが重要である。当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを、技術的能力に係る審査基準（以下「審査基準」という。）1.1～1.15の手順着手の判断基準及び操作手順に用いられるパラメータ並びに有効性評価の判断及び確認に用いるパラメータを抽出する（以下「抽出パラメータ」という。）。</p> <p>なお、審査基準1.16～1.19の手順着手の判断基準及び操作手順に用いられるパラメータについては、炉心損傷防止対策、格納容器破損防止対策等を成功させるための手順ではないため、各々の手順において整理する。</p> <p style="text-align: center;">(添付資料 1.15.3)</p> <p>抽出パラメータのうち、当該重大事故等の炉心損傷防止対策、格納容器破損防止対策等を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を直接監視するパラメータ※1（以下「主要パラメータ」という。）及び主要パラメータを計測するための重大事故等対処設備を選定する。</p> <p>※1：原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位、原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量、原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率、未臨界の維持又は監視、最終ヒートシンクの確保、格納容器バイパスの監視、水源の確保、原子炉建屋内の水素濃度、原子炉格納容器内の酸素濃度、<u>使用済燃料</u>プールの監視。</p> <p>また、計器の故障、計器の計測範囲（把握能力）の超過及び計器電源喪失により、主要パラメータを計測することが困難となった場合において、主要パラメータの推定に必要なパラメータ（以下「代替パラメータ」という。）を用いて対応する手段を整備し、重大事故等対処設備を選定する（第1.15.1図、第1.15.2図）（以下「機能喪失原因対策分析」という。）。</p> <p>さらに、原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度、放射線量率等、想定される重大事故等の対応に必要なとなるパ</p>	<p>1.15.1 対応手段と設備の選定</p> <p>(1) 対応手段と設備の選定の考え方</p> <p>重大事故等時において、炉心損傷防止対策、格納容器破損防止対策等を実施するため、発電用原子炉施設の状態を把握することが重要である。当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを、技術的能力に係る審査基準（以下「審査基準」という。）1.1～1.15の手順着手の判断基準及び操作手順に用いられるパラメータ並びに有効性評価の判断及び確認に用いるパラメータを抽出する（以下「抽出パラメータ」という。）。</p> <p>なお、審査基準1.16～1.19の手順着手の判断基準及び操作手順に用いられるパラメータについては、炉心損傷防止対策、格納容器破損防止対策等を成功させるための手順ではないため、各々の手順において整理する。</p> <p style="text-align: center;">(添付資料 1.15.3)</p> <p>抽出パラメータのうち、当該重大事故等の炉心損傷防止対策、格納容器破損防止対策等を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を直接監視するパラメータ※1（以下「主要パラメータ」という。）及び主要パラメータを計測するための重大事故等対処設備を選定する。</p> <p>※1 原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位、原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量、原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率、未臨界の維持又は監視、最終ヒートシンクの確保、格納容器バイパスの監視、水源の確保、原子炉建屋内の水素濃度、原子炉格納容器内の酸素濃度、<u>使用済燃料</u>プールの監視。</p> <p>また、計器の故障、計器の計測範囲（把握能力）の超過及び計器電源喪失により、主要パラメータを計測することが困難となった場合において、主要パラメータの推定に必要なパラメータ（以下「代替パラメータ」という。）を用いて対応する手段を整備し、重大事故等対処設備を選定する（第1.15-1図、第1.15-2図）（以下「機能喪失原因対策分析」という。）。</p> <p>さらに、原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃</p>	<p>1.15.1 対応手段と設備の選定</p> <p>(1) 対応手段と設備の選定の考え方</p> <p>重大事故等時において、炉心損傷防止対策、格納容器破損防止対策等を実施するため、発電用原子炉施設の状態を把握することが重要である。当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを、技術的能力に係る審査基準（以下「審査基準」という。）1.1～1.15の手順着手の判断基準及び操作手順に用いられるパラメータ並びに有効性評価の判断及び確認に用いるパラメータを抽出する（以下「抽出パラメータ」という。）。</p> <p>なお、審査基準1.16～1.19の手順着手の判断基準及び操作手順に用いられるパラメータについては、炉心損傷防止対策、格納容器破損防止対策等を成功させるための手順ではないため、各々の手順において整備する。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料 1.15.3)</p> <p>抽出パラメータのうち、当該重大事故等の炉心損傷防止対策、格納容器破損防止対策等を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を直接監視するパラメータ※1（以下「主要パラメータ」という。）及び主要パラメータを計測するための重大事故等対処設備を選定する。</p> <p>※1：原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位、原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量、原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率、未臨界の維持又は監視、最終ヒートシンクの確保、格納容器バイパスの監視、水源の確保、原子炉建屋内の水素濃度、原子炉格納容器内の酸素濃度、<u>燃料</u>プールの監視。</p> <p>また、計器の故障、計器の計測範囲（把握能力）の超過及び計器電源喪失により、主要パラメータを計測することが困難となった場合において、主要パラメータの推定に必要なパラメータ（以下「代替パラメータ」という。）を用いて対応する手段を整備し、重大事故等対処設備を選定する（第1.15.1図、第1.15.2図）。（以下「機能喪失原因対策分析」という。）</p> <p>さらに、原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度、</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>ラメータの記録手順及びそのために必要となる重大事故等対処設備を選定する。抽出パラメータのうち、発電用原子炉施設の状態を直接監視することができないパラメータについては、電源設備の受電状態、重大事故等対処設備の運転状態及びその他の設備の運転状態により発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータ（以下「補助パラメータ」という。）に分類し、第1.15.4表に整理する。なお、重大事故等対処設備の運転・動作状態を表示する設備（ランプ表示灯等）については、各条文の設置許可基準規則第四十三条への適合状況のうち、(2)操作性（設置許可基準規則第四十三条第一項二）にて、適合性を整理する。</p> <p>重大事故等対処設備のほかに、柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自主対策設備^{※2}を選定する。</p> <p>※2 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況において使用することは困難であるが、プラント状況によっては、事故対応に有効な設備。</p> <p>選定した重大事故等対処設備により、審査基準だけでなく、設置許可基準規則第五十八条及び技術基準規則第七十三条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅されていることを確認するとともに自主対策設備との関係を明確にする。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料 1.15.1)</p> <p>主要パラメータは以下のとおり分類する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・重要監視パラメータ <ul style="list-style-type: none"> 主要パラメータのうち、耐震性、耐環境性を有し、重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器を少なくとも1つ以上有するパラメータをいう。 ・有効監視パラメータ <ul style="list-style-type: none"> 主要パラメータのうち、自主対策設備の計器のみで計測されるが、計測することが困難となった場合にその代 	<p>度、放射線量率等、想定される重大事故等の対応に必要なパラメータの記録手順及びそのために必要となる重大事故等対処設備を選定する。抽出パラメータのうち、発電用原子炉施設の状態を直接監視することができないパラメータについては、電源設備の受電状態、重大事故等対処設備の運転状態及びその他の設備の運転状態により発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータ（以下「補助パラメータ」という。）に分類し、第1.15-4表に整理する。なお、重大事故等対処設備の運転・動作状態を表示する設備（ランプ表示灯等）については、各条文の設置許可基準規則第四十三条への適合状況のうち、(2)操作性（設置許可基準規則第四十三条第一項二）にて、適合性を整理する。</p> <p>重大事故等対処設備のほかに、柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自主対策設備^{※2}を選定する。</p> <p>※2 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況において使用することは困難であるが、プラント状況によっては、事故対応に有効な設備。</p> <p>選定した重大事故等対処設備により、審査基準だけでなく、設置許可基準規則第五十八条及び技術基準規則第七十三条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅されていることを確認するとともに、自主対策設備との関係を明確にする。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料 1.15.1)</p> <p>主要パラメータは以下のとおり分類する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・重要監視パラメータ <ul style="list-style-type: none"> 主要パラメータのうち、耐震性、耐環境性を有し、重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器を少なくとも1つ以上有するパラメータをいう。 ・有効監視パラメータ <ul style="list-style-type: none"> 主要パラメータのうち、自主対策設備の計器のみで計測されるが、計測することが困難となった場合にその代 	<p>放射線量率等、想定される重大事故等の対応に必要なパラメータの記録手順及びそのために必要となる重大事故等対処設備を選定する。抽出パラメータのうち、発電用原子炉施設の状態を直接監視することはできないパラメータについては、電源設備の受電状態、重大事故等対処設備の運転状態及びその他の設備の運転状態により発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータ（以下「補助パラメータ」という。）に分類し、第1.15-4表に整理する。なお、重大事故等対処設備の運転・動作状態を表示する設備（ランプ表示灯等）については、各条文の設置許可基準規則第四十三条への適合状況のうち、(2)操作性（設置許可基準規則第四十三条第一項二）にて、適合性を整理する。</p> <p>重大事故等対処設備のほかに、柔軟な事故対応を行うための対応手段及び自主対策設備^{※2}を選定する。</p> <p>※2 自主対策設備：技術基準上の全ての要求事項を満たすことや全てのプラント状況において使用することは困難であるが、プラント状況によっては、事故対応に有効な設備。</p> <p>選定した重大事故等対処設備により、審査基準だけでなく、設置許可基準規則第五十八条及び技術基準規則第七十三条（以下「基準規則」という。）の要求機能を満足する設備が網羅されていることを確認するとともに、自主対策設備との関係を明確にする。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料 1.15.1)</p> <p>主要パラメータは以下のとおり分類する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・重要監視パラメータ <ul style="list-style-type: none"> 主要パラメータのうち、耐震性、耐環境性を有し、重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器を少なくとも1つ以上有するパラメータをいう。 ・有効監視パラメータ <ul style="list-style-type: none"> 主要パラメータのうち、自主対策設備の計器のみで計測されるが、計測することが困難となった場合にその代 	

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>替パラメータが重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器で計測されるパラメータをいう。</p> <p>代替パラメータは以下のとおり分類する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 重要代替監視パラメータ 主要パラメータの代替パラメータを計測する計器が重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器を少なくとも1つ以上有するパラメータをいう。 有効監視パラメータ 主要パラメータの代替パラメータが自主対策設備の計器のみで計測されるパラメータをいう。 <p>また、主要パラメータ及び代替パラメータを計測する設備を以下のとおり分類する。</p> <p>主要パラメータを計測する計器は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> 重要計器 重要監視パラメータを計測する計器のうち、耐震性、耐環境性を有し、重大事故等対処設備として位置付ける計器をいう。 常用計器 主要パラメータを計測する計器のうち、重要計器以外の自主対策設備の計器をいう。 <p>代替パラメータを計測する計器は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> 重要代替計器 重要代替監視パラメータを計測する計器のうち、耐震性、耐環境性を有し、重大事故等対処設備として位置付ける計器をいう。 常用代替計器 代替パラメータを計測する計器のうち、重要代替計器以外の自主対策設備の計器をいう。 <p>なお、主要パラメータが重大事故等対処設備で計測できず、かつその代替パラメータも重大事故等対処設備で計測できない場合は、重大事故等時に発電用原子炉施設の状態を把握するため、主要パラメータを計測する計器の1つを重大事故等対処設備としての要求を満たした計器へ変更する。 (添付資料 1.15.2)</p>	<p>替パラメータが重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器で計測されるパラメータをいう。</p> <p>代替パラメータは以下のとおり分類する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 重要代替監視パラメータ 主要パラメータの代替パラメータを計測する計器が重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器を少なくとも1つ以上有するパラメータをいう。 常用代替監視パラメータ 主要パラメータの代替パラメータが自主対策設備の計器のみで計測されるパラメータをいう。 <p>また、主要パラメータ及び代替パラメータを計測する設備を以下のとおり分類する。</p> <p>主要パラメータを計測する計器は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> 重要計器 重要監視パラメータを計測する計器のうち、耐震性、耐環境性を有し、重大事故等対処設備として位置付ける計器をいう。 常用計器 主要パラメータを計測する計器のうち、重要計器以外の自主対策設備の計器をいう。 <p>代替パラメータを計測する計器は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> 重要代替計器 重要代替監視パラメータを計測する計器のうち、耐震性、耐環境性を有し、重大事故等対処設備として位置付ける計器をいう。 常用代替計器 代替パラメータを計測する計器のうち、重要代替計器以外の自主対策設備の計器をいう。 <p>なお、主要パラメータが重大事故等対処設備で計測できず、かつその代替パラメータも重大事故等対処設備で計測できない場合は、重大事故等時に発電用原子炉施設の状態を把握するため、主要パラメータを計測する計器の1つを重大事故等対処設備としての要求を満たした計器へ変更する。 (添付資料 1.15.2)</p>	<p>替パラメータが重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器で計測されるパラメータをいう。</p> <p>代替パラメータは以下のとおり分類する。</p> <ul style="list-style-type: none"> 重要代替監視パラメータ 主要パラメータの代替パラメータを計測する計器が重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器を少なくとも1つ以上有するパラメータをいう。 有効監視パラメータ 主要パラメータの代替パラメータが自主対策設備の計器のみで計測されるパラメータをいう。 <p>また、主要パラメータ及び代替パラメータを計測する設備は以下のとおり分類する。</p> <p>主要パラメータを計測する計器は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> 重要計器 重要監視パラメータを計測する計器のうち、耐震性、耐環境性を有し、重大事故等対処設備として位置付ける計器をいう。 常用計器 主要パラメータを計測する計器のうち、重要計器以外の自主対策設備の計器をいう。 <p>代替パラメータを計測する計器は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> 重要代替計器 重要代替監視パラメータを計測する計器のうち、耐震性、耐環境性を有し、重大事故等対処設備として位置付ける計器をいう。 常用代替計器 代替パラメータを計測する計器のうち、重要代替計器以外の自主対策設備の計器をいう。 <p>なお、主要パラメータが重大事故等対処設備で計測できず、かつその代替パラメータも重大事故等対処設備で計測できない場合は、重大事故等時に発電用原子炉施設の状態を把握するため、主要パラメータを計測する計器の1つを重大事故等対処設備としての要求を満たした計器へ変更する。 (添付資料 1.15.2)</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>以上の分類により抽出した重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを第 1.15.2 表に示す。あわせて、設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態を把握する能力を明確化するために、重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測範囲、個数、耐震性及び非常用電源からの給電の有無についても整理する。</p> <p>整理した結果を踏まえ、原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位、並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータの値が計測範囲を超えた場合、発電用原子炉施設の状態を推定するための手段を整備する。</p> <p>重大事故等の対処に必要なパラメータを計測又は監視し、記録する手順等を整備する。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料 1.15.2)</p>	<p>以上の分類により抽出した重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを第 1.15-2 表に示す。あわせて、設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態を把握する能力を明確化するために、重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測範囲、個数、耐震性及び非常用電源からの給電の有無についても整理する。</p> <p>整理した結果を踏まえ、原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位、並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータの値が計測範囲を超えた場合、発電用原子炉施設の状態を推定するための手段を整備する。</p> <p>重大事故等の対処に必要なパラメータを計測又は監視し、記録する手順等を整備する。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料 1.15.2)</p>	<p>以上の分類により抽出した重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを第 1.15-2 表に示す。あわせて、設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態を把握する能力を明確化するために、重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測範囲、個数、耐震性及び非常用電源からの給電の有無についても整理する。</p> <p>整理した結果を踏まえ、原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位、並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータの値が計測範囲を超えた場合、発電用原子炉施設の状態を推定するための手段を整備する。</p> <p>重大事故等の対処に必要なパラメータを計測又は監視し、記録する手順等を整備する。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料 1.15.2)</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(2) 対応手段と設備の選定の結果</p> <p>機能喪失原因対策分析の結果、監視機能の喪失として計器故障及び計器の計測範囲（把握能力）を超過した場合を想定する。また、全交流動力電源喪失及び直流電源喪失による計器電源の喪失を想定する。</p> <p>a. パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備</p> <p>(a) 対応手段</p> <p>重大事故等の対処時に主要パラメータを計測する計器が故障した場合、発電用原子炉施設の状態を把握するため、多重化された計器の他チャンネル^{※3}の計器により計測する手段及び代替パラメータを計測する計器により当該パラメータを推定する手段がある（第1.15-3表）。</p> <p>※3 チャンネル：単一故障を想定しても、パラメータの監視機能が喪失しないように、1つのパラメータを測定原理が同じである複数の計器で監視しており、多重化された監視機能のうち、検出器から指示部までの最小単位をチャンネルと呼ぶ。</p> <p>他チャンネルによる計測に使用する計器は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・主要パラメータの他チャンネルの重要計器 ・主要パラメータの他チャンネルの常用計器 <p>代替パラメータを計測する計器は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・重要代替計器 ・常用代替計器 <p>(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備</p> <p>機能喪失原因対策分析の結果により選定した、主要パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の状態を把握するための設備のうち、当該パラメータの他チャンネルの重要計器は重大事故等対処設備として位置</p>	<p>(2) 対応手段と設備の選定の結果</p> <p>機能喪失原因対策分析の結果、監視機能の喪失として計器故障及び計器の計測範囲（把握能力）を超過した場合を想定する。また、全交流動力電源喪失及び直流電源喪失による計器電源の喪失を想定する。</p> <p>a. パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備</p> <p>(a) 対応手段</p> <p>重大事故等の対処時に主要パラメータを計測する計器が故障した場合、発電用原子炉施設の状態を把握するため、多重化された計器の他チャンネル^{※3}の計器により計測する手段及び代替パラメータを計測する計器により当該パラメータを推定する手段がある（第1.15-3表）。</p> <p>※3 チャンネル：単一故障を想定しても、パラメータの監視機能が喪失しないように、1つのパラメータを測定原理が同じである複数の計器で監視しており、多重化された監視機能のうち、検出器から指示部までの最小単位をチャンネルと呼ぶ。</p> <p>他チャンネルによる計測に使用する計器は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・主要パラメータの他チャンネルの重要計器 ・主要パラメータの他チャンネルの常用計器 <p>代替パラメータを計測する計器は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・重要代替計器 ・常用代替計器 <p>(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備</p> <p>機能喪失原因対策分析の結果により選定した、主要パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の状態を把握するための設備のうち、当該パラメータの他チャンネルの重要計器は重大事故等対処設備として位置</p>	<p>(2) 対応手段と設備の選定の結果</p> <p>機能喪失原因対策分析の結果、監視機能の喪失として計器故障及び計器の計測範囲（把握能力）を超過した場合を想定する。また、全交流動力電源喪失及び直流電源喪失による計器電源の喪失を想定する。</p> <p>a. パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備</p> <p>(a) 対応手段</p> <p>重大事故等の対処時に主要パラメータを計測する計器が故障した場合、発電用原子炉施設の状態を把握するため、多重化された計器の他チャンネル^{※3}の計器により計測する手段及び代替パラメータを計測する計器により当該パラメータを推定する手段がある（第1.15-3表）。</p> <p>※3 チャンネル：単一故障を想定しても、パラメータの監視機能が喪失しないように、1つのパラメータを測定原理が同じである複数の計器で監視しており、多重化された監視機能のうち、検出器から指示部までの最小単位をチャンネルと呼ぶ。</p> <p>他チャンネルによる計測に使用する計器は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・主要パラメータの他チャンネルの重要計器 ・主要パラメータの他チャンネルの常用計器 <p>代替パラメータを計測する計器は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・重要代替計器 ・常用代替計器 <p>(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備</p> <p>機能喪失原因対策分析の結果により選定した、主要パラメータを計測する計器の故障時に発電用原子炉施設の状態を把握するための設備のうち、当該パラメータの他チャンネルの重要計器は重大事故等対処設備として位置</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>付ける。代替パラメータによる推定に使用する設備のうち、重要代替計器は重大事故等対処設備として位置付ける。</p> <p>これらの選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 (添付資料 1.15.1)</p> <p>以上の重大事故等対処設備により、主要パラメータを把握することができる。また、以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため、自主対策設備として位置付ける。あわせて、その理由を示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・主要パラメータの他チャンネルの常用計器及び常用代替計器 <p>耐震性又は耐環境性はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能なことから代替手段として有効である。</p> <p>b. 原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位、並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータの値が計器の計測範囲を超えた場合に発電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備</p> <p>(a) 対応手段</p> <p>重大事故等の対処時に当該パラメータが計測範囲を超えた場合は、発電用原子炉施設の状態を把握するため、代替パラメータを計測する計器により必要とするパラメータの値を推定する手段及び可搬型の計測器により計測する手段がある。</p> <p>代替パラメータによる推定に使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・重要代替計器 ・常用代替計器 <p>可搬型の計器による計測に使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・可搬型計測器 	<p>付ける。代替パラメータによる推定に使用する設備のうち、重要代替計器は重大事故等対処設備として位置付ける。</p> <p>これらの選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 (添付資料 1.15.1)</p> <p>以上の重大事故等対処設備により、主要パラメータを把握することができる。また、以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため、自主対策設備として位置付ける。あわせて、その理由を示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・主要パラメータの他チャンネルの常用計器及び常用代替計器 <p>耐震性又は耐環境性はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能なことから代替手段として有効である。</p> <p>b. 原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位、並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータの値が計器の計測範囲を超えた場合に発電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備</p> <p>(a) 対応手段</p> <p>重大事故等の対処時に当該パラメータが計測範囲を超えた場合は、発電用原子炉施設の状態を把握するため、代替パラメータを計測する計器により必要とするパラメータの値を推定する手段及び可搬型の計測器 <u>(可搬型計測器 (原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の温度、圧力、水位及び流量 (注水量) 計測用) 及び可搬型計測器 (原子炉圧力容器及び原子炉格納容器内の圧力、水位及び流量 (注水量) 計測用) (以下「可搬型計測器」という。))</u> により計測する手段がある。</p> <p>代替パラメータによる推定に使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・重要代替計器 ・常用代替計器 <p>可搬型の計測器による計測に使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・可搬型計測器 	<p>付ける。代替パラメータによる推定に使用する設備のうち、重要代替計器は重大事故等対処設備として位置付ける。</p> <p>これらの選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 (添付資料 1.15.1)</p> <p>以上の重大事故等対処設備により、主要パラメータを把握することができる。また、以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため、自主対策設備として位置付ける。あわせて、その理由を示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・主要パラメータの他チャンネルの常用計器及び常用代替計器 <p>耐震性又は耐環境性はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能なことから代替手段として有効である。</p> <p>b. 原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位、並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータの値が計器の計測範囲を超えた場合に発電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備</p> <p>(a) 対応手段</p> <p>重大事故等の対処時に当該パラメータが計測範囲を超えた場合は、発電用原子炉施設の状態を把握するため、代替パラメータを計測する計器により必要とするパラメータの値を推定する手段及び可搬型の計測器により計測する手段がある。</p> <p>代替パラメータによる推定に使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・重要代替計器 ・常用代替計器 <p>可搬型の計器による計測に使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・可搬型計測器 	<p>備考</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】 東海第二は、温度計測機能を有する計測器と温度計測機能を有さない計測器の2種類を使用</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備</p> <p>機能喪失原因対策分析の結果により選定した、主要パラメータの値が計器の計測範囲を超えた場合に、発電用原子炉施設の状態を把握するための設備のうち、重要代替計器及び可搬型計測器は重大事故等対処設備として位置付ける。</p> <p>これらの選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。</p> <p>(添付資料 1. 15. 1)</p> <p>以上の重大事故等対処設備により、当該パラメータを把握することができる。また、以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため、自主対策設備として位置付ける。あわせて、その理由を示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・常用代替計器 <p>耐震性又は耐環境性はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能なことから代替手段として有効である。</p> <p>c. 計測に必要な計器電源が喪失した場合の手段及び設備</p> <p>(a) 対応手段</p> <p>監視する計器に供給する電源（以下「計器電源」という。）が喪失し、監視機能が喪失した場合に、代替電源（交流、直流）から給電し、当該パラメータの計器により計測又は監視する手段がある。</p> <p>また、計器電源が喪失した場合に、電源（乾電池）を内蔵した可搬型の計測器を用いて計測又は監視する手段がある。計器の電源構成図を第 1. 15. 4 図に示す。</p> <p>代替電源（交流）からの給電に使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・常設代替交流電源設備 ・<u>第二代替交流電源設備</u> ・可搬型代替交流電源設備 <p>代替電源（直流）からの給電に使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>所内蓄電式直流電源設備</u> 	<p>(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備</p> <p>機能喪失原因対策分析の結果により選定した、主要パラメータの値が計器の計測範囲を超えた場合に、発電用原子炉施設の状態を把握するための設備のうち、重要代替計器及び可搬型計測器は重大事故等対処設備として位置付ける。</p> <p>これらの選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。</p> <p>(添付資料 1. 15. 1)</p> <p>以上の重大事故等対処設備により、当該パラメータを把握することができる。また、以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため、自主対策設備として位置付ける。あわせて、その理由を示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・常用代替計器 <p>耐震性又は耐環境性はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能なことから代替手段として有効である。</p> <p>c. 計測に必要な計器電源が喪失した場合の手段及び設備</p> <p>(a) 対応手段</p> <p>監視する計器に供給する電源（以下「計器電源」という。）が喪失し、監視機能が喪失した場合に、代替電源（交流、直流）から給電し、当該パラメータの計器により計測又は監視する手段がある。</p> <p>また、計器電源が喪失した場合に、電源（乾電池）を内蔵した可搬型の計測器を用いて計測又は監視する手段がある。計器の電源構成図を第 1. 15-4 図に示す。</p> <p>代替電源（交流）からの給電に使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・常設代替交流電源設備 <ul style="list-style-type: none"> ・可搬型代替交流電源設備 <p>代替電源（直流）からの給電に使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>所内常設直流電源設備</u> ・常設代替直流電源設備 	<p>(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備</p> <p>機能喪失原因対策分析の結果により選定した、主要パラメータの値が計器の計測範囲を超えた場合に、発電用原子炉施設の状態を把握するための設備のうち、重要代替計器及び可搬型計測器は重大事故等対処設備として位置付ける。</p> <p>これらの選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。</p> <p>(添付資料 1. 15. 1)</p> <p>以上の重大事故等対処設備により、当該パラメータを把握することができる。また、以下の設備はプラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため、自主対策設備として位置付ける。あわせて、その理由を示す。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・常用代替計器 <p>耐震性又は耐環境性はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能なことから、代替手段として有効である。</p> <p>c. 計測に必要な計器電源が喪失した場合の手段及び設備</p> <p>(a) 対応手段</p> <p>監視する計器に供給する電源（以下「計器電源」という。）が喪失し、監視機能が喪失した場合に、代替電源（交流、直流）から給電し、当該パラメータの計器により計測又は監視する手段がある。</p> <p>また、計器電源が喪失した場合に、電源（乾電池）を内蔵した可搬型の計測器を用いて計測又は監視する手段がある。計器の電源構成を第 1. 15-4 図に示す。</p> <p>代替電源（交流）からの給電に使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・常設代替交流電源設備 <ul style="list-style-type: none"> ・可搬型代替交流電源設備 <p>代替電源（直流）からの給電に使用する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・<u>所内常設蓄電式直流電源設備</u> ・<u>常設代替直流電源設備</u> 	<p>備考</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ②の相違</p> <p>・設備の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>・可搬型直流電源設備</p> <p>・直流給電車及び可搬型代替交流電源設備</p> <p>可搬型の計測器による計測又は監視する設備は以下のとおり。</p> <p>・可搬型計測器</p> <p>(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備</p> <p>機能喪失原因対策分析の結果により選定した、常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備、<u>所内蓄電式直流電源設備</u>、可搬型直流電源設備、可搬型計測器は、重大事故等対処設備として位置付ける。</p> <p>これらの選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。</p> <p>(添付資料 1. 15. 1)</p> <p>以上の重大事故等対処設備により、主要パラメータを把握することができる。また以下の設備は、プラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため、自主対策設備として位置付ける。あわせて、その理由を示す。</p> <p>・<u>第二代替交流電源設備</u></p> <p><u>耐震性は確保されていないが、常設代替交流電源設備と同等の機能を有することから、健全性が確認できた場合において、重大事故等の対処に必要なパラメータの監視が可能となることから代替手段として有効である。</u></p> <p>・直流給電車</p> <p>給電開始までに時間を要するが、給電可能であれば</p>	<p>・可搬型代替直流電源設備</p> <p>可搬型の計測器による計測又は監視に使用する設備は以下のとおり。</p> <p>・可搬型計測器</p> <p>(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備</p> <p>機能喪失原因対策分析の結果により選定した、常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備、<u>所内常設直流電源設備</u>、常設代替直流電源設備、可搬型代替直流電源設備、可搬型計測器は、重大事故等対処設備として位置付ける。</p> <p>これらの選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。</p> <p>(添付資料 1. 15. 1)</p> <p>以上の重大事故等対処設備により、主要パラメータを把握することができる。</p>	<p>・可搬型直流電源設備</p> <p>・<u>直流給電車及び可搬型代替交流電源設備</u></p> <p>可搬型の計測器による計測又は監視する設備は以下のとおり。</p> <p>・可搬型計測器</p> <p>(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備</p> <p>機能喪失原因対策分析の結果により選定した、常設代替交流電源設備、可搬型代替交流電源設備、<u>所内常設蓄電式直流電源設備</u>、<u>常設代替直流電源設備</u>、可搬型直流電源設備、可搬型計測器は、重大事故等対処設備として位置付ける。</p> <p>これらの選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。</p> <p>(添付資料 1. 15. 1)</p> <p>以上の重大事故等対処設備により、主要パラメータを把握することができる。<u>また、以下の設備は、プラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため、自主対策設備として位置付ける。あわせて、その理由を示す。</u></p> <p>・<u>直流給電車</u></p> <p><u>給電開始までに時間を要するが、給電可能であれ</u></p>	<p>【柏崎 6/7】</p> <p>①の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>③の相違</p> <p>島根 2号炉は、直流給電車及び高圧発電機車の組み合わせにより直流設備へ給電する</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>①の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根 2号炉は、計器電源喪失時の対応手段として自主対策設備を選定しているため記載</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎 6/7】</p> <p>②の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>重大事故等の対処に必要なとなるパラメータの監視が可能となることから代替手段として有効である。</p> <p>d. 重大事故等時のパラメータを記録する手段及び設備</p> <p>(a) 対応手段</p> <p>重大事故等時において、原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度、放射線量率等、想定される重大事故等の対応に必要なとなる重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを記録する手段がある。</p> <p>重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを記録する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> 安全パラメータ表示システム (SPDS) <p>安全パラメータ表示システム (SPDS) は、<u>データ伝送装置、緊急時対策支援システム伝送装置及びSPDS表示装置により構成される。</u></p> <p>また、重大事故等時の有効監視パラメータが使用できる場合は、パラメータを記録する手段がある。</p> <p>有効監視パラメータを記録する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> 安全パラメータ表示システム (SPDS) <p>なお、その他の記録として、<u>警報発生及びプラントト</u></p>	<p>d. 重大事故等時のパラメータを記録する手段及び設備</p> <p>(a) 対応手段</p> <p>重大事故等時において、原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度、放射線量率等、想定される重大事故等の対応に必要なとなる重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを記録する手段がある。</p> <p>重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを記録する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> 安全パラメータ表示システム (SPDS) <p>安全パラメータ表示システム (SPDS) は、<u>データ伝送装置、緊急時対策支援システム伝送装置及びSPDSデータ表示装置により構成される。</u></p> <p>また、重大事故等時の有効監視パラメータ及び<u>常用代替監視パラメータ</u>が使用できる場合は、パラメータを記録する手段がある。</p> <p>有効監視パラメータ及び<u>常用代替監視パラメータ</u>を記録する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>プロセス計算機</u> <p><u>記録計</u></p> <p>なお、その他の記録として、<u>警報発生及びプラントト</u></p>	<p><u>ば重大事故等の対処に必要なとなるパラメータの監視が可能となることから代替手段として有効である。</u></p> <p>d. 重大事故等時のパラメータを記録する手段及び設備</p> <p>(a) 対応手段</p> <p>重大事故等時において、原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度、放射線量率等、想定される重大事故等の対応に必要なとなる重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを記録する手段がある。</p> <p>重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを記録する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> 安全パラメータ表示システム (SPDS) <p>安全パラメータ表示システム (SPDS) は、<u>SPDSデータ収集サーバ、SPDS伝送サーバ及びSPDSデータ表示装置により構成される。</u></p> <p>また、重大事故等時の有効監視パラメータが使用できる場合は、パラメータを記録する手段がある。</p> <p>有効監視パラメータを記録する設備は以下のとおり。</p> <ul style="list-style-type: none"> <u>安全パラメータ表示システム (SPDS)</u> <p><u>中央制御室記録計</u></p> <p>なお、その他の記録として、プラントトリップ状態を</p>	<p>③の相違</p> <p>・設備の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、有効監視パラメータ(制御棒手動操作・監視系)を安全パラメータ表示システム (SPDS) に記録</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>島根2号炉は、有効監視パラメータ(エリア放射線モニタ)の記録先として中央制御室記録計を設けているため記載(以下、⑤の相違)</p> <p>・設備の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>リップ状態を記録する手段がある。 その他のパラメータを記録する設備は以下のとおり。 ・<u>プロセス計算機</u></p> <p>重要監視パラメータは、原則、安全パラメータ表示システム（SPDS）へ記録するが、<u>監視が必要な時に現場に設置する計器</u>、複数の計測結果を使用し計算により推定する監視パラメータ（計測結果を含む）の値は、記録用紙に記録する手順を整備する。</p> <p>(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを記録する設備である安全パラメータ表示システム（SPDS）は、重大事故等対処設備として位置付ける。 これらの選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 (添付資料 1.15.1)</p> <p>以上の重大事故等対処設備により、重要な監視パラメータを記録することができる。また、以下の設備は、プラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため、自主対策設備として位置付ける。あわせて、その理由を示す。 ・<u>プロセス計算機</u></p> <p>耐震性を有していないが、設備が健全である場合は重大事故等の対処に必要な監視パラメータの記録が可能なることから代替手段として有効である。</p> <p>e. 手順等 上記の「a. パラメータを計測する計器の故障時に発電用</p>	<p>リップ状態を記録する手段がある。 その他のパラメータを記録する設備は以下のとおり。 ・<u>プロセス計算機</u></p> <p>重要監視パラメータは、原則、安全パラメータ表示システム（SPDS）へ記録するが、<u>可搬型計測器により測定したパラメータの値</u>、複数の計測結果を使用し計算により推定する監視パラメータ（計測結果を含む）の値は、記録用紙に記録する手順を整備する。</p> <p>(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを記録する設備である安全パラメータ表示システム（SPDS）は、重大事故等対処設備として位置付ける。 これらの選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 (添付資料 1.15.1)</p> <p>以上の重大事故等対処設備により、重要な監視パラメータを記録することができる。また、以下の設備は、プラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため、自主対策設備として位置付ける。あわせて、その理由を示す。 ・<u>プロセス計算機</u> ・<u>記録計</u></p> <p>耐震性を有していないが、設備が健全である場合は重大事故等の対処に必要な監視パラメータの記録が可能なることから代替手段として有効である。</p> <p>e. 手順等 上記の「a. パラメータを計測する計器の故障時に発電用</p>	<p>記録する手段がある。 その他のパラメータを記録する設備は以下のとおり。 ・<u>運転監視用計算機</u></p> <p>重要監視パラメータは、原則、安全パラメータ表示システム（SPDS）へ記録するが、<u>可搬型計測器により測定したパラメータの値</u>、複数の計測結果を使用し計算により推定する監視パラメータ（計測結果を含む）の値は、記録用紙に記録する手順を整備する。</p> <p>(b) 重大事故等対処設備と自主対策設備 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを記録する設備である安全パラメータ表示システム（SPDS）は、重大事故等対処設備として位置付ける。 これらの選定した設備は、審査基準及び基準規則に要求される設備が全て網羅されている。 (添付資料 1.15.1)</p> <p>以上の重大事故等対処設備により、重要な監視パラメータを記録することができる。また、以下の設備は、プラント状況によっては事故対応に有効な設備であるため、自主対策設備として位置付ける。あわせて、その理由を示す。 ・<u>運転監視用計算機</u> ・<u>中央制御室記録計</u></p> <p>耐震性を有していないが、設備が健全である場合は重大事故等の対処に必要な監視パラメータの記録が可能なることから代替手段として有効である。</p> <p>e. 手順等 上記の「a. パラメータを計測する計器の故障時に発電</p>	<p>【柏崎 6/7, 東海第二】 柏崎 6/7, 東海第二は、自主対策設備であるプロセス計算機で警報発生及びプラントトリップ状態を記録するが、島根 2号炉は、自主設備である運転監視計算機でプラントトリップ状態を記録する（以下、④の相違）</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを監視する現場に設置する計器がない</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑤の相違。</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備」,「b. 原子炉圧力容器内の温度, 圧力及び水位, 並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータの値が計器の計測範囲を超えた場合に発電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備」, 「c. 計測に必要な計器電源が喪失した場合の手段及び設備」及び「d. 重大事故等時のパラメータを記録する手段及び設備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。</p> <p>これらの手順は, 運転員及び緊急時対策要員の対応として事故時運転操作手順書(徴候ベース), AM 設備別操作手順書及びアクシデントマネジメントの手引きに定める(第1.15.1表)。</p>	<p>原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備」,「b. 原子炉圧力容器内の温度, 圧力及び水位, 並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータの値が計器の計測範囲を超えた場合に発電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備」, 「c. 計測に必要な計器電源が喪失した場合の手段及び設備」及び「d. 重大事故等時のパラメータを記録する手段及び設備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。</p> <p>これらの手順は, <u>運転員等^{※4}, 重大事故等対応要員及び災害対策要員</u>の対応として「<u>非常時運転手順書Ⅱ(徴候ベース)</u>」, 「<u>非常時運転手順書Ⅱ(停止時徴候ベース)</u>」, 「<u>AM設備別操作手順書</u>」及び「<u>重大事故等対策要領</u>」に定める(第1.15-1表)。</p> <p><u>※4 運転員等: 運転員(当直運転員)及び重大事故等対応要員(運転操作対応)をいう。</u></p>	<p>用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備」,「b. 原子炉圧力容器内の温度, 圧力及び水位, 並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータの値が計器の計測範囲を超えた場合に発電用原子炉施設の状態を把握するための手段及び設備」, 「c. 計測に必要な計器電源が喪失した場合の手段及び設備」及び「d. 重大事故等時のパラメータを記録する手段及び設備」により選定した対応手段に係る手順を整備する。</p> <p>これらの手順は, <u>運転員及び緊急時対策要員</u>の対応として事故時操作要領書(徴候ベース), <u>原子力災害対策手順書及びAM設備別操作要領書</u>に定める(第1.15-1表)。</p>	<p>・体制の相違 【東海第二】 東海第二は可搬型計測器による計測に重大事故等対応要員を当てているが, 島根2号炉は運転員を当てている(以下, ⑥の相違)</p> <p>・体制の相違 【東海第二】 ⑥の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>1.15.2 重大事故等時の手順等</p> <p>1.15.2.1 監視機能喪失</p> <p>(1) 計器の故障</p> <p>主要パラメータを計測する計器が、故障により計測することが困難となった場合、当該パラメータを推定する手段を整備する(第1.15.3表)。</p> <p>a. 手順着手の判断基準</p> <p>重大事故等に対処するために発電用原子炉施設の状態を把握するために必要な重要監視パラメータを計測する重要計器が故障した場合^{※1}。</p> <p>※1: 重要計器の指示値に、以下のような変化があった場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ・通常時や事故時に想定される値から、大きな変動がある場合 ・複数ある計器については、それぞれの指示値の差が大きい場合 ・計器信号の喪失に伴い、指示値が計測範囲外にある場合 ・計器電源の喪失に伴い、指示値の表示が消滅した場合 <p>b. 操作手順</p> <p>計器の故障の判断及び対応手順は、以下のとおり。</p> <p>①運転員は、発電用原子炉施設の状態を把握するために必要な重要監視パラメータについて、他チャンネルの重要計器がある場合には、当該計器により当該パラメータを計測する。</p> <p>また、当該パラメータの常用計器が監視可能であれば確認に使用する。</p> <p>②運転員は、読み取った指示値が正常であることを、計測範囲内にあること及びプラント状況によりあらかじめ推定される値との間に大きな差異がないことより確認する。</p> <p>③当該パラメータが計測範囲外、又はプラント状況によりあらかじめ推定される値との間に大きな差異がある場合には、当直副長は、あらかじめ選定した重要代替監視パラメータの計測を運転員に指示する。</p>	<p>1.15.2 重大事故等時の手順等</p> <p>1.15.2.1 監視機能喪失</p> <p>(1) 計器の故障</p> <p>主要パラメータを計測する計器が、故障により計測することが困難となった場合、当該パラメータを推定する手段を整備する(第1.15-3表)。</p> <p>a. 手順着手の判断基準</p> <p>重大事故等に対処するために発電用原子炉施設の状態を把握するために必要な重要監視パラメータを計測する重要計器が故障した場合^{※5}。</p> <p>※5 重要計器の指示値に、以下のような変化があった場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ・通常時や事故時に想定される値から、大きな変動がある場合 ・複数ある計器については、それぞれの指示値の差が大きい場合 ・計器信号の喪失に伴い、指示値が計測範囲外にある場合 ・計器電源の喪失に伴い、指示値の表示が消滅した場合 <p>b. 操作手順</p> <p>計器の故障の判断及び対応手順は、以下のとおり。</p> <p>①運転員等は、発電用原子炉施設の状態を把握するために必要な重要監視パラメータについて、他チャンネルの重要計器がある場合には、当該計器により当該パラメータを計測する。</p> <p>また、当該パラメータの常用計器が監視可能であれば確認に使用する。</p> <p>②運転員等は、読み取った指示値が正常であることを、計測範囲内にあること及びプラント状況によりあらかじめ推定される値との間に大きな差異がないことより確認する。</p> <p>③当該パラメータが計測範囲外、又はプラント状況によりあらかじめ推定される値との間に大きな差異がある場合には、<u>発電長</u>は、あらかじめ選定した重要代替監視パラメータの計測を<u>運転員等</u>に指示する。</p>	<p>1.15.2 重大事故等時の手順等</p> <p>1.15.2.1 監視機能喪失</p> <p>(1) 計器の故障</p> <p>主要パラメータを計測する計器が、故障により計測することが困難となった場合、当該パラメータを推定する手段を整備する(第1.15-3表)。</p> <p>a. 手順着手の判断基準</p> <p>重大事故等に対処するために発電用原子炉施設の状態を把握するために必要な重要監視パラメータを計測する重要計器が故障した場合^{※1}。</p> <p>※1: 重要計器の指示値に、以下のような変化があった場合</p> <ul style="list-style-type: none"> ・通常時や事故時に想定される値から、大きな変動がある場合 ・複数ある計器については、それぞれの指示値の差が大きい場合 ・計器信号の喪失に伴い、指示値が計測範囲外にある場合 ・計器電源の喪失に伴い、指示値の表示が消滅した場合 <p>b. 操作手順</p> <p>計器の故障の判断及び対応手順は、以下のとおり。</p> <p>①中央制御室運転員Aは、発電用原子炉施設の状態を把握するために必要な重要監視パラメータについて、他チャンネルの重要計器がある場合には、当該計器により当該パラメータを計測する。</p> <p>また、当該パラメータの常用計器が監視可能であれば確認に使用する。</p> <p>②中央制御室運転員Aは、読み取った指示値が正常であることを、計測範囲内にあること及びプラント状況によりあらかじめ推定される値との間に大きな差異がないことより確認する。</p> <p>③当該パラメータが計測範囲外、又はプラント状況によりあらかじめ推定される値との間に大きな差異がある場合には、<u>当直副長</u>は、あらかじめ選定した重要代替監視パラメータの計測を<u>中央制御室運転員</u>に指示する。</p>	<p>備考</p> <p>・体制の相違</p> <p>【東海第二】</p> <p>島根2号炉は、島根1号炉と中央制御室を共用しているため、当直副</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>④運転員は、読み取った指示値を当直副長に報告する。なお、常用代替計器が使用可能であれば、併せて確認する。</p> <p>⑤当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部へ重要代替監視パラメータの指示値から主要パラメータの推定を依頼する。</p> <p>⑥緊急時対策本部は、当直長に主要パラメータの推定結果を報告する。</p> <p>c. 操作の成立性 上記の計測及び推定は、中央制御室運転員1名で対応が可能である。速やかに作業ができるように、推定手順を整備する。</p> <p>d. 代替パラメータでの推定方法 主要パラメータを計測する計器の故障により、主要パラメータの監視機能が喪失した場合は、代替パラメータによる推定を行う。 計器が故障するまでの発電用原子炉施設の状態及び事象進展状況を踏まえ、関連するパラメータを複数確認し、得られた情報の中から有効な情報を評価することで、発電用原子炉施設の状態を把握する。 推定に当たっては、使用する計器が複数ある場合、代替パラメータと主要パラメータの関連性、検出器の種類、使用環</p>	<p>④運転員等は、読み取った指示値を発電長に報告する。なお、常用代替計器が使用可能であれば、併せて確認する。</p> <p>⑤発電長は、災害対策本部長代理へ重要代替監視パラメータの指示値から主要パラメータの推定を依頼する。</p> <p>⑥災害対策本部長代理は、重大事故等対応要員に重要代替監視パラメータの値から主要パラメータの推定を指示する。</p> <p>⑦重大事故等対応要員は、主要パラメータの推定結果を災害対策本部長代理へ報告する。</p> <p>⑧災害対策本部長代理は、発電長に主要パラメータの推定結果を報告する。</p> <p>c. 操作の成立性 上記の計測及び推定は、運転員等(当直運転員)1名、重大事故等対応要員1名で対応が可能である。 速やかに作業ができるように、推定手順を整備する。</p> <p>d. 代替パラメータでの推定方法 主要パラメータを計測する計器の故障により、主要パラメータの監視機能が喪失した場合は、代替パラメータによる推定を行う。 計器が故障するまでの発電用原子炉施設の状態及び事象進展状況を踏まえ、関連するパラメータを複数確認し、得られた情報の中から有効な情報を評価することで、発電用原子炉施設の状態を把握する。 推定に当たっては、使用する計器が複数ある場合、代替パラメータと主要パラメータの関連性、検出器の種類、使</p>	<p>④中央制御室運転員Aは、読み取った指示値を当直副長に報告する。なお、常用代替計器が使用可能であれば、併せて確認する。</p> <p>⑤当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部へ重要代替監視パラメータの指示値から主要パラメータの推定を依頼する。</p> <p>⑥緊急時対策本部は、緊急時対策要員に重要代替監視パラメータの値から主要パラメータの推定を指示する。</p> <p>⑦緊急時対策要員は、主要パラメータの推定結果を緊急時対策本部へ報告する。</p> <p>⑧緊急時対策本部は、当直長に主要パラメータの推定結果を報告する。</p> <p>c. 操作の成立性 上記の計測及び推定は、中央制御室運転員1名、緊急時対策要員1名で対応が可能である。速やかに作業ができるように、推定手順を整備する。</p> <p>d. 代替パラメータでの推定方法 主要パラメータを計測する計器の故障により、主要パラメータの監視機能が喪失した場合は、代替パラメータによる推定を行う。 計器が故障するまでの発電用原子炉施設の状態及び事象進展状況を踏まえ、関連するパラメータを複数確認し、得られた情報の中から有効な情報を評価することで、発電用原子炉施設の状態を把握する。 推定に当たっては、使用する計器が複数ある場合、代替パラメータと主要パラメータの関連性、検出器の種類、使</p>	<p>長の指揮に基づき運転操作対応を実施(以下、⑦の相違)</p> <p>・体制の相違 【東海第二】 ⑥、⑦の相違 ・記載表現の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉は、緊急時対策本部での伝達経路を記載(以下、⑧の相違)</p> <p>・体制の相違 【東海第二】 ⑥の相違 ・記載表現の相違 【柏崎6/7】 ⑧の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>境条件等, 以下に示す事項及び計測される値の不確かさを考慮し, 使用するパラメータの優先順位をあらかじめ定める。</p> <ul style="list-style-type: none"> 基準配管に水を満たした構造の計器で計測するパラメータについては, 急激な原子炉減圧等により基準配管の水が蒸発し, 不確かな指示を示すことがある。そのような状態が想定される場合は, 関連するパラメータを複数確認しパラメータを推定する。なお, 原子炉水位及び原子炉圧力を除き, 基準配管の水位変動に起因する不確かさを考慮する必要はない。 常用代替計器が監視機能を維持している場合, 重大事故等の対処に有効な情報を得ることができる。ただし, 環境条件や不確かさを考慮し, 重要計器又は重要代替計器で測定されるパラメータの値との差異を評価し, パラメータの値, 信頼性を考慮した上で使用する。 重大事故等時に最も設置雰囲気環境が厳しくなるのは, 炉心損傷及び原子炉圧力容器が破損した状況であるため, 原子炉格納容器内の圧力, 温度, 放射線量率等が厳しい環境下においても, その監視機能を維持できる重要代替計器を優先して使用する。また, 重大事故等発生時と校正時の状態変化による影響を考慮する。 圧力のパラメータと温度のパラメータを水の飽和状態の関係から推定する場合は, 水が飽和状態でないと不確かさが生じるため, 計器が故障するまでの発電用原子炉施設の状況及び事象進展状況を踏まえ, 複数の関連パラメータを確認し, 有効な情報を得た上で推定する。 推定に当たっては, 代替パラメータの誤差による影響を考慮する。 <p>(添付資料1.15.6)</p>	<p>用環境条件等, 以下に示す事項及び計測される値の不確かさを考慮し, 使用するパラメータの優先順位をあらかじめ定める。</p> <ul style="list-style-type: none"> 基準配管に水を満たした構造の計器で計測するパラメータについては, 急激な原子炉減圧等により基準配管の水が蒸発し, 不確かな指示を示すことがある。そのような状態が想定される場合は, 関連するパラメータを複数確認しパラメータを推定する。なお, 原子炉水位及び原子炉圧力を除き, 基準配管の水位変動に起因する不確かさを考慮する必要はない。 常用代替計器が監視機能を維持している場合, 重大事故等の対処に有効な情報を得ることができる。ただし, 環境条件や不確かさを考慮し, 重要計器又は重要代替計器で測定されるパラメータの値との差異を評価し, パラメータの値, 信頼性を考慮した上で使用する。 重大事故等時に最も設置雰囲気環境が厳しくなるのは, 炉心損傷及び原子炉圧力容器が破損した状況であるため, 原子炉格納容器内の圧力, 温度, 放射線量率等が厳しい環境下においても, その監視機能を維持できる重要代替計器を優先して使用する。また, 重大事故等発生時と校正時の状態変化による影響を考慮する。 圧力のパラメータと温度のパラメータを水の飽和状態の関係から推定する場合は, 水が飽和状態でないと不確かさが生じるため, 計器が故障するまでの発電用原子炉施設の状況及び事象進展状況を踏まえ, 複数の関連パラメータを確認し, 有効な情報を得た上で推定する。 推定に当たっては, 代替パラメータの誤差による影響を考慮する。 <p>(添付資料 1.15.6)</p>	<p>用環境条件等, 以下に示す事項及び計測される値の不確かさを考慮し, 使用するパラメータの優先順位をあらかじめ定める。</p> <ul style="list-style-type: none"> 基準配管に水を満たした構造の計器で計測するパラメータについては, 急激な原子炉減圧等により基準配管の水が蒸発し, 不確かな指示を示すことがある。そのような状態が想定される場合は, 関連するパラメータを複数確認しパラメータを推定する。なお, 原子炉水位及び原子炉圧力を除き, 基準配管の水位変動に起因する不確かさを考慮する必要はない。 常用代替計器が監視機能を維持している場合, 重大事故等の対処に有効な情報を得ることができる。ただし, 環境条件や不確かさを考慮し, 重要計器又は重要代替計器で測定されるパラメータの値との差異を評価し, パラメータの値, 信頼性を考慮した上で使用する。 重大事故等時に最も設置雰囲気環境が厳しくなるのは, 炉心損傷及び原子炉圧力容器が破損した状態であるため, 原子炉格納容器内の圧力, 温度, 放射線量率等が厳しい環境下においても, その監視機能を維持できる重要代替計器を優先して使用する。また, 重大事故等発生時と校正時の状態変化による影響を考慮する。 圧力のパラメータと温度のパラメータを水の飽和状態の関係から推定する場合は, 水が飽和状態でないと不確かさを生じるため, 計器が故障するまでの発電用原子炉施設の状況及び事象進展状況を踏まえ, 複数の関連パラメータを確認し, 有効な情報を得た上で推定する。 推定に当たっては, 代替パラメータの誤差による影響を考慮する。 <p>(添付資料 1.15.6)</p>	

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>代替パラメータによる主要パラメータの推定ケースは以下のとおりであり、具体的な推定方法については、第1.15.3表に整理する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・同一物理量（温度、圧力、水位、放射線量率、水素濃度及び中性子束）により推定するケース ・水位を注水源若しくは注水先の水位変化又は注水量及び吐出圧力により推定するケース ・流量を注水源又は注水先の水位変化を監視することにより推定するケース ・除熱状態を温度、圧力、流量等の傾向監視により推定するケース <p><u>・必要な pH が確保されていることを、フィルタ装置水位の水位変化により推定するケース</u></p>	<p>代替パラメータによる主要パラメータの推定ケースは以下のとおりであり、具体的な推定方法については、第1.15-3表に整理する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・同一物理量（温度、圧力、水位、<u>流量</u>、放射線量率、水素濃度及び中性子束）により推定するケース ・水位を注水源若しくは注水先の水位変化又は注水量及び吐出圧力により推定するケース ・流量を注水源又は注水先の水位変化を監視することにより推定するケース ・除熱状態を温度、圧力、流量等の傾向監視により推定するケース <p><u>・原子炉圧力容器破損後にペDESTAL（ドライウエル部）に落下したデブリの冠水状態を温度により推定するケース</u></p>	<p>代替パラメータによる主要パラメータの推定ケースは以下のとおりであり、具体的な推定方法については、第1.15-3表に整理する。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・同一物理量（温度、圧力、水位、放射線量率、水素濃度、中性子束及び酸素濃度）により推定するケース ・水位を注水源若しくは注水先の水位変化又は注水量及びポンプ出口圧力により推定するケース ・流量を注水源又は注水先の水位変化を監視することにより推定するケース ・除熱状態を温度、圧力、流量等の傾向監視により推定するケース 	<p>・設備の相違 【柏崎6/7，東海第二】 島根2号炉は、原子炉格納容器内の酸素濃度について、同一物理量である格納容器酸素（SA）により推定する手段を整備</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 島根2号炉は、ベント時のスクラビング水の水位変動を考慮しても放射性物質の除去性能を維持し、ベント開始後7日間は水補給が不要となるよう設定しているため、ベント中のpH監視は不要であることから自主対策設備としている</p> <p>・設備及び運用の相違 【東海第二】 島根2号炉は、ペDESTAL水位（SA）を他チャンネル、注水流量、水源の水位で推定する手段を整備していることに対して、東海第二は島根2号炉と同様、他チャンネル、注水流量、水源の水位で推定する手段を整備しているが、その</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<ul style="list-style-type: none"> ・ 圧力又は温度を水の飽和状態の関係により推定するケース ・ 注水量を注水先の圧力から注水特性の関係により推定するケース ・ <u>原子炉格納容器内の水位を格納容器内圧力(D/W)と格納容器内圧力(S/C)の差圧により推定するケース</u> 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 圧力又は温度を水の飽和状態の関係により推定するケース ・ 注水量を<u>ポンプの注水特性の関係</u>により推定するケース ・ <u>原子炉格納容器内の水位をドライウエル圧力とサブプレッション・チェンバ圧力の差圧により推定するケース</u> 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 圧力又は温度を水の飽和状態の関係により推定するケース ・ 注水量を<u>注水先の圧力から注水特性の関係</u>により推定するケース 	<p>他に, 常用代替監視パラメータである格納容器下部雰囲気温度により, 原子炉圧力容器破損後のデブリの冠水状態を推定する手段を整備している</p> <p>・ 設備及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 本推定手段は, サプレッション・プール水位を推定するものであり, 柏崎 6/7 及び東海第二はサブプレッション・チェンバ圧力の検出点高さよりサブプレッション・プール水位が高くなった場合に, 水頭圧を測定することで, ドライウエル圧力とサブプレッション・チェンバ圧力の差圧から水位を推定することが可能である(サブプレッション・チェンバ圧力の検出点高さ以上が推定可能範囲)。</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<ul style="list-style-type: none"> ・未臨界状態の維持を制御棒の挿入状態により推定するケース ・あらかじめ評価したパラメータの相関関係により酸素濃度を推定するケース 	<ul style="list-style-type: none"> ・未臨界状態の維持を制御棒の挿入状態により推定するケース ・あらかじめ評価したパラメータの相関関係により酸素濃度を推定するケース 	<ul style="list-style-type: none"> ・未臨界状態の維持を制御棒の挿入状態により推定するケース ・あらかじめ評価したパラメータの相関関係により酸素濃度を推定するケース 	<p>島根2号炉はサプレッション・チェンバ圧力(SA)の検出点はサプレッション・チェンバ上部より取り出しており、サプレッション・プール水位がサプレッション・チェンバ圧力(SA)の検出点高さまで高くなることはないことから、ドライウエル圧力(SA)とサプレッション・チェンバ圧力(SA)の差圧から水位を推定することはできない。なお、島根2号炉はサプレッション・プール水位(SA)を他チャンネル、注水流量及び水源の水位で推定する手段を整備している(柏崎6/7及び東海第二は注水流量、水源の水位及び格納容器内圧力の差圧により推定)(以下、⑨の相違)</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>・原子炉圧力容器内の圧力と原子炉格納容器内の圧力 (S/C) の差圧により原子炉圧力容器の満水状態を推定するケース (添付資料 1. 15. 6)</p> <p>e. 重大事故等時の対応手段の選択 主要パラメータを計測する計器が故障した場合の、対応手段の優先順位を以下に示す。 主要パラメータを計測する多重化された重要計器が、計器の故障により計測することが困難となった場合に、他チャンネルの重要計器により計測できる場合は、他チャンネルの重要計器により主要パラメータを計測する。 他チャンネルの重要計器の故障により、計測することが困難となった場合は、他チャンネルの常用計器により主要パラメータを計測する。 主要パラメータを計測する計器の故障により、主要パラメータの監視機能が喪失した場合は、第1. 15. 3表にて定める優先順位にて代替計器により代替パラメータを計測し、主要パラメータを推定する。</p>	<p>・原子炉圧力容器内の圧力と原子炉格納容器内の圧力 (S/C) の差圧により原子炉圧力容器の満水状態を推定するケース (添付資料 1. 15. 6)</p> <p>e. 重大事故等時の対応手段の選択 主要パラメータを計測する計器が故障した場合の、対応手段の優先順位を以下に示す。 主要パラメータを計測する多重化された重要計器が、計器の故障により計測することが困難となった場合に、他チャンネルの重要計器により計測できる場合は、他チャンネルの重要計器により主要パラメータを計測する。 他チャンネルの重要計器の故障により、計測することが困難となった場合は、他チャンネルの常用計器により主要パラメータを計測する。 主要パラメータを計測する計器の故障により、主要パラメータの監視機能が喪失した場合は、第 1. 15-3 表にて定める優先順位にて代替計器により代替パラメータを計測し、主要パラメータを推定する。</p>	<p>・原子炉圧力容器内の圧力とサプレッション・チェンバの圧力の差圧により原子炉圧力容器の満水状態を推定するケース (添付資料 1. 15. 6)</p> <p>e. 重大事故等時の対応手段の選択 主要パラメータを計測する計器が故障した場合の、対応手段の優先順位を以下に示す。 主要パラメータを計測する多重化された重要計器が、計器の故障により計測することが困難となった場合に、他チャンネルの重要計器により計測できる場合は、他チャンネルの重要計器により主要パラメータを計測する。 他チャンネルの重要計器の故障により、計測することが困難となった場合は、他チャンネルの常用計器により主要パラメータを計測する。 主要パラメータを計測する計器の故障により、主要パラメータの監視機能が喪失した場合は、第 1. 15-3 表にて定める優先順位にて代替計器により代替パラメータを計測し、主要パラメータを推定する。</p>	<p>温度となる</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(2) 計器の計測範囲(把握能力)を超えた場合</p> <p>原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位、並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を計測するパラメータのうち、パラメータの値が計器の計測範囲を超えるものは、<u>原子炉圧力容器内の温度及び水位、並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量</u>である。なお、これらのパラメータ以外で計器の計測範囲を超えた場合には、可搬型計測器により計測することも可能である。可搬型計測器により計測可能な計器について第1.15.2表に示す。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料1.15.5)</p> <p>・原子炉圧力容器内の温度</p> <p>原子炉圧力容器内の温度を計測する計器の計測範囲は、<u>0～350℃</u>である。原子炉の冷却機能が喪失し、原子炉圧力容器内の水位が<u>有効燃料棒</u>頂部以下になった場合、原子炉圧力容器温度の計測範囲を超える場合があるが、重大事故等時における<u>損傷炉心冷却成否及び格納容器下部注水判断</u>の温度は、300℃であり計測範囲内で判断可能である。</p> <p>また、原子炉圧力容器温度が計測範囲を超える(<u>350℃以上</u>)場合は炉心損傷状態と推定して対応する。</p> <p>・原子炉圧力容器内の圧力</p> <p>原子炉圧力容器内の圧力を計測する計器の計測範囲は、0</p>	<p>(2) 計器の計測範囲(把握能力)を超えた場合</p> <p>原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位、並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を計測するパラメータのうち、パラメータの値が計器の計測範囲を超えるものは、原子炉圧力容器内の温度と水位である。なお、これらのパラメータ以外で計器の計測範囲を超えた場合には、可搬型計測器により計測することも可能である。可搬型計測器により計測可能な計器について第1.15-2表に示す。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料1.15.5)</p> <p>・原子炉圧力容器内の温度</p> <p>原子炉圧力容器内の温度を計測する計器の計測範囲は、0～500℃である。原子炉の冷却機能が喪失し、原子炉圧力容器内の水位が燃料有効長頂部以下になった場合、原子炉圧力容器温度の計測範囲を超える場合があるが、重大事故等時における<u>損傷炉心の冷却失敗及び原子炉圧力容器の破損徴候</u>を検知する温度は、300℃であり計測範囲内で判断可能である。</p> <p>なお、原子炉圧力容器温度が計測範囲を超える(500℃以上)場合は、可搬型計測器により原子炉圧力容器温度を計測する。</p> <p>・原子炉圧力容器内の圧力</p> <p>原子炉圧力容器内の圧力を計測する計器の計測範囲は、0</p>	<p>(2) 計器の計測範囲(把握能力)を超えた場合</p> <p>原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位、並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を計測するパラメータのうち、パラメータの値が計器の計測範囲を超えるものは、原子炉圧力容器内の温度と水位である。なお、これらのパラメータ以外で計器の計測範囲を超えた場合には、可搬型計測器により計測することも可能である。可搬型計測器により計測可能な計器について第1.15-2表に示す。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料1.15.5)</p> <p>・原子炉圧力容器内の温度</p> <p>原子炉圧力容器内の温度を計測する計器の計測範囲は、<u>0～500℃</u>である。原子炉の冷却機能が喪失し、原子炉圧力容器内の水位が<u>燃料棒有効長頂部以下</u>になった場合、原子炉圧力容器温度の計測範囲を超える場合があるが、重大事故等時における<u>損傷炉心の冷却失敗及び原子炉圧力容器の破損徴候</u>を検知する温度は、300℃であり計測範囲内で判断可能である。</p> <p>なお、原子炉圧力容器温度が計測範囲を超える(<u>500℃以上</u>)場合は、<u>可搬型計測器により原子炉圧力容器温度を計測する。</u></p> <p>・原子炉圧力容器内の圧力</p> <p>原子炉圧力容器内の圧力を計測する計器の計測範囲は、</p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>島根2号炉は、計測範囲を超えるものは、原子炉圧力容器内の温度と水位に対し、柏崎6/7はその他に原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量が対象</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>設備仕様による相違(以下、⑩の相違)</p> <p>・設備及び運用の相違</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>⑩の相違</p> <p>島根2号炉は原子炉圧力容器温度が計測範囲を超えた場合でも、可搬型計測器にて計測する</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>～11MPa[gage]である。原子炉圧力容器の最高使用圧力(8.62MPa)の1.2倍(10.34MPa[gage])を監視可能であり、重大事故等時において原子炉圧力容器内の圧力は、計器の計測範囲内で計測が可能である。</p> <p>・原子炉圧力容器内の水位 原子炉圧力容器内の水位を計測する計器の計測範囲は、<u>蒸気乾燥器スカート下端を基準として、-800mm～3500mm</u>であり、原子炉水位制御範囲(レベル3～8)及び有効燃料棒底部まで計測できるため、重大事故等時において原子炉圧力容器内の水位は、計器の計測範囲内で計測が可能である。</p> <p>原子炉圧力容器内の水位のパラメータである、原子炉水位の計測範囲を超えた場合、<u>高圧代替注水系系統流量、原子炉隔離時冷却系系統流量、高圧炉心注水系系統流量、復水補給水系流量(RHR A系代替注水流量)、復水補給水系流量(RHR B系代替注水流量)、残留熱除去系系統流量</u>のうち、機器動作状態にある流量計から崩壊熱除去に必要な水量の差を算出し、直前まで判明していた水位に変換率を考慮することにより原子炉圧力容器内の水位を推定する。</p> <p>また、発電用原子炉の満水確認は<u>原子炉圧力(SA)と格納容器内圧力(S/C)の差圧</u>により、原子炉圧力容器内の水位が有効燃料棒頂部以上であることは原子炉圧力容器温度により監視可能である。</p>	<p>～10.5MPa [gage]である。原子炉圧力容器の最高使用圧力(8.62MPa [gage])の1.2倍(10.34MPa [gage])を監視可能であり、重大事故等時において原子炉圧力容器内の圧力は、計器の計測範囲内で計測が可能である。</p> <p>・原子炉圧力容器内の水位 原子炉圧力容器内の水位を計測する計器の計測範囲は、<u>蒸気乾燥器スカート下端を基準とした-3,800mm～1,500mm及び燃料有効長頂部を基準とした-3,800mm～1,300mm</u>であり、原子炉水位制御範囲(レベル3～8)及び燃料有効長底部まで計測できるため、重大事故等時において原子炉圧力容器内の水位は、計器の計測範囲内で計測が可能である。</p> <p>原子炉圧力容器内の水位のパラメータである、原子炉水位の計測範囲を超えた場合、<u>高圧代替注水系系統流量、低圧代替注水系原子炉注水流量、代替循環冷却系原子炉注水流量、原子炉隔離時冷却系系統流量、高圧炉心スプレイ系系統流量、残留熱除去系系統流量及び低圧炉心スプレイ系系統流量</u>のうち、機器動作状態にある流量計から崩壊熱除去に必要な水量の差を算出し、直前まで判明していた水位に変換率を考慮することにより原子炉圧力容器内の水位を推定する。</p> <p>また、発電用原子炉の満水確認は原子炉圧力又は原子炉圧力(SA)とサブプレッション・チェンバ圧力の差圧により、原子炉圧力容器内の水位が燃料有効長頂部以上であることは原子炉圧力容器温度により監視可能である。</p>	<p><u>0～11MPa [gage]</u>である。原子炉圧力容器の最高使用圧力(8.62MPa[gage])の1.2倍(10.34MPa[gage])を監視可能であり、重大事故等時において原子炉圧力容器内の圧力は、計器の計測範囲内で計測が可能である。</p> <p>・原子炉圧力容器内の水位 原子炉圧力容器内の水位を計測する計器の計測範囲は、<u>気水分離器下端を基準とした-900cm～150cm</u>であり、原子炉水位制御範囲(レベル3～8)及び燃料棒有効長底部まで計測できるため、重大事故等時において原子炉圧力容器内の水位は、計器の計測範囲内で計測が可能である。</p> <p>原子炉圧力容器内の水位のパラメータである、原子炉水位の計測範囲を超えた場合、<u>高圧原子炉代替注水流量、原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量、高圧炉心スプレイポンプ出口流量、代替注水流量(常設)、低圧原子炉代替注水流量、残留熱除去ポンプ出口流量、低圧炉心スプレイポンプ出口流量、残留熱代替除去系原子炉注水流量</u>のうち、機器動作状態にある流量計より崩壊熱除去に必要な水量の差を算出し、直前まで判明していた水位に変換率を考慮することにより原子炉圧力容器内の水位を推定する。</p> <p>また、発電用原子炉の満水確認は<u>原子炉圧力又は原子炉圧力(SA)とサブプレッション・チェンバ圧力(SA)の差圧</u>により、原子炉圧力容器内の水位が燃料棒有効長頂部以上であることは原子炉圧力容器温度により監視可能である。</p>	<p>・設備の相違 【東海第二】 ⑩の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ⑩の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7、東海第二】 柏崎6/7、東海第二は常設ラインの原子炉注水、格納容器スプレイ、下部注水する各注水ラインに差圧式流量計を設置しているが、島根2号炉は、常設ラインである低圧原子炉代替注水ポンプによる原子炉注水、格納容器スプレイを行う各注水ラインの分岐前に超音波式流量計を設置している(以下、⑩の相違)</p> <p>【柏崎6/7、東海第二】 東海第二は、可搬ラインに常設の可搬ラインの原子炉注水ラインに低流量を測定できる狭帯域用の差圧式流量計を設置しており、柏崎</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>・原子炉圧力容器への注水量</p> <p>原子炉圧力容器の注水量を監視するパラメータは、<u>高圧代替注水系系統流量</u>、<u>原子炉隔離時冷却系系統流量</u>、<u>高圧炉心注水系系統流量</u>、<u>復水補給水系流量(RHR A 系代替注水流量)</u>、<u>復水補給水系流量(RHR B 系代替注水流量)</u>、<u>残留熱除去系系統流量</u>である。</p>	<p>・原子炉圧力容器への注水量</p> <p>原子炉圧力容器の注水量を監視するパラメータは、<u>高圧代替注水系系統流量</u>、<u>低圧代替注水系原子炉注水流量</u>、<u>代替循環冷却系原子炉注水流量</u>、<u>原子炉隔離時冷却系系統流量</u>、<u>高圧炉心スプレイ系系統流量</u>、<u>残留熱除去系系統流量</u>及び<u>低圧炉心スプレイ系系統流量</u>である。</p>	<p>・原子炉圧力容器への注水量</p> <p>原子炉圧力容器への注水量を監視するパラメータは、<u>高圧原子炉代替注水流量</u>、<u>原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量</u>、<u>高圧炉心スプレイポンプ出口流量</u>、<u>代替注水流量(常設)</u>、<u>低圧原子炉代替注水流量</u>、<u>残留熱除去ポンプ出口流量</u>、<u>低圧炉心スプレイポンプ出口流量</u>、<u>残留熱代替除去系原子炉注水流量</u>である。</p>	<p>6/7は、低流量を測定できる狭帯域用の差圧式流量計を設置していないが、島根2号炉は、常設ラインに低流量を測定できる超音波式流量計を設置し、可搬ラインの原子炉注水、ペダスタル注水ラインに低流量を測定できる狭帯域用の差圧式流量計を設置している(以下、⑫の相違)</p> <p>【柏崎6/7】</p> <p>島根2号炉は、BWR-5設計のため、低圧炉心スプレイポンプを有する(以下、⑬の相違)</p> <p>柏崎6/7は、代替循環冷却を復水補給水ポンプを経由して注水することから、その流量計を使用しているが、島根2号炉は、残留熱代替除去系ポンプを新設しており、新規に原子炉注水及び格納容器スプレイラインに流量計を設置している(以下、⑭の相違)</p> <p>・設備の相違</p> <p>【柏崎6/7、東海第二】</p> <p>⑪、⑫、⑬、⑭の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>高圧代替注水系系統流量の計測範囲は、<u>0～300 m³/h</u> としており、計測対象である高圧代替注水ポンプの最大注水量は、<u>182 m³/h</u> であるため、重大事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。</p> <p>原子炉隔離時冷却系系統流量の計測範囲は、<u>0～300 m³/h</u> としており、計測対象である原子炉隔離時冷却ポンプの最大注水量は、<u>182 m³/h</u> であるため、計器の計測範囲内での流量測定が可能である。</p> <p>高圧炉心注水系系統流量の計測範囲は、<u>0～1000 m³/h</u> としており、計測対象である高圧炉心注水ポンプの最大注水量は、<u>727 m³/h</u> であるため、重大事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。</p> <p>復水補給水系流量 (RHR A 系代替注水流量) の計測範囲は、<u>0～200 m³/h (6号炉)、0～150 m³/h (7号炉)</u> としており、計測対象である復水移送ポンプの最大注水量は <u>300 m³/h</u> であるため、計器の計測範囲を超える場合がある。</p> <p>復水補給水系流量 (RHR A 系代替注水流量) の計測範囲を超えた場合、<u>低圧代替注水系使用時においては、水源である復水貯蔵槽の水位または注水先である原子炉压力容器内の水位変化により注水量を推定する。なお、復水貯蔵槽の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。代替循環冷却系使用時においては、注水先である原子炉压力容器内の水位変化により注水量を推定する。</u></p> <p>復水補給水系流量 (RHR B 系代替注水流量) の計測範囲は、<u>0～350 m³/h</u> としており、計測対象である復水移送ポンプの最大注水量は、<u>300 m³/h</u> であるため、計器の計測範囲内での流量測定が可能である。</p> <p>残留熱除去系系統流量の計測範囲は、<u>0～1500 m³/h</u> としており、計測対象である残留熱除去ポンプの最大注水量は、<u>954 m³/h</u> であるため、計器の計測範囲内での流量測定が可</p>	<p>高圧代替注水系系統流量の計測範囲は、<u>0～50L/s</u> としており、計測対象である常設高圧代替注水系ポンプの最大注水量は、<u>38L/s</u> であるため、重大事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。</p> <p>原子炉隔離時冷却系系統流量の計測範囲は、<u>0～50L/s</u> としており、計測対象である原子炉隔離時冷却系ポンプの最大注水量は、<u>40L/s</u> であるため、計器の計測範囲内での流量測定が可能である。</p> <p>高圧炉心スプレイ系系統流量の計測範囲は、<u>0～500L/s</u> としており、計測対象である高圧炉心スプレイ系ポンプの最大注水量は、<u>438L/s</u> であるため、重大事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。</p> <p>低圧代替注水系 (常設) による低圧代替注水系原子炉注水流量の計測範囲は、<u>0～500m³/h (狭帯域は 0～80m³/h)</u> としており、計測対象である低圧代替注水系 (常設) による原子炉压力容器への注水時の最大注水量は、<u>378m³/h (狭帯域は 75m³/h)</u> であるため、重大事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。</p> <p>低圧代替注水系 (可搬型) による低圧代替注水系原子炉注水流量の計測範囲は、<u>0～300m³/h (狭帯域は 0～80m³/h)</u> としており、計測対象である低圧代替注水系 (可搬型) による原子炉压力容器への注水時の最大注水量は、<u>110m³/h (狭帯域は 75m³/h)</u> であるため、重大事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。</p> <p>残留熱除去系系統流量の計測範囲は、<u>0～600L/s</u> としており、計測対象である残留熱除去系ポンプの最大流量は、<u>470L/s</u> であるため、計器の計測範囲内での流量測</p>	<p>高圧原子炉代替注水流量の計測範囲は、<u>0～150m³/h</u> としており、計測対象である高圧原子炉代替注水ポンプの最大注水量は、<u>93m³/h</u> であるため、重大事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。</p> <p>原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量の計測範囲は、<u>0～150m³/h</u> としており、計測対象である原子炉隔離時冷却ポンプの最大注水量は、<u>99m³/h</u> であるため、計器の計測範囲内での流量測定が可能である。</p> <p>高圧炉心スプレイポンプ出口流量の計測範囲は、<u>0～1500m³/h</u> としており、計測対象である高圧炉心スプレイポンプの最大注水量は、<u>1314m³/h</u> であるため、重大事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。</p> <p>低圧原子炉代替注水系 (常設) による代替注水流量 (常設) の計測範囲は、<u>0～300m³/h</u> としており、計測対象である低圧原子炉代替注水系 (常設) による原子炉压力容器への注水時の最大注水量は、<u>200m³/h</u> であるため、重大事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。</p> <p>低圧原子炉代替注水系 (可搬型) による低圧原子炉代替注水流量の計測範囲は、<u>0～150m³/h (狭帯域は 0～50m³/h)</u> としており、計測対象である低圧原子炉代替注水系 (可搬型) の原子炉压力容器への注水時の最大注水量は、<u>70m³/h</u> であるため、重大事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。</p> <p>残留熱除去ポンプ出口流量の計測範囲は、<u>0～1500m³/h</u> としており、計測対象である残留熱除去ポンプの最大注水量は、<u>1380m³/h</u> であるため、計器の計測範囲内での流</p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑩の相違</p> <p>【東海第二】 ⑩の相違</p> <p>【柏崎 6/7】 島根 2 号炉は流量関係で計測範囲を超える計器はない。柏崎 6/7 は計測範囲を超えた場合の推定方法を記載</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑩の相違</p> <p>【東海第二】 ⑩, ⑪の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑩の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>能である。</p> <p>・原子炉格納容器への注水量 原子炉格納容器の注水量を監視するパラメータは、<u>復水補給水系流量 (RHR B 系代替注水流量)</u>、<u>復水補給水系流量 (格納容器下部注水流量)</u>である。</p> <p><u>格納容器スプレイに用いる復水補給水系流量 (RHR B 系代替注水流量)の計測範囲は、0～350 m³/h としており、計測対象である復水移送ポンプの最大注水量は、300 m³/h であるため、計器の計測範囲内の流量測定が可能である。</u></p>	<p>定が可能である。</p> <p><u>低圧炉心スプレイ系系統流量の計測範囲は、0～600L /s としており、計測対象である低圧炉心スプレイ系ポンプの最大流量は、456L /s であるため、計器の計測範囲内の流量測定が可能である。</u></p> <p><u>代替循環冷却系原子炉注水流量の計測範囲は、0～150m³/h としており、計測対象である代替循環冷却系による原子炉圧力容器への注水時の最大注水量は、100m³/h であるため、重大事故等時において計器の計測範囲内の流量測定が可能である。</u></p> <p>・原子炉格納容器への注水量 原子炉格納容器の注水量を監視するパラメータは、<u>低圧代替注水系格納容器スプレイ流量</u>、<u>低圧代替注水系格納容器下部注水流量</u>、<u>代替循環冷却系格納容器スプレイ流量</u>である。</p> <p><u>代替格納容器スプレイ冷却系 (常設) による低圧代替注水系格納容器スプレイ流量の計測範囲は、0～500m³/h としており、計測対象である代替格納容器スプレイ冷却系 (常設) による格納容器スプレイ時における最大注水量は、300m³/h であるため、重大事故等時において計器の計測範囲内の流量測定が可能である。</u></p> <p><u>代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型) による低圧代替注水系格納容器スプレイ流量の計測範囲は、0～500m³/h としており、計測対象である代替格納容器スプレイ冷却系 (可搬型) による格納容器スプレイ時における最大注水量は、130m³/h であるため、重大事故等時において計器の計測範囲内の流量測定が可能である。</u></p>	<p>量測定が可能である。</p> <p><u>低圧炉心スプレイポンプ出口流量の計測範囲は、0～1500m³/h としており、計測対象である低圧炉心スプレイポンプの最大注水量は、1314m³/h であるため、計器の計測範囲内の流量測定が可能である。</u></p> <p><u>残留熱代替除去系原子炉注水流量の計測範囲は、0～50m³/h としており、計測対象である残留熱代替除去系による原子炉圧力容器への注水時の最大注水量は、30m³/h であるため、重大事故等時において計器の計測範囲内の流量測定が可能である。</u></p> <p>・原子炉格納容器への注水量 原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータは、<u>代替注水流量 (常設)</u>、<u>格納容器代替スプレイ流量</u>、<u>ペダスタル代替注水流量</u>、<u>残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量</u>である。</p> <p><u>格納容器代替スプレイ系 (常設) による代替注水流量 (常設)の計測範囲は、0～300m³/h としており、計測対象である低圧原子炉代替注水系 (常設) による格納容器スプレイ時の最大注水量は、200m³/h であるため、重大事故等時において計器の計測範囲内の流量測定が可能である。</u></p> <p><u>格納容器代替スプレイ系 (可搬型) による格納容器代替スプレイ流量の計測範囲は、0～150m³/h としており、計測対象である低圧原子炉代替注水系 (可搬型) による格納容器スプレイ時の最大注水量は、120m³/h であるため、重大事故等時において計器の計測範囲内の流量測定が可能である。</u></p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑬の相違 【東海第二】 ⑩の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ⑪, ⑭の相違 【東海第二】 ⑩の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑪の相違 【東海第二】 ⑫の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑪の相違 【東海第二】 ⑩の相違 【柏崎 6/7】 島根 2 号炉は流量関係で計測範囲を超える計器はない。柏崎 6/7 は計測範囲を超えた場合の推定方法を記載</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑪の相違 【東海第二】 ⑩, ⑫の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p><u>格納容器下部注水に用いる復水補給水系流量(格納容器下部注水流量)の計測範囲は、0～150 m³/h (6号炉)、0～100 m³/h (7号炉)としており、計測対象である復水移送ポンプの最大注水量は、300 m³/h であるため、計器の計測範囲を超える場合がある。</u></p> <p><u>復水補給水系流量(格納容器下部注水流量)の計測範囲を超えた場合、水源である復水貯蔵槽の水位又は注水先である原子炉格納容器内の水位変化により注水量を推定する。なお、復水貯蔵槽の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。</u></p> <p>a. 代替パラメータによる推定 重大事故等時において、計器の計測範囲を超過した場合、代替パラメータによる推定を行う手順を整備する。</p> <p>(a) 手順着手の判断基準 重大事故等時に、原子炉圧力容器内の水位、<u>原子炉圧力容器又は原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータが計器の計測範囲を超過し、指示値が確認できない場合。</u></p>	<p><u>格納容器下部注水系(常設又は可搬型)による低圧代替注水系格納容器下部注水流量の計測範囲は、0～200m³/hとしており、計測対象である格納容器下部注水系(常設又は可搬型)による格納容器下部注水時における最大注水量は、80m³/h であるため、重大事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。</u></p> <p>a. 代替パラメータによる推定 重大事故等時において、計器の計測範囲を超過した場合、代替パラメータによる推定を行う手順を整備する。</p> <p>(a) 手順着手の判断基準 重大事故等時に、原子炉圧力容器内の水位を監視するパラメータが計器の計測範囲を超過し、指示値が確認できない場合。</p>	<p><u>ペDESTAL代替注水系(常設)による代替注水流量(常設)の計測範囲は、0～300 m³/h としており、計測対象であるペDESTAL代替注水系(常設)によるペDESTAL注水時における最大注水量は、120m³/h であるため、重大事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。</u></p> <p><u>ペDESTAL代替注水系(可搬型)によるペDESTAL代替注水流量の計測範囲は、0～150 m³/h (狭帯域は0～50 m³/h)としており、計測対象であるペDESTAL代替注水系(可搬型)によるペDESTAL注水時における最大注水量は、120m³/h であるため、重大事故等時において計器の計測範囲内での流量測定が可能である。</u></p> <p><u>残留熱代替除去系による残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量の計測範囲は、0～150m³/hとしており、計測対象である残留熱代替除去系による格納容器スプレイ時における最大注水量は、120m³/h であるため、計器の計測範囲内での流量測定が可能である。</u></p> <p>a. 代替パラメータによる推定 重大事故等時において、計器の計測範囲を超過した場合、代替パラメータによる推定を行う手順を整備する。</p> <p>(a) 手順着手の判断基準 重大事故等時に、原子炉圧力容器内の水位を監視するパラメータが計器の計測範囲を超過し、指示値が確認できない場合。</p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑪の相違 【東海第二】 ⑩の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は原子炉圧力容器又は原子炉格納容器への注水量について、計測範囲を超える計器はない。柏崎 6/7 は計測範囲を超えた場合の推定方法を記載</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑪の相違 【東海第二】 ⑩, ⑫の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑪の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 柏崎 6/7 は復水補給水系流量 (RHR A系代替注水流量)及び復水補給水系流量(格納容器下部注水流量)が計測範囲を超過する場合があるが、</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(b) 操作手順</p> <p>計器の計測範囲超過の判断及び対応手順は、以下のとおり。</p> <p>①運転員は、発電用原子炉施設の状態を把握するために必要な重要監視パラメータについて、他チャンネルの重要計器がある場合には、当該計器により当該パラメータを計測する。</p> <p>また、当該パラメータの常用計器が監視可能であれば確認に使用する。</p> <p>②運転員は、読み取った指示値が正常であることを、計測範囲内にあること及びプラント状況によりあらかじめ推定される値との間に大きな差異がないことより確認する。</p> <p>③当該パラメータが計測範囲外にある場合には、当直副長は、あらかじめ選定した重要代替監視パラメータの計測を運転員に指示する。</p> <p>④運転員は、読み取った指示値を当直副長に報告する。</p> <p>なお、常用代替計器が使用可能であれば、併せて確認する。</p> <p>⑤当直長は、当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部へ重要代替監視パラメータの指示値から主要パラメータの推定を依頼する。</p> <p>⑥緊急時対策本部は、当直長に主要パラメータの推定結果を報告する。</p> <p>(c) 操作の成立性</p> <p>上記の計測及び推定は、中央制御室運転員1名で対応が可能である。速やかに作業ができるように、推定手順を整</p>	<p>(b) 操作手順</p> <p>計器の計測範囲超過の判断及び対応手順は、以下のとおり。</p> <p>①運転員等は、発電用原子炉施設の状態を把握するために必要な重要監視パラメータについて、他チャンネルの重要計器がある場合には、当該計器により当該パラメータを計測する。</p> <p>また、当該パラメータの常用計器が監視可能であれば確認に使用する。</p> <p>②運転員等は、読み取った指示値が正常であることを、計測範囲内にあること及びプラント状況によりあらかじめ推定される値との間に大きな差異がないことより確認する。</p> <p>③当該パラメータが計測範囲外にある場合には、<u>発電長</u>は、あらかじめ選定した重要代替監視パラメータの計測を<u>運転員等</u>に指示する。</p> <p>④<u>運転員等</u>は、読み取った指示値を<u>発電長</u>に報告する。</p> <p>⑤<u>発電長</u>は、<u>災害対策本部長代理</u>へ重要代替監視パラメータの指示値から主要パラメータの推定を依頼する。</p> <p>⑥<u>災害対策本部長代理</u>は、<u>重大事故等対応要員</u>に重要代替監視パラメータの値から主要パラメータの推定を指示する。</p> <p>⑦<u>重大事故等対応要員</u>は、主要パラメータの推定結果を災害対策本部長代理へ報告する。</p> <p>⑧<u>災害対策本部長代理</u>は、<u>発電長</u>に主要パラメータの推定結果を報告する。</p> <p>(c) 操作の成立性</p> <p>上記の計測及び推定は、<u>運転員等(当直運転員)1名、重大事故等対応要員1名</u>で対応が可能である。</p>	<p>(b) 操作手順</p> <p>計器の計測範囲超過の判断及び対応手順は、以下のとおり。</p> <p>①<u>中央制御室運転員A</u>は、発電用原子炉施設の状態を把握するために必要な重要監視パラメータについて、他チャンネルの重要計器がある場合には、当該計器により当該パラメータを計測する。</p> <p>また、当該パラメータの常用計器が監視可能であれば確認に使用する。</p> <p>②<u>中央制御室運転員A</u>は、読み取った指示値が正常であることを、計測範囲内にあること及びプラント状況によりあらかじめ推定される値との間に大きな差異がないことより確認する。</p> <p>③当該パラメータが計測範囲外にある場合には、<u>当直副長</u>は、あらかじめ選定した重要代替監視パラメータの計測を<u>中央制御室運転員</u>に指示する。</p> <p>④<u>中央制御室運転員A</u>は、読み取った指示値を<u>当直副長</u>に報告する。なお、常用代替計器が使用可能であれば、併せて確認する。</p> <p>⑤<u>当直長</u>は、<u>当直副長からの依頼に基づき、緊急時対策本部へ重要代替監視パラメータの指示値から主要パラメータの推定を依頼する。</u></p> <p>⑥<u>緊急時対策本部</u>は、<u>緊急時対策要員に重要代替監視パラメータの値から主要パラメータの推定を指示する。</u></p> <p>⑦<u>緊急時対策要員</u>は、<u>主要パラメータの推定結果を緊急時対策本部へ報告する。</u></p> <p>⑧<u>緊急時対策本部</u>は、<u>当直長</u>に主要パラメータの推定結果を報告する。</p> <p>(c) 操作の成立性</p> <p>上記の計測及び推定は、<u>中央制御室運転員1名、緊急時対策要員1名</u>で対応が可能である。速やかに作業がで</p>	<p>島根2号炉は、原子炉圧力容器又は原子炉格納容器への注水量について、計測範囲を超過する計器はない</p> <p>・体制の相違 【東海第二】 ⑥、⑦の相違 ・記載表現の相違 【柏崎6/7】 ⑧の相違</p> <p>・体制の相違 【東海第二】</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>備する。</p> <p>b. 可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 重大事故等時において、主要パラメータが計器の計測範囲を超過した場合、可搬型計測器による計測を行う手順を整備する。</p> <p>(a) 手順着手の判断基準 重大事故等時に、主要パラメータが計器の計測範囲を超過し、指示値が確認できない場合。</p> <p>(b) 操作手順 (現場での計測の場合) 可搬型計測器によるパラメータ計測の概要は以下のとおり。また、タイムチャートを第1.15.5図に示す。</p> <p>①当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、運転員に可搬型計測器によるパラメータの計測開始を指示する。</p> <p>②現場運転員C及びDは、可搬型計測器を使用する前に電池容量を確認し、残量が少ない場合は予備乾電池と交換する。</p> <p>③現場運転員C及びDは、<u>原子炉建屋地下1階又はタービン建屋地下中2階(6号炉)のあらかじめ定められた端子台にて、測定対象パラメータの信号出力端子と可搬型計測器を接続し、測定を開始する。</u></p> <p>④現場運転員C及びDは、可搬型計測器に表示される計測結果を読み取り、<u>結果を中央制御室運転員A及びBに報告する。</u></p> <p>⑤中央制御室運転員A及びBは、<u>現場運転員C及びDからの計測結果を換算表により工学値に換算し、記録する。</u></p>	<p>速やかに作業ができるように、推定手順を整備する。</p> <p>b. 可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 重大事故等時において、主要パラメータが計器の計測範囲を超過した場合、可搬型計測器による計測を行う手順を整備する。</p> <p>(a) 手順着手の判断基準 重大事故等時に、主要パラメータが計器の計測範囲を超過し、指示値が確認できない場合。</p> <p>(b) 操作手順 可搬型計測器によるパラメータ計測の概要は以下のとおり。また、タイムチャートを第1.15-5図に示す。</p> <p>①<u>発電長は、手順着手の判断基準に基づき、災害対策本部長代理に可搬型計測器によるパラメータの計測を依頼する。</u></p> <p>②<u>災害対策本部長代理は、重大事故等対応要員に可搬型計測器による計測開始を指示する。</u></p> <p>③<u>重大事故等対応要員は、必要な資機材を携帯し、中央制御室まで移動する。移動後、中央制御室保管の可搬型計測器を使用する前に電池容量を確認し、残量が少ない場合は予備乾電池と交換する。</u></p> <p>④<u>重大事故等対応要員は、中央制御室のあらかじめ定められた端子台にて、測定対象パラメータの信号出力端子と可搬型計測器を接続し、測定を開始する。</u></p> <p>⑤<u>重大事故等対応要員は、可搬型計測器に表示される計測結果を読み取り、記録用紙に記録する。</u></p> <p>⑥<u>重大事故等対応要員は、計測結果を換算表により工学値に換算し、記録する。</u></p> <p>⑦<u>重大事故等対応要員は、計測結果を災害対策本部長代理に報告する。</u></p> <p>⑧<u>災害対策本部長代理は、計測結果を発電長へ報告する。</u></p>	<p>きるように、推定手順を整備する。</p> <p>b. 可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視 重大事故等時において、主要パラメータが計器の計測範囲を超過した場合、可搬型計測器による計測を行う手順を整備する。</p> <p>(a) 手順着手の判断基準 重大事故等時に、主要パラメータが計器の計測範囲を超過し、指示値が確認できない場合。</p> <p>(b) 操作手順 可搬型計測器によるパラメータ計測の概要は以下のとおり。また、タイムチャートを第1.15-5図に示す。</p> <p>①<u>当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、運転員に可搬型計測器によるパラメータの計測開始を指示する。</u></p> <p>②現場運転員B及びCは、可搬型計測器を使用する前に電池容量を確認し、残量が少ない場合は予備乾電池と交換する。</p> <p>③現場運転員B及びCは、<u>廃棄物処理建物1階のあらかじめ定められた端子台にて、測定対象パラメータの信号出力端子と可搬型計測器を接続し、測定を開始する。</u></p> <p>④現場運転員B及びCは、<u>可搬型計測器に表示される計測結果を読み取り、換算表により工学値に換算し、記録する。</u></p>	<p>⑥の相違</p> <p>・記載表現の相違 【柏崎6/7】 ⑧の相違</p> <p>・設備及び体制の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 島根2号炉は、可搬型計測器による計測を廃棄物処理建物1階(現場)で実施。対応要員として現場運転員2名を記載。</p> <p>柏崎6/7の可搬型計測器による計測は、運転員が中央制御室又は現場にて実施。対応要員として中央制御室運転員2名及び現場運転員2名を記載。</p> <p>東海第二の可搬型計測器による計測は、重大事故等対応要員が中央制御室にて実施。そのため緊急時対策所より中央制御室まで移動し、それに必要な手順を記載。対応要員として重大事故等対応要員2名を記載。(以下、⑮の相違)</p> <p>・体制の相違 【東海第二】 ⑦の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(c) 操作の成立性</p> <p>上記の現場対応は1測定点当たり、<u>中央制御室運転員2名、現場運転員2名</u>にて実施し、作業開始を判断してから所要時間は約18分で可能である。<u>また、中央制御室での計測の場合、中央制御室運転員2名にて実施し、作業開始を判断してから所要時間は約10分で可能である。</u></p> <p>円滑に作業ができるように、移動経路を確保し、<u>防護具、</u>照明及び通信連絡設備を整備する。</p>	<p>(c) 操作の成立性</p> <p>上記の操作対応は1測定点当たり、<u>重大事故等対応要員2名</u>にて実施し、作業開始を判断してから所要時間は約63分以内と想定する。2測定点以降は10分追加となる。</p> <p>円滑に作業ができるように、移動経路を確保し、<u>放射線防護具、</u>照明及び通信連絡設備を整備する。また、作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認する。</p>	<p>(c) 操作の成立性</p> <p>上記の操作対応は1測定点当たり、<u>現場運転員2名</u>にて実施し、作業開始を判断してから所要時間は<u>20分以内</u>で可能である。<u>2測定点以降は10分追加となる。</u></p> <p>円滑に作業できるように、移動経路を確保し、照明及び通信連絡設備を整備する。また、作業環境（作業空間、温度等）に支障がないことを確認する。</p>	<p>・体制及び運用の相違 【柏崎6/7、東海第二】 ⑮の相違。 設備構成、対応する要員の相違。また、それに起因する所要時間の相違（以下、⑯の相違）</p> <p>・運用の相違 【柏崎6/7、東海第二】 島根2号炉は、補助盤室での作業のため、防護具を使用しない</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失</p> <p>(1) 全交流動力電源喪失及び直流電源喪失</p> <p>全交流動力電源喪失，直流電源喪失等により計器電源が喪失した場合に，代替電源（交流，直流）から計器へ給電する手順及び可搬型計測器により，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測又は監視する。</p> <p>a. <u>所内蓄電式直流電源設備からの給電</u></p> <p>全交流動力電源喪失が発生した場合に，<u>所内蓄電式直流電源設備からの給電に関する手順は</u>，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p> <p>なお，<u>所内蓄電式直流電源設備からの給電により計測可能な計器について</u>第 1.15.2 表に示す。</p> <p>b. <u>常設代替交流電源設備，第二代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電</u></p> <p>全交流動力電源喪失が発生した場合に，常設代替交流電源設備，<u>第二代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電に関する手順は</u>，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p> <p>c. <u>可搬型直流電源設備又は直流給電車からの給電</u></p> <p>全交流動力電源喪失が発生し，直流電源が枯渇するおそれがある場合に，可搬型直流電源設備又は直流給電車からの給電に関する手順は，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p> <p>d. <u>可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視</u></p> <p>代替電源（交流，直流）からの給電が困難となり，中央制御室でのパラメータ監視が不能となった場合に，重要監視</p>	<p>1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失</p> <p>(1) 全交流動力電源喪失及び直流電源喪失</p> <p>全交流動力電源喪失，直流電源喪失等により計器電源が喪失した場合に，代替電源（交流，直流）から計器へ給電する手順及び可搬型計測器により，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測又は監視する。</p> <p>a. <u>所内常設直流電源設備又は常設代替直流電源設備からの給電</u></p> <p>全交流動力電源喪失が発生した場合に，<u>所内常設直流電源設備である 125V 系蓄電池 A 系，B 系又は常設代替直流電源設備である緊急用 125V 系蓄電池からの給電に関する手順は</u>，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p> <p>なお，<u>所内常設直流電源設備又は常設代替直流電源設備からの給電により計測可能な計器について</u>第 1.15-2 表に示す。</p> <p>b. <u>常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電</u></p> <p>全交流動力電源喪失が発生した場合に，常設代替交流電源設備である<u>常設代替高圧電源装置又は可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車からの給電に関する手順は</u>，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p> <p>c. <u>可搬型代替直流電源設備からの給電</u></p> <p>全交流動力電源喪失が発生し，直流電源が枯渇するおそれがある場合に，可搬型代替直流電源設備である<u>可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器からの給電に関する手順は</u>，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p> <p>d. <u>可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視</u></p> <p>代替電源（交流，直流）からの給電が困難となり，中央制御室でのパラメータ監視が不能となった場合に，重要監視</p>	<p>1.15.2.2 計測に必要な電源の喪失</p> <p>(1) 全交流動力電源喪失及び直流電源喪失</p> <p>全交流動力電源喪失及び直流電源喪失等により計器電源が喪失した場合に，代替電源（交流，直流）から計器へ給電する手順及び可搬型計測器により，重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測又は監視する。</p> <p>a. <u>所内常設蓄電式直流電源設備又は常設代替直流電源設備からの給電</u></p> <p>全交流動力電源喪失が発生した場合に，<u>所内常設蓄電式直流電源設備である B-115V 系蓄電池，B1-115V 系蓄電池（SA）又は常設代替直流電源設備である SA 用 115V 系蓄電池からの給電に関する手順は</u>，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整理する。</p> <p>なお，<u>所内常設蓄電式直流電源設備又は常設代替直流電源設備からの給電により計測可能な計器について</u>第 1.15-2 表に示す。</p> <p>b. <u>常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電</u></p> <p>全交流動力電源喪失が発生した場合に，常設代替交流電源設備である<u>ガスタービン発電機又は可搬型代替交流電源設備である高圧発電機車からの給電に関する手順は</u>，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p> <p>c. <u>可搬型直流電源設備又は直流給電車からの給電</u></p> <p>全交流動力電源喪失が発生し，直流電源が枯渇するおそれがある場合に，可搬型直流電源設備である<u>高圧発電機車，B1-115V 系充電器（SA），SA 用 115V 系充電器又は可搬型直流電源設備に関連する自主対策設備である直流給電車からの給電に関する手順は</u>，「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p> <p>d. <u>可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視</u></p> <p>代替電源（交流，直流）からの給電が困難となり，中央制御室でのパラメータ監視が不能となった場合に，重要監視</p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ①の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ①の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ①の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ②の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ②の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ③の相違。 【柏崎 6/7，東海第二】 島根 2 号炉は，代替所内電気設備及び常設充電器を經由して給電（以下，⑰の相違）</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち、手順着手の判断基準及び操作に必要なパラメータを可搬型計測器で計測又は監視を行う手順を整備する。</p> <p>可搬型計測器による計測対象の選定を行う際、同一パラメータにチャンネルが複数ある場合は、いずれか1つの適切なチャンネルを選定し計測又は監視する。同一の物理量について複数のパラメータがある場合は、いずれか1つの適切なパラメータを選定し計測又は監視する。</p> <p>なお、可搬型計測器により計測可能な計器については第1.15.2表に示す。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料1.15.5)</p> <p>(a) 手順着手の判断基準 計器電源が喪失し、中央制御室でパラメータ監視ができない場合。</p> <p>(b) 操作手順 <u>(現場での計測の場合)</u> 可搬型計測器によるパラメータ計測の概要は以下のとおり。また、タイムチャートを第1.15.5図に示す。 ①当直副長は、手順着手の判断基準に基づき、<u>運転員</u>に可搬型計測器によるパラメータの計測開始を指示する。</p> <p>②現場運転員C及びDは、可搬型計測器を使用する前に電池容量を確認し、残量が少ない場合は予備乾電池と交換する。</p> <p>③現場運転員C及びDは、<u>原子炉建屋地下1階又はタービン建屋地下中2階(6号炉)</u>のあらかじめ定められた端子台にて、測定対象パラメータの信号出力端子と可搬型計測器を接続し、測定を開始する。</p> <p>④現場運転員C及びDは、可搬型計測器に表示される計測結果を読み取り、<u>結果を中央制御室運転員A及びBに報告する。</u></p> <p>⑤中央制御室運転員A及びBは、<u>現場運転員C及びDからの計測結果を換算表により工学値に換算し、記録する。</u></p>	<p>視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち、手順着手の判断基準及び操作に必要なパラメータを可搬型計測器で計測又は監視を行う手順を整備する。</p> <p>可搬型計測器による計測対象の選定を行う際、同一パラメータにチャンネルが複数ある場合は、いずれか1つの適切なチャンネルを選定し計測又は監視する。同一の物理量について複数のパラメータがある場合は、いずれか1つの適切なパラメータを選定し計測又は監視する。</p> <p>なお、可搬型計測器により計測可能な計器については第1.15-2表に示す。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料 1.15.5)</p> <p>(a) 手順着手の判断基準 計器電源が喪失し、中央制御室でパラメータ監視ができない場合。</p> <p>(b) 操作手順 可搬型計測器によるパラメータ計測の概要は以下のとおり。また、タイムチャートを第1.15-5図に示す。 ①<u>発電長</u>は、手順着手の判断基準に基づき、<u>災害対策本部長代理に可搬型計測器によるパラメータの計測を依頼する。</u></p> <p>②<u>災害対策本部長代理は、重大事故等対応要員に可搬型計測器による計測開始を指示する。</u></p> <p>③<u>重大事故等対応要員は、必要な資機材を携帯し、中央制御室まで移動する。移動後、中央制御室保管の可搬型計測器を使用する前に電池容量を確認し、残量が少ない場合は予備乾電池と交換する。</u></p> <p>④<u>重大事故等対応要員は、中央制御室のあらかじめ定められた端子台にて、測定対象パラメータの信号出力端子と可搬型計測器を接続し、測定を開始する。</u></p> <p>⑤<u>重大事故等対応要員は、可搬型計測器に表示される計測結果を読み取り、記録用紙に記録する。</u></p> <p>⑥<u>重大事故等対応要員は、計測結果を換算表により工学値に換算し、記録する。</u></p>	<p>視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち、手順着手の判断基準及び操作に必要なパラメータを可搬型計測器で計測又は監視を行う手順を整備する。</p> <p>可搬型計測器による計測対象の選定を行う際、同一パラメータにチャンネルが複数ある場合は、いずれか1つの適切なチャンネルを選定し計測又は監視する。同一の物理量について複数のパラメータがある場合は、いずれか1つの適切なパラメータを選定し計測又は監視する。</p> <p>なお、可搬型計測器により計測可能な計器については第1.15-2表に示す。</p> <p style="text-align: right;">(添付資料 1.15.5)</p> <p>(a) 手順着手の判断基準 計器電源が喪失し、中央制御室でパラメータ監視ができない場合。</p> <p>(b) 操作手順 可搬型計測器によるパラメータ計測の概要は以下のとおり。また、タイムチャートを第1.15-5図に示す。 ①<u>当直副長</u>は、手順着手の判断基準に基づき、<u>運転員に可搬型計測器によるパラメータの計測開始を指示する。</u></p> <p>②現場運転員B、Cは、可搬型計測器を使用する前に電池容量を確認し、残量が少ない場合は予備乾電池と交換する。</p> <p>③現場運転員B、Cは、<u>廃棄物処理建物1階のあらかじめ定められた端子台にて、測定対象パラメータの信号出力端子と可搬型計測器を接続し、測定を開始する。</u></p> <p>④現場運転員B、Cは、<u>可搬型計測器に表示される計測結果を読み取り、換算表により工学値に換算し、記録する。</u></p>	<p>備考</p> <p>・設備及び体制の相違 【柏崎6/7，東海第二】 ⑮の相違 ・体制の相違 【東海第二】 ⑦の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(c) 操作の成立性</p> <p>上記の現場対応は1測定点当たり、<u>中央制御室運転員2名、現場運転員2名</u>にて実施し、作業開始を判断してから所要時間は約18分で可能である。また、<u>中央制御室での計測の場合、中央制御室運転員2名にて実施し、作業開始を判断してから所要時間は約10分で可能である。</u></p> <p>円滑に作業ができるように、<u>移動経路を確保し、防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。</u></p> <p>(添付資料1. 15. 4)</p> <p>e. 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>全交流動力電源喪失、直流電源喪失等により、計器電源が喪失した場合に、計器に給電する対応手段の優先順位を以下に示す。</p> <p>全交流動力電源喪失が発生した場合には、<u>所内蓄電式直流電源設備</u>から計測可能な計器に給電される。</p> <p><u>所内蓄電式直流電源設備</u>から給電されている間に、<u>常設代替交流電源設備、第二代替交流電源設備</u>又は可搬型代替交流電源設備から計器に給電する。</p> <p>常設代替交流電源設備、<u>第二代替交流電源設備</u>又は可搬型代替交流電源設備からの給電が困難となった場合で直流電源が枯渇するおそれがある場合は、<u>可搬型直流電源設備</u>又は直流給電車から計器に給電する。</p> <p>代替電源(交流、直流)からの給電が困難となった場合は、可搬型計測器により重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測又は監視する。</p>	<p>⑦<u>重大事故等対応要員は、計測結果を災害対策本部長代理に報告する。</u></p> <p>⑧<u>災害対策本部長代理は、計測結果を発電長へ報告する。</u></p> <p>(c) 操作の成立性</p> <p>上記の操作対応は1測定点当たり、<u>重大事故等対応要員2名</u>にて実施し、作業開始を判断してから所要時間は<u>63分以内</u>と想定する。2測定点以降は10分追加となる。</p> <p>円滑に作業ができるように、<u>移動経路を確保し、放射線防護具、照明及び通信連絡設備を整備する。</u>また、作業環境(作業空間、温度等)に支障がないことを確認する。</p> <p>(添付資料 1. 15. 4)</p> <p>e. 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>全交流動力電源喪失、直流電源喪失等により、計器電源が喪失した場合に、計器に給電する対応手段の優先順位を以下に示す。</p> <p>全交流動力電源喪失が発生した場合には、<u>所内常設直流電源設備</u>又は<u>常設代替直流電源設備</u>から計測可能な計器に給電される。</p> <p><u>所内常設直流電源設備</u>又は<u>常設代替直流電源設備</u>から給電されている間に、<u>常設代替交流電源設備</u>又は<u>可搬型代替交流電源設備</u>から計器に給電する。</p> <p>常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が困難となった場合で直流電源が枯渇するおそれがある場合は、<u>可搬型代替直流電源設備</u>から計器に給電する。</p> <p>代替電源(交流、直流)からの給電が困難となった場合は、可搬型計測器により重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測又は監視する。</p>	<p>(c) 操作の成立性</p> <p>上記の操作対応は1測定点当たり、<u>現場運転員2名</u>にて実施し、作業開始を判断してから所要時間は<u>20分以内</u>で可能である。2測定点以降は10分追加となる。</p> <p>円滑に作業できるように、<u>移動経路を確保し、照明及び通信連絡設備を整備する。</u>また、作業環境(作業空間、温度等)に支障がないことを確認する。</p> <p>(添付資料 1. 15. 4)</p> <p>e. 重大事故等時の対応手段の選択</p> <p>全交流動力電源喪失、直流電源喪失等により、計器電源が喪失した場合に、計器に給電する対応手段の優先順位を以下に示す。</p> <p>全交流動力電源喪失が発生した場合には、<u>所内常設蓄電式直流電源設備</u>又は<u>常設代替直流電源設備</u>から計測可能な計器に給電される。</p> <p><u>所内常設蓄電式直流電源設備</u>又は<u>常設代替直流電源設備</u>から給電されている間に、<u>常設代替交流電源設備</u>又は<u>可搬型代替交流電源設備</u>から計器に給電する。</p> <p>常設代替交流電源設備又は可搬型代替交流電源設備からの給電が困難となった場合で直流電源が枯渇するおそれがある場合は、<u>可搬型直流電源設備</u>又は<u>直流給電車</u>から計器に給電する。</p> <p>代替電源(交流、直流)からの給電が困難となった場合は、可搬型計測器により重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測又は監視する。</p>	<p>・体制及び運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑮, ⑯の相違</p> <p>・運用の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 島根 2号炉は、補助盤室での作業のため、防護具を使用しない</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ①の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ①, ②の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 ①の相違 【東海第二】 ③の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>1.15.3 重大事故等時のパラメータを記録する手順</p> <p>重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは、安全パラメータ表示システム (SPDS) により、計測結果を記録する。</p> <p>ただし、複数の計測結果を使用し計算により推定する主要パラメータ(使用した計測結果を含む)の値、現場操作時のみ監視する現場の指示値及び可搬型計測器で計測されるパラメータの値は、記録用紙に記録する。</p> <p>主要パラメータのうち記録可能なものについて、自主対策設備であるプロセス計算機により計測結果、<u>警報</u>等を記録する。</p> <p>有効監視パラメータの計測結果の記録について整理し、第1.15.5表に示す。</p> <p>(1) 手順着手の判断基準 重大事故等が発生した場合。</p> <p>(2) 操作手順 重大事故等が発生し、重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測結果を記録する手順の概要は以下のとおり。</p> <p>a. 安全パラメータ表示システム (SPDS) による記録 安全パラメータ表示システム (SPDS) は、常時記録であり、非常用電源又は代替電源から給電可能で、14日間の記録容量を持っている。重大事故等時のパラメータの値を継続して確認できるよう、記録された計測結果が記録容量を超える前に定期的にメディア(記録媒体)に保存する。</p> <p>b. 現場指示計の記録 現場運転員は、現場操作時に監視する手順着手の判断基準及び操作に必要なパラメータの現場指示計がある場合には、</p>	<p>1.15.3 重大事故等時のパラメータを記録する手順</p> <p>重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは、安全パラメータ表示システム (SPDS) により、計測結果を記録する。</p> <p>ただし、複数の計測結果を使用し計算により推定する主要パラメータ(使用した計測結果を含む)の値及び可搬型計測器で計測されるパラメータの値は、記録用紙に記録する。</p> <p>主要パラメータのうち記録可能なものについて、自主対策設備であるプロセス計算機及び記録計により計測結果、<u>警報</u>等を記録する。</p> <p>有効監視パラメータの計測結果の記録について整理し、第1.15-5表に示す。</p> <p>(1) 手順着手の判断基準 重大事故等が発生した場合。</p> <p>(2) 操作手順 重大事故等が発生し、重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測結果を記録する手順の概要は以下のとおり。</p> <p>a. 安全パラメータ表示システム (SPDS) による記録 安全パラメータ表示システム (SPDS) は、常時記録であり、<u>非常用所内電源設備である非常用ディーゼル発電機又は代替電源設備である緊急時対策所用発電機から</u>給電可能で、14日間の記録容量を持っている。重大事故等時のパラメータの値を継続して確認できるよう、記録された計測結果が記録容量を超える前に定期的にメディア(記録媒体)に保存する。</p>	<p>1.15.3 重大事故等時のパラメータを記録する手順</p> <p>重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータは、安全パラメータ表示システム (SPDS) により計測結果を記録する。</p> <p>ただし、複数の計測結果を使用し計算により推定する主要パラメータ(使用した計測結果を含む)の値、<u>現場操作時のみ監視する現場の指示値及び可搬型計測器で計測されるパラメータの値は</u>、記録用紙に記録する。</p> <p>主要パラメータのうち記録可能なものについて、自主対策設備である<u>運転監視用計算機及び中央制御室記録計</u>により計測結果等を記録する。</p> <p>有効監視パラメータの計測結果の記録について整理し、第1.15-5表に示す。</p> <p>(1) 手順着手の判断基準 重大事故等が発生した場合。</p> <p>(2) 操作手順 重大事故等が発生し、重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測結果を記録する手順の概要は以下のとおり。</p> <p>a. 安全パラメータ表示システム (SPDS) による記録 安全パラメータ表示システム (SPDS) は、常時記録であり、<u>非常用交流電源設備である非常用ディーゼル発電機又は代替電源設備である緊急時対策所用発電機から</u>給電可能で、14日間の記録容量を持っている。重大事故等時のパラメータの値を継続して確認できるよう、記録された計測結果が記録容量を超える前に定期的にメディア(記録媒体)に保存する。</p> <p>b. <u>現場指示計の記録</u> <u>現場運転員は、現場操作時に監視する手順着手の判断基準及び操作に必要なパラメータの現場指示計がある場合に</u></p>	<p>備考</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 島根2号炉は、現場操作時のみ監視する現場の指示値を記録する手順を記載(以下、⑱の相違)</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ⑤の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ④, ⑤の相違</p> <p>・設備の相違 【東海第二】 ⑱の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>記録用紙へ記録する。</p> <p>c. 可搬型計測器の記録 中央制御室運転員は、「1.15.2.1(2)b. 可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視」又は「1.15.2.2(1) d. 可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視」で得られた可搬型計測器で計測されたパラメータの値を記録用紙に記録する。</p> <p>d. <u>プロセス計算機</u>の記録 (a) <u>発電日誌</u> プロセス計算機が稼働状態にあれば、定められたプロセスの計測結果を定時ごとに自動で記録し、中央制御室にて日ごとに自動で帳票印刷する。</p> <p>(b) <u>警報記録</u> プロセス計算機が稼働状態にあれば、<u>プロセス値の異常な状態による中央制御盤の警報発生時、警報の状態を記録し、中央制御室にて日ごとに自動で帳票印刷する。</u> プラントの過渡変化による<u>重要警報のファーストヒット警報発生時、その発生順序(シーケンス)、トリップ状態、工学的安全施設作動信号及び工学的安全施設の作動状況を記録し、中央制御室にて日ごとに自動で帳票印刷する。</u></p> <p>(c) 事故時データ収集記録 プロセス計算機が稼働状態にあれば、事象発生前後のプラント状態の推移を把握するため、定められたプロセス値のデータを自動で収集、記録し、<u>運転員等は、中央制御室にて事象発生後に手動で帳票印刷する。</u></p> <p>(3) 操作の成立性</p>	<p>b. 可搬型計測器の記録 <u>重大事故等対応要員</u>は、「1.15.2.1(2) b. 可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視」又は「1.15.2.2(1) d. 可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視」で得られた可搬型計測器で計測されたパラメータの値を記録用紙に記録する。</p> <p>c. <u>プロセス計算機</u>の記録 (a) <u>運転記録</u> プロセス計算機が稼働状態にあれば、定められたプロセスの計測結果を定時ごとに自動で記録し、中央制御室にて日ごとに自動で帳票印刷する。</p> <p>(b) <u>警報記録</u> プロセス計算機が稼働状態にあれば、<u>プロセス値の異常な状態による中央制御盤の警報発生時、警報の状態を記録し、中央制御室にて日ごとに自動で帳票印刷する。</u> プラントの過渡変化による<u>重要警報のファーストヒット警報発生時、その発生順序(シーケンス)、トリップ状態、工学的安全施設作動信号及び工学的安全施設の作動状況を記録し、中央制御室にて日ごとに自動で帳票印刷する。</u></p> <p>(c) 事故時データ収集記録 プロセス計算機が稼働状態にあれば、事象発生前後のプラント状態の推移を把握するため、定められたプロセス値のデータを自動で収集、記録し、<u>運転員等は、中央制御室にて事象発生後に手動で帳票印刷する。</u></p> <p>d. <u>記録計による記録</u> <u>記録計が稼働状態であれば、定められたプロセスの計測結果を、中央制御室にてチャート用紙に自動で記録する。</u></p> <p>(3) 操作の成立性</p>	<p><u>は、記録用紙へ記録する。</u></p> <p>c. 可搬型計測器の記録 <u>現場運転員</u>は、「1.15.2.1(2)b. 可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視」又は「1.15.2.2(1) d. 可搬型計測器によるパラメータ計測又は監視」で得られた可搬型計測器で計測されたパラメータの値を記録用紙に記録する。</p> <p>d. <u>運転監視用計算機</u>の記録 (a) <u>運転日誌</u> <u>運転監視用計算機</u>が稼働状態にあれば、定められたプロセスの計測結果を定時ごとに自動で記録し、中央制御室にて日ごとに自動で帳票印刷する。</p> <p>(b) <u>状態変化記録</u> <u>運転監視用計算機</u>が稼働状態にあれば、<u>プロセス値の異常な状態変化を記録し、中央制御室にて日ごとに自動で帳票印刷する。</u> プラントの過渡変化による<u>トリップ事象発生時、その発生順序(シーケンス)、トリップ状態、工学的安全施設作動信号及び工学的安全施設作動状況を記録し、中央制御室にて事象発生時に自動で帳票印刷する。</u></p> <p>(c) 事故時データ収集記録 <u>運転監視用計算機</u>が稼働状態にあれば、事象発生前後のプラント状態の推移を把握するため、定められたプロセス値のデータを自動で収集、記録し、中央制御室にて事象発生時に<u>自動で帳票印刷する。</u></p> <p>e. <u>中央制御室記録計による記録</u> <u>中央制御室記録計が稼働状態であれば、定められたプロセスの計測結果を、中央制御室にてチャート用紙に自動で記録する。</u></p> <p>(3) 操作の成立性</p>	<p>備考</p> <p>・体制の相違 【東海第二】 ⑥の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ④, ⑩の相違</p> <p>・設備及び運用の相違 【柏崎6/7, 東海第二】 ⑩の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎6/7】 ⑤の相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>安全パラメータ表示システム (SPDS) による記録は、安全パラメータ表示システム (SPDS) の記録容量 (14 日間) を超える前に、<u>5号炉原子炉建屋内緊急時対策所</u>にて緊急時対策要員1名で行う。室内での端末操作であるため、対応が可能である。</p> <p>現場指示計及び可搬型計測器の記録は記録用紙への記録であり、<u>運転員1名</u>にて対応が可能である。</p> <p><u>プロセス計算機による記録のうち、事故時データ収集記録の帳票印刷は、中央制御室内での端末操作であるため、運転員1名で対応が可能である。</u></p> <p>1.15.4 その他の手順項目にて考慮する手順</p> <p>審査基準 1.9, 1.10, 1.14 については、各審査基準において要求事項があるため、以下のとおり各々の手順において整備する。</p> <p>原子炉格納容器内の水素濃度監視に関する手順は「1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等」にて整備する。</p> <p>原子炉建屋内の水素濃度監視に関する手順は「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」にて整備する。</p> <p>全交流動力電源喪失時の代替電源確保に関する手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p>	<p>安全パラメータ表示システム (SPDS) による記録は、安全パラメータ表示システム (SPDS) の記録容量 (14 日間) を超える前に、<u>緊急時対策所にて災害対策要員2名</u>で行う。室内での端末操作であるため、対応が可能である。</p> <p>可搬型計測器の記録は記録用紙への記録であり、<u>重大事故等対応要員2名</u>にて対応が可能である。</p> <p><u>プロセス計算機による記録のうち、事故時データ収集記録の帳票印刷は、中央制御室内での端末操作であるため、運転員等1名で対応が可能である。</u>また、記録計に記録されたチャート紙の交換は、<u>中央制御室にて運転員等1名</u>で対応が可能である。</p> <p>1.15.4 その他の手順項目にて考慮する手順</p> <p>審査基準 1.9, 1.10, 1.11, 1.14, 1.18 については、各審査基準において要求事項があるため、以下のとおり各々の手順において整備する。</p> <p>原子炉格納容器内の水素濃度監視に関する手順は「1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等」にて整備する。</p> <p>原子炉建屋内の水素濃度監視に関する手順は「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」にて整備する。</p> <p>使用済燃料プールの監視に関する手順は「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて整備する。</p> <p>全交流動力電源喪失時の代替電源確保に関する手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p> <p>安全パラメータ表示システム (SPDS) に関する手順は「1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等」にて整備する。</p>	<p>安全パラメータ表示システム (SPDS) による記録は、安全パラメータ表示システム (SPDS) の記録容量 (14 日間) を超える前に、<u>緊急時対策所にて緊急時対策要員1名</u>で行う。室内での端末操作であるため、対応が可能である。</p> <p><u>現場指示計及び可搬型計測器の記録は記録用紙への記録であり、現場運転員2名</u>で対応が可能である。</p> <p><u>また、中央制御室記録計に記録されたチャート紙の交換は、中央制御室運転員1名</u>で対応が可能である。</p> <p>1.15.4 その他の手順項目にて考慮する手順</p> <p>審査基準 1.9, 1.10, <u>1.11</u>, 1.14, <u>1.18</u>については、各審査基準において要求事項があるため、以下のとおり各々の手順において整備する。</p> <p>原子炉格納容器内の水素濃度監視に関する手順は「1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等」にて整備する。</p> <p>原子炉建物内の水素濃度監視に関する手順は「1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等」にて整備する。</p> <p><u>燃料プールの監視に関する手順は「1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等」にて整備する。</u></p> <p>全交流動力電源喪失時の代替電源確保に関する手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</p> <p><u>安全パラメータ表示システム (SPDS) に関する手順は「1.18 緊急時対策所の居住性等に関する手順等」にて整備する。</u></p>	<p>・体制及び設備の相違 【東海第二】 ⑥, ⑩, ⑱の相違</p> <p>・設備の相違 【柏崎 6/7, 東海第二】 ⑩の相違 島根 2号炉は、運転監視用計算機が自動で帳票印刷する 【柏崎 6/7】 ⑤の相違</p> <p>・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉は、技術的能力 1.11 に燃料プール監視カメラの監視手順を、技術的能力 1.18 に安全パラメータ表示システム (SPDS) に関する手順を記載</p>

第1.15.1表 事故時に必要な計装に関する手順

対応手段, 対処設備, 手順書一覧

分類	機能喪失を想定する 重大事故等対処設備	対応 手段	対処設備	手順書	
監視機能喪失時	計器の故障	他チャンネル による計測	主要パラメータの他チャンネルの重 要計器	アクシデントマネジメントの手引き 「重要監視計器復旧」	
			主要パラメータの他チャンネルの常 用計器		
	代替パラメータ による推定	重要代替計器	重大事故等 自主対策 設備		
		常用代替計器	重大事故等 自主対策 設備		
計器の計測範囲を超えた場合	代替パラメータ による推定	重要代替計器	重大事故等 自主対策 設備	アクシデントマネジメントの手引き 「重要監視計器復旧」	
		常用代替計器	重大事故等 自主対策 設備		
	可搬型計測器	可搬型計測器	重大事故等 自主対策 設備	AM設備別操作手順書 「可搬計器によるパラメータ計測」	
計器電源喪失時	全交流動力電源喪失 直流電源喪失	代替電源(交流) からの給電	常設代替交流電源設備	事故時運転操作手順書(微候ベース) 「交流/直流電源供給回復」	
			可搬型代替交流電源設備		
			第二代替交流電源設備		
		代替電源(直流) からの給電	所内蓄電式直流電源設備	重大事故等 自主対策 設備	
			可搬型直流電源設備		
			直流給電車及び可搬型代替交流電源 設備		重大事故等 自主対策 設備
可搬型計測器	可搬型計測器	重大事故等 自主対策 設備	AM設備別操作手順書 「可搬計器によるパラメータ計測」		
-	-	パラメータ記録	安全パラメータ表示システム(SPDS) (データ伝送装置, 緊急時対策支援 システム伝送装置, SPDS表示装置)	緊急時対策本部運営要領	
			プロセス計算機		重大事故等 自主対策 設備
			記録計		重大事故等 自主対策 設備

第1.15-1表 事故時に必要な計装に関する手順

対応手段, 対処設備, 手順書一覧

分類	機能喪失を想定する 重大事故等対処設備	対応 手段	対処設備	手順書	
監視機能喪失時	計器の故障	他チャンネル による計測	主要パラメータの他チャンネルの重 要計器	AM設備別操作手順書 重大事故等対策要領	
			主要パラメータの他チャンネルの常 用計器		
	代替パラメータ による推定	重要代替計器	重大事故等 自主対策 設備		
		常用代替計器	重大事故等 自主対策 設備		
計器の計測範囲を超え た場合	代替パラメータ による推定	重要代替計器	重大事故等 自主対策 設備	AM設備別操作手順書 重大事故等対策要領	
		常用代替計器	重大事故等 自主対策 設備		
	可搬型計測器	可搬型計測器	重大事故等 自主対策 設備		
計器電源喪失時	全交流動力電源喪失 直流電源喪失	(交流)から の給電	常設代替交流電源設備	非常時運転手順書II 「電源供給回復」 非常時運転手順書II 「停止時電源復旧」 AM設備別操作手順書 重大事故等対策要領	
			可搬型代替交流電源設備		
			所内常設直流電源設備		
		(直流)から の給電	常設代替直流電源設備	重大事故等 自主対策 設備	
			可搬型代替直流電源設備		
			可搬型計測器		重大事故等 自主対策 設備
	可搬型計測器	可搬型計測器	重大事故等 自主対策 設備		
-	-	パラメータ記録	安全パラメータ表示システム(SPDS) (データ伝送装置, 緊急時対策支援 システム伝送装置, SPDSデータ 表示装置)	重大事故等 自主対策 設備	
			プロセス計算機		重大事故等 自主対策 設備
			記録計		重大事故等 自主対策 設備

第1.15-1表 事故時に必要な計装に関する手順

対応手段, 対処設備, 手順書一覧

分類	機能喪失を想定する 重大事故等対処設備	対応 手段	対処設備	手順書	
監視機能喪失時	計器の故障	他チャンネル による計測	主要パラメータの他チャンネルの重要計 器	原子力災害対策手順書 「重要計器の監視・復旧」	
			主要パラメータの他チャンネルの常用計 器		
	代替パラメータ による推定	重要代替計器	重大事故等 自主対策 設備		
		常用代替計器	重大事故等 自主対策 設備		
計器の計測範囲を超え た場合	代替パラメータ による推定	重要代替計器	重大事故等 自主対策 設備	原子力災害対策手順書 「重要計器の監視・復旧」	
		常用代替計器	重大事故等 自主対策 設備		
	可搬型計測器	可搬型計測器	重大事故等 自主対策 設備	事故時操作要領書(微候ベース) 「電源復旧」 AM設備別操作要領書 「可搬型計測器による計測」	
計器電源喪失時	全交流動力電源喪失 直流電源喪失	代替電源(交流) からの給電	常設代替交流電源設備	事故時操作要領書(微候ベース) 「電源復旧」	
			可搬型代替交流電源設備		
			所内常設蓄電式直流電源設備		
		代替電源(直流) からの給電	常設代替直流電源設備	重大事故等 自主対策 設備	
			可搬型直流電源設備		
			直流給電車及び可搬型常設代替交流電源 設備		重大事故等 自主対策 設備
可搬型計測器	可搬型計測器	重大事故等 自主対策 設備	事故時操作要領書(微候ベース) 「電源復旧」 AM設備別操作要領書 「可搬型計測器による計測」		
-	-	パラメータ記録	安全パラメータ表示システム(SPDS) (SPDSデータ収集サーバ, SPDS伝 送サーバ, SPDSデータ表示装置)	原子力災害対策手順書 「SPDSによるパラメータ記録結 果の保存」	
			運転監視用計算機		重大事故等 自主対策 設備
			中央制御室記録計		重大事故等 自主対策 設備

・設備の相違
【柏崎6/7】
②, ⑤の相違
島根2号炉は, 運転
監視用計算機が自動で
帳票印刷する
【東海第二】
③の相違

第1.15.2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（1/17）

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源*13	検出器の種類	可搬型計測器 図 No.
① 原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度	2	0~350℃	最大値：300℃*4	重大事故等時における損傷炉心の冷却状態を把握し、適切に対応するための判断基準(300℃)に対して、350℃まで監視可能。	— (Ss)	AM用 直流電源	熱電対	⑩
	原子炉圧力*				「②原子炉圧力容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ。				
	原子炉圧力(SA)*1								
	原子炉水位(広帯域)*1								
	原子炉水位(燃料域)*1								
残留熱除去系熱交換器入口温度*1	原子炉水位(SA)*1				「②原子炉圧力容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ。				
	残留熱除去系熱交換器入口温度*1				「⑩最終ヒートシンクの確保（残留熱除去系）」を監視するパラメータと同じ。				

*1：重要代替監視パラメータ *2：重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
 *3：局部出力領域モニタの検出器は208個であり、平均出力領域モニタの各チャンネルには、52個ずつの信号が入力される。
 *4：設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
 *5：基準点は蒸気乾燥機スカーツ下流（原子炉圧力容器等レベルより122tcm）、*6：基準点は有効燃料棒頂部（原子炉圧力容器等レベルより905cm）
 *7：水位は炉心部に発生するボイドを含むため、有効燃料棒頂部を下回ることはない。
 *8：重大事故等時に使用する設備のため、設計基準事故時は値なし。*9：T.M.S.L.=東京湾平均海面
 *10：炉心損傷は、原子炉停止後の経過時間における格納容器内雰囲気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約10Sv/h（経過時間とともに判断値は低くなる）であり、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
 *11：検出点は14箇所、*12：検出点は8箇所
 *13：所内蓄電式直流電源設備からの給電により計測可能な計器は、AM用直流電源及び区分Ⅰ直流電源を電源とした計器である。

第1.15-2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（1/16）

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源*14	検出器の種類	可搬型計測器 図 No.
① 原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度	4	0~500℃	302℃以下*4	重大事故等時における損傷炉心の冷却状態を把握し、適切に対応するための判断基準(300℃)に対して、500℃まで監視可能。	— (Ss)	緊急用 直流電源	熱電対	⑩
	原子炉圧力*				「②原子炉圧力容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ。				
	原子炉圧力(SA)*2								
	原子炉水位(広帯域)*1								
	原子炉水位(燃料域)*1								
残留熱除去系熱交換器入口温度*1	原子炉水位(SA燃料域)*1				「②原子炉圧力容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ。				
	残留熱除去系熱交換器入口温度*1				「⑩最終ヒートシンクの確保（残留熱除去系）」を監視するパラメータと同じ。				
② 原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力*2	2	0~10.5MPa [gauge]	8.62MPa [gauge] 以下	原子炉圧力容器最高使用圧力(8.62MPa [gauge])の1.2倍(10.34MPa [gauge])を監視可能。	S	緊急用 直流電源	弾性圧力 検出器	⑩
	原子炉圧力(SA)*2	2	0~10.5MPa [gauge]	8.62MPa [gauge] 以下		— (Ss)	緊急用 直流電源	弾性圧力 検出器	⑩
	原子炉水位(広帯域)*1								
	原子炉水位(燃料域)*1								
	原子炉水位(SA広帯域)*1								
残留熱除去系熱交換器入口温度*1	原子炉水位(SA燃料域)*1				「②原子炉圧力容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ。				
	原子炉圧力容器温度*1				「①原子炉圧力容器内の温度」を監視するパラメータと同じ。				

*1：重要代替監視パラメータ *2：重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
 *3：平均出力領域計装A~Fの6チャンネルのうち、A、Bの2チャンネルは対象。平均出力領域計装のA、C、Eチャンネルにはそれぞれ21個、B、D、Fにはそれぞれ22個の検出器がある。
 *4：設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
 *5：基準点は蒸気乾燥機スカーツ下流（原子炉圧力容器等レベルより1,340cm）、*6：基準点は有効燃料棒頂部（原子炉圧力容器等レベルより920cm）
 *7：ペグズタル底面（コリウムシールド上表面：EL.11,806mm）からの高さ。
 *8：重大事故等時に使用する設備のため、設計基準事故時は値なし。*9：基準点は通常運転水位：EL.3,030mm（サブプレッジョン・チェンバ底部より7,030mm）
 *10：炉心損傷は、原子炉停止後の経過時間における格納容器内雰囲気放射線モニタの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約90Sv/h（経過時間とともに判断値は低くなる）であり、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
 *11：検出点2箇所、*12：検出点8箇所、*13：基準点は使用済燃料プツク上端：EL.39,377mm（使用済燃料プツク底部より4,688mm）
 *14：蓄電池（所内蓄電式直流電源設備及び常設代替監視電源設備）からの給電により計測可能な計器は、区分Ⅰ、Ⅱ直流電源及び緊急用直流電源を電源とした計器である。

第1.15-2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ（重大事故等対処設備）（1/18）

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源*15	検出器の種類	可搬型計測器 図 No.
① 原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度(SA)	2	0~500℃	最大値： 302℃	重大事故等時における損傷炉心の冷却状態を把握し、適切に対応するための判断基準(300℃)に対して、500℃まで監視可能。	— (Ss)	SA用 直流電源	熱電対	⑩
	原子炉圧力*1				「②原子炉圧力容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ。				
	原子炉圧力(SA)*1								
	原子炉水位(広帯域)*1								
	原子炉水位(燃料域)*1								
残留熱除去系熱交換器入口温度*1	原子炉水位(SA)*1				「②原子炉圧力容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ。				
	原子炉圧力容器温度*1				「①原子炉圧力容器内の温度」を監視するパラメータと同じ。				
② 原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力*2	2	0~10MPa [gauge]	最大値： 8.59MPa [gauge]	重大事故等時における原子炉圧力容器最高圧力(8.91MPa [gauge])を包絡する範囲として設定。なお、主蒸気速がし安全弁の自動開閉により変動する範囲についても計測範囲に包絡されており、監視可能である。	S	区分Ⅰ、Ⅱ 交流電源	弾性圧力 検出器	⑩
	原子炉圧力(SA)*2	1	0~11MPa [gauge]	最大値： 8.25MPa [gauge]	原子炉圧力容器最高使用圧力(8.62MPa [gauge])の1.2倍(10.34MPa [gauge])を監視可能。	— (Ss)	SAⅢ 直流電源	弾性圧力 検出器	⑩
	原子炉水位(広帯域)*1								
	原子炉水位(燃料域)*1								
	原子炉水位(SA)*1					「③原子炉圧力容器内の水位」を監視するパラメータと同じ。			
残留熱除去系熱交換器入口温度*1	原子炉圧力容器温度(SA)*1				「①原子炉圧力容器内の温度」を監視するパラメータと同じ。				
	原子炉圧力容器温度*1				「①原子炉圧力容器内の温度」を監視するパラメータと同じ。				

*1：重要代替監視パラメータ *2：重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
 *3：基準点は気水分離器下流（原子炉圧力容器等レベルより1328mm）、*4：基準点はサブプレッジョン・プツル通常水位(EL5610)。
 *5：基準点は格納容器底面（EL10100）、*6：基準点はコリウムシールド上表面（EL6700）
 *7：局部出力領域計装の検出器は124個であり、平均出力領域計装の各チャンネルには14個又は17個の信号が入力される。
 *8：重大事故等時に使用する設備のため、設計基準事故時は値なし。
 *9：炉心損傷は原子炉停止後の経過時間における格納容器内雰囲気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約10Sv/h（経過時間とともに低くなる）であり設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
 *10：検出点4箇所、*11：検出点17箇所、*12：所内蓄電式直流電源設備及び常設代替監視電源設備からの給電により計測可能な計器は、SAⅢ直流電源、区分Ⅱ直流電源及び区分Ⅱ-バイタル交流電源を電源とした計器である。

- ・設備の相違
- 【柏崎6/7, 東海第二】
- ⑩の相違

第1.15.2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (2/17)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源 ^{*13}	検出器の 種類	可搬型 計測器	第1.15.3 図No.
② 原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力 ^{*2}	3	0~10MPa[gage]	最大値: 8.48MPa[gage]	重大事故等時における原子炉圧力容器最高圧力(8.92MPa[gage])を包摂する範囲として設定。なお、主蒸気速が安全弁の自動操作により変動する範囲についても計測範囲に包摂されており、監視可能である。	S	区分Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ 直流電源	弾性圧力 検出器	可	㉑
	原子炉圧力(SA) ^{*2}	1	0~11MPa[gage]	最大値: 8.48MPa[gage]	原子炉圧力容器最高使用圧力(8.62MPa[gage])の1.2倍(10.34MPa[gage])を監視可能。	- (Ss)	AM用 直流電源	弾性圧力 検出器	可	㉒
原子炉圧力容器内の圧力	原子炉水位(広帯域) ^{*1}									
	原子炉水位(燃料域) ^{*1}									
	原子炉水位(SA) ^{*1}									
原子炉圧力容器温度 ^{*1}										

*1: 重要代替監視パラメータ及び重要監視パラメータのうち、平均出力領域モニタの各チャンネルには、52個ずつの信号が入力される。
 *2: 高部出力領域モニタの検出器は208個であり、平均出力領域モニタの各チャンネルには、52個ずつの信号が入力される。
 *3: 設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
 *4: 設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
 *5: 基準点は蒸気乾燥器スケルトン下部(原子炉圧力容器等レベルより1224cm)。*6: 基準点は有効燃料棒頂部(原子炉圧力容器等レベルより945cm)
 *6: 基準点は有効燃料棒頂部を下行することはない。
 *7: 水位は炉心部から発生するボイドを含んでいるため、有効燃料棒頂部を下行することはない。
 *8: 重大事故等時における格納容器内蒸気放熱線レベルの値で判断する。原子炉停止直後は約10Sv/h(経過時間とともに判断値は低くなる)であり、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下行する。
 *9: T.M.S.L.=東京湾平均海面
 *10: 炉心損傷は、原子炉停止後の経過時間における格納容器内蒸気放熱線レベルの値で判断する。原子炉停止直後は約10Sv/h(経過時間とともに判断値は低くなる)であり、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下行する。
 *11: 検出点は14箇所。*12: 検出点は8箇所
 *13: 所内蓄電式直流電源設備からの給電により計測可能な計器は、AM用直流電源及び区分Ⅰ直流電源を電源とした計器である。

「③原子炉圧力容器内の水位」を監視するパラメータと同じ。

「④原子炉圧力容器内の温度」を監視するパラメータと同じ。

【(1/16)の引用】

第1.15-2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (1/16)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源 ^{*14}	検出器の 種類	可搬型 計測器	第1.15-3 図No.
① 原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度	4	0~500℃	302℃以下 ^{*4}	重大事故等時における炉心の冷却状態を把握し、適切に対応するための判断基準(300℃)に対して、500℃まで監視可能。	- (Ss)	緊急用 直流電源	熱電対	可	㉓
	原子炉圧力 ^{*1}									
② 原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力(SA) ^{*2}	2	0~10.5MPa[gage]	8.62MPa[gage]以下	「②最終ヒートシートの確保(残留熱除去系)」を監視するパラメータと同じ。	S	区分Ⅰ,Ⅱ 直流電源	弾性圧力 検出器	可	㉔
	原子炉水位(広帯域) ^{*1}	2	0~10.5MPa[gage]	8.62MPa[gage]以下	「②最終ヒートシートの確保(残留熱除去系)」を監視するパラメータと同じ。	- (Ss)	緊急用 直流電源	弾性圧力 検出器	可	㉕
	原子炉水位(燃料域) ^{*1}									
	原子炉水位(SA広帯域) ^{*1}									
	原子炉水位(SA燃料域) ^{*1}									
	原子炉圧力容器温度 ^{*1}									

*1: 重要代替監視パラメータ。*2: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち、A, Bの2チャンネルにはそれぞれ21個、C, Eチャンネルにはそれぞれ21個、D, Fにはそれぞれ22個の検出器がある。
 *3: 設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
 *4: 設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
 *5: 基準点は蒸気乾燥器スケルトン下部(原子炉圧力容器等レベルより1,340cm)。*6: 基準点は有効燃料棒頂部(原子炉圧力容器等レベルより920cm)
 *6: 基準点は有効燃料棒頂部を下行することはない。
 *7: 水位は炉心部から発生するボイドを含んでいるため、有効燃料棒頂部を下行することはない。
 *8: 重大事故等時における格納容器内蒸気放熱線レベルの値で判断する。原子炉停止直後は約10Sv/h(経過時間とともに判断値は低くなる)であり、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下行する。
 *9: T.M.S.L.=東京湾平均海面
 *10: 炉心損傷は、原子炉停止後の経過時間における格納容器内蒸気放熱線レベルの値で判断する。原子炉停止直後は約10Sv/h(経過時間とともに判断値は低くなる)であり、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下行する。
 *11: 検出点は14箇所。*12: 検出点は8箇所
 *13: 所内蓄電式直流電源設備からの給電により計測可能な計器は、AM用直流電源及び緊急用直流電源を電源とした計器である。

【(1/18)の引用】

第1.15-2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (1/18)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源 ^{*15}	検出器の 種類	可搬型 計測器	第1.15-3 図No.
① 原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度(SA)	2	0~500℃	最大値: 302℃	重大事故等時における炉心の冷却状態を把握し、適切に対応するための判断基準(300℃)に対して、500℃まで監視可能。	- (Ss)	SA用 直流電源	熱電対	可	㉖
	原子炉圧力 ^{*1}									
	原子炉圧力(SA) ^{*1}									
	原子炉水位(広帯域) ^{*1}									
② 原子炉圧力容器内の圧力	原子炉水位(広帯域) ^{*1}	2	0~10MPa[gage]	最大値: 8.59MPa[gage]	重大事故等時における原子炉圧力容器最高使用圧力(8.91MPa[gage])を包摂する範囲として設定。なお、主蒸気速が安全弁の自動操作により変動する範囲についても計測範囲に包摂されており、監視可能である。	S	区分Ⅰ,Ⅱ 交流電源	弾性圧力 検出器	可	㉗
	原子炉圧力(SA) ^{*2}	1	0~11MPa[gage]	最大値: 8.59MPa[gage]	原子炉圧力容器最高使用圧力(8.62MPa[gage])の1.2倍(10.34MPa[gage])を監視可能。	- (Ss)	SA用 直流電源	弾性圧力 検出器	可	㉘
	原子炉水位(燃料域) ^{*1}									
	原子炉水位(SA) ^{*1}									

*1: 重要代替監視パラメータ。*2: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータのうち、A, Bの2チャンネルにはそれぞれ21個、C, Eチャンネルにはそれぞれ21個、D, Fにはそれぞれ22個の検出器がある。
 *3: 設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
 *4: 設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
 *5: 基準点は蒸気乾燥器スケルトン下部(原子炉圧力容器等レベルより1,340cm)。*6: 基準点は有効燃料棒頂部(原子炉圧力容器等レベルより920cm)
 *6: 基準点は有効燃料棒頂部を下行することはない。
 *7: 水位は炉心部から発生するボイドを含んでいるため、有効燃料棒頂部を下行することはない。
 *8: 重大事故等時における格納容器内蒸気放熱線レベルの値で判断する。原子炉停止直後は約10Sv/h(経過時間とともに判断値は低くなる)であり、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下行する。
 *9: T.M.S.L.=東京湾平均海面
 *10: 炉心損傷は、原子炉停止後の経過時間における格納容器内蒸気放熱線レベルの値で判断する。原子炉停止直後は約10Sv/h(経過時間とともに判断値は低くなる)であり、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下行する。
 *11: 検出点は14箇所。*12: 検出点は8箇所
 *13: 所内蓄電式直流電源設備からの給電により計測可能な計器は、AM用直流電源及び緊急用直流電源を電源とした計器である。

備考
 ・設備の相違
 【柏崎6/7, 東海第二】
 ㉑の相違

第1.15.2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (3/17)

分類	重要監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源 ^{※11}	検出器の種類	可搬型計測器	第1.15.3 図 No.
④ 原子炉圧力容器内の水位	重要代替監視パラメータ	3	-3240～-3500mm ^{※2}	-6872～-1650mm ^{※2,7}	炉心の冷却状況を把握する上で、原子炉水位制御範囲(レベル3～8)及び有効燃料体底部まで監視可能。	S	区分I、II、III 直流電源	差圧式水位検出器	可	④
	原子炉水位(広帯域) ^{※2}	2	-1600～-1300mm ^{※2}	-5830～-4830mm ^{※2,7}		S	区分I、II 直流電源	差圧式水位検出器	可	④
	原子炉水位(燃料域) ^{※2}	1	-3240～-3500mm ^{※2}	-6872～-1650mm ^{※2,7}		— (SS)	AM用 直流電源	差圧式水位検出器	可	④
	原子炉水位(SA) ^{※2}	1	-8000～-3500mm ^{※2}	-6872～-1650mm ^{※2,7}		— (SS)	AM用 直流電源	差圧式水位検出器	可	④
④ 原子炉圧力容器内の水位	高圧代替注水系統流量 ^{※1}									
	復水供給水系統流量 (RR A系代替注水流量) ^{※1}									
	復水供給水系統流量 (RR B系代替注水流量) ^{※1}									
	原子炉隔離時冷却系統流量 ^{※1}									
	高圧炉心注水系統流量 ^{※1}									
	残留熱除去系統流量 ^{※1}									
	原子炉圧力(SA) ^{※1}									
	原子炉圧力(S/C) ^{※1}									
	格納容器内圧力(S/C) ^{※1}									
	重要代替監視パラメータ									

「④原子炉圧力容器への注水量」を監視するパラメータと同じ。

「②原子炉圧力容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ。

「⑦原子炉格納容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ。

※1：重要代替監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
 ※2：重要監視パラメータの検出器は208個であり、平均出力領域モニタの各チャンネルには、52個ずつの信号が入力される。
 ※3：局部出力領域モニタの検出器は208個であり、平均出力領域モニタの各チャンネルには、52個ずつの信号が入力される。
 ※4：設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
 ※5：設計基準事故時に発生するボイドを含んだため、有効燃料体底部を下方のことではない。
 ※6：基準点は有効燃料体底部(原子炉圧力容器等レベルより905cm)
 ※7：水位は炉心部から発生するボイドを含んだため、有効燃料体底部を下方のことではない。
 ※8：重大事故等時に使用する設備のため、設計基準事故時は値なし。
 ※9：T.M.S.L.=東京湾平均海面
 ※10：炉心損傷は、原子炉停止直後の経過時間における格納容器内系閉気放熱レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約105v/h(経過時間とともに)に判断値は低くなる)であり、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
 ※11：検出点は14箇所、※12：検出点は8箇所
 ※13：所内常設直流電源設備からの給電により計測可能な計測器は、AM用直流電源及び区分I直流電源を電源とした計測器である。

第1.15-2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (2/16)

分類	重要監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源 ^{※14}	検出器の種類	可搬型計測器	第1.15-3 図 No.
④ 原子炉圧力容器内の水位	重要代替監視パラメータ	2	-3,800mm～-1,500mm ^{※5}	-3,800mm～-1,400mm ^{※5}	把持能力(計測範囲の考え方) 炉心の冷却状況を把握する上で、原子炉水位制御範囲(レベル3～8)及び燃料有効体底部まで監視可能。	S	区分I、II 直流電源	差圧式水位検出器	可	④
	原子炉水位(広帯域) ^{※2}	2	-3,800mm～-1,300mm ^{※6}	397mm～-1,300mm ^{※6}		S	区分I、II 直流電源	差圧式水位検出器	可	④
	原子炉水位(燃料域) ^{※2}	1	-3,800mm～-1,500mm ^{※5}	-3,800mm～-1,400mm ^{※5}		— (SS)	緊急用 直流電源	差圧式水位検出器	可	④
	原子炉水位(SA広帯域) ^{※2}	1	-3,800mm～-1,300mm ^{※6}	-3,800mm～-1,400mm ^{※5}		— (SS)	緊急用 直流電源	差圧式水位検出器	可	④
	原子炉水位(SA燃料域) ^{※2}	1	-3,800mm～-1,300mm ^{※6}	397mm～-1,300mm ^{※6}		— (SS)	緊急用 直流電源	差圧式水位検出器	可	④
④ 原子炉圧力容器内の水位	高圧代替注水系統流量 ^{※1}									
	低圧代替注水系統流量 ^{※1}									
	復水供給水系統流量 (常設ライン用) ^{※1}									
	低圧代替注水系統流量 (常設ライン用) ^{※1}									
	低圧代替注水系統流量 (可搬ライン用) ^{※1}									
	低圧代替注水系統流量 (可搬ライン用) ^{※1}									
	代替熱除去系統流量 ^{※1}									
	原子炉隔離時冷却系統流量 ^{※1}									
	高圧炉心スプレイス系統流量 ^{※1}									
	残留熱除去系統流量 ^{※1}									
原子炉圧力(SA) ^{※1}										
原子炉圧力(S/C) ^{※1}										
サブプレッション・チェンバース圧力 ^{※1}										
重要代替監視パラメータ										

「④原子炉圧力容器への注水量」を監視するパラメータと同じ。

「②原子炉圧力容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ。

「⑦原子炉格納容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ。

※1：重要代替監視パラメータ
 ※2：重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
 ※3：平均出力領域計装A～Fの6チャンネルのうち、A、Bの2チャンネルが対象。平均出力領域計装のA、C、Eチャンネルにはそれぞれ21個、B、D、Fにはそれぞれ22個の検出器がある。
 ※4：設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
 ※5：基準点は燃料有効体底部(原子炉圧力容器等レベルより920cm)
 ※6：基準点は燃料有効体底部(原子炉圧力容器等レベルより920cm)
 ※7：ベータセル底部(コリウムセルトド表面：EL11,800mm)からの高さ。
 ※8：重大事故等時に使用する設備のため、設計基準事故時は値なし。
 ※9：基準点は通常運転水位：EL.3,020mm(サブプレッション・チェンバースより7,020mm)
 ※10：炉心損傷は、原子炉停止直後の経過時間における格納容器内系閉気放熱レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約905v/h(経過時間とともに)に判断値は低くなる)であり、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
 ※11：検出点は8箇所、※12：検出点は7箇所
 ※13：基準点は使用済燃料貯蔵ラック上層：EL.39,377mm(使用済燃料プール底部より4,688mm)
 ※14：蓄電池(所内常設直流電源設備及び常設代替直流電源設備)からの給電により計測可能な計測器は、区分I、II直流電源及び緊急用直流電源を電源とした計測器である。

第1.15-2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (2/18)

分類	重要監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源 ^{※2}	検出器の種類	可搬型計測器	第1.15-3 図 No.
④ 原子炉圧力容器内の水位	重要代替監視パラメータ	2	-400～-150mm ^{※3}	-530～-132mm ^{※3}	炉心の冷却状況を把握する上で、原子炉水位制御範囲(レベル3～8)及び燃料有効体底部まで監視可能である。	S	区分I、II バイタル 交流電源	差圧式水位検出器	可	④
	原子炉水位(燃料域) ^{※2}	2	-800～-300mm ^{※3}	-530～-132mm ^{※3}		S	区分I、II バイタル 交流電源	差圧式水位検出器	可	④
④ 原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位(SA) ^{※2}	1	-900～-150mm ^{※3}	-900～-150mm ^{※3}	— (SS)	SA用 直流電源	差圧式水位検出器	可	④	
	高圧原子炉代替注水流量 ^{※1}									
	代替注水流量(常設) ^{※1}									
	低圧原子炉代替注水流量 ^{※1}									
	低圧原子炉代替注水流量(既設専用) ^{※1}									
	原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 ^{※1}									
	高圧炉心スプレイスポンプ出口流量 ^{※1}									
	残留熱除去ポンプ出口流量 ^{※1}									
	低圧炉心スプレイスポンプ出口流量 ^{※1}									
	残留熱除去系原子炉注水流量 ^{※1}									
原子炉圧力(SA) ^{※1}										
原子炉圧力(S/C) ^{※1}										
サブプレッション・チェンバース圧力 ^{※1}										
重要代替監視パラメータ										

「④原子炉圧力容器への注水量」を監視するパラメータと同じ。

「②原子炉圧力容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ。

「⑦原子炉格納容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ。

※1：重要代替監視パラメータ
 ※2：重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
 ※3：基準点は気水分离器下層(原子炉圧力容器等レベルより1328mm)。※4：基準点はサブプレッション・プール通常水位(EL5610)。
 ※5：基準点は格納容器底部(EL10100)。※6：基準点はコリウムセルトド表面(EL6700)。
 ※7：局部出力領域計装の検出器は124個であり、平均出力領域計装の各チャンネルには14個又は15個の信号が入力される。
 ※8：重大事故等時に使用する設備のため、設計基準事故時は値なし。
 ※9：炉心損傷は、原子炉停止直後の経過時間における格納容器内系閉気放熱レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約105v/h(経過時間とともに)に判断値は低くなる)であり、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
 ※10：炉心損傷は、原子炉停止直後の経過時間における格納容器内系閉気放熱レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約105v/h(経過時間とともに)に判断値は低くなる)であり、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
 ※11：検出点は7箇所
 ※12：所内常設直流電源設備及び常設代替直流電源設備からの給電により計測可能な計測器は、SA用直流電源、区分II直流電源及びバイタル交流電源を電源とした計測器である。

・設備の相違
 【柏崎6/7, 東海第二】
 ⑩, ⑪, ⑫, ⑬, ⑭
 の相違

第1.15.2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (4/17)

分類	重要監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源*	検出器の種類	可搬型計測器 図No.
④ 原子炉圧力容器内の水位	重要代替監視パラメータ								
	高圧代替注水系統流量	1	0~300m ³ /h	-**	高圧代替注水系統ポンプの最大注水量 (185m ³ /h) を監視可能。	(Ss)	AM用 直流電源	差圧式流量検出器	①
	原子炉隔離時冷却系統流量	1	0~300m ³ /h	0~182m ³ /h	原子炉隔離時冷却系統ポンプの最大注水量 (182m ³ /h) を監視可能。	S	区分I 直流電源	差圧式流量検出器	②
	高圧炉心注水系統流量	2	0~1000m ³ /h	0~727m ³ /h	高圧炉心注水系統ポンプの最大注水量 (727m ³ /h) を監視可能。	S	区分II,III 直流電源	差圧式流量検出器	③
	復水給水系統流量 (RHR A系代替注水流量)	1	0~200m ³ /h(6号炉) 0~150m ³ /h(7号炉)	-**	復水給水ポンプを用いた低圧代替注水系統 (RHR A系ライオン) における最大注水量 (90m ³ /h) を監視可能。	(Ss)	AM用 直流電源	差圧式流量検出器	④
	復水給水系統流量 (RHR B系代替注水流量)	1	0~350m ³ /h	-**	復水給水ポンプを用いた低圧代替注水系統 (RHR B系ライオン) における最大注水量 (300m ³ /h) を監視可能。	(Ss)	AM用 直流電源	差圧式流量検出器	⑤
	残留熱除去系統流量	3	0~1500m ³ /h	0~951m ³ /h	残留熱除去系統ポンプの最大注水量 (951m ³ /h) を監視可能。	S	区分I,II,III 直流電源	差圧式流量検出器	⑥
	復水貯蔵槽水位 (SA) **								
	サブプレッション・チェンバ・プール水位**								
	原子炉水位 (広帯域) **								
	原子炉水位 (燃料域) **								
	原子炉水位 (SA) **								

*1: 重要代替監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
 *2: 重要監視パラメータの検出器は208個あり、平均出力領域モニタの各チャンネルには、52個ずつの信号が入力される。
 *3: 周波出力領域モニタの検出器は208個あり、平均出力領域モニタの各チャンネルには、52個ずつの信号が入力される。
 *4: 設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和蒸気。
 *5: 基準点は蒸気乾燥器スクリーン下流 (原子炉圧力容器の最高圧力より124cm)、*6: 基準点は有源燃料体内部 (原子炉圧力容器警報レベルより905cm)
 *7: 水位は炉心領域から発生するボイドを含んでいるため、有源燃料体内部を下回ることはない。
 *8: 重大事故等時に使用する設備のため、設計基準事故時には断水し、*9: T.M.S.L. (東京湾平均海面)
 *10: 炉心領域は、原子炉停止後の経過時間における燃料容器内空気が放射レベルの値で判断する。原子炉停止直後における判断値は約10Sv/h (経過時間とともに判断値は低くなる) であり、設計基準では炉心領域は断水しないこと、*12: 検出点は8箇所
 *11: 検出点は14箇所、*13: 所内常設直流電源設備からの給電により計測可能な計器は、AM用直流電源及び区分I直流電源を電源とした計器である。
 *12: 所内常設直流電源設備及び常設代替監視直流電源設備からの給電により計測可能な計器は、SA用直流電源、区分II直流電源、区分III直流電源を電源とした計器である。

第1.15-2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (3/16)

分類	重要監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源**	検出器の種類	可搬型計測器 図No.
④ 原子炉圧力容器内の水位	重要代替監視パラメータ								
	高圧代替注水系統流量	1	0~500L/s	-**	常設高圧代替注水系統ポンプの最大注水量 (438L/s) を監視可能。	(Ss)	緊急用 直流電源	差圧式流量検出器	①
	原子炉隔離時冷却系統流量	1	0~500L/s	40L/s	原子炉隔離時冷却系統ポンプの最大注水量 (40L/s) を監視可能。	S	区分I 直流電源	差圧式流量検出器	④
	高圧炉心スプレイ系統流量	1	0~500L/s	438L/s	高圧炉心スプレイ系統ポンプの最大注水量 (438L/s) を監視可能。	S	区分III 計測用 交流電源	差圧式流量検出器	⑤
	低圧代替注水系統原子炉注水流量 (常設ライオン用)	1	0~500m ³ /h	-**	低圧代替注水系統 (常設) による原子炉圧力容器への注水時における最大注水量 (375m ³ /h) を監視可能。	(Ss)	緊急用 直流電源	差圧式流量検出器	⑥
	低圧代替注水系統原子炉注水流量 (常設ライオン冷却用)	1	0~80m ³ /h	-**	低圧代替注水系統 (冷却用) による原子炉圧力容器への注水時における最大注水量 (75m ³ /h) を監視可能。	(Ss)	緊急用 直流電源	差圧式流量検出器	⑦
	低圧代替注水系統原子炉注水流量 (可搬ライオン用)	1	0~300m ³ /h	-**	低圧代替注水系統 (可搬型) による原子炉圧力容器への注水時における最大注水量 (110m ³ /h) を監視可能。	(Ss)	緊急用 直流電源	差圧式流量検出器	⑧
	低圧代替注水系統原子炉注水流量 (可搬ライオン冷却用)	1	0~80m ³ /h	-**	低圧代替注水系統 (冷却用) による原子炉圧力容器への注水時における最大注水量 (75m ³ /h) を監視可能。	(Ss)	緊急用 直流電源	差圧式流量検出器	⑨
	代替循環冷却系統原子炉注水流量	2	0~150m ³ /h	-**	代替循環冷却系統による原子炉圧力容器への注水時における最大注水量 (100m ³ /h) を監視可能。	(Ss)	緊急用 直流電源	差圧式流量検出器	⑩
	残留熱除去系統流量	3	0~600L/s	470L/s	残留熱除去系統ポンプの最大注水量 (470L/s) を監視可能。	S	区分I,II 計測用 交流電源	差圧式流量検出器	⑪
	低圧炉心スプレイ系統流量	1	0~600L/s	456L/s	低圧炉心スプレイ系統ポンプの最大注水量 (456L/s) を監視可能。	S	区分I,II 計測用 交流電源	差圧式流量検出器	⑫

*1: 重要代替監視パラメータ、*2: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
 *3: 平均出力領域計測A~Fの6チャンネルのうち、A, Bの2チャンネルが対象。平均出力領域計測表のA, C, Eチャンネルにはそれぞれ21個、B, D, Fにはそれぞれ22個の検出器がある。
 *4: 設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和蒸気。
 *5: 基準点は蒸気乾燥器スクリーン下流 (原子炉圧力容器の最高圧力より1,340cm)、*6: 基準点は燃料体有源燃料体内部 (原子炉圧力容器警報レベルより920cm)
 *7: ベッドスタル底面 (コリウムシールド上表面: EL.11,806mm) からの高さ。
 *8: 重大事故等時に使用する設備のため、設計基準事故時には断水し、*9: 基準点は通常運転水位、EL.3,030mm (サブプレッション・チェンバ・プール底面より7,030mm)
 *10: 炉心領域は、原子炉停止後の経過時間における燃料容器内空気が放射レベルの値で判断する。原子炉停止直後における判断値は約90Sv/h (経過時間とともに判断値は低くなる) であり、設計基準では炉心領域は断水しないこと、*12: 検出点は8箇所、*13: 所内常設直流電源設備からの給電により計測可能な計器は、区分I, II直流電源及び緊急用直流電源を電源とした計器である。
 *11: 検出点は8箇所、*12: 検出点は8箇所、*13: 所内常設直流電源設備及び常設代替監視直流電源設備からの給電により計測可能な計器は、SA用直流電源、区分I直流電源、区分II直流電源を電源とした計器である。

第1.15-2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (3/18)

分類	重要監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源**	検出器の種類	可搬型計測器 図No.
④ 原子炉圧力容器内の水位	重要代替監視パラメータ								
	高圧原子炉代替注水流量	1	0~150m ³ /h	-**	高圧原子炉代替注水ポンプの最大注水量 (98m ³ /h) を監視可能である。	(Ss)	SA用 直流電源	差圧式流量検出器	①
	代替注水流量 (常設)	1	0~300m ³ /h	-**	低圧炉心スプレイ系統ポンプの最大注水量 (250m ³ /h) を監視可能。	(Ss)	SA用 直流電源	差圧式流量検出器	②
	低圧原子炉代替注水流量	2	0~200m ³ /h	-**	大量注水を用いた低圧炉心スプレイ系統ポンプの最大注水量 (70m ³ /h) を監視可能。また、崩壊熱相当の注水量 (15 m ³ /h) を監視可能。	(Ss)	SA用 直流電源	差圧式流量検出器	③
	低圧原子炉代替注水流量 (残熱冷却用)	2	0~50m ³ /h	-**	大量注水を用いた低圧炉心スプレイ系統ポンプの最大注水量 (70m ³ /h) を監視可能。また、崩壊熱相当の注水量 (15 m ³ /h) を監視可能。	(Ss)	SA用 直流電源	差圧式流量検出器	④
	原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	1	0~150m ³ /h	0~90m ³ /h	原子炉隔離時冷却ポンプの最大注水量 (90m ³ /h) を監視可能。	S	区分II 直流電源	差圧式流量検出器	⑤
	高圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0~1500m ³ /h	0~1314m ³ /h	高圧炉心スプレイポンプの最大注水量 (1314m ³ /h) を監視可能。	S	区分III 交流電源	差圧式流量検出器	⑥
	残留熱除去ポンプ出口流量	3	0~1500m ³ /h	0~1380m ³ /h	残留熱除去ポンプの最大注水量 (1380m ³ /h) を監視可能。	S	区分I,II 交流電源	差圧式流量検出器	⑦
	低圧炉心スプレイポンプ出口流量	1	0~1500m ³ /h	0~1314m ³ /h	低圧炉心スプレイポンプの最大注水量 (1314m ³ /h) を監視可能。	S	区分I 交流電源	差圧式流量検出器	⑧
	残留熱除去系原子炉注水流量	1	0~50m ³ /h	-**	残留熱除去系原子炉注水の最大注水量 (30 m ³ /h) を監視可能。	(Ss)	SA用 直流電源	差圧式流量検出器	⑨

*1: 重要代替監視パラメータ、*2: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
 *3: 基準点は炉心領域下流 (原子炉圧力容器警報レベルより1328cm)、*4: 基準点はサブプレッション・プール通常水位 (EL.610)、*5: 基準点は炉心領域下流 (EL.1010)、*6: 基準点はコリウムシールド上表面 (EL.676)、*7: 高圧炉心スプレイポンプの検出器は124個あり、平均出力領域計測表の各チャンネルには11個又は17個の信号が入力される。
 *8: 重大事故等時に使用する設備のため、設計基準事故時には断水し、*9: 基準点は通常運転水位、EL.3,030mm (サブプレッション・チェンバ・プール底面より7,030mm)
 *10: 炉心領域は、原子炉停止後の経過時間における燃料容器内空気が放射レベルの値で判断する。原子炉停止直後における判断値は約10Sv/h (経過時間とともに判断値は低くなる) であり、設計基準では炉心領域は断水しないこと、*12: 検出点は8箇所、*13: 所内常設直流電源設備及び常設代替監視直流電源設備からの給電により計測可能な計器は、SA用直流電源、区分II直流電源、区分III直流電源を電源とした計器である。

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
 ⑩, ⑪, ⑫, ⑬, ⑭
 の相違

第1.15.2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (4/17)

分類	重要監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源*	検出器の種類	可搬型計測器 図No.
④ 原子炉圧力容器への注水量	高圧代替注水系流量	1	0~300m ³ /h	-**	高圧代替注水系ポンプの最大注水量 (182m ³ /h) を監視可能。	- (S ₂)	AM用 直流電源	差圧式流量検出器	可
	原子炉内循環冷却系流量	1	0~300m ³ /h	0~182m ³ /h	原子炉内循環冷却系ポンプの最大注水量 (182m ³ /h) を監視可能。	S	区分Ⅰ 直流電源	差圧式流量検出器	可
	高圧炉心注水系流量	2	0~1000m ³ /h	0~727m ³ /h	高圧炉心注水系ポンプの最大注水量 (727m ³ /h) を監視可能。	S	区分Ⅱ,Ⅲ 直流電源	差圧式流量検出器	可
⑤ 原子炉圧力容器への注水量	復水供給水系流量 (RDR A系代替注水量)	1	0~200m ³ /h(6号炉) 0~150m ³ /h(7号炉)	-**	復水供給ポンプを用いた低圧代替注水系 (RDR A系ライオン) における最大注水量 (90m ³ /h) を監視可能。	- (S ₂)	AM用 直流電源	差圧式流量検出器	可
	復水供給水系流量 (RDR B系代替注水量)	1	0~350m ³ /h	-**	復水供給ポンプを用いた低圧代替注水系 (RDR B系ライオン) における最大注水量 (300m ³ /h) を監視可能。	- (S ₂)	AM用 直流電源	差圧式流量検出器	可
⑥ 原子炉圧力容器への注水量	復水供給水系流量	3	0~1500m ³ /h	0~951m ³ /h	復水供給ポンプの最大注水量 (951m ³ /h) を監視可能。	S	区分Ⅰ,Ⅱ,Ⅲ 直流電源	差圧式流量検出器	可
	原子炉水位 (SA) *1								

④ 原子炉圧力容器への注水量
 *1: 重要代替監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
 *2: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの各チャンネルには、52個ずつの信号が入力される。
 *3: 局所出力領域モニタの検出器は208個であり、平均出力領域モニタの各チャンネルには、52個ずつの信号が入力される。
 *4: 設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和蒸気。
 *5: 基準点は蒸気飽和蒸気圧レベルより122cm。
 *6: 基準点は有源燃料体積部 (原子炉圧力容器蓄レベルより905cm)
 *7: 局所出力領域計装の検出器は124個であり、平均出力領域計装の各チャンネルには14個又は17個の信号が入力される。
 *8: 重大事故等時に使用する設備のため、設計基準事故時の経過時間における格納容器内空明気放熱レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約105v/h (経過時間とともに判断値は低くなる) であり、設計基準では炉心損傷しないことから、この値を下回る。
 *9: T.M.S.L. (東京湾平均海面)
 *10: 炉心損傷は、原子炉停止後の経過時間における格納容器内空明気放熱レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約905v/h (経過時間とともに判断値は低くなる) であり、設計基準では炉心損傷しないことから、この値を下回る。
 *11: 検出器は14箇所。
 *12: 検出器は8箇所
 *13: 所内常設直流電源設備からの給電により計測可能な計器は、AM用直流電源及び区分Ⅰ直流電源を電源とした計器である。

【(4/17) の引用】

第1.15-2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (4/16)

分類	重要監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源*1	検出器の種類	可搬型計測器 図No.
④ 原子炉圧力容器への注水量	代替給水貯槽水位*1								
	西側給水貯槽水位*1								
	サブプレッション・プール水位*1								
⑤ 原子炉圧力容器への注水量	原子炉水位 (広帯域) *1								
	原子炉水位 (燃料域) *1								
⑥ 原子炉圧力容器への注水量	原子炉水位 (SA広帯域) *1								
	原子炉水位 (SA燃料域) *1								
⑦ 原子炉圧力容器への注水量	低圧代替注水系格納容器スプレイド流量 (常設ライン用)	1	0~500m ³ /h	-**	代替格納容器スプレイド冷却系 (常設) による格納容器スプレイド用における最大注水量 (500m ³ /h) を監視可能。	- (S ₂)	緊急用 直流電源	差圧式流量検出器	可
	低圧代替注水系格納容器スプレイド流量 (可搬ライン用)	1	0~500m ³ /h	-**	代替格納容器スプレイド冷却系 (可搬型) による格納容器スプレイド用における最大注水量 (500m ³ /h) を監視可能。	- (S ₂)	緊急用 直流電源	差圧式流量検出器	可
⑧ 原子炉圧力容器への注水量	代替格納容器スプレイド流量	2	0~300m ³ /h	-**	代替格納容器スプレイド冷却系 (常設又は可搬型) による格納容器下部注水系 (常設又は可搬型) における最大注水量 (80m ³ /h) を監視可能。	- (S ₂)	緊急用 直流電源	差圧式流量検出器	可
	代替格納容器下部注水系流量	1	0~200m ³ /h	-**		- (S ₂)	緊急用 直流電源	差圧式流量検出器	可
⑨ 原子炉圧力容器への注水量	代替給水貯槽水位*1								
	西側給水貯槽水位*1								
⑩ 原子炉圧力容器への注水量	代替格納容器原子炉注水流量*1								
	サブプレッション・プール水位*1								

④ 原子炉圧力容器への注水量
 *1: 重要代替監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
 *2: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの各チャンネルには、52個ずつの信号が入力される。
 *3: 局所出力領域モニタの検出器は208個であり、平均出力領域モニタの各チャンネルには、52個ずつの信号が入力される。
 *4: 設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和蒸気。
 *5: 基準点は蒸気飽和蒸気圧レベルより122cm。
 *6: 基準点は有源燃料体積部 (原子炉圧力容器蓄レベルより905cm)
 *7: 局所出力領域計装の検出器は124個であり、平均出力領域計装の各チャンネルには14個又は17個の信号が入力される。
 *8: 重大事故等時に使用する設備のため、設計基準事故時の経過時間における格納容器内空明気放熱レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約905v/h (経過時間とともに判断値は低くなる) であり、設計基準では炉心損傷しないことから、この値を下回る。
 *9: T.M.S.L. (東京湾平均海面)
 *10: 炉心損傷は、原子炉停止後の経過時間における格納容器内空明気放熱レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約905v/h (経過時間とともに判断値は低くなる) であり、設計基準では炉心損傷しないことから、この値を下回る。
 *11: 検出器は14箇所。
 *12: 検出器は8箇所
 *13: 所内常設直流電源設備及び常設代替監視設備からの給電により計測可能な計器は、区分Ⅰ,Ⅱ直流電源及び緊急用直流電源を電源とした計器である。

第1.15-2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (4/18)

分類	重要監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源*12	検出器の種類	可搬型計測器 図No.
④ 原子炉圧力容器への注水量 (2/2)	サブプレッション・プール水位 (SA) *1								
	低圧原子炉代替注水槽水位*1								
	原子炉水位 (広帯域) *1								
	原子炉水位 (燃料域) *1								
⑤ 原子炉圧力容器への注水量	原子炉水位 (SA) *1								
	原子炉水位 (SA) *1								

④ 原子炉圧力容器への注水量
 *1: 重要代替監視パラメータ
 *2: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
 *3: 基準点は気水分離器下端 (原子炉圧力容器蓄レベルより1328cm)。 ※4: 基準点はサブプレッション・プール通常水位 (EL5610)。
 *5: 基準点は格納容器底端 (EL10100)。 ※6: 基準点はコリウムシールド上表面 (EL6706)。
 *7: 局所出力領域計装の検出器は124個であり、平均出力領域計装の各チャンネルには14個又は17個の信号が入力される。
 *8: 重大事故等時に使用する設備のため、設計基準事故時の経過時間における格納容器内空明気放熱レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約105v/h (経過時間とともに判断値は低くなる) であり、設計基準では炉心損傷しないことから、この値を下回る。
 *9: 炉心損傷は、原子炉停止後の経過時間における格納容器内空明気放熱レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約905v/h (経過時間とともに判断値は低くなる) であり、設計基準では炉心損傷しないことから、この値を下回る。
 *10: 基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端 (EL35518)。 ※11: 検出器は7箇所
 *12: 所内常設直流電源設備及び常設代替監視設備からの給電により計測可能な計器は、SA用直流電源、区分Ⅱ直流電源、区分Ⅱ交流電源を電源とした計器である。

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
 ⑩, ⑪, ⑫, ⑬, ⑭
 の相違

第 1.15.2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (5/17)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把持能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源*	検出器の種類	可搬型計測器 図 No.
⑥ 原子炉格納容器下部水温	排水機排水流量 (排水機排水流量)	1	0~15m ³ /h(6号炉) 0~100m ³ /h(7号炉)	—**	「④原子炉圧力容器への注水量」を監視するパラメータと同じ。	—	AM用 直流電源	差圧式流量 検出器	可
	排水貯蔵槽水位 (SA) **	—	—	—	「④水量の確保」を監視するパラメータと同じ。	—	AM用 直流電源	—	可
	格納容器内圧力 (D/P) **	—	—	—	「⑦原子炉格納容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ。	—	AM用 直流電源	—	可
	格納容器内圧力 (S/C) **	—	—	—	「⑦原子炉格納容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ。	—	AM用 直流電源	—	可
⑦ 原子炉格納容器内の温度	格納容器下部水温*	—	—	—	「⑧原子炉格納容器内の水位」を監視するパラメータと同じ。	—	AM用 直流電源	—	可
	ドライウエル上部気温度	2	0~300℃	最大値:138℃	原子炉格納容器の限界温度 (200℃) を監視可能。	—	AM用 直流電源	熱電対	可
	サブプレッジョン・チェンバ 気体温度**	1	0~300℃	最大値:138℃	—	—	AM用 直流電源	熱電対	可
	サブプレッジョン・チェンバ・ プール水温**	3	0~200℃	最大値:97℃	原子炉格納容器の限界圧力 (2Pt@20MPa [avg]) におけるサブプレッジョン・チェンバ・プール水の飽和温度 (約160℃) を監視可能。	—	AM用 直流電源	測温抵抗体	可
⑧ 原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力 (D/P) **	—	—	—	「⑦原子炉格納容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ。	—	AM用 直流電源	—	可
	格納容器内圧力 (S/C) **	—	—	—	「⑦原子炉格納容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ。	—	AM用 直流電源	—	可

*1: 重要代替監視パラメータ。 *2: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
 *3: 局部出力領域モニタの検出器は208個であり、平均出力領域モニタの各チャンネルには、52個ずつの信号が入力される。
 *4: 設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
 *5: 基準点は蒸気発生機スカー卜下流 (原子炉圧力容器限界レベルより1224mm)。 *6: 基準点は有効燃料棒頂部 (原子炉圧力容器限界レベルより905mm)
 *7: 水位は貯蔵槽から発生する設備のため、設計基準事故時は低下する。有効燃料棒頂部を下回ることはない。
 *8: 重大事故等時に使用する設備のため、設計基準事故時は低下しない。 *9: T、E、S、L、E、東京湾平均海面
 *10: 初心相転は、原子炉停止直後の経過時間における格納容器内圧力気放熱レベルの値で判断する。原子炉停止直後に初心相転した場合の判断値は約105kPa/h (経過時間とともに判断値は低くなる) である。
 *11: 検出点は14箇所。 *12: 検出点は8箇所
 *13: 所内常設直流電源設備からの給電により計測可能な計測器は、AM用直流電源及び区分I直流電源を電源とした計測器である。

【 (5/17) の引用】

第 1.15-2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (5/16)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把持能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源**	検出器の種類	可搬型計測器 図 No.
⑥ 原子炉格納容器内の温度	ドライウエル上部気温度	8	0~300℃	171℃以下	原子炉格納容器の限界温度 (200℃) を監視可能。	—	緊急用 直流電源	熱電対	可
	サブプレッジョン・チェンバ 気体温度**	2	0~200℃	104℃以下	原子炉格納容器の最高温度 (104℃) 及び原子炉格納容器の限界温度 (200℃) を監視可能。	—	緊急用 直流電源	熱電対	可
	サブプレッジョン・チェンバ・ プール水温**	3	0~200℃	104℃以下	原子炉格納容器の限界圧力 (20MPa [avg]) におけるサブプレッジョン・プールの飽和温度 (約167℃) を監視可能。	—	緊急用 直流電源	測温 抵抗体	可
	格納容器下部水温 (水温計 検出器 下検知用) **	5	0~500℃	—**	ペデスタル底部にサブプリアリが落下した際の温度上昇又は高温のサブプリアリが検出器に接触し指示値がダウンスケールすることを検知することによってサブプリアリ落下を検知可能。	—	緊急用 直流電源	測温 抵抗体	可
⑦ 原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル上部気温度*	5	0~500℃	—**	ペデスタル底部にサブプリアリが落下した際の温度上昇又は高温のサブプリアリが検出器に接触し指示値がダウンスケールすることを検知することによってサブプリアリ落下を検知可能。	—	緊急用 直流電源	測温 抵抗体	可
	ドライウエル圧力**	—	—	—	「⑦原子炉格納容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ。	—	緊急用 直流電源	—	可
	サブプレッジョン・チェンバ圧力**	1	0~1MPa [abs]	279kPa [avg] 以下	原子炉格納容器の限界圧力 (20MPa [avg]) を監視可能。	—	緊急用 直流電源	弾性圧力 検出器	可
	サブプレッジョン・チェンバ圧力**	1	0~1MPa [abs]	279kPa [avg] 以下	—	—	緊急用 直流電源	弾性圧力 検出器	可

*1: 重要代替監視パラメータ。 *2: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
 *3: 平均出力領域計測器 A~F の 6 チャンネルのうち、A、B の 2 チャンネルが対象。平均出力領域計測器 A、C、E、F チャンネルにはそれぞれ 21 個、B、D、F にはそれぞれ 22 個の検出器がある。
 *4: 設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
 *5: 基準点は蒸気発生機スカー卜下流 (原子炉圧力容器限界レベルより1,340mm)。 *6: 基準点は燃料棒頂部 (原子炉圧力容器限界レベルより920mm)
 *7: ペデスタル底部 (コリウムシールド上面) からの高さ。
 *8: 重大事故等時に使用する設備のため、設計基準事故時は低下しない。 *9: 基準点は通常運転状態: EL.3,030mm (サブプレッジョン・チェンバ底部より7,030mm)
 *10: 初心相転は、原子炉停止直後の経過時間における格納容器内圧力気放熱レベルの値で判断する。原子炉停止直後に初心相転した場合の判断値は約905kPa/h (経過時間とともに判断値は低くなる) である。
 *11: 検出点は2箇所。 *12: 検出点は8箇所。 *13: 基準点は使用済燃料貯蔵ラック上流: EL.30,377mm (使用済燃料プール底部より4,688mm)
 *14: 蓄電池 (所内常設直流電源設備及び常設代替直流電源設備) からの給電により計測可能な計測器は、区分I、II直流電源及び緊急用直流電源を電源とした計測器である。

第 1.15-2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (6/18)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把持能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源**	検出器の種類	可搬型計測器 図 No.
⑥ 原子炉格納容器内の温度	ドライウエル温度 (SA) **	7	0~300℃	最大値:145℃	原子炉格納容器の限界温度 (200℃) を監視可能。	—(Ss)	SA用 直流電源	熱電対	可
	ペデスタル温度 (SA) **	2	0~300℃	最大値:145℃	原子炉格納容器の限界温度 (200℃) を監視可能。	—(Ss)	SA用 直流電源	熱電対	可
	ペデスタル水温 (SA)	2	0~300℃	—**	ペデスタルに溶融炉心が落下した場合における原子炉圧力容器の破損検知が可能。	—(Ss)	SA用 直流電源	熱電対	可
	サブプレッジョン・チェンバ温度 (SA) **	2	0~200℃	最大値:88℃	原子炉格納容器の限界温度 (200℃) を監視可能。	—(Ss)	SA用 直流電源	熱電対	可
⑦ 原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (SA) **	—	—	—	「⑦原子炉格納容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ。	—	SA用 直流電源	—	可
	サブプレッジョン・チェンバ圧力 (SA) **	—	—	—	「⑦原子炉格納容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ。	—	SA用 直流電源	—	可

*1: 重要代替監視パラメータ。 *2: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
 *3: 基準点は気水分離器下流 (原子炉圧力容器限界レベルより1328mm)。 *4: 基準点はサブプレッジョン・プール通常水位 (EL5610)。
 *5: 基準点は格納容器底部 (EL10100)。 *6: 基準点はコリウムシールド上面 (EL6706)。
 *7: 局部出力領域計測器の検出器は124個であり、平均出力領域計測器の各チャンネルには14個又は17個の信号が入力される。
 *8: 重大事故等時に使用する設備のため、設計基準事故時は低下しない。
 *9: 初心相転は原子炉停止直後の経過時間における格納容器内圧力気放熱レベルの値で判断する。原子炉停止直後に初心相転した場合の判断値は約105kPa/h (経過時間とともに低くなる) であり設計基準では初心相転しないことからこの値を下回る。
 *10: 基準点は使用済燃料貯蔵ラック上流 (EL35518)。 *11: 検出点は7箇所。
 *12: 所内常設直流電源設備及び常設代替直流電源設備からの給電により計測可能な計測器は、SA用直流電源、区分II直流電源及び区分IIバイタル交流電源を電源とした計測器である。

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
 ⑩の相違
【柏崎6/7】
 島根2号炉は、原子炉圧力容器破損判断のため、ペデスタル水温度 (SA) を設置している

第 1.15.2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (6/17)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	電源*13	検出器の 種類	可搬型 計測器	第 1.15.3 図 No.
⑦ 原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力 (D/層) *2	1	0~1000kPa [abs]	最大値: 246kPa [gauge]	原子炉格納容器の限界圧力 (2Pd:620kPa [gauge]) を監視可能。	AM 用 直流電源	弾性圧力 検出器	可	⑧
	格納容器内圧力 (S/C) *3	1	0~480.7kPa [abs]	最大値: 177kPa [gauge]		(Ss)	AM 用 直流電源	弾性圧力 検出器	可
ドライウエル蒸気温度*1 サブプレッション・チェンバ 気体温度*1	ドライウエル蒸気温度*1				「⑥原子炉格納容器内の温度」を監視するパラメータと同じ。				
	サブプレッション・チェンバ 気体温度*1								

*1: 重要代替監視パラメータ。 *2: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
*3: 局部出力領域モニタの検出器は 208 個であり、平均出力領域モニタの各チャンネルには、52 個ずつの信号が入力される。
*4: 設計基準は蒸気発生時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
*5: 基準点は蒸気乾燥器スケルトン下端 (原子炉圧力容器蒸気レベルより 1224cm)。 *6: 基準点は有効燃料棒頂部 (原子炉圧力容器蒸気レベルより 905cm)
*7: 水位は炉心部から発生するボイドを含んでいるため、有効燃料棒頂部を下回ることはない。
*8: 重大事故等時に使用する設備のため、設計基準事故時は値なし。 *9: T.M.S.L. = 東京湾平均海面
*10: 炉心損傷は、原子炉停止後の経過時間における格納容器内蒸気放熱線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約 10Sv/h (経過時間とともに判断値は低くなる) であり、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
*11: 検出点は 14 箇所。 *12: 検出点は 8 箇所
*13: 所内蓄電式直流電源設備からの給電により計測可能な計器は、AM 用直流電源及び区分 I 直流電源を電源とした計器である。

【 (5/16) の引用】

第 1.15-2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (5/16)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源*14	検出器の 種類	可搬型 計測器	第 1.15-3 図 No.
⑥ 原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル蒸気温度*2	8	0~300°C	171°C 以下	原子炉格納容器の限界温度 (200°C) を監視可能。	— (Ss)	緊急用 直流電源	熱電対	可	⑩
	サブプレッション・チェンバ 蒸気温度*2	2	0~200°C	104°C 以下	原子炉格納容器の最高温度 (104°C) 及び原子炉格納容器の限界温度 (200°C) を監視可能。	— (Ss)	緊急用 直流電源	熱電対	可	⑩
⑥ 原子炉格納容器内の圧力	サブプレッション・プール水温*2	3	0~200°C	104°C 以下	原子炉格納容器の限界圧力 (620kPa [gauge]) におけるサブプレッション・プールの飽和温度 (約 107°C) を監視可能。	— (Ss)	緊急用 直流電源	測温 抵抗体	可	⑩
	格納容器下部水温 (水温計 兼デブリ検 出検知用)*7	5	0~500°C (ベデスタル 床面 0m) *7	—**	ベデスタル床面にデブリが落下した際の温度上昇又は高温のデブリが検出器に接触し指示値がダウンスケールすることを検知することによってデブリ落下を検知可能。	— (Ss)	緊急用 直流電源	測温 抵抗体	可	⑩
⑦ 原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル蒸気温度*1	5	0~500°C (ベデスタル 床面+0.2m) *7	—**	ベデスタル床面+0.2m 以上のデブリ堆積を温度上昇又は高温のデブリと検出器の接触による指示値ダウンスケールにより検知可能。	— (Ss)	緊急用 直流電源	測温 抵抗体	可	⑩
	サブプレッション・チェンバ 蒸気温度*1	5	0~500°C (ベデスタル 床面+0.2m) *7	—**	ベデスタル床面+0.2m 以上のデブリ堆積を温度上昇又は高温のデブリと検出器の接触による指示値ダウンスケールにより検知可能。	— (Ss)	緊急用 直流電源	測温 抵抗体	可	⑩

「⑦原子炉格納容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ。
「⑥原子炉格納容器内の温度」を監視するパラメータと同じ。
*1: 重要代替監視パラメータ。 *2: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
*3: 平均出力領域計測 A~F の 6 チャンネルのうち、A, B の 2 チャンネルが対象。平均出力領域計測の A, C, E チャンネルにはそれぞれ 21 個、B, D, F にはそれぞれ 22 個の検出器がある。
*4: 設計基準は蒸気発生時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
*5: 基準点は蒸気乾燥器スケルトン下端 (原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度)。
*6: 基準点は有効燃料棒頂部 (原子炉圧力容器蒸気レベルより 1,340cm)。 *7: 基準点は蒸気乾燥器スケルトン下端 (原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度)。
*8: ベデスタル床面 (コリウムシールド上表面: EL.11,800cm) からの高さ。
*9: 基準点は燃料棒頂部 (原子炉圧力容器蒸気レベルより 920cm)
*10: 炉心損傷は、原子炉停止後の経過時間における格納容器内蒸気放熱線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約 90Sv/h (経過時間とともに判断値は低くなる) であり、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
*11: 検出点は 14 箇所。 *12: 検出点は 8 箇所。 *13: 基準点は使用済燃料貯蔵トラック上端: EL.30,377m (使用済燃料プール床面より 4,688cm)
*14: 蓄電式直流電源設備及び常設代替監視電源設備からの給電により計測可能な計器は、区分 I, II 直流電源及び緊急用直流電源を電源とした計器である。

第 1.15-2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (7/18)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源*12	検出器の 種類	可搬型 計測器	第 1.15-3 図 No.
⑦ 原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (SA) *2	2	0~1000kPa [abs]	最大値: 324kPa [gauge]	原子炉格納容器の限界圧力 (2Pd: 853kPa [gauge]) を監視可能。	— (Ss)	S A 用 直流電源	弾性圧力 検出器	可	④
	サブプレッション・チェンバ圧力 (SA) *2	2	0~1000kPa [abs]	最大値: 206kPa [gauge]		S A 用 直流電源	弾性圧力 検出器	可	④	
ドライウエル温度 (SA) *1 ベデスタル温度 (SA) *1 サブプレッション・チェンバ温度 (SA) *1	ドライウエル温度 (SA) *1				「⑥原子炉格納容器内の温度」を監視するパラメータと同じ					
	ベデスタル温度 (SA) *1									
	サブプレッション・チェンバ温度 (SA) *1									

*1: 重要代替監視パラメータ。 *2: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
*3: 基準点は気水分離器下段 (原子炉圧力容器蒸気レベルより 1328cm)。 *4: 基準点はサブプレッション・プール通常水位 (EL.5610)。
*5: 基準点は格納容器底面 (EL.10100)。 *6: 基準点はコリウムシールド上表面 (EL.6706)。
*7: 局部出力領域計測の検出器は 124 個であり、平均出力領域計測の A, C, E チャンネルにはそれぞれ 21 個、B, D, F にはそれぞれ 22 個の検出器がある。
*8: 炉心損傷は原子炉停止後の経過時間における格納容器内蒸気放熱線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約 10Sv/h (経過時間とともに低くなる) であり設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
*9: 炉心損傷は原子炉停止後の経過時間における格納容器内蒸気放熱線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約 10Sv/h (経過時間とともに低くなる) であり設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
*10: 基準点は使用済燃料貯蔵トラック上端 (EL.35518)。 *11: 検出点は 7 箇所。
*12: 所内蓄電式直流電源設備及び常設代替監視電源設備からの給電により計測可能な計器は、S A 用直流電源、区分 II 直流電源及び区分 II バイタル交流電源を電源とした計器である。

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
⑩の相違

第 1.15.2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (7/17)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源*	検出器の種類	第 1.15.3 図 No.
⑧ 原子炉格納容器内圧力	サブプレッション・チェンバ・プール水位	1	-6 ~ 11m (T.M.S.L.-7150 ~ +9850mm) **	-2.59 ~ 0m (T.M.S.L.-3740 ~ -1150mm) **	クワトロウエルペント操作可否判断 (ペントライオン高さ+1m: 9.1m) を把握できる範囲を監視可能。 (サブプレッション・チェンバ・プールを水源とする非常用炉心冷却系の起動時に想定される変動(低下)水位:-2.59m を監視可能。) 重大事故等時において、原子炉格納容器下部に溶融炉心の冷却に必要な水深(底部から+2m)があることを監視可能。	-	AM用 直流電源	差圧式水位 検出器	⑧
	格納容器下部水位	3	+1m, +2m, +3m (T.M.S.L.-5600mm, -1600mm) **	- **	重大事故等時において、原子炉格納容器下部に溶融炉心の冷却に必要な水深(底部から+2m)があることを監視可能。	-	AM用 直流電源	電極式水位 検出器	⑩
⑨ 原子炉格納容器内圧力	復水補給水系流量 (RHR B系代替注水流量) *1				「⑤ 原子炉格納容器への注水量」を監視するパラメータと同じ。				
	復水補給水系流量 (格納容器下部注水流量) *1				「⑥ 水源の確保」を監視するパラメータと同じ。				
	復水貯蔵槽水位 (SA) *1				「⑦ 原子炉格納容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ。				
	格納容器内圧力 (D/W) *1								
	格納容器内圧力 (S/C) *1								

*1: 重要代替監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
 *2: 重要監視パラメータの検出器は 208 個であり、平均出力領域モニタの各チャンネルには、52 個ずつの信号が入力される。
 *3: 局部出力領域モニタの検出器は 208 個であり、平均出力領域モニタの各チャンネルには、52 個ずつの信号が入力される。
 *4: 設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和蒸気圧。
 *5: 基準点は蒸気放射器スカート下端 (原子炉圧力容器等レベルより 1224mm) *、*6: 基準点は有効燃料格納槽 (原子炉圧力容器等レベルより 905cm)
 *7: 水位は炉心部から発生するボイドを含んでいるため、有効燃料格納槽下部を下回ることはない。
 *8: 重大事故等時に使用される設備のため、設計基準事故時は値なし。
 *9: T.M.S.L. = 東京湾平均海面
 *10: 炉心損傷は、原子炉停止後の経過時間における格納容器内空同気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約 10Sv/h (経過時間とともに判断値は低くなる) であり、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
 *11: 検出点は 14 箇所。 *12: 検出点は 8 箇所
 *13: 所内蓄電式直流電源設備からの給電により計測可能な計器は、AM用直流電源及び区分Ⅰ直流電源を電源とした計器である。

【(7/17) の引用】

第 1.15-2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (7/16)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源*14	検出器の種類	第 1.15-3 図 No.
⑩ 原子炉格納容器内圧力	代替淡水貯槽水位*1				「⑤ 水源の確保」を監視するパラメータと同じ。				
	ドライウエル圧力*1				「⑦ 原子炉格納容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ。				
⑪ 原子炉格納容器内圧力	格納容器内圧力 (SA)	2	0 ~ 100vo1%	約 3.3vo1%以下	重大事故等時に原子炉格納容器内の水素濃度が変動する可能性のある範囲 (0 ~ 56.6vo1%) を監視可能。	- (Ss)		計器、サブプレッション装置: 緊急用 交流電源	⑤
	格納容器内圧力 (S/C)	2	10 ⁻² Sv/h ~ 10 ² Sv/h	10 ⁻² Sv/h ~ 10 ² Sv/h	炉心損傷の判断値 (原子炉停止直後に炉心に損傷した場合約 90Sv/h) を把握する上で監視可能 (上記の判断値は原子炉停止後の経過時間とともに低くなる)。	S		区分Ⅰ,Ⅱ 直流電源 緊急用 直流電源	⑥
⑫ 原子炉格納容器内圧力	格納容器内圧力 (SA)	2	10 ⁻² Sv/h ~ 10 ² Sv/h	10 ⁻² Sv/h ~ 10 ² Sv/h	炉心損傷の判断値 (原子炉停止直後に炉心に損傷した場合約 90Sv/h) を把握する上で監視可能 (上記の判断値は原子炉停止後の経過時間とともに低くなる)。	S		区分Ⅰ,Ⅱ 直流電源 緊急用 直流電源	⑤
	格納容器内圧力 (S/C)	2	10 ⁻² Sv/h ~ 10 ² Sv/h	10 ⁻² Sv/h ~ 10 ² Sv/h	炉心損傷の判断値 (原子炉停止直後に炉心に損傷した場合約 90Sv/h) を把握する上で監視可能 (上記の判断値は原子炉停止後の経過時間とともに低くなる)。	S		区分Ⅰ,Ⅱ 直流電源 緊急用 直流電源	⑤

*1: 重要代替監視パラメータ、*2: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
 *3: 平均出力領域計装 A~F の 6 チャンネルのうち、A, B の 2 チャンネルが対象。平均出力領域計装レベルより 920cm)
 *4: 設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和蒸気圧。
 *5: 基準点は蒸気放射器スカート下端 (原子炉圧力容器等レベルより 1,340mm) *、*6: 基準点は燃料格納槽 (原子炉圧力容器等レベルより 920cm)
 *7: ベンチマーク (コリウムシールド上表面: EL.11,800mm) からの高さ。
 *8: 重大事故等時に使用される設備のため、設計基準事故時は値なし。
 *9: 基準点は通常運転水位: EL.3,030mm (サブプレッション・チェンバ底部より 7,030mm)
 *10: 炉心損傷は、原子炉停止後の経過時間における格納容器内空同気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約 90Sv/h (経過時間とともに判断値は低くなる) であり、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
 *11: 検出点は 8 箇所。 *12: 検出点は 8 箇所。 *13: 基準点は使用済燃料貯蔵ラック上層: EL.39,377mm (使用済燃料プール底部より 4,688mm)
 *14: 蓄電池 (所内蓄電式直流電源設備及び常設代替監視直流電源設備) からの給電により計測可能な計器は、区分Ⅰ,Ⅱ 直流電源及び緊急用直流電源を電源とした計器である。

第 1.15-2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (8/18)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源*12	検出器の種類	第 1.15-3 図 No.
⑬ 原子炉格納容器内圧力	ドライウエル水位	3	-3.0m, -1.0m, +1.0m	- **	重大事故等時において、ベンチマークに溶融炉心の冷却に必要な水深があることを監視可能。	- (Ss)	SA用 直流電源	電極式 水位 検出器	⑨
	サブプレッション・プール水位 (SA) *2	1	-0.80 ~ 5.00m	-0.5 ~ 0m	クワトロウエルペント操作可否判断を把握できる範囲を監視可能 (サブプレッション・プールを水源とする非常用炉心冷却系の起動時に想定される変動(低下)水位:-0.5m についても監視可能)。	- (Ss)	SA用 直流電源	差圧式 水位 検出器	⑨
⑭ 原子炉格納容器内圧力	ベンチマーク水位	4	+0.1m, +1.2m, +2.1m, +2.1m	- **	重大事故等時において、ベンチマークに溶融炉心の冷却に必要な水深 (+2.4m) があることを監視可能。	- (Ss)	SA用 直流電源	電極式 水位 検出器	⑩
	代替注水流量 (常設) *1				「⑤ 水源の確保」を監視するパラメータと同じ。				
	低圧原子炉代替注水流量*1				「⑥ 水源の確保」を監視するパラメータと同じ。				
	低圧原子炉代替注水流量 (後部減用) *1				「⑦ 原子炉格納容器への注水量」を監視するパラメータと同じ。				
	格納容器代替スプレッド流量*1				「⑧ 原子炉格納容器への注水量」を監視するパラメータと同じ。				
	ベンチマーク代替注水流量*1				「⑨ 原子炉格納容器への注水量」を監視するパラメータと同じ。				
	ベンチマーク代替注水流量 (後部減用) *1				「⑩ 原子炉格納容器への注水量」を監視するパラメータと同じ。				

*1: 重要代替監視パラメータ、*2: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
 *3: 基準点は気水分離器下端 (原子炉圧力容器等レベルより 1325mm) *、*4: 基準点はサブプレッション・プール通常水位(EL5610)。
 *5: 局部出力領域計装の検出器は 124 個であり、平均出力領域計装の各チャンネルには 14 個又は 17 個の信号が入力される。
 *6: 重大事故等時に使用される設備のため、設計基準事故時は値なし。
 *7: 炉心損傷は、原子炉停止後の経過時間における格納容器内空同気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約 10Sv/h (経過時間とともに判断値は低くなる) であり、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
 *8: 基準点は使用済燃料貯蔵ラック上層 (EL35518) *、*9: 検出点は 7 箇所。
 *10: 所内蓄電式直流電源設備及び常設代替監視直流電源設備からの給電により計測可能な計器は、SA用直流電源、区分Ⅰ 直流電源及び区分Ⅱ ハイタル交流電源を電源とした計器である。

【(8/18) の引用】

・設備及び運用の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
 ⑨, ⑩の相違
 島根 2号炉は, R P V 破損前に原子炉格納容器ペデスタルに溶融炉心の冷却に必要な水量の事前注水の把握のため, 重大事故等対処設備としてドライウエル水位を設置

第 1.15.2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (8/17)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源 ^{※13}	検出器の種類	可搬型計測器	第 1.15.3 図 No.
④ 原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器内水素濃度 ^{※1}	2	0~30vol% (6号炉) 0~20vol%/ 0~100vol% (7号炉)	0~6.2vol%	重大事故等時に原子炉格納容器内の水素濃度が変動する可能性のある範囲 (0~38vol%) を計測可能な範囲とする。格納容器内水素濃度が 30vol% を超えた場合においても、格納容器内水素濃度 (SA) により把握可能。	S	計器、サンプリング装置：区分 I、II 計測用交流電源	熱伝導式水素検出器	-	②
	格納容器内水素濃度 (SA) ^{※3}	2	0~100vol%			- (SS)	AM 用直流電源	水素吸蔵材料式水素検出器	-	③
⑤ 原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器内空囲気放射線レベル (D/W) ^{※4}	2	10 ⁻² ~10 ⁵ Sv/h	10Sv/h 未満 ^{※11}	初心損傷の判断値 (原子炉停止直後に初心損傷した場合は約 10Sv/h) を把握する上で監視可能 (上記の判断値は原子炉停止後の経過時間とともに低くなる)。	S	区分 I 直流電源 区分 II 計測用交流電源	電離箱	-	⑤
	格納容器内空囲気放射線レベル (S/C) ^{※5}	2	10 ⁻² ~10 ⁵ Sv/h	10Sv/h 未満 ^{※11}	初心損傷の判断値 (原子炉停止直後に初心損傷した場合は約 10Sv/h) を把握する上で監視可能 (上記の判断値は原子炉停止後の経過時間とともに低くなる)。	S	区分 I 直流電源 区分 II 計測用交流電源	電離箱	-	⑤

※1：重要代替監視パラメータ。 ※2：重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ ※3：局所出力領域モニタの検出器は 208 個であり、平均出力領域モニタの各チャンネルには、52 個ずつの信号が入力される。
 ※4：設計基準準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
 ※5：基準点は蒸気乾燥器スケルトン下端 (原子炉圧力容器器レベルより 1224cm)。 ※6：基準点は有効燃料棒頂部 (原子炉圧力容器器レベルより 905cm)。
 ※7：水位は初心部から発生するボイドを含んでいるため、有効燃料棒頂部を下回ることはない。
 ※8：重大事故等時に使用する設備のため、設計基準準事故時は値なし。 ※9：T.M.S.L. = 東京湾平均海面
 ※10：初心損傷は、原子炉停止後の経過時間における格納容器内空囲気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に初心損傷した場合の判断値は約 10Sv/h (経過時間とともに判断値は低くなる) であり、設計基準では初心損傷しないことからこの値を下回る。
 ※11：検出点は 14 箇所。 ※12：検出点は 8 箇所
 ※13：所内蓄電式直流電源設備からの給電により計測可能な計器は、AM 用直流電源及び区分 I 直流電源を電源とした計器である。

【(7/16) の引用】

第 1.15-2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (7/16)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源 ^{※14}	検出器の種類	可搬型計測器	第 1.15-3 図 No.
⑥ 原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器内水素濃度 (SA) ^{※1}	2	0~100vol%	約 3.3vol% 以下	重大事故等時に原子炉格納容器内の水素濃度が変動する可能性のある範囲 (0~56.4vol%) を監視可能。	- (SS)		計器、サンプリング装置：熱伝導式水素検出器	-	⑥
	格納容器空囲気放射線モニタ (D/W) ^{※2}	2	10 ⁻² ~5Sv/h~10 ⁵ Sv/h	90Sv/h 未満 ^{※10}	初心損傷の判断値 (原子炉停止直後に初心損傷した場合は約 90Sv/h) を把握する上で監視可能 (上記の判断値は原子炉停止後の経過時間とともに低くなる)。	S	区分 I、II 直流電源	熱伝導式水素検出器	-	⑥
	格納容器空囲気放射線モニタ (S/C) ^{※2}	2	10 ⁻² ~5Sv/h~10 ⁵ Sv/h	90Sv/h 未満 ^{※10}	初心損傷の判断値 (原子炉停止直後に初心損傷した場合は約 90Sv/h) を把握する上で監視可能 (上記の判断値は原子炉停止後の経過時間とともに低くなる)。	S	区分 I、II 直流電源	熱伝導式水素検出器	-	⑥
	格納容器空囲気放射線モニタ (サプレッション・チェンバ) ^{※1}	2	10 ⁻² ~10 ⁵ Sv/h	10Sv/h 未満 ^{※11}	初心損傷の判断値 (原子炉停止直後に初心損傷した場合は約 10Sv/h) を把握する上で監視可能 (上記の判断値は原子炉停止後の経過時間とともに低くなる)。	S	区分 I、II 直流電源	熱伝導式水素検出器	-	⑥

※1：重要代替監視パラメータ。 ※2：重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ ※3：局所出力領域モニタの検出器は 208 個であり、平均出力領域モニタの各チャンネルには、52 個ずつの信号が入力される。
 ※4：設計基準準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
 ※5：基準点は蒸気乾燥器スケルトン下端 (原子炉圧力容器器レベルより 1,310cm)。 ※6：基準点は有効燃料棒頂部 (原子炉圧力容器器レベルより 920cm)。
 ※7：水位は初心部から発生するボイドを含んでいるため、有効燃料棒頂部を下回ることはない。
 ※8：重大事故等時に使用する設備のため、設計基準準事故時は値なし。 ※9：T.M.S.L. = 東京湾平均海面
 ※10：初心損傷は、原子炉停止後の経過時間における格納容器内空囲気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に初心損傷した場合の判断値は約 90Sv/h (経過時間とともに判断値は低くなる) であり、設計基準では初心損傷しないことからこの値を下回る。
 ※11：検出点は 14 箇所。 ※12：検出点は 8 箇所
 ※13：所内蓄電式直流電源設備からの給電により計測可能な計器は、AM 用直流電源及び緊急用直流電源を電源とした計器である。

第 1.15-2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (9/18)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源 ^{※15}	検出器の種類	可搬型計測器	第 1.15-3 図 No.
⑦ 原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器水素濃度 ^{※2}	1	0~5 vol%/ 0~100vol%	0~2.0vol%	重大事故等時に原子炉格納容器内の水素濃度が変動する可能性のある範囲 (0~90vol% (ドライ条件)) を計測可能な範囲とする。	S	区分 II 交流電源	熱伝導式水素検出器	-	⑦
	格納容器水素濃度 (SA) ^{※2}	1	0~100vol%	0~2.0vol%	重大事故等時に原子炉格納容器内の水素濃度が変動する可能性のある範囲 (0~90vol% (ドライ条件)) を計測可能な範囲とする。	- (SS)	SA 用交流電源	熱伝導式水素検出器	-	⑦
⑧ 原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器空囲気放射線モニタ (ドライウエール)	2	10 ⁻² ~10 ⁵ Sv/h	約 10Sv/h 未満 ^{※9}	初心損傷の判断値 (原子炉停止直後に初心損傷した場合は約 10Sv/h) を把握する上で監視可能 (上記の判断値は原子炉停止後の経過時間とともに低くなる)。	S	区分 I、II バイタル交流電源	電離箱	-	⑧
	格納容器空囲気放射線モニタ (サプレッション・チェンバ)	2	10 ⁻² ~10 ⁵ Sv/h	約 10Sv/h 未満 ^{※9}	初心損傷の判断値 (原子炉停止直後に初心損傷した場合は約 10Sv/h) を把握する上で監視可能 (上記の判断値は原子炉停止後の経過時間とともに低くなる)。	S	区分 I、II バイタル交流電源	電離箱	-	⑧

※1：重要代替監視パラメータ。 ※2：重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ ※3：局所出力領域モニタの検出器は 208 個であり、平均出力領域モニタの各チャンネルには、52 個ずつの信号が入力される。
 ※4：設計基準準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
 ※5：基準点は蒸気乾燥器スケルトン下端 (原子炉圧力容器器レベルより 1,310cm)。 ※6：基準点は有効燃料棒頂部 (原子炉圧力容器器レベルより 920cm)。
 ※7：水位は初心部から発生するボイドを含んでいるため、有効燃料棒頂部を下回ることはない。
 ※8：重大事故等時に使用する設備のため、設計基準準事故時は値なし。 ※9：T.M.S.L. = 東京湾平均海面
 ※10：初心損傷は、原子炉停止後の経過時間における格納容器内空囲気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に初心損傷した場合の判断値は約 10Sv/h (経過時間とともに判断値は低くなる) であり、設計基準では初心損傷しないことからこの値を下回る。
 ※11：検出点は 14 箇所。 ※12：検出点は 8 箇所
 ※13：所内蓄電式直流電源設備からの給電により計測可能な計器は、SA 用直流電源及び区分 II バイタル交流電源を電源とした計器である。

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
 ⑩の相違
 柏崎 6/7 は、設計基準事故対処設備の格納容器内水素濃度 (2 個) と新たに設置した格納容器内水素濃度 (SA) (2 個) を重大事故等対処設備としている。東海第二は、設計基準事故対処設備の格納容器内水素濃度を重大事故等対処設備として使用せず、新たに設置した格納容器内水素濃度 (SA) (2 個) を重大事故等対処設備としている。島根 2 号炉は、設計基準事故対処設備の格納容器水素濃度 (1 個) を重大事故等時の耐環境性を有する設計とすることで重大事故等対処設備とし、新たに設置した格納容器水素濃度 (SA) (1 個) を重大事故等対処設備としている

第1.15.2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (9/17)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源 ^{※1}	検出器の種類	可搬型計測器	第1.15.3 図No.
⑩ 未臨界の維持又は監視	起動領域モニター ^{※2}	10	$10^{11} \sim 10^{16} \text{ s}^{-1}$ ($1.0 \times 10^{10} \sim 1.0 \times 10^{16} \text{ cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$) $0 \sim 40\%$ 又は $0 \sim 125\%$ ($1.0 \times 10^{10} \sim 2.0 \times 10^{13} \text{ cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$)	定格出力の約10倍	原子炉の停止時から起動時及び起動時から定格出力運転時の中性子束を監視可能。なお、起動領域モニターが測定できる範囲を超えた場合は、平均出力領域モニターによって監視可能。	S	区分I, II, III, IV バイタル交流電源	核分裂電離箱	—	—
	平均出力領域モニター ^{※3}	4 *3	$0 \sim 125\%$ ($1.2 \times 10^{11} \sim 2.8 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$)	定格出力の約10倍	原子炉の起動時から定格出力運転時の中性子束を監視可能。なお、設計基準事故時及び重大事故等時、一時的に計測範囲を超えるが、負の反応度フィードバック効果により短期間であり、かつ出力上昇及び下降は急峻である。125%を超えた領域でその指示に基づき操作を行うものでないことから、現状の計測範囲でも運転監視に影響はない。また、重大事故等時において原子炉が再循環ポンプトリップ等により中性子束は低下するため、現状の計測範囲でも対応が可能。	S	区分I, II, III, IV バイタル交流電源	核分裂電離箱	—	⑩

※1: 重要代替監視パラメータ、※2: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
 ※3: 局部出力領域モニターの検出器は208個であり、平均出力領域モニターの各チャンネルには、52個ずつの信号が入力される。
 ※4: 設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
 ※5: 基準点は蒸気乾飽器スカート下端(原子炉圧力容器参照レベルより1224cm)、*6: 基準点は有効燃料棒頂部(原子炉圧力容器参照レベルより905cm)
 ※7: 水位は炉心部から発生するポイドを含んでいるため、有効燃料棒頂部を下回ることはない。
 ※8: 重大事故等時に使用する設備のため、設計基準事故時は値なし。
 ※9: T.M.S.L.=東京湾平均海面
 ※10: 炉心損傷は、原子炉停止後の経過時間における格納容器内空同気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約10Sv/h(経過時間とともに判断値は低くなる)であり、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
 ※11: 検出点は14箇所、*12: 検出点は8箇所
 ※13: 所内蓄電池式直流電源設備からの給電により計測可能な計器は、AM用直流電源及び区分I直流電源を電源とした計器である。

第1.15-2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (8/16)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源 ^{※1,4}	検出器の種類	可搬型計測器	第1.15-3 図No.
⑩ 未臨界の維持又は監視	起動領域計装 ^{※2}	8	$10^{-1} \text{ cps} \sim 10^6 \text{ cps}$ ($1.0 \times 10^8 \text{ cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1} \sim 1.0 \times 10^{16} \text{ cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$) $0 \sim 40\%$ 又は $0 \sim 125\%$ ($1.0 \times 10^8 \text{ cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1} \sim 1.5 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$)	定格出力の約19倍	原子炉の停止時から起動時及び起動時から定格出力運転時の中性子束を監視可能。なお、起動領域計装が測定できる範囲を超えた場合は、平均出力領域計装によって監視可能。	S	区分I, II 中性子モニター用 直流電源	核分裂電離箱	—	⑩
	平均出力領域計装 ^{※2}	2 ^{※3}	$0 \sim 125\%$ ($1.0 \times 10^{11} \text{ cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1} \sim 1.0 \times 10^{14} \text{ cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$)	定格出力の約19倍	原子炉の起動時から定格出力運転時の中性子束を監視可能。なお、設計基準事故時及び重大事故等時、一時的に計測範囲を超えるが、負の反応度フィードバック効果により短期間であり、かつ出力上昇及び下降は急峻である。125%を超えた領域でその指示に基づき操作を行うものでないことから、現状の計測範囲でも運転監視に影響はない。また、重大事故等時において原子炉が再循環ポンプトリップ等により中性子束は低下するため、現状の計測範囲でも対応が可能。	S	区分I, II 原子炉保護系 交流電源 区分I, II 直流電源	核分裂電離箱	—	⑩

※1: 重要代替監視パラメータ、※2: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
 ※3: 平均出力領域計装A~Fの6チャンネルのうち、A, Bの2チャンネルが対象。平均出力領域計装(原子炉圧力容器参照レベルより1,340cm)、*6: 基準点は燃料棒頂部(原子炉圧力容器参照レベルより920cm)
 ※4: 設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
 ※5: 基準点は蒸気乾飽器スカート下端(原子炉圧力容器参照レベルより1,340cm)、*6: 基準点は燃料棒頂部(原子炉圧力容器参照レベルより920cm)
 ※7: ベテスタル底面(コリウムシールド上表面: EL. II, 806mm)からの高さ。
 ※8: 重大事故等時に使用する設備のため、設計基準事故時は値なし。
 ※9: 基準点は通常運転水位: EL. 3,030mm(サブプレッション・チェンバ底部より7,030mm)
 ※10: 炉心損傷は、原子炉停止後の経過時間における格納容器内空同気放射線モニター(格納容器)の値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約90Sv/h(経過時間とともに判断値は低くなる)であり、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
 ※11: 検出点2箇所、*12: 検出点8箇所、※13: 基準点は使用済燃料貯蔵トラック上端: EL. 39,377mm(使用済燃料プール底部より4,688mm)
 ※14: 蓄電池(所内常設直流電源設備及び非常設代替直流電源設備)からの給電により計測可能な計器は、区分I, II直流電源及び緊急用直流電源を電源とした計器である。

第1.15-2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (10/18)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源 ^{※1,2}	検出器の種類	可搬型計測器	第1.15-3 図No.
⑩ 未臨界の維持又は監視	中性子源領域計装 ^{※2}	4	$10^7 \sim 10^8 \text{ s}^{-1}$ ($1.0 \times 10^7 \sim 1.0 \times 10^8 \text{ cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$)	定格出力の約21倍	原子炉の停止時から起動時の中性子束を監視可能。なお、中性子源領域計装が測定できる範囲を超えた場合は、平均出力領域計装によって監視可能。	S	区分I, II 交流電源	核分裂計数管	—	⑩
	平均出力領域計装 ^{※2}	6 *7	$0 \sim 125\%$ ($1.2 \times 10^{10} \sim 2.8 \times 10^{10} \text{ cm}^{-2} \cdot \text{s}^{-1}$)	定格出力の約21倍	原子炉の起動時から定格出力運転時の中性子束を監視可能。なお、設計基準事故時及び重大事故等時、一時的に計測範囲を超えるが、負の反応度フィードバック効果により短期間であり、かつ出力上昇及び下降は急峻である。125%を超えた領域でその指示に基づき操作を行うものでないことから、現状の計測範囲でも運転監視に影響はない。また、重大事故等時において再循環ポンプトリップ等により中性子束は低下するため、現状の計測範囲でも対応が可能。	S	区分I, II バイタル 交流電源	核分裂電離箱	—	⑩

※1: 重要代替監視パラメータ、※2: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
 ※3: 基準点は汽水分離器下段(原子炉圧力容器参照レベルより1328cm)、*4: 基準点はサブプレッション・プール通常水位(EL.5010)。
 ※5: 基準点は格納容器底面(EL.10100)、*6: 基準点はコリウムシールド上表面(EL.6706)。
 ※7: 局部出力領域計装の検出器は124個あり、平均出力領域計装の各チャンネルには14個又は17個の信号が入力される。
 ※8: 重大事故等時に使用する設備のため、設計基準事故時は値なし。
 ※9: 炉心損傷は原子炉停止後の経過時間における格納容器内空同気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約10Sv/h(経過時間とともに低くなる)であり設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
 ※10: 検出点は7箇所、*11: 検出点は7箇所、*12: 所内常設蓄電池式直流電源設備及び非常設代替直流電源設備からの給電により計測可能な計器は、SA用直流電源、区分II直流電源及び区分IIバイタル交流電源を電源とした計器である。

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
 ⑩の相違
 柏崎6/7, 東海第二は、起動領域計装(SRNM)を設置しているが、島根2号炉は、中性子源領域計装(SRM)を採用している

第 1.15.2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (10/17)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	監視能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源 ^{※13}	検出器の 種類	可搬型 計測器 図 No.
⑩ 最終ヒートシンクの確保	サブプレッション・プール水温度 ^{※2}	1	0~200℃	-**	⑩原子炉格納容器内の温度を監視するパラメータと同じ。 代替監視設備時における取水流量の最高使用温度(85℃)に余裕を見込んだ設定(Ss)とする。	-	AM用 直流電源	熱電対	可
	復水補給水流量 ^{※2}				⑩原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータと同じ。				
	復水補給水流量 ^{※2}				⑩原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータと同じ。				
	復水補給水流量 ^{※2}				⑩原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータと同じ。				
	復水補給水流量 ^{※2}				⑩原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータと同じ。				
	原子炉水位(広帯域) ^{※1}				⑩原子炉格納容器内の水位を監視するパラメータと同じ。				
	原子炉水位(SA) ^{※1}				⑩原子炉格納容器内の水位を監視するパラメータと同じ。				
	復水移送ポンプ吐出圧力 ^{※1}				⑩原子炉格納容器内の水位を監視するパラメータと同じ。				
	格納容器内圧力(SiC) ^{※1}				⑩原子炉格納容器内の水位を監視するパラメータと同じ。				
	サブプレッション・チェンバ 格納容器下部水位 ^{※1}				⑩原子炉格納容器内の水位を監視するパラメータと同じ。				
サブプレッション・チェンバ 気体温度 ^{※1}				⑩原子炉格納容器内の水位を監視するパラメータと同じ。					
原子炉圧力容器温度 ^{※1}				⑩原子炉圧力容器内の温度を監視するパラメータと同じ。					

※1: 重要代替監視パラメータ、※2: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
 ※3: 高圧出力領域モニタの検出器は206個であり、平均出力領域モニタの各チャンネルには、52個ずつの信号が入力される。
 ※4: 設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
 ※5: 基準点は蒸気発生器スカート下流(原子炉圧力容器等レベルより1,124cm)、※6: 基準点は有効燃料体頂部(原子炉圧力容器等レベルより905cm)
 ※7: 水位は炉心底部から発生するボイドを含んでいるため、有効燃料体頂部を下回ることはない。
 ※8: 重大事故等時に使用する設備のため、設計基準事故時における格納容器内空間気流射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後における判断値は約108%/h(経過時間とともに判断値は低くなる)であり、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
 ※9: T.R.S.L.→東京湾平均海面
 ※10: 炉心損傷は、原子炉停止直後の経過時間における格納容器内空間気流射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後における判断値は約108%/h(経過時間とともに判断値は低くなる)であり、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
 ※11: 検出点は14箇所、※12: 検出点は8箇所
 ※13: 所内常設式直流電源設備からの給電により計測可能な計測器は、AM用直流電源及び区分I直流電源を電源とした計測器である。

第 1.15-2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (9/16)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	監視能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源 ^{※14}	検出器の 種類	可搬型 計測器 図 No.
⑩ 最終ヒートシンクの確保	サブプレッション・プール水温度 ^{※2}	2	0~100℃	-**	⑩原子炉格納容器内の温度を監視するパラメータと同じ。 代替監視設備時における代替循環冷却系ポンプの最高使用温度(80℃)を監視可能。	-	緊急用 直流電源	熱電対	可
	代替循環冷却系原子炉注水流量 ^{※2}				⑩原子炉圧力容器への注水量を監視するパラメータと同じ。				
	代替循環冷却系格納容器スプレイ 流量 ^{※2}				⑩原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータと同じ。				
	残留熱除去系熱交換器出口温度 ^{※1}				⑩最終ヒートシンクの確保(残留熱除去系)を監視するパラメータと同じ。				
	サブプレッション・プール水位 ^{※1}				⑩原子炉格納容器内の水位を監視するパラメータと同じ。				
	原子炉水位(広帯域) ^{※1}				⑩原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータと同じ。				
	原子炉水位(燃料域) ^{※1}				⑩原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータと同じ。				
	原子炉水位(SA広帯域) ^{※1}				⑩原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータと同じ。				
	原子炉水位(SA燃料域) ^{※1}				⑩原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータと同じ。				
	原子炉圧力容器温度 ^{※1}				⑩原子炉圧力容器内の温度を監視するパラメータと同じ。				
代替循環冷却系ポンプ吐出圧力 ^{※1}				⑩原子炉圧力容器内の温度を監視するパラメータと同じ。					
ドライウエル蒸気温度 ^{※1}				⑩原子炉格納容器内の温度を監視するパラメータと同じ。					
サブプレッション・チェンバ 蒸気温度 ^{※1}				⑩原子炉格納容器内の温度を監視するパラメータと同じ。					

※1: 重要代替監視パラメータ、※2: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
 ※3: 平均出力領域計測 A~F の 6 チャンネルのうち、A, B の 2 チャンネルが対象。平均出力領域計測の A, C, E チャンネルにはそれぞれ 21 個、B, D, F にはそれぞれ 22 個の検出器がある。
 ※4: 設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
 ※5: 基準点は蒸気発生器スカート下流(原子炉圧力容器等レベルより1,340cm)、※6: 基準点は燃料体頂部(原子炉圧力容器等レベルより920cm)
 ※7: ベグスタル底面(コリウムシールド上表面: EL.11,806mm)からの高さ。
 ※8: 重大事故等時に使用する設備のため、設計基準事故時における格納容器内空間気流射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後における判断値は約98%/h(経過時間とともに判断値は低くなる)であり、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
 ※9: 基準点は通常運転水位: EL.3,030mm(サブプレッション・チェンバ底部より7,030mm)
 ※10: 炉心損傷は、原子炉停止直後の経過時間における格納容器内空間気流射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後における判断値は約98%/h(経過時間とともに判断値は低くなる)であり、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
 ※11: 検出点2箇所、※12: 検出点8箇所、※13: 基準点は使用許容射線ラック上流: EL.39,377mm(使用許容射線ラック底部より4,688mm)
 ※14: 蓄電池(所内常設式直流電源設備及び常設代替直流電源設備)からの給電により計測可能な計測器は、区分II直流電源及び緊急用直流電源を電源とした計測器である。

第 1.15-2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (11/18)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	監視能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源 ^{※12}	検出器の 種類	可搬型 計測器 図 No.
⑩ 最終ヒートシンクの確保	サブプレッション・プール水温度 ^{※2}				⑩原子炉格納容器内の温度を監視するパラメータと同じ				
	残留熱除去系熱交換器出口温度 ^{※1}				⑩最終ヒートシンクの確保(残留熱除去系)を監視するパラメータと同じ				
	残留熱代替格納容器スプレイ 流量 ^{※2}				⑩原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータと同じ				
	原子炉水位(広帯域) ^{※1}				⑩原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータと同じ				
	原子炉水位(燃料域) ^{※1}				⑩原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータと同じ				
	原子炉水位(SA) ^{※1}				⑩原子炉圧力容器内の水位を監視するパラメータと同じ				
	残留熱代替格納容器スプレイ 流量 ^{※2}				⑩原子炉格納容器への注水量を監視するパラメータと同じ				
	サブプレッション・チェンバ 温度(SA) ^{※1}				⑩原子炉格納容器内の温度を監視するパラメータと同じ				
	ドライウエル温度(SA) ^{※1}				⑩原子炉格納容器内の温度を監視するパラメータと同じ				
	原子炉圧力容器温度(SA) ^{※1}				⑩原子炉圧力容器内の温度を監視するパラメータと同じ				

※1: 重要代替監視パラメータ、※2: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
 ※3: 基準点は気水分離器下流(原子炉圧力容器等レベルより1328cm)、※4: 基準点はサブプレッション・プール通常水位(EL.5610)。
 ※5: 基準点は格納容器底面(EL.10100)、※6: 基準点はコリウムシールド上表面(EL.6706)。
 ※7: 高圧出力領域計測の検出器は124個であり、平均出力領域計測の各チャンネルには14個又は17個の信号が入力される。
 ※8: 重大事故等時に使用する設備のため、設計基準事故時における格納容器内空間気流射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後における判断値は約108%/h(経過時間とともに判断値は低くなる)であり、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
 ※9: 炉心損傷は原子炉停止直後の経過時間における格納容器内空間気流射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後における判断値は約108%/h(経過時間とともに判断値は低くなる)であり、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
 ※10: 基準点は使用許容射線ラック上流(EL.55518)。
 ※11: 検出点は7箇所、
 ※12: 所内常設式直流電源設備及び常設代替直流電源設備からの給電により計測可能な計測器は、SA用直流電源、区分II直流電源及び区分IIバイタル交流電源を電源とした計測器である。

- ・設備の相違
- 【柏崎6/7, 東海第二】
- ⑩の相違

第1.15.2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (11/17)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	種数	計測範囲	設計基準	監視能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源**	検出器の種類	可搬型計測器 図No.
① 最終ヒート 交換機の 監視	フィルタ装設水位**1	2	0~6000mm	-**	スクラバタンク上端を計測範囲の可動点とし、フィルタ装設水位計の約1.220mm、上段:約300mmを監視可能。	-	AM用 直流電源	差圧式水位 検出器	③
	フィルタ装設入口圧力	1	0~1MPa [range]	-**	格納容器ベント実施時に、格納容器圧力差が し装置内の最高圧力(0.62MPa [range])が監視 可能。	-	AM用 直流電源	弾性圧力 検出器	③
	フィルタ装設出口放射線モニタ	2	10 ⁻⁷ ~10 ⁻⁶ Sv/h	-**	格納容器ベント実施時に、測定されるフィル タ装設出口の最大放射線量率(約7X 10 ⁻⁶ Sv/h)を監視可能。	-	AM用 直流電源	電離箱	-
	フィルタ装設金属フィルタ差圧	2	0~50kPa	-**	格納容器ベント停止後の異常によるパージ を実施し、フィルタ装置及び耐圧強化ベント ラインの配管内に滞留する水蒸気量が可燃 限界濃度(1vol%)未満であることを監視可 能。	-	AM用 直流電源	熱伝導式 水蒸気検出器	-
	フィルタ装設スクラバ水 pH	1	pH0~14	-**	フィルタ装設金属フィルタの上層差圧 が監視可能。	-	AM用 直流電源	差圧式圧力 検出器	④
	格納容器内圧力 (D/P)**1	1	pH0~14	-**	フィルタ装設スクラバ水の pH(pH0~14)が監 視可能。	-	AM用 直流電源	pH検出器	-
	格納容器内圧力 (S/C)**1								
	格納容器内水蒸気濃度 (SA)**1								

*1: 重要代替監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
 *2: 重要代替監視パラメータ及び重要代替監視パラメータには、32個ずつの信号が入力される。
 *3: 局部出力領域モニタの検出器は208個あり、平均出力領域モニタの各チャンネルには、32個ずつの信号が入力される。
 *4: 設計基準事故時に発生する原子炉圧力容器の最高圧力に対する検出器。
 *5: 基準点は蒸気乾燥機スカーフト下層(原子炉圧力容器格レベルより1221cm)。*6: 基準点は有効燃料格内(原子炉圧力容器格レベルより905cm)。
 *7: 基準点は蒸気乾燥機スカーフト下層(原子炉圧力容器格レベルより1221cm)。*8: 基準点は有効燃料格内(原子炉圧力容器格レベルより905cm)。
 *8: 重大事故等時に発生するボイドを含んだため、有効燃料格内を下降することはない。
 *9: T.M.S.L. = 最高平均周波数
 *10: 炉心損傷は、原子炉停止後の経過時間における格納容器内蒸気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後における格納容器内蒸気放射線レベルは約105Sv/h(経過時間とともに相断値は低くなる)であ
 り、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下降。
 *11: 検出点は14箇所。*12: 検出点は8箇所。
 *13: 所内常設直流電源設備からの給電により計測可能な計測器は、AM用直流電源及び区分I直流電源を電源とした計測器である。
 *14: 所内常設直流電源設備からの給電により計測可能な計測器は、SA用直流電源を電源とした計測器である。

第1.15-2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (10/16)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	種数	計測範囲	設計基準	監視能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源**	検出器の種類	可搬型計測器 図No.
② 最終ヒート 交換機の 監視	フィルタ装設水位	2	180mm~5,500mm	-**	系統待機時におけるスクラビング水位の設定値 及びベント後のアイ ズレベル(約1.220mm)より上層水 位を監視可能。*2	-	緊急用 直流電源	差圧式水位 検出器	③
	フィルタ装設入口圧力	1	0~1MPa [range]	-**	格納容器ベント実施時に、格納容器圧力差が し装置内の最高圧力(0.62MPa [range])を監視 可能。	-	緊急用 直流電源	弾性圧力 検出器	③
	フィルタ装設出口放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)	2	10 ⁻⁷ Sv/h~10 ⁻⁶ Sv/h	-**	格納容器ベント実施時に、格納容器圧力差が し装置内の最高圧力(0.62MPa [range])を監視 可能。	-	緊急用 直流電源	電離箱	-
	フィルタ装設スクラバ水 温度**1	1	0~300℃	-**	格納容器ベント実施時に、格納容器圧力差が し装置内の最高圧力(0.62MPa [range])を監視 可能。	-	緊急用 直流電源	熱電対	-
	フィルタ装設出口放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)	1	10 ⁻⁷ mSv/h~10 ⁻⁶ mSv/h	-**	格納容器ベント実施時に、格納容器圧力差が し装置内の最高圧力(0.62MPa [range])を監視 可能。	-	緊急用 直流電源	電離箱	-
	フィルタ装設スクラバ水 濃度	2	0~100vol%	-**	格納容器ベント実施時に、格納容器圧力差が し装置内の最高圧力(0.62MPa [range])を監視 可能。	-	緊急用 直流電源	熱伝導式 水蒸気検出器	-
	スクラバタンク水位	2	0~100vol%	-**	格納容器ベント実施時に、格納容器圧力差が し装置内の最高圧力(0.62MPa [range])を監視 可能。	-	緊急用 直流電源	差圧式圧力 検出器	-
	スクラバタンク温度	2	0~100vol%	-**	格納容器ベント実施時に、格納容器圧力差が し装置内の最高圧力(0.62MPa [range])を監視 可能。	-	緊急用 直流電源	熱伝導式 水蒸気検出器	-
	スクラバタンク圧力	2	0~100vol%	-**	格納容器ベント実施時に、格納容器圧力差が し装置内の最高圧力(0.62MPa [range])を監視 可能。	-	緊急用 直流電源	差圧式圧力 検出器	-
	スクラバタンク流量	2	0~100vol%	-**	格納容器ベント実施時に、格納容器圧力差が し装置内の最高圧力(0.62MPa [range])を監視 可能。	-	緊急用 直流電源	差圧式圧力 検出器	-

*1: 重要代替監視パラメータ
 *2: 重要代替監視パラメータ及び重要代替監視パラメータには、32個ずつの信号が入力される。
 *3: 局部出力領域モニタの検出器は208個あり、平均出力領域モニタの各チャンネルには、32個ずつの信号が入力される。
 *4: 設計基準事故時に発生する原子炉圧力容器の最高圧力に対する検出器。
 *5: 基準点は蒸気乾燥機スカーフト下層(原子炉圧力容器格レベルより1221cm)。*6: 基準点は有効燃料格内(原子炉圧力容器格レベルより905cm)。
 *7: 基準点は蒸気乾燥機スカーフト下層(原子炉圧力容器格レベルより1221cm)。*8: 基準点は有効燃料格内(原子炉圧力容器格レベルより905cm)。
 *8: 重大事故等時に発生するボイドを含んだため、有効燃料格内を下降することはない。
 *9: T.M.S.L. = 最高平均周波数
 *10: 炉心損傷は、原子炉停止後の経過時間における格納容器内蒸気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後における格納容器内蒸気放射線レベルは約105Sv/h(経過時間とともに相断値
 は低くなる)であり、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下降。
 *11: 検出点は8箇所。*12: 検出点は8箇所。
 *13: 所内常設直流電源設備からの給電により計測可能な計測器は、AM用直流電源及び緊急用直流電源を電源とした計測器である。
 *14: 所内常設直流電源設備からの給電により計測可能な計測器は、SA用直流電源を電源とした計測器である。

第1.15-2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (12/18)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	種数	計測範囲	設計基準	監視能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源**	検出器の種類	可搬型計測器 図No.
③ 最終ヒート 交換機の 監視	スクラバタンク水位	8		-**	系統待機時におけるスクラバタンク水位の 監視可能。*2	- (Ss)	SA用 直流電源	差圧式 水位 検出器	④
	スクラバタンク圧力	4	0~1MPa [range]	-**	格納容器ベント実施時に、格納容器 圧力差がし装置内の最高圧力(0.62MPa [range]) を監視可能。	- (Ss)	SA用 直流電源	弾性圧 力 検出器	⑤
	スクラバタンク温度	4	0~300℃	-**	格納容器ベント実施時に、格納容器 圧力差がし装置内の最高圧力(0.62MPa [range]) を監視可能。	- (Ss)	SA用 直流電源	熱電対	⑤
	スクラバタンク流量	2	10 ⁻⁷ ~10 ⁻⁶ Sv/h	-**	格納容器ベント実施時に、格納容器 圧力差がし装置内の最高圧力(0.62MPa [range]) を監視可能。	- (Ss)	SA用 直流電源	電離箱	-
	スクラバタンク放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)	1	10 ⁻⁷ ~10 ⁻⁶ Sv/h	-**	格納容器ベント実施時に、格納容器 圧力差がし装置内の最高圧力(0.62MPa [range]) を監視可能。	- (Ss)	SA用 直流電源	電離箱	-
	スクラバタンク放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)	1	10 ⁻⁷ ~10 ⁻⁶ Sv/h	-**	格納容器ベント実施時に、格納容器 圧力差がし装置内の最高圧力(0.62MPa [range]) を監視可能。	- (Ss)	SA用 直流電源	電離箱	-
	スクラバタンク放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)	1	10 ⁻⁷ ~10 ⁻⁶ Sv/h	-**	格納容器ベント実施時に、格納容器 圧力差がし装置内の最高圧力(0.62MPa [range]) を監視可能。	- (Ss)	SA用 直流電源	電離箱	-
	スクラバタンク放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)	1	10 ⁻⁷ ~10 ⁻⁶ Sv/h	-**	格納容器ベント実施時に、格納容器 圧力差がし装置内の最高圧力(0.62MPa [range]) を監視可能。	- (Ss)	SA用 直流電源	電離箱	-
	スクラバタンク放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)	1	10 ⁻⁷ ~10 ⁻⁶ Sv/h	-**	格納容器ベント実施時に、格納容器 圧力差がし装置内の最高圧力(0.62MPa [range]) を監視可能。	- (Ss)	SA用 直流電源	電離箱	-
	スクラバタンク放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)	1	10 ⁻⁷ ~10 ⁻⁶ Sv/h	-**	格納容器ベント実施時に、格納容器 圧力差がし装置内の最高圧力(0.62MPa [range]) を監視可能。	- (Ss)	SA用 直流電源	電離箱	-

*1: 重要代替監視パラメータ
 *2: 重要代替監視パラメータ及び重要代替監視パラメータには、32個ずつの信号が入力される。
 *3: 局部出力領域モニタの検出器は208個あり、平均出力領域モニタの各チャンネルには、32個ずつの信号が入力される。
 *4: 設計基準事故時に発生する原子炉圧力容器の最高圧力に対する検出器。
 *5: 基準点は蒸気乾燥機スカーフト下層(原子炉圧力容器格レベルより1221cm)。*6: 基準点は有効燃料格内(原子炉圧力容器格レベルより905cm)。
 *7: 基準点は蒸気乾燥機スカーフト下層(原子炉圧力容器格レベルより1221cm)。*8: 基準点は有効燃料格内(原子炉圧力容器格レベルより905cm)。
 *8: 重大事故等時に発生するボイドを含んだため、有効燃料格内を下降することはない。
 *9: T.M.S.L. = 最高平均周波数
 *10: 炉心損傷は、原子炉停止後の経過時間における格納容器内蒸気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後における格納容器内蒸気放射線レベルは約105Sv/h(経過時間とともに相断値
 は低くなる)であり、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下降。
 *11: 検出点は8箇所。*12: 検出点は8箇所。
 *13: 所内常設直流電源設備からの給電により計測可能な計測器は、AM用直流電源及び緊急用直流電源を電源とした計測器である。
 *14: 所内常設直流電源設備からの給電により計測可能な計測器は、SA用直流電源を電源とした計測器である。

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
 ⑩の相違
【柏崎6/7】
 島根2号炉は、はスクラバタンクの容量が大きく金属フィルタに閉塞が発生しないため、金属フィルタの差圧の監視は不要。また、島根2号炉は、ベント時のスクラビング水の水位変動を考慮しても放射線物質の除去性能を維持し、ベント開始後7日間は水補給が不要となるよう設定しているため、ベント中のpH監視は不要であることから自主対策設備としている。
 島根2号炉は、金属フィルタの閉塞のリスクが極めて低いため、差圧計を設置しておらず、閉塞した場合においてもスクラバタンク圧力の上昇傾向により確認する整理としている

第1.15.2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (12/17)

分類	重要監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源 ^{※11}	検出器の種類	可搬型計測器 図 No.
⑩最終 トントシ クの確保	耐圧強化ベント系放射線モニタ	2	10 ⁻⁷ ~10 ⁻⁶ mSv/h	— ^{※8}	重大事故等時の排気ラインの耐圧強化ベント系放射線モニタ設置位置における最大線量当量率(約4×10 ⁻⁶ mSv/h)を監視可能。	— (Ss)	AM用 直流電源	電機箱	—
	フィルタ装置放射線濃度	1			「⑩最終トントシクの確保 (格納容器圧力逃がし装置)」を監視するパラメータと同じ。				
	格納容器内放射線濃度 (SA) ^{※1}				「⑩原子炉格納容器内の放射線濃度」を監視するパラメータと同じ。				

※1：重要代替監視パラメータ。 ※2：重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ ※3：局部出力領域モニタの検出器は208個であり、平均出力領域モニタの各チャンネルには、52個ずつの信号が入力される。
 ※4：設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
 ※5：基準点は蒸気乾燥機発生スカーフト下流(原子炉圧力容器零レベルより1224cm)。 ※6：基準点は有効燃料棒頂部(原子炉圧力容器零レベルより905cm)
 ※7：水位は炉心部から発生するポイドを含んでいるため、有効燃料棒頂部を下回ることはない。
 ※8：重大事故等時に使用する設備のため、設計基準事故時は値なし。 ※9：T.M.S.L. =東京湾平均海面
 ※10：炉心損傷は、原子炉停止後の経過時間における格納容器内蒸気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約10Sv/h(経過時間とともに判断値は低くなる)であり、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
 ※11：検出点は14箇所。 ※12：検出点は8箇所
 ※13：所内蓄電式直流電源設備からの給電により計測可能な計器は、AM用直流電源及び区分1直流電源を電源とした計器である。

第1.15-2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (10/16)

分類	重要監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源 ^{※11}	検出器の種類	可搬型計測器 図 No.
⑩最終 トントシ クの確保	フィルタ装置水位	2	180mm~5,500mm	— ^{※8}	系統運転におけるベント水位の設定値及びベント後のファイバ光線監視装置の検出水位より上水位	— (Ss)	緊急用 直流電源	差圧式水位 検出器	可
	フィルタ装置圧力 ^{※2}	1	0~1MPa [range]	— ^{※8}	格納容器ベント装置時に、格納容器圧力逃がし装置の最高使用圧力(0.62MPa [act])を監視可能	— (Ss)	緊急用 直流電源	弾性圧力 検出器	可
耐圧強化 ベント系	フィルタ装置スクラビング水 温度 ^{※3}	1	0~300℃	— ^{※8}	格納容器ベント装置時に、格納容器圧力逃がし装置の最高使用温度(200℃)を監視可能	— (Ss)	緊急用 直流電源	熱電対	可
	フィルタ装置出口放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)	2	10 ⁻⁷ Sv/h~10 ⁻⁶ Sv/h	— ^{※8}	格納容器ベント装置時(炉心損傷している場合)に測定されるフィルタ装置出口の最大放射線濃度(約5×10 ⁻⁶ Sv/h)を監視可能	— (Ss)	緊急用 直流電源	イオン チェンバ	—
耐圧強化 ベント系	フィルタ装置入口放射線濃度	1	10 ⁻⁷ mSv/h~10 ⁻⁶ mSv/h	— ^{※8}	格納容器ベント装置時に炉心損傷していない場合に測定されるフィルタ装置入口の最大放射線濃度(約7×10 ⁻⁶ mSv/h)を監視可能	— (Ss)	緊急用 直流電源	熱伝導式 イオンチェンバ	—
	スクラビング水温度	2	0~100vol%	— ^{※8}	格納容器ベント装置時に炉心損傷している場合に測定されるスクラビング水の濃度を監視可能	— (Ss)	格納容器ベント装置時に炉心損傷している場合に測定されるスクラビング水の濃度を監視可能	熱伝導式 濃度検出器	—
ドライウェル圧力 ^{※1}									
サブプレッション・チェンバ圧力 ^{※1}									
格納容器内放射線濃度 (SA) ^{※1}									
「⑩原子炉格納容器内の放射線濃度」を監視するパラメータと同じ。									
「⑩原子炉格納容器内の放射線濃度」を監視するパラメータと同じ。									
耐圧強化 ベント系	耐圧強化ベント系放射線モニタ	2	10 ⁻⁷ mSv/h~10 ⁻⁶ mSv/h	— ^{※8}	重大事故等時の排気ラインの耐圧強化ベント系放射線モニタ設置位置における最大線量当量率(約9×10 ⁻⁶ mSv/h)を監視可能。	— (Ss)	緊急用 直流電源	イオン チェンバ	—

※1 重要代替監視パラメータ。 ※2 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ ※3 平均出力領域計測A~Fの6チャンネルのうち、A、Bの2チャンネルを対象、平均出力領域計測のA、C、Eチャンネルにはそれぞれ21個、B、D、Fにはそれぞれ22個の検出器がある。
 ※4 設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
 ※5 基準点は蒸気乾燥機発生スカーフト下流(原子炉圧力容器零レベルより1,340cm)。 ※6 基準点は燃料棒頂部(原子炉圧力容器零レベルより920cm)
 ※7 ベント系底面(コリウムシールド上表面)：EL.11,800mm)からの高さ。 ※8 基準点は燃料棒頂部(原子炉圧力容器零レベルより905cm)
 ※9 炉心損傷は、原子炉停止後の経過時間における格納容器内蒸気放射線モニタの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約10Sv/h(経過時間とともに判断値は低くなる)であり、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
 ※10 炉心損傷は、原子炉停止後の経過時間における格納容器内蒸気放射線モニタの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約10Sv/h(経過時間とともに判断値は低くなる)であり、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
 ※11 検出点は8箇所。 ※12 検出点は8箇所
 ※13 蓄電式(所内蓄電式直流電源設備及び重要代替監視パラメータ)からの給電により計測可能な計器は、区分1、II直流電源及び緊急用直流電源を電源とした計器である。
 ※14 蓄電式(所内蓄電式直流電源設備及び重要代替監視パラメータ)からの給電により計測可能な計器は、区分1、II直流電源及び緊急用直流電源を電源とした計器である。

【(10/16)の引用】

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
 ⑩の相違
 島根2号炉は、耐圧強化ベント系を重大事故等対処設備としていない

第1.15.2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (13/17)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源*	検出器の種類	第1.15-3 図No.
残留熱除去系	残留熱除去系熱交換器入口温度*	3	0~300℃	最大値: 182℃	残留熱除去系の運転時における、残留熱除去系熱水の最高使用温度(182℃)を監視可能。	C	区分I、II、III 直流電源	熱電対	①
	残留熱除去系熱交換器出口温度	3	0~300℃	最大値: 182℃	残留熱除去系の運転時における、残留熱除去系熱水の最高使用温度(182℃)を監視可能。	C	区分I、II、III 直流電源	熱電対	②
設計基準とシミュレーションの確保	残留熱除去系系統流量				④原子炉圧力容器への注水量」を監視するパラメータと同じ。				
	原子炉補機冷却海水系統流量*	3	0~4000m ³ /h (6号炉区分I、II) 0~1700m ³ /h (6号炉区分III) 0~3000m ³ /h (6号炉区分IV、V) 0~2400m ³ /h (7号炉区分I、II) 0~2000m ³ /h (7号炉区分III)	0~2200m ³ /h (6号炉区分I、II) 0~1700m ³ /h (6号炉区分III) 0~3000m ³ /h (6号炉区分IV、V) 0~2400m ³ /h (7号炉区分I、II) 0~2000m ³ /h (7号炉区分III)	原子炉補機冷却海水ポンプの最大流量(2200m ³ /h(6号炉区分I、II)、1700m ³ /h(6号炉区分III)、2400m ³ /h(7号炉区分I、II)、1600m ³ /h(7号炉区分III))を監視可能。 代替原子炉補機冷却海水ポンプの最大流量(600m ³ /h)を監視可能。	C	区分I、II、III 直流電源	差圧式流量検出器	③
	残留熱除去系熱交換器入口冷却海水流量*	3	0~2400m ³ /h(6号炉) 0~1500m ³ /h(7号炉)	0~1200m ³ /h	残留熱除去系熱交換器入口冷却海水流量の最大流量(1200m ³ /h)を監視可能。 熱交換器ユニット(代替原子炉補機冷却海水ポンプ)の最大流量(170m ³ /h)を監視可能。	C	区分I、II、III 直流電源	差圧式流量検出器	⑤
サブプレッション・プールの確保	原子炉圧力容器温度*				④原子炉圧力容器内の温度」を監視するパラメータと同じ。				
	サブプレッション・プール水量*				④原子炉補機冷却海水ポンプの最大流量(493l/s)を監視可能。 緊急用海水系の最大流量(493l/s)を監視可能。 緊急用海水系流量(650m ³ /h)を監視可能。 緊急用海水系流量(緊急熱除去系補機)の最大流量(10m ³ /h)を監視可能。	C	区分I、II 計測用 交流電源	差圧式流量検出器	⑩
残留熱除去系	残留熱除去系海水系統流量*	2	0~550l/s	493l/s	残留熱除去系の運転時における、残留熱除去系海水系ポンプの最大流量(493l/s)を監視可能。	C	区分I、II 計測用 交流電源	差圧式流量検出器	⑩
	緊急用海水系流量 (残留熱除去系熱交換器)*	1	0~800m ³ /h	-	緊急用海水系の運転時における、緊急用海水系流量(650m ³ /h)を監視可能。	-	緊急用 直流電源	差圧式流量検出器	⑫
残留熱除去系	緊急用海水系流量 (残留熱除去系補機)*	1	0~50m ³ /h	-	緊急用海水系の運転時における、緊急用海水系流量(緊急熱除去系補機)の最大流量(10m ³ /h)を監視可能。	-	緊急用 直流電源	差圧式流量検出器	⑬
	原子炉圧力容器温度*				④原子炉圧力容器内の温度」を監視するパラメータと同じ。				
サブプレッション・プールの確保	原子炉圧力容器温度*				④原子炉圧力容器内の温度」を監視するパラメータと同じ。				
	サブプレッション・プール水量*				④原子炉補機冷却海水ポンプの最大流量(493l/s)を監視するパラメータと同じ。				

*1: 重要代替監視パラメータ。 *2: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
 *3: 原子炉出力領域モニタの検出器は208個であり、平均出力領域モニタの各チャンネルには、52個ずつの信号が入力される。
 *4: 設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
 *5: 設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
 *6: 基準点は蒸気乾飽器スカーレット下流(原子炉圧力容器の最高圧力より1224cm)。 *7: 基準点は炉内燃料棒束下部を流下しているため、炉内燃料棒束下部を流下している。
 *8: 炉内燃料棒束下部を流下しているため、炉内燃料棒束下部を流下している。
 *9: 炉内燃料棒束下部を流下しているため、炉内燃料棒束下部を流下している。
 *10: 炉内燃料棒束下部を流下しているため、炉内燃料棒束下部を流下している。
 *11: 検出器は14箇所。 *12: 検出器は8箇所
 *13: 所内常設直流電源設備からの給電により計測可能な計器は、AM直流電源及び区分I直流電源を電源とした計器である。

第1.15-2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (11/16)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源*	検出器の種類	第1.15-3 図No.
残留熱除去系	残留熱除去系熱交換器入口温度*	2	0~300℃	182℃以下	残留熱除去系の運転時における、残留熱除去系熱水の最高温度(182℃)を監視可能。	C	区分I、II 計測用 交流電源	熱電対	⑫
	残留熱除去系熱交換器出口温度	2	0~300℃	182℃以下	残留熱除去系の運転時における、残留熱除去系熱水の最高温度(182℃)を監視可能。	C	区分I、II 計測用 交流電源	熱電対	⑬
設計基準とシミュレーションの確保	残留熱除去系系統流量				④原子炉圧力容器への注水量」を監視するパラメータと同じ。				
	残留熱除去系海水系統流量*	2	0~550l/s	493l/s	残留熱除去系の運転時における、残留熱除去系海水系ポンプの最大流量(493l/s)を監視可能。	C	区分I、II 計測用 交流電源	差圧式流量検出器	⑩
	緊急用海水系流量 (残留熱除去系熱交換器)*	1	0~800m ³ /h	-	緊急用海水系の運転時における、緊急用海水系流量(650m ³ /h)を監視可能。	-	緊急用 直流電源	差圧式流量検出器	⑫
残留熱除去系	緊急用海水系流量 (残留熱除去系補機)*	1	0~50m ³ /h	-	緊急用海水系の運転時における、緊急用海水系流量(緊急熱除去系補機)の最大流量(10m ³ /h)を監視可能。	-	緊急用 直流電源	差圧式流量検出器	⑬
	原子炉圧力容器温度*				④原子炉圧力容器内の温度」を監視するパラメータと同じ。				
サブプレッション・プールの確保	原子炉圧力容器温度*				④原子炉圧力容器内の温度」を監視するパラメータと同じ。				
	サブプレッション・プール水量*				④原子炉補機冷却海水ポンプの最大流量(493l/s)を監視するパラメータと同じ。				

*1: 重要代替監視パラメータ。 *2: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
 *3: 平均出力領域計装A~Fの6チャンネルのうち、A、Bの2チャンネルにはそれぞれ21個、B、D、Fにはそれぞれ22個の検出器がある。
 *4: 設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
 *5: 基準点は蒸気乾飽器スカーレット下流(原子炉圧力容器の最高圧力より1,340cm)。 *6: 基準点は燃料棒束下部を流下しているため、炉内燃料棒束下部を流下している。
 *7: 基準点は炉内燃料棒束下部を流下しているため、炉内燃料棒束下部を流下している。
 *8: 炉内燃料棒束下部を流下しているため、炉内燃料棒束下部を流下している。
 *9: 炉内燃料棒束下部を流下しているため、炉内燃料棒束下部を流下している。
 *10: 炉内燃料棒束下部を流下しているため、炉内燃料棒束下部を流下している。
 *11: 検出器は14箇所。 *12: 検出器は8箇所
 *13: 所内常設直流電源設備及び非常設代替監視設備からの給電により計測可能な計器は、区分I、II直流電源及び緊急用直流電源を電源とした計器である。

第1.15-2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (13/18)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源*	検出器の種類	第1.15-3 図No.
残留熱除去系	残留熱除去系熱交換器入口温度*	2	0~200℃	最大値: 90℃	残留熱除去系の運転時における、残留熱除去系熱交換器入口温度の最高使用温度(114℃)を監視可能。	S	区分I、II 交流電源 SA用 直流電源	熱電対	⑩
	残留熱除去系熱交換器出口温度	2	0~200℃	最大値: 90℃	残留熱除去系及び残留熱除去系熱交換器の運転時における、残留熱除去系熱交換器出口温度の最高使用温度(114℃)を監視可能。 残留熱除去系熱交換器出口温度の最高使用温度(185℃)を監視可能。	S	区分I、II 交流電源 SA用 直流電源	熱電対	⑩
設計基準とシミュレーションの確保	残留熱除去系ポンプ出口流量				④原子炉圧力容器への注水量」を監視するパラメータと同じ。				
	原子炉圧力容器温度(SA)*				④原子炉圧力容器内の温度」を監視するパラメータと同じ。				
	サブプレッション・プール水量(SA)*				④原子炉補機冷却海水ポンプの最大流量(493l/s)を監視するパラメータと同じ。				
残留熱除去系	残留熱除去系熱交換器冷却水流量	2	0~1500m ³ /h	0~1218m ³ /h	残留熱除去系熱交換器冷却水流量の最大流量(1218m ³ /h)を監視可能。 移動式代替熱交換器設備の最大流量(600m ³ /h)を監視可能。	S	区分I、II 交流電源	差圧式流量検出器	⑬
	残留熱除去系ポンプ出口圧力*				④格納容器ベイパスの監視」を監視するパラメータと同じ。				

*1: 重要代替監視パラメータ。 *2: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
 *3: 基準点は気水分離器下流(原子炉圧力容器下部より1328cm)。 *4: 基準点はサブプレッション・プール通常水位(EL5610)。
 *5: 基準点は格納容器底部(EL10100)。 *6: 基準点はコリウムシールド上表面(EL6706)。
 *7: 島根出力領域計装の検出器は124個であり、平均出力領域計装の各チャンネルには14個又は17個の信号が入力される。
 *8: 重大事故等時に使用する設備のため、設計基準事故時における格納容器内の燃料棒束下部を流下している。
 *9: 炉内燃料棒束下部を流下しているため、炉内燃料棒束下部を流下している。
 *10: 炉内燃料棒束下部を流下しているため、炉内燃料棒束下部を流下している。
 *11: 検出器は7箇所。
 *12: 所内常設直流電源設備及び非常設代替監視設備からの給電により計測可能な計器は、SA直流電源、区分II直流電源及び区分IIバイタル交流電源を電源とした計器である。

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
 ⑩の相違
【柏崎6/7】
 島根2号炉は、柏崎6/7の原子炉補機冷却水系系統流量と同じ流量である残留熱除去系熱交換器冷却水流量を残留熱除去系熱交換器出口温度の代替パラメータと整理している。
【東海第二】
 東海第二は、残留熱除去系熱交換器出口温度の代替パラメータを緊急用海水系流量としているが、島根2号炉は、残留熱除去系熱交換器冷却水流量と整理している

第 1.15.2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (15/17)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源 ^{※1}	検出器の種類	第 1.15.3 図 No.
④ 水源の確保	復水貯蔵槽水位 (SA)	1	0~10m (6号炉) 0~15.7m (7号炉)	0~15.5m (6号炉) 0~15.7m (7号炉)	復水貯蔵槽の底部からオーバーフローレベル (6号炉: 0~15.5m, 7号炉: 0~15.7m) を監視可能。	- (Ss)	AM用 直流電源	差圧式水位 検出器	⑦
	サブプレッジョン・チャンバ・プール水位				「⑤原子炉圧力容器内の水位」を監視するパラメータと同じ。				
	高圧代替注水系統流量 ^{※1}								
	復水補給水系統流量								
	(RHR A系代替注水流量) ^{※1}								
	(RHR B系代替注水流量) ^{※1}								
	原子炉隔離時冷却系統流量 ^{※1}								
	高圧炉心スプレイ系統流量 ^{※1}								
	残留熱除去系統流量 ^{※1}								
	復水補給水系統流量								
	(格納容器下部注水流量) ^{※1}								
	原子炉水位 (圧密域) ^{※1}								
	原子炉水位 (蒸気域) ^{※1}								
原子炉水位 (SA) ^{※1}									
復水送送ポンプ吐出圧力 ^{※1}	3	0~2MPa [gage]	- ^{※1}		重大事故等時における、復水補給水系統の最高使用圧力 (約 1.7MPa [gage]) を監視可能。	- (Ss)	AM用 直流電源	弾性圧力 検出器	⑧
残留熱除去系ポンプ吐出圧力 ^{※1}					「格納容器ベイパス」を監視するパラメータと同じ。				

※1: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
 ※2: 重要監視モニタの検出器は208個であり、平均出力領域モニタの各チャンネルには、52個ずつの信号が入力される。
 ※3: 局部出力領域モニタの検出器は208個であり、平均出力領域モニタの各チャンネルには、52個ずつの信号が入力される。
 ※4: 設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
 ※5: 設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
 ※6: 基準点は格納容器レベルより1224mm。
 ※7: 水位は炉心部から発生するボイドを含んでいるため、有燃料体積頂部を下限とする。
 ※8: 重大事故等時に使用する設備のため、設計基準事故時は値を下回る。
 ※9: T.M.S.L. = 最高平均海面
 ※10: 炉心損傷は、原子炉停止直後の経過時間における格納容器内空明気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約105v/h (経過時間とともに判断値は低くなる) であり、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
 ※11: 検出点は14箇所。
 ※12: 検出点は8箇所
 ※13: 所内蓄電式直流電源設備からの給電により計測可能な計器は、AM用直流電源及び区分I直流電源を電源とした計器である。

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)

東海第二発電所 (2018.9.18版)

第 1.15-2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (13/16)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源 ^{※1}	検出器の種類	第 1.15-3 図 No.
④ 水源の確保	サブプレッジョン・プール水位 ^{※2}				「⑤原子炉圧力容器内の水位」を監視するパラメータと同じ。				
	代替注水貯槽水位	1	0~20m	- ^{※1}	代替注水貯槽の底部より上の水位検出点からポンプ戻り配管レベル (0~20m) を監視可能。	- (Ss)	緊急用 直流電源	差圧式水位 検出器	⑩
	西側冷却水設備水位	1	0~6.5m	- ^{※1}	西側冷却水設備の水槽水位+1m から+5m (水槽上端) まで (事故収束に必要な貯水容量) を監視可能。	- (Ss)	緊急用 直流電源	電流式水位 検出器	⑪
	高圧代替注水系統流量 ^{※1}								
	代替隔離冷却系原子炉注水流量 ^{※1}								
	原子炉隔離時冷却系統流量 ^{※1}								
	高圧炉心スプレイ系統流量 ^{※1}								
	残留熱除去系統流量 ^{※1}								
	低圧炉心スプレイ系統流量 ^{※1}								
	常設高圧代替注水ポンプ吐出圧力 ^{※1}	1	0~10MPa [gage]	- ^{※1}	常設高圧代替注水ポンプ運転時の吐出圧力 (8.90MPa [gage]) を監視可能。	- (Ss)	緊急用 直流電源	弾性圧力 検出器	⑫
	原子炉隔離時冷却ポンプ吐出圧力 ^{※1}	1	0~10MPa [gage]	8.90MPa [gage]	原子炉隔離時冷却ポンプ運転時の吐出圧力 (8.90MPa [gage]) を監視可能。	C (Ss)	区分I 直流電源	弾性圧力 検出器	⑬
	高圧炉心スプレイポンプ吐出圧力 ^{※1}	1	0~10MPa [gage]	8.01MPa [gage]	高圧炉心スプレイポンプ運転時の吐出圧力 (8.01MPa [gage]) を監視可能。	C (Ss)	区分II 直流電源	弾性圧力 検出器	⑭
	代替隔離冷却ポンプ吐出圧力 ^{※1}	2	0~5MPa [gage]	- ^{※1}	代替隔離冷却ポンプ運転時の吐出圧力 (3.45MPa [gage]) を監視可能。	- (Ss)	緊急用 直流電源	弾性圧力 検出器	⑮
残留熱除去ポンプ吐出圧力 ^{※1}	3	0~4MPa [gage]	3.45MPa [gage]	残留熱除去ポンプ運転時の吐出圧力 (3.45MPa [gage]) を監視可能。	C (Ss)	区分I・II 直流電源	弾性圧力 検出器	⑯	
低圧炉心スプレイポンプ吐出圧力 ^{※1}	1	0~4MPa [gage]	3.70MPa [gage]	低圧炉心スプレイポンプ運転時の吐出圧力 (3.70MPa [gage]) を監視可能。	C (Ss)	区分I 計測用 交流電源	弾性圧力 検出器	⑰	
常設低圧代替注水ポンプ吐出圧力 ^{※1}	2	0~5MPa [gage]	- ^{※1}	常設低圧代替注水ポンプ運転時の吐出圧力 (3.14MPa [gage]) を監視可能。	- (Ss)	緊急用 直流電源	弾性圧力 検出器	⑱	

※1: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
 ※2: 重要監視モニタの検出器は208個であり、平均出力領域モニタの各チャンネルには、52個ずつの信号が入力される。
 ※3: 局部出力領域モニタの検出器は208個であり、平均出力領域モニタの各チャンネルには、52個ずつの信号が入力される。
 ※4: 設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
 ※5: 設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
 ※6: 基準点は格納容器レベルより1224mm。
 ※7: 水位は炉心部から発生するボイドを含んでいるため、有燃料体積頂部を下限とする。
 ※8: 重大事故等時に使用する設備のため、設計基準事故時は値を下回る。
 ※9: T.M.S.L. = 最高平均海面
 ※10: 炉心損傷は、原子炉停止直後の経過時間における格納容器内空明気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約105v/h (経過時間とともに判断値は低くなる) であり、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
 ※11: 検出点は14箇所。
 ※12: 検出点は8箇所
 ※13: 所内蓄電式直流電源設備からの給電により計測可能な計器は、AM用直流電源及び緊急用直流電源を電源とした計器である。

「⑤原子炉圧力容器への注水量」及び「⑩原子炉格納容器への注水量」を監視するパラメータと同じ。

第 1.15-2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (15/18)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源 ^{※2}	検出器の種類	第 1.15-3 図 No.	
④ 水源の確保	低圧原子炉代替注水貯槽水位	1	0~1500mm ^{※1} (0~12542mm)	- ^{※1}	低圧原子炉代替注水貯槽の底面からオーバーフローレベル (0~1238mm) を監視可能である。	- (Ss)	S A用 直流電源	差圧式 水位 検出器	⑩	
	サブプレッジョン・プール水位 ^{※2}				「⑤原子炉圧力容器内の水位」を監視するパラメータと同じ。					
	高圧原子炉代替注水流量 ^{※1}									
	代替注水流量 (常設) ^{※1}									
	原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 ^{※1}									
	高圧炉心スプレイポンプ出口流量 ^{※1}									
	残留熱除去ポンプ出口流量 ^{※1}									
	低圧炉心スプレイポンプ出口流量 ^{※1}									
	残留熱代替注水ポンプ注水流量 ^{※1}									
	重要代替監視パラメータ	※2: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ								
	重要代替監視パラメータ	※3: 基準点は気水分離器下端 (原子炉圧力容器器レベルより1328cm)。 ※4: 基準点はサブプレッジョン・プール通常水位 (EL5610)。 ※5: 基準点は格納容器底面 (EL10100)。 ※6: 基準点はコリアムシールド下表面 (EL6706)。 ※7: 局部出力領域計装の検出器は124個であり、平均出力領域計装の各チャンネルには14個又は17個の信号が入力される。 ※8: 重大事故等時に使用する設備のため、設計基準事故時は値を下回る。 ※9: 炉心損傷は原子炉停止直後の経過時間における格納容器内空明気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約105v/h (経過時間とともに判断値は低くなる) であり、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。 ※10: 基準点は使用済燃料貯蔵トラック上端 (EL35518)。 ※11: 検出点は7箇所。 ※12: 所内蓄電式直流電源設備及び常設代替注水電源設備からの給電により計測可能な計器は、S A用直流電源、区分II直流電源及び区分IIバイタル交流電源を電源とした計器である。								

「④原子炉圧力容器への注水量」及び「⑩原子炉格納容器への注水量」を監視するパラメータと同じ。

備考

・設備の相違
 【柏崎6/7, 東海第二】
 ⑩, ⑪, ⑫, ⑬, ⑭
 の相違

第 1.15.2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (15/17)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把持能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源 ^⑩	検出器の 種類	第 1.15.3 図 No.
④ 水 源 の 確 保	復水貯蔵槽水位 (SA)	1	0~10t(6号炉) 0~17t(7号炉)	0~15.5m(6号炉) 0~15.7m(7号炉)	復水貯蔵槽の底部からオーバーフローレベ ル(6号炉:0~15.5m, 7号炉:0~15.7m)を 監視可能。	— (Ss)	AM用 直流電源	差圧式水位 検出器	⑦
	サブプレッショニング・チェンバ ーノール水位				「⑤原子炉圧力容器内の水位」を監視するパラメータと同じ。				
	高圧代替注水系統流量 ^{※1}								
	復水抽出水系統流量								
	(RHR A系代替注水流量) ^{※1}								
	復水補給水系統流量								
	(RHR B系代替注水流量) ^{※1}								
	原子炉隔離時冷却系統流量 ^{※1}								
	高圧炉心注水系統流量 ^{※1}								
	残留熱除去系統流量 ^{※1}								
	復水補給水系統 (格納容器下部注水流量) ^{※1}								
	原子炉水位 (広帯域) ^{※1}								
	原子炉水位 (燃料域) ^{※1}								
原子炉水位 (SA) ^{※1}									
復水移送ポンプ吐出圧力 ^{※1}	3	0~2MPa [range]	— ^{※1}	重大事故等時における、復水補給水系統の最高 使用圧力(約1.7MPa [range])を監視可能。	— (Ss)	AM用 直流電源	弾性圧力 検出器	⑧	
残留熱除去系ポンプ吐出圧力 ^{※1}									

「④原子炉圧力容器への注水量」及び「⑤原子炉格納容器への注水量」を監視するパラメータと同じ。

「⑤原子炉圧力容器内の水位」を監視するパラメータと同じ。

「格納容器ベイパスの監視」を監視するパラメータと同じ。

※1: 重要代替監視パラメータ。 ※2: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
※3: 局部出力領域モニタの検出器は208個であり、平均出力領域モニタの各チャンネルには、52個ずつの信号が入力される。
※4: 設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
※5: 設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
※6: 基準点は蒸気乾燥器スカート下部(原子炉圧力容器零レベルより1224mm)。 ※7: 基準点は有機燃料体頂部(原子炉圧力容器零レベルより905mm)
※7: 水位は炉心部から発生するボイドを含んでいるため、有機燃料体頂部を下回ることはない。
※8: 重大事故等時に使用する設備のため、設計基準事故時には値が変動しない。 ※9: T.M.S.L. = 東京湾平均海面
※10: 炉心損傷は、原子炉停止直後の経過時間における格納容器内空間気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約105Sv/h(経過時間とともに判断値は低くなる)であ
り、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
※11: 検出点は14箇所。 ※12: 検出点は8箇所
※13: 所内蓄電池式直流電源設備からの給電により計測可能な計器は、AM用直流電源及び区分I直流電源を電源とした計器である。

【(15/16) の引用】

第 1.15-2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (14/16)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把持能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源 ^⑩	検出器の 種類	第 1.15-3 図 No.
④ 水 源 の 確 保	低圧代替注水系統原子炉注水流量 (常設ライン用) ^{※1}								
	低圧代替注水系統原子炉注水流量 (常設ライン狭帯域用) ^{※1}								
	低圧代替注水系統原子炉注水流量 (可搬ライン用) ^{※1}								
	低圧代替注水系統原子炉注水流量 (可搬ライン狭帯域用) ^{※1}								
	低圧代替注水系統格納容器スプレ イ流量 (常設ライン用) ^{※1}								
	低圧代替注水系統格納容器スプレ イ流量 (可搬ライン用) ^{※1}								
	低圧代替注水系統格納容器 下部注水流量 ^{※1}								
	原子炉水位 (広帯域) ^{※1}								
	原子炉水位 (燃料域) ^{※1}								
	原子炉水位 (SA広帯域) ^{※1}								
	原子炉水位 (SA燃料域) ^{※1}								
	原子炉水位 (SA燃料域) ^{※1}								
	原子炉水位 (SA燃料域) ^{※1}								

「④原子炉圧力容器への注水量」及び「⑤原子炉格納容器への注水量」を監視するパラメータと同じ。

「⑤原子炉圧力容器内の水位」を監視するパラメータと同じ。

※1: 重要代替監視パラメータ。 ※2: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
※3: 平均出力領域計装 A~F の 6 チャンネルのうち、A, B の 2 チャンネルが対象。平均出力領域計装の A, C, E チャンネルにはそれぞれ 21 個, B, D, F にはそれぞれ 22 個の検出器がある。
※4: 設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
※5: 基準点は蒸気乾燥器スカート下部(原子炉圧力容器零レベルより1,340mm)。 ※6: 基準点は燃料有効長頂部(原子炉圧力容器零レベルより920mm)
※7: ベンデスタル底面(コリウムシート上表面: EL.11,806mm)からの高さ。
※8: 基準点は通常運転水位: EL.3,030mm(サブプレッショニング・チェンバ底部より7,030mm)
※9: 炉心損傷は、原子炉停止直後の経過時間における格納容器内空間気放射線モニタの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約90Sv/h(経過時間とともに判断値
は低くなる)であり、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
※10: 炉心損傷は、原子炉停止直後の経過時間における格納容器内空間気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約105Sv/h(経過時間とともに判断値は低くなる)であ
り、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
※11: 検出点 8 箇所。 ※12: 検出点 8 箇所
※13: 所内蓄電池式直流電源設備及び常設代替監視パラメータからの給電により計測可能な計器は、区分 I, II 直流電源及び緊急用直流電源を電源とした計器である。

第 1.15-2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (16/18)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把持能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源 ^⑩	検出器の 種類	第 1.15-3 図 No.
④ 水 源 の 確 保	低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力 ^{※1}	2	0~4 MPa [range]	— ^{※8}	重大事故等時における、低圧原子炉 代替注水ポンプの最高使用圧力 (3.92MPa)を監視可能。	—(Ss)	SA用 直流電源	弾性圧力 検出器	⑩
	原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 ^{※1}	1	0~10MPa [range]	最大値: 9.21MPa [range]	原子炉隔離時冷却系の運転時にお ける、原子炉隔離時冷却系の最高使 用圧力(9.21MPa [range])を監視可 能。	S	区分II 直流電源	弾性圧力 検出器	⑩
	高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 ^{※1}	1	0~12MPa [range]	最大値: 9.11MPa [range]	高圧炉心スプレイ系の運転時にお ける、高圧炉心スプレイ系の最高使 用圧力(9.11MPa [range])を監視可 能。	S	区分III 直流電源	弾性圧力 検出器	⑩
	残留熱除去ポンプ出口圧力 ^{※1}								
	低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 ^{※1}								
	残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 ^{※1}	2	0~3 MPa [range]	— ^{※8}	重大事故等時における、残留熱代替 除去系ポンプの最高使用圧力 (2.5MPa [range])を監視可能。	—(Ss)	SA用 直流電源	弾性圧力 検出器	⑩
	原子炉水位 (広帯域) ^{※1}								
	原子炉水位 (燃料域) ^{※1}								
	原子炉水位 (SA) ^{※1}								
	原子炉水位 (SA) ^{※1}								
	原子炉水位 (SA) ^{※1}								
	原子炉水位 (SA) ^{※1}								
	原子炉水位 (SA) ^{※1}								

「⑩格納容器ベイパスの監視」を監視するパラメータと同じ

「⑩原子炉圧力容器内の水位」を監視するパラメータと同じ

※1: 重要代替監視パラメータ。 ※2: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
※3: 基準点は気水分離器下部(原子炉圧力容器零レベルより1328mm)。 ※4: 基準点はサブプレッショニング・プール通常水位(EL5610)。
※5: 基準点は格納容器底面(EL10100)。 ※6: 基準点はコリウムシート上表面(EL6706)。
※7: 局部出力領域計装の検出器は124個であり、平均出力領域計装の各チャンネルには14個又は17個の信号が入力される。
※8: 重大事故等時に使用する設備のため、設計基準事故時には値が変動しない。
※9: 炉心損傷は、原子炉停止直後の経過時間における格納容器内空間気放射線レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約105Sv/h(経過時間とともに判断値は低くなる)であり設計基
準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
※10: 基準点は使用済燃料貯蔵ラック上端(EL36518)。 ※11: 検出点は7箇所。
※12: 所内蓄電池式直流電源設備及び常設代替監視パラメータからの給電により計測可能な計器は、SA用直流電源、区分II直流電源及び区分IIベータ交流電源を電源とした計器である。

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
⑩, ⑪, ⑫, ⑬, ⑭
の相違

第 1.15.2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (16/17)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源 ^{※13}	検出器の 種類	可搬型 計測器	第 1.15.3 図 No.
⑤ 原子炉 建屋内 の 酸素濃度	原子炉建屋酸素濃度	8	0~20vol%	—**	重大事故等時において、原子炉建屋内の酸素濃度の可能性(酸素濃度:4vol%)を把握する上で監視可能(なお、静的触媒式酸素濃度測定器において、原子炉建屋内の酸素濃度を可搬限界である4vol%未満に低減する)。	(Ss)	AM用 直流電源	熱伝導式 酸素検出器	—	⑦
	静的触媒式酸素濃度 動作監視装置 ^{※1}	4	0~300°C	—**	重大事故等時において、静的触媒式酸素濃度測定器の作動時に想定される温度を監視可能。	(Ss)	AM用 直流電源	熱電対	可	⑧
⑥ 原子炉 格納容器内 の 酸素濃度	格納容器内酸素濃度	2	0~10vol%/0~30vol% (7号炉)	4.9vol%以下	重大事故等時に原子炉格納容器内の酸素濃度が変動する可能性のある範囲(0~4.9vol%)を計測可能な範囲とする。	S	計器、サンプリング装置: 区分Ⅰ、Ⅱ計測用 交流電源	熱伝導式 酸素検出器	—	⑨
	格納容器内空気放射線 レベル(D/W) ^{※1}									
	格納容器内空気放射線 レベル(S/C) ^{※1}									
	格納容器内圧力(D/W) ^{※1}									
格納容器内圧力(S/C) ^{※1}										

「⑤原子炉格納容器内の放射線量率」を監視するパラメータと同じ。

「⑥原子炉格納容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ。

※1: 重要代替監視パラメータ、※2: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
 ※3: 局部出力領域モニタの検出器は208個であり、平均出力領域モニタの各チャンネルには、52個ずつの信号が入力される。
 ※4: 設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
 ※5: 基準点は蒸気乾燥器スカート下端(原子炉圧力容器帯レベルより1224cm)、※6: 基準点は有効燃料棒頭部(原子炉圧力容器帯レベルより905cm)
 ※7: 水位は炉心部から発生するボイドを含んでいるため、有効燃料棒頭部を下回ることはない。
 ※8: 重大事故等時に発生する設備のため、設計基準事故時は値なし、※9: T、U、S、L = 東京湾平均高潮
 ※10: 炉心損傷は、原子炉停止直後の経過時間における格納容器内空囲気放射線レベルの値を下回る。
 ※11: 設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下回る。
 ※12: 検出点は8箇所
 ※13: 所内常設直立式直流電源設備からの給電により計測可能な計器は、AM用直流電源及び区分Ⅰ直立式直流電源を電源とした計器である。

第 1.15-2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (15/16)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源 ^{※14}	検出器の 種類	可搬型 計測器	第 1.15-3 図 No.
⑤ 原子炉 建屋内 の 酸素濃度	原子炉建屋酸素濃度	2	0~10vol%	—**	重大事故等時において、原子炉建屋内の酸素濃度の可能性(酸素濃度:4vol%)を把握する上で監視可能(なお、静的触媒式酸素濃度測定器において、原子炉建屋内の酸素濃度を可搬限界である4vol%未満に低減する)。	(Ss)	緊急用 交流電源	触媒式 酸素検出器	—	⑩
	静的触媒式酸素濃度 動作監視装置 ^{※1}	3	0~20vol%	—**	重大事故等時において、静的触媒式酸素濃度測定器の作動時に想定される温度を監視可能。	(Ss)	緊急用 直流電源	熱伝導式 酸素検出器	—	
	格納容器内酸素濃度(SA)	4	0~300°C	—**	重大事故等時に、静的触媒式酸素濃度測定器の作動時に想定される温度範囲を監視可能。	(Ss)	緊急用 直流電源	熱電対	可	⑫
	格納容器内空気放射線モニタ(D/W) ^{※1}	2	0~25vol%	約4.4vol%以下	重大事故等時に、原子炉格納容器内の酸素濃度が変動する可能性のある範囲(0~4.4vol%)を監視可能。	(Ss)	計器、サンプリング装置: 緊急用 交流電源	磁気方式 酸素検出器	—	⑮
格納容器内空気放射線モニタ(S/C) ^{※1}										
トライウエル圧力 ^{※1}										
サブプレッション・チェンバ圧力 ^{※1}										

「⑤原子炉格納容器内の放射線量率」を監視するパラメータと同じ。

「⑥原子炉格納容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ。

※1: 重要代替監視パラメータ、※2: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
 ※3: 局部出力領域計装A~Fの6チャンネルのうち、A、Bの2チャンネルが対象。平均出力領域計装のA、C、Eチャンネルにはそれぞれ21個、B、D、Fにはそれぞれ22個の検出器がある。
 ※4: 設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
 ※5: 基準点は蒸気乾燥器スカート下端(原子炉圧力容器帯レベルより1,340cm)、※6: 基準点は燃料有効長頂部(原子炉圧力容器帯レベルより920cm)
 ※7: ベデスタル底面(コリウムシールド上表面:EL.11,806mm)からの高さ。
 ※8: 重大事故等時に使用する設備のため、設計基準事故時は値なし、※9: 基準点は通常運転水位:EL.3,030mm(サブプレッション・チェンバ底面より7,030mm)
 ※10: 炉心損傷は、原子炉停止直後の経過時間における格納容器内空囲気放射線モニタの値を下回る。
 ※11: 検出点は8箇所、※12: 検出点は8箇所、※13: 基準点は使用済燃料ラック上端:EL.39,377mm(使用済燃料プール底面より4,688mm)
 ※14: 蓄電池(所内常設直立式直流電源設備及び常設代替直立式直流電源設備)からの給電により計測可能な計器は、区分Ⅰ、Ⅱ直立式直流電源を電源とした計器である。

第 1.15-2 表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (17/18)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源 ^{※15}	検出器の 種類	可搬型 計測器	第 1.15-3 図 No.
⑤ 原子炉 建屋内 の 酸素濃度	原子炉建屋酸素濃度	1	0~10vol%	—**	重大事故等時において、原子炉建屋内の酸素濃度の可能性(酸素濃度:4vol%)を把握する上で監視可能(なお、静的触媒式酸素濃度測定器において、原子炉建屋内の酸素濃度を可搬限界である4vol%未満に低減する)。	-(Ss)	SA用 交流電源	触媒式 酸素 検出器	—	⑱
	静的触媒式酸素濃度 ^{※1}	6	0~20vol%	—**	重大事故等時において、静的触媒式酸素濃度測定器の作動時に想定される温度を監視可能。	-(Ss)	SA用 直流電源	熱伝導式 酸素 検出器	—	
	格納容器酸素濃度 ^{※2}	2	0~100°C	—**	重大事故等時に、静的触媒式酸素濃度測定器の作動時に想定される温度を監視可能。	-(Ss)	SA用 直流電源	熱電対	可	㉑
	格納容器酸素濃度(SA) ^{※2}	2	0~400°C	—**	重大事故等時に、静的触媒式酸素濃度測定器の作動時に想定される温度を監視可能。	-(Ss)	SA用 直流電源	熱電対	可	㉒
⑥ 原子炉 格納容器内 の 酸素濃度	格納容器酸素濃度 ^{※2}	1	0~5vol%/0~25vol%	4.3vol%以下	重大事故等時に、原子炉格納容器内の酸素濃度を防止するため、可搬限界濃度(酸素濃度:5.0vol%)を計測可能な範囲とする。	S	区分Ⅱ 交流電源	熱伝導式 酸素 検出器	—	㉓
	格納容器酸素濃度(SA) ^{※2}	1	0~25vol%	4.3vol%以下	重大事故等時に、原子炉格納容器内の酸素濃度を防止するため、可搬限界濃度(酸素濃度:5.0vol%)を計測可能な範囲とする。	-(Ss)	SA用 交流電源	磁気方式 酸素 検出器	—	㉔
	格納容器空気放射線モニタ(トライウエル) ^{※1}									
	格納容器空気放射線モニタ(サブプレッション・チェンバ) ^{※1}									
サブプレッション・チェンバ圧力(SA) ^{※1}										

「⑤原子炉格納容器内の放射線量率」を監視するパラメータと同じ

「⑥原子炉格納容器内の圧力」を監視するパラメータと同じ

※1: 重要代替監視パラメータ、※2: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ
 ※3: 基準点は気水分離器下端(原子炉圧力容器帯レベルより1328cm)、※4: 基準点はサブプレッション・プール通常水位(EL5010)
 ※5: 基準点は格納容器底面(EL10100)、※6: 基準点はコリウムシールド上表面(EL6706)
 ※7: 局部出力領域計装の検出器は124個であり、平均出力領域計装の各チャンネルには14個又は17個の信号が入力される。
 ※8: 重大事故等時に発生する設備のため、設計基準事故時は値なし、設計基準事故時は値なし
 ※9: 炉心損傷は原子炉停止直後の経過時間における格納容器内空囲気放射線レベルの値を下回る。
 ※10: 基準点は使用済燃料ラック上端(EL35518)、※11: 検出点は7箇所、※12: 所内常設直立式直流電源設備及び常設代替直立式直流電源設備からの給電により計測可能な計器は、SA用直流電源、区分Ⅱ直立式直流電源を電源とした計器である。

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
 ⑩の相違
 柏崎 6/7 は、設計基準事故対処設備の格納容器内酸素濃度(2個)を重大事故等対処設備としている。東海第二は、設計基準事故対処設備の格納容器内酸素濃度を重大事故等対処設備として使用せず、新たに設置した格納容器酸素濃度(SA)(2個)を重大事故等対処設備としている。島根 2号炉は、設計基準事故対処設備の格納容器酸素濃度(1個)を重大事故等時の耐環境性を有する設計とすることで重大事故等対処設備とし、新たに設置した格納容器酸素濃度(SA)(1個)を重大事故等対処設備としている

第1.15.2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (17/17)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源**	検出器の 種類	可搬型 計測器	第1.15.3 図No.
⑩ 使用済燃料プールの監視	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA広域)**	1**	T.M.S.L.20180~31170mm(6号炉)** T.M.S.L.20180~31123mm(7号炉)**	T.M.S.L.31395mm(6号炉)** T.M.S.L.31390mm(7号炉)**	重大事故等により変動する可能性のある使用済燃料プール上部から底部近傍までの範囲にわたり水位を監視可能。	C (Ss)	区分I 直流電源	熱電対	可	⑩
	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA)**	1**	0~150℃	最大値: 66℃	重大事故等により変動する可能性のある使用済燃料プールの温度を監視可能。	— (Ss)	AM用 直流電源	熱電対	可	⑩
⑪ 使用済燃料プールの監視	使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)**	1	10 ⁻³ ~10 ⁻⁵ Sv/h (6号炉)	—**	重大事故等により変動する可能性のある放射線量の範囲 (5×10 ⁻³ ~10 ⁻⁵ Sv/h) において監視可能。	— (Ss)	AM用 直流電源	電離箱	—	⑪
	使用済燃料貯蔵プール監視カメラ**	1	—	—**	重大事故等時に使用済燃料プール及びその周辺の状況を監視可能。	— (Ss)	カメラ: 区分I バイタル交流電源 空冷装置: 区分I計測用交流電源	赤外線カメラ	—	⑪

**1: 重要代替監視パラメータ。 **2: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ。
 **3: 局部出力領域モニタの検出器は208個であり、平均出力領域モニタの各チャンネルには、52個ずつの信号が入力される。
 **4: 設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
 **5: 基準点は蒸気発生器スケルトン下層 (原子炉圧力容器蓄熱レベルより122cm)。 **6: 基準点は有効燃料棒部 (原子炉圧力容器蓄熱レベルより905cm)。
 **7: 水位は炉心損傷から発生するボイタを含んでいるため、有効燃料棒部を下方のことではない。
 **8: 重大事故等時に使用する設備のため、設計基準事故時は断なし。 **9: T.M.S.L.=東京高平均海面上り、設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下方。
 **10: 炉心損傷は、原子炉停止後の経過時間における格納容器内空気が蓄熱レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約10Sv/h (経過時間とともに判断値は低くなる) である。
 **11: 検出器は14箇所。 **12: 検出器は8箇所
 **13: 所内常設直式直流電源設備からの給電により計測可能な計測器は、AM用直流電源及び区分I直流電源を電源とした計測器である。

第1.15-2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (16/16)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源**	検出器の 種類	可搬型 計測器	第1.15-3 図No.
⑫ 使用済燃料プールの監視	使用済燃料プール水位・温度 (SA広域)**	1	-4,300mm~+7,200mm (EL.35,077mm~46,577mm) **1.3	+6,818mm (EL.46,195mm) **1.3	重大事故等時に変動する可能性のある使用済燃料プール上部から底部近傍までの範囲にわたり水位を監視可能。	C (Ss)	区分II 直流電源 緊急用 直流電源	ガイドパルス式水位検出器 測温 抵抗体	—	⑫
	使用済燃料プール温度 (SA)**	1**1.1	0~120℃	66℃以下	重大事故等時に変動する可能性のある使用済燃料プールの温度を監視可能。	— (Ss)	緊急用 直流電源	熱電対	可	⑫
⑬ 使用済燃料プールの監視	使用済燃料プール放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)**	1	10 ⁻³ Sv/h~10 ⁻⁵ Sv/h	—**	重大事故等により変動する可能性のある放射線量の範囲 (1.0×10 ⁻³ ~2.4×10 ⁻⁵ Sv/h) において監視可能。	— (Ss)	緊急用 直流電源	イオンチェンバ	—	⑬
	使用済燃料プール監視カメラ**	1	—	—**	重大事故等時に使用済燃料プール及びその周辺の状況を監視可能。	— (Ss)	カメラ: 緊急用 直流電源 空冷装置: 緊急用 交流電源	赤外線カメラ	—	⑬

**1: 重要代替監視パラメータ。 **2: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ。
 **3: 平均出力領域計装A~Fの6チャンネルのうち、A, Bの2チャンネルが対象。平均出力領域計装のA, C, Eチャンネルにはそれぞれ21個、B, D, Fにはそれぞれ22個の検出器がある。
 **4: 設計基準事故時に想定される原子炉圧力容器の最高圧力に対する飽和温度。
 **5: 基準点は蒸気発生器スケルトン下層 (原子炉圧力容器蓄熱レベルより1,340cm)。 **6: 基準点は燃料棒部長頂部 (原子炉圧力容器蓄熱レベルより920cm)。
 **7: ペダスタル底面 (コリウムシールド上表面; EL.11,806mm) からの高さ。
 **8: 重大事故等時に使用する設備のため、設計基準事故時は断なし。 **9: 基準点は通常運転水位: EL.3,030mm (サブプレッジョン・チェンバ底部より7,030mm) は低くなる。 **10: 炉心損傷は、原子炉停止後の経過時間における格納容器空気が蓄熱レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約90Sv/h (経過時間とともに判断値は低くなる) である。
 **11: 検出器は8箇所。 **12: 検出器は8箇所。
 **13: 所内常設直式直流電源設備及び重要代替監視パラメータからの給電により計測可能な計測器は、区分I, II直流電源及び緊急用直流電源を電源とした計測器である。

第1.15-2表 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備) (18/18)

分類	重要監視パラメータ 重要代替監視パラメータ	個数	計測範囲	設計基準	把握能力(計測範囲の考え方)	耐震性	電源**	検出器の 種類	可搬型 計測器	第1.15-3 図No.
⑭ 燃料プールの監視	燃料プール水位 (SA)**	1	-4.30~7.30m**	6952mm**	重大事故等時に変動する可能性のある燃料プール上部から底部近傍までの範囲にわたり水位を監視可能。	— (Ss)	SA用 交流電源	ガイドパルス式水位検出器	—	⑭
	燃料プール水位・温度 (SA)**	1**1.1	-1000~6710mm**	6952mm**	重大事故等時に変動する可能性のある燃料プール上部から底部近傍までの範囲にわたり水位を監視可能。	C (Ss)	区分II 直流電源	熱電対	可	⑭
⑮ 燃料プールの監視	燃料プール放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) (SA)**	1	10 ⁻³ ~10 ⁻⁵ msv/h	最大値: 65℃	重大事故等時に変動する可能性のある放射線量の範囲 (10 ⁻³ ~10 ⁻⁵ msv/h) において監視可能。	— (Ss)	SA用 直流電源	電離箱	—	⑮
	燃料プール監視カメラ**	1	—	—**	重大事故等時に燃料プール及びその周辺の状況を監視可能。	— (Ss)	カメラ: SA用 直流電源 空冷装置: SA用 交流電源	赤外線カメラ	—	⑮

**1: 重要代替監視パラメータ。 **2: 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ。
 **3: 基準点は汽水分離器下層 (原子炉圧力容器蓄熱レベルより1328cm)。 **4: 基準点はサブプレッジョン・プール通常水位(EL5610)。
 **5: 基準点は格納容器底面 (EL10100)。 **6: 基準点はコリウムシールド上表面 (EL6706)。
 **7: 局部出力領域計装の検出器は124個であり、平均出力領域計装の各チャンネルには14個又は17個の信号が入力される。
 **8: 重大事故等時に使用する設備のため、設計基準事故時は断なし。
 **9: 炉心損傷は原子炉停止後の経過時間における格納容器内空気が蓄熱レベルの値で判断する。原子炉停止直後に炉心損傷した場合の判断値は約10Sv/h (経過時間とともに判断値は低くなる) であり設計基準では炉心損傷しないことからこの値を下方。
 **10: 基準点は使用済燃料貯蔵ラック上層 (EL35518)。 **11: 検出器は7箇所。
 **12: 所内常設直式直流電源設備及び重要代替監視パラメータからの給電により計測可能な計測器は、SA用直流電源、区分II直流電源及び区分IIバイタル交流電源を電源とした計測器である。

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
 ⑩の相違
 島根2号炉は、燃料プール水位 (SA) にガイドパルス式の検出器を採用していることに対して、柏崎6/7, 東海第二は熱電対の検出器を採用している

第 1.15.3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (1/15)

- 【推定ケース】
- ケース1 : 同一物理量(温度、圧力、水位、放射線量率、水素濃度及び中性子束)により推定する。
- ケース2 : 水位を注水源若しくは注水先の水位変化又は注水量及び吐出圧力により推定する。
- ケース3 : 流量を注水側又は注水先の水位変化を監視することにより推定する。
- ケース4 : 除熱状態を温度、圧力、流量等の傾向監視により推定する。
- ケース5 : 必要な回が確保されていることを、フィルタ装置水位の水位変化により推定する。
- ケース6 : 圧力又は温度を水の飽和状態の関係により推定する。
- ケース7 : 注水量を注水先の圧力から注水特性の関係により推定する。
- ケース8 : 原子炉格納容器内の水位を格納容器内圧力(D/R)と格納容器内圧力(S/C)の差圧により推定する。
- ケース9 : 未臨界状態の維持を制御棒の挿入状態により推定する。
- ケース10 : 酸素濃度をあらかじめ評価したパラメータの相関関係により推定する。
- ケース11 : 水素濃度を装置の作動状況により推定する。
- ケース12 : エリア放射線モニタの傾向監視により格納容器バイパス事故が発生したことを推定する。
- ケース13 : 原子炉格納容器への空気(酸素)の流入の有無を原子炉格納容器内圧力により推定する。
- ケース14 : 使用済燃料プールの状態を同一物理量(温度及び水位)、あらかじめ評価した水位と放射線量率の相関関係及びびカメラの監視により、使用済燃料プールの水位又は必要な水運搬が確保されていることを推定する。
- ケース15 : 原子炉圧力容器内の圧力と原子炉格納容器内の圧力(S/C)の差圧により原子炉圧力容器の満水状態を推定する。

なお、代替パラメータによる推定に当たっては、代替パラメータの誤差による影響を考慮する。

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉圧力容器内の温度	①主要パラメータの他チャンネル	①原子炉圧力	ケース1	①原子炉圧力容器温度の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ②原子炉圧力容器温度の監視が不可能となった場合は、原子炉水位から原子炉圧力容器内の飽和状態にあると想定することで、原子炉圧力より飽和温度/圧力の関係を利用して原子炉圧力容器内の温度を推定する。また、スクラム後、原子炉水位が有効燃料棒頂部に到達するまでの経過時間より原子炉圧力容器温度を推定する。 ③残留熱除去系が運転状態であれば、残留熱除去系熱交換器入口温度により推定する。推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
		②原子炉圧力 (SA)	ケース6	
		②原子炉水位 (広帯域) ②原子炉水位 (燃料域) ②原子炉水位 (SA)	ケース6	
原子炉圧力容器内の温度	③残留熱除去系熱交換器入口温度		ケース1	

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器(耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器)を示す。

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (1/21)

- 【推定ケース】
- ケース1 : 同一物理量(温度、圧力、水位、流量、放射線量率、水素濃度及び中性子束)により推定する。
- ケース2 : 水位を注水源若しくは注水先の水位変化又は注水量及び吐出圧力により推定する。
- ケース3 : 流量を注水側又は注水先の水位変化を監視することにより推定する。
- ケース4 : 除熱状態を温度、圧力、流量等の傾向監視により推定する。
- ケース5 : 原子炉圧力容器破損後にベータスタル(ドライウェル部)に落下したアブリの冠水状態を温度により推定する。
- ケース6 : 圧力又は温度を水の飽和状態の関係により推定する。
- ケース7 : 注水量をポンプの注水特性の関係により推定する。
- ケース8 : 原子炉格納容器内の水位をドライウェル圧力とサブプレッション・チェンバ圧力の差圧により推定する。
- ケース9 : 未臨界状態の維持を制御棒の挿入状態により推定する。
- ケース10 : 酸素濃度を装置の作動状況により推定する。
- ケース11 : エリア放射線モニタの傾向監視により格納容器バイパス事故が発生したことを推定する。
- ケース12 : エリア放射線モニタの傾向監視により格納容器内の空気(酸素)の流入の有無を原子炉格納容器内圧力により推定する。
- ケース13 : 原子炉格納容器への空気(酸素)の流入の有無を原子炉格納容器内圧力により推定する。
- ケース14 : 使用済燃料プールの水位又は必要な水運搬が確保されていることを推定する。
- ケース15 : 使用済燃料プールの水位又は必要な水運搬が確保されていることを推定する。

なお、代替パラメータによる推定に当たっては、代替パラメータの誤差による影響を考慮する。

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉圧力容器内の温度	①主要パラメータの他チャンネル	①原子炉圧力	ケース1	①原子炉圧力容器温度の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ②原子炉圧力容器温度の監視が不可能となった場合は、原子炉水位から原子炉圧力容器内の飽和状態にあると想定することで、原子炉圧力より飽和温度/圧力の関係を利用して原子炉圧力容器内の温度を推定する。 また、スクラム後、原子炉水位が有効燃料棒頂部に到達するまでの経過時間より原子炉圧力容器温度を推定する。 ③残留熱除去系が運転状態であれば、残留熱除去系熱交換器入口温度により推定する。推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
		②原子炉圧力 (SA)	ケース6	
		②原子炉水位 (広帯域) ②原子炉水位 (燃料域) ②原子炉水位 (SA)	ケース6	
原子炉圧力容器内の温度	③残留熱除去系熱交換器入口温度		ケース1	

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は常用代替監視パラメータ(耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器)を示す。

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (1/16)

- 【推定ケース】
- ケース1 : 同一物理量(温度、圧力、水位、放射線量率、水素濃度、中性子束及び酸素濃度)により推定する。
- ケース2 : 水位を注水源若しくは注水先の水位変化又は注水量及び吐出圧力により推定する。
- ケース3 : 流量を注水側又は注水先の水位変化を監視することにより推定する。
- ケース4 : 除熱状態を温度、圧力、流量等の傾向監視により推定する。
- ケース5 : 圧力又は温度を水の飽和状態の関係により推定する。
- ケース6 : 注水量を注水先の圧力から注水特性の関係により推定する。
- ケース7 : 未臨界状態の維持を制御棒の挿入状態により推定する。
- ケース8 : 酸素濃度を装置の作動状況により推定する。
- ケース9 : 水素濃度を装置の傾向監視により推定する。
- ケース10 : エリア放射線モニタの傾向監視により格納容器バイパス事故が発生したことを推定する。
- ケース11 : 原子炉格納容器への空気(酸素)の流入の有無を原子炉格納容器内圧力により推定する。
- ケース12 : 燃料プールの状態を同一物理量(水位)、あらかじめ評価した水位と放射線量率の相関関係及びびカメラによる監視により、燃料プールの水位又は必要な水運搬が確保されていることを推定する。
- ケース13 : 原子炉圧力容器内の圧力とサブプレッション・チェンバの圧力の差圧により原子炉圧力容器の満水状態を推定する。

なお、代替パラメータによる推定に当たっては、代替パラメータの誤差による影響を考慮する。

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉圧力容器内の温度	①主要パラメータの他チャンネル	①主要パラメータの他チャンネル	ケース1	①原子炉圧力容器温度 (SA) の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ②原子炉圧力容器温度 (SA) の監視が不可能となった場合は、原子炉水位から原子炉圧力容器内の飽和状態にあると想定することで、原子炉圧力より飽和温度/圧力の関係を利用して原子炉圧力容器内の温度を推定する。また、スクラム後、原子炉水位が有効燃料棒頂部に到達するまでの経過時間より原子炉圧力容器温度を推定する。 ③残留熱除去系が運転状態であれば、残留熱除去系熱交換器入口温度により推定する。推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
		②原子炉圧力	ケース1	
		②原子炉水位 (SA) ②原子炉水位 (広帯域) ②原子炉水位 (燃料域) ②原子炉水位 (SA)	ケース5	
原子炉圧力容器内の温度	③残留熱除去系熱交換器入口温度		ケース1	

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器(耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器)を示す。

備考

- ・設備の相違
- 【柏崎6/7, 東海第二】推定ケースの差異理由については、「1.15.2.1(1)d.代替パラメータでの推定方法」を参照
- 設備の差異理由については、「第1.15-2 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ(重大事故等対処設備)」を参照

第 1.15.3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (2/15)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	① 主要パラメータの他チャンネル ② 原子炉圧力 (SA) ③ 原子炉水位 (広帯域) ④ 原子炉水位 (燃料域) ⑤ 原子炉水位 (SA) ⑥ 原子炉圧力容器温度	ケース 1 ケース 6	① 原子炉圧力の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 原子炉圧力の監視が不可能となった場合は、原子炉圧力 (SA) により推定する。 ③ 原子炉水位から原子炉圧力容器内の飽和状態にあると想定することで、原子炉圧力容器温度より飽和温度/圧力の関係を利用して原子炉圧力容器内の圧力を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	原子炉圧力	① 原子炉圧力 ② 原子炉水位 (広帯域) ③ 原子炉水位 (燃料域) ④ 原子炉水位 (SA) ⑤ 原子炉圧力容器温度	ケース 1 ケース 6	① 原子炉圧力 (SA) の監視が不可能となった場合は、原子炉圧力により推定する。 ② 原子炉水位から原子炉圧力容器内の飽和状態にあると想定することで、原子炉圧力容器温度より飽和温度/圧力の関係を利用して原子炉圧力容器内の圧力を推定する。 推定は、原子炉圧力容器内の圧力を優先する。
原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域)	① 主要パラメータの他チャンネル ② 原子炉水位 (SA) ③ 高圧代替注水系統流量 (HIR A 系代替注水流量) ④ 低圧代替注水系統流量 (HIR B 系代替注水流量) ⑤ 原子炉内注水系統流量 ⑥ 原子炉圧力容器温度	ケース 1 ケース 2	① 原子炉水位 (広帯域)、原子炉水位 (燃料域) の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 原子炉水位 (広帯域)、原子炉水位 (燃料域) の監視が不可能となった場合は、原子炉水位 (SA) により推定する。 ③ 高圧代替注水系統流量、低圧代替注水系統流量 (HIR A 系代替注水流量)、低圧代替注水系統流量 (HIR B 系代替注水流量) により推定する。 ④ 原子炉内注水系統流量、原子炉圧力容器温度、原子炉圧力容器温度、原子炉圧力容器温度のうちの監視動作状態にある流量より、階層による原子炉水位変化量を考慮し、原子炉圧力容器内の水位を推定する。 ⑤ 高圧代替注水系統流量、低圧代替注水系統流量 (HIR A 系代替注水流量)、低圧代替注水系統流量 (HIR B 系代替注水流量) により推定する。 ⑥ 原子炉内注水系統流量、原子炉圧力容器温度、原子炉圧力容器温度、原子炉圧力容器温度のうちの監視動作状態にある流量より、階層による原子炉水位変化量を考慮し、原子炉圧力容器内の水位を推定する。
	原子炉圧力	① 原子炉圧力 ② 原子炉水位 (広帯域) ③ 原子炉水位 (燃料域) ④ 原子炉水位 (SA) ⑤ 原子炉圧力容器温度	ケース 15	① 原子炉圧力 (SA) の監視が不可能となった場合は、原子炉圧力により推定する。 ② 原子炉水位から原子炉圧力容器内の飽和状態にあると想定することで、原子炉圧力容器温度より飽和温度/圧力の関係を利用して原子炉圧力容器内の圧力を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (断続性は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の稼働状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (2/21)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	① 主要パラメータの他チャンネル ② 原子炉圧力 (SA) ③ 原子炉水位 (広帯域) ④ 原子炉水位 (燃料域) ⑤ 原子炉水位 (SA 広帯域) ⑥ 原子炉水位 (SA 燃料域) ⑦ 原子炉圧力容器温度	ケース 1 ケース 6	① 原子炉圧力の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 原子炉圧力の監視が不可能となった場合は、原子炉圧力 (SA) により推定する。 ③ 原子炉水位から原子炉圧力容器内の飽和状態にあると想定することで、原子炉圧力容器温度より飽和温度/圧力の関係を利用して原子炉圧力容器内の圧力を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	原子炉圧力 (SA)	① 主要パラメータの他チャンネル ② 原子炉圧力 ③ 原子炉水位 (広帯域) ④ 原子炉水位 (燃料域) ⑤ 原子炉水位 (SA) ⑥ 原子炉圧力容器温度	ケース 1 ケース 6	① 原子炉圧力 (SA) の監視が不可能となった場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 原子炉水位から原子炉圧力容器内の飽和状態にあると想定することで、原子炉圧力容器温度より飽和温度/圧力の関係を利用して原子炉圧力容器内の圧力を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は常用代替監視パラメータ (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の稼働状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (2/16)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	① 主要パラメータの他チャンネル ② 原子炉圧力 (SA) ③ 原子炉水位 (広帯域) ④ 原子炉水位 (燃料域) ⑤ 原子炉水位 (SA) ⑥ 原子炉圧力容器温度 (SA)	ケース 1 ケース 5	① 原子炉圧力の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 原子炉圧力の監視が不可能となった場合は、原子炉圧力 (SA) により推定する。 ③ 原子炉水位から原子炉圧力容器内の飽和状態にあると想定することで、原子炉圧力容器温度 (SA) により飽和温度/圧力の関係を利用して原子炉圧力容器内の圧力を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	原子炉圧力 (SA)	① 原子炉圧力 ② 原子炉水位 (広帯域) ③ 原子炉水位 (燃料域) ④ 原子炉水位 (SA) ⑤ 原子炉圧力容器温度 (SA)	ケース 1 ケース 5	① 原子炉圧力 (SA) の監視が不可能となった場合は、原子炉圧力により推定する。 ② 原子炉水位から原子炉圧力容器内の飽和状態にあると想定することで、原子炉圧力容器温度 (SA) により飽和温度/圧力の関係を利用して原子炉圧力容器内の圧力を推定する。 推定は、原子炉圧力容器内の圧力を優先する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (断続性は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の稼働状態を把握することが可能な計器) を示す。

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
推定ケースの差異理由については、
「1.15.2.1(1)d. 代替パラメータでの推定方法」を参照
設備の差異理由については、「第 1.15-2 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備)」を参照

【(2/15) の引用】

第 1.15.3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (2/15)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	① 主要パラメータの他チャンネル ② 原子炉圧力 (SA) ③ 原子炉水位 (広帯域) ④ 原子炉水位 (燃料域) ⑤ 原子炉水位 (SA)	ケース 1 ケース 6	① 原子炉圧力の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 原子炉圧力の監視が不可能となった場合は、原子炉圧力 (SA) により推定する。 ③ 原子炉水位から原子炉圧力容器内の飽和状態にあると想定することで、原子炉圧力容器温度より飽和温度/圧力の関係を利用して原子炉圧力容器内の圧力を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	原子炉圧力	① 原子炉圧力 (SA)	ケース 1 ケース 6	① 原子炉圧力 (SA) の監視が不可能となった場合は、原子炉圧力により推定する。 ② 原子炉水位から原子炉圧力容器内の飽和状態にあると想定することで、原子炉圧力容器温度より飽和温度/圧力の関係を利用して原子炉圧力容器内の圧力を推定する。 推定は、原子炉圧力容器内の圧力を直接計測する原子炉圧力を優先する。
原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位 (広帯域)	① 主要パラメータの他チャンネル ② 原子炉水位 (SA)	ケース 1	① 原子炉水位 (広帯域)、原子炉水位 (燃料域) の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 原子炉水位 (広帯域)、原子炉水位 (燃料域) の監視が不可能となった場合は、原子炉水位 (SA) により推定する。
	原子炉水位 (燃料域)	① 高圧代替注水系統流量 ② 低圧代替注水系統流量 (HIR A 系代替注水流量) ③ 低圧代替注水系統流量 (HIR B 系代替注水流量) ④ 原子炉隔離時冷却系統流量 ⑤ 残留熱除去系統流量	ケース 2	③ 高圧代替注水系統流量、低圧代替注水系統流量 (HIR A 系代替注水流量)、低圧代替注水系統流量 (HIR B 系代替注水流量)、原子炉隔離時冷却系統流量、高圧炉心注水系統流量、残留熱除去系統流量のうち機器動作状態にある流量より、崩壊熱による原子炉水位変化量を考慮し、原子炉圧力容器内の水位を推定する。
	原子炉圧力	③ 残留熱除去系統流量	ケース 15	③ 原子炉圧力容器への注水により主蒸気配管より上まで注水し、原子炉圧力、原子炉圧力 (SA) と熱炉容器内圧力 (S/C) の差圧から原子炉圧力容器の満水度を推定する。
	原子炉圧力	③ 残留熱除去系統流量	ケース 1	③ 原子炉圧力 (SA) の水位の監視が不可能となった場合は、原子炉水位 (広帯域)、原子炉水位 (燃料域) により推定する。
	原子炉圧力	③ 残留熱除去系統流量	ケース 2	③ 高圧代替注水系統流量、低圧代替注水系統流量 (HIR A 系代替注水流量)、低圧代替注水系統流量 (HIR B 系代替注水流量)、原子炉隔離時冷却系統流量、高圧炉心注水系統流量、残留熱除去系統流量のうち機器動作状態にある流量より、崩壊熱による原子炉水位変化量を考慮し、原子炉圧力容器内の水位を推定する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震計又は耐震特性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状況を把握することが可能な計器) を示す。

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (3/21)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位 (広帯域)	① 主要パラメータの他チャンネル ② 原子炉水位 (SA 広帯域)	ケース 1	① 原子炉水位 (広帯域)、原子炉水位 (燃料域) の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。
	原子炉水位 (燃料域)	③ 高圧代替注水系統流量 ④ 低圧代替注水系統流量 (常設ライン用) ⑤ 低圧代替注水系統流量 (常設ライン狭帯域用) ⑥ 低圧代替注水系統流量 (可搬ライン) ⑦ 低圧代替注水系統流量 (可搬ライン用) ⑧ 低圧代替注水系統流量 (可搬ライン狭帯域用) ⑨ 原子炉隔離時冷却系統流量 ⑩ 高圧炉心スプレイ系統流量 ⑪ 残留熱除去系統流量 ⑫ 低圧炉心スプレイ系統流量	ケース 2 ケース 15	③ 高圧代替注水系統流量、低圧代替注水系統流量 (常設ライン用)、低圧代替注水系統流量 (可搬ライン狭帯域用)、低圧代替注水系統流量 (可搬ライン用)、低圧代替注水系統流量 (可搬ライン狭帯域用)、代替注水系統流量のうち機器動作状態にある流量より、崩壊熱による原子炉水位変化量を考慮し、原子炉圧力容器内の水位を推定する。 ④ 原子炉圧力容器への注水により主蒸気配管より上まで注水し、原子炉圧力、原子炉圧力 (SA) とサブプレッジョン・チェンバ圧力を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は常用代替監視パラメータ (耐震計又は耐震特性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状況を把握することが可能な計器) を示す。

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (3/16)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位 (広帯域)	① 主要パラメータの他チャンネル ② 原子炉水位 (SA)	ケース 1	① 原子炉水位 (広帯域)、原子炉水位 (燃料域) の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。
	原子炉水位 (燃料域)	③ 高圧代替注水系統流量 (常設) ④ 低圧代替注水系統流量 (狭帯域用) ⑤ 原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 ⑥ 高圧炉心スプレイポンプ出口流量 ⑦ 残留熱除去ポンプ出口流量 ⑧ 低圧炉心スプレイポンプ出口流量 ⑨ 残留熱除去系原子炉注水流量 ⑩ 原子炉圧力 (SA) ⑪ サブプレッジョン・チェンバ圧力 (SA)	ケース 2 ケース 13 ケース 1 ケース 2 ケース 13	③ 高圧代替注水系統流量 (常設)、低圧代替注水系統流量、低圧代替注水系統流量 (狭帯域用)、原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量、高圧炉心スプレイポンプ出口流量、残留熱除去系原子炉注水流量のうち機器動作状態にある流量より、崩壊熱による原子炉水位変化量を考慮し、原子炉圧力容器内の水位を推定する。 ④ 原子炉圧力容器への注水により主蒸気配管より上まで注水し、原子炉圧力、原子炉圧力 (SA) とサブプレッジョン・チェンバ圧力 (SA) の差圧から原子炉圧力容器の満水度を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震計又は耐震特性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状況を把握することが可能な計器) を示す。

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
推定ケースの差異理由については、
「1.15.2.1(1)d. 代替パラメータでの推定方法」を参照
設備の差異理由については、「第 1.15-2 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備)」を参照

第 1.15.3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (2/15)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力	① 主要パラメータの他チャンネル ② 原子炉圧力 (SA) ③ 原子炉水位 (広帯域) ④ 原子炉水位 (燃料域) ⑤ 原子炉水位 (SA) ⑥ 原子炉圧力容器温度	ケース 1 ケース 6	① 原子炉圧力の 1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 原子炉圧力の監視が不可能になった場合は、原子炉圧力 (SA) により推定する。 ③ 原子炉圧力から原子炉圧力容器内の飽和状態にあると想定することで、原子炉圧力容器温度より飽和温度/圧力の関係を利用して原子炉圧力容器内の圧力を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	原子炉圧力	① 原子炉圧力 (SA) ② 原子炉水位 (広帯域) ③ 原子炉水位 (燃料域) ④ 原子炉水位 (SA) ⑤ 原子炉圧力容器温度	ケース 1 ケース 6	① 原子炉圧力 (SA) の監視が不可能になった場合は、原子炉圧力により推定する。 ② 原子炉圧力から原子炉圧力容器内の飽和状態にあると想定することで、原子炉圧力容器温度より飽和温度/圧力の関係を利用して原子炉圧力容器内の圧力を推定する。 推定は、原子炉圧力容器内の圧力を優先する。
原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域)	① 主要パラメータの他チャンネル ② 原子炉水位 (SA) ③ 原子炉水位 (燃料域) ④ 原子炉水位 (SA) ⑤ 原子炉圧力容器温度	ケース 1 ケース 2	① 原子炉水位 (広帯域)、原子炉水位 (燃料域) の 1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 原子炉水位 (広帯域)、原子炉水位 (燃料域) の監視が不可能になった場合は、原子炉水位 (SA) により推定する。 ③ 原子炉水位 (燃料域) の監視が不可能になった場合は、原子炉水位 (SA) により推定する。 ④ 原子炉水位 (SA) の監視が不可能になった場合は、原子炉水位 (燃料域) の監視が不可能になった場合は、原子炉水位 (SA) により推定する。 ⑤ 原子炉水位 (燃料域) の監視が不可能になった場合は、原子炉水位 (SA) により推定する。
	原子炉水位 (SA)	① 原子炉水位 (広帯域) ② 原子炉水位 (燃料域) ③ 原子炉水位 (SA) ④ 原子炉圧力容器温度	ケース 1 ケース 2	① 原子炉水位 (広帯域)、原子炉水位 (燃料域) の 1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 原子炉水位 (燃料域) の監視が不可能になった場合は、原子炉水位 (SA) により推定する。 ③ 原子炉水位 (SA) の監視が不可能になった場合は、原子炉水位 (燃料域) の監視が不可能になった場合は、原子炉水位 (SA) により推定する。 ④ 原子炉水位 (燃料域) の監視が不可能になった場合は、原子炉水位 (SA) により推定する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震計又は耐震計等) ではないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (4/21)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位 (SA 広帯域) 原子炉水位 (SA 燃料域)	① 原子炉水位 (広帯域) ① 原子炉水位 (燃料域) ② 高圧代替注水系統流量 ② 低圧代替注水系統流量 (常設ライオン用) ② 低圧代替注水系統流量 (常設ライオン狭帯域用) ② 低圧代替注水系統流量 (可搬ライオン用) ② 低圧代替注水系統流量 (可搬ライオン狭帯域用) ② 低圧代替注水系統流量 (可搬ライオン用) ② 低圧代替注水系統流量 (可搬ライオン狭帯域用) ② 代替循環冷却系原子炉注水流量 ② 原子炉隔離時冷却系系統流量 ② 高圧炉心スプレイ系系統流量 ② 残留熱除去系系統流量 ② 低圧炉心スプレイ系系統流量	ケース 1 ケース 2 ケース 15	① 原子炉水位 (SA 広帯域)、原子炉水位 (SA 燃料域) の監視が不可能となった場合は、原子炉水位 (広帯域)、原子炉水位 (燃料域) により推定する。 ② 高圧代替注水系統流量、低圧代替注水系統流量 (常設ライオン用)、低圧代替注水系統流量 (常設ライオン狭帯域用)、低圧代替注水系統流量 (可搬ライオン用)、低圧代替注水系統流量 (可搬ライオン狭帯域用)、代替循環冷却系原子炉注水流量、原子炉隔離時冷却系系統流量、高圧炉心スプレイ系系統流量、残留熱除去系系統流量、低圧炉心スプレイ系系統流量のうち機器動作状態にある流量より、崩壊熱による原子炉圧力容器内の水位を推定する。 ③ 原子炉圧力容器への注水により主蒸気配管より注水し、原子炉圧力、原子炉圧力 (SA) とサブプレッショントラッキング圧力 (SA) の差圧から原子炉圧力容器の満水度を推定する。 推定は、原子炉圧力容器内の水位を直接計測する原子炉水位を優先する。
	原子炉圧力	① 原子炉圧力 (SA) ② 原子炉水位 (燃料域) ③ サブプレッショントラッキング圧力 (SA)	ケース 15	③ 原子炉圧力容器への注水により主蒸気配管より注水し、原子炉圧力、原子炉圧力 (SA) とサブプレッショントラッキング圧力 (SA) の差圧から原子炉圧力容器の満水度を推定する。 推定は、原子炉圧力容器内の水位を直接計測する原子炉水位を優先する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は常用代替監視パラメータ (耐震計又は耐震計等) ではないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (3/16)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域)	① 主要パラメータの他チャンネル ② 原子炉水位 (SA) ③ 代替注水流量 (常設) ③ 高圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用) ③ 低圧原子炉代替注水流量 (常設) ③ 原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 ③ 高圧炉心スプレイポンプ出口流量 ③ 残留熱除去ポンプ出口流量 ③ 残留熱代替注水系統流量 ④ 原子炉圧力 (SA) ④ サブプレッショントラッキング圧力 (SA)	ケース 1 ケース 2 ケース 13 ケース 1 ケース 2 ケース 13	① 原子炉水位 (広帯域)、原子炉水位 (燃料域) の 1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 原子炉水位 (燃料域) の監視が不可能となった場合は、原子炉水位 (SA) により推定する。 ③ 高圧原子炉代替注水流量、代替注水流量 (常設)、低圧原子炉代替注水流量、低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用)、原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量、高圧炉心スプレイポンプ出口流量、残留熱除去ポンプ出口流量、低圧炉心スプレイポンプ出口流量、残留熱代替注水系統流量のうち機器動作状態にある流量より、崩壊熱による原子炉水位変化量を考慮し、原子炉圧力容器内の水位を推定する。 ④ 原子炉圧力容器への注水により主蒸気配管より注水し、原子炉圧力、原子炉圧力 (SA) とサブプレッショントラッキング圧力 (SA) の差圧から原子炉圧力容器の満水度を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	原子炉圧力	① 原子炉圧力 (SA) ② 原子炉水位 (燃料域) ③ サブプレッショントラッキング圧力 (SA)	ケース 13	④ 原子炉圧力容器への注水により主蒸気配管より注水し、原子炉圧力、原子炉圧力 (SA) とサブプレッショントラッキング圧力 (SA) の差圧から原子炉圧力容器の満水度を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震計又は耐震計等) ではないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
推定ケースの差異理由については、
「1.15.2.1(1)d. 代替パラメータでの推定方法」を参照
設備の差異理由については、「第 1.15-2 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備)」を参照

第 1.15.3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (3/15)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉圧力容器への注水量	高圧代替注水系統統流量	①復水貯蔵槽水位 (SA) ②原子炉水位 (広帯域) ③原子炉水位 (燃料域)	ケース 3	①高圧代替注水系統統流量の監視が不可能となった場合は、水源である復水貯蔵槽水位 (SA) の変化により注水量を推定する。なお、復水貯蔵槽の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。 ②注水先の原子炉水位の水位変化により高圧代替注水系統統流量を推定する。
	復水貯蔵槽水位 (SA) 系代替注水流量 (RHR A 系代替注水流量)、復水貯蔵槽水位 (SA) の変化により注水量を推定する。なお、復水貯蔵槽の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。	①復水貯蔵槽水位 (SA) ②原子炉水位 (広帯域) ③原子炉水位 (燃料域)	ケース 3	①復水貯蔵槽水位 (SA) 系代替注水流量 (RHR A 系代替注水流量)、復水貯蔵槽水位 (SA) の変化により注水量を推定する。なお、復水貯蔵槽の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。 ②注水先の原子炉水位の水位変化により高圧代替注水系統統流量を推定する。
原子炉圧力容器への注水量	原子炉圧力容器への注水量	①サプレッション・プール水位 ②原子炉水位 (燃料域) ③原子炉水位 (SA)	ケース 3	①原子炉圧力容器への注水量の監視が不可能となった場合は、水源であるサプレッション・プール水位 (燃料域) の水位変化により注水量を推定する。なお、復水貯蔵槽の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。 ②注水先の原子炉水位の水位変化により高圧代替注水系統統流量を推定する。
	原子炉圧力容器への注水量	①サプレッション・プール水位 ②原子炉水位 (燃料域) ③原子炉水位 (SA)	ケース 3	①原子炉圧力容器への注水量の監視が不可能となった場合は、水源であるサプレッション・プール水位 (燃料域) の水位変化により注水量を推定する。なお、復水貯蔵槽の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。 ②注水先の原子炉水位の水位変化により高圧代替注水系統統流量を推定する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。
*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (5/21)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉圧力容器への注水量	高圧代替注水系統統流量	①サプレッション・プール水位 ②原子炉水位 (広帯域) ③原子炉水位 (燃料域)	ケース 3	①高圧代替注水系統統流量の監視が不可能となった場合は、水源であるサプレッション・プール水位の変化により注水量を推定する。 ②注水先の原子炉水位の水位変化により高圧代替注水系統統流量を推定する。 ③高圧代替注水系統統流量の監視が不可能となった場合は、常設高圧代替注水系統ポンプ吐出圧力から常設高圧代替注水系統ポンプの注水特性を用いて、高圧代替注水系統統流量が確保されていることを推定する。
	低圧代替注水系統統流量 (常設ライン用) 低圧代替注水系統統流量 (可搬ライン用) 低圧代替注水系統統流量 (燃料域) 低圧代替注水系統統流量 (SA 広帯域) 低圧代替注水系統統流量 (SA 燃料域)	①代替淡水貯槽水位 ②西側淡水貯槽水位 ③原子炉水位 (燃料域) ④原子炉水位 (SA 広帯域) ⑤原子炉水位 (SA 燃料域)	ケース 3	①低圧代替注水系統統流量 (常設ライン用)、低圧代替注水系統統流量 (可搬ライン用)、低圧代替注水系統統流量 (燃料域) の監視が不可能となった場合は、水源である代替淡水貯槽水位又は西側淡水貯槽水位の変化により注水量を推定する。なお、代替淡水貯槽又は西側淡水貯槽の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。 ②注水先の原子炉水位の水位変化により低圧代替注水系統統流量を推定する。推定は、環境悪化の影響が小さい代替淡水貯槽水位又は西側淡水貯槽水位を優先する。
原子炉圧力容器への注水量	代替循環冷却系原子炉注水流量	①サプレッション・プール水位 ②原子炉水位 (燃料域) ③原子炉水位 (SA)	ケース 3	①代替循環冷却系原子炉注水流量の監視が不可能となった場合は、水源であるサプレッション・プール水位 (燃料域) の水位変化により注水量を推定する。 ②注水先の原子炉水位の水位変化により高圧代替注水系統統流量を推定する。
	代替循環冷却系原子炉注水流量	①サプレッション・プール水位 ②原子炉水位 (燃料域) ③原子炉水位 (SA)	ケース 3	①代替循環冷却系原子炉注水流量の監視が不可能となった場合は、水源であるサプレッション・プール水位 (燃料域) の水位変化により注水量を推定する。 ②注水先の原子炉水位の水位変化により高圧代替注水系統統流量を推定する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。
*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (4/16)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉圧力容器への注水量	高圧代替注水系統統流量	①サプレッション・プール水位 (SA) ②原子炉水位 (燃料域) ③原子炉水位 (SA)	ケース 3	①高圧代替注水系統統流量の監視が不可能となった場合は、水源であるサプレッション・プール水位の変化により注水量を推定する。 ②注水先の原子炉水位の水位変化により高圧代替注水系統統流量を推定する。推定は、水源であるサプレッション・プール水位 (SA) を優先する。
	代替注水流量 (常設)	①低圧原子炉代替注水貯槽水位 ②原子炉水位 (燃料域) ③原子炉水位 (SA)	ケース 3	①代替注水流量 (常設) の監視が不可能となった場合は、水源である低圧原子炉代替注水貯槽水位の水流量を推定する。なお、低圧原子炉代替注水貯槽の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。 ②注水先の原子炉水位の水位変化により低圧代替注水貯槽水位を優先する。
原子炉圧力容器への注水量	低圧代替注水系統統流量 (燃料域) 低圧代替注水系統統流量 (SA)	①原子炉水位 (燃料域) ②原子炉水位 (SA)	ケース 3	①低圧代替注水系統統流量 (燃料域)、低圧代替注水系統統流量 (SA) を優先する。 ②注水先の原子炉水位の水位変化により低圧代替注水貯槽水位を優先する。
	原子炉圧力容器への注水量	①サプレッション・プール水位 (SA) ②原子炉水位 (燃料域) ③原子炉水位 (SA)	ケース 3	①原子炉圧力容器への注水量の監視が不可能となった場合は、水源であるサプレッション・プール水位 (燃料域) の水位変化により注水量を推定する。 ②注水先の原子炉水位の水位変化により高圧代替注水系統統流量を推定する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。
*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
推定ケースの差異理由については、
「1.15.2.1(1)d. 代替パラメータでの推定方法」を参照
設備の差異理由については、「第 1.15-2 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備)」を参照

【(3/15)の引用】

第 1.15.3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (3/15)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ ^{※1}	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉圧力容器への注水量	高圧代替注水系統統流量	①復水貯蔵槽水位 (SA) ②原子炉水位 (広帯域) ③原子炉水位 (燃料域)	ケース 3	①高圧代替注水系統統流量の監視が不可能となった場合は、水源である復水貯蔵槽水位 (SA) の変化により注水量を推定する。なお、復水貯蔵槽の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。 ②注水先の原子炉水位の水位変化により高圧代替注水系統統流量を推定する。
	復水貯蔵槽水位 (SA) 系代替注水系統統流量 (RHR A 系代替注水系統統流量) * 復水貯蔵槽水位 (SA) 系代替注水系統統流量 (RHR B 系代替注水系統統流量) * 復水貯蔵槽水位 (SA) 系代替注水系統統流量 (RHR A 系代替注水系統統流量) * 復水貯蔵槽水位 (SA) 系代替注水系統統流量 (RHR B 系代替注水系統統流量) *	①復水貯蔵槽水位 (SA) ②原子炉水位 (広帯域) ③原子炉水位 (燃料域) ④原子炉水位 (SA)	ケース 3	①復水貯蔵槽水位 (SA) の監視が不可能となった場合は、水源である復水貯蔵槽水位 (SA) の変化により注水量を推定する。なお、復水貯蔵槽の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。 ②注水先の原子炉水位の水位変化により高圧代替注水系統統流量 (RHR A 系代替注水系統統流量) を優先する。 ③注水先の原子炉水位の水位変化により高圧代替注水系統統流量 (RHR B 系代替注水系統統流量) を優先する。
原子炉圧力容器への注水量	原子炉隔離時冷却系系統統流量 * 代替循環冷却系運転時は「最終ヒートシンクの確保」を参照	①復水貯蔵槽水位 (SA) ②原子炉水位 (広帯域) ③原子炉水位 (燃料域)	ケース 3	①原子炉隔離時冷却系系統統流量の監視が不可能となった場合は、水源である復水貯蔵槽水位 (SA) の変化により注水量を推定する。なお、復水貯蔵槽の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。 ②注水先の原子炉水位の水位変化により原子炉隔離時冷却系系統統流量を推定する。
	高圧炉心注水系統統流量	①原子炉水位 (広帯域) ②原子炉水位 (燃料域) ③原子炉水位 (SA)	ケース 3	①高圧炉心注水系統統流量の監視が不可能となった場合は、水源である復水貯蔵槽水位 (SA) の変化により注水量を推定する。なお、復水貯蔵槽の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。 ②注水先の原子炉水位の水位変化により高圧炉心注水系統統流量を推定する。
原子炉圧力容器への注水量	残留熱除去系系統統流量	①サブプレッション・チェンバ・プール水位 ②原子炉水位 (広帯域) ③原子炉水位 (燃料域) ④原子炉水位 (SA)	ケース 3	①残留熱除去系系統統流量の監視が不可能となった場合は、水源であるサブプレッション・チェンバ・プール水位の変化により注水量を推定する。 ②注水先の原子炉水位の水位変化により残留熱除去系系統統流量を推定する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (6/21)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ ^{※1}	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉圧力容器への注水量	原子炉隔離時冷却系系統統流量	①サブプレッション・プール水位 (広帯域) ②原子炉水位 (燃料域) ③原子炉水位 (SA広帯域) ④原子炉水位 (SA燃料域)	ケース 3	①原子炉隔離時冷却系系統統流量の監視が不可能となった場合は、水源であるサブプレッション・プール水位の変化により注水量を推定する。 ②注水先の原子炉水位の水位変化により原子炉隔離時冷却系系統統流量を推定する。 ③原子炉隔離時冷却系系統統流量の監視が不可能となった場合は、原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力から原子炉隔離時冷却系ポンプの注水特性を用いて、原子炉隔離時冷却系系統統流量が確保されていることを推定する。
	高圧炉心スプレイ系系統統流量	①サブプレッション・プール水位 (広帯域) ②原子炉水位 (燃料域) ③原子炉水位 (SA広帯域) ④原子炉水位 (SA燃料域) ⑤高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力	ケース 3 ケース 7	①高圧炉心スプレイ系系統統流量の監視が不可能となった場合は、水源であるサブプレッション・プール水位を優先する。 ②注水先の原子炉水位の水位変化により高圧炉心スプレイ系系統統流量を推定する。 ③高圧炉心スプレイ系系統統流量の監視が不可能となった場合は、高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力から高圧炉心スプレイ系ポンプの注水特性を用いて、高圧炉心スプレイ系系統統流量が確保されていることを推定する。
原子炉圧力容器への注水量	残留熱除去系系統統流量	①サブプレッション・プール水位 (広帯域) ②原子炉水位 (燃料域) ③原子炉水位 (SA広帯域) ④原子炉水位 (SA燃料域) ⑤残留熱除去系ポンプ吐出圧力	ケース 3 ケース 7	①残留熱除去系系統統流量の監視が不可能となった場合は、水源であるサブプレッション・プール水位を優先する。 ②注水先の原子炉水位の水位変化により残留熱除去系系統統流量を推定する。 ③残留熱除去系系統統流量の監視が不可能となった場合は、残留熱除去系ポンプ吐出圧力から残留熱除去系ポンプの注水特性を用いて、残留熱除去系系統統流量が確保されていることを推定する。
	低圧炉心スプレイ系系統統流量	①サブプレッション・プール水位 (広帯域) ②原子炉水位 (燃料域) ③原子炉水位 (SA広帯域) ④原子炉水位 (SA燃料域) ⑤低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力	ケース 3 ケース 7	①低圧炉心スプレイ系系統統流量の監視が不可能となった場合は、水源であるサブプレッション・プール水位を優先する。 ②注水先の原子炉水位の水位変化により低圧炉心スプレイ系系統統流量を推定する。 ③低圧炉心スプレイ系系統統流量の監視が不可能となった場合は、低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力から低圧炉心スプレイ系ポンプの注水特性を用いて、低圧炉心スプレイ系系統統流量が確保されていることを推定する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は常用代替監視パラメータ (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (4/16)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ ^{※1}	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉圧力容器への注水量	高圧炉心スプレイ系系統統流量	①サブプレッション・プール水位 (SA) ②原子炉水位 (燃料域) ③原子炉水位 (SA)	ケース 3	①高圧炉心スプレイ系系統統流量の監視が不可能となった場合は、水源であるサブプレッション・プール水位の変化により注水量を推定する。 ②注水先の原子炉水位の水位変化により高圧炉心スプレイ系系統統流量を推定する。
	代替注水流量 (常設)	①低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 ②原子炉水位 (燃料域) ③原子炉水位 (SA)	ケース 3	①代替注水流量 (常設) の監視が不可能となった場合は、水源である低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力から代替注水流量が確保されていることを推定する。なお、低圧炉心スプレイ系ポンプの注水特性も考慮した上で注水量を推定する。
原子炉圧力容器への注水量	低圧炉心スプレイ系系統統流量 低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力	①原子炉水位 (燃料域) ②原子炉水位 (SA) ③低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力	ケース 3	①低圧炉心スプレイ系系統統流量の監視が不可能となった場合は、水源である低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力から低圧炉心スプレイ系ポンプの注水特性を用いて、低圧炉心スプレイ系系統統流量が確保されていることを推定する。 ②注水先の原子炉水位の水位変化により低圧炉心スプレイ系系統統流量を推定する。
	原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	①サブプレッション・プール水位 (SA) ②原子炉水位 (燃料域) ③原子炉水位 (SA)	ケース 3	①原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量の監視が不可能となった場合は、水源であるサブプレッション・プール水位の変化により注水量を推定する。 ②注水先の原子炉水位の水位変化により原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量を推定する。
原子炉圧力容器への注水量	高圧炉心スプレイ系ポンプ出口流量	①サブプレッション・プール水位 (SA) ②原子炉水位 (燃料域) ③原子炉水位 (SA)	ケース 3	①高圧炉心スプレイ系ポンプ出口流量の監視が不可能となった場合は、水源であるサブプレッション・プール水位の変化により注水量を推定する。 ②注水先の原子炉水位の水位変化により高圧炉心スプレイ系ポンプ出口流量を推定する。
	残留熱除去ポンプ出口流量	①サブプレッション・プール水位 (SA) ②原子炉水位 (燃料域) ③原子炉水位 (SA)	ケース 3	①残留熱除去ポンプ出口流量の監視が不可能となった場合は、水源であるサブプレッション・プール水位の変化により注水量を推定する。 ②注水先の原子炉水位の水位変化により残留熱除去ポンプ出口流量を推定する。
原子炉圧力容器への注水量	低圧炉心スプレイ系ポンプ出口流量	①サブプレッション・プール水位 (SA) ②原子炉水位 (燃料域) ③原子炉水位 (SA)	ケース 3	①低圧炉心スプレイ系ポンプ出口流量の監視が不可能となった場合は、水源であるサブプレッション・プール水位の変化により注水量を推定する。 ②注水先の原子炉水位の水位変化により低圧炉心スプレイ系ポンプ出口流量を推定する。
	残留熱代替除去系原子炉注水流量	①サブプレッション・プール水位 (SA) ②原子炉水位 (燃料域) ③原子炉水位 (SA)	ケース 3	①残留熱代替除去系原子炉注水流量の監視が不可能となった場合は、水源であるサブプレッション・プール水位の変化により注水量を推定する。 ②注水先の原子炉水位の水位変化により残留熱代替除去系原子炉注水流量を推定する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

備考
・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
推定ケースの差異理由については、
「1.15.2.1(1)d. 代替パラメータでの推定方法」を参照
設備の差異理由については、「第 1.15-2 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備)」を参照

第 1.15.3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (4/15)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉格納容器内の注水量	復水補給水系統流量 (RRR B 系代 替注水流量)*、 復水貯蔵槽水位 (格納容器 下部注水流量)	① 復水貯蔵槽水位 (SA)	ケース 3	① 復水補給水系統流量 (RRR B 系代 替注水流量)、復水貯蔵槽水位 (SA) の変化により注水量を推 定する。なお、復水貯蔵槽の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。 ② 注水先の格納容器内圧力 (D/W) 又は格納容器内圧力 (S/C) より復水補給水系統流量 (RRR B 系代替注水流量) を推定する。 ③ 注水先の格納容器下部水位の変化により復水補給水系統流量 (格納容器下部注水流量) を推定 する。
	* 代替循環冷却系運転時は 「最終ヒートレントクの確保」 を参照	② 格納容器内圧力 (D/W) ② 格納容器内圧力 (S/C) ② 格納容器下部水位	ケース 7 ケース 3	② 注水先の格納容器下部水位の変化により復水補給水系統流量 (格納容器下部注水流量) を推定 する。 推定は、環境悪化の影響が小さい復水貯蔵槽水位 (SA) を優先する。
	原子炉格納容器内の温度	① 主要パラメータの他チャンネル ② 格納容器内圧力 (D/W) ③ 格納容器内圧力 (S/C)	ケース 1 ケース 6	① ドライウエル雰囲気温度の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② ドライウエル雰囲気温度の監視が不可能となった場合は、飽和温度/圧力の関係を利用して 格納容器内圧力 (D/W) によりドライウエル雰囲気温度を推定する。 ③ 格納容器内圧力 (S/C) により、上記②と同様にドライウエル雰囲気温度を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
原子炉格納容器内の注水量	サブプレッション・チェンバ 体温度	① サプレッション・チェンバ、プ ール水位 ② 格納容器内圧力 (S/C)	ケース 1 ケース 6	① サプレッション・チェンバ内温度の監視が不可能となった場合は、サブプレッション・チェ ンバ・プール水位の変化によりサブプレッション・チェンバ内温度を推定する。 ② 飽和温度/圧力の関係を利用して格納容器内圧力 (S/C) によりサブプレッション・チェンバ 内温度を推定する。 ③ 監視可能であればサブプレッション・チェンバ内にあるサブプレッション・チェンバ・プ ール水位を優先する。
	サブプレッション・チェンバ、 プール温度	① 主要パラメータの他チャンネル ② サプレッション・チェンバ内 温度 ③ [サプレッション・チェンバ内温度] *2	ケース 1	① サプレッション・チェンバ、プール温度の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネル により推定する。 ② サプレッション・チェンバ・プール水位の監視が不可能となった場合は、サブプレッ ション・チェンバ内温度によりサブプレッション・チェンバ・プール温度を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	原子炉格納容器内の注水量	① 代替注水系統流量 (常設ライ ン用) ② サプレッション・チェンバ内 温度 (可搬ライン用)	ケース 3	① 代替注水系統流量 (常設ライン用)、低圧代替注水系統格納容器 スプレイ流量 (可搬ライン用) の監視が不可能となった場合は、水源である代替注水 貯槽水位又は西側淡水貯槽水位の変化により注水量を推定する。なお、代替注 水貯槽又は西側淡水貯槽の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。 ② 注水先のサブプレッション・プール水位の変化により低圧代替注水系統格納容器スプレ イ流量 (常設ライン用)、低圧代替注水系統格納容器スプレイ流量 (可搬ライン用) を 推定する。 推定は、環境悪化の影響が小さい代替注水貯槽水位又は西側淡水貯槽水位を優先 する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (7/21)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*1	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉格納容器への注水量	低圧代替注水系統格納容器ス プレイ流量 (常設ライン用) 低圧代替注水系統格納容器ス プレイ流量 (可搬ライン用)	① 代替注水貯槽水位 ① 西側淡水貯槽水位 ② サプレッション・プール水位	ケース 3	① 低圧代替注水系統格納容器スプレイ流量 (常設ライン用)、低圧代替注水系統格納容器 スプレイ流量 (可搬ライン用) の監視が不可能となった場合は、水源である代替注水 貯槽水位又は西側淡水貯槽水位の変化により注水量を推定する。なお、代替注 水貯槽又は西側淡水貯槽の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。 ② 注水先のサブプレッション・プール水位の変化により低圧代替注水系統格納容器スプレ イ流量 (常設ライン用)、低圧代替注水系統格納容器スプレイ流量 (可搬ライン用) を 推定する。 推定は、環境悪化の影響が小さい代替注水貯槽水位又は西側淡水貯槽水位を優先 する。
	代替循環冷却系格納容器ス プレイ流量	① 代替循環冷却系原子炉注水流量 ① 代替循環冷却系ポンプ吐出圧力	ケース 7	① 代替循環冷却系格納容器スプレイ流量の監視が不可能となった場合は、代替循環冷 却系ポンプ吐出圧力から代替循環冷却系ポンプの注水特性を用いて流量を推定す る。この流量から代替循環冷却系原子炉注水流量を差し引いて、代替循環冷却系格納容 器スプレイ流量を推定する。
	低圧代替注水系統格納容器下 部注水流量	① 代替注水貯槽水位 ① 西側淡水貯槽水位 ② 格納容器下部水位	ケース 3	① 低圧代替注水系統格納容器下部注水流量の監視が不可能となった場合は、水源である 代替注水貯槽水位又は西側淡水貯槽水位の変化により注水量を推定する。なお、 代替注水貯槽又は西側淡水貯槽の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。 ② 注水先の格納容器下部水位の変化により低圧代替注水系統格納容器下部注水流量を推 定する。 推定は、環境悪化の影響が小さい代替注水貯槽水位又は西側淡水貯槽水位を優先 する。
原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度	① 主要パラメータの他チャンネル ② ドライウエル圧力 ③ サプレッション・チェンバ圧力	ケース 1 ケース 6	① ドライウエル雰囲気温度の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推 定する。 ② ドライウエル雰囲気温度の監視が不可能となった場合は、飽和温度/圧力の関係 を利用してドライウエル圧力によりドライウエル雰囲気温度を推定する。 ③ サプレッション・チェンバ圧力により、上記②と同様にドライウエル雰囲気温度を 推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	原子炉格納容器内の注水量	① 代替注水系統流量 (常設ライ ン用) ② サプレッション・チェンバ内 温度 (可搬ライン用)	ケース 3	① 代替注水系統流量 (常設ライン用)、低圧代替注水系統格納容器 スプレイ流量 (可搬ライン用) の監視が不可能となった場合は、水源である代替注水 貯槽水位又は西側淡水貯槽水位の変化により注水量を推定する。なお、代替注 水貯槽又は西側淡水貯槽の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。 ② 注水先のサブプレッション・プール水位の変化により低圧代替注水系統格納容器スプレ イ流量 (常設ライン用)、低圧代替注水系統格納容器スプレイ流量 (可搬ライン用) を 推定する。 推定は、環境悪化の影響が小さい代替注水貯槽水位又は西側淡水貯槽水位を優先 する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータ (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (5/16)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*1	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉格納容器への注水量	代替注水流量 (常設)	① 低圧原子炉代替注水貯槽水位 ② ドライウエル圧力 (SA) ② サプレッション・チェンバ圧力 (SA) ② ドライウエル水位 ② サプレッション・プール水位 ② ベデスタル水位	ケース 3 ケース 6 ケース 3	① 代替注水流量 (常設) の監視が不可能となった場合は、水源である低圧原子炉代替注水貯槽水 位の水変化により注水量を推定する。なお、低圧原子炉代替注水貯槽の補給状況も考慮した 上で注水量を推定する。 ② 注水先のドライウエル圧力 (SA) 又はサブプレッション・チェンバ圧力 (SA) より代替注 水流量 (常設) を推定する。 ③ 注水先のドライウエル水位、サブプレッション・プール水位 (SA) 及びベデスタル水位の水 位変化により代替注水流量 (常設) を推定する。 推定は、環境悪化の影響が小さい低圧原子炉代替注水貯槽水位を優先する。
	格納容器代替スプレイ流量	① ドライウエル圧力 (SA) ① サプレッション・チェンバ圧力 (SA) ① ドライウエル水位 ① サプレッション・プール水位 ① ベデスタル水位	ケース 6 ケース 3	① 格納容器代替スプレイ流量の監視が不可能となった場合は、注水先のドライウエル圧力 (S A) 又はサブプレッション・チェンバ圧力 (SA) より格納容器代替スプレイ流量を推定する。 ① 注水先のドライウエル水位、サブプレッション・プール水位 (SA) 及びベデスタル水位の変 化により注水量を推定する。
	ベデスタル代替注水流量 (狭帯域 用)	① ベデスタル水位 ① ドライウエル水位	ケース 3	① ベデスタル代替注水流量、ベデスタル代替注水流量 (狭帯域用) の監視が不可能となつた場 合は、注水先のベデスタル水位及びドライウエル水位の変化により注水量を推定する。
	残留熱代替格納容器ス プレイ流量	① 残留熱代替格納容器注水流量 ① 残留熱代替格納容器出口圧力	ケース 6	① 残留熱代替格納容器スプレイ流量の監視が不可能となった場合は、残留熱代替格納去系 ポンプ出口圧力から残留熱代替格納去系ポンプの注水特性を用いて流量を推定し、この流量から 残留熱代替格納去系原子炉注水流量を差し引いて、残留熱代替格納去系格納容器スプレイ流量を 推定する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
推定ケースの差異理
由については、
「1.15.2.1(1)d. 代替パ
ラメータでの推定方
法」を参照
設備の差異理由につ
いては、「第 1.15-2
重要監視パラメータ及
び重要代替監視パラメ
ータ (重大事故等対処
設備)」を参照

第 1.15.3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (4/15)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*1	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉格納容器内の注水量	復水補給水流量 (RRR B 系代替注水流量) * 復水貯蔵槽水位 (格納容器下部注水流量) の監視が不可能となった場合は、水源である復水貯蔵槽水位 (SA) の変化により注水量を推定する。なお、復水貯蔵槽の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。	① 復水貯蔵槽水位 (SA)	ケース 3	① 復水補給水流量 (RRR B 系代替注水流量) を推定する。 ② 注水先の格納容器下部水位の変化により復水補給水流量 (格納容器下部注水流量) を推定する。 ③ 格納容器内圧力 (D/W) 又は格納容器内圧力 (S/C) より復水補給水流量 (RRR B 系代替注水流量) を推定する。 ④ サブプレッション・チェンバースの監視が不可能となった場合は、飽和温度/圧力の関係を利用して推定する。
	格納容器内圧力 (D/W)	② 格納容器内圧力 (D/W)	ケース 7	
	格納容器内圧力 (S/C)	③ 格納容器内圧力 (S/C)	ケース 3	
原子炉格納容器内の温度	* 代替循環冷却系運転時は「最終ヒートシフトの確保」を参照			
	ドライウエル雰囲気温度	① 主要パラメータの他チャンネル ② 格納容器内圧力 (D/W) ③ 格納容器内圧力 (S/C)	ケース 1 ケース 6	① ドライウエル雰囲気温度の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② ドライウエル雰囲気温度の監視が不可能となった場合は、飽和温度/圧力の関係を利用して推定する。 ③ 格納容器内圧力 (S/C) により、上記②と同様にドライウエル雰囲気温度を推定する。 ④ サブプレッション・チェンバースの監視が不可能となった場合は、サブプレッション・チェンバースの監視が不可能となった場合は、飽和温度/圧力の関係を利用して推定する。 ⑤ 飽和温度/圧力の関係を利用して格納容器内圧力 (S/C) によりサブプレッション・チェンバースの監視が不可能となった場合は、サブプレッション・チェンバースの監視が不可能となった場合は、飽和温度/圧力の関係を利用して推定する。 ⑥ 監視可能であればサブプレッション・チェンバース内にあるサブプレッション・チェンバース、プールの温度を優先する。 ⑦ サブプレッション・チェンバース、プールの温度の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ⑧ サブプレッション・チェンバース、プールの温度の監視が不可能となった場合は、サブプレッション・チェンバースの温度によりサブプレッション・チェンバース、プールの温度を推定する。 ⑨ サブプレッション・チェンバースの温度によりサブプレッション・チェンバースの温度を推定する。
	サブプレッション・チェンバースの温度	① サブプレッション・チェンバースの温度	ケース 1	
プールの温度	② 格納容器内圧力 (S/C)	ケース 6		
原子炉格納容器内の温度	① サブプレッション・チェンバースの温度 ② 格納容器内圧力 (S/C)	③ [サブプレッション・チェンバースの温度] *2	ケース 1	

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。
*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の稼働状態を把握することが可能な計器) を示す。

【 (4/15) の引用】

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (7/21)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*1	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉格納容器への注水量	低圧代替注水系統格納容器スプレイ流量 (常設ライン用) 低圧代替注水系統格納容器スプレイ流量 (可搬ライン用)	① 代替注水貯槽水位 ② 西側淡水貯水設備水位 ③ サブプレッション・プール水位	ケース 3	① 低圧代替注水系統格納容器スプレイ流量 (常設ライン用)、低圧代替注水系統格納容器スプレイ流量 (可搬ライン用) の監視が不可能となった場合は、水源である代替注水貯槽水位又は西側淡水貯水設備水位により注水量を推定する。なお、代替注水貯槽又は西側淡水貯水設備の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。 ② 注水先のサブプレッション・プール水位の変化により低圧代替注水系統格納容器スプレイ流量 (常設ライン用)、低圧代替注水系統格納容器スプレイ流量 (可搬ライン用) を推定する。 ③ 監視可能であればサブプレッション・チェンバース内にあるサブプレッション・チェンバース、プールの温度を優先する。 ④ サブプレッション・チェンバース、プールの温度の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ⑤ サブプレッション・チェンバース、プールの温度の監視が不可能となった場合は、サブプレッション・チェンバースの温度によりサブプレッション・チェンバース、プールの温度を推定する。
	代替循環冷却系格納容器スプレイ流量	① 代替循環冷却系原子炉注水流量 ① 代替循環冷却系ポンプ吐出圧力	ケース 7	
	低圧代替注水系統格納容器下部注水量	① 代替注水貯槽水位 ② 西側淡水貯水設備水位 ③ 格納容器下部水位	ケース 3	
原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度	① 主要パラメータの他チャンネル ② ドライウエル圧力 ③ サブプレッション・チェンバース圧力	ケース 1 ケース 6	① ドライウエル雰囲気温度の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② ドライウエル雰囲気温度の監視が不可能となった場合は、飽和温度/圧力の関係を利用してドライウエル圧力によりドライウエル雰囲気温度を推定する。 ③ サブプレッション・チェンバース圧力により、上記②と同様にドライウエル雰囲気温度を推定する。 ④ サブプレッション・チェンバースの他パラメータを優先する。
	代替循環冷却系格納容器スプレイ流量	① 代替循環冷却系格納容器下部注水流量 ② 西側淡水貯水設備水位 ③ 格納容器下部水位	ケース 3	
	代替注水貯槽水位又は西側淡水貯水設備水位	① 代替注水貯槽水位又は西側淡水貯水設備水位 ② 注水先の格納容器下部水位 ③ 監視可能であればサブプレッション・チェンバース内にあるサブプレッション・チェンバース、プールの温度を優先する。 ④ サブプレッション・チェンバース、プールの温度の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ⑤ サブプレッション・チェンバース、プールの温度の監視が不可能となった場合は、サブプレッション・チェンバースの温度によりサブプレッション・チェンバース、プールの温度を推定する。	ケース 1	

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。
*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の稼働状態を把握することが可能な計器) を示す。

【 (7/21) の引用】

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (6/16)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*1	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉格納容器内の温度	ドライウエル温度 (SA)	① 主要パラメータの他チャンネル ② ペDESTAL 温度 (SA)	ケース 1	① ドライウエル温度 (SA) の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② ペDESTAL 温度 (SA) の監視が不可能となった場合は、ペDESTAL 温度 (SA) により推定する。 ③ 飽和温度/圧力の関係を利用してドライウエル圧力 (SA) によりドライウエル温度 (SA) を推定する。 ④ サブプレッション・チェンバース圧力 (SA) により、上記③と同様にドライウエル温度 (SA) を推定する。 ⑤ 監視可能であればサブプレッション・チェンバース内にあるサブプレッション・チェンバース、プールの温度を優先する。 ⑥ サブプレッション・チェンバース、プールの温度の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ⑦ サブプレッション・チェンバース、プールの温度の監視が不可能となった場合は、サブプレッション・チェンバースの温度によりサブプレッション・チェンバース、プールの温度を推定する。
	ペDESTAL 温度 (SA)	① 主要パラメータの他チャンネル ② ドライウエル温度 (SA)	ケース 1	
	サブプレッション・チェンバースの温度	① 主要パラメータの他チャンネル ② サブプレッション・チェンバース圧力 (SA)	ケース 1 ケース 5	
原子炉格納容器内の温度	サブプレッション・チェンバースの温度	① 主要パラメータの他チャンネル ② サブプレッション・チェンバース圧力 (SA)	ケース 1 ケース 5	① サブプレッション・チェンバースの温度 (SA) の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② サブプレッション・チェンバース圧力 (SA) の監視が不可能となった場合は、サブプレッション・チェンバース圧力 (SA) によりサブプレッション・チェンバースの温度 (SA) を推定する。 ③ 飽和温度/圧力の関係を利用してサブプレッション・チェンバース圧力 (SA) によりサブプレッション・チェンバースの温度 (SA) を推定する。 ④ サブプレッション・チェンバースの他パラメータを優先する。 ⑤ 監視可能であればサブプレッション・チェンバース内にあるサブプレッション・チェンバース、プールの温度を優先する。 ⑥ サブプレッション・チェンバース、プールの温度の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ⑦ サブプレッション・チェンバース、プールの温度の監視が不可能となった場合は、サブプレッション・チェンバースの温度によりサブプレッション・チェンバース、プールの温度を推定する。
	プールの温度	① 主要パラメータの他チャンネル ② サブプレッション・チェンバース圧力 (SA)	ケース 1	
	サブプレッション・チェンバースの温度	① 主要パラメータの他チャンネル ② サブプレッション・チェンバース圧力 (SA)	ケース 1	

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。
*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の稼働状態を把握することが可能な計器) を示す。

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
推定ケースの差異理由については、
「1.15.2.1(1)d. 代替パラメータでの推定方法」を参照
設備の差異理由については、「第 1.15-2 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備)」を参照

【(4/15) の引用】

第 1.15.3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (4/15)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉格納容器内の注水量	復水補給水系統流量 (RRR B 系代替注水量) * 復水補給水系統流量 (格納容器下部注水量) * 代替補給冷却系運転時は「最終ヒートシフトの確保」を参照	① 復水貯蔵槽水位 (SA)	ケース 3	① 復水補給水系統流量 (RRR B 系代替注水量) の監視が不可能となった場合は、水源である復水貯蔵槽水位 (SA) の変化により注水量を推定する。なお、復水貯蔵槽の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。
		② 格納容器内圧力 (D/W)	ケース 7	② 注水先の格納容器内圧力 (D/W) 又は格納容器内圧力 (S/C) より復水補給水系統流量 (RRR B 系代替注水量) を推定する。
		③ 格納容器下部水位	ケース 3	③ 注水先の格納容器下部水位の変化により復水補給水系統流量 (格納容器下部注水量) を推定する。推定は、環境悪化の影響が小さい復水貯蔵槽水位 (SA) を優先する。
原子炉格納容器内の温度	ドライウエル雰囲気温度	① 主要パラメータの他 チャンネル	ケース 1	① ドライウエル雰囲気温度の 1 チャンネルが故障した場合は、他 チャンネルにより推定する。
		② 格納容器内圧力 (D/W)	ケース 6	② ドライウエル雰囲気温度の監視が不可能となった場合は、飽和温度/圧力の関係を利用して推定する。
		③ 格納容器内圧力 (S/C)	ケース 6	③ 格納容器内圧力 (S/C) により、上記②と同様にドライウエル雰囲気温度を推定する。
		① サプレッション・チェンバーステンパ、プールの温度	ケース 1	① サプレッション・チェンバーステンパ気体温度の監視が不可能となった場合は、サプレッション・チェンバーステンパ・プールの温度/圧力の関係を利用して格納容器内圧力 (S/C) によりサプレッション・チェンバーステンパ・プールの温度を推定する。
		② 格納容器内圧力 (S/C)	ケース 6	② 飽和温度/圧力の関係を利用して格納容器内圧力 (S/C) により、温度を推定する。
③ [サプレッション・チェンバーステンパ気体温度] *2	ケース 1	③ サプレッション・チェンバーステンパ・プールの温度の監視が不可能となった場合は、他 チャンネルにより推定する。		
① 主要パラメータの他 チャンネル	ケース 1	① サプレッション・チェンバーステンパ・プールの温度の 1 チャンネルが故障した場合は、他 チャンネルにより推定する。		
② サプレッション・チェンバーステンパ気体温度	ケース 6	② サプレッション・チェンバーステンパ・プールの温度の監視が不可能となった場合は、サプレッション・チェンバーステンパ・プールの温度によりサプレッション・チェンバーステンパ・プールの温度を推定する。		

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (断続性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (8/21)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉格納容器内の温度	サプレッション・チェンバーステンパ気体温度	① 主要パラメータの他 チャンネル	ケース 1	① サプレッション・チェンバーステンパ気体温度の 1 チャンネルが故障した場合は、他 チャンネルにより推定する。
		② サプレッション・チェンバーステンパ気体温度	ケース 6	② サプレッション・チェンバーステンパ気体温度の監視が不可能となった場合は、サプレッション・チェンバーステンパ・プールの温度/圧力の関係を利用してサプレッション・チェンバーステンパ・プールの温度/圧力によりサプレッション・チェンバーステンパ気体温度を推定する。
原子炉格納容器下部温度	サプレッション・プールの温度	① 主要パラメータの他 チャンネル	ケース 1	① サプレッション・プールの温度の 1 チャンネルが故障した場合は、他 チャンネルにより推定する。
		② サプレッション・チェンバーステンパ気体温度	ケース 1	② サプレッション・チェンバーステンパ・プールの温度の監視が不可能となった場合は、サプレッション・チェンバーステンパ・プールの温度によりサプレッション・チェンバーステンパ・プールの温度を推定する。
原子炉格納容器下部温度	格納容器下部温度	① 主要パラメータの他 チャンネル	ケース 1	① 格納容器下部温度の 1 チャンネルが故障した場合は、他 チャンネルにより推定する。
		② サプレッション・チェンバーステンパ気体温度	ケース 1	② サプレッション・チェンバーステンパ・プールの温度の監視が不可能となった場合は、サプレッション・チェンバーステンパ・プールの温度によりサプレッション・チェンバーステンパ・プールの温度を推定する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は常用代替監視パラメータ (断続性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

【(6/16) の引用】

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (6/16)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉格納容器内の温度	ドライウエル温度 (SA)	① 主要パラメータの他 チャンネル	ケース 1	① ドライウエル温度 (SA) の 1 チャンネルが故障した場合は、他 チャンネルにより推定する。
		② ベデスタル温度 (SA)	ケース 5	② ベデスタル温度 (SA) の監視が不可能となった場合には、ベデスタル温度 (SA) により推定する。
		③ ドライウエル圧力 (SA)	ケース 5	③ 飽和温度/圧力の関係を利用してドライウエル圧力 (SA) によりドライウエル温度 (SA) を推定する。
		④ サプレッション・チェンバーステンパ圧力 (SA)	ケース 5	④ サプレッション・チェンバーステンパ圧力 (SA) により、上記③と同様にドライウエル温度 (SA) を推定する。
原子炉格納容器内の温度	ベデスタル温度 (SA)	① 主要パラメータの他 チャンネル	ケース 1	① ベデスタル温度 (SA) の 1 チャンネルが故障した場合は、他 チャンネルにより推定する。
		② ドライウエル温度 (SA)	ケース 1	② ベデスタル温度 (SA) の 1 チャンネルが故障した場合は、他 チャンネルにより推定する。
		③ ドライウエル圧力 (SA)	ケース 5	③ 飽和温度/圧力の関係を利用してドライウエル圧力 (SA) によりベデスタル温度 (SA) を推定する。
		④ サプレッション・チェンバーステンパ圧力 (SA)	ケース 5	④ サプレッション・チェンバーステンパ圧力 (SA) により、上記③と同様にベデスタル温度 (SA) を推定する。
原子炉格納容器内の温度	ベデスタル温度 (SA)	① 主要パラメータの他 チャンネル	ケース 1	① ベデスタル温度 (SA) の 1 チャンネルが故障した場合は、他 チャンネルにより推定する。
		② サプレッション・チェンバーステンパ温度 (SA)	ケース 1	② サプレッション・チェンバーステンパ・プールの温度の監視が不可能となった場合は、サプレッション・チェンバーステンパ・プールの温度/圧力の関係を利用してサプレッション・チェンバーステンパ・プールの温度/圧力によりサプレッション・チェンバーステンパ・プールの温度を推定する。
		③ サプレッション・チェンバーステンパ圧力 (SA)	ケース 5	③ 飽和温度/圧力の関係を利用してサプレッション・チェンバーステンパ・チェンバーステンパ・プールの温度/圧力の関係を利用してサプレッション・チェンバーステンパ・プールの温度/圧力によりサプレッション・チェンバーステンパ・プールの温度を推定する。
		④ サプレッション・チェンバーステンパ温度 (SA)	ケース 1	④ サプレッション・チェンバーステンパ・プールの温度の監視が不可能となった場合は、他 チャンネルにより推定する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (断続性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
 推定ケースの差異理由については、
 「1.15.2.1(1)d. 代替パラメータでの推定方法」を参照
 設備の差異理由については、「第 1.15-2 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備)」を参照

第 1.15.3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (5/15)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力 (D/W)	① 格納容器内圧力 (S/C)	ケース 1	① 格納容器内圧力 (D/W) の圧力の監視が不可能となった場合は、格納容器内圧力 (S/C) により推定する。 ② 飽和温度 / 圧力の関係を利用してドライウエル蒸気温度により格納容器内圧力 (D/W) を推定する (推定可能範囲: 101~1122.7kPa[abs])。 ③ 監視可能であれば格納容器内圧力 (D/W) (常用計器) により、圧力を推定する。 推定は、真空破壊装置、連通孔及びベント管を介して均圧される格納容器内圧力 (S/C) を優先する。
		② ドライウエル蒸気温度	ケース 6	
		③ [格納容器内圧力 (D/W)] **	ケース 1	
格納容器内圧力 (S/C)		① 格納容器内圧力 (D/W)	ケース 1	① 格納容器内圧力 (S/C) の圧力の監視が不可能となった場合は、格納容器内圧力 (D/W) により推定する。 ② 飽和温度 / 圧力の関係を利用してサブプレッション・チェンバ蒸気温度により格納容器内圧力 (S/C) を推定する (推定可能範囲: 101~1122.7kPa[abs])。 ③ 監視可能であれば格納容器内圧力 (S/C) (常用計器) により、圧力を推定する。 推定は、真空破壊装置、連通孔及びベント管を介して均圧される格納容器内圧力 (D/W) を優先する。
		② サプレッション・チェンバ蒸気温度	ケース 6	
		③ [格納容器内圧力 (S/C)] **	ケース 1	

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (9/21)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力	① サプレッション・チェンバ圧力 ② ドライウエル蒸気温度 ③ [ドライウエル圧力]**	ケース 1 ケース 6 ケース 1	① ドライウエル圧力の監視が不可能となった場合は、サブプレッション・チェンバ圧力により推定する。 ② 飽和温度 / 圧力の関係を利用してドライウエル蒸気温度によりドライウエル圧力を推定する。 ③ 監視可能であればドライウエル圧力 (常用代替監視パラメータ) により、圧力を推定する。 推定は、真空破壊装置、ベント管を介して均圧されるサブプレッション・チェンバ圧力を優先する。
	サブプレッション・チェンバ圧力	① ドライウエル圧力 ② サプレッション・チェンバ蒸気温度 ③ [サブプレッション・チェンバ圧力]**	ケース 1 ケース 6 ケース 1	① サプレッション・チェンバ圧力の監視が不可能となった場合は、ドライウエル圧力により推定する。 ② 飽和温度 / 圧力の関係を利用してサブプレッション・チェンバ蒸気温度によりサブプレッション・チェンバ圧力を推定する。 ③ 監視可能であればサブプレッション・チェンバ圧力 (常用代替監視パラメータ) により、圧力を推定する。 推定は、真空破壊装置、ベント管を介して均圧されるドライウエル圧力を優先する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は常用代替監視パラメータ (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (7/16)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (SA)	① 主要パラメータの他チャンネル ② サプレッション・チェンバ圧力 (SA) ③ ドライウエル温度 (SA) ④ ベデスタル温度 (SA)	ケース 1 ケース 5	① ドライウエル圧力 (SA) の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② ドライウエル圧力 (SA) の監視が不可能となった場合は、サブプレッション・チェンバ圧力 (SA) により推定する。 ③ 飽和温度 / 圧力の関係を利用してドライウエル温度 (SA)、ベデスタル温度 (SA) によりドライウエル圧力 (SA) を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)	① 主要パラメータの他チャンネル ② ドライウエル圧力 (SA) ③ サプレッション・チェンバ温度 (SA)	ケース 1 ケース 5	① サプレッション・チェンバ圧力 (SA) の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② サプレッション・チェンバ圧力 (SA) の監視が不可能となった場合は、ドライウエル圧力 (SA) により推定する。 ③ 飽和温度 / 圧力の関係を利用してサブプレッション・チェンバ温度 (SA) によりサブプレッション・チェンバ圧力 (SA) を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
推定ケースの差異理由については、
「1.15.2.1(1)d. 代替パラメータでの推定方法」を参照
設備の差異理由については、「第 1.15-2 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備)」を参照

第 1.15.3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (6/15)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*1	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉格納容器内の水位	サブプレッジョン・チェンバ、プールの水位	①復水補給本系流量 (RR B 系代替注水流量) ②復水貯蔵槽水位 (SA)	ケース 2	①サブプレッジョン・チェンバ、プール水位の監視が不可能となった場合は、復水補給本系流量 (RR B 系代替注水流量) の注水量により、サブプレッジョン・チェンバ、プール水位を推定する。 ②水源である復水貯蔵槽水位の変化により、サブプレッジョン・チェンバ、プール水位を推定する。 なお、復水貯蔵槽の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。 (上記①、②の推定方法は、注水量及び水源の水位変化から算出した水量が全てサブプレッジョン・チェンバへ移行する場合を想定しており、サブプレッジョン・チェンバ、プールの計測目的 (D/F) と格納容器内圧力 (S/C) を把握することから考えと保守的な評価となることから問題ない)
		③格納容器内圧力 (D/F) ③格納容器内圧力 (S/C)	ケース 8	③格納容器内圧力 (D/F) と格納容器内圧力 (S/C) の差圧によりサブプレッジョン・チェンバ、プール水位を推定する。
		④[サブプレッジョン・チェンバ、プール水位]	ケース 1	④監視可能であればサブプレッジョン・チェンバ、プール水位 (常用計器) により、水位を推定する。 推定は、注水量に若い復水補給本系流量 (RR B 系代替注水流量) を優先する。
原子炉格納容器内の水位	格納容器下部水位	①主要パラメータの他チェンネル	ケース 1	①格納容器下部水位の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ②格納容器下部水位の監視が不可能となった場合は、復水補給本系流量 (格納容器下部注水流量) の注水量により、格納容器下部水位を推定する。 ③水源である復水貯蔵槽水位の変化により、格納容器下部水位を推定する。なお、復水貯蔵槽の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。 推定は、主要パラメータの他チェンネルを優先する。
		②格納容器内本系流量 (格納容器下部注水流量) ②復水貯蔵槽水位 (SA)	ケース 2	②格納容器内本系流量の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ③格納容器内本系流量の監視が不可能となった場合は、格納容器内本系流量 (SA) により推定する。
		①主要パラメータの他チェンネル ②格納容器内本系流量 (SA)	ケース 1	①格納容器内本系流量の監視が不可能となった場合は、他チャンネルにより推定する。 推定は、主要パラメータの他チェンネルを優先する。 ②格納容器内本系流量 (SA) の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ③格納容器内本系流量 (SA) の監視が不可能となった場合は、格納容器内本系流量により推定する。 推定は、主要パラメータの他チェンネルを優先する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。
*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータ (副露性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (10/21)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*1	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉格納容器内の水位	サブプレッジョン・プール水位	①低圧代替注水系原子炉注水流量 (常設ライン用) ①低圧代替注水系原子炉注水流量 (常設ライン狭帯域用) ①低圧代替注水系原子炉注水流量 (可搬ライン用) ①低圧代替注水系原子炉注水流量 (可搬ライン狭帯域用) ①低圧代替注水系格納容器下部注水流量 (常設ライン用) ①低圧代替注水系格納容器下部注水流量 (可搬ライン用) ②西側淡水貯蔵槽水位 ③ドライウエル圧力 ③サブプレッジョン・チェンバ圧力	ケース 2	①サブプレッジョン・プール水位の監視が不可能となった場合は、低圧代替注水系原子炉注水流量 (常設ライン用)、低圧代替注水系原子炉注水流量 (常設ライン狭帯域用)、低圧代替注水系原子炉注水流量 (可搬ライン用)、低圧代替注水系格納容器下部注水流量 (可搬ライン用) 並びに低圧代替注水系格納容器下部注水流量により、サブプレッジョン・プール水位を推定する。 ②水源である代替淡水貯蔵槽水位又は西側淡水貯蔵槽水位の変化により、サブプレッジョン・プール水位を推定する。なお、代替淡水貯蔵又は西側淡水貯蔵槽の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。 <ベント判断基準> サブプレッジョン・プール水位不明時は、上記①又は②の推定方法により、注水量及び水源の水位変化から算出した水量が全てサブプレッジョン・チェンバへ移行する場合作を想定しており、サブプレッジョン・プール水位の計測目的から考えると保守的な評価となり問題ないことから、推定した値からベント実施判断基準であるサブプレッジョン・プール通常水位+6.5m (ベントライン下端から-1.64m) の到達確認をもって、ベントを実施する。 ③ドライウエル圧力とサブプレッジョン・チェンバ圧力の差圧によりサブプレッジョン・プール水位を推定する。
		①低圧代替注水系原子炉注水流量 (常設ライン用) ①低圧代替注水系格納容器下部注水流量 (可搬ライン用) ①低圧代替注水系格納容器下部注水流量 (可搬ライン狭帯域用) ②代替淡水貯蔵槽水位 ③ドライウエル圧力 ③サブプレッジョン・チェンバ圧力	ケース 8	①低圧代替注水系原子炉注水流量 (常設ライン用)、低圧代替注水系原子炉注水流量 (常設ライン狭帯域用)、低圧代替注水系原子炉注水流量 (可搬ライン用)、低圧代替注水系格納容器下部注水流量 (可搬ライン用) 及び低圧代替注水系格納容器下部注水流量を優先する。
		①低圧代替注水系原子炉注水流量 (常設ライン用) ①低圧代替注水系格納容器下部注水流量 (可搬ライン用) ①低圧代替注水系格納容器下部注水流量 (可搬ライン狭帯域用) ②代替淡水貯蔵槽水位 ③ドライウエル圧力 ③サブプレッジョン・チェンバ圧力	ケース 1	①低圧代替注水系原子炉注水流量 (常設ライン用)、低圧代替注水系格納容器下部注水流量 (可搬ライン用)、低圧代替注水系格納容器下部注水流量 (可搬ライン狭帯域用) を優先する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。
*2: [] は有効監視パラメータ又は常用代替監視パラメータ (副露性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (8/16)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*1	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉格納容器内の水位	ドライウエル水位	①サブプレッジョン・プール水位 (SA) ①代替注水流量 (常設) ②低圧原子炉代替注水流量 ②低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用) ②格納容器代替注水流量 ②ベデスタル代替注水流量 ②ベデスタル代替注水流量 (狭帯域用) ③低圧原子炉代替注水流量	ケース 2	①ベデスタル注水の停止判断に用いるドライウエル水位計の監視が不可能となった場合は、サブプレッジョン・プール水位 (SA) により推定する。 ②ドライウエル水位の監視が不可能となった場合は、代替注水流量 (常設)、低圧原子炉代替注水流量、低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用)、格納容器代替注水流量、ベデスタル代替注水流量、ベデスタル代替注水流量 (狭帯域用) のうち機器動作状態により、ドライウエル水位を推定する。 ③水源である低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用) のうち機器動作状態にある流量により、ドライウエル水位を推定する。 なお、低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用) のうち機器動作状態にある流量により、ドライウエル水位を推定する。 推定は、サブプレッジョン・プール水位 (SA) を優先する。
		①代替注水流量 (常設) ①低圧原子炉代替注水流量 ①低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用) ①格納容器代替注水流量 ①ベデスタル代替注水流量 ①ベデスタル代替注水流量 (狭帯域用) ②低圧原子炉代替注水流量	ケース 2	①サブプレッジョン・プール水位 (SA) の監視が不可能となった場合は、代替注水流量 (常設)、低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用)、格納容器代替注水流量 (狭帯域用)、ベデスタル代替注水流量、ベデスタル代替注水流量 (狭帯域用) のうち機器動作状態にある流量により、サブプレッジョン・プール水位 (SA) を推定する。 ②水源である低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用) のうち機器動作状態にある流量により、サブプレッジョン・プール水位 (SA) を推定する。 推定は、代替注水流量 (常設)、低圧原子炉代替注水流量、低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用)、格納容器代替注水流量、ベデスタル代替注水流量、ベデスタル代替注水流量 (狭帯域用) を優先する。
		①主要パラメータの他チェンネル ②代替注水流量 (常設) ②格納容器代替注水流量 ②ベデスタル代替注水流量 ③低圧原子炉代替注水流量	ケース 1 ケース 2	①ベデスタル水位の監視が不可能となった場合は、代替注水流量 (常設)、格納容器代替注水流量、ベデスタル代替注水流量 (狭帯域用) により、ベデスタル水位を推定する。 ②水源である低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用) のうち機器動作状態にある流量により、ベデスタル水位を推定する。 低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用) の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。 推定は、主要パラメータの他チェンネルを優先する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。
*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータ (副露性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
推定ケースの差異理由については、
「1.15.2.1(1)d.代替パラメータでの推定方法」を参照
設備の差異理由については、「第 1.15-2 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備)」を参照

第 1.15.3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (6/15)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*1	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉格納容器内の水位	サブプレッショジョン・チェンバ、プールの水位	①復水補給本系流量 (RR B 系代替注水流量) ②復水貯蔵槽水位 (SA)	ケース 2	①サブプレッショジョン・チェンバ、プールの水位の監視が不可能となった場合は、復水補給本系流量 (RR B 系代替注水流量) の注水量により、サブプレッショジョン・チェンバ、プールの水位を推定する。 ②水源地である復水貯蔵槽水位の変化により、サブプレッショジョン・チェンバ、プールの水位を推定する。 ③格納容器内圧力 (D/W) と格納容器内圧力 (S/C) の差圧によりサブプレッショジョン・チェンバ、プールの水位を推定する。
		③格納容器内圧力 (D/W) ③格納容器内圧力 (S/C)	ケース 8	①上記①、②の推定方法は、注水後及び水源地の水位変化から算出した水量が余りサブプレッショジョン・チェンバへ移行する場合を想定しており、サブプレッショジョン・チェンバ、プールの水位の計測目的 (リウエル水位の監視) の操作可否判断 (ベントライン高さ=1m:9.1m) を把握することから考えと保守的な評価となることから図面ない。
		④[サブプレッショジョン・チェンバ、プールの水位] *2	ケース 1	④監視可能であればサブプレッショジョン・チェンバ、プールの水位 (常用計器) により、水位を推定する。 推定は、注水後に近い復水補給本系流量 (RR B 系代替注水流量) を優先する。
原子炉格納容器内の水位	格納容器下部水位	①主要パラメータの他チャンネル	ケース 1	①格納容器下部水位の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ②格納容器下部水位の監視が不可能となった場合は、復水補給本系流量 (格納容器下部注水流量) の注水量により、格納容器下部水位を推定する。 ③水源地である復水貯蔵槽水位の変化により、格納容器下部水位を推定する。なお、復水貯蔵槽の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。
		②復水補給本系流量 (格納容器下部注水流量) ③復水貯蔵槽水位 (SA)	ケース 2	③水源地である復水貯蔵槽水位の変化により、格納容器下部水位を推定する。なお、復水貯蔵槽の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。
		①主要パラメータの他チャンネル ②格納容器内水素濃度 (SA)	ケース 1	①格納容器内水素濃度の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ②格納容器内水素濃度の監視が不可能となった場合は、格納容器内水素濃度 (SA) により推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
原子炉格納容器内の水位	格納容器内水素濃度 (SA)	①主要パラメータの他チャンネル ②格納容器内水素濃度	ケース 1	①格納容器内水素濃度の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ②格納容器内水素濃度の監視が不可能となった場合は、格納容器内水素濃度 (SA) により推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
		①主要パラメータの他チャンネル ②格納容器内水素濃度	ケース 1	①格納容器内水素濃度の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ②格納容器内水素濃度の監視が不可能となった場合は、格納容器内水素濃度 (SA) により推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータ (副機性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (11/21)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*1	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉格納容器内の水位	格納容器下部水位	①主要パラメータの他チャンネル	ケース 1	①格納容器下部水位の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。
		②低圧代替注水系格納容器下部注水流量 ③代替淡水貯槽水位 ④西側淡水貯水設備水位	ケース 2	②格納容器下部水位の監視が不可能となった場合は、低圧代替注水系格納容器下部注水流量の注水量により、格納容器下部水位を推定する。 ③水源地である代替淡水貯槽水位又は西側淡水貯水設備水位の変化により、格納容器下部水位を推定する。なお、代替淡水貯槽又は西側淡水貯水設備の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。
		④ [格納容器下部雰囲気温度] *2	ケース 5	④デブリの少量落下時 (デブリ堆積高さ<0.2m) に、監視可能であれば格納容器下部雰囲気温度 (常用代替監視パラメータ) により、デブリが溜まられていることを推定する。
		①主要パラメータの他チャンネル	ケース 1	推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
原子炉格納容器内の水位	格納容器内水素濃度 (SA)	①主要パラメータの他チャンネル	ケース 1	①格納容器内水素濃度 (SA) の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。
		② [格納容器内水素濃度] *2	ケース 1	②監視可能であれば格納容器内水素濃度 (常用代替監視パラメータ) により、水素濃度を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
原子炉格納容器内の水位	格納容器雰囲気気放熱線モニタ (D/W)	①主要パラメータの他チャンネル ②格納容器雰囲気気放熱線モニタ (S/C)	ケース 1	①格納容器雰囲気気放熱線モニタ (D/W) の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ②格納容器雰囲気気放熱線モニタ (S/C) により推定する。
		①主要パラメータの他チャンネル ②格納容器雰囲気気放熱線モニタ (D/W)	ケース 1	①格納容器雰囲気気放熱線モニタ (S/C) の監視が不可能となった場合は、格納容器雰囲気気放熱線モニタ (D/W) により推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
原子炉格納容器内の水位	格納容器雰囲気気放熱線モニタ (S/C)	①主要パラメータの他チャンネル ②格納容器雰囲気気放熱線モニタ (D/W)	ケース 1	①格納容器雰囲気気放熱線モニタ (S/C) の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ②格納容器雰囲気気放熱線モニタ (D/W) の監視が不可能となった場合は、格納容器雰囲気気放熱線モニタ (D/W) により推定する。
		①主要パラメータの他チャンネル ②格納容器雰囲気気放熱線モニタ (D/W)	ケース 1	①格納容器雰囲気気放熱線モニタ (S/C) の監視が不可能となった場合は、格納容器雰囲気気放熱線モニタ (D/W) により推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は常用代替監視パラメータ (副機性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (8/16)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*1	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉格納容器内の水位	ドライウエル水位	①サブプレッショジョン・プール水位 (SA) ②代替注水流量 (常設) ③低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用) ④格納容器代替注水流量 (狭帯域用) ⑤ベデスタル代替注水流量 (狭帯域用)	ケース 2	①ベデスタル注水の停止判断に用いるドライウエル水位計の監視が不可能となった場合は、サブプレッショジョン・プール水位 (SA) により推定する。 ②ドライウエル水位の監視が不可能となった場合は、代替注水流量 (常設)、低圧原子炉代替注水流量、低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用)、格納容器代替注水流量、ベデスタル代替注水流量、ベデスタル代替注水流量 (狭帯域用) のうち機器動作状態にある流量により、サブプレッショジョン・プール水位 (SA) を推定する。 ③水源地である低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用) のうち機器動作状態にある流量により、ドライウエル水位を推定する。 ④水源地である低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用) のうち機器動作状態にある流量により、ドライウエル水位を推定する。 ⑤水源地である低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用) のうち機器動作状態にある流量により、ドライウエル水位を推定する。 なお、低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用) のうち機器動作状態にある流量により、ドライウエル水位を推定する。
		①代替注水流量 (常設) ②低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用) ③格納容器代替注水流量 (狭帯域用) ④ベデスタル代替注水流量 (狭帯域用) ⑤低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用)	ケース 2	①サブプレッショジョン・プール水位 (SA) の監視が不可能となった場合は、代替注水流量 (常設)、低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用)、格納容器代替注水流量 (狭帯域用)、ベデスタル代替注水流量 (狭帯域用) のうち機器動作状態にある流量により、サブプレッショジョン・プール水位 (SA) を推定する。 ②水源地である低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用) のうち機器動作状態にある流量により、サブプレッショジョン・プール水位 (SA) を推定する。 ③水源地である低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用) のうち機器動作状態にある流量により、サブプレッショジョン・プール水位 (SA) を推定する。 ④水源地である低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用) のうち機器動作状態にある流量により、サブプレッショジョン・プール水位 (SA) を推定する。 ⑤水源地である低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用) のうち機器動作状態にある流量により、サブプレッショジョン・プール水位 (SA) を推定する。 なお、低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用) のうち機器動作状態にある流量により、サブプレッショジョン・プール水位 (SA) を推定する。 推定は、代替注水流量 (常設)、低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用)、格納容器代替注水流量 (狭帯域用)、ベデスタル代替注水流量 (狭帯域用) を優先する。
原子炉格納容器内の水位	ベデスタル水位	①主要パラメータの他チャンネル	ケース 1	①ベデスタル水位の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ②ベデスタル水位の監視が不可能となった場合は、代替注水流量 (常設)、格納容器代替注水流量 (常設)、ベデスタル代替注水流量 (常設) のうち機器動作状態にある流量により、ベデスタル水位を推定する。 ③水源地である低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用) のうち機器動作状態にある流量により、ベデスタル水位を推定する。 ④水源地である低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用) のうち機器動作状態にある流量により、ベデスタル水位を推定する。 ⑤水源地である低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用) のうち機器動作状態にある流量により、ベデスタル水位を推定する。 なお、低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用) のうち機器動作状態にある流量により、ベデスタル水位を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
		②代替注水流量 (常設) ③格納容器代替注水流量 (狭帯域用) ④ベデスタル代替注水流量 (狭帯域用) ⑤低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用)	ケース 2	①ベデスタル水位の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ②ベデスタル水位の監視が不可能となった場合は、代替注水流量 (常設)、格納容器代替注水流量 (常設)、ベデスタル代替注水流量 (常設) のうち機器動作状態にある流量により、ベデスタル水位を推定する。 ③水源地である低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用) のうち機器動作状態にある流量により、ベデスタル水位を推定する。 ④水源地である低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用) のうち機器動作状態にある流量により、ベデスタル水位を推定する。 ⑤水源地である低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用) のうち機器動作状態にある流量により、ベデスタル水位を推定する。 なお、低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用) のうち機器動作状態にある流量により、ベデスタル水位を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータ (副機性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

【(8/16)の引用】

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
推定ケースの差異理由については、
「1.15.2.1(1)d. 代替パラメータでの推定方法」を参照
設備の差異理由については、「第 1.15-2 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備)」を参照

第 1.15.3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (6/15)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉格納容器内の水位	サブプレッショントラップ・チェンバ、プールの水位	① 復水補給水系統流量 (RR B系代替注水流量) ② 復水貯蔵槽水位 (SA)	ケース 2	① サブプレッショントラップ・チェンバ、プールの水位の監視が不可能となった場合は、復水補給水系統流量 (RR B系代替注水流量) の注水量により、サブプレッショントラップ・チェンバ、プールの水位を推定する。 ② 水源である復水貯蔵槽水位の変化により、サブプレッショントラップ・チェンバ、プールの水位を推定する。 なお、復水貯蔵槽の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。 (上記①、②の推定方法は、注水量及び水源の水位変化から算出した水量が全てサブプレッショントラップ・チェンバへ移行する場合を想定しており、サブプレッショントラップ・チェンバの計測目的 (リフレクタレベルの操作可否判断 (ベンチマーク高さ=1m:9.1m) を把握すること) から考えと保守的な評価となることから間隔ない)
	格納容器下部水位	① 格納容器内圧力 (D/W) ② 格納容器内圧力 (S/C)	ケース 8	① 格納容器内圧力 (D/W) と格納容器内圧力 (S/C) の差圧によりサブプレッショントラップ・チェンバ、プールの水位を推定する。 ② 監視可能であればサブプレッショントラップ・プールの水位 (常用計器) により、水位を推定する。 推定は、注水量に基き復水補給水系統流量 (RR B系代替注水流量) を優先する。
	格納容器内水蒸気濃度	① 主要パラメータの他チャンネル ② 格納容器内水蒸気濃度 (SA)	ケース 1	① 格納容器下部水位の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 格納容器下部水位の監視が不可能となった場合は、復水補給水系統流量 (格納容器下部注水流量) の注水量により、格納容器下部水位を推定する。 ③ 水源である復水貯蔵槽水位の変化により、格納容器下部水位を推定する。なお、復水貯蔵槽の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
原子炉格納容器内の水蒸気濃度	格納容器内水蒸気濃度 (SA)	① 主要パラメータの他チャンネル ② 格納容器内水蒸気濃度 (SA)	ケース 1	① 格納容器内水蒸気濃度の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 格納容器内水蒸気濃度の監視が不可能となった場合は、格納容器内水蒸気濃度 (SA) により推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	格納容器内水蒸気濃度	① 主要パラメータの他チャンネル ② 格納容器内水蒸気濃度	ケース 1	① 格納容器内水蒸気濃度の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 格納容器内水蒸気濃度の監視が不可能となった場合は、格納容器内水蒸気濃度 (SA) により推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。
*2: [] は有効監視パラメータ又は常用計器 (副露性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

【 (6/15) の引用】

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (11/21)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉格納容器内の水位	格納容器下部水位	① 主要パラメータの他チャンネル ② 低圧代替注水系統格納容器下部注水流量 ③ 代替淡水貯槽水位 ④ 西側淡水貯槽水位 ⑤ 【格納容器下部雰囲気温度】*2	ケース 1 ケース 2 ケース 5	① 格納容器下部水位の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 格納容器下部水位の監視が不可能となった場合は、低圧代替注水系統格納容器下部注水流量の注水量により、格納容器下部水位を推定する。 ③ 水源である代替淡水貯槽水位又は西側淡水貯槽水位の変化により、格納容器下部水位を推定する。なお、代替淡水貯槽又は西側淡水貯槽は西側淡水貯槽設備の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。 ④ デブリの少量落下時 (デブリ堆積高さ<0.2m) に、監視可能であれば格納容器下部雰囲気温度 (常用代替監視パラメータ) により、デブリが冠水されていることを推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	格納容器内水蒸気濃度 (SA)	① 主要パラメータの他チャンネル ② 【格納容器内水蒸気濃度】*2	ケース 1 ケース 1	① 格納容器内水蒸気濃度 (SA) の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 監視可能であれば格納容器内水蒸気濃度 (常用代替監視パラメータ) により、水蒸気濃度を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	格納容器雰囲気気放射線モニタ (D/W)	① 主要パラメータの他チャンネル ② 格納容器雰囲気気放射線モニタ (S/C)	ケース 1	① 格納容器雰囲気気放射線モニタ (D/W) の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 格納容器雰囲気気放射線モニタ (S/C) により推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	格納容器雰囲気気放射線モニタ (S/C)	① 主要パラメータの他チャンネル ② 格納容器雰囲気気放射線モニタ (D/W)	ケース 1	① 格納容器雰囲気気放射線モニタ (S/C) の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 格納容器雰囲気気放射線モニタ (D/W) の監視が不可能となった場合は、格納容器雰囲気気放射線モニタ (S/C) により推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。
*2: [] は有効監視パラメータ又は常用代替監視パラメータ (副露性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

【 (11/21) の引用】

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (9/16)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉格納容器内の水蒸気濃度の監視	格納容器水蒸気濃度 (SA)	① 格納容器水蒸気濃度 (SA)	ケース 1	① 格納容器水蒸気濃度の監視が不可能となった場合は、格納容器水蒸気濃度 (SA) により推定する。
	格納容器水蒸気濃度 (SA)	① 格納容器水蒸気濃度	ケース 1	① 格納容器水蒸気濃度 (SA) の監視が不可能となった場合は、格納容器水蒸気濃度により推定する。
原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気気放射線モニタ (ドライウエール)	① 主要パラメータの他チャンネル ② 【エアリア放射線モニタ】*2	ケース 1	① 格納容器雰囲気気放射線モニタ (ドライウエール) の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 監視可能であれば、エアリアモニタ (有効監視パラメータ) の指示値を用いて、原子炉格納容器内の放射線量率を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	格納容器雰囲気気放射線モニタ (サブプレッショントラップ・チェンバ)	① 主要パラメータの他チャンネル ② 【エアリア放射線モニタ】*2	ケース 1	① 格納容器雰囲気気放射線モニタ (サブプレッショントラップ・チェンバ) の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 監視可能であれば、エアリアモニタ (有効監視パラメータ) の指示値を用いて、原子炉格納容器内の放射線量率を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
未臨界の維持又は監視	中性子領域計装	① 主要パラメータの他チャンネル ② 平均出力領域計装	ケース 1 ケース 7	① 中性子領域計装の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 中性子領域計装の監視が不可能となった場合は、平均出力領域計装により推定する。 ③ 制御棒手動操作・監視系 (有効監視パラメータ) により全副露棒が挿入状態にあることが確認できる場合は、未臨界状態の維持を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	平均出力領域計装	① 主要パラメータの他チャンネル ② 中性子領域計装 ③ 【制御棒手動操作・監視系】*2 ④ 中性子領域計装 ⑤ 【制御棒手動操作・監視系】*2 ⑥ 平均出力領域計装	ケース 1 ケース 7 ケース 7 ケース 7	① 平均出力領域計装の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 平均出力領域計装の監視が不可能となった場合は、中性子領域計装により推定する。 ③ 制御棒手動操作・監視系 (有効監視パラメータ) により全副露棒が挿入状態にあることが確認できる場合は、未臨界状態の維持を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。 ④ 制御棒手動操作・監視系 (有効監視パラメータ) の監視が不可能になった場合は、中性子領域計装により推定する。 ⑤ 平均出力領域計装により推定する。 ⑥ 平均出力領域計装による中性子領域計装を優先する。 推定は、低出力領域を監視する中性子領域計装を優先する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。
*2: [] は有効監視パラメータ又は常用計器 (副露性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

備考
・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
推定ケースの差異理由については、
「1.15.2.1(1)d. 代替パラメータでの推定方法」を参照
設備の差異理由については、「第 1.15-2 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備)」を参照

第 1.15.3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (7/15)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器内空囲気放射線レベル (D/W)	① 主要パラメータの他チャンネル ② [エリア放射線モニタ]*1	ケース 1	① 格納容器内空囲気放射線レベル (D/W) の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 監視可能であれば、エリア放射線モニタ (有効監視パラメータ) の指示値を用いて、格納容器内の放射線量率を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	格納容器内空囲気放射線レベル (S/C)	① 主要パラメータの他チャンネル ② [エリア放射線モニタ]**	ケース 1	① 格納容器内空囲気放射線レベル (S/C) の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 監視可能であれば、エリア放射線モニタ (有効監視パラメータ) の指示値を用いて、格納容器内の放射線量率を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
起動領域モニタ	起動領域モニタ	① 主要パラメータの他チャンネル ② 平均出力領域モニタ ③ [制御機操作監視系]**	ケース 1 ケース 9	① 起動領域モニタの 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 起動領域モニタの監視が不可能となった場合は、平均出力領域モニタにより推定する。 ③ 制御機操作監視系 (有効監視パラメータ) により制御機が挿入状態にあることが確認できる場合は、未境界状態の維持を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	平均出力領域モニタ	① 主要パラメータの他チャンネル ② 起動領域モニタ ③ [制御機操作監視系]**	ケース 1 ケース 9	① 平均出力領域モニタの 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 平均出力領域モニタの監視が不可能となった場合は、起動領域モニタにより推定する。 ③ 制御機操作監視系 (有効監視パラメータ) により制御機が挿入状態にあることが確認できる場合は、未境界状態の維持を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
未境界の維持又は監視	[制御機操作監視系]*2	① 起動領域モニタ ② 平均出力領域モニタ	ケース 9	① 制御機操作監視系 (有効監視パラメータ) の監視が不可能となった場合は、起動領域モニタにより推定する。 ② 平均出力領域モニタにより推定する。 推定は、低出力領域を監視する起動領域モニタを優先する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。
*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (11/21)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉格納容器内の水位	格納容器下部水位	① 主要パラメータの他チャンネル ② 低圧代替注水系統格納容器下部注水流量 ③ 代替淡水貯槽水位 ④ [格納容器下部空囲気温度]**	ケース 1 ケース 2 ケース 5	① 格納容器下部水位の監視が不可能となった場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 格納容器下部水位の監視が不可能となった場合は、低圧代替注水系統格納容器下部注水流量の注水量により、格納容器下部水位を推定する。 ③ 水漏である代替淡水貯槽水位又は西側淡水貯槽又は西側淡水貯水設備の補給状況も考慮した上で注水量を推定する。 ④ デブリの少量落下時 (デブリ堆積高さ<0.2m) に、監視可能であれば格納容器下部空囲気温度 (常用代替監視パラメータ) により、デブリが冠水されていることを推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	格納容器内水蒸気濃度 (SA)	① 主要パラメータの他チャンネル ② [格納容器内水蒸気濃度]**	ケース 1 ケース 1	① 格納容器内水蒸気濃度 (SA) の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 監視可能であれば格納容器内水蒸気濃度 (常用代替監視パラメータ) により、水蒸気濃度を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	格納容器空囲気放射線モニタ (D/W)	① 主要パラメータの他チャンネル ② 格納容器空囲気放射線モニタ (S/C)	ケース 1	① 格納容器空囲気放射線モニタ (D/W) の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 格納容器空囲気放射線モニタ (S/C) の監視が不可能となった場合は、格納容器空囲気放射線モニタ (S/C) により推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	格納容器空囲気放射線モニタ (S/C)	① 主要パラメータの他チャンネル ② 格納容器空囲気放射線モニタ (D/W)	ケース 1	① 格納容器空囲気放射線モニタ (S/C) の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 格納容器空囲気放射線モニタ (D/W) の監視が不可能となった場合は、格納容器空囲気放射線モニタ (D/W) により推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器空囲気放射線モニタ (D/W)	① 主要パラメータの他チャンネル ② 格納容器空囲気放射線モニタ (S/C)	ケース 1	① 格納容器空囲気放射線モニタ (D/W) の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 格納容器空囲気放射線モニタ (S/C) の監視が不可能となった場合は、格納容器空囲気放射線モニタ (S/C) により推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	格納容器空囲気放射線モニタ (S/C)	① 主要パラメータの他チャンネル ② 格納容器空囲気放射線モニタ (D/W)	ケース 1	① 格納容器空囲気放射線モニタ (S/C) の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 格納容器空囲気放射線モニタ (D/W) の監視が不可能となった場合は、格納容器空囲気放射線モニタ (D/W) により推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。
*2: [] は有効監視パラメータ又は常用代替監視パラメータ (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (9/16)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉格納容器内の水蒸気濃度	格納容器水蒸気濃度 (SA)	① 格納容器水蒸気濃度 (SA)	ケース 1	① 格納容器水蒸気濃度の監視が不可能となった場合は、格納容器水蒸気濃度 (SA) により推定する。
	格納容器水蒸気濃度 (SA)	① 格納容器水蒸気濃度	ケース 1	① 格納容器水蒸気濃度 (SA) の監視が不可能となった場合は、格納容器水蒸気濃度により推定する。
原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器空囲気放射線モニタ (ドライウエール)	① 主要パラメータの他チャンネル ② [エリア放射線モニタ]**	ケース 1	① 格納容器空囲気放射線モニタ (ドライウエール) の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 監視可能であれば、エリアモニタ (有効監視パラメータ) の指示値を用いて、原子炉格納容器内の放射線量率を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	格納容器空囲気放射線モニタ (プレッショントラック)	① 主要パラメータの他チャンネル ② [エリア放射線モニタ]**	ケース 1	① 格納容器空囲気放射線モニタ (プレッショントラック) の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 監視可能であれば、エリアモニタ (有効監視パラメータ) の指示値を用いて、原子炉格納容器内の放射線量率を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
未境界の維持又は監視	中性子源領域計器	① 主要パラメータの他チャンネル ② 平均出力領域計器 ③ [制御機操作・監視系]**	ケース 1 ケース 7	① 中性子源領域計器の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 中性子源領域計器の監視が不可能となった場合は、平均出力領域計器により推定する。 ③ 制御機操作監視系 (有効監視パラメータ) により制御機が挿入状態にあることが確認できる場合は、未境界状態の維持を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	平均出力領域計器	① 主要パラメータの他チャンネル ② 中性子源領域計器 ③ [制御機操作・監視系]**	ケース 1 ケース 7 ケース 7	① 平均出力領域計器の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 平均出力領域計器の監視が不可能となった場合は、中性子源領域計器により推定する。 ③ 制御機操作監視系 (有効監視パラメータ) により制御機が挿入状態にあることが確認できる場合は、未境界状態の維持を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。 ④ 制御機操作監視系 (有効監視パラメータ) の監視が不可能になった場合は、中性子源領域計器により推定する。 ⑤ 平均出力領域計器を監視する中性子源領域計器を優先する。 推定は、低出力領域を監視する中性子源領域計器を優先する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。
*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

【(9/16)の引用】

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
推定ケースの差異理由については、
「1.15.2.1(1)d. 代替パラメータでの推定方法」を参照
設備の差異理由については、「第 1.15-2 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備)」を参照

第 1.15.3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (7/15)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器内空囲気放射線レベル (D/W)	① 主要パラメータの他チャンネル ② [エリア放射線モニタ] **	ケース 1	① 格納容器内空囲気放射線レベル (D/W) の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 監視可能であれば、エリア放射線モニタ (有効監視パラメータ) の指示値を用いて、格納容器内の放射線量率を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	格納容器内空囲気放射線レベル (S/C)	① 主要パラメータの他チャンネル ② [エリア放射線モニタ] **	ケース 1	① 格納容器内空囲気放射線レベル (S/C) の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 監視可能であれば、エリア放射線モニタ (有効監視パラメータ) の指示値を用いて、格納容器内の放射線量率を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
未臨界の維持又は監視	起動領域モニタ	① 主要パラメータの他チャンネル ② 平均出力領域モニタ ③ [制御棒操作監視系] **	ケース 1 ケース 9	① 起動領域モニタの 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 起動領域モニタの監視が不可能となった場合は、平均出力領域モニタにより推定する。 ③ 制御棒操作監視系 (有効監視パラメータ) により全制御棒が挿入状態にあることが確認できる場合は、未臨界状態の維持を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	平均出力領域モニタ	① 主要パラメータの他チャンネル ② 起動領域モニタ ③ [制御棒操作監視系] **	ケース 1 ケース 9	① 平均出力領域モニタの 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 平均出力領域モニタの監視が不可能となった場合は、起動領域モニタにより推定する。 ③ 制御棒操作監視系 (有効監視パラメータ) により全制御棒が挿入状態にあることが確認できる場合は、未臨界状態の維持を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	[制御棒操作監視系] * 2	① 起動領域モニタ ② 平均出力領域モニタ	ケース 9	① 制御棒操作監視系 (有効監視パラメータ) の監視が不可能となった場合は、起動領域モニタにより推定する。 ② 平均出力領域モニタにより推定する。 推定は、低出力領域を監視する起動領域モニタを優先する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。
*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (12/21)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
起動領域計装	① 主要パラメータの他チャンネル ② 平均出力領域計装 ③ [制御棒操作監視系] **	ケース 1 ケース 9	① 起動領域計装の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 起動領域計装の監視が不可能となった場合は、平均出力領域計装により推定する。 ③ 制御棒操作監視系 (有効監視パラメータ) により全制御棒が挿入状態にあることが確認できる場合は、未臨界状態の維持を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。	
	平均出力領域計装	① 主要パラメータの他チャンネル ② 起動領域計装 ③ [制御棒操作監視系] **	ケース 1 ケース 9	① 平均出力領域計装の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 平均出力領域計装の監視が不可能となった場合は、起動領域計装により推定する。 ③ 制御棒操作監視系 (有効監視パラメータ) により全制御棒が挿入状態にあることが確認できる場合は、未臨界状態の維持を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	[制御棒操作監視系] **	① 起動領域計装 ② 平均出力領域計装	ケース 9	① 制御棒操作監視系 (有効監視パラメータ) の監視が不可能となった場合は、起動領域計装により推定する。 ② 平均出力領域計装により推定する。 推定は、低出力領域を監視する起動領域計装を優先する。

*1 代替パラメータの番号は優先順位を示す。
*2 [] は有効監視パラメータ又は常用代替監視パラメータ (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (9/16)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器水素濃度	① 格納容器水素濃度 (SA)	ケース 1	① 格納容器水素濃度の監視が不可能となった場合は、格納容器水素濃度 (SA) により推定する。
	格納容器水素濃度 (SA)	① 格納容器水素濃度	ケース 1	① 格納容器水素濃度 (SA) の監視が不可能となった場合は、格納容器水素濃度により推定する。
原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器空囲気放射線モニタ (ドライウエル)	① 主要パラメータの他チャンネル ② [エリア放射線モニタ] **	ケース 1	① 格納容器空囲気放射線モニタ (ドライウエル) の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 監視可能であれば、エリアモニタ (有効監視パラメータ) の指示値を用いて、原子炉格納容器内の放射線量率を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	格納容器空囲気放射線モニタ (プレッショントラップ・チェンバ)	① 主要パラメータの他チャンネル ② [エリア放射線モニタ] **	ケース 1	① 格納容器空囲気放射線モニタ (プレッショントラップ・チェンバ) の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 監視可能であれば、エリアモニタ (有効監視パラメータ) の指示値を用いて、原子炉格納容器内の放射線量率を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
未臨界の維持又は監視	中性子源領域計装	① 主要パラメータの他チャンネル ② 平均出力領域計装 ③ [制御棒操作・監視系] **	ケース 1 ケース 7	① 中性子源領域計装の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 中性子源領域計装の監視が不可能となった場合は、平均出力領域計装により推定する。 ③ 制御棒操作・監視系 (有効監視パラメータ) により全制御棒が挿入状態にあることが確認できる場合は、未臨界状態の維持を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	平均出力領域計装	① 主要パラメータの他チャンネル ② 中性子源領域計装 ③ [制御棒操作・監視系] **	ケース 1 ケース 7	① 平均出力領域計装の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 平均出力領域計装の監視が不可能となった場合は、中性子源領域計装により推定する。 ③ 制御棒操作・監視系 (有効監視パラメータ) により全制御棒が挿入状態にあることが確認できる場合は、未臨界状態の維持を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	[制御棒操作・監視系] **	① 中性子源領域計装 ② 平均出力領域計装	ケース 7	① 制御棒操作・監視系 (有効監視パラメータ) の監視が不可能となった場合は、中性子源領域計装により推定する。 ② 平均出力領域計装を監視する中性子源領域計装を優先する。 推定は、低出力領域を監視する中性子源領域計装を優先する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。
*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

【(9/16)の引用】

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
推定ケースの差異理由については、
「1.15.2.1(1)d. 代替パラメータでの推定方法」を参照
設備の差異理由については、「第 1.15-2 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備)」を参照

第 1.15.3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (9/15)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
格納容器圧力逃がし装置最終ヒートシンクの確保	フィルタ装置水位	① 主要パラメータの他チャンネル	ケース 1	① フィルタ装置水位の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。
	フィルタ装置入口圧力	① 格納容器内圧力 (D/W) ① 格納容器内圧力 (S/C)	ケース 1	① フィルタ装置入口圧力の監視が不可能となった場合は、格納容器内圧力 (D/W) 又は格納容器内圧力 (S/C) の傾向監視により格納容器圧力逃がし装置の健全性を推定する。
	フィルタ装置出口放射線モニタ	① 主要パラメータの他チャンネル	ケース 1	① フィルタ装置出口放射線モニタの1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。
	フィルタ装置水素濃度	① 主要パラメータの他チャンネル ② 格納容器内水素濃度 (SA)	ケース 1	① フィルタ装置水素濃度の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② フィルタ装置水素濃度の監視が不可能となった場合は、原子炉格納容器内の水素ガスが格納容器圧力逃がし装置の配管内を通過することから、格納容器内水素濃度 (SA) により推定する。
	フィルタ装置金属フィルタ差圧	① 主要パラメータの他チャンネル	ケース 1	推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。 ① フィルタ装置金属フィルタ差圧の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。
	フィルタ装置スクラバ水 pH	① フィルタ装置水位	ケース 5	① フィルタ装置スクラバ水 pH の監視が不可能となった場合は、フィルタ装置水位によりペントガスに含まれる水蒸気の凝縮によるスクラバ水の希釈状況により推定する。
	耐圧強化ベント系放射線モニタ	① 主要パラメータの他チャンネル	ケース 1	① 耐圧強化ベント系放射線モニタの1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。
	フィルタ装置水素濃度	① 格納容器内水素濃度 (SA)	ケース 1	① フィルタ装置水素濃度の監視が不可能となった場合は、原子炉格納容器内の水素ガスが耐圧強化ベント系の配管内を通過することから、格納容器内水素濃度 (SA) により推定する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (14/21)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
格納容器圧力逃がし装置最終ヒートシンクの確保	フィルタ装置水位	① 主要パラメータの他チャンネル	ケース 1	① フィルタ装置水位の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。
	フィルタ装置圧力	① ドライウエル圧力 ① サプレッション・チェンバ圧力 ② フィルタ装置スクラビング水温度	ケース 1 ケース 6	① フィルタ装置圧力の監視が不可能となった場合は、ドライウエル圧力又はサプレッション・チェンバ圧力の傾向監視により格納容器圧力逃がし装置の健全性を推定する。 ② 飽和温度/圧力の関係を利用してフィルタ装置スクラビング水温度によりフィルタ装置圧力を推定する。 推定は、同じ物理量であるドライウエル圧力、サプレッション・チェンバ圧力を優先する。
	フィルタ装置スクラビング水温度	① フィルタ装置圧力	ケース 6	① 飽和温度/圧力の関係を利用してフィルタ装置圧力によりフィルタ装置スクラビング水温度を推定する。
	フィルタ装置出口放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)	① 主要パラメータ (フィルタ装置出口放射線モニタ (高レンジ)) の他チャンネル	ケース 1	① フィルタ装置出口放射線モニタ (高レンジ) の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。
	フィルタ装置入口水素濃度	① 主要パラメータの他チャンネル ② 格納容器内水素濃度 (SA)	ケース 1	① フィルタ装置入口水素濃度の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② フィルタ装置入口水素濃度の監視が不可能となった場合は、原子炉格納容器内の水素ガスが格納容器圧力逃がし装置の配管内を通過することから、格納容器内水素濃度 (SA) により推定する。
	耐圧強化ベント系放射線モニタ	① 主要パラメータの他チャンネル	ケース 1	① 耐圧強化ベント系放射線モニタの1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。
	フィルタ装置水素濃度	① 格納容器内水素濃度 (SA)	ケース 1	① フィルタ装置水素濃度の監視が不可能となった場合は、原子炉格納容器内の水素ガスが耐圧強化ベント系の配管内を通過することから、格納容器内水素濃度 (SA) により推定する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は常用代替監視パラメータ (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (11/16)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
最終ヒートシンクの確保	スクラバ容器水位	① 主要パラメータの他チャンネル	ケース 1	① スクラバ容器水位の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。
	スクラバ容器圧力	① 主要パラメータの他チャンネル ② ドライウエル圧力 (SA) ② サプレッション・チェンバ圧力 (SA)	ケース 1	① スクラバ容器圧力の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② スクラバ容器圧力の監視が不可能となった場合は、ドライウエル圧力 (SA) 又はサプレッション・チェンバ圧力 (SA) の傾向監視により格納容器圧力逃がし装置の健全性を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。 ① スクラバ容器温度の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。
	スクラバ容器温度	① 主要パラメータの他チャンネル	ケース 1	① スクラバ容器温度の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。
	第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)	① 主要パラメータの他チャンネル	ケース 1	① 第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ) の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。
	第1ベントフィルタ出口水素濃度	① 主要パラメータの予備 ② 格納容器水素濃度 (SA)	ケース 1	① 第1ベントフィルタ出口水素濃度の監視が不可能となった場合は、予備の第1ベントフィルタ出口水素濃度により推定する。 ② 第1ベントフィルタ出口水素濃度の監視が不可能となった場合は、原子炉格納容器内の水素ガスが格納容器フィルタベント系の配管内を通過することから、格納容器水素濃度及び格納容器水素濃度 (SA) により推定する。
	残留熱除去系熱交換器入口温度	① 原子炉圧力容器温度 (SA) ① サプレッション・プール水温度 (SA)	ケース 1	① 残留熱除去系熱交換器入口温度の監視が不可能となった場合は、原子炉圧力容器温度 (SA) サプレッション・プール温度 (SA) により最終ヒートシンクが確保されていることを推定する。
	残留熱除去系熱交換器出口温度	① 残留熱除去系熱交換器入口温度	ケース 1	① 残留熱除去系熱交換器出口温度の監視が不可能となった場合は、熱交換器ユニットの熱交換最詳細から残留熱除去系熱交換器入口温度により推定する。
	残留熱除去系熱交換器冷却水流量	② 残留熱除去系熱交換器冷却水流量	ケース 4	② 残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量により、最終ヒートシンクが確保されていることを推定する。
	残留熱除去ポンプ出口圧力	① 残留熱除去ポンプ出口圧力	ケース 6	① 残留熱除去ポンプ出口圧力の監視が不可能となった場合は、残留熱除去ポンプ出口圧力から残留熱除去ポンプの注水特性を用いて、残留熱除去ポンプ出口流量が確保されていることを推定する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
推定ケースの差異理由については、
「1.15.2.1(1)d. 代替パラメータでの推定方法」を参照
設備の差異理由については、「第 1.15-2 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備)」を参照

第1.15.3表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (9/15)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
格納容器圧力逃がし装置最終ヒートシンクの確保	フィルタ装置水位	①主要パラメータの他チャンネル	ケース1	①フィルタ装置水位の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。
	フィルタ装置入口圧力	①格納容器内圧力 (D/W) ①格納容器内圧力 (S/C)	ケース1	①フィルタ装置入口圧力の監視が不可能となった場合は、格納容器内圧力 (D/W) 又は格納容器内圧力 (S/C) の傾向監視により格納容器圧力逃がし装置の健全性を推定する。
	フィルタ装置出口放射線モニタ	①主要パラメータの他チャンネル	ケース1	①フィルタ装置出口放射線モニタの1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。
	フィルタ装置水素濃度	①主要パラメータの他チャンネル ②格納容器内水素濃度 (SA)	ケース1	①フィルタ装置水素濃度の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ②格納容器内水素濃度の監視が不可能となった場合は、原子炉格納容器内の水素ガスが格納容器圧力逃がし装置の配管内を通過することから、格納容器内水素濃度 (SA) により推定する。
	フィルタ装置金属フィルタ差圧	①主要パラメータの他チャンネル	ケース1	①フィルタ装置金属フィルタ差圧の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。
	フィルタ装置スクラバ水pH	①フィルタ装置水位	ケース5	①フィルタ装置スクラバ水pHの監視が不可能となった場合は、フィルタ装置水位によりベントガスに含まれる水蒸気の凝縮によるスクラバ水の希釈状況により推定する。
	耐圧強化ベント系放射線モニタ	①主要パラメータの他チャンネル	ケース1	①耐圧強化ベント系放射線モニタの1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。
	耐圧強化ベント系	①格納容器内水素濃度 (SA)	ケース1	①フィルタ装置水素濃度の監視が不可能となった場合は、原子炉格納容器内の水素ガスが耐圧強化ベント系の配管内を通過することから、格納容器内水素濃度 (SA) により推定する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。
*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第1.15-3表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (15/21)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
耐圧強化ベント系最終ヒートシンクの確保	耐圧強化ベント系放射線モニタ	①主要パラメータの他チャンネル	ケース1	①耐圧強化ベント系放射線モニタの1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。
	残留熱除去系熱交換器入口温度	①原子炉圧力容器温度 ①サブプレッジョン・プール水温度	ケース1	①残留熱除去系熱交換器入口温度の監視が不可能となった場合は、原子炉圧力容器温度、サブプレッジョン・プール水温度により最終ヒートシンクが確保されていることを推定する。
	残留熱除去系熱交換器出口温度	①残留熱除去系熱交換器入口温度 ②残留熱除去系海水系系統流量 ②緊急用海水系流量 (残留熱除去系熱交換器) ②緊急用海水系流量 (残留熱除去系補機)	ケース1 ケース4	①残留熱除去系熱交換器出口温度の監視が不可能となった場合は、残留熱除去系熱交換器の熱交換量評価から残留熱除去系熱交換器入口温度により推定する。 ②残留熱除去系海水系系統流量又は緊急用海水系流量 (残留熱除去系熱交換器)、緊急用海水系流量 (残留熱除去系補機) により、最終ヒートシンクが確保されていることを推定する。
	残留熱除去系系統流量	①残留熱除去系ポンプ吐出圧力	ケース4	①残留熱除去系系統流量の監視が不可能となった場合は、残留熱除去系ポンプ吐出圧力から残留熱除去系ポンプの注水特性を用いて、残留熱除去系系統流量が確保されていることを推定する。

*1 代替パラメータの番号は優先順位を示す。
*2 [] は有効監視パラメータ又は常用代替監視パラメータ (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
推定ケースの差異理由については、
「1.15.2.1(1)d.代替パラメータでの推定方法」を参照
設備の差異理由については、「第1.15-2重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備)」を参照

【(9/15) の引用】

第 1.15.3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (10/15)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系熱交換器入口温度	①原子炉圧力容器温度 ①サブプレッジョン・チェンバ・プール水温度	ケース1	①残留熱除去系熱交換器入口温度の監視が不可能となった場合は、原子炉圧力容器温度、サブプレッジョン・チェンバ・プール水温度により最終ヒートシンクが確保されていることを推定する。
	残留熱除去系熱交換器出口温度	①残留熱除去系熱交換器入口温度 ②原子炉補機冷却水系系統流量 ②残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量	ケース1 ケース4	①残留熱除去系熱交換器出口温度の監視が不可能となった場合は、熱交換器ユニットの熱交換量評価から残留熱除去系熱交換器入口温度により推定する。 ②原子炉補機冷却水系系統流量、残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量により、最終ヒートシンクが確保されていることを推定する。 ②残留熱除去系熱交換器入口温度を優先する。
	残留熱除去系系統流量	①残留熱除去系ポンプ吐出圧力	ケース4	①残留熱除去系熱交換器入口温度の監視が不可能となった場合は、残留熱除去系ポンプ吐出圧力から残留熱除去系ポンプの注水特性を用いて、残留熱除去系系統流量が確保されていることを推定する。

※1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。
※2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (15/21)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
耐圧強化ベント系	耐圧強化ベント系放射線モニタ	①主要パラメータの他チャンネル	ケース1	①耐圧強化ベント系放射線モニタの1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。
	残留熱除去系熱交換器入口温度	①原子炉圧力容器温度 ①サブプレッジョン・プール水温度	ケース1	①残留熱除去系熱交換器入口温度の監視が不可能となった場合は、原子炉圧力容器温度、サブプレッジョン・プール水温度により最終ヒートシンクが確保されていることを推定する。
最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系熱交換器出口温度	①残留熱除去系熱交換器入口温度 ②残留熱除去系海水系系統流量 ②緊急用海水系流量 (残留熱除去系熱交換器) ②緊急用海水系流量 (残留熱除去系補機)	ケース1 ケース4	①残留熱除去系熱交換器出口温度の監視が不可能となった場合は、残留熱除去系熱交換器の熱交換量評価から残留熱除去系熱交換器入口温度により推定する。 ②残留熱除去系海水系系統流量又は緊急用海水系流量 (残留熱除去系熱交換器)、緊急用海水系流量 (残留熱除去系補機) により、最終ヒートシンクが確保されていることを推定する。 推定は、残留熱除去系熱交換器入口温度を優先する。
	残留熱除去系系統流量	①残留熱除去系ポンプ吐出圧力	ケース4	①残留熱除去系系統流量の監視が不可能となった場合は、残留熱除去系ポンプ吐出圧力から残留熱除去系ポンプの注水特性を用いて、残留熱除去系系統流量が確保されていることを推定する。

※1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。
※2: [] は有効監視パラメータ又は常用代替監視パラメータ (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

【(15/21) の引用】

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (11/16)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
格納容器最終ヒートシンクの確保	スクラバ容器水位	①主要パラメータの他チャンネル	ケース1	①スクラバ容器水位の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。
	スクラバ容器圧力	①主要パラメータの他チャンネル ②ドライウェル圧力 (SA) ②サブプレッジョン・チェンバ圧力 (SA)	ケース1	①スクラバ容器圧力の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ②スクラバ容器圧力の監視が不可能となった場合は、ドライウェル圧力 (SA) 又はサブプレッジョン・チェンバ圧力 (SA) の傾向監視により格納容器圧力過剰が検出されていることを推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	スクラバ容器温度	①主要パラメータの他チャンネル	ケース1	①スクラバ容器温度の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。
	第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) 度	①主要パラメータの他チャンネル	ケース1	①第1ベントフィルタ出口放射線モニタ (高レンジ) の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。
	第1ベントフィルタ出口水素濃度	①主要パラメータの予備 ②格納容器水素濃度 (SA)	ケース1	①第1ベントフィルタ出口水素濃度が検出された場合は、予備の第1ベントフィルタ出口水素濃度により推定する。 ②第1ベントフィルタ出口水素濃度の監視が不可能となった場合は、原子炉格納容器内の水素ガスが格納容器フィルタベント系の配管内を通過することから、格納容器水素濃度及び格納容器水素濃度 (SA) により推定する。 推定は、主要パラメータの予備を優先する。
	残留熱除去系熱交換器入口温度	①原子炉圧力容器温度 (SA) ①サブプレッジョン・プール水温度 (SA)	ケース1	①残留熱除去系熱交換器入口温度の監視が不可能となった場合は、原子炉圧力容器温度 (SA) サブプレッジョン・プール水温度 (SA) により最終ヒートシンクが確保されていることを推定する。
残留熱除去系	残留熱除去系熱交換器出口温度	①残留熱除去系熱交換器入口温度 ②残留熱除去系熱交換器冷却水流量	ケース1 ケース4	①残留熱除去系熱交換器出口温度の監視が不可能となった場合は、熱交換器ユニットの熱交換量評価から残留熱除去系熱交換器入口温度により推定する。 ②残留熱除去系熱交換器冷却水流量により、最終ヒートシンクが確保されていることを推定する。
	残留熱除去系ポンプ出口流量	①残留熱除去系ポンプ出口圧力	ケース6	①残留熱除去系ポンプ出口流量の監視が不可能となった場合は、残留熱除去系ポンプ出口圧力から残留熱除去系ポンプの注水特性を用いて、残留熱除去系ポンプ出口流量が確保されていることを推定する。

※1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。
※2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

【(11/16) の引用】

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
推定ケースの差異理由については、
「1.15.2.1(1)d. 代替パラメータでの推定方法」を参照
設備の差異理由については、「第1.15-2 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備)」を参照

第 1.15.3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (11/15)

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉圧力容器内の状態	原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域)	① 主要パラメータの他チャンネル ② 原子炉水位 (SA)	ケース 1	① 原子炉水位 (広帯域)、原子炉水位 (燃料域) の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 原子炉水位 (広帯域)、原子炉水位 (燃料域) の監視が不可能となった場合は、原子炉水位 (SA) により推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	原子炉水位 (SA)	① 原子炉水位 (広帯域) ① 原子炉水位 (燃料域)	ケース 1	① 原子炉水位 (SA) の水位の監視が不可能となった場合は、原子炉水位 (広帯域)、原子炉水位 (燃料域) により推定する。
格納容器バイパスの監視	原子炉圧力	① 主要パラメータの他チャンネル ② 原子炉圧力 (SA)	ケース 1	① 原子炉圧力の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 原子炉圧力の監視が不可能となった場合は、原子炉圧力 (SA) により推定する。 ③ 原子炉水位から原子炉圧力容器内の飽和状態にあると想定することで、原子炉圧力容器温度より飽和温度/圧力の関係を利用して原子炉圧力容器内の圧力を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	原子炉圧力 (SA)	① 原子炉圧力 ② 原子炉水位 (広帯域) ② 原子炉水位 (燃料域) ② 原子炉水位 (SA) ② 原子炉圧力容器温度	ケース 1 ケース 6	① 原子炉圧力 (SA) の監視が不可能となった場合は、原子炉圧力により推定する。 ② 原子炉水位から原子炉圧力容器内の飽和状態にあると想定することで、原子炉圧力容器温度より飽和温度/圧力の関係を利用して原子炉圧力容器内の圧力を推定する。 推定は、原子炉圧力を優先する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。
*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (16/21)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉圧力容器内の状態	原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域)	① 主要パラメータの他チャンネル ② 原子炉水位 (SA 広帯域) ② 原子炉水位 (SA 燃料域)	ケース 1	① 原子炉水位 (広帯域)、原子炉水位 (燃料域) の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 原子炉水位 (広帯域)、原子炉水位 (燃料域) の監視が不可能となった場合は、原子炉水位 (SA 広帯域)、原子炉水位 (SA 燃料域) により推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	原子炉水位 (SA 広帯域) 原子炉水位 (SA 燃料域)	① 原子炉水位 (広帯域) ① 原子炉水位 (燃料域)	ケース 1	① 原子炉水位 (SA 広帯域)、原子炉水位 (SA 燃料域) の監視が不可能となった場合は、原子炉水位 (広帯域)、原子炉水位 (燃料域) により推定する。
格納容器バイパスの監視	原子炉圧力	① 主要パラメータの他チャンネル ② 原子炉圧力 (SA)	ケース 1	① 原子炉圧力の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 原子炉圧力の監視が不可能となった場合は、原子炉圧力 (SA) により推定する。 ③ 原子炉水位から原子炉圧力容器内の飽和状態にあると想定することで、原子炉圧力容器温度より飽和温度/圧力の関係を利用して原子炉圧力容器内の圧力を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	原子炉圧力 (SA)	① 主要パラメータの他チャンネル ② 原子炉圧力 ③ 原子炉水位 (広帯域) ③ 原子炉水位 (燃料域) ③ 原子炉水位 (SA 広帯域) ③ 原子炉水位 (SA 燃料域) ③ 原子炉圧力容器温度	ケース 1 ケース 6	① 原子炉圧力 (SA) の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 原子炉圧力 (SA) の監視が不可能となった場合は、原子炉圧力により推定する。 ③ 原子炉水位から原子炉圧力容器内の飽和状態にあると想定することで、原子炉圧力容器温度より飽和温度/圧力の関係を利用して原子炉圧力容器内の圧力を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。
*2: [] は有効監視パラメータ又は常用代替監視パラメータ (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

島根原子力発電所 2号炉

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (12/16)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉圧力容器内の状態	原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域)	① 主要パラメータの他チャンネル ② 原子炉水位 (SA)	ケース 1	① 原子炉水位 (広帯域)、原子炉水位 (燃料域) の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 原子炉水位 (広帯域)、原子炉水位 (燃料域) の監視が不可能となった場合は、原子炉水位 (SA) により推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	原子炉水位 (SA)	① 原子炉水位 (広帯域) ① 原子炉水位 (燃料域)	ケース 1	① 原子炉水位 (SA) の水位の監視が不可能となった場合は、原子炉水位 (広帯域)、原子炉水位 (燃料域) により推定する。
格納容器バイパスの監視	原子炉圧力	① 主要パラメータの他チャンネル ② 原子炉圧力 (SA)	ケース 1	① 原子炉圧力の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② 原子炉圧力の監視が不可能となった場合は、原子炉圧力 (SA) により推定する。 ③ 原子炉水位から原子炉圧力容器内の飽和状態にあると想定することで、原子炉圧力容器温度より飽和温度/圧力の関係を利用して原子炉圧力容器内の圧力を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	原子炉圧力 (SA)	① 原子炉圧力 ② 原子炉水位 (広帯域) ② 原子炉水位 (燃料域) ② 原子炉水位 (SA) ② 原子炉圧力容器温度	ケース 1 ケース 5	① 原子炉圧力 (SA) の監視が不可能となった場合は、原子炉圧力により推定する。 ② 原子炉水位から原子炉圧力容器内の飽和状態にあると想定することで、原子炉圧力容器温度より飽和温度/圧力の関係を利用して原子炉圧力容器内の圧力を推定する。 推定は、原子炉圧力を優先する。
原子炉格納容器内の状態	ドライウエル温度 (SA)	① 主要パラメータの他チャンネル ② ドライウエル圧力 (SA)	ケース 1	① ドライウエル温度 (SA) の 1 チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② ドライウエル温度 (SA) の監視が不可能となった場合は、飽和温度/圧力の関係を利用してドライウエル温度 (SA) により推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	ドライウエル圧力 (SA)	① 主要パラメータの他チャンネル ② サプレッション・チェンバ圧力 (SA) ③ ドライウエル温度 (SA)	ケース 1 ケース 5	① ドライウエル圧力 (SA) の監視が不可能となった場合は、他チャンネルにより推定する。 ② サプレッション・チェンバ圧力 (SA) により推定する。 ③ 飽和温度/圧力の関係を利用してドライウエル温度 (SA) により推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。
*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

備考

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
推定ケースの差異理由については、
「1.15.2.1(1)d. 代替パラメータでの推定方法」を参照
設備の差異理由については、「第 1.15-2 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備)」を参照

第 1.15.3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (12/15)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉格納容器内の状態	ドライウエル蒸気温度	① 主要パラメータの他チャンネル ② 格納容器内圧力 (D/W)	ケース 1 ケース 6	① ドライウエル蒸気温度の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② ドライウエル蒸気温度の監視が不可能となった場合は、飽和温度/圧力の関係を利用して格納容器内圧力 (D/W) によりドライウエル蒸気温度を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	格納容器内圧力 (D/W)	① 格納容器内圧力 (S/C) ② ドライウエル蒸気温度 ③ [格納容器内圧力 (D/W)]**	ケース 1 ケース 6 ケース 1	① 格納容器内圧力 (D/W) の圧力の監視が不可能となった場合は、格納容器内圧力 (S/C) により推定する。 ② 飽和温度/圧力の関係を利用してドライウエル蒸気温度により格納容器内圧力 (D/W) を推定する。 ③ 監視可能であれば格納容器内圧力 (D/W) (常用計器) により、圧力を推定する。 推定は、真空破断装置、連通孔及びピント管を介して均圧される格納容器内圧力 (S/C) を優先する。
	高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力	① 原子炉圧力 ② [エリア放射線モニタ]**	ケース 1 ケース 12	① 高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力の監視が不可能となった場合は、原子炉圧力、原子炉圧力 (SA) の低下により格納容器バイパスの発生を推定する。 ② [エリア放射線モニタ]** により格納容器バイパスの発生を推定する。
原子炉建屋内の状態	残留熱除去系ポンプ吐出圧力	① 原子炉圧力 ② [エリア放射線モニタ]**	ケース 1 ケース 12	① 残留熱除去系ポンプ吐出圧力の監視が不可能となった場合は、原子炉圧力、原子炉圧力 (SA) の低下により格納容器バイパスの発生を推定する。 ② 残留熱除去系ポンプ吐出圧力の監視が不可能となった場合は、エリア放射線モニタ (有効監視パラメータ) により格納容器バイパスの発生を推定する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

**2: [] は有効監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (17/21)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉格納容器内の状態	ドライウエル蒸気温度	① 主要パラメータの他チャンネル ② ドライウエル圧力	ケース 1 ケース 6	① ドライウエル蒸気温度の1チャンネルが故障した場合は、他チャンネルにより推定する。 ② ドライウエル蒸気温度の監視が不可能となった場合は、飽和温度/圧力の関係を利用してドライウエル圧力によりドライウエル蒸気温度を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャンネルを優先する。
	ドライウエル圧力	① サプレッション・チェンバ圧力 ② ドライウエル蒸気温度 ③ [ドライウエル圧力]**	ケース 1 ケース 6 ケース 1	① ドライウエル圧力の監視が不可能となった場合は、サプレッション・チェンバ圧力により推定する。 ② 飽和温度/圧力の関係を利用してドライウエル蒸気温度によりドライウエル圧力を推定する。 ③ 監視可能であればドライウエル圧力 (常用代替監視パラメータ) により、圧力を推定する。 推定は、真空破断装置、ピント管を介して均圧されるサプレッション・チェンバ圧力を優先する。
	高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力	① 原子炉圧力 ② 原子炉圧力 (SA) ③ [エリア放射線モニタ]**	ケース 1 ケース 12 ケース 1	① 高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力の監視が不可能となった場合は、原子炉圧力、原子炉圧力 (SA) の低下により格納容器バイパスの発生を推定する。 ② [エリア放射線モニタ]** により格納容器バイパスの発生を推定する。
原子炉建屋内の状態	原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力	① 原子炉圧力 ② 原子炉圧力 (SA) ③ [エリア放射線モニタ]**	ケース 1 ケース 12 ケース 1	① 原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力の監視が不可能となった場合は、原子炉圧力、原子炉圧力 (SA) の低下により格納容器バイパスの発生を推定する。 ② [エリア放射線モニタ]** により格納容器バイパスの発生を推定する。
	残留熱除去系ポンプ吐出圧力	① 原子炉圧力 ② 原子炉圧力 (SA) ③ [エリア放射線モニタ]**	ケース 1 ケース 12 ケース 1	① 残留熱除去系ポンプ吐出圧力の監視が不可能となった場合は、原子炉圧力、原子炉圧力 (SA) の低下により格納容器バイパスの発生を推定する。 ② [エリア放射線モニタ]** により格納容器バイパスの発生を推定する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

**2: [] は有効監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (13/16)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉建屋内の状態	格納容器バイパスの監視	① 原子炉圧力 ② [エリア放射線モニタ]**	ケース 1 ケース 10	① 残留熱除去ポンプ出口圧力の監視が不可能となった場合は、原子炉圧力、原子炉圧力 (SA) の低下により格納容器バイパスの発生を推定する。 ② 残留熱除去ポンプ出口圧力の監視が不可能となった場合は、エリアモニタ (有効監視パラメータ) により格納容器バイパスの発生を推定する。 推定は、原子炉圧力、原子炉圧力 (SA) を優先する。
	低圧炉心スプレイ系ポンプ出口圧力	① 原子炉圧力 ② [エリア放射線モニタ]**	ケース 1 ケース 10	① 低圧炉心スプレイ系ポンプ出口圧力の監視が不可能となった場合は、原子炉圧力、原子炉圧力 (SA) の低下により格納容器バイパスの発生を推定する。 ② [エリア放射線モニタ]** により格納容器バイパスの発生を推定する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

**2: [] は有効監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

島根原子力発電所 2号炉

備考

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
推定ケースの差異理由については、
「1.15.2.1(1)d. 代替パラメータでの推定方法」を参照
設備の差異理由については、「第 1.15-2 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備)」を参照

第 1.15.3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (13/15)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
水源の確保	復水貯蔵槽水位 (SA)	① 高圧代替注水系統流量 ① 高圧補給水系統流量 (RHR A 系代替注水流量) ① 復水補給水系統流量 (RHR B 系代替注水流量) ① 原子炉隔離時冷却系系統流量 ① 高圧炉心注水系統流量 (格納容器下部注水流量) ① 復水補給水系統流量 (燃料域) ② 原子炉水位 (SA) ② 復水移送ポンプ吐出圧力 ③ [復水貯蔵槽水位] *2	ケース 2	① 復水貯蔵槽水位 (SA) の監視が不可能となった場合は、復水貯蔵槽を水源とするポンプの注水量から、復水貯蔵槽水位 (SA) を推定する。なお、復水貯蔵槽の補給状況も考慮した上で水位を推定する。 ② 注水先の原子炉水位の変化により復水貯蔵槽水位 (SA) を推定する。なお、復水貯蔵槽の補給状況も考慮した上で水位を推定する。 ③ 復水貯蔵槽を水源とする復水移送ポンプの吐出圧力から復水移送ポンプが正常に動作していることを把握することにより、水源である復水貯蔵槽水位が確保されていることを推定する。 ④ 監視可能であれば復水貯蔵槽水位 (常用計器) により、水位を推定する。推定は、復水貯蔵槽を水源とするポンプの注水量を優先する。
	サブプレッジョン・プールの水位	① 高圧代替注水系統流量 (RHR A 系代替注水流量) ① 復水補給水系統流量 (RHR B 系代替注水流量) ① 残留熱除去系系統流量 ② 復水移送ポンプ吐出圧力 ② 残留熱除去系ポンプ吐出圧力 ③ [サブプレッジョン・チェンバ・プール水位]**	ケース 1	① サブプレッジョン・チェンバ・プールの水位の監視が不可能となった場合は、サブプレッジョン・チェンバの水位容量曲線を用いて、原子炉格納容器へ注水する復水補給水系統流量 (RHR B 系代替注水流量) と経過時間より算出した注水量から推定する。また、サブプレッジョン・チェンバの水位容量曲線を用いて、サブプレッジョン・チェンバ・プール水から原子炉圧力容器へ注水する復水補給水系統流量 (RHR A 系代替注水流量) 又は残留熱除去系系統流量と経過時間より算出した注水量から推定する。 ② サブプレッジョン・チェンバ・プールの水位を水源とする復水移送ポンプ、残留熱除去系ポンプの吐出圧力から復水移送ポンプ、残留熱除去系ポンプが正常に動作していることを把握することにより、水源であるサブプレッジョン・チェンバ・プールの水位が確保されていることを推定する。 ③ 監視可能であればサブプレッジョン・チェンバ・プールの水位 (常用計器) により、水位を推定する。推定は、サブプレッジョン・チェンバ・プールの水位を水源とするポンプの注水量を優先する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。
*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (18/21)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
水源の確保	サブプレッジョン・プール水位	① 高圧代替注水系統流量 ① 代替循環冷却系原子炉注水流量 ① 原子炉隔離時冷却系系統流量 ① 高圧炉心スプレイ系系統流量 ① 残留熱除去系系統流量 ① 低圧炉心スプレイ系系統流量 ② 常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力 ② 代替循環冷却系ポンプ吐出圧力 ② 原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力 ② 高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 ② 残留熱除去系ポンプ吐出圧力 ② 低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力	ケース 2	① サブプレッジョン・プール水位の監視が不可能となった場合は、サブプレッジョン・チェンバの水位容量曲線を用いて、サブプレッジョン・プール水から原子炉圧力容器へ注水する高圧代替注水系統、代替循環冷却系、原子炉隔離時冷却系、高圧炉心スプレイ系、残留熱除去系、低圧炉心スプレイ系の流量と経過時間より算出した注水量から推定する。 ② サブプレッジョン・チェンバ内のプール水を水源とする常設高圧代替注水系ポンプ、代替循環冷却系ポンプ、原子炉隔離時冷却系ポンプ、高圧炉心スプレイ系ポンプ、残留熱除去系ポンプ、低圧炉心スプレイ系ポンプの吐出圧力から各ポンプが正常に動作していることを把握することにより、水源であるサブプレッジョン・プール水位が確保されていることを推定する。 <ポンプ停止判断基準> サブプレッジョン・プール水位不明時は、上記①又は②の推定方法により、水源が確保されていることを推定する。原子炉圧力容器への注水中に、ECCS系の配管破断などによりサブプレッジョン・プール水が流出し、ポンプの必要NPSHが得られず、吐出圧力の異常 (圧力低下、ハンチングなど) が確認された場合に、ポンプを停止する。 推定は、サブプレッジョン・チェンバ内のプール水を水源とするポンプの注水量を優先する。

*1 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2 [] は有効監視パラメータ又は常用代替監視パラメータ (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (14/16)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
水源の確保	低圧原子炉代替注水槽水位	① 代替注水流量 (常設) ② 原子炉水位 (広帯域) ② 原子炉水位 (燃料域) ② 原子炉水位 (SA) ② サブプレッジョン・プール水位 (SA) ② 低圧原子炉代替注水ポンプ吐出圧力	ケース 2	① 低圧原子炉代替注水槽水位の監視が不可能となった場合は、低圧原子炉代替注水槽を水源とする代替注水流量 (常設) から低圧原子炉代替注水槽水位を推定する。なお、低圧原子炉代替注水槽の補給状況も考慮した上で水位を推定する。 ② 注水先の原子炉水位又はサブプレッジョン・プール水位 (SA) の水位変化により低圧原子炉代替注水槽水位を推定する。なお、低圧原子炉代替注水槽の補給状況も考慮した上で水位を推定する。 ③ 低圧原子炉代替注水槽を水源とする低圧原子炉代替注水ポンプ吐出圧力から低圧原子炉代替注水ポンプが正常に動作していることを把握することにより、水源である低圧原子炉代替注水槽水位が確保されていることを推定する。 推定は、低圧原子炉代替注水槽を水源とするポンプの代替注水流量 (常設) を優先する。 ① サブプレッジョン・プール水位 (SA) の監視が不可能となった場合は、サブプレッジョン・プールの水位容量曲線を用いて、原子炉圧力容器へ注水する高圧炉心スプレイ系系統流量、原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出流量、高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出流量、残留熱除去系ポンプ吐出流量、低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出流量、残留熱代替注水流量と経過時間より算出した注水量から推定する。 ② サブプレッジョン・プールの水位を水源とする原子炉隔離時冷却ポンプ吐出圧力、高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力、残留熱除去系ポンプ吐出圧力、低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力、残留熱代替注水流量と経過時間より算出した注水量から推定する。 ③ 監視可能であれば低圧原子炉代替注水ポンプ吐出圧力から低圧原子炉代替注水ポンプが正常に動作していることを把握することにより、水源である低圧原子炉代替注水ポンプが正常に動作していることを把握することにより、水源であるサブプレッジョン・プール水位 (SA) が確保されていることを推定する。推定は、サブプレッジョン・プールの水位を水源とするポンプの注水量を優先する。
	サブプレッジョン・プール水位 (SA)	① 高圧原子炉代替注水流量 ① 原子炉隔離時冷却ポンプ吐出流量 ① 高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出流量 ① 残留熱除去系ポンプ吐出流量 ① 低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出流量 ② 残留熱代替注水流量 ② 原子炉隔離時冷却ポンプ吐出圧力 ② 高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 ② 残留熱除去系ポンプ吐出圧力 ② 低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 ② 残留熱代替注水ポンプ吐出圧力	ケース 2	① サブプレッジョン・プール水位 (SA) の監視が不可能となった場合は、サブプレッジョン・プールの水位容量曲線を用いて、原子炉圧力容器へ注水する高圧炉心スプレイ系系統流量、原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出流量、高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出流量、残留熱除去系ポンプ吐出流量、低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出流量、残留熱代替注水流量と経過時間より算出した注水量から推定する。 ② サブプレッジョン・プールの水位を水源とする原子炉隔離時冷却ポンプ吐出圧力、高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力、残留熱除去系ポンプ吐出圧力、低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力、残留熱代替注水流量と経過時間より算出した注水量から推定する。 ③ 監視可能であれば低圧原子炉代替注水ポンプ吐出圧力から低圧原子炉代替注水ポンプが正常に動作していることを把握することにより、水源である低圧原子炉代替注水ポンプが正常に動作していることを把握することにより、水源であるサブプレッジョン・プール水位 (SA) が確保されていることを推定する。推定は、サブプレッジョン・プールの水位を水源とするポンプの注水量を優先する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
推定ケースの差異理由については、
「1.15.2.1(1)d. 代替パラメータでの推定方法」を参照
設備の差異理由については、「第 1.15-2 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備)」を参照

第1.15.3表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (13/15)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
水源の確保	復水貯蔵槽水位 (SA)	① 高圧代替注水系統流量 ① 復水補給水系統流量 (RHR A系代替注水流量) ① 復水補給水系統流量 (RHR B系代替注水流量) ① 高圧炉心注水系統流量 ① 復水貯蔵槽水位 (燃料域) ② 原子炉水位 (広帯域) ② 原子炉水位 (SA) ② 復水移送ポンプ吐出圧力 ③ [復水貯蔵槽水位] **2	ケース2	① 復水貯蔵槽水位 (SA) の監視が不可能となった場合は、復水貯蔵槽を水源とするポンプの注水量から、復水貯蔵槽水位 (SA) を推定する。なお、復水貯蔵槽の補給状況も考慮した上で水位を推定する。 ② 注水先の原子炉水位の水位変化により復水貯蔵槽水位 (SA) を推定する。なお、復水貯蔵槽の補給状況も考慮した上で水位を推定する。 ③ 監視可能であれば復水貯蔵槽水位 (常用計器) により、水位を推定する。推定は、復水貯蔵槽を水源とするポンプの注水量を優先する。
	サブプレッション・チェンバ、プール水位	① 復水補給水系統流量 (RHR A系代替注水流量) ① 復水補給水系統流量 (RHR B系代替注水流量) ① 残留熱除去系系統流量 ② 復水移送ポンプ吐出圧力 ② 残留熱除去系系流量 ③ [サブプレッション・チェンバ、プール水位]**1	ケース2 ケース1	① サプレッション・チェンバの水位容量曲線を用いて、原子炉格納容器へ注水する復水補給水流量 (RHR B系代替注水流量) と経過時間より算出した注水量から推定する。また、サブプレッション・チェンバの水位容量曲線を用いて、サブプレッション・チェンバ・プール水から原子炉圧力容器へ注水する復水補給水流量 (RHR A系代替注水流量) 又は残留熱除去系系統流量と経過時間より算出した注水量から推定する。 ② サプレッション・チェンバ、プールを水源とする復水移送ポンプ、残留熱除去系ポンプの吐出圧力から復水移送ポンプ、残留熱除去系ポンプが正常に動作していることを把握することにより、水源であることを推定する。 ③ 監視可能であればサブプレッション・チェンバ、プール水位 (常用計器) により、水位を推定する。 推定は、サブプレッション・チェンバ、プールを水源とするポンプの注水量を優先する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。
*2: [] には有効監視パラメータ又は重要監視パラメータ (前設性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の機能を把握することが可能な計器) を示す。

【(13/15) の引用】

第1.15-3表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (19/21)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
水源の確保	代替淡水貯槽水位	① 低圧代替注水系統原子炉注水流量 (常設ライン用) ① 低圧代替注水系統原子炉注水流量 (常設ライン狭帯域用) ① 低圧代替注水系統原子炉注水流量 (可搬ライン用) ① 低圧代替注水系統原子炉注水流量 (可搬ライン狭帯域用) ① 低圧代替注水系統格納容器スプレイ流量 (常設ライン用) ① 低圧代替注水系統格納容器スプレイ流量 (可搬ライン用) ② 原子炉水位 (広帯域) ② 原子炉水位 (SA燃料域) ② サプレッション・プール水位 ② 常設低圧代替注水系統ポンプ吐出圧力	ケース2	① 代替淡水貯槽水位の監視が不可能となった場合は、代替淡水貯槽を水源とする常設低圧代替注水系統ポンプ又は可搬代替注水系統ポンプの注水量から、代替淡水貯槽水位を推定する。なお、代替淡水貯槽の補給状況も考慮した上で水位を推定する。 ② 注水先の原子炉水位及びサブプレッション・プール水位の水位変化により代替淡水貯槽水位を推定する。なお、代替淡水貯槽の補給状況も考慮した上で水位を推定する。 ③ 代替淡水貯槽を水源とする常設低圧代替注水系統ポンプの吐出圧力から常設低圧代替注水系統ポンプが正常に動作していることを把握することにより、水源であることを推定する。推定は、代替淡水貯槽を水源とするポンプの注水量を優先する。
	西側淡水貯水設備水位	① 低圧代替注水系統原子炉注水流量 (常設ライン用) ① 低圧代替注水系統原子炉注水流量 (常設ライン狭帯域用) ① 低圧代替注水系統格納容器スプレイ流量 (常設ライン用) ① 低圧代替注水系統格納容器下部注水流量 (可搬ライン用) ② 原子炉水位 (広帯域) ② 原子炉水位 (SA燃料域) ② サプレッション・プール水位 ② 常設低圧代替注水系統ポンプ吐出圧力	ケース2	① 西側淡水貯水設備水位の監視が不可能となった場合は、西側淡水貯水設備を水源とする可搬型代替注水中型ポンプの注水量から、西側淡水貯水設備水位を推定する。なお、西側淡水貯水設備の補給状況も考慮した上で水位を推定する。 ② 注水先の原子炉水位及びサブプレッション・プール水位の水位変化により西側淡水貯水設備水位を推定する。なお、西側淡水貯水設備の補給状況も考慮した上で水位を推定する。 推定は、西側淡水貯水設備を水源とするポンプの注水量を優先する。

*1 代替パラメータの番号は優先順位を示す。
*2 [] には有効監視パラメータ又は重要監視パラメータ (前設性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の機能を把握することが可能な計器) を示す。

1.15-84

第1.15-3表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (14/16)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
水源の確保	低圧原子炉代替注水槽水位	① 代替注水流量 (常設) ② 原子炉水位 (広帯域) ② 原子炉水位 (燃料域) ② 原子炉水位 (SA) ② サプレッション・プール水位 (SA) ② 低圧原子炉代替注水ポンプ吐出圧力	ケース2	① 低圧原子炉代替注水槽水位の監視が不可能となった場合は、低圧原子炉代替注水槽を水源とする代替注水流量 (常設) から低圧原子炉代替注水槽水位を推定する。なお、低圧原子炉代替注水槽の補給状況も考慮した上で水位を推定する。 ② 注水先の原子炉水位又はサブプレッション・プール水位 (SA) の水位変化により低圧原子炉代替注水槽水位を推定する。なお、低圧原子炉代替注水槽の補給状況も考慮した上で水位を推定する。 推定は、低圧原子炉代替注水槽を水源とするポンプの注水量を優先する。
	サブプレッション・プール水位 (SA)	① 高圧原子炉代替注水流量 ① 原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 ① 高圧炉心スプレイポンプ出口流量 ① 残留熱除去ポンプ出口流量 ① 低圧炉心スプレイポンプ出口流量 ① 残留熱代替注水ポンプ出口流量 ② 原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 ② 高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 ② 残留熱除去ポンプ出口圧力 ② 低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 ② 残留熱代替注水ポンプ出口圧力	ケース2	① サプレッション・プール水位 (SA) の監視が不可能となった場合は、サブプレッション・プールの水位容量曲線を用いて、原子炉圧力容器へ注水する高圧原子炉代替注水流量、原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量、高圧炉心スプレイポンプ出口流量、残留熱代替注水ポンプ出口流量、低圧炉心スプレイポンプ出口流量、残留熱代替注水ポンプ出口流量と経過時間より算出した注水量から推定する。 ② サプレッション・プールを水源とする原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力、高圧炉心スプレイポンプ出口圧力、残留熱除去ポンプ出口圧力、低圧炉心スプレイポンプ出口圧力、残留熱代替注水ポンプ出口圧力、高圧炉心スプレイポンプ出口圧力、残留熱除去ポンプ出口圧力、低圧炉心スプレイポンプ出口圧力、残留熱代替注水ポンプ出口圧力が正常に動作していることを把握することにより、水源であることを推定する。推定は、サブプレッション・プールを水源とするポンプの注水量を優先する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。
*2: [] には有効監視パラメータ又は重要監視パラメータ (前設性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の機能を把握することが可能な計器) を示す。

【(14/16) の引用】

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
推定ケースの差異理由については、
「1.15.2.1(1)d. 代替パラメータでの推定方法」を参照
設備の差異理由については、「第1.15-2 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備)」を参照

第 1.15.3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (14/15)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*1	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉建屋水素濃度	①主要パラメータの他チャネル ②静的触媒式水素再結合物 動作監視装置	①主要パラメータの他チャネル	ケース 1	①原子炉建屋水素濃度の1チャネルが故障した場合は、他チャネルにより推定する。 ②原子炉建屋水素濃度の監視が不可能となった場合は、静的触媒式水素再結合物 動作監視装置(静的触媒式水素再結合物入口/出口の差温度により水素濃度を推定)により推定する。 推定は、主要パラメータの他チャネルを優先する。
		②静的触媒式水素再結合物 動作監視装置	ケース 11	
格納容器内酸素濃度	①主要パラメータの他チャネル ②格納容器内酸素濃度 ③格納容器内圧力 (D/W) ④格納容器内圧力 (S/C)	①主要パラメータの他チャネル	ケース 1	①格納容器内酸素濃度の1チャネルが故障した場合は、他チャネルにより推定する。 ②格納容器内酸素濃度の監視が不可能となった場合は、格納容器内酸素濃度監視レベル(D/W)又は格納容器内酸素濃度監視レベル(S/C)にて炉心損傷を判断した後、初期酸素濃度と保守的なG値を入力とした評価結果)により格納容器内酸素濃度を推定する。 ③格納容器内圧力 (D/W)又は格納容器内圧力 (S/C)により、原子炉格納容器内圧力が正圧であることを確認することで、事故後の原子炉格納容器内への空気(酸素)の流入有無を把握し、水素燃焼の可能性を推定する。 推定は、主要パラメータの他チャネルを優先する。
		②格納容器内圧力 (D/W)	ケース 10	
		④格納容器内圧力 (S/C)	ケース 13	

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器(耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器)を示す。

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (20/21)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*1	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉建屋水素濃度	①主要パラメータの他チャネル ②静的触媒式水素再結合物動作監視装置	①主要パラメータの他チャネル	ケース 1	①原子炉建屋水素濃度の1チャネルが故障した場合は、他チャネルにより推定する。 ②原子炉建屋水素濃度の監視が不可能となった場合は、静的触媒式水素再結合物動作監視装置(静的触媒式水素再結合物入口/出口の温度差により水素濃度を推定)により推定する。 推定は、主要パラメータの他チャネルを優先する。
		②静的触媒式水素再結合物動作監視装置	ケース 11	
格納容器内酸素濃度 (SA)	①主要パラメータの他チャネル ②格納容器内酸素濃度 ③格納容器内圧力 (D/W) ④格納容器内圧力 (S/C)	①主要パラメータの他チャネル	ケース 1	①格納容器内酸素濃度 (SA) の1チャネルが故障した場合は、他チャネルにより推定する。 ②格納容器内酸素濃度 (SA) の監視が不可能となった場合は、格納容器内酸素濃度監視レベル(D/W)又は格納容器内酸素濃度監視レベル(S/C)にて炉心損傷を判断した後、初期酸素濃度と保守的なG値を入力とした評価結果(解析結果)により格納容器内酸素濃度 (SA) を推定する。 ③ドライウエル圧力 ④サブプレッション・チェンバ圧力 ⑤ [格納容器内酸素濃度]**
		②格納容器内酸素濃度	ケース 10	
		③ドライウエル圧力	ケース 13	
		④サブプレッション・チェンバ圧力	ケース 1	

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータ(耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器)を示す。

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (15/16)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*1	推定ケース	代替パラメータ推定方法
原子炉建屋水素濃度	①主要パラメータの他チャネル ②静的触媒式水素処理装置入口温度 ③静的触媒式水素処理装置出口温度	①主要パラメータの他チャネル	ケース 1	①原子炉建屋水素濃度の1チャネルが故障した場合は、他チャネルにより推定する。 ②原子炉建屋水素濃度の監視が不可能となった場合は、静的触媒式水素処理装置入口温度及び静的触媒式水素処理装置出口温度の温度差により推定する。 推定は、主要パラメータの他チャネルを優先する。
		②静的触媒式水素処理装置入口温度 ③静的触媒式水素処理装置出口温度	ケース 9	
格納容器内酸素濃度	①格納容器内酸素濃度 (SA) ②格納容器内酸素濃度 ③格納容器内圧力 (D/W) ④格納容器内圧力 (S/C) ⑤ドライウエル圧力 (SA) ⑥サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)	①格納容器内酸素濃度 (SA)	ケース 1	①格納容器内酸素濃度の監視が不可能となった場合は、格納容器内酸素濃度 (SA) により推定する。 ②格納容器内酸素濃度監視レベル(D/W)又は格納容器内酸素濃度監視レベル(S/C)にて炉心損傷を判断した後、初期酸素濃度と保守的なG値を入力とした評価結果(解析結果)により格納容器内酸素濃度を推定する。 ③ドライウエル圧力 (SA)又はサブプレッション・チェンバ圧力 (SA)により、格納容器内圧力が正圧であることを確認することで、事故後の原子炉格納容器内への空気(酸素)の流入有無を把握し、水素燃焼の可能性を推定する。 推定は、格納容器内酸素濃度 (SA) を優先する。
		②格納容器内酸素濃度	ケース 8	
		③格納容器内圧力 (D/W)	ケース 11	
		④格納容器内圧力 (S/C)	ケース 1	
		⑤ドライウエル圧力 (SA)	ケース 8	
格納容器内圧力 (SA)	①格納容器内圧力 (SA) ②サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)	①格納容器内圧力 (SA)	ケース 1	①格納容器内圧力 (SA) の監視が不可能となった場合は、格納容器内圧力 (SA) により推定する。 ②サブプレッション・チェンバ圧力 (SA) により、格納容器内圧力が正圧であることを確認することで、事故後の原子炉格納容器内への空気(酸素)の流入有無を把握し、水素燃焼の可能性を推定する。 推定は、格納容器内酸素濃度を優先する。
		②サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)	ケース 11	

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器(耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器)を示す。

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
推定ケースの差異理由については、
「1.15.2.1(1)d. 代替パラメータでの推定方法」を参照
設備の差異理由については、「第1.15-2 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ(重大事故等対処設備)」を参照

第 1.15.3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (15/15)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*	推定ケース	代替パラメータ推定方法
使用済燃料貯蔵プールの監視	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域)	① 使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) ② 使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) ③ 使用済燃料貯蔵プール監視カメラ	ケース 14	① 使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) の監視が不可能となった場合は、使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA) により、水位・温度を推定する (推定可能範囲：有効燃料体頂部～有効燃料体頂部+約 6m)。 ② 使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) にて使用済燃料プールの状態を判断した後、使用済燃料プールの水位を推定する。 ③ 使用済燃料貯蔵プール監視カメラにより、使用済燃料プールの状態を監視する。推定は、同じ仕様である使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA) を優先する。
	使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域)	① 使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) ② 使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) ③ 使用済燃料貯蔵プール監視カメラ	ケース 14	① 使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA) の監視が不可能となった場合は、使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) により、水位・温度を推定する (推定可能範囲：有効燃料体頂部～有効燃料体頂部+約 6m)。 ② 使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) にて使用済燃料プールの状態を判断した後、使用済燃料プールの水位を推定する。 ③ 使用済燃料貯蔵プール監視カメラにより、使用済燃料プールの状態を監視する。推定は、同じ仕様である使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) を優先する。
	使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)	① 使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) ② 使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) ③ 使用済燃料貯蔵プール監視カメラ	ケース 14	① 使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) の監視が不可能となった場合は、使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) により、水位と放射線率の関係により放射線率を推定する (推定可能範囲：10 ⁻⁵ ~10 ⁻⁶ mSv/h)。 ② 使用済燃料貯蔵プールを直接監視する使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA 広域) 及び使用済燃料貯蔵プール水位・温度 (SA) を優先する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (21/21)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*1	推定ケース	代替パラメータ推定方法
使用済燃料プールの監視	使用済燃料プール水位・温度 (SA 広域)	① 使用済燃料プール水位・温度 (SA 広域) ① 使用済燃料プール放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) ② 使用済燃料プール監視カメラ	ケース 14	① 使用済燃料プール水位・温度 (SA 広域) の監視が不可能となった場合は、使用済燃料プール温度 (SA) により使用済燃料プールの温度を推定する。また、使用済燃料プール放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) にて、水位と放射線率の関係から水位を推定する。 ② 使用済燃料プール監視カメラにより、使用済燃料プールの状態を監視する。推定は、同じ物理量である使用済燃料プール温度 (SA) を、水位の場合は使用済燃料プールを直接監視する使用済燃料プール放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) を優先する。
	使用済燃料プール温度 (SA)	① 使用済燃料プール水位・温度 (SA 広域) ② 使用済燃料プール放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) ③ 使用済燃料プール監視カメラ	ケース 14	① 使用済燃料プール温度 (SA) の監視が不可能となった場合は、使用済燃料プール水位・温度 (SA 広域) により温度を推定する。 ② 使用済燃料プール放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) 及び使用済燃料プール監視カメラにより、使用済燃料プールの状態を監視する。推定は、同じ物理量である使用済燃料プール水位・温度 (SA 広域) を優先する。
	使用済燃料プール放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)	① 使用済燃料プール水位・温度 (SA 広域) ② 使用済燃料プール放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) ③ 使用済燃料プール監視カメラ	ケース 14	① 使用済燃料プール放射線モニタの監視が不可能となった場合は、使用済燃料プール水位・温度 (SA 広域) により温度を推定する。 ② 使用済燃料プール放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) 及び使用済燃料プール監視カメラにより、使用済燃料プールの状態を監視する。推定は、同じ物理量である使用済燃料プール水位・温度 (SA 広域) を優先する。
	使用済燃料プール放射線モニタ (高レンジ・低レンジ)	① 使用済燃料プール水位・温度 (SA 広域) ② 使用済燃料プール放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) ③ 使用済燃料プール監視カメラ	ケース 14	① 使用済燃料プール放射線モニタの監視が不可能となった場合は、使用済燃料プール水位・温度 (SA 広域) により温度を推定する。 ② 使用済燃料プール放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) 及び使用済燃料プール監視カメラにより、使用済燃料プールの状態を監視する。推定は、同じ物理量である使用済燃料プール水位・温度 (SA 広域) を優先する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は常用代替監視パラメータ (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第 1.15-3 表 代替パラメータによる主要パラメータの推定 (16/16)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ*1	推定ケース	代替パラメータ推定方法
燃料プールの監視	燃料プール水位 (SA)	① 燃料プール水位・温度 (SA) ② 燃料プール放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) (SA) ③ 燃料プール監視カメラ (SA)	ケース 12	① 燃料プール水位 (SA) の監視が不可能となった場合は、燃料プール水位・温度 (SA) により燃料プール水位を推定する。 ② 燃料プール放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) (SA) により燃料プール水位を推定する。 ③ 燃料プール監視カメラ (SA) により燃料プールの状態を監視する。推定は、燃料プール水位 (SA) を優先する。
	燃料プール水位・温度 (SA)	① 燃料プール水位 (SA) ② 燃料プール放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) (SA) ③ 燃料プール監視カメラ (SA)	ケース 12	① 燃料プール水位・温度 (SA) の監視が不可能となった場合は、燃料プール水位 (SA) により水位・温度を推定する。 ② 燃料プール放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) (SA) にて燃料プールの状態を判断した後、燃料プールの水位を推定する。 ③ 燃料プール監視カメラ (SA) により、燃料プールの状態を監視する。推定は、燃料プール水位 (SA) を優先する。
	燃料プール放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) (SA)	① 燃料プール水位 (SA) ① 燃料プール水位・温度 (SA) ② 燃料プール監視カメラ (SA)	ケース 12	① 燃料プール放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) (SA) の監視が不可能となった場合は、燃料プール水位 (SA) の監視が不可能となった場合は、燃料プール水位・温度 (SA) により水位を推測した後、水位と放射線率の関係により放射線率を推定する。 ② 燃料プール監視カメラ (SA) により、燃料プールの状態を監視する。推定は、燃料プール水位 (SA) を優先する。

*1: 代替パラメータの番号は優先順位を示す。

*2: [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
推定ケースの差異理由については、
「1.15.2.1(1)d. 代替パラメータでの推定方法」を参照
設備の差異理由については、「第 1.15-2 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備)」を参照

第 1.15.4 表 補助パラメータ (1/3)

分類	補助パラメータ	補助パラメータの分類理由
電源関係	500kV 母線電圧	500kV 母線の受電状態を確認するパラメータ
	M/C C 電圧*1	非常用 M/C の受電状態を確認するパラメータ
	M/C D 電圧*1	
	M/C E 電圧*1	
	P/C C-1 電圧*1	
	P/C D-1 電圧*1	
	P/C E-1 電圧*1	非常用 P/C の受電状態を確認するパラメータ
	P/C C-1 電圧 (他号炉)*1	
	P/C D-1 電圧 (他号炉)*1	
	AM 用 MCC B 電圧	
	直流 125V 主母線盤 A 電圧*1	
	直流 125V 主母線盤 B 電圧*1	直流電源の受電状態を確認するパラメータ
	直流 125V 主母線盤 C 電圧*1	
	直流 125V 主母線盤 D 電圧	
	直流 125V 充電器盤 A 充電器電圧	
直流 125V 充電器盤 B 充電器電圧		
直流 125V 充電器盤 A-2 充電器電圧		
直流 125V 充電器盤 A-2 蓄電池電圧*1		
AM 用直流 125V 充電器盤充電器電圧		
AM 用直流 125V 充電器盤蓄電池電圧*1		
非常用 D/G 発電機電圧*1	非常用ディーゼル発電機の運転状態を確認するパラメータ	
非常用 D/G 発電機周波数*1		
非常用 D/G 発電機電力*1		
非常用 D/G 発電機電圧 (他号炉)*1		
非常用 D/G 発電機周波数 (他号炉)*1		
非常用 D/G 発電機電力 (他号炉)*1		
第一 GTG 発電機電圧*1		代替電源設備の運転状態を確認するパラメータ
第一 GTG 発電機周波数*1		
第一 GTG 発電機電力		
第二 GTG 発電機電圧		
第二 GTG 発電機周波数		
第二 GTG 発電機電力		
電源車電圧*1		
電源車周波数*1		
直流給電車電圧		
並列側緊急用 M/C 電圧	緊急用 M/C の受電状態を確認するパラメータ	
大連側緊急用 M/C 電圧	燃料の確保状態を確認するパラメータ	
軽油タンク満面		
燃料ディタンク満面		
タンクローリータンクレベル		
各機器油タンクレベル		

*1: 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いるパラメータについては、重大事故等対処設備とする。

第 1.15-4 表 補助パラメータ (1/3)

分類	補助パラメータ	補助パラメータの分類理由
電源関係	275kV 東海原子力線 1 L, 2 L 電圧	東海原子力線 1 L, 2 L の受電状態を確認するパラメータ
	154kV 原子力 1 号線電圧	原子力 1 号線の受電状態を確認するパラメータ
	M/C 2 C 電圧*1	非常用 M/C の受電状態を確認するパラメータ
	M/C 2 D 電圧*1	
	M/C HPCS 電圧*1	
	M/C 2 E 電圧	
	M/C 2 B-2 電圧	
	P/C 2 C 電圧*1	非常用 P/C の受電状態を確認するパラメータ
	P/C 2 D 電圧*1	
	P/C 2 B-2 電圧	
	緊急用 M/C 電圧*1	
	緊急用 P/C 電圧*1	
	直流 125V 主母線盤 2 A 電圧*1	直流電源の受電状態を確認するパラメータ
	直流 125V 主母線盤 2 B 電圧*1	
	直流 ±24V 中性子モニタ用分電盤 2 A 電圧*1	
直流 ±24V 中性子モニタ用分電盤 2 B 電圧*1		
緊急用直流 125V 主母線盤電圧*1		
2 C・2 D D/G 発電機電圧	非常用ディーゼル発電機の運転状態を確認するパラメータ	
2 C・2 D D/G 発電機電力		
2 C・2 D D/G 発電機周波数		
2 C・2 D 非常用ディーゼル発電機機関入口圧力		
HPCS D/G 発電機電圧		
HPCS D/G 発電機電力		
HPCS D/G 発電機周波数		
高圧炉心スプレイ系ディーゼル発電機機関入口圧力	非常用ディーゼル発電機海水系の運転状態を確認するパラメータ	
DG SW 海水流量		
常設代替高圧電源装置発電機電圧		代替電源設備の運転状態を確認するパラメータ
常設代替高圧電源装置発電機電力		
可搬型代替高圧電源車発電機周波数		
可搬型代替低圧電源車発電機電圧		
可搬型代替低圧電源車発電機電力		
可搬型代替低圧電源車発電機周波数		
可搬型整流器電圧		
可搬型整流器電流		

*1 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いるパラメータについては、重大事故等対処設備とする。

第 1.15-4 表 補助パラメータ (1/2)

分類	補助パラメータ	補助パラメータの分類理由
電源関係	220kV 第 2 原子力線 1 L 送電電圧	外部電源の受電状態を確認するパラメータ
	220kV 第 2 原子力線 2 L 送電電圧	
	60kV 電機支線電圧	
	C-メタクラ母線電圧*1	非常用メタクラの受電状態を確認するパラメータ
	D-メタクラ母線電圧*1	
	C-メタクラ母線電圧 (他号炉)	
	D-メタクラ母線電圧 (他号炉)	
	HPCS-メタクラ母線電圧*1	
	C-ロードセンタ母線電圧*1	非常用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ
	D-ロードセンタ母線電圧*1	
	C-ロードセンタ母線電圧 (他号炉)	
	D-ロードセンタ母線電圧 (他号炉)	
	D-ロードセンタ母線電圧 (他号炉)	
	B1-115V 系充電器 (SA) 電圧	直流電源の受電状態を確認するパラメータ
	B1-115V 系蓄電池 (SA) 電圧*1	
	B-115V 系充電器電圧	
	A-115V 系直流整流母線電圧*1	
	B-115V 系直流整流母線電圧*1	
	230V 系直流整流 (常用) 母線電圧*1	
	SA 用 115V 系充電器電圧	
	230V 系充電器 (R/C I C) 電圧	
	230V 系充電器 (常用) 電圧	
	230V 系直流整流 (常用) 母線電圧	
	A-115V 系充電器電圧	
	B-115V 系直流整流 (SA) 母線電圧	
	HPCS 系直流整流母線電圧	
	SA 対策設備用分電盤 (2) 母線電圧	
	SA 用 115V 系充電器盤蓄電池電圧*1	
	原子炉中性子計装用充電器盤母線電圧	
	ディーゼル発電機電圧	非常用ディーゼル発電機の運転状態を確認するパラメータ
	ディーゼル発電機周波数	
	ディーゼル発電機電力	
	ディーゼル発電機電圧 (他号炉)	
	ディーゼル発電機周波数 (他号炉)	
	ディーゼル発電機電力 (他号炉)	
HPCS-ディーゼル発電機電圧		
HPCS-ディーゼル発電機電力		
HPCS-ディーゼル発電機周波数	代替電源設備の運転状態を確認するパラメータ	
ガスタービン発電機電圧		
ガスタービン発電機電力		
ガスタービン発電機周波数		
高圧発電機電圧		
高圧発電機周波数		
直流給電車電圧		
緊急用メタクラ電圧*1	緊急用メタクラの受電状態を確認するパラメータ	
SA ロードセンタ母線電圧*1	緊急用ロードセンタの受電状態を確認するパラメータ	
ディーゼル燃料ディタンクレベル	燃料の確保状態を確認するパラメータ	
ディーゼル燃料貯蔵タンクレベル		
タンクローリー油タンクレベル		
ガスタービン発電機用軽油タンク満面		
各機器油タンクレベル		
補機関係	高圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力	高圧原子炉代替注水系の運転状態を確認するパラメータ
	高圧原子炉代替注水系統タービン入口圧力	
	高圧原子炉代替注水系統タービン排気圧力	
	高圧原子炉代替注水ポンプ入口圧力	原子炉隔離時冷却系の運転状態を確認するパラメータ
	可搬型回転数計	
	原子炉隔離時冷却系タービン入口圧力	
	原子炉隔離時冷却系タービン排気圧力	
	原子炉隔離時冷却ポンプ入口圧力	
	原子炉隔離時冷却系タービン回転速度	復水貯蔵タンク水位
	復水貯蔵タンク水位	
	復水輸送ポンプ出口ヘッド圧力	
	R P V / P C V 注入流量	
	ベドスタル注入流量	
	消火ポンプ出口圧力	消火ポンプの運転状態を確認するパラメータ
	移動式代替熱交換設備淡水ポンプ出口圧力	移動式代替熱交換設備の運転状態を確認するパラメータ
大量送水車ポンプ出口圧力	大量送水車の運転状態を確認するパラメータ	
大型送水車ポンプ車出口圧力	大型送水車ポンプ車の運転状態を確認するパラメータ	
ほう酸水注入ポンプ出口圧力	ほう酸水注入系の運転状態を確認するパラメータ	
ほう酸水貯蔵タンク液位	耐圧強化ベントライシンの運転状態を確認するパラメータ	
非常用ガス処理系排ガス・モニタ		

*1: 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いるパラメータについては、重大事故等対処設備とする。

備考
・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
技術的能力に係る審査基準 1.1~1.14 から抽出される監視計器の相違

第 1.15.4 表 補助パラメータ (2/3)

分類	補助パラメータ	補助パラメータの分類理由
補機関係	高圧代替注水ポンプ吸込圧力	高圧代替注水系の運転状態を確認するパラメータ
	高圧代替注水ポンプ吐出圧力	
	高圧代替注水タービン入口圧力	
	高圧代替注水タービン排気圧力	
	可聴式原子炉水位計	
	原子炉隔離時冷却ポンプ吸込圧力	原子炉隔離時冷却系の運転状態を確認するパラメータ
	原子炉隔離時冷却ポンプ吐出圧力	
	原子炉隔離時冷却タービン入口圧力	
	原子炉隔離時冷却タービン排気圧力	
	原子炉隔離時冷却タービン回転速度	
	可聴型回転計	
	復水移送ポンプ吐出ヘッド圧力	復水移送系の運転状態を確認するパラメータ
	ディーゼル駆動消火ポンプ吐出圧力	ディーゼル駆動消火ポンプの運転状態を確認するパラメータ
	可聴型代替注水ポンプ吐出圧力	可聴型代替注水ポンプの運転状態を確認するパラメータ
	大容量送水車吐出圧力	大容量送水車の運転状態を確認するパラメータ
	サブプレッションプール浄化系系統流量	サブプレッションプール浄化系の運転状態を確認するパラメータ
ほう酸水タンク液位	ほう酸水注入系の運転状態を確認するパラメータ	
ほう酸水注入ポンプ出口圧力		
その他	制御棒駆動系充てん水ライン圧力	制御棒駆動系の運転状態を確認するパラメータ
	制御棒駆動系系統流量	
	高圧窒素ガス供給系 ABS 入口圧力 ^{*1}	主蒸気逃がし安全弁の運転状態を確認するパラメータ
	高圧窒素ガス供給系 窒素ガスポンプ出口圧力 ^{*1}	
	SRV 緊急時強制操作用窒素ガスポンプ出口圧力	
	SRV 緊急時強制操作用窒素ガス圧力	
	ドライウェルサンプ水位	原子炉冷却材の漏えいを確認するパラメータ
	RBR ポンプ室雰囲気温度	
	RIC 機器室雰囲気温度	
	RIC ポンプ室雰囲気温度	

*1：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いるパラメータについては、重大事故等対処設備とする。

第 1.15-4 表 補助パラメータ (2/3)

分類	補助パラメータ	補助パラメータの分類理由	
電源関係	緊急時対策室建屋ガスタービン発電機電圧	緊急時対策室建屋ガスタービン発電機の運転状態を確認するパラメータ	
	緊急時対策室建屋ガスタービン発電機周波数		
	緊急時対策室建屋ガスタービン発電機電力		
	2C・2D 非常用ディーゼル発電機燃料油デイトンクレベル	燃料の確保状態を確認するパラメータ	
	高圧炉心スプレー系ディーゼル発電機燃料油デイトンクレベル		
	可搬型設備用軽油タンクレベル		
	軽油貯蔵タンクレベル		
	タンクローリレベル		
	補機関係	ほう酸水貯蔵タンク液位	ほう酸水注入系の運転状態を確認するパラメータ
		ほう酸水注入ポンプ吐出圧力	
局所出力領域計装			
常設高圧代替注水ポンプ入口圧力		高圧代替注水系の運転状態を確認するパラメータ	
高圧代替注水タービン入口圧力			
高圧代替注水タービン排気圧力			
原子炉隔離時冷却タービン入口圧力		原子炉隔離時冷却系の運転状態を確認するパラメータ	
原子炉隔離時冷却ポンプ吸込圧力			
可搬型回転計			
低圧代替注水系統格納容器頂部流量 (常設ライン用)			
低圧代替注水系統格納容器頂部流量 (可搬ライン用)		低圧代替注水系の運転状態を確認するパラメータ	
低圧代替注水系統格納容器頂部流量 (可搬ライン用)			
低圧代替注水系統格納容器頂部流量 (可搬ライン用)			
非常用ガス処理系出口放射線モニタ	耐圧強化ペント系の運転状態を確認するパラメータ		
計器用空気系統圧力			
緊急用海水系流量 (代替燃料プール冷却系熱交換器)	緊急用海水系の運転状態を確認するパラメータ		
代替燃料プール冷却系熱交換器出口温度			
その他	制御棒駆動水圧系駆動水ヘッド差圧	制御棒駆動系の運転状態を確認するパラメータ	
	制御棒駆動水圧系系統流量		
	制御棒駆動系冷却水ライン流量		
	原子炉水位 (狭帯域)	原子炉の水位を確認するパラメータ	
	非常用窒素供給系供給圧力 ^{*1}	逃がし安全弁の運転状態を確認するパラメータ	
	非常用窒素供給系高圧窒素ポンプ圧力 ^{*1}		
	非常用逃がし安全弁駆動系供給圧力 ^{*1}		
非常用逃がし安全弁駆動系高圧窒素ポンプ圧力 ^{*1}			
主蒸気流量	原子炉冷却材の漏えいを確認するパラメータ		

*1：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いるパラメータについては、重大事故等対処設備とする。

第 1.15-4 表 補助パラメータ (2 / 2)

分類	補助パラメータ	補助パラメータの分類理由
その他	制御棒駆動水圧系系統流量	制御棒駆動水圧系の動作状態を確認するパラメータ
	制御棒駆動水圧系充てん水ヘッド圧力	
	制御棒駆動水圧系駆動水差圧	
	ADS 用 N2 ガス減圧弁二次側圧力 ^{*1}	主蒸気逃がし安全弁の動作状態を確認するパラメータ
	N2 ガスポンプ圧力 ^{*1}	
	窒素ガス代替供給系窒素ガスポンプ圧力	
	窒素ガス代替供給系窒素ガス供給圧力	
	ドライウェル床ドレンサンプ水位	原子炉冷却材の漏えいを確認するパラメータ
	残留熱除去系配管周囲温度	
	原子炉隔離時冷却系配管周囲温度	
	スクラバ水 pH	格納容器フィルタペント系の運転状態を確認するパラメータ
	重液タンク水位	原子炉格納容器内の pH を確認するパラメータ
	FC S 系統入口流量	可燃性ガス濃度制御系の運転状態を確認するパラメータ
	ブロー入口圧力	
	FC S ブロー入口流量	
	再結合器ガス温度	
	FC S 加熱器ガス温度	
	FC S 加熱器出口温度	
	FC S 加熱器壁温度	
	FC S 再結合器壁温度	
	非常用ガス処理系系統流量	非常用ガス処理系の運転状態を確認するパラメータ
	原子炉給水流量	給復水系の運転状態を確認するパラメータ
	RF P 出口ヘッド圧力	
	復水器真空度	
	原子炉浄化系系統流量	原子炉浄化系の運転状態を確認するパラメータ
	原子炉浄化系系統入口温度	
	原子炉浄化系非再生熱出口温度	
	残留熱代替除去ポンプ出口流量	残留熱代替除去系の運転状態を確認するパラメータ
	原子炉補機冷却水ポンプ出口圧力 ^{*1}	原子炉補機冷却系の動作状態を確認するパラメータ
	原子炉補機冷却系常用流量	
	RC W 熱交換器出口温度 ^{*1}	
	RC W サージタンク水位 ^{*1}	
	原子炉補機海水ポンプ出口圧力	原子炉補機海水ポンプの動作状態を確認するパラメータ
	原子炉排気高レンジモニタ	原子炉建物の放射線量をj確認するパラメータ
	換気系モニタ	燃料プールの状態を確認するパラメータ
	燃料取替機放射線モニタ	
	燃料プールスプレイ流量	
	スキマサージタンク水位	
	燃料プール冷却ポンプ出口流量	代替水源の確保状態を確認するパラメータ
	純水タンク水位	
	ろ過水タンク水位	
	1号ろ過水タンク水位	
非常用ろ過水タンク水位		
補助消火水槽水位		
輪谷貯水槽 (西 1)		
輪谷貯水槽 (西 2)		
輪谷貯水槽 (東 1)		
輪谷貯水槽 (東 2)		
モニタリングポスト	屋外の放射線量を確認するパラメータ	

*1：重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いるパラメータについては、重大事故等対処設備とする。

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
技術的能力に係る審査基準 1.1~1.14 から抽出される監視計器の相違

第1.15.4表 補助パラメータ(3/3)

分類	補助パラメータ	補助パラメータの分類理由	
その他	ドレン移送ライン圧力	フィルタベント系の運転状態を確認するパラメータ	
	ドレンタンク水位*		
	フィルタ装置ドレン移送流量		
	高圧空気駆動弁操作ポンプ出口圧力*		
	薬液タンク水位	原子炉格納容器内のpHを確認するパラメータ	
	サブプレッションプール水pH		
	可燃性ガス濃度制御系入口ガス流量	可燃性ガス濃度制御系の運転状態を確認するパラメータ	
	ブロワ吸込ガス流量		
	ブロワ吸込圧力		
	加熱管内ガス温度		
	加熱管出口ガス温度		
	加熱管表面温度		
	再結合器内ガス温度		
	再結合器表面温度		
	復水器内圧力		給復水系の運転状態を確認するパラメータ
	給水流量		
	RFP吐出ヘッダ圧力		
	RCPサージタンク水位*	原子炉補機冷却水系の運転状態を確認するパラメータ	
	原子炉補機冷却水熱交換器出口冷却水温度*		
	代替RCPポンプ吸込圧力		
	代替RCPポンプ吐出圧力		
	代替RCPユニット入口温度		
	原子炉補機冷却水ポンプ吐出圧力	原子炉補機冷却水系の運転状態を確認するパラメータ	
	代替RSPポンプ出口圧力		
	使用済燃料プールエリア雰囲気温度	使用済燃料プールの状態を確認するパラメータ	
	プロセス放射線モニタ		
	スキマサージタンク水位		
	FPCポンプ吐出流量		
	純水タンク水位	代替水源の確保状態を確認するパラメータ	
	純水移送ポンプ吐出圧力		
	ろ過水タンク水位		
	淡水貯水池		
	防排水槽		
モニタリング・ポスト	屋外の放射線量を確認するパラメータ		

*1: 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いるパラメータについては、重大事故等対処設備とする。

第1.15-4表 補助パラメータ(3/3)

分類	補助パラメータ	補助パラメータの分類理由	
その他	給水流量	給復水系の運転状態を確認するパラメータ	
	給水系ポンプ吐出ヘッダ圧力		
	復水器真空度		
	消火系ポンプ吐出ヘッダ圧力	消火系の運転状態を確認するパラメータ	
	復水移送ポンプ吐出ヘッダ圧力	補給水系の運転状態を確認するパラメータ	
	純水移送ポンプ吐出ヘッダ圧力		
	原子炉冷却材浄化系系統流量	原子炉冷却材浄化系の運転状態を確認するパラメータ	
	原子炉冷却材浄化系原子炉出口温度		
	原子炉冷却材浄化系非再生熱交換器出口温度		
	代替循環冷却系ポンプ出口流量		
	第二弁操作室差圧	第二弁操作室の正圧化を確認するパラメータ	
	空気ポンプベキュニット空気供給流量		
	薬液タンク圧力	サブプレッション・プール水pH制御設備の状態を確認するパラメータ	
	薬液タンク液位		
	制御棒位置指示	溶解炉心の微候を検知するパラメータ	
	可燃性ガス濃度制御系再循環ガス流量	可燃性ガス濃度制御系の運転状態を確認するパラメータ	
	可燃性ガス濃度制御系ブロワ吸込ガス流量		
	可燃性ガス濃度制御系ブロワ吸込ガス圧力		
	可燃性ガス濃度制御系加熱器入口温度		
	可燃性ガス濃度制御系加熱器表面温度		
	可燃性ガス濃度制御系再結合器内ガス温度		
	可燃性ガス濃度制御系再結合器出口ガス温度		
	可燃性ガス濃度制御系再結合器表面温度		
	非常用ガス再循環系空気流量		原子炉建屋ガス処理系の運転状態を確認するパラメータ
	非常用ガス処理系空気流量		
	使用済燃料プール温度	使用済燃料プールの状態を確認するパラメータ	
	スキマサージタンク水位		
	燃料取扱フロア燃料プールエリア放射線モニタ		
	原子炉建屋換気系燃料取扱床排気ダクト放射線モニタ		
	原子炉建屋換気系排気ダクト放射線モニタ		
	原子炉補機冷却系ポンプ吐出ヘッダ圧力	原子炉補機冷却系の運転状態を確認するパラメータ	
	モニタリング・ポスト	屋外の放射線量率を確認するパラメータ	
	復水貯蔵タンク水位	代替淡水源の確保状態を確認するパラメータ	
	ろ過水貯蔵タンク水位		
	純水貯蔵タンク水位		
	多目的タンク水位		
	原水タンク水位		

※1: 重大事故等対処設備を活用する手順等の着手の判断基準として用いるパラメータについては、重大事故等対処設備とする。

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
 技術的能力に係る審査基準1.1~1.14から抽出される監視計器の相違

第 1.15.5 表 有効監視パラメータ (自主対策設備) の監視・記録について

分類	パラメータ	可搬型計測器での対応			記録	
		計測		要否理由	記録先	備考
		可否	要否			
原子炉格納容器内の放射線量率 格納容器バイパスの監視	エリア放射線モニタ	否	—	可搬型計測器での計測対象外。	中央制御室記録計	—
	制御棒操作監視系	否	—	可搬型計測器での計測対象外。	安全パラメータ表示システム (SPDS)	—

第 1.15-5 表 有効監視パラメータ (自主対策設備) の監視・記録について

分類	パラメータ	可搬型計測器での対応			記録	
		計測		要否理由	記録先	備考
		可否	要否			
未臨界の維持又は監視	制御棒操作監視系	否	—	可搬型計測器での計測対象外。	プロセス計算機	—
	エリア放射線モニタ	否	—	可搬型計測器での計測対象外	放射線管理計算機, 中央制御室記録計	—

第 1.15-5 表 有効監視パラメータ (自主対策設備) の監視・記録について

分類	パラメータ	可搬型計測器での対応			記録	
		計測		要否理由	記録先	備考
		可否	要否			
原子炉格納容器内の放射線量率 格納容器バイパスの監視	エリア放射線モニタ	否	—	可搬型計測器での計測対象外。	中央制御室 記録計	—
	制御棒手動操作・監視系	否	—	可搬型計測器での計測対象外。	安全パラメータ 表示システム (SPDS)	—

凡例: フロントライン系 サポート系 故障を想定 対応手段あり

フロントライン系, サポート系の整理, 故障の想定・対応手段

故障想定機器	故障要因1	故障要因2	故障要因3	故障要因4	故障要因5	故障要因6	故障要因7	故障要因8
他チャンネル監視不能								
パラメータ監視不能	1チャンネル監視不能	計測範囲を超えた場合 計器本体故障	交流電源喪失(以降, 1.14と同様) 直流電源喪失(以降, 1.14と同様)					

※ 本資料は、「機能喪失原因対策分析」を基に、設計基準事故対処設備の機能が喪失に至る原因を順次右側へ展開している。すなわち、機器の機能が喪失することにより、当該機器の左側に記載される機能が喪失する関係にあることを示している。ただし、AND条件、OR条件については表現していないため、必要に応じて「機能喪失原因対策分析」を確認することとする。


第 1.15.1 図 機能喪失原因対策分析 (補足)

・設備及び運用の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
設備の相違に基づく
機能喪失想定及び対応
手段の相違




※ 本資料は、「機能喪失原因対策分析」を基に、設計基準事故対処設備の機能が喪失に至る原因を順次右側へ展開している。すなわち、機器の機能が喪失することにより、当該機器の左側に記載される機能が喪失する関係にあることを示している。ただし、AND条件、OR条件については表現していないため、必要に応じて「機能喪失原因対策分析」を確認することとする。


第 1.15-1 図 機能喪失原因対策分析 (補足)

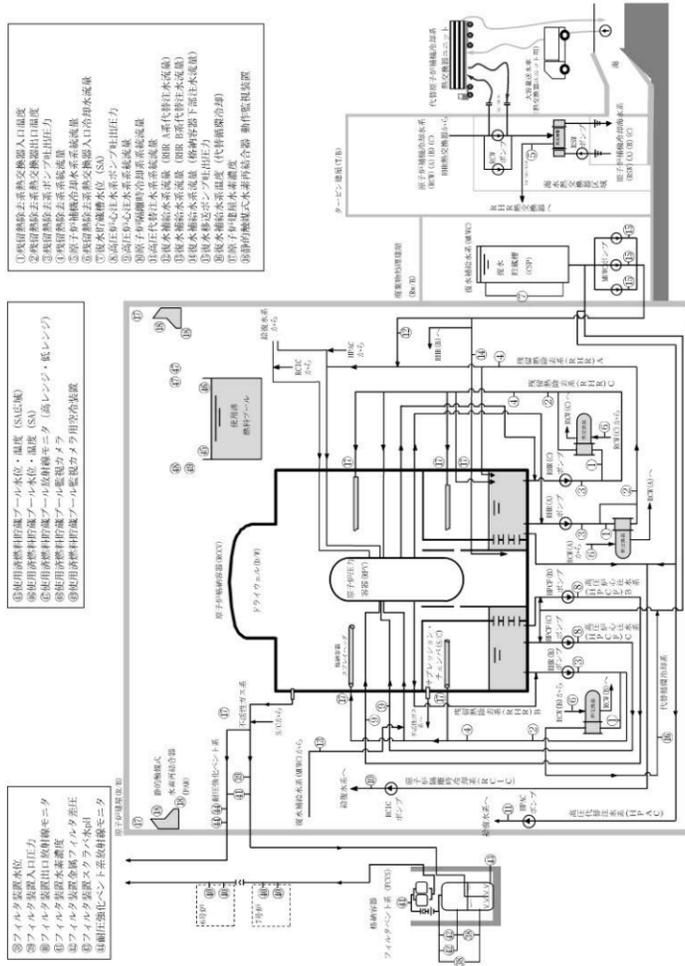

第 1.15.3 図 主要設備 概略系統図 (1/3)

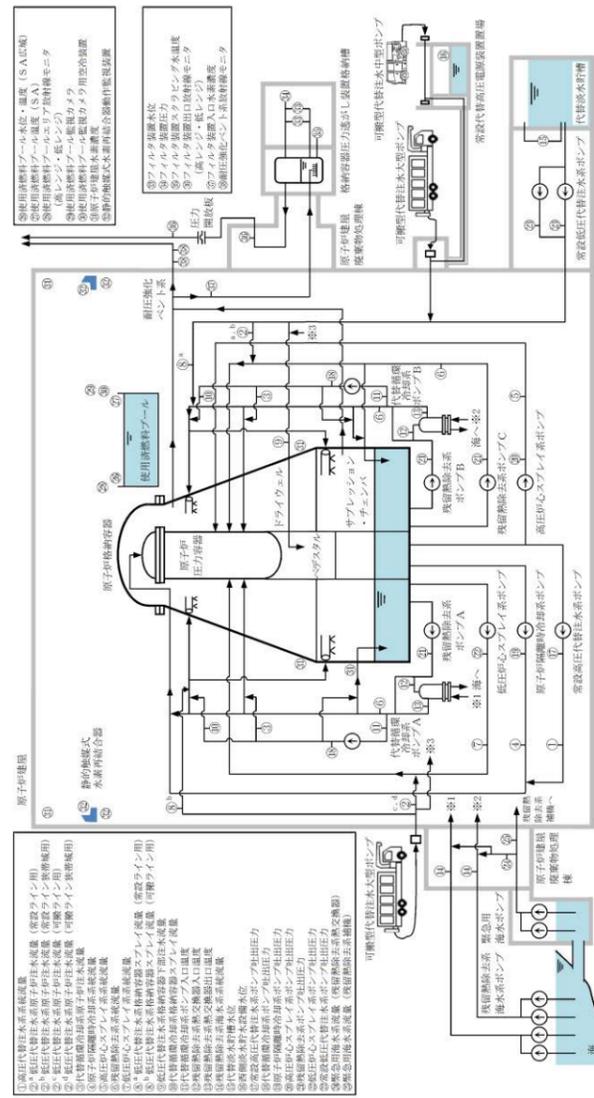


第 1.15-3 図 主要設備 系統概要図 (1/3)

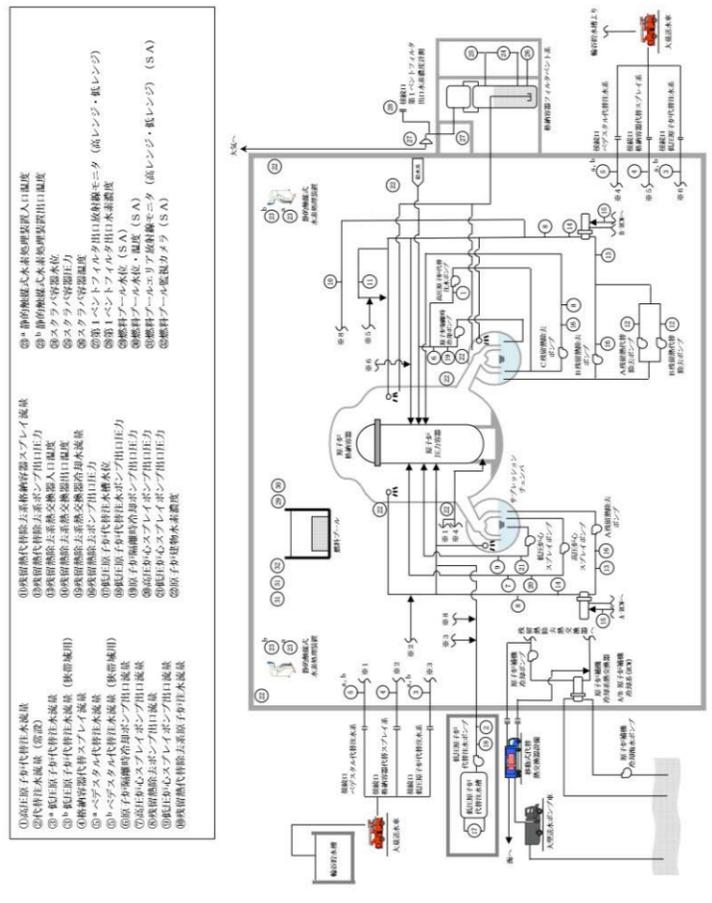

第 1.15-3 図 主要設備 概略系統図 (1/3)


備考
 ・設備の相違
 【柏崎6/7, 東海第二】
 設計方針の相違による系統構成の相違

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
 設計方針の相違による系統構成の相違

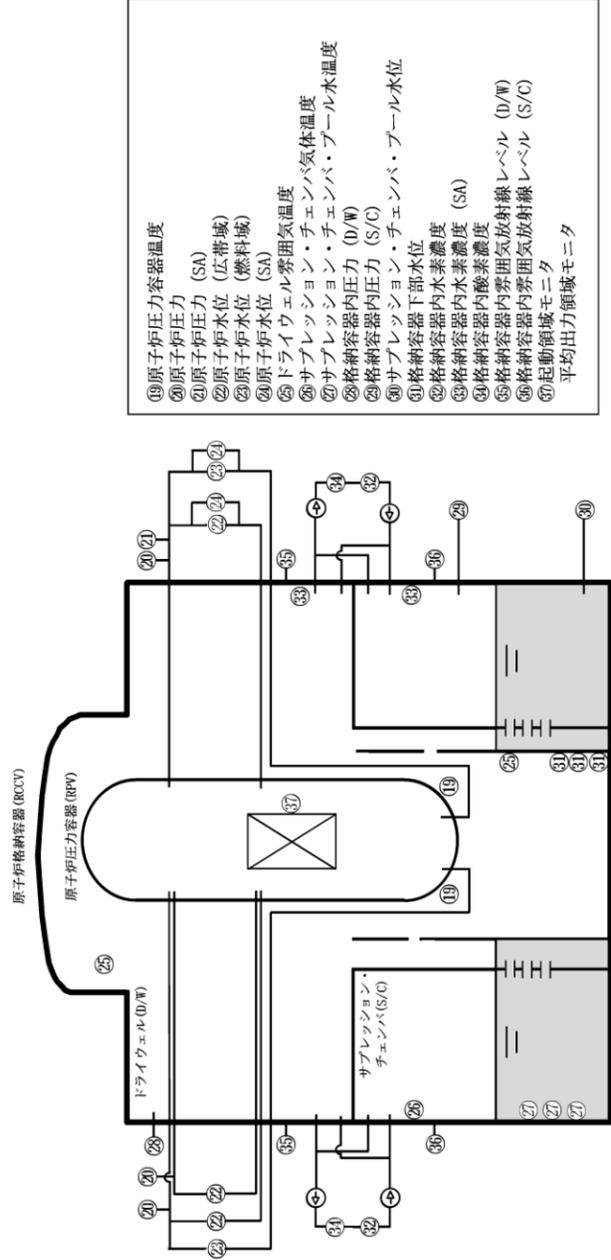


- ①9 原子炉圧力容器温度
- ②0 原子炉圧力 (SA)
- ②1 原子炉圧力 (広帯域)
- ②2 原子炉水位 (燃料域)
- ②3 原子炉水位 (SA)
- ②4 ドライウエル雰囲気温度
- ②5 サプレッション・チェンバ・プールの温度
- ②6 格納容器内圧力 (D/W)
- ②7 サプレッション・チェンバ・プールの水位
- ②8 格納容器下部水位
- ②9 格納容器内水素濃度 (SA)
- ③0 格納容器内酸素濃度
- ③1 格納容器内雰囲気放射線レベル (D/W)
- ③2 格納容器内雰囲気放射線レベル (S/C)
- ③3 起動領域モニタ
- ③4 平均出力領域モニタ

第 1.15.3 図 主要設備 概略系統図 (2/3)

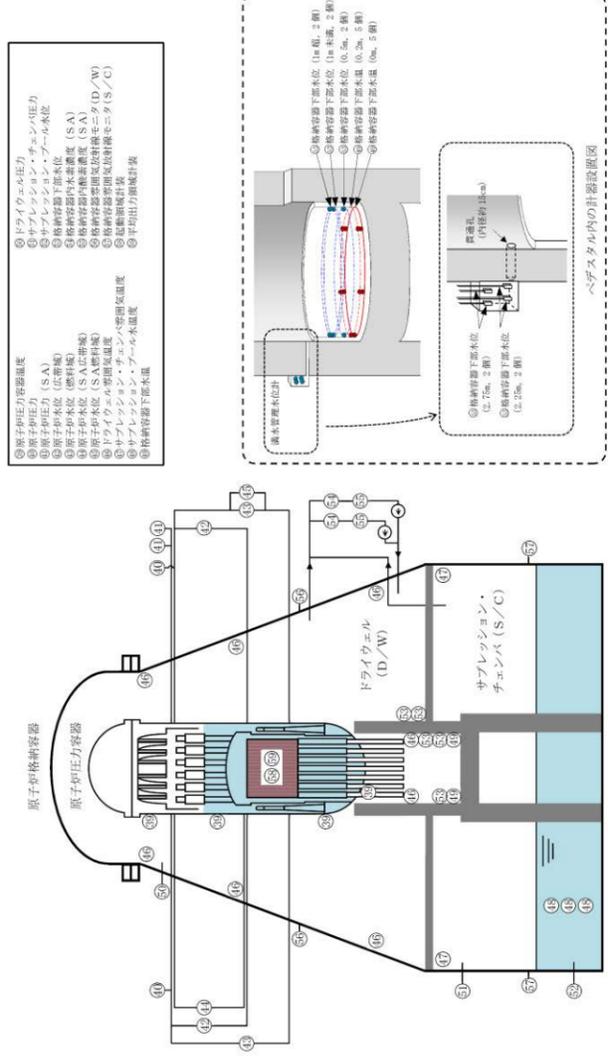


- ③3 原子炉圧力容器温度
- ③4 サプレッション・チェンバ・プールの圧力
- ③5 サプレッション・チェンバ・プールの水位
- ③6 格納容器内水素濃度 (SA)
- ③7 格納容器内酸素濃度 (SA)
- ③8 格納容器内雰囲気放射線モニタ (D/W)
- ③9 格納容器内雰囲気放射線モニタ (S/C)
- ④0 起動領域計装
- ④1 平均出力領域計装

第 1.15-3 図 主要設備 系統概要図 (2/3)

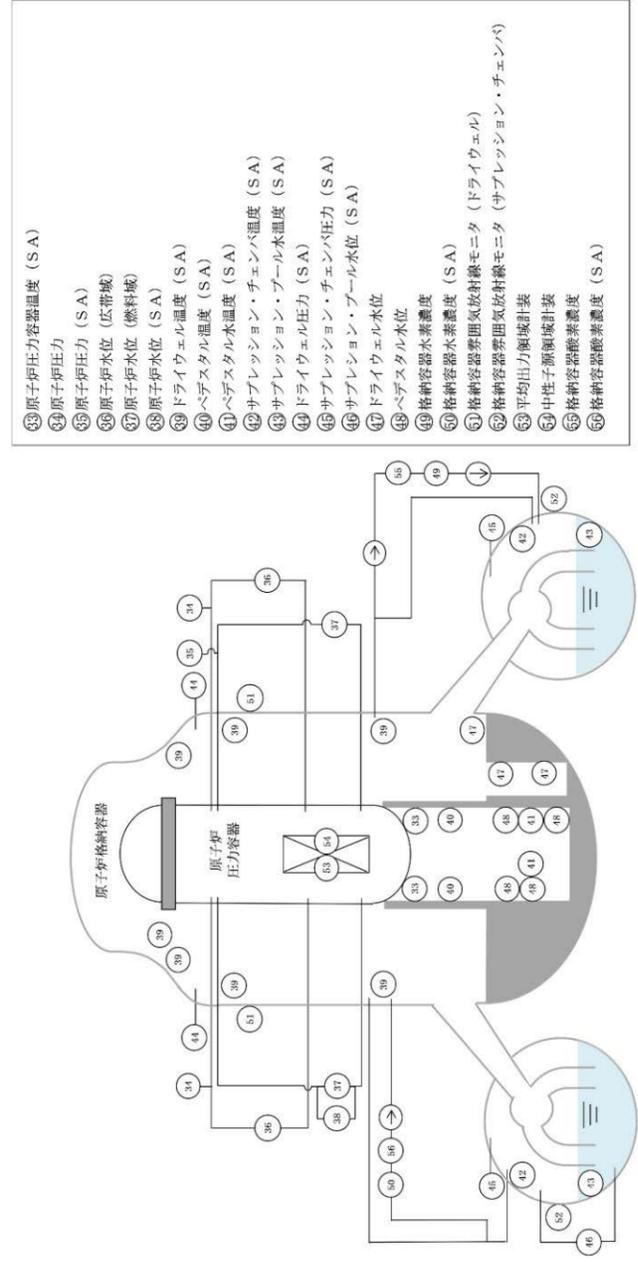


- ③3 原子炉圧力容器温度 (SA)
- ③4 原子炉圧力 (SA)
- ③5 原子炉水位 (広帯域)
- ③6 原子炉水位 (燃料域)
- ③7 原子炉水位 (SA)
- ③8 ドライウエル温度 (SA)
- ③9 ドライウエル温度 (SA)
- ④0 ベデスタル温度 (SA)
- ④1 サプレッション・チェンバ温度 (SA)
- ④2 サプレッション・プールの温度 (SA)
- ④3 サプレッション・プールの圧力 (SA)
- ④4 サプレッション・プールの水位 (SA)
- ④5 ドライウエル水位
- ④6 ベデスタル水位
- ④7 格納容器水素濃度
- ④8 格納容器酸素濃度 (SA)
- ④9 格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル)
- ⑤0 格納容器雰囲気放射線モニタ (サプレッション・チェンバ)
- ⑤1 平均出力領域計装
- ⑤2 中性子源領域計装
- ⑤3 格納容器酸素濃度
- ⑤4 格納容器酸素濃度 (SA)

第 1.15-3 図 主要設備 概略系統図 (2/3)

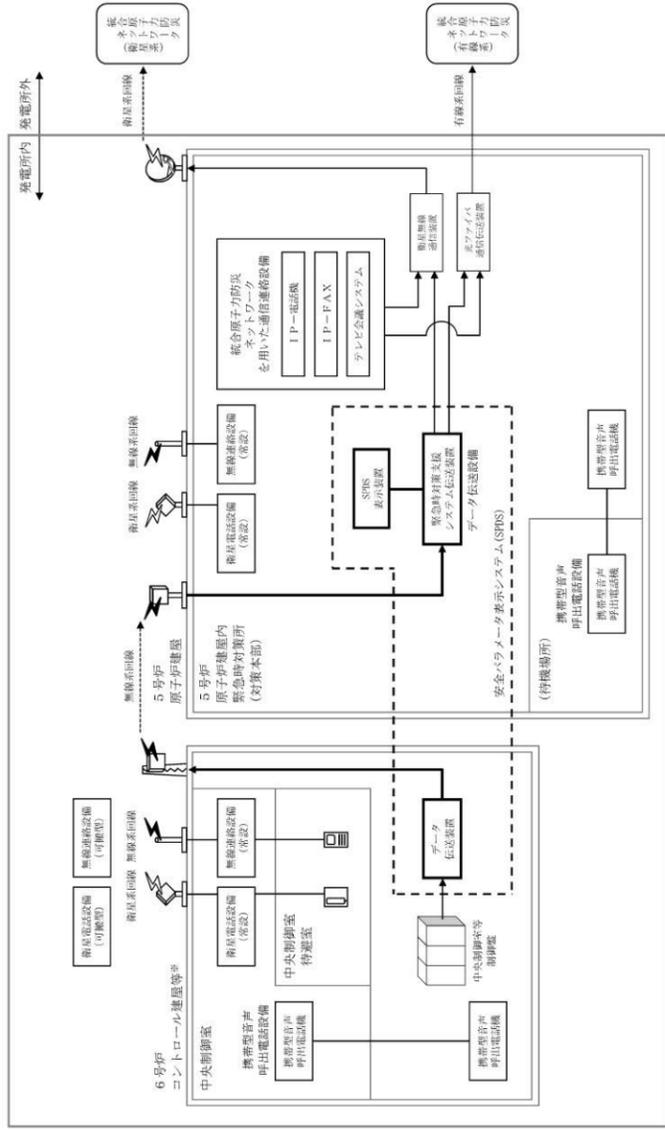


第 1.15-3 図 主要設備 概略系統図 (3/3)

※: 7号炉と同様

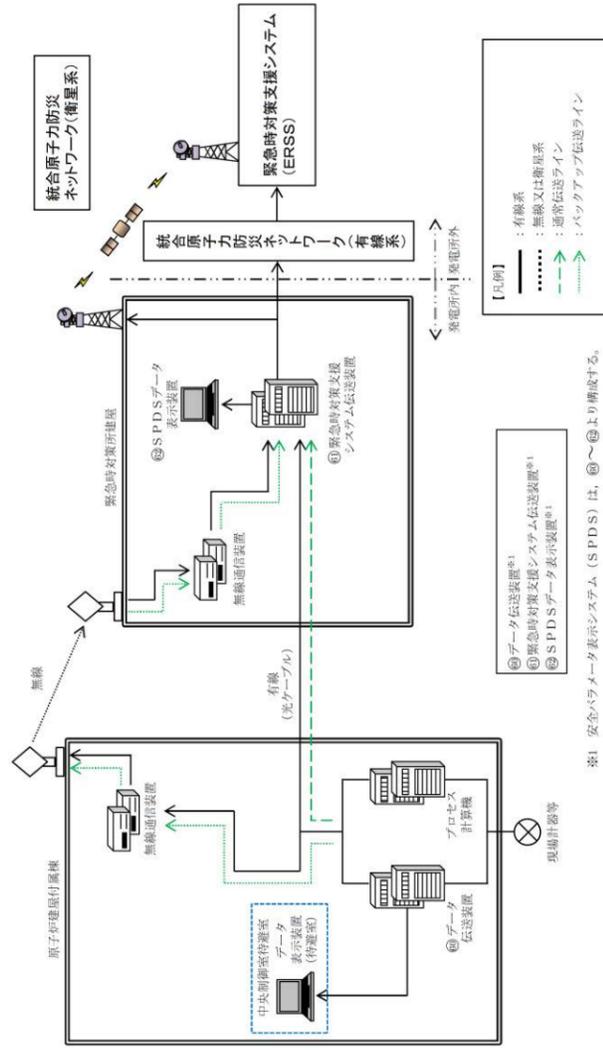


第 1.15-3 図 主要設備 系統概要図 (3/3)

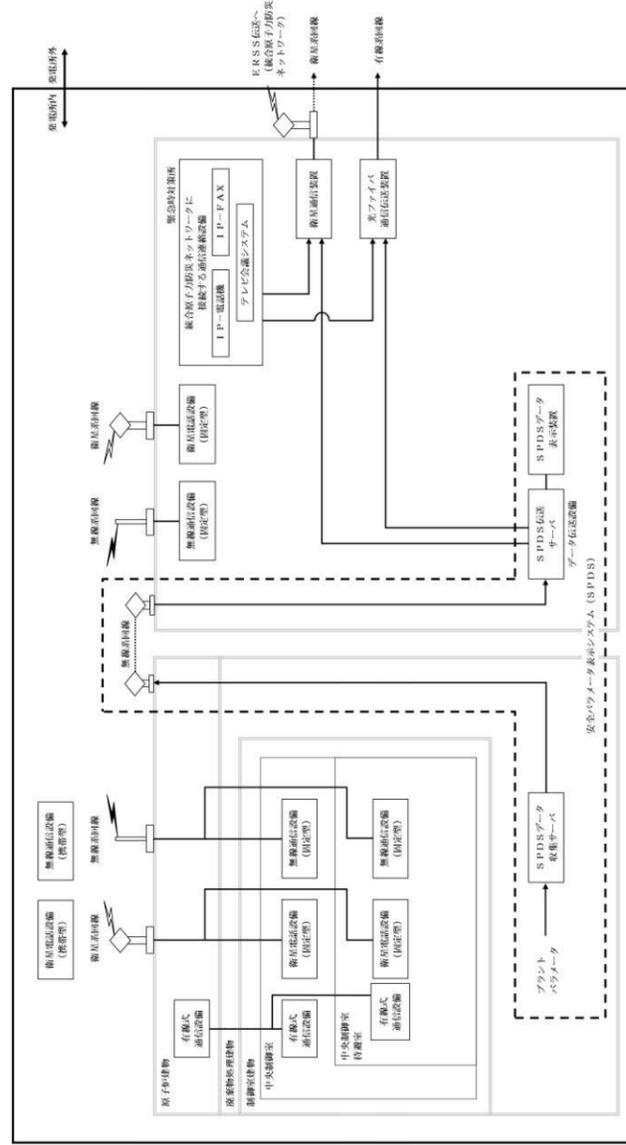


第 1.15-3 図 主要設備 概略系統図 (3/3)

備考


・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
設計方針の相違による系統構成の相違

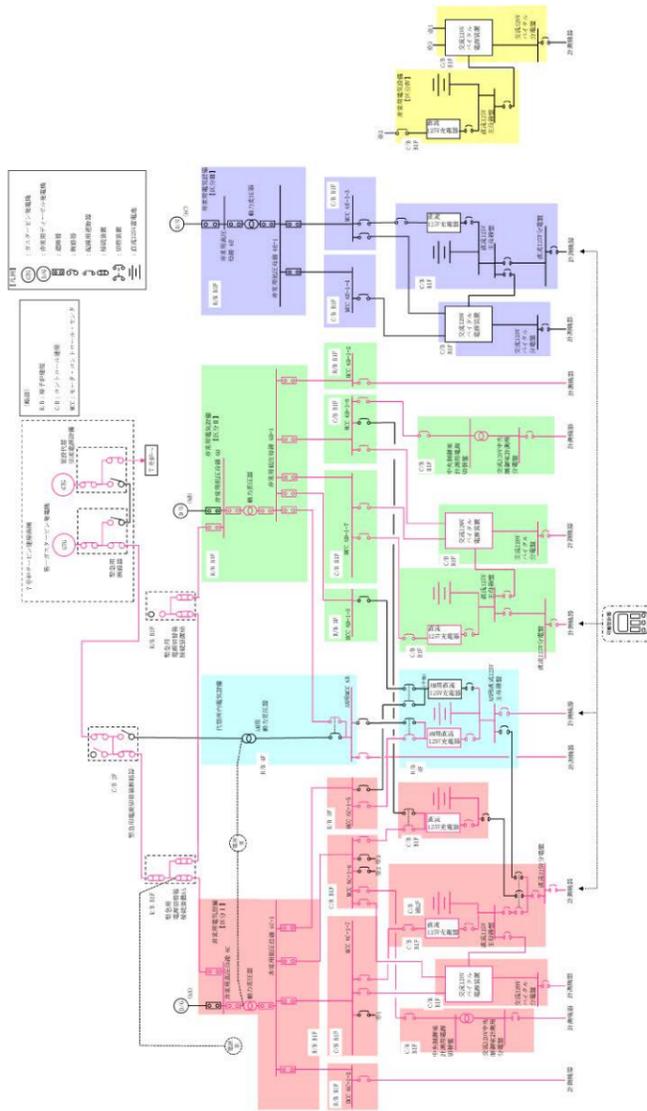

第 1.15-4 図 6号炉 計器の電源構成図

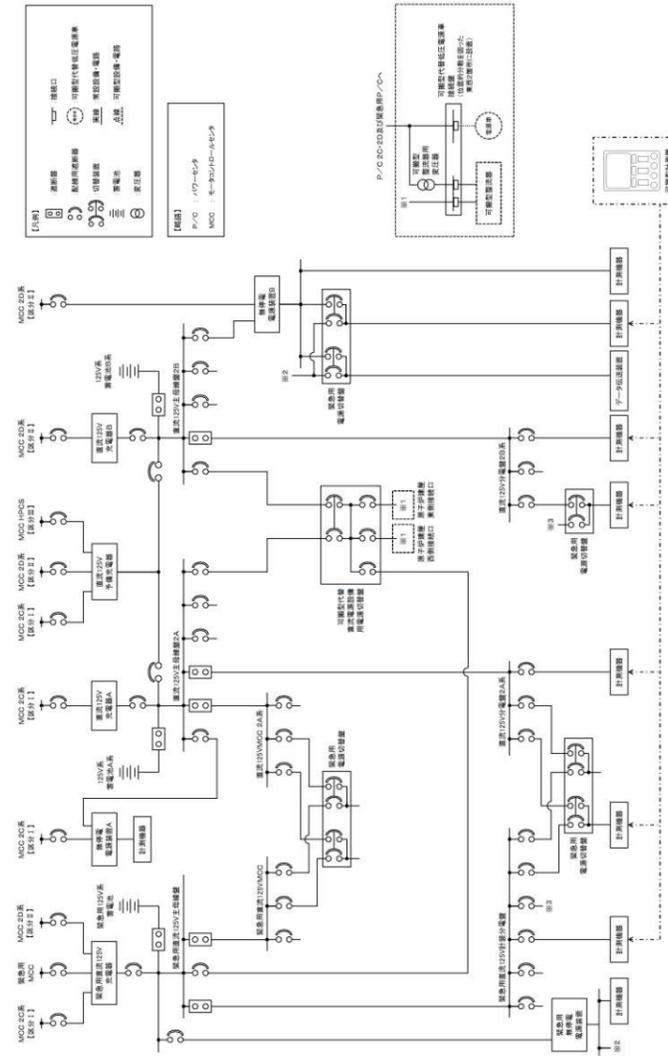


第 1.15-4 図 計器の電源構成図 (直流電源) (1 / 3)

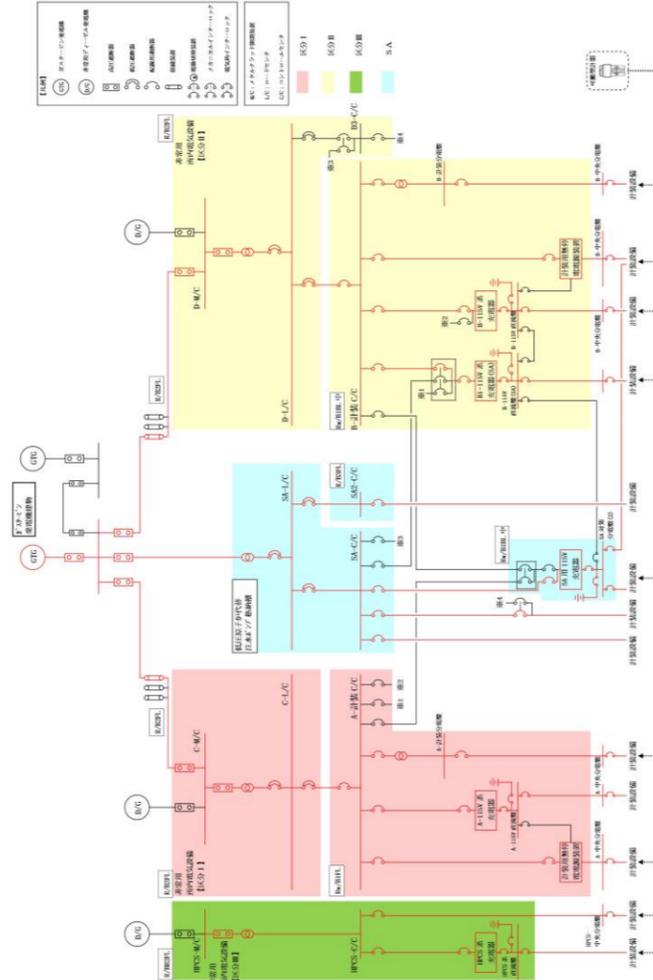


第 1.15-4 図 計器の電源構成図

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
設計方針の相違による系統構成の相違

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
 設計方針の相違による系統構成の相違

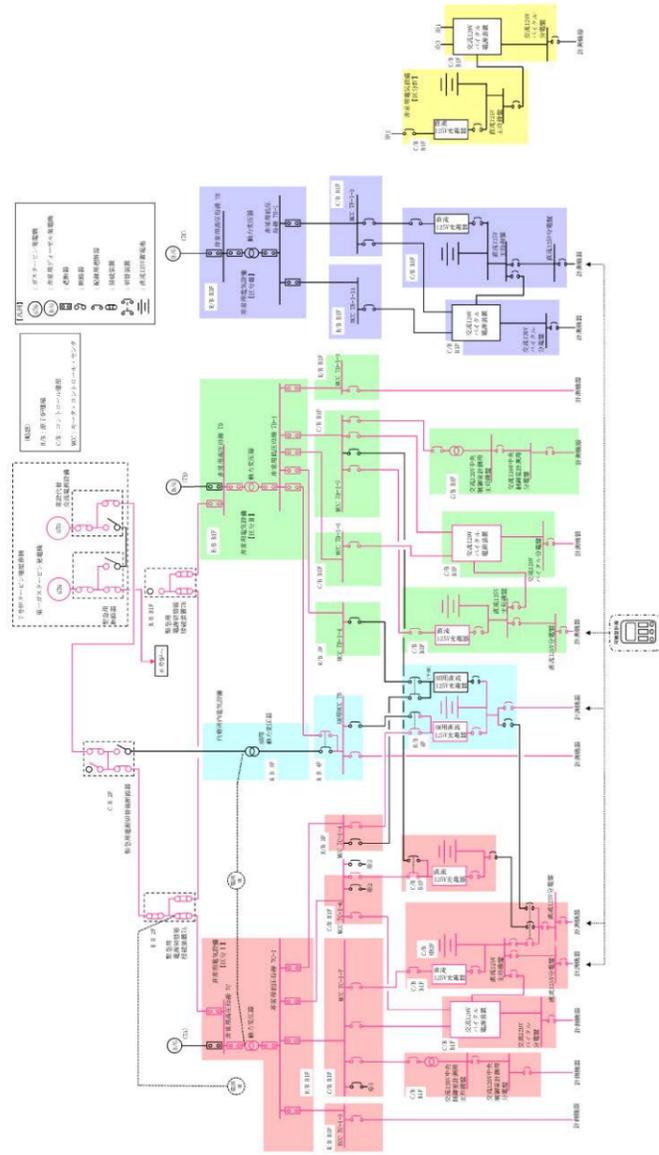

第 1.15.4 図 7号炉 計器の電源構成図

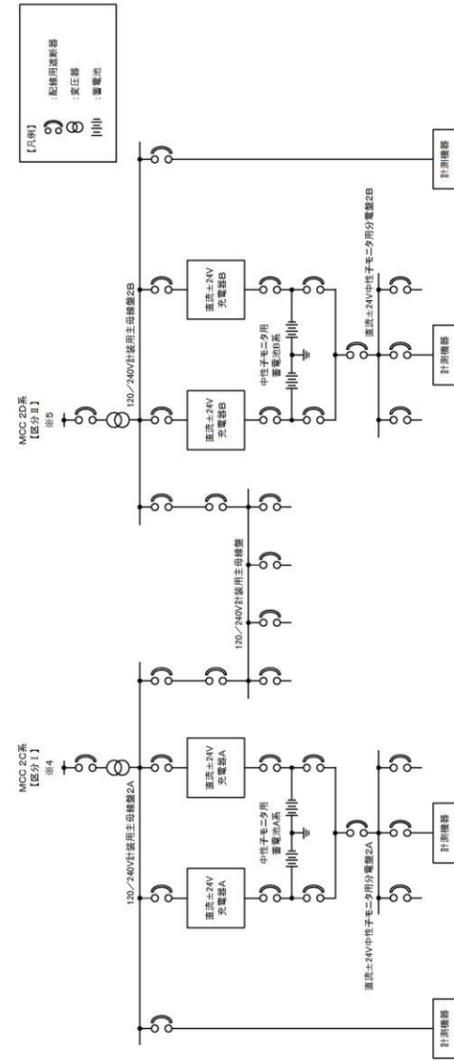

第 1.15-4 図 計器の電源構成図 (直流電源) (2/3)

手順の項目	要員(数)	経過時間(分)	備考
	中央制御室運転員A, B	2	18
可搬型計測器によるパラメータ確認 (中央制御室での接続)		接続開始 ▽ 1測定点あたり、10分(接続、測定のみ) 接続完了、計測開始	

中央制御室での可搬型計測器接続

手順の項目	要員(数)	経過時間(分)	備考
	現場運転員C, D	2	18
可搬型計測器によるパラメータ確認 (現場での接続)		接続開始 ▽ 移動 1測定点あたり、10分(接続、測定のみ) 接続完了、計測開始 ▽	

現場での可搬型計測器接続

第 1.15.5 図 可搬型計測器による監視パラメータ計測タイムチャート

手順の項目	要員(数)	経過時間(分)	備考
	重大事故等 対応要員	2	90
可搬型計測器によるパラメータ確認		接続開始 ▽53分 移動 1測定点あたり10分 (接続、測定のみ) 接続完了、計測開始 ▽63分	

第 1.15-5 図 可搬型計測器による監視パラメータ計測タイムチャート

手順の項目	要員(数)	経過時間(分)	備考
	現場運転員B, C	2	21
可搬型計測器によるパラメータ確認		20分 接続完了、計測開始 ▽ 移動 1測定点あたり10分 (接続、測定のみ) ↑	

第 1.15-5 図 可搬型計測器によるパラメータ計測タイムチャート

- ・体制及び運用の相違
- 【柏崎 6/7, 東海第二】
- ⑮, ⑯の相違

審査基準、基準規則と対処設備との対応表(2/2)

重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段				自主対策					
機能	機器名称	既設 新設	解釈 対応番号	機能	機器名称	常設 可設	必要時間内に 使用可能か	対応可能な人数 で使用可能か	備考
他チャンネル による計測	主要パラメータの他 チャンネルの重要計器	既設 新設	① ② ③ ④ ⑤	他チャンネル による計測	主要パラメータの他チャ ンネルの常用計器	常設	-	-	-
	-	-			-	-	-	-	-
代替パラメータ による推定	重要代替計器	既設 新設	① ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	代替パラメータ による推定	常用代替計器	常設	-	-	-
	-	-			-	-	-	-	-
可搬型計測器 による計測	可搬型計測器	新設	① ⑥ ⑦	-	-	-	-	-	-
	-	-			-	-	-	-	-
代替電源(直電) からの給電	所内蓄電式直流電源設 備	既設 新設	① ⑥ ⑦	代替電源(直電) からの給電	直流給電車及び 可搬型代替交流電源設備	可設	-	-	手順は「1.14 電源の確保に 関する手順 等」にて整備 する。
	可搬型直流電源設備	新設			-	-	-	-	
代替電源(交流) からの給電	常設代替交流電源設備	新設	① ⑥ ⑦	代替電源(交流) からの給電	第二代替交流電源設備	常設	-	-	-
	可搬型代替交流電源設備	新設			-	-	-	-	-
パラメータ 記録	安全パラメータ表示シ ステム(SPDS)(デー タ伝送装置、緊急時 対策支援システム伝送装 置、SPDS表示装置)	既設 新設	① ⑤ ⑦ ⑩	パラメータ 記録	プロセス計算機	常設	-	1名	自主対策とする 理由は本文 参照
	-	-			-	-	-	-	-

審査基準、基準規則と対処設備との対応表(2/4)

重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段					自主対策設備	
手段	機器名称	既設 新設	解釈 対応番号	備考	手段	機器名称
他チャンネル による計測	主要パラメータの他チャ ンネルの重要計器	既設 新設	① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧	-	他チャンネル による計測	主要パラメータの他チャ ンネルの常用計器
代替パラメータ による推定	重要代替計器	既設 新設	① ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩	-	代替パラメータ による推定	常用代替計器
可搬型計測器 による計測	可搬型計測器	新設	① ⑥ ⑦	-	-	-
代替電源(直電) からの給電	常設代替交流電源設備	新設	① ⑥ ⑦	-	-	-
代替電源(直電) からの給電	可搬型代替交流電源設備	新設		-	-	-
代替電源(交流) からの給電	所内常設直流電源設備	新設	① ⑥ ⑦	-	-	-
代替電源(交流) からの給電	常設代替直流電源設 備	新設		-	-	-
代替電源(交流) からの給電	可搬型直流電源設備	新設		-	-	-
パラメータ 記録	安全パラメータ表示シ ステム(SPDS) (データ伝送装置、緊急 時対策支援システム伝送 装置、SPDSデータ表示 装置)	新設	① ⑤ ⑦ ⑩	-	パラメータ 記録	プロセス計算機 記録計

審査基準、基準規則と対処設備との対応表(2/5)

重大事故等対処設備を使用した手段 審査基準の要求に適合するための手段				自主対策					
機能	機器名称	既設 新設	解釈 対応番号	機能	機器名称	常設 可設	必要時間内に 使用可能か	対応可能な人数 で使用可能か	備考
他チャンネル による計測	主要パラメータの他 チャンネルの重要計 器	既設 新設	① ② ③ ④ ⑤	他チャンネル による計測	主要パラメータの他 チャンネルの常用計 器	常設	-	-	-
	-	-			-	-	-	-	-
代替パラメータ による推定	重要代替計器	既設 新設	① ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨	代替パラメータ による推定	常用代替計器	常設	-	-	-
	-	-			-	-	-	-	-
可搬型計測器 による計測	可搬型計測器	新設	① ⑥ ⑦	-	-	-	-	-	-
	-	-			-	-	-	-	-
代替電源(直電) からの給電	所内常設蓄電式直流 電源設備	新設	① ⑥ ⑦	代替電源(直電) からの給電	直流給電車及び可 搬型代替交流電源設 備	可設	-	-	手順は「1.14 電源の確保に 関する手順等」 にて整備する。
	常設代替直流電源設 備	新設			-	-	-		
	可搬型直流電源設備	新設			-	-	-	-	
代替電源(交流) からの給電	常設代替交流電源設 備	新設	① ⑥ ⑦	代替電源(交流) からの給電	-	-	-	-	-
	可搬型代替交流電源 設備	新設			-	-	-	-	
	-	-			-	-	-	-	
パラメータ 記録	安全パラメータ表示 システム(SPDS) (SPDSデータ取 集サーバ、SPDS伝 送サーバ、SPDSデ ータ表示装置)	新設	① ⑤ ⑦ ⑩	パラメータ 記録	運転監視用計算機 中央性審査記録計	常設	-	-	自主対策 とする理 由は本文 参照
	-	-			-	-	-	-	-

・設備の相違
【柏崎6/7】
②, ⑤, ⑩の相違
島根2号炉は、運転
監視用計算機が自動で
帳票印刷するため、中
央制御室運転員による
帳票印刷の操作手順書
の記載なし
【東海第二】
③の相違

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考																								
	<p style="text-align: center;">審査基準, 基準規則と対処設備との対応表 (3/4)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">技術的能力審査基準 (1.15)</th> <th style="width: 50%;">適合方針</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 【要求事項】 発電用原子炉設置者において、重大事故等が発生し、計測機器（非常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 </td> <td> 重大事故等が発生し、計測機器（非常用のものを含む。）の故障等により、当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合に、当該パラメータの推定に有効な情報を把握するため、計器の故障時の対応、計器の計測範囲を超えた場合への対応、計器電源の喪失時の対応、計測結果を記録する手順等を整備する。 </td> </tr> <tr> <td> 【解釈】 1 「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。なお、「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ」とは、事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を意味する。 </td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td> a) 設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明確化すること。（最高計測可能温度等） </td> <td> 当該重大事故等に対処するために監視することが必要な重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備（重大事故等対処設備）は、設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態を把握するための能力（設計基準最大値、計測範囲、個数、耐震性、使用電源）を明確化する。 なお、重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの把握能力を第1.15-2表に示す。 </td> </tr> <tr> <td> b) 発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合の発電用原子炉施設の状態を推定すること。 i) 原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位を推定すること。 ii) 原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を推定すること。 iii) 推定するために必要なパラメータについて、複数のパラメータの中から確からしさを考慮し、優先順位を定めておくこと。 </td> <td> 重要監視パラメータ又は有効監視パラメータ（原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量等）の計測が困難になった場合又は計測範囲を超えた場合は、当該パラメータの他チャンネルによる計測、代替パラメータによる推定及び可搬型計測器により計測する手順を整備する。 また、重要代替監視パラメータが複数ある場合は、推定する重要監視パラメータとの関係性、検出器の種類及び使用環境条件を踏まえた確からしさを考慮し、優先順位を定める。 </td> </tr> </tbody> </table>	技術的能力審査基準 (1.15)	適合方針	【要求事項】 発電用原子炉設置者において、重大事故等が発生し、計測機器（非常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。	重大事故等が発生し、計測機器（非常用のものを含む。）の故障等により、当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合に、当該パラメータの推定に有効な情報を把握するため、計器の故障時の対応、計器の計測範囲を超えた場合への対応、計器電源の喪失時の対応、計測結果を記録する手順等を整備する。	【解釈】 1 「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。なお、「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ」とは、事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を意味する。	-	a) 設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明確化すること。（最高計測可能温度等）	当該重大事故等に対処するために監視することが必要な重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備（重大事故等対処設備）は、設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態を把握するための能力（設計基準最大値、計測範囲、個数、耐震性、使用電源）を明確化する。 なお、重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの把握能力を第1.15-2表に示す。	b) 発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合の発電用原子炉施設の状態を推定すること。 i) 原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位を推定すること。 ii) 原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を推定すること。 iii) 推定するために必要なパラメータについて、複数のパラメータの中から確からしさを考慮し、優先順位を定めておくこと。	重要監視パラメータ又は有効監視パラメータ（原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量等）の計測が困難になった場合又は計測範囲を超えた場合は、当該パラメータの他チャンネルによる計測、代替パラメータによる推定及び可搬型計測器により計測する手順を整備する。 また、重要代替監視パラメータが複数ある場合は、推定する重要監視パラメータとの関係性、検出器の種類及び使用環境条件を踏まえた確からしさを考慮し、優先順位を定める。	<p style="text-align: center;">審査基準, 基準規則と対処設備との対応表 (3/5)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">技術的能力審査基準 (1.15)</th> <th style="width: 50%;">適合方針</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> 【要求事項】 発電用原子炉設置者において、重大事故等が発生し、計測機器（非常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。 </td> <td> 重大事故等が発生し、計測機器（非常用のものを含む。）の故障等により、当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合に、当該パラメータの推定に有効な情報を把握するため、計器の故障時の対応、計器の計測範囲を超えた場合への対応、計器電源の喪失時の対応、計測結果を記録する手順等を整備する。 </td> </tr> <tr> <td> 【解釈】 1 「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合においても当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。なお、「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ」とは、事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を意味する。 </td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> <tr> <td> a) 設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明確化すること。（最高計測可能温度等） </td> <td> 当該重大事故等に対処するために監視することが必要な重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備（重大事故等対処設備）は、設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態を把握するための能力（設計基準最大値、計測範囲、個数、耐震性、使用電源）を明確化する。 なお、重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの把握能力を第1.15-2表に示す。 </td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">審査基準, 基準規則と対処設備との対応表 (4/5)</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">技術的能力審査基準 (1.15)</th> <th style="width: 50%;">適合方針</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> b) 発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合の発電用原子炉施設の状態を推定すること。 i) 原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位を推定すること。 ii) 原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を推定すること。 iii) 推定するために必要なパラメータについて、複数のパラメータの中から確からしさを考慮し、優先順位を定めておくこと。 </td> <td> 重要監視パラメータ又は有効監視パラメータ（原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量等）の計測が困難になった場合又は計測範囲を超えた場合は、当該パラメータの他チャンネルによる計測、代替パラメータによる推定及び可搬型計測器により計測する手順を整備する。 また、重要代替監視パラメータが複数ある場合は、推定する重要監視パラメータとの関係性、検出器の種類及び使用環境条件を踏まえた確からしさを考慮し、優先順位を定める。 なお、代替パラメータの優先順位及び推定方法を第1.15-3表に示す。 </td> </tr> <tr> <td> c) 原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定される重大事故等への対応に必要なパラメータが計測又は監視及び記録ができること。 </td> <td> 原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定される重大事故等への対応に必要な重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測結果を安全パラメータ表示システム（SPDS）及びデータ表示装置により計測又は監視及び記録する手順を整備する。 また、複数の計測結果を計算により推定するパラメータの値、現場操作時のみ監視する現場の指示値及び可搬型計測器により計測した値（換算表を用いた換算結果）を記録用紙に記録する手順を整備する。 </td> </tr> </tbody> </table>	技術的能力審査基準 (1.15)	適合方針	【要求事項】 発電用原子炉設置者において、重大事故等が発生し、計測機器（非常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。	重大事故等が発生し、計測機器（非常用のものを含む。）の故障等により、当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合に、当該パラメータの推定に有効な情報を把握するため、計器の故障時の対応、計器の計測範囲を超えた場合への対応、計器電源の喪失時の対応、計測結果を記録する手順等を整備する。	【解釈】 1 「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合においても当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。なお、「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ」とは、事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を意味する。	-	a) 設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明確化すること。（最高計測可能温度等）	当該重大事故等に対処するために監視することが必要な重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備（重大事故等対処設備）は、設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態を把握するための能力（設計基準最大値、計測範囲、個数、耐震性、使用電源）を明確化する。 なお、重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの把握能力を第1.15-2表に示す。	技術的能力審査基準 (1.15)	適合方針	b) 発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合の発電用原子炉施設の状態を推定すること。 i) 原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位を推定すること。 ii) 原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を推定すること。 iii) 推定するために必要なパラメータについて、複数のパラメータの中から確からしさを考慮し、優先順位を定めておくこと。	重要監視パラメータ又は有効監視パラメータ（原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量等）の計測が困難になった場合又は計測範囲を超えた場合は、当該パラメータの他チャンネルによる計測、代替パラメータによる推定及び可搬型計測器により計測する手順を整備する。 また、重要代替監視パラメータが複数ある場合は、推定する重要監視パラメータとの関係性、検出器の種類及び使用環境条件を踏まえた確からしさを考慮し、優先順位を定める。 なお、代替パラメータの優先順位及び推定方法を第1.15-3表に示す。	c) 原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定される重大事故等への対応に必要なパラメータが計測又は監視及び記録ができること。	原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定される重大事故等への対応に必要な重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測結果を安全パラメータ表示システム（SPDS）及びデータ表示装置により計測又は監視及び記録する手順を整備する。 また、複数の計測結果を計算により推定するパラメータの値、現場操作時のみ監視する現場の指示値及び可搬型計測器により計測した値（換算表を用いた換算結果）を記録用紙に記録する手順を整備する。	<p>・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉の適合方針を審査基準, 基準規則と対処設備との対応表(3/5), (4/5), (5/5)にて記載</p> <p>・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2号炉の適合方針を審査基準, 基準規則と対処設備との対応表(3/5), (4/5), (5/5)にて記載 ・設備の相違 【東海第二】 ⑱の相違</p>
技術的能力審査基準 (1.15)	適合方針																										
【要求事項】 発電用原子炉設置者において、重大事故等が発生し、計測機器（非常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。	重大事故等が発生し、計測機器（非常用のものを含む。）の故障等により、当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合に、当該パラメータの推定に有効な情報を把握するため、計器の故障時の対応、計器の計測範囲を超えた場合への対応、計器電源の喪失時の対応、計測結果を記録する手順等を整備する。																										
【解釈】 1 「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。なお、「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ」とは、事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を意味する。	-																										
a) 設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明確化すること。（最高計測可能温度等）	当該重大事故等に対処するために監視することが必要な重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備（重大事故等対処設備）は、設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態を把握するための能力（設計基準最大値、計測範囲、個数、耐震性、使用電源）を明確化する。 なお、重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの把握能力を第1.15-2表に示す。																										
b) 発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合の発電用原子炉施設の状態を推定すること。 i) 原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位を推定すること。 ii) 原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を推定すること。 iii) 推定するために必要なパラメータについて、複数のパラメータの中から確からしさを考慮し、優先順位を定めておくこと。	重要監視パラメータ又は有効監視パラメータ（原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量等）の計測が困難になった場合又は計測範囲を超えた場合は、当該パラメータの他チャンネルによる計測、代替パラメータによる推定及び可搬型計測器により計測する手順を整備する。 また、重要代替監視パラメータが複数ある場合は、推定する重要監視パラメータとの関係性、検出器の種類及び使用環境条件を踏まえた確からしさを考慮し、優先順位を定める。																										
技術的能力審査基準 (1.15)	適合方針																										
【要求事項】 発電用原子炉設置者において、重大事故等が発生し、計測機器（非常用のものを含む。）の故障により当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合において当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために必要な手順等が適切に整備されているか、又は整備される方針が適切に示されていること。	重大事故等が発生し、計測機器（非常用のものを含む。）の故障等により、当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合に、当該パラメータの推定に有効な情報を把握するため、計器の故障時の対応、計器の計測範囲を超えた場合への対応、計器電源の喪失時の対応、計測結果を記録する手順等を整備する。																										
【解釈】 1 「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータを計測することが困難となった場合においても当該パラメータを推定するために有効な情報を把握するために必要な手順等」とは、以下に掲げる措置又はこれらと同等以上の効果を有する措置を行うための手順等をいう。なお、「当該重大事故等に対処するために監視することが必要なパラメータ」とは、事業者が検討すべき炉心損傷防止対策及び格納容器破損防止対策を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を意味する。	-																										
a) 設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態の把握能力を明確化すること。（最高計測可能温度等）	当該重大事故等に対処するために監視することが必要な重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを計測する設備（重大事故等対処設備）は、設計基準を超える状態における発電用原子炉施設の状態を把握するための能力（設計基準最大値、計測範囲、個数、耐震性、使用電源）を明確化する。 なお、重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの把握能力を第1.15-2表に示す。																										
技術的能力審査基準 (1.15)	適合方針																										
b) 発電用原子炉施設の状態の把握能力（最高計測可能温度等）を超えた場合の発電用原子炉施設の状態を推定すること。 i) 原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位を推定すること。 ii) 原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を推定すること。 iii) 推定するために必要なパラメータについて、複数のパラメータの中から確からしさを考慮し、優先順位を定めておくこと。	重要監視パラメータ又は有効監視パラメータ（原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量等）の計測が困難になった場合又は計測範囲を超えた場合は、当該パラメータの他チャンネルによる計測、代替パラメータによる推定及び可搬型計測器により計測する手順を整備する。 また、重要代替監視パラメータが複数ある場合は、推定する重要監視パラメータとの関係性、検出器の種類及び使用環境条件を踏まえた確からしさを考慮し、優先順位を定める。 なお、代替パラメータの優先順位及び推定方法を第1.15-3表に示す。																										
c) 原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定される重大事故等への対応に必要なパラメータが計測又は監視及び記録ができること。	原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定される重大事故等への対応に必要な重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測結果を安全パラメータ表示システム（SPDS）及びデータ表示装置により計測又は監視及び記録する手順を整備する。 また、複数の計測結果を計算により推定するパラメータの値、現場操作時のみ監視する現場の指示値及び可搬型計測器により計測した値（換算表を用いた換算結果）を記録用紙に記録する手順を整備する。																										

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7 号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2 号炉	備考																								
	<p style="text-align: center;"><u>審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (4 / 4)</u></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">技術的能力審査基準 (1.15)</th> <th style="width: 50%;">適合方針</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>なお、代替パラメータの優先順位及び推定方法を第1.15-3表に示す。</td> </tr> <tr> <td>c) 原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定される重大事故等の対応に必要なパラメータが計測又は監視及び記録できること。</td> <td>原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率等想定される重大事故等の対応に必要な重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測結果を安全パラメータ表示システム (SPDS) 及びデータ表示装置により計測又は監視及び記録する手順を整備する。 また、複数の計測結果を計算により推定するパラメータの値及び可搬型計測器により計測した値 (換算表等を用いた換算結果) を記録用紙に記録する手順を整備する。</td> </tr> <tr> <td>d) 直流電源喪失時に、特に重要なパラメータを計測又は監視を行う手順等 (テスター又は換算表等) を整備すること。</td> <td>監視する計器に供給する計器電源が喪失し、監視機能が喪失した場合に、代替電源設備として常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置、可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車並びに可搬型代替直流電源設備である可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器から、計器へ給電する手順を整備する。 また、代替電源設備が喪失し計測に必要な計器電源が喪失した場合は、特に重要なパラメータとして、重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを可搬型計測器により計測又は監視する手順を整備する。 なお、電源の供給に関する手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</td> </tr> </tbody> </table>	技術的能力審査基準 (1.15)	適合方針		なお、代替パラメータの優先順位及び推定方法を第1.15-3表に示す。	c) 原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定される重大事故等の対応に必要なパラメータが計測又は監視及び記録できること。	原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率等想定される重大事故等の対応に必要な重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測結果を安全パラメータ表示システム (SPDS) 及びデータ表示装置により計測又は監視及び記録する手順を整備する。 また、複数の計測結果を計算により推定するパラメータの値及び可搬型計測器により計測した値 (換算表等を用いた換算結果) を記録用紙に記録する手順を整備する。	d) 直流電源喪失時に、特に重要なパラメータを計測又は監視を行う手順等 (テスター又は換算表等) を整備すること。	監視する計器に供給する計器電源が喪失し、監視機能が喪失した場合に、代替電源設備として常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置、可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車並びに可搬型代替直流電源設備である可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器から、計器へ給電する手順を整備する。 また、代替電源設備が喪失し計測に必要な計器電源が喪失した場合は、特に重要なパラメータとして、重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを可搬型計測器により計測又は監視する手順を整備する。 なお、電源の供給に関する手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。	<p style="text-align: center;"><u>審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (4 / 5)</u></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">技術的能力審査基準 (1.15)</th> <th style="width: 50%;">適合方針</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>b) 発電用原子炉施設の状態の把握能力 (最高計測可能温度等) を超えた場合の発電用原子炉施設の状態を推定すること。</td> <td>重要監視パラメータ又は有効監視パラメータ (原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量等) の計測が困難になった場合又は計測範囲を超えた場合は、当該パラメータの他チャンネルによる計測、代替パラメータによる推定及び可搬型計測器により計測する手順を整備する。 また、重要代替監視パラメータが複数ある場合は、推定する重要監視パラメータとの関係性、検出器の種類及び使用環境条件を踏まえた確からしさを考慮し、優先順位を定める。 なお、代替パラメータの優先順位及び推定方法を第1.15-3表に示す。</td> </tr> <tr> <td>i) 原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位を推定すること。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ii) 原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を推定すること。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>iii) 推定するために必要なパラメータについて、複数のパラメータの中から確からしさを考慮し、優先順位を定めておくこと。</td> <td></td> </tr> <tr> <td>c) 原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定される重大事故等の対応に必要なパラメータが計測又は監視及び記録できること。</td> <td>原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率等想定される重大事故等の対応に必要な重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測結果を安全パラメータ表示システム (SPDS) 及びデータ表示装置により計測又は監視及び記録する手順を整備する。 また、複数の計測結果を計算により推定するパラメータの値、現場操作時のみ監視する現場の指示値及び可搬型計測器により計測した値 (換算表等を用いた換算結果) を記録用紙に記録する手順を整備する。</td> </tr> </tbody> </table> <p style="text-align: center;">【(4 / 5) の引用】</p> <p style="text-align: center;"><u>審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (5 / 5)</u></p> <table border="1" style="width: 100%;"> <thead> <tr> <th style="width: 50%;">技術的能力審査基準 (1.15)</th> <th style="width: 50%;">適合方針</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>d) 直流電源喪失時に、特に重要なパラメータを計測又は監視を行う手順等 (テスター又は換算表等) を整備すること。</td> <td>監視する計器に供給する計器電源が喪失し、監視機能が喪失した場合に、代替電源設備として常設代替交流電源設備であるガスタービン発電機、可搬型代替交流電源設備である高圧発電機車並びに可搬型直流電源設備である高圧発電機車、B1-115V 系充電器 (SA)、SA用 115V 系充電器、230V 系充電器 (常用) 又は可搬型直流電源設備に関連する自主対策設備である直流給電車から、計器へ給電する。 また、代替電源設備が喪失し計測に必要な計器電源が喪失した場合は、特に重要なパラメータとして、重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを可搬型計測器により計測又は監視する手順を整備する。 なお、電源の供給に関する手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。</td> </tr> </tbody> </table>	技術的能力審査基準 (1.15)	適合方針	b) 発電用原子炉施設の状態の把握能力 (最高計測可能温度等) を超えた場合の発電用原子炉施設の状態を推定すること。	重要監視パラメータ又は有効監視パラメータ (原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量等) の計測が困難になった場合又は計測範囲を超えた場合は、当該パラメータの他チャンネルによる計測、代替パラメータによる推定及び可搬型計測器により計測する手順を整備する。 また、重要代替監視パラメータが複数ある場合は、推定する重要監視パラメータとの関係性、検出器の種類及び使用環境条件を踏まえた確からしさを考慮し、優先順位を定める。 なお、代替パラメータの優先順位及び推定方法を第1.15-3表に示す。	i) 原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位を推定すること。		ii) 原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を推定すること。		iii) 推定するために必要なパラメータについて、複数のパラメータの中から確からしさを考慮し、優先順位を定めておくこと。		c) 原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定される重大事故等の対応に必要なパラメータが計測又は監視及び記録できること。	原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率等想定される重大事故等の対応に必要な重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測結果を安全パラメータ表示システム (SPDS) 及びデータ表示装置により計測又は監視及び記録する手順を整備する。 また、複数の計測結果を計算により推定するパラメータの値、現場操作時のみ監視する現場の指示値及び可搬型計測器により計測した値 (換算表等を用いた換算結果) を記録用紙に記録する手順を整備する。	技術的能力審査基準 (1.15)	適合方針	d) 直流電源喪失時に、特に重要なパラメータを計測又は監視を行う手順等 (テスター又は換算表等) を整備すること。	監視する計器に供給する計器電源が喪失し、監視機能が喪失した場合に、代替電源設備として常設代替交流電源設備であるガスタービン発電機、可搬型代替交流電源設備である高圧発電機車並びに可搬型直流電源設備である高圧発電機車、B1-115V 系充電器 (SA)、SA用 115V 系充電器、230V 系充電器 (常用) 又は可搬型直流電源設備に関連する自主対策設備である直流給電車から、計器へ給電する。 また、代替電源設備が喪失し計測に必要な計器電源が喪失した場合は、特に重要なパラメータとして、重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを可搬型計測器により計測又は監視する手順を整備する。 なお、電源の供給に関する手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。	<p>・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2 号炉の適合方針を審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (3 / 5), (4 / 5), (5 / 5) にて記載</p> <p>・記載表現の相違 【柏崎 6/7】 島根 2 号炉の適合方針を審査基準、基準規則と対処設備との対応表 (3 / 5), (4 / 5), (5 / 5) にて記載 ・設備の相違 【東海第二】 ③, ⑰の相違</p>
技術的能力審査基準 (1.15)	適合方針																										
	なお、代替パラメータの優先順位及び推定方法を第1.15-3表に示す。																										
c) 原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定される重大事故等の対応に必要なパラメータが計測又は監視及び記録できること。	原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率等想定される重大事故等の対応に必要な重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測結果を安全パラメータ表示システム (SPDS) 及びデータ表示装置により計測又は監視及び記録する手順を整備する。 また、複数の計測結果を計算により推定するパラメータの値及び可搬型計測器により計測した値 (換算表等を用いた換算結果) を記録用紙に記録する手順を整備する。																										
d) 直流電源喪失時に、特に重要なパラメータを計測又は監視を行う手順等 (テスター又は換算表等) を整備すること。	監視する計器に供給する計器電源が喪失し、監視機能が喪失した場合に、代替電源設備として常設代替交流電源設備である常設代替高圧電源装置、可搬型代替交流電源設備である可搬型代替低圧電源車並びに可搬型代替直流電源設備である可搬型代替低圧電源車及び可搬型整流器から、計器へ給電する手順を整備する。 また、代替電源設備が喪失し計測に必要な計器電源が喪失した場合は、特に重要なパラメータとして、重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを可搬型計測器により計測又は監視する手順を整備する。 なお、電源の供給に関する手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。																										
技術的能力審査基準 (1.15)	適合方針																										
b) 発電用原子炉施設の状態の把握能力 (最高計測可能温度等) を超えた場合の発電用原子炉施設の状態を推定すること。	重要監視パラメータ又は有効監視パラメータ (原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位並びに原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量等) の計測が困難になった場合又は計測範囲を超えた場合は、当該パラメータの他チャンネルによる計測、代替パラメータによる推定及び可搬型計測器により計測する手順を整備する。 また、重要代替監視パラメータが複数ある場合は、推定する重要監視パラメータとの関係性、検出器の種類及び使用環境条件を踏まえた確からしさを考慮し、優先順位を定める。 なお、代替パラメータの優先順位及び推定方法を第1.15-3表に示す。																										
i) 原子炉圧力容器内の温度、圧力及び水位を推定すること。																											
ii) 原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量を推定すること。																											
iii) 推定するために必要なパラメータについて、複数のパラメータの中から確からしさを考慮し、優先順位を定めておくこと。																											
c) 原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率など想定される重大事故等の対応に必要なパラメータが計測又は監視及び記録できること。	原子炉格納容器内の温度、圧力、水位、水素濃度及び放射線量率等想定される重大事故等の対応に必要な重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータの計測結果を安全パラメータ表示システム (SPDS) 及びデータ表示装置により計測又は監視及び記録する手順を整備する。 また、複数の計測結果を計算により推定するパラメータの値、現場操作時のみ監視する現場の指示値及び可搬型計測器により計測した値 (換算表等を用いた換算結果) を記録用紙に記録する手順を整備する。																										
技術的能力審査基準 (1.15)	適合方針																										
d) 直流電源喪失時に、特に重要なパラメータを計測又は監視を行う手順等 (テスター又は換算表等) を整備すること。	監視する計器に供給する計器電源が喪失し、監視機能が喪失した場合に、代替電源設備として常設代替交流電源設備であるガスタービン発電機、可搬型代替交流電源設備である高圧発電機車並びに可搬型直流電源設備である高圧発電機車、B1-115V 系充電器 (SA)、SA用 115V 系充電器、230V 系充電器 (常用) 又は可搬型直流電源設備に関連する自主対策設備である直流給電車から、計器へ給電する。 また、代替電源設備が喪失し計測に必要な計器電源が喪失した場合は、特に重要なパラメータとして、重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータを可搬型計測器により計測又は監視する手順を整備する。 なお、電源の供給に関する手順は「1.14 電源の確保に関する手順等」にて整備する。																										

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">添付資料 1. 15. 2</p> <p style="text-align: center;">重大事故等対処に必要なパラメータの選定</p> <p>1. 選定の考え方</p> <p>炉心損傷防止対策，格納容器破損防止対策等を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を監視する主要パラメータは，技術的能力に係る審査基準 1. 1～1. 15 の <u>パラメータの判断基準，操作手順に係るパラメータ及び有効性評価の監視項目に係るパラメータ</u>より選定する。</p> <p>選定した主要パラメータ（パラメータの分類：原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量，原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度及び放射線量率，未臨界の維持又は監視，最終ヒートシンクの確保，格納容器バイパスの監視，水源の確保，原子炉建屋内の水素濃度，原子炉格納容器内の酸素濃度，<u>使用済燃料プールの監視</u>）及び代替パラメータは，以下のとおり分類する（第 1 図参照）。</p> <p>なお，監視対象パラメータについては添付資料 1. 15. 3 <u>参照</u>。</p> <p>主要パラメータ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・重要監視パラメータ <p>主要パラメータのうち，耐震性，耐環境性を有し，重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器を，少なくとも1つ以上有するパラメータをいう。</p> ・有効監視パラメータ <p>主要パラメータのうち，自主対策設備の計器のみで計測されるが，計測することが困難となった場合にその代替パラメータが重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器で計測されるパラメータをいう。</p> <p>代替パラメータ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・重要代替監視パラメータ 	<p style="text-align: right;">添付資料 1. 15. 2</p> <p style="text-align: center;">重大事故等対処に必要なパラメータの選定</p> <p>1. 選定の考え方</p> <p>炉心損傷防止対策，格納容器破損防止対策等を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を監視する主要パラメータは，技術的能力に係る審査基準 1. 1～1. 15（設置許可基準規則第 44～58 条）の手順着手の判断基準及び操作手順に用いられるパラメータ並びに有効性評価の判断及び確認に用いるパラメータより選定する。</p> <p>選定した主要パラメータ（パラメータの分類：原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量，原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度及び放射線量率，未臨界の維持又は監視，最終ヒートシンクの確保，格納容器バイパスの監視，水源の確保，原子炉建屋内の水素濃度，原子炉格納容器内の酸素濃度，<u>使用済燃料プールの監視</u>）及び代替パラメータは，以下の通り分類する（第 1 図参照）。</p> <p>なお，重大事故等への対処に必要なパラメータのうち，原子炉施設の状態を直接監視するパラメータを次の 2 項で選定する。また，全ての監視対象パラメータについては添付資料 1. 15. 3 で整理する。</p> <p>主要パラメータ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・重要監視パラメータ <p>主要パラメータのうち，耐震性，耐環境性を有し，重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器を，少なくとも1つ以上を有するパラメータをいう。</p> ・有効監視パラメータ <p>主要パラメータのうち，自主対策設備の計器のみで計測されるが，計測することが困難となった場合にその代替パラメータが重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器で計測されるパラメータをいう。</p> <p>代替パラメータ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・重要代替監視パラメータ 	<p style="text-align: right;">添付資料 1. 15. 2</p> <p style="text-align: center;">重大事故等の対処に必要なパラメータの選定</p> <p>1. 選定の考え方</p> <p>炉心損傷防止対策，格納容器破損防止対策等を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を監視する主要パラメータは，技術的能力に係る審査基準 1. 1～1. 15（<u>設置許可基準規則第 44～58 条）の手順着手の判断基準及び操作手順に用いられるパラメータ並びに有効性評価の判断及び確認に用いるパラメータ</u>より選定する。</p> <p>選定した主要パラメータ（パラメータの分類：原子炉圧力容器内の温度，圧力及び水位，原子炉圧力容器及び原子炉格納容器への注水量，原子炉格納容器内の温度，圧力，水位，水素濃度及び放射線量率，未臨界の維持又は監視，最終ヒートシンクの確保，格納容器バイパスの監視，水源の確保，原子炉建物内の水素濃度，原子炉格納容器内の酸素濃度，<u>燃料プールの監視</u>）及び代替パラメータは，以下のとおり分類する（第 1 図参照）。</p> <p>なお，<u>重大事故等の対処に必要なパラメータのうち，原子炉施設の状態を直接監視するパラメータを次の 2 項で選定する。</u>また，<u>全ての監視対象パラメータについては添付資料 1. 15. 3 で整理する。</u></p> <p>主要パラメータ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・重要監視パラメータ <p>主要パラメータのうち，耐震性，耐環境性を有し，重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器を，少なくとも1つ以上を有するパラメータをいう。</p> ・有効監視パラメータ <p>主要パラメータのうち，自主対策設備の計器のみで計測されるが，計測することが困難となった場合にその代替パラメータが重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器で計測されるパラメータをいう。</p> <p>代替パラメータ</p> <ul style="list-style-type: none"> ・重要代替監視パラメータ 	

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>主要パラメータの代替パラメータを計測する計器が、重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器を、少なくとも1つ以上有するパラメータをいう。</p> <p>・有効監視パラメータ 主要パラメータの代替パラメータが自主対策設備の計器のみで計測されるパラメータをいう。</p> <p>補助パラメータ 抽出パラメータのうち、発電用原子炉施設の状態を直接監視することはできないが、電源設備の受電状態、重大事故等対処設備の運転状態及びその他の設備の運転状態により、発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータをいう。</p> <p>なお、主要パラメータが重大事故等対処設備の計器で計測できず、かつその代替パラメータも重大事故等対処設備の計器で計測できない場合は、重大事故等時に発電用原子炉施設の状況を把握するため、主要パラメータを計測する計器の1つを、重大事故等対処設備としての要求を満たした計器へ変更する。</p>	<p>主要パラメータの代替パラメータを計測する計器が、重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器を、少なくとも1つ以上有するパラメータをいう。</p> <p>・<u>常用代替監視パラメータ</u> 主要パラメータの代替パラメータが自主対策設備の計器でのみ計測されるパラメータをいう。</p> <p>補助パラメータ 抽出パラメータのうち、発電用原子炉施設の状態を直接監視することはできないが、電源設備の受電状態、重大事故等対処設備の運転状態及びその他の設備の運転状態により、発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータをいう。</p> <p>なお、主要パラメータが重大事故等対処設備の計器で計測できず、かつその代替パラメータも重大事故等対処設備の計器で計測できない場合は、重大事故等時に原子炉施設の状況を把握するため、主要パラメータを計測する計器の1つを、重大事故等対処設備としての要求を満たした計器へ変更する。</p>	<p>主要パラメータの代替パラメータを計測する計器が、重大事故等対処設備としての要求事項を満たした計器を、少なくとも1つ以上有するパラメータをいう。</p> <p>・<u>有効監視パラメータ</u> 主要パラメータの代替パラメータが自主対策設備の計器のみで計測されるパラメータをいう。</p> <p>補助パラメータ 抽出パラメータのうち、発電用原子炉施設の状態を直接監視することはできないが、電源設備の受電状態、重大事故等対処設備の運転状態及びその他の設備の運転状態により、発電用原子炉施設の状態を補助的に監視するパラメータをいう。</p> <p>なお、主要パラメータが重大事故等対処設備の計器で計測できず、かつその代替パラメータも重大事故等対処設備の計器で計測できない場合は、重大事故等時に発電用原子炉施設の状況を把握するため、主要パラメータを計測する計器の1つを、重大事故等対処設備としての要求を満たした計器へ変更する。</p>	

2. 選定の結果

重大事故等の対処に必要なパラメータとして、技術的能力に係る審査基準1.1~1.15のパラメータの判断基準、操作手順に係るパラメータ及び有効性評価の監視項目に係るパラメータの中から、炉心損傷及び格納容器破損防止のために必要となる監視パラメータを直接監視するパラメータを選定した。

選定結果を第1表に示す。

第1表 重大事故等の対処に必要なパラメータ(1/7)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ
原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度	主要パラメータの他チャンネル 原子炉圧力 原子炉圧力 (SA) 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA) 残留熱除去系熱交換器入口温度
	原子炉圧力	主要パラメータの他チャンネル 原子炉圧力 (SA) 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA) 原子炉圧力容器温度
原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力 (SA)	原子炉圧力 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA) 原子炉圧力容器温度
	原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域)	主要パラメータの他チャンネル 原子炉水位 (SA) 高圧代替注水系系統流量 復水補給水系流量 (RHR A系代替注水流速) 復水補給水系流量 (RHR B系代替注水流速) 原子炉隔離時冷却系系統流量 高圧炉心注水系系統流量 残留熱除去系系統流量 原子炉圧力 原子炉圧力 (SA) 格納容器内圧力 (S/C)
原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位 (SA)	原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 高圧代替注水系系統流量 復水補給水系流量 (RHR A系代替注水流速) 復水補給水系流量 (RHR B系代替注水流速) 原子炉隔離時冷却系系統流量 高圧炉心注水系系統流量 残留熱除去系系統流量 原子炉圧力 原子炉圧力 (SA) 格納容器内圧力 (S/C)

* : [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

2. 選定の結果

重大事故等の対処に必要なパラメータとして、技術的能力に係る審査基準1.1~1.15のパラメータの手順着手の判断基準及び操作手順に用いられるパラメータ並びに有効性評価の判断及び確認に用いるパラメータの中から、炉心損傷防止対策、格納容器破損防止対策等を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を直接監視するパラメータを選定した。

選定結果を第1表に示す。

第1表 重大事故等の対処に必要なパラメータ (1/7)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ
原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度	主要パラメータの他チャンネル 原子炉圧力 原子炉圧力 (SA) 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA広帯域) 原子炉水位 (SA燃料域) 残留熱除去系熱交換器入口温度
	原子炉圧力	主要パラメータの他チャンネル 原子炉圧力 (SA) 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA) 原子炉圧力容器温度
原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力 (SA)	主要パラメータの他チャンネル 原子炉圧力 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA) 原子炉圧力容器温度
	原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域)	主要パラメータの他チャンネル 原子炉水位 (SA) 高圧代替注水系系統流量 復水補給水系流量 (常設ライン用) 復水補給水系流量 (常設ライン狭帯域用) 復水補給水系流量 (可搬ライン用) 低圧代替注水系原子炉注水流速 (可搬ライン狭帯域用) 代替循環冷却系原子炉注水流速 原子炉隔離時冷却系系統流量 高圧炉心スプレイ系系統流量 残留熱除去系系統流量 低圧炉心スプレイ系系統流量 原子炉圧力 原子炉圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力

* : [] は有効監視パラメータ又は常用代替監視パラメータ (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

2. 選定の結果

重大事故等の対処に必要なパラメータとして、技術的能力に係る審査基準1.1~1.15のパラメータの手順着手の判断基準及び操作手順に用いられるパラメータ並びに有効性評価の判断及び確認に用いるパラメータの中から、炉心損傷防止対策、格納容器破損防止対策等を成功させるために把握することが必要な発電用原子炉施設の状態を直接監視するパラメータを選定した。

選定結果を第1表に示す。

第1表 重大事故等の対処に必要なパラメータ(1/6)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ
原子炉圧力容器内の温度	原子炉圧力容器温度 (SA)	主要パラメータの他チャンネル 原子炉圧力 原子炉圧力 (SA) 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA) 残留熱除去系熱交換器入口温度
	原子炉圧力	主要パラメータの他チャンネル 原子炉圧力 (SA) 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA) 原子炉圧力容器温度 (SA)
原子炉圧力容器内の圧力	原子炉圧力 (SA)	原子炉圧力 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA) 原子炉圧力容器温度 (SA)
	原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域)	主要パラメータの他チャンネル 原子炉水位 (SA) 高圧原子炉代替注水流速 代替注水流速 (常設) 低圧原子炉代替注水流速 (狭帯域用) 原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 高圧炉心スプレイポンプ出口流量 残留熱除去ポンプ出口流量 低圧炉心スプレイポンプ出口流量 残留熱代替除去系原子炉注水流速 原子炉圧力 原子炉圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)
原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位 (SA)	原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 高圧原子炉代替注水流速 代替注水流速 (常設) 低圧原子炉代替注水流速 (狭帯域用) 低圧原子炉代替注水流速 (狭帯域用) 原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 高圧炉心スプレイポンプ出口流量 残留熱代替除去系原子炉注水流速 原子炉圧力 原子炉圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)

* : [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
推定ケースの差異理由については、
「1.15.2.1(1)d.代替パラメータによる推定方法」を参照
設備の差異理由については、「第1.15-2重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ(重大事故等対処設備)」を参照

第1表 重大事故等の対処に必要なパラメータ(2/7)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ
原子炉圧力容器への注水量	高圧代替注水系系統流量	復水貯蔵槽水位 (SA) 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA)
	復水補給水系流量 (RRA A系代替注水流速) 復水補給水系流量 (RHR B系代替注水流速)	復水貯蔵槽水位 (SA) 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA)
	原子炉隔離時冷却系系統流量	復水貯蔵槽水位 (SA) 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA)
	高圧炉心注水系系統流量	復水貯蔵槽水位 (SA) 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA)
	残留熱除去系系統流量	サブプレッション・チェンバ・プール水位 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA)
原子炉格納容器への注水量	復水補給水系流量 (RRR B系代替注水流速) 復水補給水系流量 (格納容器下部注水流速)	格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C) 格納容器下部水位
	原子炉格納容器内の温度	主要パラメータの他チャンネル 格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C) [サブプレッション・チェンバ気体温度]*
原子炉格納容器内の温度	ドライウェル雰囲気温度	主要パラメータの他チャンネル 格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C) [サブプレッション・チェンバ気体温度]*
	サブプレッション・チェンバ気体温度	サブプレッション・チェンバ・プール水温度 格納容器内圧力 (S/C) [サブプレッション・チェンバ気体温度]*
原子炉格納容器内の温度	サブプレッション・チェンバ・プール水温度	主要パラメータの他チャンネル サブプレッション・チェンバ気体温度

*:[]は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器(耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器)を示す。

表1 重大事故等の対処に必要なパラメータ(2/7)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ
原子炉圧力容器内の水位	原子炉水位 (SA広帯域) 原子炉水位 (SA燃料域)	原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 高圧代替注水系系統流量 低圧代替注水系原子炉注水流速 (常設ライン用) 低圧代替注水系原子炉注水流速 (常設ライン狭帯域用) 低圧代替注水系原子炉注水流速 (可搬ライン用) 低圧代替注水系原子炉注水流速 (可搬ライン狭帯域用) 代替循環冷却系原子炉注水流速 原子炉隔離時冷却系系統流量 高圧炉心スプレイス系系統流量 残留熱除去系系統流量 低圧炉心スプレイス系系統流量 原子炉圧力 原子炉圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力
	高圧代替注水系系統流量	サブプレッション・プール水位 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA広帯域) 原子炉水位 (SA燃料域) 常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力
原子炉圧力容器への注水量	低圧代替注水系原子炉注水流速 (常設ライン用) 低圧代替注水系原子炉注水流速 (常設ライン狭帯域用) 低圧代替注水系原子炉注水流速 (可搬ライン用) 低圧代替注水系原子炉注水流速 (可搬ライン狭帯域用)	代替淡水貯槽水位 西側淡水貯水設備水位 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA広帯域) 原子炉水位 (SA燃料域)
	代替循環冷却系原子炉注水流速	サブプレッション・プール水位 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA広帯域) 原子炉水位 (SA燃料域) 代替循環冷却系ポンプ吐出圧力
	原子炉隔離時冷却系系統流量	サブプレッション・プール水位 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA広帯域) 原子炉水位 (SA燃料域) 原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力
	高圧炉心スプレイス系系統流量	サブプレッション・プール水位 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA広帯域) 原子炉水位 (SA燃料域) 高圧炉心スプレイス系ポンプ吐出圧力
	残留熱除去系系統流量	サブプレッション・プール水位 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA広帯域) 原子炉水位 (SA燃料域) 残留熱除去系ポンプ吐出圧力
低圧炉心スプレイス系系統流量	サブプレッション・プール水位 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA広帯域) 原子炉水位 (SA燃料域) 低圧炉心スプレイス系ポンプ吐出圧力	

*:[]は有効監視パラメータ又は常用代替監視パラメータ(耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器)を示す。

第1表 重大事故等の対処に必要なパラメータ(2/6)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ
原子炉圧力容器への注水量	高圧原子炉代替注水流速	サブプレッション・プール水位 (SA) 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA)
	代替注水流速 (常設)	低圧原子炉代替注水流速 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA)
	低圧原子炉代替注水流速	原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA)
	低圧原子炉代替注水流速 (狭帯域用)	原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA)
	原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量	サブプレッション・プール水位 (SA) 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA)
	高圧炉心スプレイスポンプ出口流量	サブプレッション・プール水位 (SA) 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA)
	残留熱除去ポンプ出口流量	サブプレッション・プール水位 (SA) 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA)
	低圧炉心スプレイスポンプ出口流量	サブプレッション・プール水位 (SA) 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA)
	残留熱代替除去系原子炉注水流速	サブプレッション・プール水位 (SA) 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA)
	代替注水流速 (常設)	低圧原子炉代替注水流速 ドライウェル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA) ドライウェル水位 サブプレッション・プール水位 (SA) ベデスタル水位
原子炉格納容器への注水量	格納容器代替スプレイス流量	ドライウェル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA) ドライウェル水位 サブプレッション・プール水位 (SA) ベデスタル水位
	ベデスタル代替注水流速	ベデスタル水位 ドライウェル水位
	ベデスタル代替注水流速 (狭帯域用)	ベデスタル水位 ドライウェル水位
	残留熱代替除去系格納容器スプレイス流量	残留熱代替除去系原子炉注水流速 残留熱代替除去系ポンプ吐出圧力

*:[]は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器(耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器)を示す。

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
推定ケースの差異理由については、
「1.15.2.1(1)d.代替パラメータによる推定方法」を参照
設備の差異理由については、「第1.15-2重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ(重大事故等対処設備)」を参照

第1表 重大事故等の対処に必要なパラメータ(3/7)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ
原子炉格納容器内の圧力	格納容器内圧力 (D/W)	格納容器内圧力 (S/C) ドライウエル雰囲気温度 [格納容器内圧力 (D/W)]*
	格納容器内圧力 (S/C)	格納容器内圧力 (D/W) サブプレッション・チェンバ雰囲気温度 [格納容器内圧力 (S/C)]*
原子炉格納容器内の水位	サブプレッション・チェンバ・プール水位	復水補給水系流量 (RHR B系代替注水流量) 復水貯蔵槽水位 (SA) 格納容器内圧力 (D/W) 格納容器内圧力 (S/C) [サブプレッション・チェンバ・プール水位]*
	格納容器下部水位	主要パラメータの他チャンネル 復水補給水系流量 (格納容器下部注水流量) 復水貯蔵槽水位 (SA)
原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器内水素濃度	主要パラメータの他チャンネル 格納容器内水素濃度 (SA)
	格納容器内水素濃度 (SA)	主要パラメータの他チャンネル 格納容器内水素濃度
原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器内雰囲気放射線レベル (D/W)	主要パラメータの他チャンネル [エリア放射線モニタ]*
	格納容器内雰囲気放射線レベル (S/C)	主要パラメータの他チャンネル [エリア放射線モニタ]*
未臨界の維持又は監視	起動領域モニタ	主要パラメータの他チャンネル 平均川力領域モニタ [制御棒操作監視系]*
	平均出力領域モニタ	主要パラメータの他チャンネル 起動領域モニタ [制御棒操作監視系]*
	[制御棒操作監視系]*	起動領域モニタ 平均川力領域モニタ

* : [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

表1 重大事故等の対処に必要なパラメータ (3/7)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ
原子炉格納容器への注水量	低圧代替注水系格納容器スプレイ流量 (常設ライン用)	代替淡水貯槽水位 西側淡水貯水設備水位
	低圧代替注水系格納容器スプレイ流量 (可搬ライン用)	サブプレッション・プール水位
	代替循環冷却系格納容器スプレイ流量	代替循環冷却系原子炉注水流量 代替循環冷却系ポンプ吐出圧力
原子炉格納容器内の温度	低圧代替注水系格納容器下部注水流量	代替淡水貯槽水位 西側淡水貯水設備水位 格納容器下部水位
	ドライウエル雰囲気温度	主要パラメータの他チャンネル ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力
原子炉格納容器内の圧力	サブプレッション・チェンバ雰囲気温度	主要パラメータの他チャンネル サブプレッション・プール水温度 サブプレッション・チェンバ圧力
	サブプレッション・プール水温度	主要パラメータの他チャンネル サブプレッション・チェンバ雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ圧力
原子炉格納容器内の水位	格納容器下部水温	主要パラメータの他チャンネル
	ドライウエル圧力	サブプレッション・チェンバ圧力 ドライウエル雰囲気温度 [ドライウエル圧力] ※
原子炉格納容器内の放射線量率	サブプレッション・チェンバ圧力	ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度 [サブプレッション・チェンバ圧力] ※
	サブプレッション・プール水位	低圧代替注水系原子炉注水流量 (常設ライン用) 低圧代替注水系原子炉注水流量 (常設ライン狭帯域用) 低圧代替注水系原子炉注水流量 (可搬ライン用) 低圧代替注水系原子炉注水流量 (可搬ライン狭帯域用) 低圧代替注水系格納容器スプレイ流量 (常設ライン用) 低圧代替注水系格納容器スプレイ流量 (可搬ライン用) 低圧代替注水系格納容器下部注水流量 代替淡水貯槽水位 西側淡水貯水設備水位 ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力
原子炉格納容器内の水素濃度	格納容器下部水位	主要パラメータの他チャンネル 低圧代替注水系格納容器下部注水流量 代替淡水貯槽水位 西側淡水貯水設備水位 [格納容器下部雰囲気温度] ※
	格納容器内水素濃度 (S A)	主要パラメータの他チャンネル [格納容器内水素濃度] ※

※ : [] は有効監視パラメータ又は常用代替監視パラメータ (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

第1表 重大事故等の対処に必要なパラメータ(3/6)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ
原子炉格納容器内の温度	ドライウエル温度 (S A)	主要パラメータの他チャンネル ベデスタル温度 (S A) ドライウエル圧力 (S A) サブプレッション・チェンバ圧力 (S A)
	ベデスタル温度 (S A)	主要パラメータの他チャンネル ドライウエル温度 (S A) ドライウエル圧力 (S A) サブプレッション・チェンバ圧力 (S A)
	ベデスタル水温度 (S A)	主要パラメータの他チャンネル
	サブプレッション・チェンバ温度 (S A)	主要パラメータの他チャンネル サブプレッション・プール水温度 (S A) サブプレッション・チェンバ圧力 (S A)
原子炉格納容器内の圧力	ドライウエル圧力 (S A)	主要パラメータの他チャンネル サブプレッション・チェンバ圧力 (S A) ドライウエル温度 (S A) ベデスタル温度 (S A)
	サブプレッション・チェンバ圧力 (S A)	主要パラメータの他チャンネル ドライウエル圧力 (S A) サブプレッション・チェンバ温度 (S A)
原子炉格納容器内の水位	ドライウエル水位	サブプレッション・プール水位 (S A) 代替注水流量 (常設) 低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用) 格納容器代替スプレイ流量 ベデスタル代替注水流量 ベデスタル代替注水流量 (狭帯域用) 低圧原子炉代替注水槽水位
	サブプレッション・プール水位 (S A)	代替注水流量 (常設) 低圧原子炉代替注水流量 低圧原子炉代替注水流量 (狭帯域用) 格納容器代替スプレイ流量 ベデスタル代替注水流量 ベデスタル代替注水流量 (狭帯域用) 低圧原子炉代替注水槽水位
	ベデスタル水位	主要パラメータの他チャンネル 代替注水流量 (常設) 格納容器代替スプレイ流量 ベデスタル代替注水流量 低圧原子炉代替注水槽水位
	格納容器水素濃度	格納容器水素濃度 (S A)
原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器水素濃度 (S A)	格納容器水素濃度
	格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル)	主要パラメータの他チャンネル [エリア放射線モニタ] *
	格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ)	主要パラメータの他チャンネル [エリア放射線モニタ] *

※ : [] は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器) を示す。

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
推定ケースの差異理由については、
「1.15.2.1(1)d.代替パラメータによる推定方法」を参照
設備の差異理由については、「第1.15-2 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備)」を参照

第1表 重大事故等の対処に必要なパラメータ(4/7)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ
代替循環冷却系	サブプレッション・チェンバ・プール水温度	主要パラメータの他チャンネル サブプレッション・チェンバ気体温度
	復水補給水系温度(代替循環冷却)	サブプレッション・チェンバ・プール水温度
	復水補給水系流量(RHR A系代替注水流量)	原子炉水位(広帯域) 原子炉水位(燃料域) 原子炉水位(SA) 原子炉圧力容器温度
	復水補給水系流量(RHR B系代替注水流量)	復水補給水系流量(RHR A系代替注水流量) 復水補給水系流量(格納容器下部注水流量) 復水移送ポンプ吐出圧力 格納容器内圧力(S/C) サブプレッション・チェンバ・プール水位 サブプレッション・チェンバ・プール水温度 ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ気体温度
	復水補給水系流量(格納容器下部注水流量)	復水補給水系流量(RHR B系代替注水流量) 復水移送ポンプ吐出圧力 格納容器内圧力(S/C) サブプレッション・チェンバ・プール水位 格納容器下部水位
格納容器圧力逃がし装置	フィルタ装置水位	主要パラメータの他チャンネル
	フィルタ装置入口圧力	格納容器内圧力(D/W) 格納容器内圧力(S/C)
	フィルタ装置出口放射線モニタ	主要パラメータの他チャンネル
	フィルタ装置水素濃度	主要パラメータの他チャンネル 格納容器内水素濃度(SA)
	フィルタ装置金属フィルタ差圧	主要パラメータの他チャンネル
耐圧強化ベント系	耐圧強化ベント系放射線モニタ	主要パラメータの他チャンネル
	フィルタ装置水素濃度	格納容器内水素濃度(SA)
残留熱除去系	残留熱除去系熱交換器入口温度	原子炉圧力容器温度 サブプレッション・チェンバ・プール水温度
	残留熱除去系熱交換器出口温度	残留熱除去系熱交換器入口温度 原子炉補機冷却水系系統流量 残留熱除去系熱交換器入口冷却水流量
	残留熱除去系系統流量	残留熱除去系ポンプ吐出圧力

*:[]は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器(耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器)を示す。

表1 重大事故等の対処に必要なパラメータ(4/7)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ
原子炉格納容器内の放射線量率	格納容器雰囲気放射線モニタ(D/W)	主要パラメータの他チャンネル 格納容器雰囲気放射線モニタ(S/C)
	格納容器雰囲気放射線モニタ(S/C)	主要パラメータの他チャンネル 格納容器雰囲気放射線モニタ(D/W)
未臨界の維持又は監視	起動領域計装	主要パラメータの他チャンネル 平均出力領域計装 [制御棒操作監視系]※
	平均出力領域計装	主要パラメータの他チャンネル 起動領域計装 [制御棒操作監視系]※
	[制御棒操作監視系]	起動領域計装 平均出力領域計装
代替循環冷却系	サブプレッション・プール水温度	主要パラメータの他チャンネル サブプレッション・チェンバ雰囲気温度
	代替循環冷却系ポンプ入口温度	残留熱除去系熱交換器出口温度
	代替循環冷却系原子炉注水流量	サブプレッション・プール水位 原子炉水位(広帯域) 原子炉水位(燃料域) 原子炉水位(SA広帯域) 原子炉水位(SA燃料域) 代替循環冷却系格納容器スプレイ流量 代替循環冷却系ポンプ吐出圧力 原子炉圧力容器温度
	代替循環冷却系格納容器スプレイ流量	代替循環冷却系原子炉注水流量 代替循環冷却系ポンプ吐出圧力 サブプレッション・プール水温度 ドライウエル雰囲気温度 サブプレッション・チェンバ雰囲気温度
	フィルタ装置水位	主要パラメータの他チャンネル
格納容器圧力逃がし装置	フィルタ装置圧力	ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力 フィルタ装置スクラビング水温度
	フィルタ装置スクラビング水温度	フィルタ装置圧力
	フィルタ装置出口放射線モニタ(高レンジ・低レンジ)	主要パラメータ(フィルタ装置出口放射線モニタ(高レンジ))の他チャンネル
耐圧強化ベント系	フィルタ装置入口水素濃度	主要パラメータの他チャンネル 格納容器内水素濃度(SA)
	耐圧強化ベント系放射線モニタ	主要パラメータの他チャンネル

*:[]は有効監視パラメータ又は常用代替監視パラメータ(耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器)を示す。

第1表 重大事故等の対処に必要なパラメータ(4/6)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ
未臨界の維持又は監視	中性子源領域計装	主要パラメータの他チャンネル 平均出力領域計装 [制御棒手動操作・監視系]※
	平均出力領域計装	主要パラメータの他チャンネル 中性子源領域計装 [制御棒手動操作・監視系]※
残留熱除去系	[制御棒手動操作・監視系]※	中性子源領域計装 平均出力領域計装
	サブプレッション・プール水温度(SA)	主要パラメータの他チャンネル サブプレッション・チェンバ温度(SA)
	残留熱除去系熱交換器出口温度	サブプレッション・プール水温度(SA)
	残留熱代替除去系原子炉注水流量	原子炉水位(広帯域) 原子炉水位(燃料域) 原子炉水位(SA) 残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量 残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 原子炉圧力容器温度(SA)
	残留熱代替除去系格納容器スプレイ流量	残留熱代替除去系原子炉注水流量 残留熱代替除去系ポンプ出口圧力 サブプレッション・プール水温度(SA) ドライウエル温度(SA) サブプレッション・チェンバ温度(SA)
格納容器フィルタベント系	スクラバ容器水位	主要パラメータの他チャンネル
	スクラバ容器圧力	主要パラメータの他チャンネル ドライウエル圧力(SA) サブプレッション・チェンバ圧力(SA)
	スクラバ容器温度	主要パラメータの他チャンネル
残留熱除去系	第1ベントフィルタ出口放射線モニタ(高レンジ・低レンジ)	主要パラメータの他チャンネル
	第1ベントフィルタ出口水素濃度	主要パラメータの子備 格納容器水素濃度 格納容器水素濃度(SA)
	残留熱除去系熱交換器入口温度	原子炉圧力容器温度(SA) サブプレッション・プール水温度(SA)
	残留熱除去系熱交換器出口温度	残留熱除去系熱交換器入口温度 残留熱除去系熱交換器冷却水流量
	残留熱除去系ポンプ出口流量	残留熱除去ポンプ出口圧力

*:[]は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器(耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器)を示す。

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
推定ケースの差異理由については、
「1.15.2.1(1)d.代替パラメータによる推定方法」を参照
設備の差異理由については、「第1.15-2 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ(重大事故等対処設備)」を参照

第1表 重大事故等の対処に必要なパラメータ(5/7)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ
原子炉圧力容器内の状態	原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域)	主要パラメータの他チャンネル 原子炉水位 (SA)
	原子炉水位 (SA)	原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域)
原子炉圧力	原子炉圧力	主要パラメータの他チャンネル 原子炉圧力 (SA)
	原子炉圧力 (SA)	原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA) 原子炉圧力容器温度
原子炉建屋内の状態	原子炉圧力 (SA)	原子炉圧力 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA) 原子炉圧力容器温度
	ドライウエル雰囲気温度	主要パラメータの他チャンネル 格納容器内圧力 (D/W)
原子炉格納容器内の状態	格納容器内圧力 (D/W)	格納容器内圧力 (S/C) ドライウエル雰囲気温度 [格納容器内圧力 (D/W)]*
	高圧炉心注水系ポンプ吐出圧力	原子炉圧力 原子炉圧力 (SA) [エリア放射線モニタ]*
原子炉建屋内の状態	残留熱除去系ポンプ吐出圧力	原子炉圧力 原子炉圧力 (SA) [エリア放射線モニタ]*

*:[]は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器(耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器)を示す。

表1 重大事故等の対処に必要なパラメータ(5/7)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ
最終ヒートシンクの確保	残留熱除去系熱交換器入口温度	原子炉圧力容器温度 サブプレッション・プールの水温度
	残留熱除去系熱交換器出口温度	残留熱除去系熱交換器入口温度 残留熱除去系海水系系統流量 緊急用海水系流量(残留熱除去系熱交換器) 緊急用海水系流量(残留熱除去系補機)
	残留熱除去系系統流量	残留熱除去系ポンプ吐出圧力
原子炉格納容器内の状態	原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域)	主要パラメータの他チャンネル 原子炉水位 (SA広帯域) 原子炉水位 (SA燃料域)
	原子炉水位 (SA広帯域) 原子炉水位 (SA燃料域)	原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域)
	原子炉圧力	主要パラメータの他チャンネル 原子炉圧力 (SA) 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA広帯域) 原子炉水位 (SA燃料域) 原子炉圧力容器温度
格納容器バイパスの監視	原子炉圧力 (SA)	主要パラメータの他チャンネル 原子炉圧力 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA広帯域) 原子炉水位 (SA燃料域) 原子炉圧力容器温度
	ドライウエル雰囲気温度	主要パラメータの他チャンネル ドライウエル圧力
	ドライウエル圧力	サブプレッション・チェンバ圧力 ドライウエル雰囲気温度 [ドライウエル圧力]**
原子炉建屋内の状態	高圧炉心スプレィ系ポンプ吐出圧力	原子炉圧力 原子炉圧力 (SA) [エリア放射線モニタ]**
	原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力	原子炉圧力 原子炉圧力 (SA) [エリア放射線モニタ]**
	残留熱除去系ポンプ吐出圧力	原子炉圧力 原子炉圧力 (SA) [エリア放射線モニタ]**
原子炉建屋内の状態	低圧炉心スプレィ系ポンプ吐出圧力	原子炉圧力 原子炉圧力 (SA) [エリア放射線モニタ]**

*:[]は有効監視パラメータ又は常用代替監視パラメータ(耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器)を示す。

第1表 重大事故等の対処に必要なパラメータ(5/6)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ
原子炉圧力容器内の状態	原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域)	主要パラメータの他チャンネル 原子炉水位 (SA)
	原子炉水位 (SA)	原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域)
格納容器バイパスの監視	原子炉圧力	主要パラメータの他チャンネル 原子炉圧力 (SA) 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA) 原子炉圧力容器温度 (SA)
	原子炉圧力 (SA)	原子炉圧力 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA) 原子炉圧力容器温度 (SA)
原子炉格納容器内の状態	ドライウエル温度 (SA)	主要パラメータの他チャンネル ドライウエル圧力 (SA)
	ドライウエル圧力 (SA)	主要パラメータの他チャンネル サブプレッション・チェンバ圧力 (SA) ドライウエル温度 (SA)
原子炉建屋内の状態	残留熱除去ポンプ吐出圧力	原子炉圧力 原子炉圧力 (SA) [エリア放射線モニタ]**
	低圧炉心スプレィ系ポンプ吐出圧力	原子炉圧力 原子炉圧力 (SA) [エリア放射線モニタ]**

*:[]は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器(耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器)を示す。

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
推定ケースの差異理由については,
「1.15.2.1(1)d.代替パラメータによる推定方法」を参照
設備の差異理由については、「第1.15-2 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ(重大事故等対処設備)」を参照

第1表 重大事故等の対処に必要なパラメータ(6/7)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ
水源の確保	復水貯蔵槽水位 (SA)	高圧代替注水系系統流量 復水補給水系流量 (RDR A系代替注水流速) 復水補給水系流量 (RDR B系代替注水流速) 原子炉隔離時冷却系系統流量 高圧炉心注水系系統流量 復水補給水系流量 (格納容器下部注水流速) 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA) 復水移送ポンプ吐出圧力 [復水貯蔵槽水位]*
	サブプレッション・チェンバ・プール水位	復水補給水系流量 (RDR A系代替注水流速) 復水補給水系流量 (RDR B系代替注水流速) 残留熱除去系系統流量 復水移送ポンプ吐出圧力 残留熱除去系ポンプ吐出圧力 [サブプレッション・チェンバ・プール水位]*
原子炉建屋内の水素濃度	原子炉建屋水素濃度	主要パラメータの他チャンネル 静的触媒式水素再結合器 動作監視装置

*:[]は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器)を示す。

表1 重大事故等の対処に必要なパラメータ(6/7)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ
水源の確保	サブプレッション・プール水位	高圧代替注水系系統流量 代替循環冷却系原子炉注水流速 原子炉隔離時冷却系系統流量 高圧炉心スプレイ系系統流量 残留熱除去系系統流量 低圧炉心スプレイ系系統流量 常設高圧代替注水系ポンプ吐出圧力 代替循環冷却系ポンプ吐出圧力 原子炉隔離時冷却系ポンプ吐出圧力 高圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力 残留熱除去系ポンプ吐出圧力 低圧炉心スプレイ系ポンプ吐出圧力
	代替淡水貯槽水位	低圧代替注水系原子炉注水流速 (常設ライン用) 低圧代替注水系原子炉注水流速 (常設ライン狭帯域用) 低圧代替注水系原子炉注水流速 (可搬ライン用) 低圧代替注水系原子炉注水流速 (可搬ライン狭帯域用) 低圧代替注水系格納容器スプレイ流量 (常設ライン用) 低圧代替注水系格納容器スプレイ流量 (可搬ライン用) 低圧代替注水系格納容器下部注水流速 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA広帯域) 原子炉水位 (SA燃料域) サブプレッション・プール水位 常設低圧代替注水系ポンプ吐出圧力
	西側淡水貯水設備水位	低圧代替注水系原子炉注水流速 (常設ライン用) 低圧代替注水系原子炉注水流速 (常設ライン狭帯域用) 低圧代替注水系格納容器スプレイ流量 (常設ライン用) 低圧代替注水系格納容器下部注水流速 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA広帯域) 原子炉水位 (SA燃料域) サブプレッション・プール水位

※:[]は有効監視パラメータ又は常用代替監視パラメータ (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器)を示す。

第1表 重大事故等の対処に必要なパラメータ(6/6)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ
水源の確保	低圧原子炉代替注水槽水位	代替注水流速 (常設) 原子炉水位 (広帯域) 原子炉水位 (燃料域) 原子炉水位 (SA) サブプレッション・プール水位 (SA) 低圧原子炉代替注水ポンプ出口圧力
	サブプレッション・プール水位 (SA)	高圧原子炉代替注水流速 原子炉隔離時冷却ポンプ出口流量 高圧炉心スプレイポンプ出口流量 残留熱除去ポンプ出口流量 低圧炉心スプレイポンプ出口流量 残留熱除去系原子炉注水流速 原子炉隔離時冷却ポンプ出口圧力 高圧炉心スプレイポンプ出口圧力 残留熱除去ポンプ出口圧力 低圧炉心スプレイポンプ出口圧力 残留熱除去系ポンプ出口圧力
原子炉建屋内の水素濃度	原子炉建屋水素濃度	主要パラメータの他チャンネル 静的触媒式水素処理装置入口温度 静的触媒式水素処理装置出口温度
原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器酸素濃度	格納容器酸素濃度 (SA) 格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル) 格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ) ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)
	格納容器酸素濃度 (SA)	格納容器酸素濃度 格納容器雰囲気放射線モニタ (ドライウエル) 格納容器雰囲気放射線モニタ (サブプレッション・チェンバ) ドライウエル圧力 (SA) サブプレッション・チェンバ圧力 (SA)
燃料プールの監視	燃料プール水位 (SA)	燃料プール水位・温度 (SA) 燃料プールエリア放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) (SA) 燃料プール監視カメラ (SA)
	燃料プール水位・温度 (SA)	燃料プール水位 (SA) 燃料プールエリア放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) (SA) 燃料プール監視カメラ (SA)
	燃料プールエリア放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) (SA)	燃料プール水位 (SA) 燃料プール水位・温度 (SA) 燃料プール監視カメラ (SA)
	燃料プール監視カメラ (SA)	燃料プール水位 (SA) 燃料プール水位・温度 (SA) 燃料プールエリア放射線モニタ (高レンジ・低レンジ) (SA)

※:[]は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器 (耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器)を示す。

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
 推定ケースの差異理由については、
 「1.15.2.1(1)d.代替パラメータによる推定方法」を参照
 設備の差異理由については、「第1.15-2 重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ (重大事故等対処設備)」を参照

第1表 重大事故等の対処に必要なパラメータ(7/7)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ
原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器内酸素濃度	主要パラメータの他チャンネル 格納容器内雰囲気放射線レベル(D/W) 格納容器内雰囲気放射線レベル(S/C) 格納容器内圧力(D/W) 格納容器内圧力(S/C)
使用済燃料プールの監視	使用済燃料貯蔵プール水位・温度(SA広域)	使用済燃料貯蔵プール水位・温度(SA) 使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ(高レンジ・低レンジ) 使用済燃料貯蔵プール監視カメラ
	使用済燃料貯蔵プール水位・温度(SA)	使用済燃料貯蔵プール水位・温度(SA広域) 使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ(高レンジ・低レンジ) 使用済燃料貯蔵プール監視カメラ
	使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ(高レンジ・低レンジ)	使用済燃料貯蔵プール水位・温度(SA広域) 使用済燃料貯蔵プール水位・温度(SA) 使用済燃料貯蔵プール監視カメラ
	使用済燃料貯蔵プール監視カメラ	使用済燃料貯蔵プール水位・温度(SA広域) 使用済燃料貯蔵プール水位・温度(SA) 使用済燃料貯蔵プール放射線モニタ(高レンジ・低レンジ)

*:[]は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器(耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器)を示す。

以上

表1 重大事故等の対処に必要なパラメータ(7/7)

分類	主要パラメータ	代替パラメータ
原子炉建屋内の水素濃度	原子炉建屋水素濃度	主要パラメータの他チャンネル 静的触媒式水素再結合器動作監視装置
原子炉格納容器内の酸素濃度	格納容器内酸素濃度(SA)	主要パラメータの他チャンネル 格納容器雰囲気放射線モニタ(D/W) 格納容器雰囲気放射線モニタ(S/C) ドライウエル圧力 サブプレッション・チェンバ圧力 [格納容器内酸素濃度]※
使用済燃料プールの監視	使用済燃料プール水位・温度(SA広域)	使用済燃料プール温度(SA) 使用済燃料プールエリア放射線モニタ(高レンジ・低レンジ) 使用済燃料プール監視カメラ
	使用済燃料プール温度(SA)	使用済燃料プール水位・温度(SA広域) 使用済燃料プールエリア放射線モニタ(高レンジ・低レンジ) 使用済燃料プール監視カメラ
	使用済燃料プールエリア放射線モニタ(高レンジ・低レンジ)	使用済燃料プール水位・温度(SA広域) 使用済燃料プール温度(SA) 使用済燃料プール監視カメラ
	使用済燃料プール監視カメラ	使用済燃料プール水位・温度(SA広域) 使用済燃料プール温度(SA) 使用済燃料プールエリア放射線モニタ(高レンジ・低レンジ)

※:[]は有効監視パラメータ又は常用代替監視パラメータ(耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器)を示す。

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
推定ケースの差異理由については,
「1.15.2.1(1)d.代替パラメータによる推定方法」を参照
設備の差異理由については、「第1.15-2重要監視パラメータ及び重要代替監視パラメータ(重大事故等対処設備)」を参照

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p style="text-align: right;">添付資料 1. 15. 3</p> <p style="text-align: center;">重大事故等対処に係る監視事項</p> <p>1. はじめに</p> <p>重大事故等時における運転員の対応操作においては、監視計器を用いてプラント状態を的確に把握する必要がある。また、対応操作の実施に当たって、監視計器を用いて適切な手順を選定し、適切なタイミングで対応操作を行うことが重要である。</p> <p>重大事故等時に、運転員が確認する監視項目について、主要パラメータに加え主要パラメータが監視できない場合の代替パラメータ及び全交流動力電源が喪失した場合の影響も含めて取りまとめた。</p> <p>2. 監視項目</p> <p>技術的能力 1. 1～1. 15 の手順着手の判断基準及び操作手順に用いられるパラメータ並びに有効性評価の判断及び確認に用いるパラメータについて整理した。</p> <p>(1) 技術的能力 1. 1～1. 15 の手順着手の判断基準及び操作手順に用いられるパラメータ【技術的能力における各手段の判断と確認】</p> <p>(2) 有効性評価の判断及び確認に用いるパラメータ【判断及び確認】</p> <p>目次</p> <p>0. 重大事故等対処に係る監視事項についての説明資料</p> <p>1. 技術的能力における各手段の判断と確認</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 1. 1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等 ・ 1. 2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 ・ 1. 3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等 	<p style="text-align: right;">添付資料 1. 15. 3</p> <p style="text-align: center;">重大事故等対処に係る監視事項</p> <p>1. はじめに</p> <p>重大事故等時における運転員の対応操作においては、監視計器を用いてプラント状態を的確に把握する必要がある。また、対応操作の実施にあたって、監視計器を用いて適切な手順を選定し、適切なタイミングで対応操作を行うことが重要である。</p> <p>重大事故等時に、運転員が確認する監視項目について、主要パラメータに加え主要パラメータが監視できない場合の代替パラメータ及び全交流動力電源が喪失した場合の影響も含めて、「2. 監視項目」に示すパラメータを第1表の通り取りまとめた。</p> <p>2. 監視項目</p> <p>技術的能力 1. 1～1. 15 の手順着手の判断基準及び操作手順に用いられるパラメータ並びに有効性評価の判断及び確認に用いるパラメータについて整理した。</p> <p>(1) 技術的能力 1. 1～1. 15 の手順着手の判断基準及び操作手順に用いられるパラメータ【技術的能力における各手段の判断と確認】</p> <p>(2) 有効性評価の判断及び確認に用いるパラメータ【有効性評価の監視項目に係る判断と確認】</p> <p>なお、第1表について、2項で設定した監視項目（【技術的能力における各手段の判断と確認】及び【有効性評価の監視項目に係る判断と確認】）について、以下の順に整理する。</p> <p>目次</p> <p>0. 重大事故等対処に係る監視事項についての説明資料</p> <p>1. 技術的能力における各手段の判断と確認</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 1. 1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等 ・ 1. 2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 ・ 1. 3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等 	<p style="text-align: right;">添付資料 1. 15. 3</p> <p style="text-align: center;">重大事故等対処に係る監視事項</p> <p>1. はじめに</p> <p>重大事故等時における運転員の対応操作においては、監視計器を用いてプラント状態を的確に把握する必要がある。また、対応操作の実施に当たって、監視計器を用いて適切な手順を選定し、適切なタイミングで対応操作を行うことが重要である。</p> <p>重大事故等時に、運転員が確認する監視項目について、主要パラメータに加え主要パラメータが監視できない場合の代替パラメータ及び全交流動力電源が喪失した場合の影響も含めて、「2. 監視項目」に示すパラメータを表の通り取りまとめた。</p> <p>2. 監視項目</p> <p>技術的能力 1. 1～1. 15 の手順着手の判断基準及び操作手順に用いられるパラメータ並びに有効性評価の判断及び確認に用いるパラメータについて整理した。</p> <p>(1) 技術的能力1. 1～1. 15 の手順着手の判断基準及び操作手順に用いられるパラメータ【技術的能力における各手段の判断と確認】</p> <p>(2) 有効性評価の判断及び確認に用いるパラメータ【有効性評価の監視項目に係る判断及び確認】</p> <p>なお、表について、2項で設定した監視項目（【技術的能力における各手段の判断と確認】及び【有効性評価の監視項目に係る判断と確認】）について、以下の順に整理する。</p> <p>目次</p> <p>0. 重大事故等対処に係る監視事項についての説明資料</p> <p>1. 技術的能力における各手段の判断と確認</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 1. 1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等 ・ 1. 2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 ・ 1. 3 原子炉冷却材圧力バウンダリを減圧するための手順等 	

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<ul style="list-style-type: none"> • 1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 • 1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 • 1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等 • 1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等 • 1.8 原子炉格納容器下部の熔融炉心を冷却するための手順等 • 1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等 • 1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等 • 1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順等 • 1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等 • 1.13 重大事故等の収束に必要なとなる水の供給手順等 • 1.14 電源の確保に関する手順等 <p>2. 有効性評価の監視項目に係る判断と確認</p> <p>(1) 運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.1 高圧・低圧注水機能喪失 • 2.2 高圧注水・減圧機能喪失 • 2.3 全交流動力電源喪失 <ul style="list-style-type: none"> • 2.3.1 <u>全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG 喪失)</u> • 2.3.2 <u>全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG 喪失)+RCIC 失敗</u> • 2.3.3 <u>全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG 喪失)+直流電源喪失</u> • 2.3.4 <u>全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG 喪失)+SRV 再閉失敗</u> • 2.4 崩壊熱除去機能喪失 <ul style="list-style-type: none"> • 2.4.1 取水機能が喪失した場合 • 2.4.2 残留熱除去系が故障した場合 • 2.5 原子炉停止機能喪失 • 2.6 LOCA 時注水機能喪失 • 2.7 格納容器バイパス(インターフェイスシステム LOCA) 	<ul style="list-style-type: none"> • 1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 • 1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 • 1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等 • 1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等 • 1.8 原子炉格納容器下部の熔融炉心を冷却するための手順等 • 1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等 • 1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等 • 1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順書 • 1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等 • 1.13 重大事故等の収束に必要なとなる水の供給手順等 • 1.14 電源の確保に関する手順等 <p>2. 有効性評価の監視項目に係る判断と確認</p> <p>(1) 運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.1 高圧・低圧注水機能喪失 • 2.2 高圧注水・減圧機能喪失 • 2.3 全交流動力電源喪失 <ul style="list-style-type: none"> • 2.3.1 <u>全交流動力電源喪失(長期T B)</u> • 2.3.2 <u>全交流動力電源喪失(T B D, T B U)</u> • 2.3.3 <u>全交流動力電源喪失(T B P)</u> • 2.4 崩壊熱除去機能喪失 <ul style="list-style-type: none"> • 2.4.1 取水機能が喪失した場合 • 2.4.2 残留熱除去系が故障した場合 • 2.5 原子炉停止機能喪失 • 2.6 LOCA 時注水機能喪失 • 2.7 格納容器バイパス(インターフェイスシステム LOCA) • 2.8 <u>津波浸水による最終ヒートシンク喪失</u> 	<ul style="list-style-type: none"> • 1.4 原子炉冷却材圧力バウンダリ低圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等 • 1.5 最終ヒートシンクへ熱を輸送するための手順等 • 1.6 原子炉格納容器内の冷却等のための手順等 • 1.7 原子炉格納容器の過圧破損を防止するための手順等 • 1.8 原子炉格納容器下部の熔融炉心を冷却するための手順等 • 1.9 水素爆発による原子炉格納容器の破損を防止するための手順等 • 1.10 水素爆発による原子炉建屋等の損傷を防止するための手順等 • 1.11 使用済燃料貯蔵槽の冷却等のための手順書 • 1.12 発電所外への放射性物質の拡散を抑制するための手順等 • 1.13 重大事故等の収束に必要なとなる水の供給手順等 • 1.14 電源の確保に関する手順等 <p>2. 有効性評価の監視項目に係る判断と確認</p> <p>(1) 運転中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2.1 高圧・低圧注水機能喪失 • 2.2 高圧注水・減圧機能喪失 • 2.3 全交流動力電源喪失 <ul style="list-style-type: none"> • 2.3.1 <u>全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG 失敗) + H P C S 失敗</u> • 2.3.2 <u>全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG 失敗) + 高圧炉心冷却失敗</u> • 2.3.3 <u>全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG 失敗) + 直流電源喪失</u> • 2.3.4 <u>全交流動力電源喪失(外部電源喪失+DG 失敗) + S R V 再閉失敗+H P C S 失敗</u> • 2.4 崩壊熱除去機能喪失 <ul style="list-style-type: none"> • 2.4.1 取水機能が喪失した場合 • 2.4.2 残留熱除去系が故障した場合 • 2.5 原子炉停止機能喪失 • 2.6 LOCA 時注水機能喪失 • 2.7 格納容器バイパス(インターフェイスシステム LOCA) 	<p>備考</p> <p>• 設備の相違 【東海第二】</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6 / 7号炉 (2017. 12. 20 版)	東海第二発電所 (2018. 9. 18 版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>(2) 運転中の原子炉における重大事故</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 3.1 雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器過圧・過温破損) <ul style="list-style-type: none"> ・ 3.1.1 代替循環冷却系を使用する場合 ・ 3.1.2 代替循環冷却系を使用しない場合 ・ 3.2 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 ・ 3.3 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 ・ 3.4 水素燃焼 ・ 3.5 溶融炉心・コンクリート相互作用 <p>(3) 使用済燃料プールにおける重大事故に至るおそれがある事故</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 4.1 想定事故 1 ・ 4.2 想定事故 2 <p>(4) 運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 5.1 崩壊熱除去機能喪失 ・ 5.2 全交流動力電源喪失 ・ 5.3 原子炉冷却材の流出 ・ 5.4 反応度の誤投入 	<p>(2) 重大事故</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 3.1 雰囲気圧力・温度による静的負荷(格納容器過圧・過温破損) <ul style="list-style-type: none"> ・ 3.1.2 代替循環冷却系を使用する場合 ・ 3.1.3 代替循環冷却系を使用できない場合 ・ 3.2 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 ・ 3.3 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 ・ 3.4 水素燃焼 ・ 3.5 溶融炉心・コンクリート相互作用 <p>(3) 使用済燃料プールにおける重大事故に至るおそれがある事故</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 4.1 想定事故 1 ・ 4.2 想定事故 2 <p>(4) 運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれがある事故</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 5.1 崩壊熱除去機能喪失 ・ 5.2 全交流動力電源喪失 ・ 5.3 原子炉冷却材の流出 ・ 5.4 反応度の誤投入 	<p>(2) 運転中の原子炉における重大事故</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 3.1 雰囲気圧力・温度による静的負荷 (格納容器過圧・過温破損) <ul style="list-style-type: none"> ・ 3.1.2 残留熱代替除去系を使用する場合 ・ 3.1.3 残留熱代替除去系を使用しない場合 ・ 3.2 高圧溶融物放出／格納容器雰囲気直接加熱 ・ 3.3 原子炉圧力容器外の溶融燃料－冷却材相互作用 ・ 3.4 水素燃焼 ・ 3.5 溶融炉心・コンクリート相互作用 <p>(3) 燃料プールにおける重大事故に至るおそれがある事故</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 4.1 想定事故 1 ・ 4.2 想定事故 2 <p>(4) 運転停止中の原子炉における重大事故に至るおそれのある事故</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 5.1 崩壊熱除去機能喪失 ・ 5.2 全交流動力電源喪失 ・ 5.3 原子炉冷却材の流出 ・ 5.4 反応度の誤投入 	<p>選定した事故シーケンスグループの相違</p>

柏崎刈羽原子力発電所 6/7号炉 (2017.12.20版)	東海第二発電所 (2018.9.18版)	島根原子力発電所 2号炉	備考
<p>0. 重大事故等対処に係る監視事項についての説明資料 次項以降の「重大事故等対処に係る監視事項」についての解説を以下に示す。</p> <p>a. 「対応手段」欄は、事故処置中に確認する項目、対応手段を示す。</p> <p>b. 各技術的能力の「項目」欄については、抽出パラメータ又は抽出パラメータの代替パラメータにより判断あるいは確認する項目を示す。</p> <p>c. 「抽出パラメータを計測する計器」欄は、判断基準の確認で使用する必要なパラメータを計測する計器を示す。</p> <p>d. 「抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器」欄は、抽出パラメータが監視できない場合に監視するパラメータを計測する計器を示す。</p> <p>e. 「SBO 影響 (直後)」欄は、全交流動力電源喪失発生直後は区分Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳの蓄電池が健全であるため、CRT を含めて監視可能な計器数を示す。</p> <p>f. 「SBO 影響 (区分Ⅰ (区分Ⅱ) 直流電源を延命した場合)」欄は、区分Ⅰ (区分Ⅱ) 直流電源を延命した場合に監視可能な計器数を示す。</p> <p>g. 「パラメータ分類」欄は、抽出パラメータの分類を示し、その結果を①～③にて示す。 ①重要監視パラメータ ②有効監視パラメータ ③補助パラメータ</p> <p>h. 「補助パラメータ分類理由」欄は、補助パラメータの選定について、その理由を示す。</p> <p>i. 「評価 計器故障等」欄は、抽出パラメータが計器故障等で監視できない場合に、判断基準の確認を抽出パラメータの代替パラメータで推定できることを評価し、監視方法を示す。</p> <p>j. 「評価 SBO」欄は、全交流動力電源喪失の影響を考慮した場合に、判断基準の確認が可能なパラメータの監視方法を示す。 ・区分Ⅰ又は区分Ⅱ直流電源を延命した場合に監視可能な計器を評価し、監視方法について記載している。</p>	<p>3. 重大事故等対処に係る監視事項について 第1表の「重大事故等対処に係る監視事項」についての解説を以下に示す。</p> <p>a. 「対応手段」欄は、事故処置中に確認する項目、対応手段を示す。</p> <p>b. 各技術的能力の「項目」欄については、抽出パラメータ又は抽出パラメータの代替パラメータにより判断又は確認する項目を示す。</p> <p>c. 「抽出パラメータを計測する計器」欄は、判断基準の確認で使用する必要なパラメータを計測する計器を示す。</p> <p>d. 「抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器」欄は、抽出パラメータが監視できない場合に監視するパラメータを計測する計器を示す。</p> <p>e. 「SBO 影響 (直後)」欄は、全交流動力電源喪失発生直後 (蓄電池が健全) において、蓄電池からの給電により監視可能な計器数を示す。</p> <p>f. 「SBO 影響 (負荷切離し後)」欄は、負荷を切離し、直流電源を延命した場合に監視可能な計器数を示す。</p> <p>g. 「パラメータ分類」欄は、抽出パラメータの分類を示し、その結果を①～③にて示す。 ① 重要監視パラメータ ② 有効監視パラメータ ③ 補助パラメータ</p> <p>h. 「補助パラメータ分類理由」欄は、補助パラメータの選定について、その理由を示す。</p> <p>i. 「評価 計器故障等」欄は、抽出パラメータが計器故障等で監視できない場合に、判断基準の確認を抽出パラメータの代替パラメータによる推定可否を評価し、監視方法を示す。</p> <p>j. 「評価 SBO」欄は、全交流動力電源喪失の影響を考慮した場合に、判断基準の確認が可能なパラメータの監視方法を示す。 ・負荷を切離し、直流電源を延命した場合に監視可能な計器を評価し、監視方法について記載している。</p>	<p>0. 重大事故等対処に係る監視事項についての説明資料 次項以降の「重大事故等対処に係る監視事項」についての解説を以下に示す。</p> <p>a. 「対応手段」欄は、事故処置中に確認する項目、対応手段を示す。</p> <p>b. 各技術的能力の「項目」欄については、抽出パラメータ又は抽出パラメータの代替パラメータにより判断あるいは確認する項目を示す。</p> <p>c. 「抽出パラメータを計測する計器」欄は、判断基準の確認で使用する必要なパラメータを計測する計器を示す。</p> <p>d. 「抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器」欄は、抽出パラメータが監視できない場合に監視するパラメータを計測する計器を示す。</p> <p>e. 「SBO 影響 (直後)」欄は、全交流動力電源喪失発生直後 (蓄電池が健全) において、蓄電池からの給電により監視可能な計器数を示す。</p> <p>f. 「SBO 影響 (負荷切り離し後)」欄は、負荷を切り離し、所内常設蓄電式直流電源設備及び常設代替直流電源設備を延命した場合に監視可能な計器数を示す。</p> <p>g. 「パラメータ分類」欄は、抽出パラメータの分類を示し、その結果を①～③にて示す。 ① 重要監視パラメータ ② 有効監視パラメータ ③ 補助パラメータ</p> <p>h. 「補助パラメータ分類理由」欄は、補助パラメータの選定について、その理由を示す。</p> <p>i. 「評価 計器故障等」欄は、抽出パラメータが計器故障等で監視できない場合に、判断基準の確認を抽出パラメータの代替パラメータで推定可否を評価し、監視方法を示す。</p> <p>j. 「評価 SBO」欄は、全交流動力電源喪失の影響を考慮した場合に、判断基準の確認が可能なパラメータの監視方法を示す。 ・負荷を切り離し、直流電源を延命した場合に監視可能な計器を評価し、監視方法について記載している。</p>	<p>・設備の相違 【柏崎 6/7】 設計方針の相違による系統構成、設備構成の相違</p>

表1 重大事故等対処に係る監視事項 (例)

a. 対応手段	b. 項目	c. 抽出パラメータを計測する計器			d. 抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器			評価		
		分類	計器名称	計器数	計器名称	計器数	e. SBO影響		i. 計器故障等	j. SBO
							区別1直流電源 を延命した場合 直後	区別2直流電源 を延命した場合		
判断 基準 作業	原子炉圧力容 器内の水位	①	原子炉水位 (SA)	原子炉水位(広帯域)	3	1	1	直接的に原子炉圧力容器内 の水位を計測することがで き、監視可能	監視事項は主 要パラメータ にて確認	
				原子炉水位(燃料域)	2	1	1			
				高圧代替注水系統流量	1	1	1			
				低圧代替注水系統流量(RR-A)	1	1	1			
				高圧代替注水系統流量(RR-B)	1	1	1			
				低圧代替注水系統流量(RR-C)	1	1	1			
				原子炉隔離時冷却系統 流量	1	1	0	原子炉圧力容器へ注水して いる系統の注水流量と崩壊 熱除去に必要な水量より代 替監視可能		
				高圧炉心注水系統流量	2	2	0			
				低圧炉心注水系統流量	3	3	1			

※ 抽出パラメータを計測する計器の計器名称又は抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器の計器名称の灰色部は、計測されるパラメータ又は重要監視パラメータであることを示す。
 ※ []は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器(耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器)を示す。

第1表 重大事故等対処に係る監視事項 (例)

a. 対応手段	b. 項目	c. 抽出パラメータを計測する計器	d. 抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器			j. SBO			
			分類	計器名称	計器数		e. SBO影響		i. 計器故障等
							区別1直流電源 を延命した場合 直後	区別2直流電源 を延命した場合	
判断 基準 作業	原子炉水 基盤 に必要箇 所からの 抽出力抑 制	原子炉水 位(広帯 域) 原子炉水 位(燃料 域)	原子炉水位(広帯域)	1	1	直接的に原子炉圧 力容器内の水位を 計測することがで き、監視可能	監視事項は抽 出パラメータ にて確認		
			原子炉水位(燃料域)	2	2				
			高圧代替注水系統 流量	1	1				
			低圧代替注水系統 流量	4	4				
			代替注水系統流量 流量	2	2	原子炉圧力容器へ 注水している系統 の注水流量と崩壊 熱除去に必要な水 量の代替監視可能			
			原子炉隔離時冷却 系統流量	1	1				
			高圧炉心注水系統 流量	3	3				
			低圧炉心注水系統 流量	1	0				
			原子炉圧力	2	2	原子炉圧力、原子 炉圧力(SA)及び 原子炉圧力(SA)の 差圧から原子炉 の燃料棒の温度を 推定可能			
			原子炉圧力(SA)	2	2				
			原子炉圧力(SA)	1	1				

※ 抽出パラメータを計測する計器の計器名称又は抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器の計器名称の灰色部は、計測されるパラメータ又は重要監視パラメータであることを示す。
 ※ []は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器(耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器)を示す。

表1 重大事故等対処に係る監視事項 (例)

a. 対応手段	b. 項目	c. 抽出パラメータを計測する計器	d. 抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器			j. SBO	
			分類	計器名称	計器数		e. SBO影響
判断 基準 作業	原子炉水 基盤 に必要箇 所からの 抽出力抑 制	原子炉水 位(広帯 域) 原子炉水 位(燃料 域)	原子炉水位(広帯域)	1	1	直接的に原子炉圧 力容器内の水位を 計測することがで き、監視可能	監視事項は抽 出パラメータ にて確認
			原子炉水位(燃料域)	2	2		
			高圧代替注水系統 流量	1	1		
			低圧代替注水系統 流量	4	4		
			代替注水系統流量 流量	2	2	原子炉圧力容器へ 注水している系統 の注水流量と崩壊 熱除去に必要な水 量の代替監視可能	
			原子炉隔離時冷却 系統流量	1	1		
			高圧炉心注水系統 流量	3	3		
			低圧炉心注水系統 流量	1	0		
			原子炉圧力	2	2	原子炉圧力、原子 炉圧力(SA)及び 原子炉圧力(SA)の 差圧から原子炉 の燃料棒の温度を 推定可能	
			原子炉圧力(SA)	2	2		
			原子炉圧力(SA)	1	1		

※ 抽出パラメータを計測する計器の計器名称又は抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器の計器名称の灰色部は、計測されるパラメータ又は重要監視パラメータであることを示す。
 ※ []は有効監視パラメータ又は重要監視パラメータの常用計器(耐震性又は耐環境性等はないが、監視可能であれば発電用原子炉施設の状態を把握することが可能な計器)を示す。

・設備の相違
 【柏崎6/7, 東海第二】
 技術的能力に係る審査資料1.1~1.14から抽出される監視計器の相違

重大事故等対処に係る監視事項
1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等

対応手段	項目	分類	抽出パラメータを計測する計器			抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器			評価
			計器名称	計器数	直後	事後	計器名称	計器数	
1.1.1.1 フロントライン系故障時の対応手順 (DOP「スクラム」)(原子炉出力)	事故時運転操作手順書(微候ベース)「スクラム」(原子炉出力)	スクラム発生有無	スクラム発生有無	1	1	0	0	0	-
			スクラム発生	4	4	0	0	0	
1.1.1.2 フロントライン系故障時の対応手順 (DOP「スクラム」)(原子炉出力)	事故時運転操作手順書(微候ベース)「スクラム」(原子炉出力)	原子炉出力	原子炉出力	4	4	1	1	2	監視事項は原子炉出力計器にて確認
			原子炉出力	4	4	1	1	1	
1.1.1.3 フロントライン系故障時の対応手順 (DOP「スクラム」)(原子炉出力)	事故時運転操作手順書(微候ベース)「スクラム」(原子炉出力)	原子炉出力	原子炉出力	4	4	1	1	2	監視事項は原子炉出力計器にて確認
			原子炉出力	4	4	1	1	1	

重大事故等対処に係る監視事項
第1表 重大事故等対処に係る監視事項

1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等

対応手段	項目	分類	抽出パラメータを計測する計器			抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器			評価
			計器名称	計器数	直後	事後	計器名称	計器数	
1.1.1.1 フロントライン系故障時の対応手順 (DOP「スクラム」)(原子炉出力)	事故時運転操作手順書(微候ベース)「スクラム」(原子炉出力)	原子炉出力	原子炉出力	1	1	0	0	0	監視事項は抽出パラメータにて確認
			原子炉出力	2	2	0	0	0	
1.1.1.2 フロントライン系故障時の対応手順 (DOP「スクラム」)(原子炉出力)	事故時運転操作手順書(微候ベース)「スクラム」(原子炉出力)	原子炉出力	原子炉出力	8	8	0	0	0	監視事項は抽出パラメータにて確認
			原子炉出力	1	1	0	0	0	
1.1.1.3 フロントライン系故障時の対応手順 (DOP「スクラム」)(原子炉出力)	事故時運転操作手順書(微候ベース)「スクラム」(原子炉出力)	原子炉出力	原子炉出力	1	1	0	0	0	監視事項は抽出パラメータにて確認
			原子炉出力	2	2	0	0	0	

重大事故等対処に係る監視事項

1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等

対応手段	項目	分類	抽出パラメータを計測する計器			抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器			評価
			計器名称	計器数	直後	事後	計器名称	計器数	
1.1.1.1 フロントライン系故障時の対応手順 (DOP「スクラム」)(原子炉出力)	事故時運転操作手順書(微候ベース)「スクラム」(原子炉出力)	原子炉出力	原子炉出力	1	1	0	0	0	監視事項は抽出パラメータにて確認
			原子炉出力	6	6	0	0	0	
1.1.1.2 フロントライン系故障時の対応手順 (DOP「スクラム」)(原子炉出力)	事故時運転操作手順書(微候ベース)「スクラム」(原子炉出力)	原子炉出力	原子炉出力	6	6	0	0	0	監視事項は抽出パラメータにて確認
			原子炉出力	1	1	0	0	0	
1.1.1.3 フロントライン系故障時の対応手順 (DOP「スクラム」)(原子炉出力)	事故時運転操作手順書(微候ベース)「スクラム」(原子炉出力)	原子炉出力	原子炉出力	1	1	0	0	0	監視事項は抽出パラメータにて確認
			原子炉出力	6	6	0	0	0	

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
技術的能力に係る審査資料 1.1~1.14 から抽出される監視計器の相違

重大事故等対処に係る監視事項
 重大事故等対処時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等

項目	分類	抽出パラメータを計測する計器				抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価		
		計器名称	計器数	直後	負荷切り直し後	計器名称	計器数	直後	負荷切り直し後			
緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等	非常時運転手報警 (反応度制御)	平均出力領域モニタ	4	1	1	1	1	1	2	2	監視事項は主要なパラメータにて確認	
		起動領域モニタ	10	10	3	2	4	1	1	1	1	監視事項は主要なパラメータにて確認
操作	原子炉出力抑制	原子炉出力抑制	1	0	0	0	0	0	0	0	0	監視事項は主要なパラメータにて確認
		原子炉出力抑制	2	2	1	1	2	2	2	2	2	監視事項は主要なパラメータにて確認

第1表 重大事故等対処に係る監視事項

1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等

項目	分類	抽出パラメータを計測する計器				抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価	
		計器名称	計器数	直後	負荷切り直し後	計器名称	計器数	直後	負荷切り直し後		
非常時運転手報警 (反応度制御)	原子炉出力抑制	平均出力領域計表	2	2	0	0	8	8	0	0	監視事項は抽出パラメータにて確認
		起動領域計表	8	8	0	0	2	2	0	0	監視事項は抽出パラメータにて確認
操作	原子炉出力抑制	原子炉出力抑制	3	3	0	0	1	1	0	0	監視事項は抽出パラメータにて確認
		原子炉出力抑制	2	2	1	1	2	2	2	2	監視事項は抽出パラメータにて確認

①：重要監視パラメータ、②：有効監視パラメータ、③：補助パラメータ

重大事故等対処に係る監視事項

1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等

項目	分類	抽出パラメータを計測する計器				抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価		
		計器名称	計器数	直後	負荷切り直し後	計器名称	計器数	直後	負荷切り直し後			
緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等	非常時運転手報警 (反応度制御)	平均出力領域計表	6	6	0	0	4	0	0	0	監視事項は主要なパラメータにて確認	
		中性子領域計表	4	0	0	0	6	6	0	0	0	監視事項は主要なパラメータにて確認
操作	原子炉出力抑制	原子炉出力抑制	1	1	0	0	1	1	1	1	1	監視事項は主要なパラメータにて確認
		原子炉出力抑制	2	2	0	0	2	2	2	2	2	監視事項は主要なパラメータにて確認

備考
 ・設備の相違
 【柏崎6/7, 東海第二】
 技術的能力に係る審査資料 1.1~1.14 から抽出される監視計器の相違

重大事故等対処に係る監視事項
重大事故等対処に係る監視事項

1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等

項目	対応手段	分類	抽出パラメータを計測する計器			抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器			評価			
			計器名称	計器数	抽出パラメータ 分類理由	計器名称	計器数	抽出パラメータ 分類理由	計器故障等	SBO		
事故時運転操作手順書 (「運転マニュアル」 「反応制御書」)	原子炉圧力減速内の水 位低下操作による原子 炉出力削減	原子炉圧 力減速内 の水	給水流速	4	④	給水流速の運転状態を 確認するパラメータ	原子炉注水水位(SA)	1	1	水源である低圧貯留槽水位(SA)の水位変化により代 替監視可能	監視事項は主要パ ラメータにて確認	
			原子炉注水系統流量	1	0	①	原子炉注水系統流量の 運転状態を確認するパ ラメータ	原子炉注水水位(広帯域) 原子炉注水水位(SA) 原子炉注水水位(SA)	3 2 1	1 1 1		隔離解除に必要な水量と原子炉注水水位の変化より 代替監視可能
機械監視 機能	原子炉注水系統流量	原子炉注水系統流量	原子炉注水系統流量	2	0	①	原子炉注水系統流量の 運転状態を確認するパ ラメータ	原子炉注水水位(SA) 原子炉注水水位(広帯域) 原子炉注水水位(SA)	1 3 2	1 1 1	隔離解除に必要な水量と原子炉注水水位の変化より代 替監視可能	監視事項は主要パ ラメータにて確認
			原子炉注水系統流量	1	1	①	原子炉注水系統流量の 運転状態を確認するパ ラメータ	原子炉注水水位(SA) 原子炉注水水位(広帯域) 原子炉注水水位(SA)	1 3 2	1 1 1	隔離解除に必要な水量と原子炉注水水位の変化より代 替監視可能	
操作 (2 / 2)	原子炉注水系統流量	原子炉注水系統流量	原子炉注水系統流量	1	1	③	原子炉注水系統流量の 運転状態を確認するパ ラメータ	原子炉注水水位(SA) 原子炉注水水位(広帯域) 原子炉注水水位(SA)	1 3 2	1 1 1	隔離解除に必要な水量と原子炉注水水位の変化より代 替監視可能	監視事項は主要パ ラメータにて確認
			原子炉注水系統流量	1	1	③	原子炉注水系統流量の 運転状態を確認するパ ラメータ	原子炉注水水位(SA) 原子炉注水水位(広帯域) 原子炉注水水位(SA)	1 3 2	1 1 1	隔離解除に必要な水量と原子炉注水水位の変化より代 替監視可能	

第1表 重大事故等対処に係る監視事項

1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等

項目	対応手段	分類	抽出パラメータを計測する計器			抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器			評価		
			計器名称	計器数	抽出パラメータ 分類理由	計器名称	計器数	抽出パラメータ 分類理由	計器故障等	SBO	
非常時運転操作手順書 (「運転マニュアル」 「反応制御書」)	原子炉圧力減速内の水 位低下操作による原子 炉出力削減	原子炉注水系統流量	給水流速	1	0	③	給水流速の運転状態を 確認するパラメータ	原子炉注水水位(SA)	1	1	水源である低圧貯留槽水位(SA)の水位変化により代 替監視可能
			原子炉注水系統流量	1	1	①	原子炉注水系統流量の 運転状態を確認するパ ラメータ	原子炉注水水位(広帯域) 原子炉注水水位(SA) 原子炉注水水位(SA)	2 2 1	1 1 1	隔離解除に必要な水量と原子炉注水水位の変化より 代替監視可能
操作 (2 / 3)	原子炉注水系統流量	原子炉注水系統流量	原子炉注水系統流量	1	0	③	原子炉注水系統流量の 運転状態を確認するパ ラメータ	原子炉注水水位(SA) 原子炉注水水位(広帯域) 原子炉注水水位(SA)	1 2 2	1 2 2	隔離解除に必要な水量と原子炉注水水位の変化より代 替監視可能
			原子炉注水系統流量	1	1	①	原子炉注水系統流量の 運転状態を確認するパ ラメータ	原子炉注水水位(SA) 原子炉注水水位(広帯域) 原子炉注水水位(SA)	1 2 2	1 2 2	隔離解除に必要な水量と原子炉注水水位の変化より代 替監視可能
機械監視 機能	原子炉注水系統流量	原子炉注水系統流量	原子炉注水系統流量	1	1	③	原子炉注水系統流量の 運転状態を確認するパ ラメータ	原子炉注水水位(SA) 原子炉注水水位(広帯域) 原子炉注水水位(SA)	1 2 2	1 2 2	隔離解除に必要な水量と原子炉注水水位の変化より代 替監視可能
			原子炉注水系統流量	1	1	③	原子炉注水系統流量の 運転状態を確認するパ ラメータ	原子炉注水水位(SA) 原子炉注水水位(広帯域) 原子炉注水水位(SA)	1 2 2	1 2 2	隔離解除に必要な水量と原子炉注水水位の変化より代 替監視可能

①: 重要監視パラメータ, ②: 有効監視パラメータ, ③: 補助パラメータ

重大事故等対処に係る監視事項

1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等

項目	対応手段	分類	抽出パラメータを計測する計器			抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器			評価		
			計器名称	計器数	抽出パラメータ 分類理由	計器名称	計器数	抽出パラメータ 分類理由	計器故障等	SBO	
非常時運転操作手順書 (「運転マニュアル」 「反応制御書」)	原子炉注水系統流量	原子炉注水系統流量	給水流速	1	0	③	給水流速の運転状態を 確認するパラメータ	原子炉注水水位(SA)	1	1	水源である低圧貯留槽水位(SA)の水位変化により代 替監視可能
			原子炉注水系統流量	1	1	①	原子炉注水系統流量の 運転状態を確認するパ ラメータ	原子炉注水水位(広帯域) 原子炉注水水位(SA) 原子炉注水水位(SA)	2 2 1	1 1 1	隔離解除に必要な水量と原子炉注水水位の変化より 代替監視可能
操作 (2 / 3)	原子炉注水系統流量	原子炉注水系統流量	原子炉注水系統流量	1	0	③	原子炉注水系統流量の 運転状態を確認するパ ラメータ	原子炉注水水位(SA) 原子炉注水水位(広帯域) 原子炉注水水位(SA)	1 2 2	1 2 2	隔離解除に必要な水量と原子炉注水水位の変化より代 替監視可能
			原子炉注水系統流量	1	1	①	原子炉注水系統流量の 運転状態を確認するパ ラメータ	原子炉注水水位(SA) 原子炉注水水位(広帯域) 原子炉注水水位(SA)	1 2 2	1 2 2	隔離解除に必要な水量と原子炉注水水位の変化より代 替監視可能
機械監視 機能	原子炉注水系統流量	原子炉注水系統流量	原子炉注水系統流量	1	1	③	原子炉注水系統流量の 運転状態を確認するパ ラメータ	原子炉注水水位(SA) 原子炉注水水位(広帯域) 原子炉注水水位(SA)	1 2 2	1 2 2	隔離解除に必要な水量と原子炉注水水位の変化より代 替監視可能
			原子炉注水系統流量	1	1	③	原子炉注水系統流量の 運転状態を確認するパ ラメータ	原子炉注水水位(SA) 原子炉注水水位(広帯域) 原子炉注水水位(SA)	1 2 2	1 2 2	隔離解除に必要な水量と原子炉注水水位の変化より代 替監視可能

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
技術的能力に係る審査資料 1.1~1.14 から抽出される監視計器の相違

1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等
重大事故等対処に係る監視事項

対応手段	項目	分類	計器名称	抽出パラメータを計測する計器		抽出パラメータ 分類理由	抽出パラメータ 分類	抽出パラメータを計測する計器		計器名称	評価			
				計器数	SBO 影響 区分Ⅰ直流電源 を延長した場合			計器数	SBO 影響 区分Ⅰ直流電源 を延長した場合		計器数	計器故障等		
非常時運転操作手順書 (操縦ベース) 「反応度制御」 代替制御手順入力機能に よる制御緊急停止 (手動)	プラント 停止状態 原子炉出力	①	全制御棒全挿入ラン (6秒の) アラート (7秒の) 【制御棒操作監視系】	4	1	②	①	10	3	10	3	起動領域モニタ又は平均出力領域モニタにより、本機界線維持の判定可能 起動領域モニタにより平均出力領域モニタの代替監視可能 起動領域モニタにより平均出力領域モニタの代替監視可能 【制御棒操作監視系】	監視事項は代替パラメータにて確認	
			平均出力領域モニタ	4	1	①	①	10	3	2	2	2	監視事項は代替パラメータにて確認	
非常時運転操作手順書 (操縦ベース) 「反応度制御」 制御棒自動挿入	プラント 停止状態 原子炉出力	①	スタートアラート (6秒の) 全制御棒全挿入ラン (7秒の) 【制御棒操作監視系】	4	1	②	①	10	3	10	3	2	2	監視事項は代替パラメータにて確認
			平均出力領域モニタ	4	1	①	①	10	3	2	2	2	監視事項は代替パラメータにて確認	
非常時運転操作手順書 (操縦ベース) 「反応度制御」 制御棒自動挿入	プラント 停止状態 原子炉出力	①	スタートアラート (6秒の) 全制御棒全挿入ラン (7秒の) 【制御棒操作監視系】	4	1	②	①	10	3	10	3	2	2	監視事項は代替パラメータにて確認
			平均出力領域モニタ	4	1	①	①	10	3	2	2	2	監視事項は代替パラメータにて確認	
非常時運転操作手順書 (操縦ベース) 「反応度制御」 制御棒自動挿入	プラント 停止状態 原子炉出力	①	スタートアラート (6秒の) 全制御棒全挿入ラン (7秒の) 【制御棒操作監視系】	4	1	②	①	10	3	10	3	2	2	監視事項は代替パラメータにて確認
			平均出力領域モニタ	4	1	①	①	10	3	2	2	2	監視事項は代替パラメータにて確認	

第1表 重大事故等対処に係る監視事項

1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等

項目	分類	抽出パラメータを計測する計器				抽出パラメータを計測する計器				評価		
		計器名称	計器数	SBO 影響 直後	負荷切り直し後	計器名称	計器数	SBO 影響 直後	負荷切り直し後	計器故障等	SBO	
非常時運転手 順書Ⅱ(微候 御) 「反応度制 御」 代替制御手順 入力機能による 制御棒緊急挿 入	プラント 停止状態 原子炉出力	【制御棒操作監視系】	1	1	0	②	②	8	8	0	0	監視事項は抽出パラメータにて確認
		平均出力領域計装	2	2	0	①	①	8	8	0	0	監視事項は抽出パラメータにて確認
非常時運転手 順書Ⅱ(微候 御) 「反応度制 御」 選択制御手順 入力機能による 原子炉出力抑 制	プラント 停止状態 原子炉出力	起動領域計装	8	8	0	①	①	2	2	0	0	監視事項は抽出パラメータにて確認
		【制御棒操作監視系】	1	1	0	②	②	8	8	0	0	監視事項は抽出パラメータにて確認
非常時運転手 順書Ⅱ(微候 御) 「反応度制 御」 選択制御手順 入力機能による 原子炉出力抑 制	プラント 停止状態 原子炉出力	平均出力領域計装	2	2	0	①	①	1	1	0	0	監視事項は抽出パラメータにて確認
		起動領域計装	8	8	0	①	①	2	2	0	0	監視事項は抽出パラメータにて確認

①：重要監視パラメータ，②：有効監視パラメータ，③：補助パラメータ

重大事故等対処に係る監視事項

1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等

項目	分類	抽出パラメータを計測する計器				抽出パラメータを計測する計器				評価		
		計器名称	計器数	SBO 影響 直後	負荷切り直し後	計器名称	計器数	SBO 影響 直後	負荷切り直し後	計器故障等	SBO	
緊急時運転操作手順書 (反応度制御) 原子炉停止状態での水位低 下警報による原子炉出力抑 制	原子炉出力	原子炉出力監視用制御棒 位置	1	1	0	②	②	1	1	1	1	監視事項は抽出パラメータにて確認
		原子炉出力監視用制御棒 位置	1	1	0	②	②	1	1	1	1	監視事項は抽出パラメータにて確認
緊急時運転操作手順書 (反応度制御) 原子炉停止状態での水位低 下警報による原子炉出力抑 制	原子炉出力	原子炉出力監視用制御棒 位置	1	1	0	②	②	1	1	1	1	監視事項は抽出パラメータにて確認
		原子炉出力監視用制御棒 位置	1	1	0	②	②	1	1	1	1	監視事項は抽出パラメータにて確認
緊急時運転操作手順書 (反応度制御) 原子炉停止状態での水位低 下警報による原子炉出力抑 制	原子炉出力	原子炉出力監視用制御棒 位置	1	1	0	②	②	1	1	1	1	監視事項は抽出パラメータにて確認
		原子炉出力監視用制御棒 位置	1	1	0	②	②	1	1	1	1	監視事項は抽出パラメータにて確認

備考
・設備の相違
【柏崎6/7，東海第二】
技術的能力に係る審査資料 1.1~1.14 から抽出される監視計器の相違

第1表 重大事故等対処に係る監視事項

1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等

項目	対応手段	抽出パラメータを計測する計器				抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価			
		計器名称	計器数	SE0影響 直後 負荷切り離し後	パラメータ 分類	補助パラメータ 分類理由	計器名称	計器数	SE0影響 直後 負荷切り離し後	計器故障等	SBO		
非常時運転手 指示(激除 ベース) 「反芯度制 御」 制御棒手動挿 入	プラント 停止状態	[制御棒操作監視系]	1	1	0	②	-	8	8	0	起動領域計装、平均出力領域計装 により、未臨界状態が推定可能 にて確認	監視事項は抽 出パラメータ にて確認	
	原子炉出 力	平均出力領域計装	2	2	0	①	-	8	8	0	起動領域計装により平均出力領域 計装の代替監視可能 前御棒操作監視系の制御棒位置指 示により、未臨界状態が推定可能 にて確認	監視事項は抽 出パラメータ にて確認	
機 作	補機監視 機能	原子炉圧 力容器内 の圧力	起動領域計装	8	8	0	①	-	2	2	0	平均出力領域計装により起動領域 計装の代替監視可能 前御棒操作監視系の制御棒位置指 示により、未臨界状態が推定可能 にて確認	監視事項は抽 出パラメータ にて確認
		原子炉圧力	原子炉圧力 (SA)	2	2	1	①	-	2	2	2	直接的に原子炉圧力容器内の圧力 を計測することができ、監視可能	監視事項は抽 出パラメータ にて確認
		原子炉圧 力容器内 の圧力	原子炉圧力 (SA広帯域)	2	2	2	①	-	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内 の飽和状態があると想定し、飽和 温度/圧力の関係から原子炉圧力容 器温度より代替監視可能	監視事項は抽 出パラメータ にて確認
		原子炉圧 力容器内 の圧力	原子炉圧力 (SA広帯域)	2	2	2	①	-	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力 を計測することができ、監視可能	監視事項は抽 出パラメータ にて確認
		原子炉圧 力容器内 の圧力	原子炉圧力 (SA広帯域)	2	2	2	①	-	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内 の飽和状態があると想定し、飽和 温度/圧力の関係から原子炉圧力容 器温度より代替監視可能	監視事項は抽 出パラメータ にて確認
		原子炉圧 力容器内 の圧力	原子炉圧力 (SA広帯域)	2	2	2	①	-	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力 を計測することができ、監視可能	監視事項は抽 出パラメータ にて確認
補機監視 機能	制御棒駆動水圧系駆 動水ヘッド差圧	制御棒駆動水圧系駆 動水ヘッド差圧	1	0	0	③	制御棒駆動水圧系駆 動水ヘッド差圧を監視 するパラメータ	1	1	1	-	-	

①：重要監視パラメータ、②：有効監視パラメータ、③：補助パラメータ

重大事故等対処に係る監視事項

1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等

項目	対応手段	抽出パラメータを計測する計器				抽出パラメータの代替パラメータを計測する計器				評価			
		計器名称	計器数	SE0影響 直後 負荷切り離し後	パラメータ 分類	補助パラメータ 分類理由	計器名称	計器数	SE0影響 直後 負荷切り離し後	計器故障等	SBO		
非常時運転手 指示(激除 ベース) 「反芯度制 御」 制御棒手動挿 入	プラント 停止状態	[制御棒操作監視系]	1	1	0	②	-	8	8	0	起動領域計装、平均出力領域計装 により、未臨界状態が推定可能 にて確認	監視事項は抽 出パラメータ にて確認	
	原子炉出 力	平均出力領域計装	2	2	0	①	-	8	8	0	起動領域計装により平均出力領域 計装の代替監視可能 前御棒操作監視系の制御棒位置指 示により、未臨界状態が推定可能 にて確認	監視事項は抽 出パラメータ にて確認	
機 作	補機監視 機能	原子炉圧 力容器内 の圧力	起動領域計装	8	8	0	①	-	2	2	0	平均出力領域計装により起動領域 計装の代替監視可能 前御棒操作監視系の制御棒位置指 示により、未臨界状態が推定可能 にて確認	監視事項は抽 出パラメータ にて確認
		原子炉圧力	原子炉圧力 (SA)	2	2	1	①	-	2	2	2	直接的に原子炉圧力容器内の圧力 を計測することができ、監視可能	監視事項は抽 出パラメータ にて確認
		原子炉圧 力容器内 の圧力	原子炉圧力 (SA広帯域)	2	2	2	①	-	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内 の飽和状態があると想定し、飽和 温度/圧力の関係から原子炉圧力容 器温度より代替監視可能	監視事項は抽 出パラメータ にて確認
		原子炉圧 力容器内 の圧力	原子炉圧力 (SA広帯域)	2	2	2	①	-	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力 を計測することができ、監視可能	監視事項は抽 出パラメータ にて確認
		原子炉圧 力容器内 の圧力	原子炉圧力 (SA広帯域)	2	2	2	①	-	2	2	1	原子炉水位から原子炉圧力容器内 の飽和状態があると想定し、飽和 温度/圧力の関係から原子炉圧力容 器温度より代替監視可能	監視事項は抽 出パラメータ にて確認
		原子炉圧 力容器内 の圧力	原子炉圧力 (SA広帯域)	2	2	2	①	-	2	2	1	直接的に原子炉圧力容器内の圧力 を計測することができ、監視可能	監視事項は抽 出パラメータ にて確認
補機監視 機能	制御棒駆動水圧系駆 動水ヘッド差圧	制御棒駆動水圧系駆 動水ヘッド差圧	1	0	0	③	制御棒駆動水圧系駆 動水ヘッド差圧を監視 するパラメータ	1	1	1	-	-	

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
技術的能力に係る審
査資料 1.1~1.14 から
抽出される監視計器の
相違

重大事故等対処に係る監視事項

1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等

項目	区分	詳細名称	監視用アラーム未発生時の監視			監視用アラーム発生時の監視			備考	
			計数	検出	検出	計数	検出	検出		
1.1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等	アラーム発生時	監視用アラーム未発生時の監視	全監視用アラーム未発生	1	1	0	1	0	0	監視用アラーム未発生時の監視
			監視用アラーム発生時の監視	1	1	0	0	0	0	監視用アラーム発生時の監視
			監視用アラーム発生時の監視	6	6	0	0	0	0	監視用アラーム発生時の監視
			監視用アラーム発生時の監視	4	4	0	0	0	0	監視用アラーム発生時の監視
			監視用アラーム発生時の監視	137	137	0	0	0	0	監視用アラーム発生時の監視
			監視用アラーム発生時の監視	1	1	0	0	0	0	監視用アラーム発生時の監視
			監視用アラーム発生時の監視	1	1	0	0	0	0	監視用アラーム発生時の監視
			監視用アラーム発生時の監視	6	6	0	0	0	0	監視用アラーム発生時の監視
			監視用アラーム発生時の監視	4	4	0	0	0	0	監視用アラーム発生時の監視
			監視用アラーム発生時の監視	1	1	0	0	0	0	監視用アラーム発生時の監視
1.1.2 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等	アラーム発生時	監視用アラーム発生時の監視	監視用アラーム発生時の監視	1	1	0	0	0	0	監視用アラーム発生時の監視
			監視用アラーム発生時の監視	6	6	0	0	0	0	監視用アラーム発生時の監視
			監視用アラーム発生時の監視	4	4	0	0	0	0	監視用アラーム発生時の監視
			監視用アラーム発生時の監視	137	137	0	0	0	0	監視用アラーム発生時の監視
			監視用アラーム発生時の監視	1	1	0	0	0	0	監視用アラーム発生時の監視
			監視用アラーム発生時の監視	1	1	0	0	0	0	監視用アラーム発生時の監視
			監視用アラーム発生時の監視	6	6	0	0	0	0	監視用アラーム発生時の監視
			監視用アラーム発生時の監視	4	4	0	0	0	0	監視用アラーム発生時の監視
			監視用アラーム発生時の監視	1	1	0	0	0	0	監視用アラーム発生時の監視
			監視用アラーム発生時の監視	1	1	0	0	0	0	監視用アラーム発生時の監視

・設備の相違
 【柏崎6/7, 東海第二】
 技術的能力に係る審査資料 1.1~1.14 から抽出される監視計器の相違

・設備の相違
【柏崎 6/7, 東海第二】
 技術的能力に係る審査資料 1.1~1.14 から抽出される監視計器の相違

重大事故等対処に係る監視事項

1.1 緊急停止失敗時に発電用原子炉を未臨界にするための手順等

項目	分類	計器名称			計器名称			項目	計器名称	計器名称	計器名称	計器名称		計器名称							
		計器名称	計器名称	計器名称	計器名称	計器名称	計器名称					計器名称	計器名称								計器名称
対応手段 事故時操縦要領書「保護 ベース」参照 「緊急冷却機」 制御棒手動挿入	補機監視機能	原子炉圧力	計器名称																		
			計器名称																		
操作 (2 / 2)	補機監視機能	原子炉圧力	計器名称																		
			計器名称																		

重大事故等対処に係る監視事項
1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

項目 分類	計器名称	抽出パラメータを計測する計器		抽出パラメータを計測する計器		計器名称	SBO影響		SBO影響		評価
		計器数	バウンダリ分類	計器数	バウンダリ分類		計器数	SBO影響	計器故障等		
										直後	
非常時運転手順書 (運転ベース) 「水位確保」等	原子炉圧力 力容器内の 水位	1	①	1	①	原子炉圧力(SA)	1	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測すること ができ、監視可能
						原子炉圧力(SA)と冷却剤循環圧力 (SC)の差圧から原子炉圧力容器内の水位を推定可 能	3	3	3	3	監視事項は主要バ ラメータにて確認
非常時運転手順書 (運転ベース) 「水位確保」等	原子炉圧力 力容器内の 水位	1	①	1	①	原子炉圧力(SA)	1	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測すること ができ、監視可能
						原子炉圧力(SA)と冷却剤循環圧力 (SC)の差圧から原子炉圧力容器内の水位を推定可 能	3	3	3	3	監視事項は主要バ ラメータにて確認
						原子炉圧力(SA)	1	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測すること ができ、監視可能
						原子炉圧力(SA)と冷却剤循環圧力 (SC)の差圧から原子炉圧力容器内の水位を推定可 能	3	3	3	3	監視事項は主要バ ラメータにて確認
						原子炉圧力(SA)	1	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測すること ができ、監視可能
						原子炉圧力(SA)と冷却剤循環圧力 (SC)の差圧から原子炉圧力容器内の水位を推定可 能	3	3	3	3	監視事項は主要バ ラメータにて確認
						原子炉圧力(SA)	1	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測すること ができ、監視可能
						原子炉圧力(SA)と冷却剤循環圧力 (SC)の差圧から原子炉圧力容器内の水位を推定可 能	3	3	3	3	監視事項は主要バ ラメータにて確認
						原子炉圧力(SA)	1	1	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水位を計測すること ができ、監視可能
						原子炉圧力(SA)と冷却剤循環圧力 (SC)の差圧から原子炉圧力容器内の水位を推定可 能	3	3	3	3	監視事項は主要バ ラメータにて確認

第1表 重大事故等対処に係る監視事項

1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

項目 分類	計器名称	抽出パラメータを計測する計器		抽出パラメータを計測する計器		計器名称	SBO影響		SBO影響		評価
		計器数	バウンダリ分類	計器数	バウンダリ分類		計器数	SBO影響	計器故障等		
										直後	
非常時運転手 順書Ⅱ(微 ベース) 「水位確保」 等 AM設備別操 作手順書	原子炉圧 力容器内 の水位	1	①	1	①	原子炉水位(広帯域)	2	2	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水 位を計測することができ、監視 可能
						原子炉水位(燃料域)	2	2	1	1	
						高圧代替注水系系統流量	1	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している 必要な水量より原子炉水位の代 替監視可能
						低圧代替注水系原子炉注水流量 (常設ライン用)	1	1	1	1	
						低圧代替注水系原子炉注水流量 (常設ライン用)	1	1	1	1	
						低圧代替注水系原子炉注水流量 (可搬ライン用)	1	1	1	1	
						低圧代替注水系原子炉注水流量 (可搬ライン用)	1	1	1	1	
						代替循環冷却系原子炉注水流量	2	2	2	2	
						原子炉隔離時冷却系系統流量	1	1	1	1	
						高圧炉心スプレイス系統流量	3	3	0	0	
残留熱除去系系統流量	1	1	0	0							
原子炉圧力	2	2	2	2	原子炉圧力、原子炉圧力(SA) A)及びサブプレッション・チェ ンバ圧力の差圧から原子炉圧力 容器の過水を推定可能						
サブプレッション・チェンバ	1	1	1	1							

①：重要監視パラメータ、②：有効監視パラメータ、③：補助パラメータ

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
技術的能力に係る審
査資料 1.1~1.14 から
抽出される監視計器の
相違

重大事故等対処に係る監視事項

1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

項目 分類	計器名称	抽出パラメータを計測する計器		抽出パラメータを計測する計器		計器名称	SBO影響		SBO影響		評価
		計器数	バウンダリ分類	計器数	バウンダリ分類		計器数	SBO影響	計器故障等		
										直後	
非常時運転手 順書Ⅱ(微 ベース) 「水位確保」等 AM設備別操 作手順書	原子炉圧 力容器内 の水位	1	①	1	①	原子炉水位(広帯域)	2	2	1	1	直接的に原子炉圧力容器内の水 位を計測することができ、監視 可能
						原子炉水位(燃料域)	2	2	1	1	
						高圧代替注水系系統流量	1	1	1	1	原子炉圧力容器へ注水している 必要な水量より原子炉水位の代 替監視可能
						低圧代替注水系原子炉注水流量 (常設ライン用)	1	1	1	1	
						低圧代替注水系原子炉注水流量 (常設ライン用)	1	1	1	1	
						低圧代替注水系原子炉注水流量 (可搬ライン用)	1	1	1	1	
						低圧代替注水系原子炉注水流量 (可搬ライン用)	1	1	1	1	
						代替循環冷却系原子炉注水流量	2	2	2	2	
						原子炉隔離時冷却系系統流量	1	1	1	1	
						高圧炉心スプレイス系統流量	3	3	0	0	
残留熱除去系系統流量	1	1	0	0							
原子炉圧力	2	2	2	2	原子炉圧力、原子炉圧力(SA) A)及びサブプレッション・チェ ンバ圧力の差圧から原子炉圧力 容器の過水を推定可能						
サブプレッション・チェンバ	1	1	1	1							

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
技術的能力に係る審
査資料 1.1~1.14 から
抽出される監視計器の
相違

重大事故等対処に係る監視事項
1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

項目	分類	計器名称	抽出パラメータを計測する計器		抽出パラメータ 分類理由	計器名称	抽出パラメータを計測する計器		計器故障等	SBO
			計器数	SBO影響 区分Ⅰ直流電源 を喪失した場合			計器数	SBO影響 区分Ⅱ直流電源 を喪失した場合		
予備時運転操作手順書 (操縦ベース) 「水位確保」等	原子炉圧 力冷却水 の注水量	原子炉冷却水循環流量	1	1	①	原子炉冷却水(S)	1	1	水源である原子炉冷却水(S)の水位変化より代 替監視可能	監視事項は主要バ ラメータにて確認
		原子炉冷却水循環流量	1	1	①	原子炉冷却水(S)	1	1	原子炉冷却水(S)の水位変化より 代替監視可能	
予備時運転操作手順書 (操縦ベース) 「水位確保」等	水源の備 保	原子炉冷却水循環流量	1	0	①	原子炉冷却水(S)	1	1	原子炉冷却水(S)の水位変化より代 替監視可能	監視事項は主要バ ラメータにて確認
		原子炉冷却水循環流量	1	1	①	原子炉冷却水(S)	1	1	原子炉冷却水(S)の水位変化より代 替監視可能	

第1表 重大事故等対処に係る監視事項

1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

項目	分類	抽出パラメータを計測する計器				抽出パラメータ 分類理由	計器名称	抽出パラメータを計測する計器		計器故障等	SBO
		計器数	SBO影響 直後	計器数	SBO影響 負荷切り離し後						
予備時運転手 順書Ⅱ(操作 ベース) 「水位確保」 等 AMI設備別操 作手順書	水源の備 保	原子炉冷却水循環流量	1	1	①	原子炉冷却水(S)	1	1	原子炉冷却水(S)の水位変化より代 替監視可能	監視事項は抽 出パラメータ にて確認	
		原子炉冷却水循環流量	1	1	①	原子炉冷却水(S)	1	1	原子炉冷却水(S)の水位変化より代 替監視可能		

①：重要監視パラメータ、②：有効監視パラメータ、③：補助パラメータ

重大事故等対処に係る監視事項

1.2 原子炉冷却材圧力バウンダリ高圧時に発電用原子炉を冷却するための手順等

項目	分類	計器名称	抽出パラメータを計測する計器		抽出パラメータ 分類理由	計器名称	抽出パラメータを計測する計器		計器故障等	SBO
			計器数	SBO影響 直後			計器数	SBO影響 負荷切り離し後		
予備時運転操作手順書(操 縦ベース)等 AMI設備別操作手順書 (HPPACによる原子炉注 水)	水源の備 保	原子炉冷却水循環流量	1	1	①	原子炉冷却水(S)	1	1	原子炉冷却水(S)の水位変化より代 替監視可能	監視事項は主要バ ラメータにて確認
		原子炉冷却水循環流量	1	1	①	原子炉冷却水(S)	1	1	原子炉冷却水(S)の水位変化より代 替監視可能	

・設備の相違
【柏崎6/7, 東海第二】
技術的能力に係る審
査資料 1.1~1.14 から
抽出される監視計器の
相違