


原子炉起動時における制御棒の異常な引抜き


原子炉起動時における制御棒の異常な引抜き

L5.5P-30炉心 Case-A

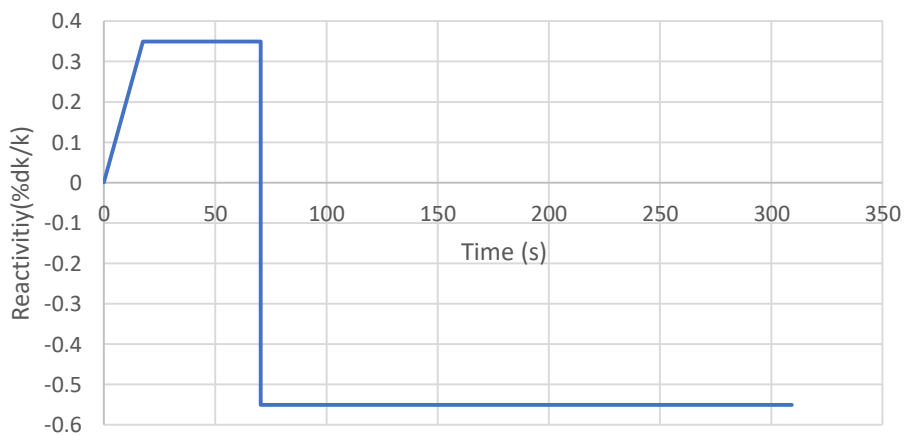


原子炉起動時における制御棒の異常な引抜き

C45G2-4炉心 Case-A

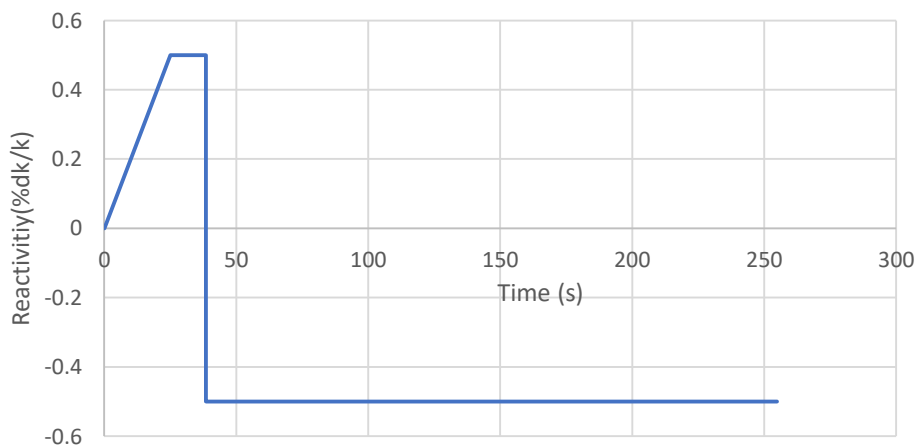


原子炉起動時における制御棒の異常な引抜き

L4P-30炉心 Case-B

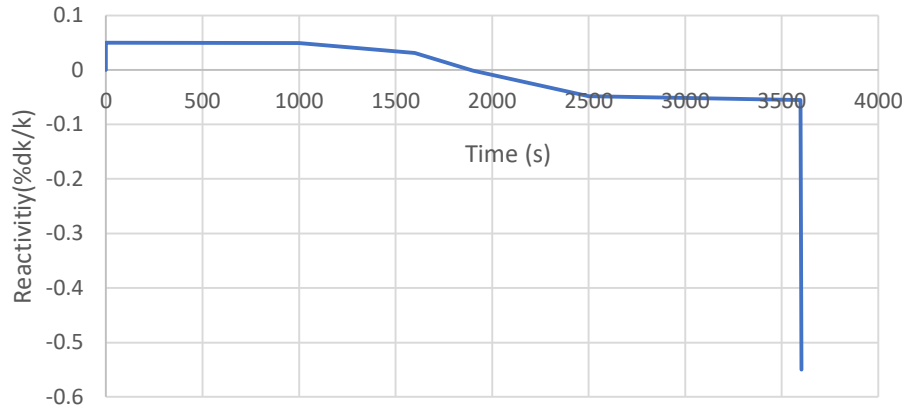

原子炉起動時における制御棒の異常な引抜き


C45G2-4炉心 Case-B

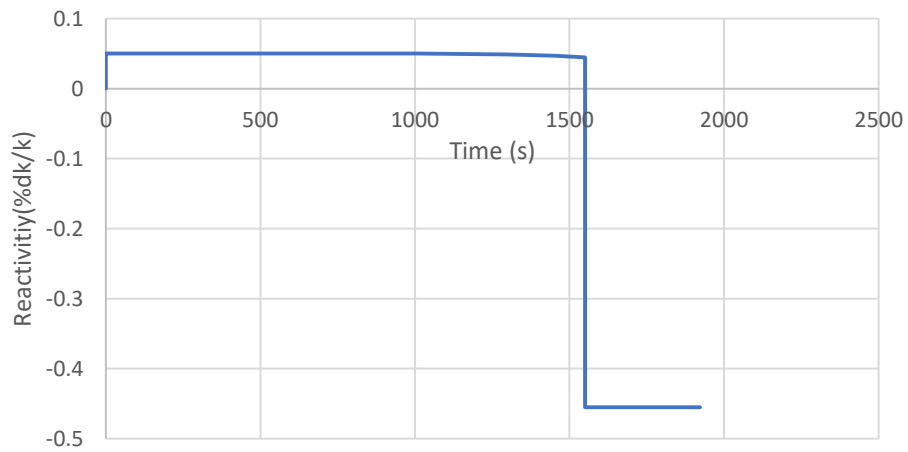

出力運転中の制御棒の異常な引抜き


出力運転中の制御棒の異常な引抜き

L5.5P-30炉心

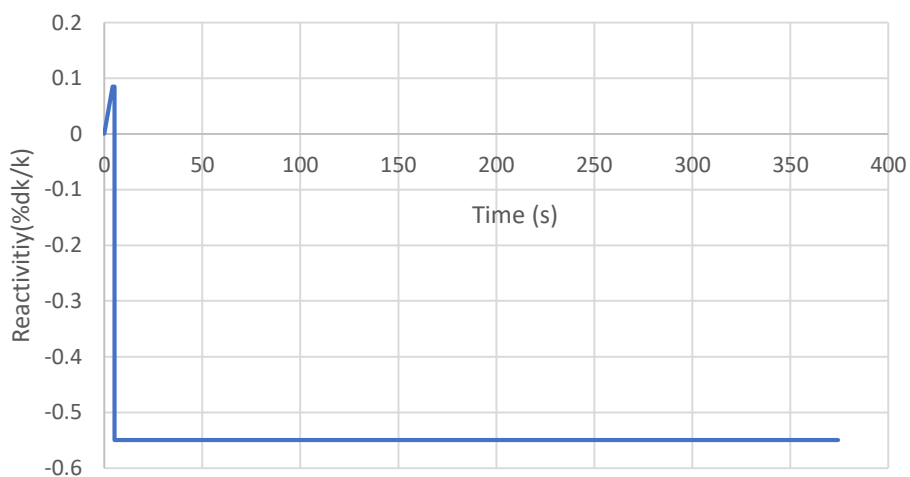

出力運転中の制御棒の異常な引抜き


L5.5P-30炉心

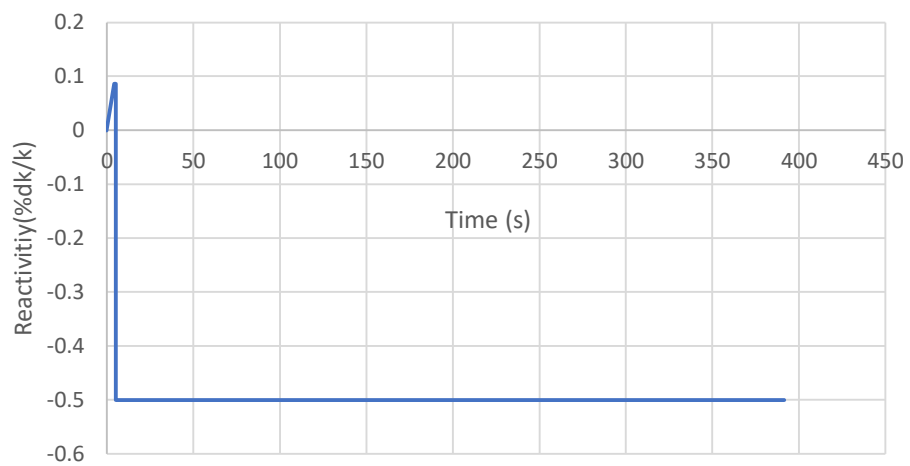

実験物の異常等による反応度の付加


実験物の異常等による反応度の付加

L5.5P-30炉心 Case-A

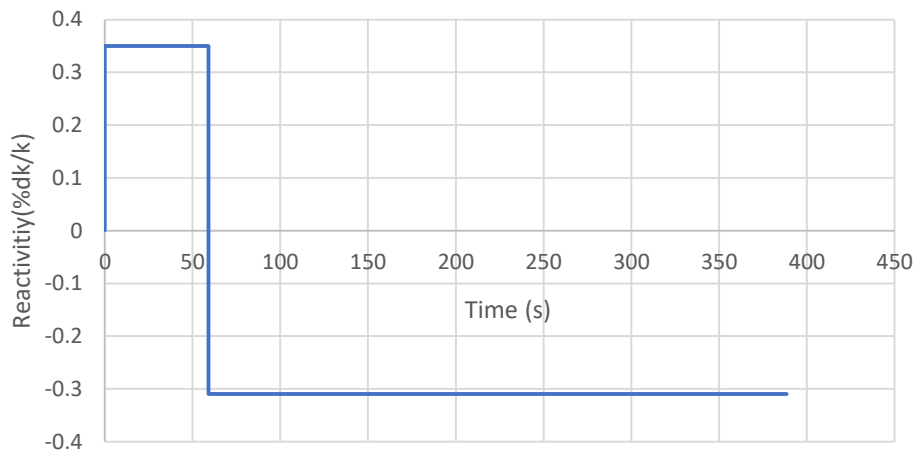


実験物の異常等による反応度の付加

C45G2-4炉心 Case-A

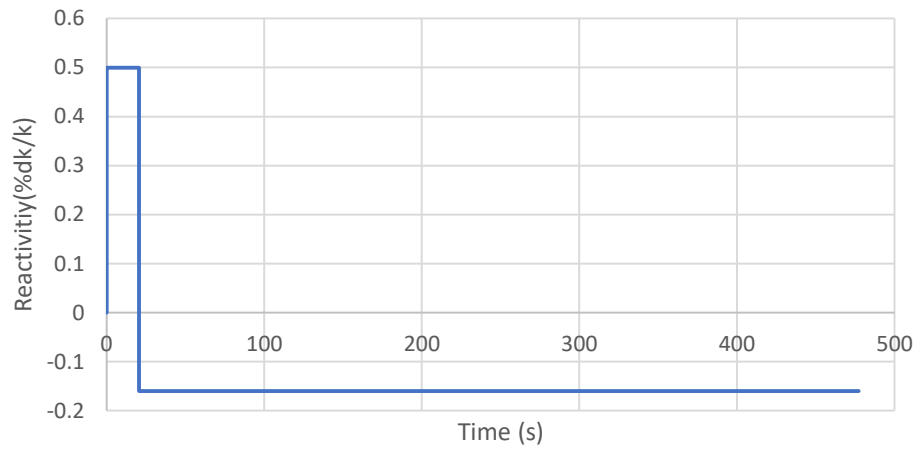


実験物の異常等による反応度の付加

L5.5P-30炉心 Case-B

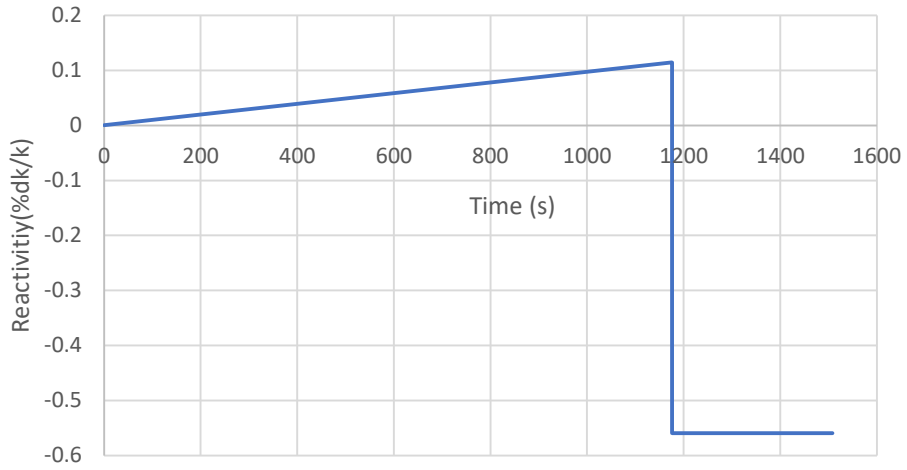

実験物の異常等による反応度の付加


C45G2-4炉心 Case-B

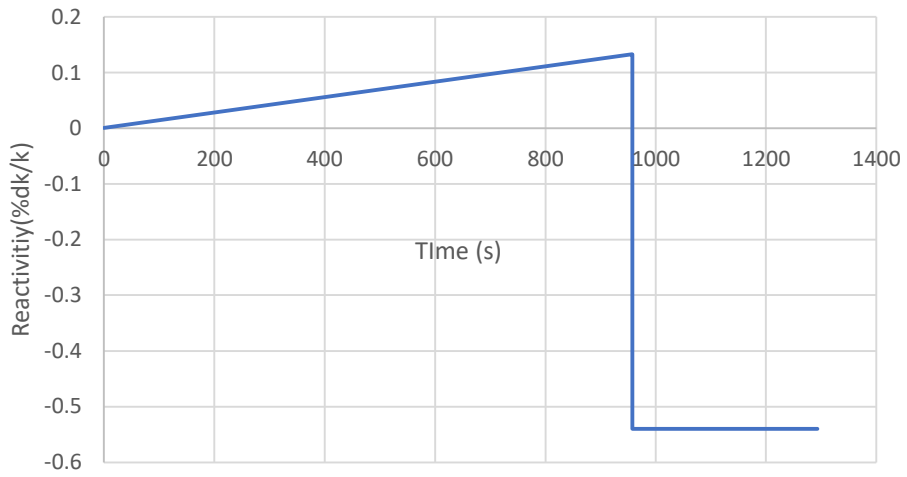

商用電源喪失


商用電源喪失

L5.5P-30炉心

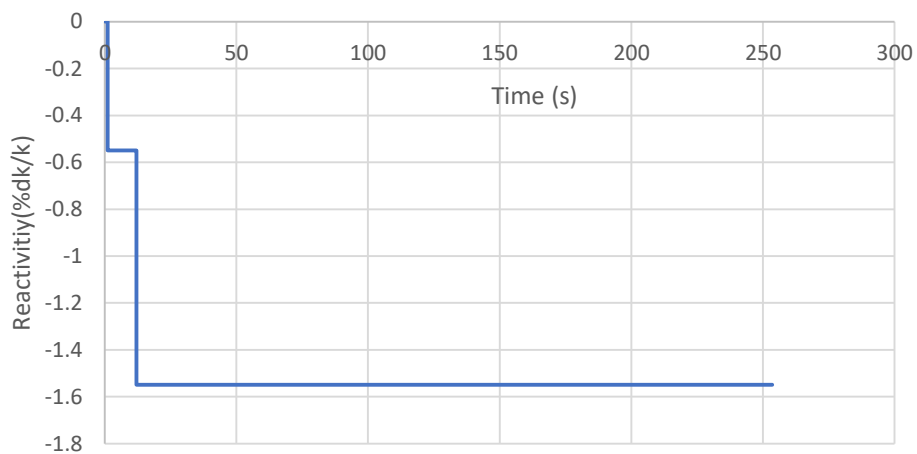


商用電源喪失

C45G2-4炉心

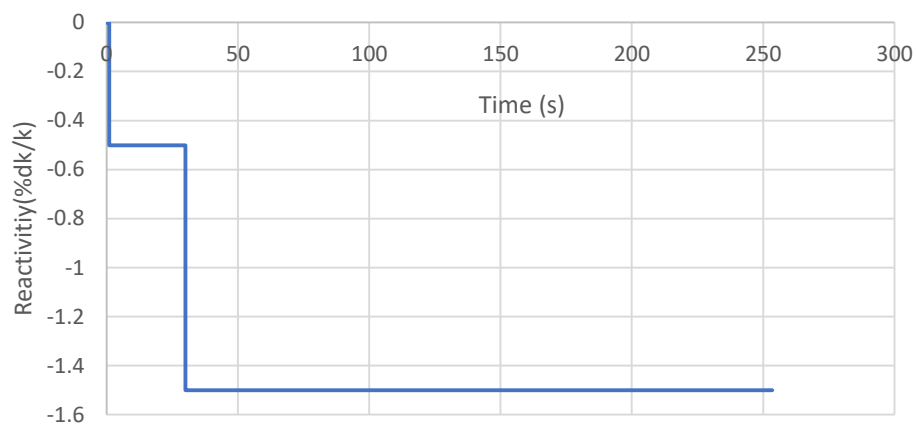

炉心タンクヒータ


炉心タンクヒータ
C45G6-4炉心

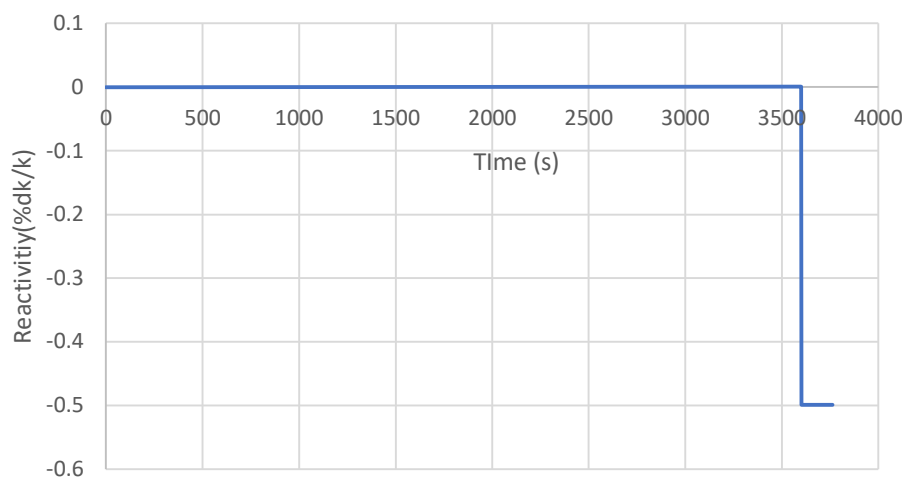

中性子発生設備利用

中性子発生設備利用

L5.5P-30炉心 Case-A

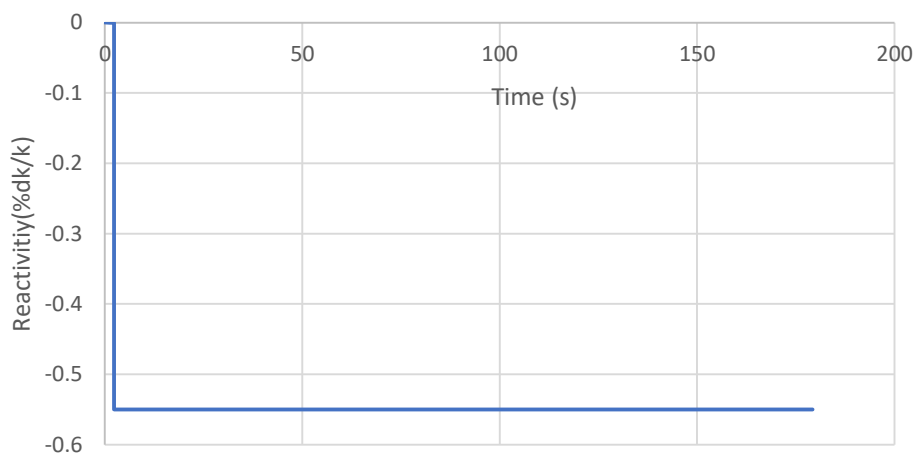

中性子発生設備利用

L5.5P-30炉心 Case-B

