


### CAP 基本フローの概要 (\* 1)

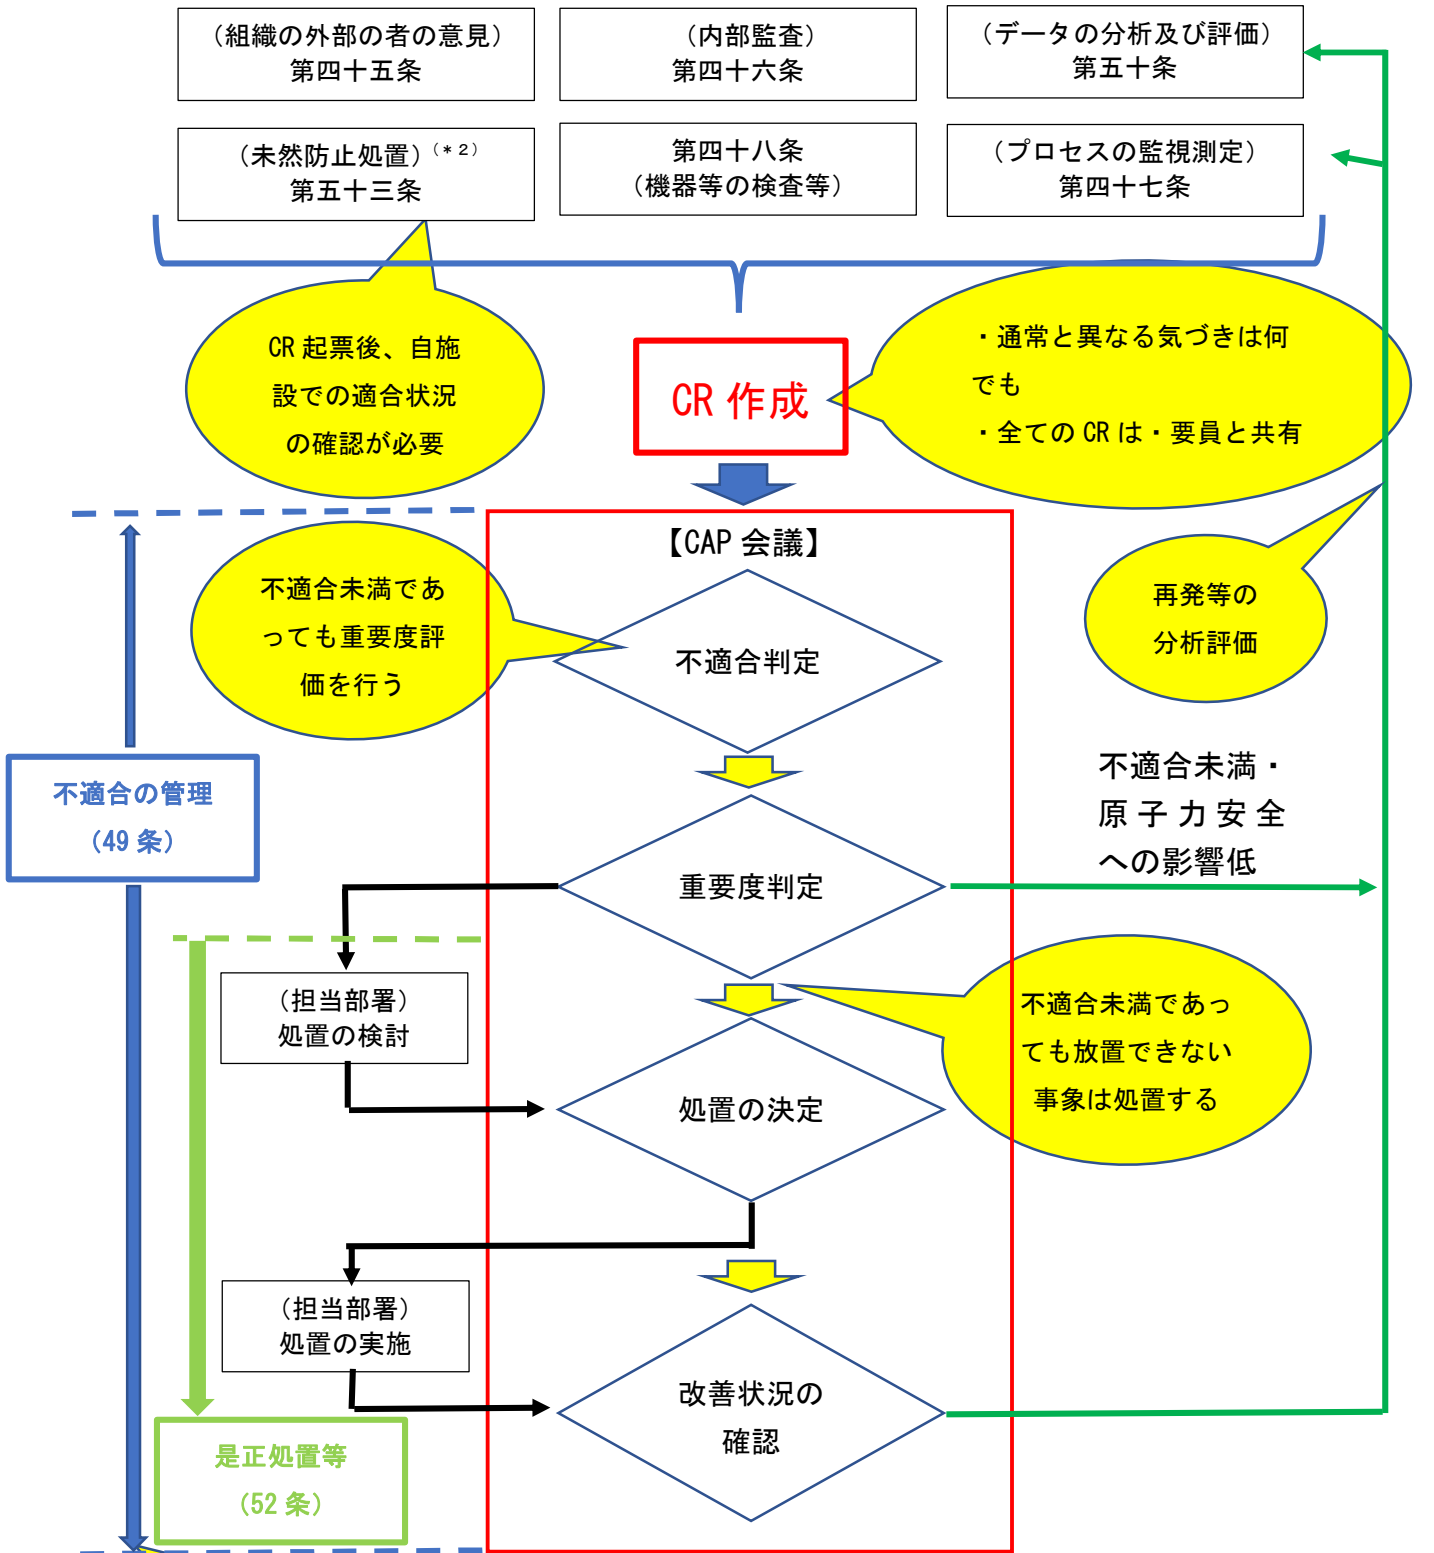

(\*1) CAP 活動自体が、第五十一条（継続的な改善）における気づき事項からその改善に係るプロセスを通じて QMS の継続的改善を行う。  
(\*2) 未然防止処置プロセスを CAP プロセスから独立して運用する場合は、自施設での同様な不適合の確認、又は、不適合の発生の可能性が判明した段階で CR を起票しても良い。