2019年11月22日
関西電力株式会社

高浜3・4号機　SA高度化工程表

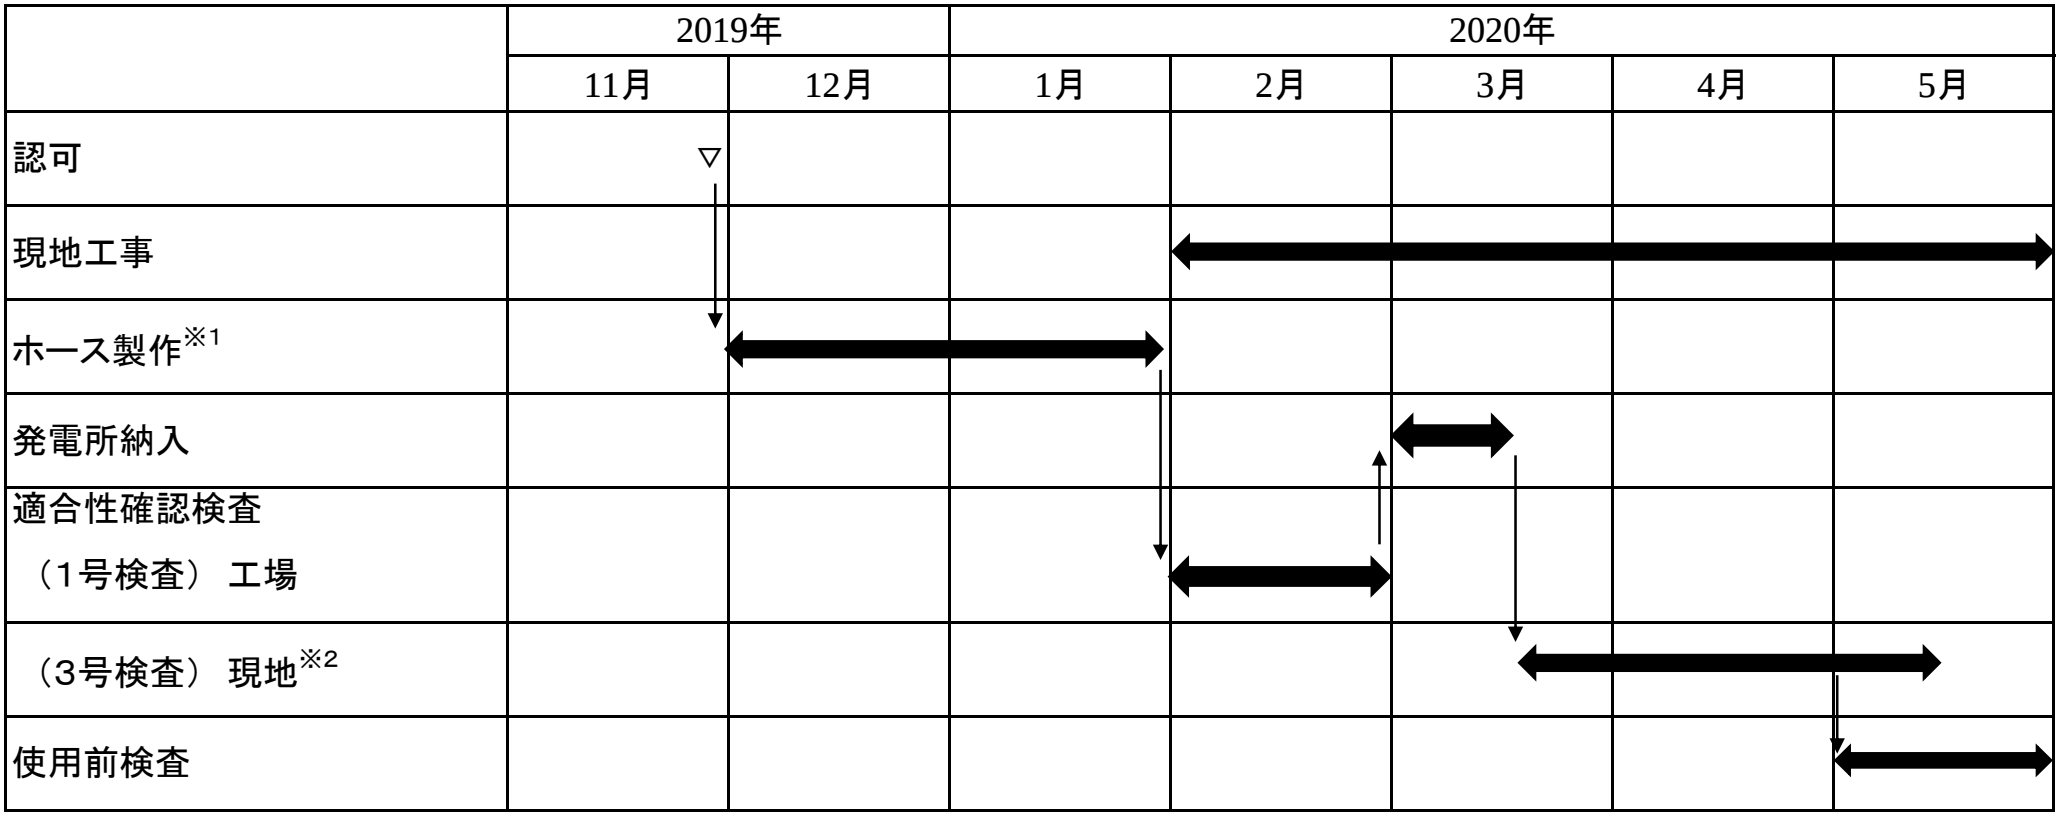

※1　ホースの新規制作期間として約2か月必要
※2　同種ポンプに対する過去の使用前検査実績としては約3か月を要している。
今回、送水車に対しては以下の適合性確認検査を実施する必要がある。

- 状態確認検査
- 設計確認値検査
- 公称値確認検査
- 系統構成確認検査
- 系統運転検査
- 技術基準54条要求に対する検査
- 通水検査
- 容量確認検査