

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<div data-bbox="869 275 1178 321" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">別紙4-4 (1/6)</div> <div data-bbox="225 407 1184 1759" style="border: 2px solid black; height: 644px; margin: 10px 0;"></div> <div data-bbox="587 1822 1178 1856" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</div>	<div data-bbox="2050 275 2439 321" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">別紙4-3 (1/24)</div> <p data-bbox="1359 365 1501 407">原品-1</p> <p data-bbox="1481 695 2318 737" style="text-align: center;">原子力品質保証規程</p> <div data-bbox="1819 926 1982 982" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">抜粋</div> <p data-bbox="1647 1570 2184 1604">2009年 9月17日 (制定)</p> <p data-bbox="1647 1619 2184 1652">2021年 6月16日 (第11回改正)</p> <p data-bbox="1783 1707 2012 1780" style="text-align: center;">原子力品質保証室 (C-東北電力)</p>	

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<div data-bbox="899 281 1205 327" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">別紙4-4 (2/6)</div> <div data-bbox="231 426 1184 1770" style="border: 2px solid black; height: 640px; margin: 10px 0;"></div> <div data-bbox="611 1822 1205 1864" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</div>	<div data-bbox="2021 281 2356 327" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">別紙4-3 (2/24)</div> <div data-bbox="1391 338 2386 1797" style="border: 2px solid black; height: 695px; margin: 10px 0;"></div> <div data-bbox="1745 1808 2407 1854" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</div>	<p data-bbox="2525 380 2733 411">・記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="884 279 1181 321">別紙4-4 (3/6)</p> <div data-bbox="225 415 1160 1738" style="border: 1px solid black; height: 630px; width: 315px;"></div> <p data-bbox="602 1822 1181 1854">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>	<p data-bbox="2050 306 2398 348">別紙4-3 (3/24)</p> <div data-bbox="1427 359 2436 1671" style="border: 1px solid black; height: 625px; width: 340px;"></div> <p data-bbox="1762 1801 2445 1833">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<div data-bbox="878 281 1181 327" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">別紙4-4 (4/6)</div> <div data-bbox="222 415 1160 1734" style="border: 2px solid black; height: 628px; margin-bottom: 10px;"></div> <div data-bbox="596 1818 1181 1856" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</div>	<div data-bbox="2021 281 2377 327" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">別紙4-3 (4/24)</div> <div data-bbox="1377 348 2427 1766" style="border: 2px solid black; height: 675px; margin-bottom: 10px;"></div> <div data-bbox="1730 1808 2421 1856" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</div>	<p data-bbox="2525 380 2733 415">・記載表現の相違</p>

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="854 275 1151 321">別紙4-4 (5/6)</p> <div data-bbox="219 411 1142 1713" style="border: 1px solid black; height: 620px; width: 311px;"></div> <p data-bbox="617 1822 1190 1860">本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>	<p data-bbox="2033 285 2389 331">別紙4-3 (5/24)</p> <div data-bbox="1389 348 2421 1780" style="border: 1px solid black; height: 682px; width: 348px;"></div> <p data-bbox="1739 1812 2430 1850">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="845 281 1142 323">別紙4-4 (6/6)</p> <div data-bbox="222 415 1142 1717" style="border: 1px solid black; height: 620px; width: 310px; margin: 20px auto;"></div> <p data-bbox="617 1829 1190 1860">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>	<p data-bbox="2027 281 2383 323">別紙4-3 (6/24)</p> <div data-bbox="1377 348 2415 1776" style="border: 1px solid black; height: 680px; width: 350px; margin: 20px auto;"></div> <p data-bbox="1730 1808 2421 1839">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	<p data-bbox="2525 348 2733 380">・記載表現の相違</p>

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<p data-bbox="1994 281 2350 331">別紙4-3 (7/24)</p> <div data-bbox="1347 338 2383 1686" style="border: 1px solid black; height: 642px; width: 349px;"></div> <p data-bbox="1703 1808 2398 1858">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<p data-bbox="2033 279 2389 331">別紙4-3 (8/24)</p> <div data-bbox="1380 331 2418 1732" style="border: 2px solid black; height: 667px; width: 350px; margin: 0 auto;"></div> <p data-bbox="1736 1801 2433 1854">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	<p data-bbox="2522 384 2730 415">・記載表現の相違</p>

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<div data-bbox="2030 306 2380 361" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">別紙4-3 (9/24)</div> <div data-bbox="1389 436 2407 1791" style="border: 2px solid black; height: 645px; margin-bottom: 10px;"></div> <div data-bbox="1742 1801 2424 1856" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</div>	<ul style="list-style-type: none"> ・組織体制の相違 ・記載表現の相違

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<div data-bbox="2030 289 2380 340" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">別紙4-3 (10/24)</div> <div data-bbox="1383 380 2407 1787" style="border: 2px solid black; height: 670px; margin: 10px auto;"></div> <div data-bbox="1739 1797 2424 1848" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-top: 10px;">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</div>	<ul style="list-style-type: none"> ・記載表現の相違 ・組織体制の相違

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<div data-bbox="2041 289 2392 338" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">別紙4-3 (11/24)</div> <div data-bbox="1389 380 2421 1780" style="border: 2px solid black; height: 667px; margin-bottom: 10px;"></div> <div data-bbox="1745 1801 2436 1850" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</div>	<p>・組織体制の相違</p>

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<div data-bbox="2030 285 2383 338" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">別紙4-3 (12/24)</div> <div data-bbox="1377 375 2412 1801" style="border: 2px solid black; height: 679px; margin-bottom: 10px;"></div> <div data-bbox="1733 1803 2427 1856" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</div>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 記載表現の相違 ・ 文書名の相違

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<p data-bbox="2036 306 2383 354">別紙4-3 (13/24)</p> <div data-bbox="1391 380 2415 1780" style="border: 1px solid black; height: 667px; width: 345px; margin: 0 auto;"></div> <p data-bbox="1745 1803 2427 1852">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	<p data-bbox="2525 380 2733 415">・記載表現の相違</p>

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<div data-bbox="2030 296 2383 352" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">別紙4-3 (14/24)</div> <div data-bbox="1386 388 2410 1795" style="border: 2px solid black; height: 670px; margin-bottom: 10px;"></div> <div data-bbox="1742 1801 2427 1854" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</div>	<p>・組織体制の相違</p>

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<p data-bbox="2033 289 2386 338">別紙4-3 (15/24)</p> <div data-bbox="1389 380 2418 1787" style="border: 2px solid black; height: 670px; width: 347px; margin: 0 auto;"></div> <p data-bbox="1742 1803 2430 1852">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<p data-bbox="2027 285 2377 331">別紙4-3 (16/24)</p> <div data-bbox="1374 344 2407 1724" style="border: 1px solid black; height: 657px; width: 348px; margin: 0 auto;"></div> <p data-bbox="1733 1801 2421 1848">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<p data-bbox="2041 279 2398 327">別紙4-3 (17/24)</p> <div data-bbox="1380 331 2427 1759" style="border: 1px solid black; height: 680px; width: 353px;"></div> <p data-bbox="1745 1814 2442 1864">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	<p data-bbox="2525 317 2733 348">・記載表現の相違</p>

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<p data-bbox="2041 289 2392 338">別紙4-3 (18/24)</p> <div data-bbox="1391 344 2421 1755" style="border: 1px solid black; height: 672px; width: 347px;"></div> <p data-bbox="1748 1801 2436 1850">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	<p data-bbox="2525 344 2703 375">・文書名の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<p data-bbox="2041 283 2389 331">別紙4-3 (19/24)</p> <div data-bbox="1383 352 2415 1703" style="border: 1px solid black; height: 643px; width: 348px; margin: 0 auto;"></div> <p data-bbox="1745 1801 2436 1850">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<p data-bbox="2036 281 2389 331">別紙4-3 (20/24)</p> <div data-bbox="1383 344 2421 1772" style="border: 2px solid black; height: 680px; width: 100%;"></div> <p data-bbox="1739 1801 2427 1852">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	<ul style="list-style-type: none">・記載表現の相違・プロセスの相違（島根は発電所長の実施項目も本文書に記載している）

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<p data-bbox="2041 285 2386 331">別紙4-3 (21/24)</p> <div data-bbox="1391 344 2418 856" style="border: 1px solid black; height: 244px; width: 346px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="1733 1787 2415 1833">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<div data-bbox="2021 289 2371 331" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">別紙4-3 (22/24)</div> <div data-bbox="1356 359 2448 1129" style="border: 2px solid black; height: 367px; margin-bottom: 10px;"></div> <div data-bbox="1715 1797 2410 1843" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</div>	<ul style="list-style-type: none"> ・組織体制の相違 ・記載表現の相違

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<p data-bbox="2012 281 2371 331">別紙4-3 (23/24)</p> <div data-bbox="1344 359 2472 1129" style="border: 1px solid black; height: 367px; width: 380px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="1715 1803 2401 1854">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	<p data-bbox="2525 380 2733 415">・文書体系の相違</p>

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
	<p data-bbox="2033 296 2386 348">別紙4-3 (24/24)</p> <div data-bbox="1397 359 2386 1535" style="border: 1px solid black; height: 560px; width: 333px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="1724 1776 2415 1822">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	<p data-bbox="2525 380 2733 415">・文書体系の相違</p>

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由						
<div data-bbox="863 289 1169 331" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">別紙4-5 (1/44)</div> <table border="1" data-bbox="801 520 1086 611" style="margin: 10px auto;"> <tr><td>制定日</td><td>2008. 2. 1</td></tr> <tr><td>承認日</td><td>2021. 6. 22</td></tr> <tr><td>施行日</td><td>2021. 7. 1</td></tr> </table> <p data-bbox="477 800 893 852" style="text-align: center;">原子力品質保証細則</p> <p data-bbox="626 947 744 999" style="text-align: center;">(抜粋)</p> <p data-bbox="566 1377 804 1472" style="text-align: center;">中国電力株式会社 電源事業本部</p>	制定日	2008. 2. 1	承認日	2021. 6. 22	施行日	2021. 7. 1	<div data-bbox="2065 289 2421 331" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">別紙4-4 (1/4)</div> <p data-bbox="1427 369 1605 411" style="text-align: center;">原品4-1</p> <p data-bbox="1561 674 2288 726" style="text-align: center;">原子力QMS プロセス適用要領</p> <div data-bbox="1857 873 2006 936" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">抜 粋</div> <p data-bbox="1576 1461 2303 1514" style="text-align: center;">2009年 9月 2日 (制 定)</p> <p data-bbox="1576 1545 2303 1598" style="text-align: center;">2021年 6月 29日 (第14回改正)</p> <p data-bbox="1768 1703 2095 1755" style="text-align: center;">原子力品質保証室</p>	<p data-bbox="2525 275 2703 306">・ 文書名の相違</p>
制定日	2008. 2. 1							
承認日	2021. 6. 22							
施行日	2021. 7. 1							

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="887 279 1190 321">別紙4-5 (2/44)</p> <div data-bbox="204 359 1175 1730" style="border: 1px solid black; height: 653px;"></div> <p data-bbox="617 1829 1202 1860">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>	<p data-bbox="2024 306 2371 348">別紙4-4 (2/4)</p> <div data-bbox="1394 359 2410 1705" style="border: 1px solid black; height: 641px;"></div> <p data-bbox="1736 1801 2415 1833">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="863 275 1166 321">別紙4-5 (3/44)</p> <div data-bbox="195 359 1157 1713" style="border: 1px solid black; height: 645px; width: 324px;"></div> <p data-bbox="626 1835 1210 1871">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>	<p data-bbox="2036 285 2389 331">別紙4-4 (3/4)</p> <div data-bbox="1389 342 2421 1480" style="border: 1px solid black; height: 542px; width: 348px;"></div> <p data-bbox="1745 1808 2412 1843">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="872 281 1175 323">別紙4-5 (4/44)</p> <div data-bbox="201 359 1166 1717" style="border: 1px solid black; height: 647px; width: 325px;"></div> <p data-bbox="626 1835 1205 1866">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>	<p data-bbox="2030 281 2383 323">別紙4-4 (4/4)</p> <div data-bbox="1403 348 2415 1774" style="border: 1px solid black; height: 679px; width: 341px;"></div> <p data-bbox="1739 1801 2410 1833">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	<p data-bbox="2525 281 2733 312">・文書体系の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="878 275 1181 317">別紙4-5（5/44）</p> <div data-bbox="198 352 1172 1724" style="border: 1px solid black; height: 653px; width: 328px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="620 1829 1210 1864">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="878 275 1181 317">別紙4-5（6/44）</p> <div data-bbox="201 348 1175 1724" style="border: 1px solid black; height: 655px; width: 328px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="617 1829 1205 1864">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="863 279 1166 321">別紙4-5 (7/44)</p> <div data-bbox="195 352 1160 1717" style="border: 2px solid black; height: 650px; width: 325px; margin: 20px auto;"></div> <p data-bbox="635 1829 1219 1864">本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="884 275 1190 321">別紙4-5 (8/44)</p> <div data-bbox="210 352 1190 1734" style="border: 2px solid black; height: 658px; width: 330px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="611 1829 1199 1864">本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="863 285 1160 327">別紙4-5（9/44）</p> <div data-bbox="204 361 1166 1713" style="border: 2px solid black; height: 644px; width: 324px;"></div> <p data-bbox="626 1829 1205 1860">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="842 275 1181 321">別紙4-5（10/44）</p> <div data-bbox="204 359 1184 1738" style="border: 2px solid black; height: 657px; width: 330px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="611 1829 1205 1864">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="848 275 1190 321">別紙4-5（11/44）</p> <div data-bbox="204 354 1178 1726" style="border: 2px solid black; height: 653px; width: 328px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="617 1829 1205 1866">本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="839 275 1172 321">別紙4-5（12/44）</p> <div data-bbox="204 354 1172 1717" style="border: 2px solid black; height: 649px; width: 326px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="608 1822 1193 1858">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="834 275 1181 321">別紙4-5（13/44）</p> <div data-bbox="201 352 1175 1728" style="border: 1px solid black; height: 655px; width: 328px;"></div> <p data-bbox="611 1829 1205 1866">本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="842 275 1175 321">別紙4-5（14/44）</p> <div data-bbox="204 354 1178 1724" style="border: 2px solid black; height: 652px; width: 328px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="617 1829 1205 1866">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="839 275 1169 321">別紙4-5（15/44）</p> <div data-bbox="210 352 1181 1724" style="border: 1px solid black; height: 653px; width: 327px;"></div> <p data-bbox="605 1829 1196 1864">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="845 275 1181 321">別紙4-5 (16/44)</p> <div data-bbox="204 348 1181 1728" style="border: 2px solid black; height: 657px; width: 329px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="608 1829 1199 1864">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="834 275 1178 321">別紙4-5 (17/44)</p> <div data-bbox="210 359 1181 1724" style="border: 2px solid black; height: 650px; width: 327px;"></div> <p data-bbox="617 1829 1205 1864">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="854 285 1196 327">別紙4-5（18/44）</p> <div data-bbox="216 363 1181 1724" style="border: 1px solid black; height: 648px; width: 325px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="617 1829 1196 1860">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="842 285 1175 331">別紙4-5（19/44）</p> <div data-bbox="204 363 1175 1730" style="border: 2px solid black; height: 651px; width: 327px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="617 1829 1199 1864">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="842 279 1181 321">別紙4-5 (20/44)</p> <div data-bbox="210 359 1175 1724" style="border: 2px solid black; height: 650px; width: 325px; margin: 20px auto;"></div> <p data-bbox="611 1829 1196 1860">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="848 279 1181 323">別紙4-5 (21/44)</p> <div data-bbox="204 354 1181 1730" style="border: 2px solid black; height: 655px; width: 329px;"></div> <p data-bbox="611 1829 1202 1864">本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="834 285 1172 331">別紙4-5（22/44）</p> <div data-bbox="210 365 1175 1724" style="border: 2px solid black; height: 647px; width: 325px; margin: 20px auto;"></div> <p data-bbox="617 1833 1199 1869">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="854 285 1181 327">別紙4-5 (23/44)</p> <div data-bbox="219 369 1181 1730" style="border: 1px solid black; height: 648px; width: 324px;"></div> <p data-bbox="617 1835 1199 1877">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="839 279 1184 323">別紙4-5 (24/44)</p> <div data-bbox="210 352 1181 1724" style="border: 2px solid black; height: 653px; width: 327px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="611 1829 1199 1860">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="848 281 1181 323">別紙4-5 (25/44)</p> <div data-bbox="216 359 1181 1724" style="border: 1px solid black; height: 650px; width: 325px;"></div> <p data-bbox="617 1829 1199 1860">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="854 279 1190 321">別紙4-5（26/44）</p> <div data-bbox="210 352 1181 1724" style="border: 1px solid black; height: 653px; width: 327px;"></div> <p data-bbox="617 1829 1205 1864">本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="836 281 1175 327">別紙4-5 (27/44)</p> <div data-bbox="204 359 1178 1726" style="border: 2px solid black; height: 651px; width: 328px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="611 1829 1199 1864">本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="848 275 1175 321">別紙4-5 (28/44)</p> <div data-bbox="204 352 1178 1726" style="border: 2px solid black; height: 654px; width: 328px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="611 1829 1199 1864">本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="848 275 1181 321">別紙4-5 (29/44)</p> <div data-bbox="216 352 1181 1724" style="border: 2px solid black; height: 653px; width: 325px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="617 1822 1199 1856">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="845 279 1175 321">別紙4-5 (30/44)</p> <div data-bbox="210 359 1175 1724" style="border: 2px solid black; height: 650px; width: 325px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="617 1829 1199 1864">本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="836 275 1178 321">別紙4-5 (31/44)</p> <div data-bbox="210 354 1181 1724" style="border: 2px solid black; height: 652px; width: 327px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="611 1822 1199 1860">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="842 281 1175 323">別紙4-5 (32/44)</p> <div data-bbox="210 359 1178 1724" style="border: 1px solid black; height: 650px; width: 326px;"></div> <p data-bbox="617 1829 1199 1864">本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="836 285 1175 331">別紙4-5（33/44）</p> <div data-bbox="207 367 1175 1734" style="border: 2px solid black; height: 651px; width: 326px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="611 1831 1199 1864">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="845 279 1190 323">別紙4-5 (34/44)</p> <div data-bbox="210 359 1181 1728" style="border: 2px solid black; height: 652px; width: 327px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="617 1829 1202 1864">本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="834 285 1175 331">別紙4-5 (35/44)</p> <div data-bbox="210 365 1175 1730" style="border: 2px solid black; height: 650px; width: 325px; margin: 20px auto;"></div> <p data-bbox="611 1829 1199 1864">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="848 285 1175 327">別紙4-5 (36/44)</p> <div data-bbox="210 363 1181 1728" style="border: 1px solid black; height: 650px; width: 327px;"></div> <p data-bbox="611 1829 1196 1864">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="839 279 1175 325">別紙4-5 (37/44)</p> <div data-bbox="204 354 1175 1724" style="border: 2px solid black; height: 652px; width: 327px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="617 1829 1205 1864">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="848 279 1181 323">別紙4-5（38/44）</p> <div data-bbox="213 359 1181 1724" style="border: 2px solid black; height: 650px; width: 326px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="611 1829 1199 1864">本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="848 275 1205 321">別紙4-5 (39/44)</p> <div data-bbox="204 354 1181 1732" style="border: 2px solid black; height: 656px; width: 329px;"></div> <p data-bbox="617 1829 1205 1866">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="836 279 1196 323">別紙4-5 (40/44)</p> <div data-bbox="204 359 1175 1724" style="border: 2px solid black; height: 650px; width: 327px;"></div> <p data-bbox="608 1829 1196 1864">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="842 275 1193 323">別紙4-5（41/44）</p> <div data-bbox="204 348 1181 1724" style="border: 1px solid black; height: 655px; width: 329px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="611 1829 1202 1864">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="851 281 1190 323">別紙4-5 (42/44)</p> <div data-bbox="213 359 1181 1724" style="border: 2px solid black; height: 650px; width: 326px; margin: 20px auto;"></div> <p data-bbox="611 1829 1199 1864">本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="842 279 1190 327">別紙4-5 (43/44)</p> <div data-bbox="210 359 1181 1730" style="border: 2px solid black; height: 653px; width: 327px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="611 1829 1199 1864">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="842 275 1178 321">別紙4-5（44/44）</p> <div data-bbox="210 359 1178 1724" style="border: 1px solid black; height: 650px; width: 326px;"></div> <p data-bbox="617 1822 1199 1860">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由						
<p style="text-align: right;">別紙4-6 (1/13)</p> <table border="1" data-bbox="810 510 1101 604"> <tr> <td>制定日</td> <td>2004.5.21</td> </tr> <tr> <td>承認日</td> <td>2020.9.23</td> </tr> <tr> <td>施行日</td> <td>2020.9.25</td> </tr> </table> <p style="text-align: center;">原子力安全管理監査細則</p> <p style="text-align: center;">(抜粋)</p> <p style="text-align: center;">中国電力株式会社 内部監査部門</p>	制定日	2004.5.21	承認日	2020.9.23	施行日	2020.9.25	<p style="text-align: right;">別紙4-5 (1/5)</p> <p style="text-align: center;">原品5-3</p> <p style="text-align: center;">原子力QMS 責任および権限要領</p> <p style="text-align: center;">抜粋</p> <p style="text-align: center;">2009年 9月 2日 (制定) 2021年 6月29日 (第15回改正)</p> <p style="text-align: center;">原子力品質保証室</p>	<p>・文書名の相違</p>
制定日	2004.5.21							
承認日	2020.9.23							
施行日	2020.9.25							

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<div data-bbox="899 279 1210 321" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">別紙4-6 (2/13)</div> <div data-bbox="189 352 1202 1780" style="border: 2px solid black; height: 680px; margin: 10px 0;"></div> <div data-bbox="587 1822 1202 1864" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</div>	<div data-bbox="2041 279 2398 321" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">別紙4-5 (2/5)</div> <div data-bbox="1374 373 2448 1770" style="border: 2px solid black; height: 665px; margin: 10px 0;"></div> <div data-bbox="1745 1812 2448 1864" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</div>	<div data-bbox="2525 310 2733 380" style="border: none;"> <ul style="list-style-type: none"> ・組織体制の相違 ・記載表現の相違 </div>

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<div data-bbox="899 279 1210 321" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">別紙4-6 (3/13)</div> <div data-bbox="201 365 1196 1770" style="border: 2px solid black; height: 669px; margin: 10px 0;"></div> <div data-bbox="611 1818 1213 1854" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</div>	<div data-bbox="2050 279 2398 321" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">別紙4-5 (3/5)</div> <div data-bbox="1406 352 2436 1749" style="border: 2px solid black; height: 665px; margin: 10px 0;"></div> <div data-bbox="1727 1808 2436 1843" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</div>	<div data-bbox="2525 415 2733 485" style="vertical-align: top;"> <ul style="list-style-type: none"> ・組織体制の相違 ・記載表現の相違 </div>

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<div data-bbox="908 279 1219 323" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">別紙4-6 (4/13)</div> <div data-bbox="178 367 1172 1774" style="border: 2px solid black; height: 670px; margin: 10px 0;"></div> <div data-bbox="590 1822 1199 1866" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</div>	<div data-bbox="2012 279 2377 323" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">別紙4-5 (4/5)</div> <div data-bbox="1380 367 2418 1774" style="border: 2px solid black; height: 670px; margin: 10px 0;"></div> <div data-bbox="1709 1797 2430 1841" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</div>	<div data-bbox="2525 384 2733 449" style="color: red;"> <ul style="list-style-type: none"> ・組織体制の相違 ・記載表現の相違 </div>

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<div data-bbox="887 281 1205 327" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">別紙4-6 (5/13)</div> <div data-bbox="195 359 1199 1776" style="border: 2px solid black; height: 675px; margin: 10px 0;"></div> <div data-bbox="617 1822 1225 1860" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</div>	<div data-bbox="2050 296 2407 342" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">別紙4-5 (5/5)</div> <div data-bbox="1406 380 2410 1738" style="border: 2px solid black; height: 647px; margin: 10px 0;"></div> <div data-bbox="1733 1801 2427 1839" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</div>	<div data-bbox="2525 453 2733 516" style="color: red;"> <ul style="list-style-type: none"> ・組織体制の相違 ・記載表現の相違 </div>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="908 279 1219 323">別紙4-6（6/13）</p> <div data-bbox="186 354 1196 1780" style="border: 1px solid black; height: 679px; width: 340px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="611 1829 1219 1864">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="899 279 1210 323">別紙4-6（7/13）</p> <div data-bbox="186 352 1196 1780" style="border: 2px solid black; height: 680px; width: 340px; margin: 20px auto;"></div> <p data-bbox="608 1829 1219 1864">本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="902 275 1219 321">別紙4-6（8/13）</p> <div data-bbox="186 348 1196 1776" style="border: 2px solid black; height: 680px; width: 340px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="611 1829 1219 1864">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="902 281 1213 327">別紙4-6（9/13）</p> <div data-bbox="186 359 1193 1780" style="border: 1px solid black; height: 677px; width: 339px;"></div> <p data-bbox="605 1822 1213 1864">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="884 285 1193 327">別紙4-6（10/13）</p> <div data-bbox="181 363 1172 1766" style="border: 2px solid black; height: 668px; width: 334px; margin: 10px auto;"></div> <p data-bbox="626 1818 1225 1850">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="908 279 1222 323">別紙4-6（11/13）</p> <div data-bbox="184 352 1193 1780" style="border: 2px solid black; height: 680px; width: 340px; margin: 20px auto;"></div> <p data-bbox="611 1829 1222 1864">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備，運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現，設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="902 281 1210 323">別紙4-6 (12/13)</p> <div data-bbox="192 352 1202 1780" style="border: 2px solid black; height: 680px; width: 340px; margin: 20px auto;"></div> <p data-bbox="617 1831 1222 1864">本資料のうち，枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p data-bbox="893 279 1205 323">別紙4-6（13/13）</p> <div data-bbox="186 354 1190 1774" style="border: 2px solid black; height: 676px; width: 338px;"></div> <p data-bbox="611 1822 1213 1854">本資料のうち、枠囲みの内容は機密に係る事項のため公開できません。</p>		

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<p style="text-align: right;">別紙4-7 (1/5)</p> <p style="text-align: center;">品質方針 (抜粋)</p> <p style="text-align: right;">⑦-5, ⑧-5</p> <p style="text-align: right;">社 達 第122号 2020年4月1日</p> <p style="text-align: center;">社 長</p> <p style="text-align: center;">「原子力品質方針」「原子力安全文化醸成方針」および 「保守管理の実施方針」の見直しについて</p> <p>当社は、原子力安全を最優先とした品質保証活動および原子力安全文化醸成活動ならびに原子力発電所の保守管理の高度化に取り組むため、「原子力品質方針」、「原子力安全文化醸成方針」および「保守管理の実施方針」を制定し、原子力発電所の建設・運営・廃止措置に取り組んでまいりました。</p> <p>こうした中、2020年4月1日から、原子力規制当局による新たな検査制度が開始されます。この検査制度では、従来、国が実施してきた検査を事業者が主体的に実施することが定められるなど、「原子力安全の一義的な責任は事業者が担う」という考え方がより明確に示されており、事業者が自ら原子力の安全性を向上させる制度となっています。</p> <p>これを受け、当社としても、これまでより一層、主体的に原子力安全の向上を目指す必要があると考え、「原子力品質方針」および「原子力安全文化醸成方針」を見直すこととしました。</p> <p>また、このたびの法令改正を受け、従来から取り組んでいる保守管理に加え、保安のために行う設計なども含めた施設管理に係る保安活動の確実な実施のため、「保守管理の実施方針」を「施設管理の実施方針」に見直すこととしました。</p> <p>社員の皆さんには、今回の各方針の見直しの趣旨を十分に理解し、一人ひとりが原子力の安全性向上の一翼を担っているという自覚と誇りを持ち、さらなる努力をされるようお願いいたします。</p> <p style="text-align: right;">以 上</p> <p>(添付資料) ・原子力品質方針 ・原子力安全文化醸成方針 ・施設管理の実施方針</p>	<p style="text-align: right;">別紙4-6 (1/1)</p> <p style="text-align: right;">⑦-5 ⑧-5</p> <h2 style="text-align: center;">原子力安全に関する品質方針</h2> <p style="text-align: right;">令和2年4月1日 東北電力株式会社 取締役社長 社長執行役員 樋口康二郎</p> <p>われわれには、先人の高い安全意識を継承し、東日本大震災を含む数多くの教訓・知見を取り入れ、リスクを低減し続けることにより、原子力安全を向上させる使命がある。このため、一人ひとりが強い責任感を持ち、安全文化の育成および維持とたゆまぬPDCA活動に努めることにより、社会からの理解と信頼を得ることを決意し、以下の方針を定める。</p> <ol style="list-style-type: none">1. 安全最優先の徹底2. 法令・ルールの遵守3. 常に問い直し、問いかける習慣の定着4. 情報共有の充実5. 積極的な改善の実践	<p>・記載方針の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査（2021年9月6日版）	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<div data-bbox="893 281 1252 331" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">別紙4-7（2/5）</div> <div data-bbox="982 348 1199 399" style="border: 1px solid black; padding: 2px;">⑦-5, ⑧-5</div> <div data-bbox="552 543 828 590" style="text-align: center;"> <h3>原子力品質方針</h3> </div> <p>原子力安全の一義的な責任を担う者として、原子力発電所の建設・運営・廃止措置にあたっては、法令・規制要求等のルールを遵守することはもとより、現場、現物、現実を重視する3現主義を念頭に、確実な品質保証活動を主体的に行うことで、世界最高水準の原子力安全を目指すとともに、公正・透明な業務運営を通じて、地域の皆さまからの理解と信頼の獲得を目指す。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 必要な資源を確保し、自らの役割と責任を自覚して、原子力安全を最優先に品質保証活動を積極的に推進する。 2. 原子力安全に係る知見や情報を収集してリスク評価を行い、必要な対策を実施して、原子力安全の向上を目指す。 3. 常に問いかける姿勢を持って、品質マネジメントシステムを継続的に改善する。 4. 教育・訓練を確実に実施して、個人および組織全体の建設、運転・保守、廃止措置、緊急時における技術の継承を図るとともに、対応能力の向上を目指す。 <p style="text-align: center;">2020年 4月 1日 中国電力株式会社 社長</p>		<p>・記載方針の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">別紙4-7 (3/5)</div> <div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">⑦-5, ⑧-5</div> <div style="border: 2px solid red; padding: 20px;"> <h3 style="text-align: center;">原子力安全文化醸成方針</h3> <p>原子力発電所の建設・運営・廃止措置における活動の基礎となる原子力安全文化の醸成に主体的に取り組むことで、より高い水準の原子力安全を目指す。</p> <p>特に、これまでの点検不備問題等の経験を教訓とし、「常に問いかける姿勢」および「報告する文化」の改善に重点的に取り組み、更なる自主的安全性向上に向けて、社員一人ひとりに原子力安全を最優先とする文化の浸透を図る。</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 安全最優先の組織風土 安全最優先の価値観を共有した組織風土を創ります。 2. 継続的な改善活動 組織が一体となって、原子力安全文化醸成に係る改善活動に継続的に取り組みます。 3. コミュニケーションの充実 良好なコミュニケーションを保ち、風通しが良い職場を創ります。 <p style="text-align: center;">2020年 4月 1日 中国電力株式会社 社長</p> </div>		<p>・記載方針の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<div data-bbox="899 281 1255 331" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">別紙4-7 (4/5)</div> <div data-bbox="973 359 1187 409" style="border: 1px solid black; padding: 2px; text-align: center;">⑦-5, ⑧-5</div> <div data-bbox="842 457 1068 512" style="text-align: right;">社 達 第 9 6 号 平成19年6月29日</div> <div data-bbox="581 539 777 575" style="text-align: center;">社 長</div> <div data-bbox="463 606 893 636" style="text-align: center;">コンプライアンス経営の推進に向けて</div> <p>当社は、「お客さまの信頼を喜びとします」を経営理念として掲げ、お客さまや地域の皆さまからの信頼を基盤とした業務運営を行ってきました。平成15年には、より信頼される企業となることを目指し、企業倫理綱領の制定や企業倫理委員会の設置など、コンプライアンスの一層の推進を図りました。</p> <p>しかし、一連の不適切事案により、これまでの取り組みが、問題を自ら明らかにし、積極的に解決にあたるといった役員・社員の実際の行動に結びついていなかったことが浮き彫りとなりました。その根底には、コンプライアンスとは単に法令を守るだけでなく、倫理や道徳を含めた社会的な規範を大切に守ることであり、その取り組みは企業が社会の中で存続していくために不可欠なものであるという認識が全社に浸透していなかったことがあると考えられます。</p> <p>こうした反省を踏まえ、今後、当社は、電力設備の安全確保の徹底、電気の安定供給、低廉な電気料金の実現等の社会的な要請に応じていくために、「あらゆる業務運営において、コンプライアンスを最優先に進める」ことを経営の基本とし、社内の仕組みやルールなどの抜本的な見直しを行うとともに、役員率先垂範のもと、社員一人ひとりの意識や企業風土に「コンプライアンス最優先」の考え方が根付くよう全社を挙げて取り組んでいきます。</p> <p>具体的には、仕組み面で、経営機構の改革やコンプライアンス推進体制の強化等を実施していきます。また、意識・行動面では、企業倫理綱領における行動規範をしっかりと守ることを徹底します。中でも、留意すべき行動として、「良識に照らします」、「率直に話します」、「積極的に正します」の3つの行動を、一人ひとりが日々の業務の中で実践することとします。役員および各組織の責任者においては、これに率先して取り組むとともに、社員への積極的な働きかけを行います。</p> <p>そして、こうした当社の決意・姿勢を「コンプライアンス経営推進宣言」として表明し、その取り組みをお客さまや地域の皆さまにお約束します。</p> <p>現在、当社は、長年築き上げてきた信頼を損なうという、かつてない厳しい状況にありますが、コンプライアンス経営を一步一步着実に推進することにより、皆さまから信頼され、選択される、また、社員にとって風通しがよく、働きがいのある、より良い会社に再生していくものと確信しています。</p> <p>皆さんの真摯な取り組みをお願いします。</p> <p style="text-align: right;">以 上</p> <p>(添付書類) コンプライアンス経営推進宣言</p>		<p>・記載方針の相違</p>


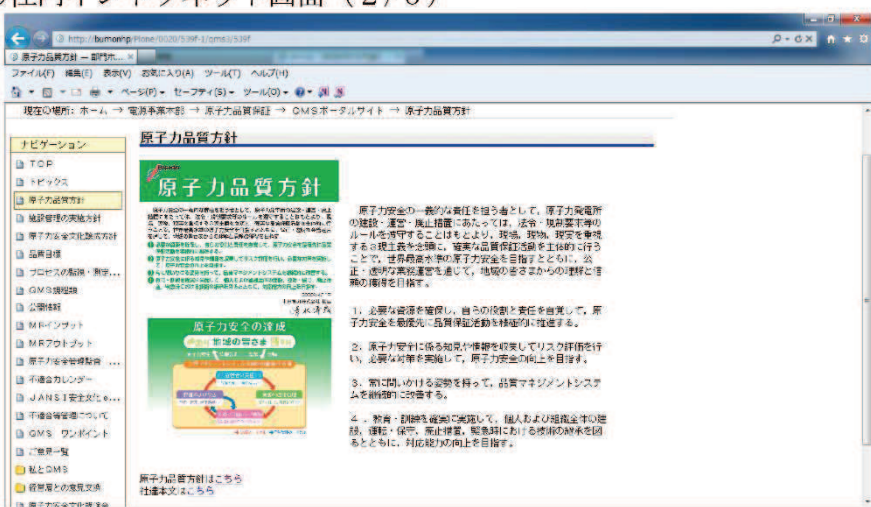
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所2号炉 有毒ガス	差異理由
<div data-bbox="893 279 1249 327" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">別紙4-7 (5/5)</div> <div data-bbox="973 363 1181 411" style="border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 10px;">⑦-5, ⑧-5</div> <div data-bbox="884 468 1092 537" style="text-align: center;"> <p>平成19年6月 中国電力株式会社</p> </div> <div data-bbox="439 573 923 621" style="text-align: center;"> <p>コンプライアンス経営推進宣言</p> </div> <p>中国電力株式会社は、コンプライアンス経営の推進に、役員の率先垂範のもと、全社を挙げて取り組んでいきます。</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ 私たちは、「コンプライアンス」とは「倫理や道徳を含めた社会的な規範を大切に守ること」であり、その取り組みは企業が社会の中で存続していくために不可欠なものであると認識します。 ○ 私たちは、こうした認識のもと、電力設備の安全確保の徹底、電気の安定供給、低廉な電気料金の実現等の社会的な要請に応えていくために、「あらゆる業務運営において、コンプライアンスを最優先に進める」ことを基本とした経営の推進に全力で取り組みます。 ○ 私たちは、「コンプライアンス最優先」を実現するために、中国電力企業倫理綱領における行動規範をしっかりと守り、中でも、留意すべき行動として、次の「3つの行動」を日々実践していきます。 <div data-bbox="320 1346 1065 1755" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>1. 良識に照らします</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 自らの行動と社会的な良識とを意識して照らし合わせます。 ◆ 業務に疑問を感じたときには、必ずルールを確認します。 <p>2. 率直に話します</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 疑問や問題を抱え込まず、職場内や組織間で話し合います。 ◆ お客さまや社会に対して、自発的に、適切にご説明します。 <p>3. 積極的に正します</p> <ul style="list-style-type: none"> ◆ 不適切な取り扱いを先送りせず、積極的に正します。 ◆ 実態に合わないルールがあれば、見直すよう取り組みます。 </div> <p style="text-align: right; margin-top: 10px;">以上</p>		<p>・記載方針の相違</p>

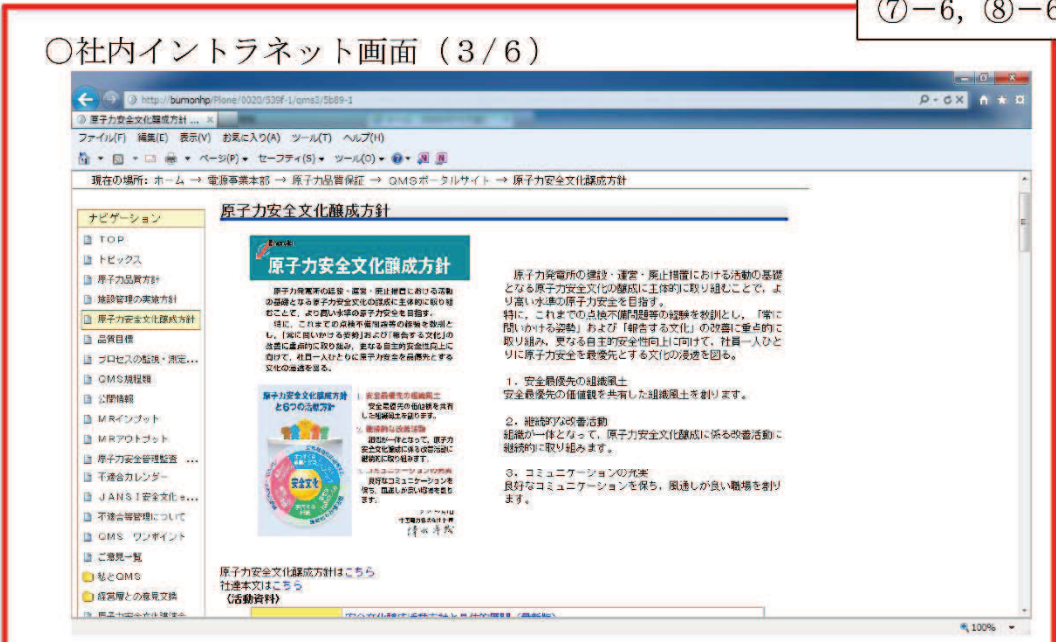
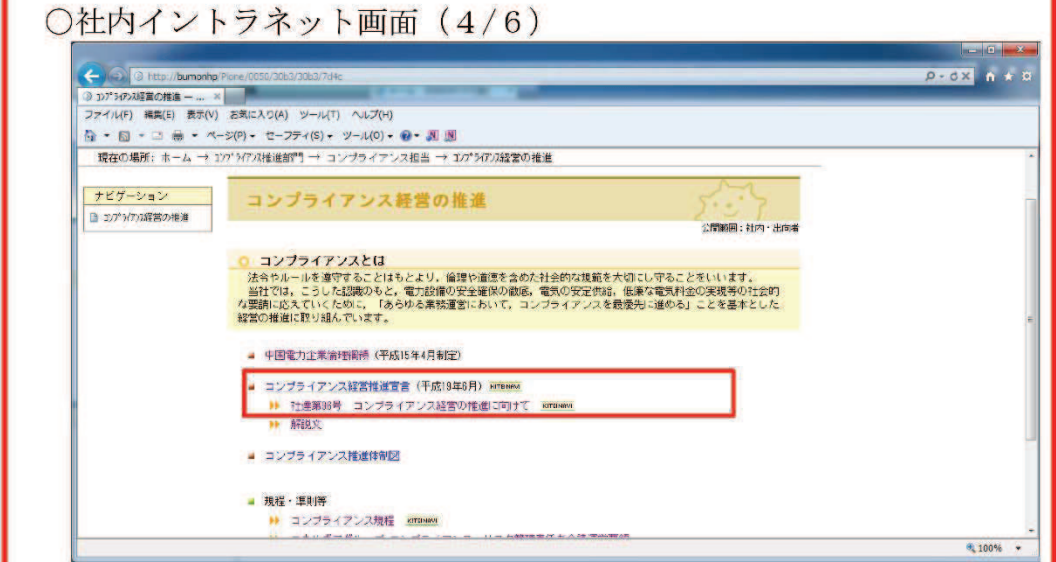
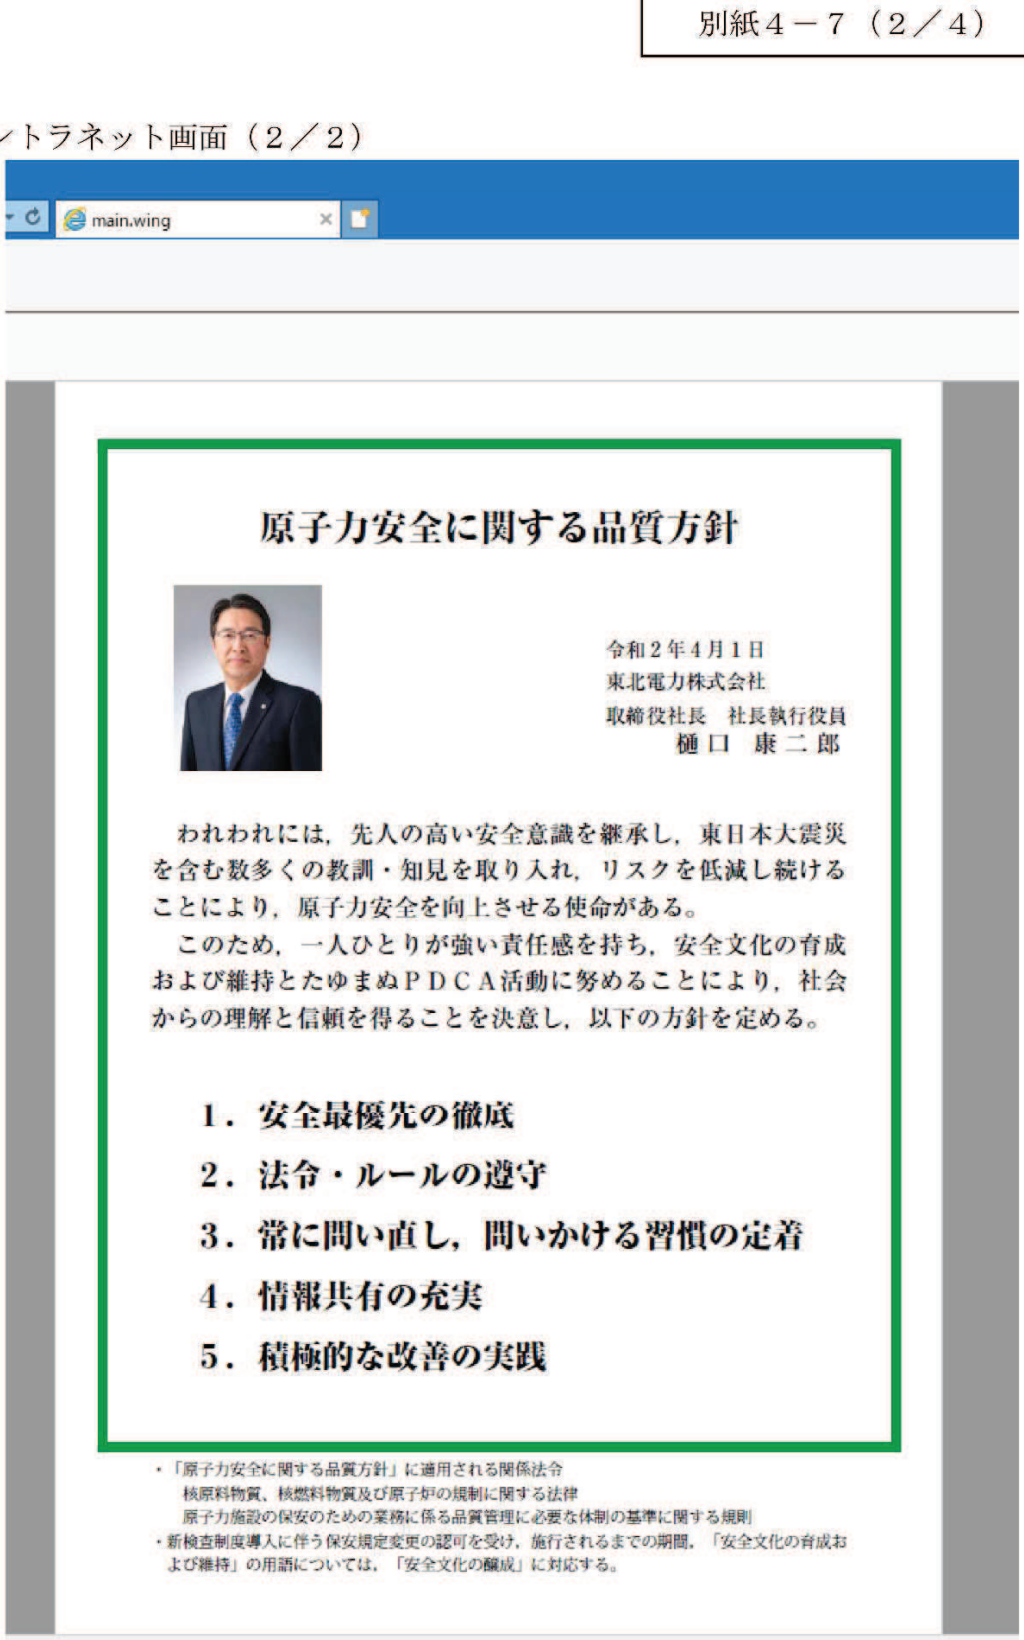
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所 2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所 2号炉 有毒ガス	差異理由
<p style="text-align: right;">別紙 4-8 (1/4)</p> <p style="text-align: center;">品質方針の組織内への伝達方法について</p> <p>⑦-6 ⑧-6</p> <p>○社内イントラネット画面 (1/6)</p>  <p>○社内イントラネット画面 (2/6)</p> 	<p style="text-align: right;">別紙 4-7 (1/4)</p> <p style="text-align: center;">品質方針の組織内への伝達方法</p> <div style="border: 1px solid black; height: 600px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: center; border: 1px solid black; padding: 5px;">枠囲みの内容は商業機密の観点から公開できません。</p>	<p style="text-align: center;">差異理由</p> <ul style="list-style-type: none"> ・記載表現の相違

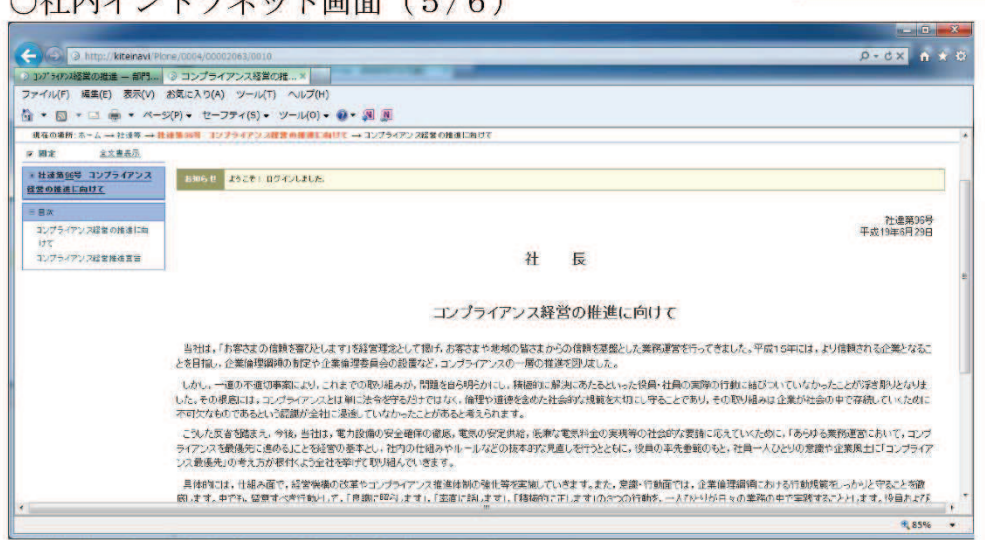
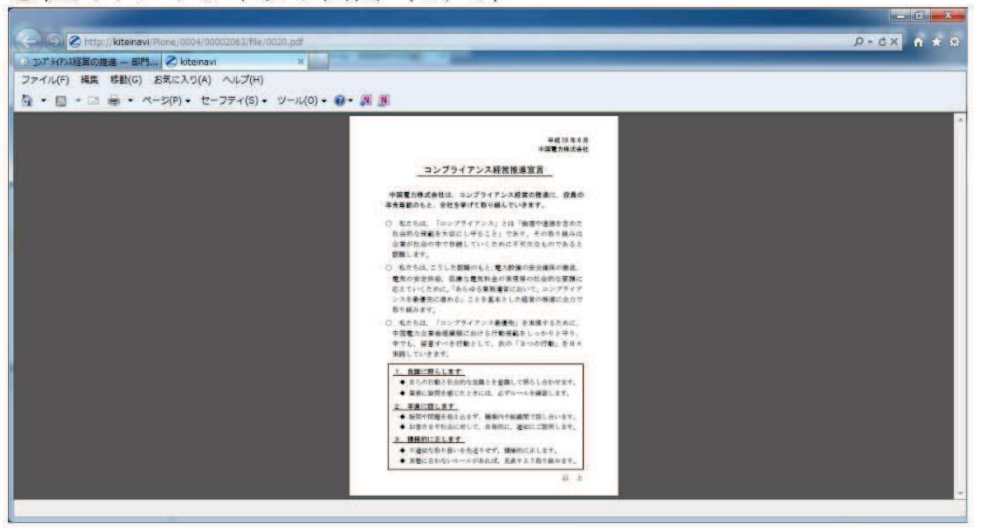
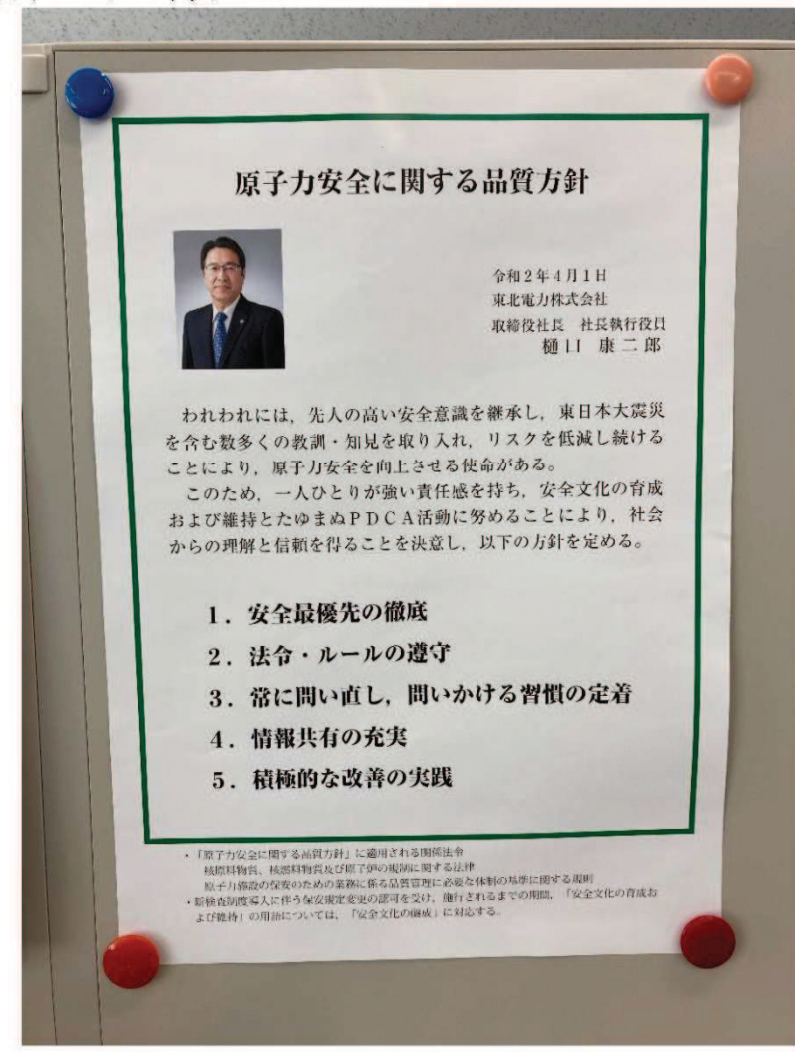
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所 2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所 2号炉 有毒ガス	差異理由
<p style="text-align: right;">別紙 4-8 (2/4)</p> <p style="text-align: right;">⑦-6, ⑧-6</p> <p>○社内イントラネット画面 (3/6)</p>  <p>○社内イントラネット画面 (4/6)</p> 	<p style="text-align: right;">別紙 4-7 (2/4)</p> <p>○イントラネット画面 (2/2)</p>  <p>・記載表現の相違</p>	

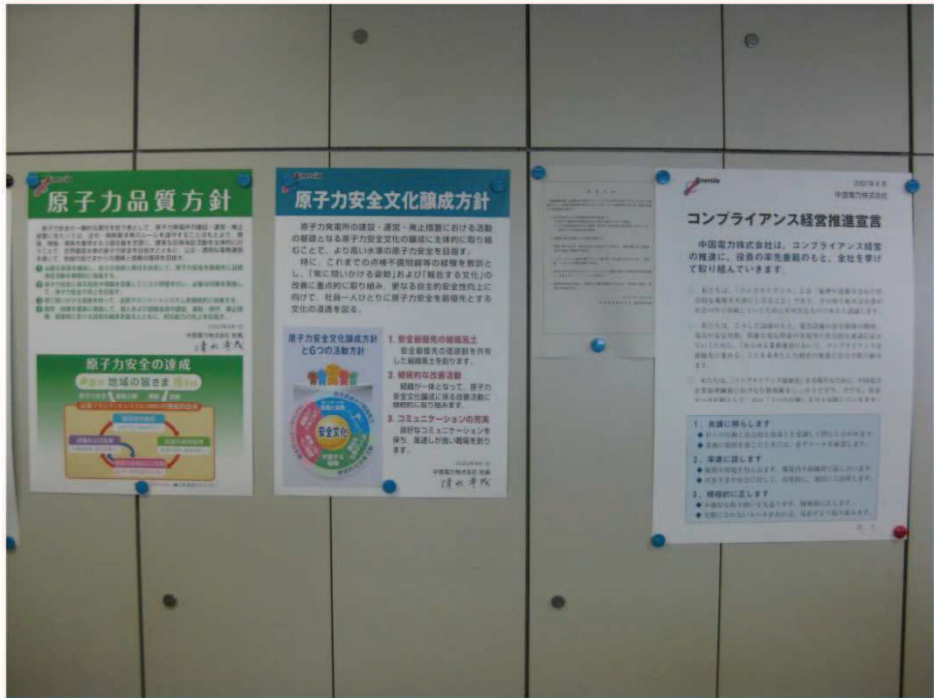
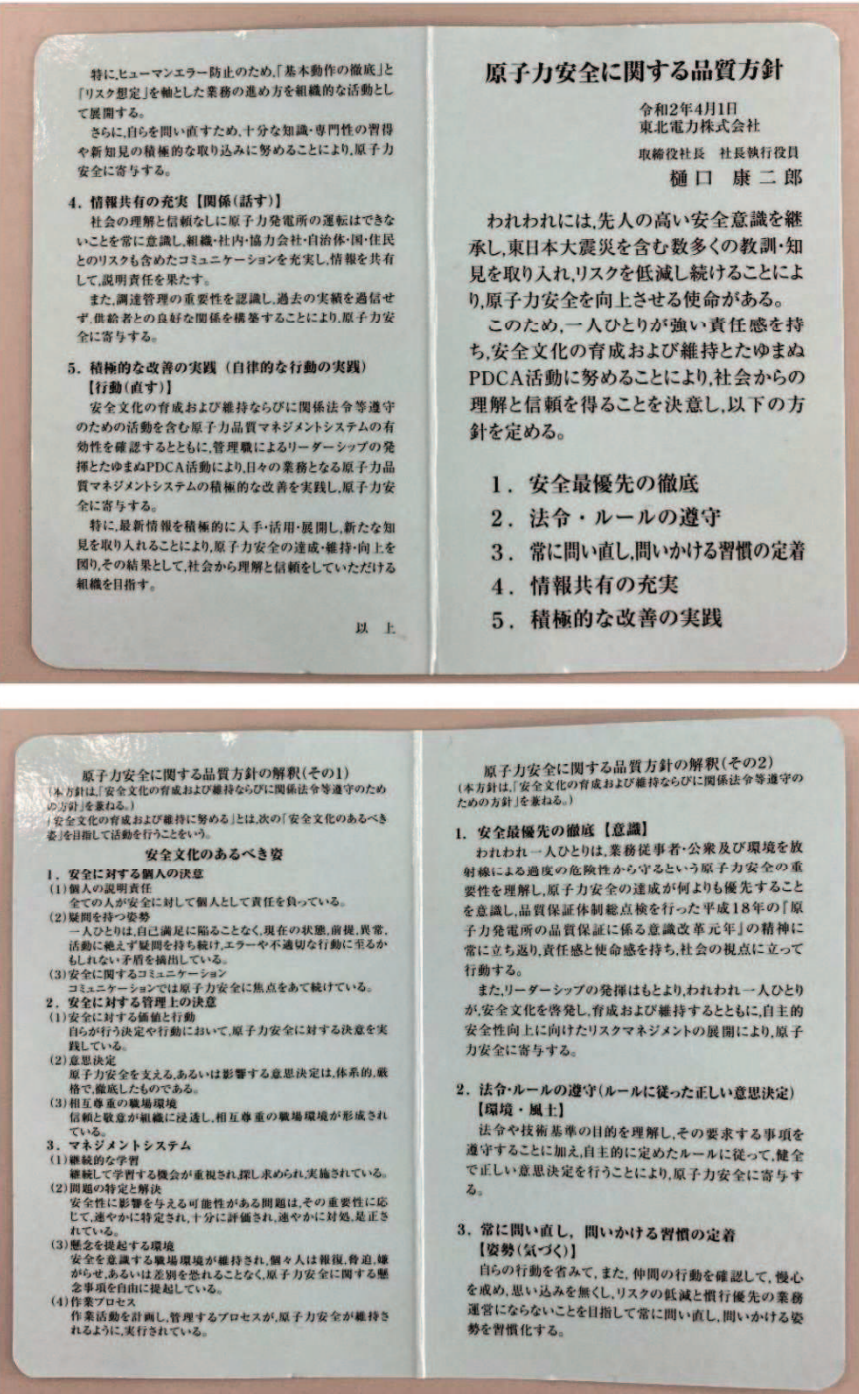
赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所 2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所 2号炉 有毒ガス	差異理由
<p style="text-align: right;">別紙4-8 (3/4)</p> <p style="text-align: right;">⑦-6, ⑧-6</p> <p>○社内イントラネット画面 (5/6)</p>  <p>○社内イントラネット画面 (6/6)</p> 	<p style="text-align: right;">別紙4-7 (3/4)</p> <p style="text-align: right;">⑦-6 ⑧-6</p> <p>○品質方針ポスター掲示</p> 	<p>・記載表現の相違</p>

赤字：設備、運用又は体制の相違（設計方針の相違）
 青字：記載箇所又は記載内容の相違（記載方針の相違）
 緑字：記載表現、設備名称の相違（実質的な相違なし）

原子力事業者の技術的能力に関する審査指針への適合性について 比較表

島根原子力発電所 2号炉 適合性審査 (2021年9月6日版)	女川原子力発電所 2号炉 有毒ガス	差異理由
<p style="text-align: center;">別紙4-8 (4/4)</p> <p style="text-align: center;">⑦-6, ⑧-6</p> <p>○社内事務所掲示状況</p>  <p>○配付しているカード</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div data-bbox="261 1165 638 1858"> <h3>原子力品質方針</h3> <p>原子力安全の一義的な責任を担う者として、原子力発電所の建設・運営・廃止措置にあたっては、法令・規制要求等のルールを遵守することはもとより、現場、現物、現実を重視する3現主義を念頭に、確実な品質保証活動を主体的に行うことで、世界最高水準の原子力安全を目指すとともに、公正・透明な業務運営を通じて、地域の皆さまからの理解と信頼の獲得を目指す。</p> <ol style="list-style-type: none"> 必要な資源を確保し、自らの役割と責任を自覚して、原子力安全を最優先に品質保証活動を積極的に推進する。 原子力安全に係る知見や情報を収集してリスク評価を行い、必要な対策を実施して、原子力安全の向上を目指す。 常に問いかける姿勢を持って、品質マネジメントシステムを継続的に改善する。 教育・訓練を確実に実施して、個人および組織全体の建設、運転・保守、廃止措置、緊急時における技術の継承を図るとともに、対応能力の向上を目指す。 <p style="text-align: right;">2020年4月1日 中国電力株式会社 社長 清水 希茂</p> </div> <div data-bbox="667 1165 1044 1858"> <h3>原子力安全文化醸成方針</h3> <p>原子力発電所の建設・運営・廃止措置における活動の基礎となる原子力安全文化の醸成に主体的に取り組むことで、より高い水準の原子力安全を目指す。</p> <p>特に、これまでの点検不備問題等の経験を教訓とし、「常に問いかける姿勢」および「報告する文化」の改善に重点的に取り組み、更なる自主的安全性向上に向けて、社員一人ひとりに原子力安全を最優先とする文化の浸透を図る。</p> <ol style="list-style-type: none"> 安全最優先の組織風土 安全最優先の価値観を共有した組織風土を創ります。 継続的な改善活動 組織が一体となって、原子力安全文化醸成に係る改善活動に継続的に取り組みます。 コミュニケーションの充実 良好なコミュニケーションを保ち、風通しが良い職場を創ります。 <p style="text-align: right;">2020年4月1日 中国電力株式会社 社長 清水 希茂</p> </div> </div>	<p style="text-align: center;">別紙4-7 (4/4)</p> <p>○品質方針カード</p>  <p>特にヒューマンエラー防止のため、「基本動作の徹底」と「リスク想定」を軸とした業務の進め方を組織的な活動として展開する。</p> <p>さらに、自らを問い直すため、十分な知識・専門性の習得や新知見の積極的な取り込みに努めることにより、原子力安全に寄与する。</p> <p>4. 情報共有の充実【関係(話す)】 社会の理解と信頼をなしに原子力発電所の運転はできないことを常に意識し、組織・社内・協力会社・自治体・国・住民とのリスクも含めたコミュニケーションを充実し、情報を共有して、説明責任を果たす。</p> <p>また、調達管理の重要性を認識し、過去の実績を過信せず、供給者との良好な関係を構築することにより、原子力安全に寄与する。</p> <p>5. 積極的な改善の実践（自律的な行動の実践）【行動(直す)】 安全文化の育成および維持ならびに関係法令等遵守のための活動を含む原子力品質マネジメントシステムの有効性を確認するとともに、管理職によるリーダーシップの発揮とたゆまぬPDCA活動により、日々の業務となる原子力品質マネジメントシステムの積極的な改善を実践し、原子力安全に寄与する。</p> <p>特に、最新情報を積極的に入手・活用・展開し、新たな知見を取り入れることにより、原子力安全の達成・維持・向上を図り、その結果として、社会から理解と信頼をしていただける組織を目指す。</p> <p style="text-align: center;">以上</p> <p>令和2年4月1日 東北電力株式会社 取締役社長 社長執行役員 樋口 康二郎</p> <p>われわれには、先人の高い安全意識を継承し、東日本大震災を含む数多くの教訓・知見を取り入れ、リスクを低減し続けることにより、原子力安全を向上させる使命がある。</p> <p>このため、一人ひとりが強い責任感を持ち、安全文化の育成および維持とたゆまぬPDCA活動に努めることにより、社会からの理解と信頼を得ることを決意し、以下の方針を定める。</p> <ol style="list-style-type: none"> 安全最優先の徹底 法令・ルールの遵守 常に問い直し、問いかける習慣の定着 情報共有の充実 積極的な改善の実践 <p>原子力安全に関する品質方針の解釈(その1) (本方針は「安全文化の育成および維持ならびに関係法令等遵守のための方針」を兼ねる。) 「安全文化の育成および維持に努める」とは、次の「安全文化のあるべき姿」を指して活動を行うことという。</p> <p style="text-align: center;">安全文化のあるべき姿</p> <ol style="list-style-type: none"> 安全に対する個人の決意 (1)個人の説明責任 全ての人が安全に対して個人として責任を負っている。 (2)疑問を持つ姿勢 一人ひとりが自己満足に陥ることなく、現在の状態、前提、異常、活動に絶えず疑問を持ち続け、エラーや不適切な行動に至るかもしれない予兆を指摘している。 (3)安全に関するコミュニケーション コミュニケーションでは原子力安全に焦点をあてられている。 安全に対する管理上の決意 (1)安全に対する価値と行動 自らが行う決定や行動において、原子力安全に対する決意を表現している。 (2)意思決定 原子力安全を支えるあるいは影響する意思決定は、体系的、厳格で、徹底したものである。 (3)相互尊重の職場環境 信頼と敬意が組織に浸透し、相互尊重の職場環境が形成されている。 マネジメントシステム (1)継続的な学習 継続して学習する機会が重視され、求められ、実施されている。 (2)問題の特定と解決 安全性に影響を及ぼす可能性がある問題は、その重要性に応じて、速やかに特定され、十分に評価され、速やかに対応、是正されている。 (3)懸念を提起する環境 安全を意図する職場環境が維持され、個人は報復、脅迫、嫌がらせあるいは差別を恐れることなく、原子力安全に関する懸念事項を自由に提起している。 (4)作業プロセス 作業活動を計画し、管理するプロセスが原子力安全が維持されるように実行されている。 <p>原子力安全に関する品質方針の解釈(その2) (本方針は「安全文化の育成および維持ならびに関係法令等遵守のための方針」を兼ねる。)</p> <ol style="list-style-type: none"> 安全最優先の徹底【意識】 われわれ一人ひとりは、業務従事者・公衆及び環境を放射線による過度の危険性から守るという原子力安全の重要性を理解し、原子力安全の達成が何よりも優先することを意識し、品質保証体制観点検査を行った平成18年の「原子力発電所の品質保証に係る意識改革元年」の精神に常に立ち寄り、責任感と使命感を持ち、社会の視点に立って行動する。 また、リーダーシップの発揮はもとより、われわれ一人ひとりが安全文化を啓発し、育成および維持するとともに、自主的安全性向上に向けたリスクマネジメントの展開により、原子力安全に寄与する。 法令・ルールの遵守(ルールに従った正しい意思決定)【環境・風土】 法令や技術基準の目的を理解し、その要求する事項を遵守することに加え、自主的に定めたルールに従って、健全で正しい意思決定を行うことにより、原子力安全に寄与する。 常に問い直し、問いかける習慣の定着【姿勢(気づく)】 自らの行動を省み、また、仲間や行動を確認して、慢心を戒め、思い込みを無くし、リスクの低減と優先業務の遂行に努めることにより、リスクの低減と優先業務の遂行に努めることにより、原子力安全に寄与する。 	<p>記載表現の相違</p>