

# 10/19 (木) 高浜発電所 現場確認ルート



**【AM現場確認】3・4号管理区域内**  
①3号格納容器内  
※3号電気ペネ取替  
※3号サンプスクリーン・下部キャビティ(連通管)  
②3号燃料取扱建屋  
③4号燃料取扱建屋


**【視察内容ご説明】**  
ビジターハウス会議室

**S** 09:40 ビジターハウス発  
**E** 11:50 ビジターハウス着

**移動ルート**  
— : バス  
- - - : 徒歩

★立制 (入門証)  
★PP (出入管理) ゲート

# 10/19 (木) 高浜発電所 現場確認ルート

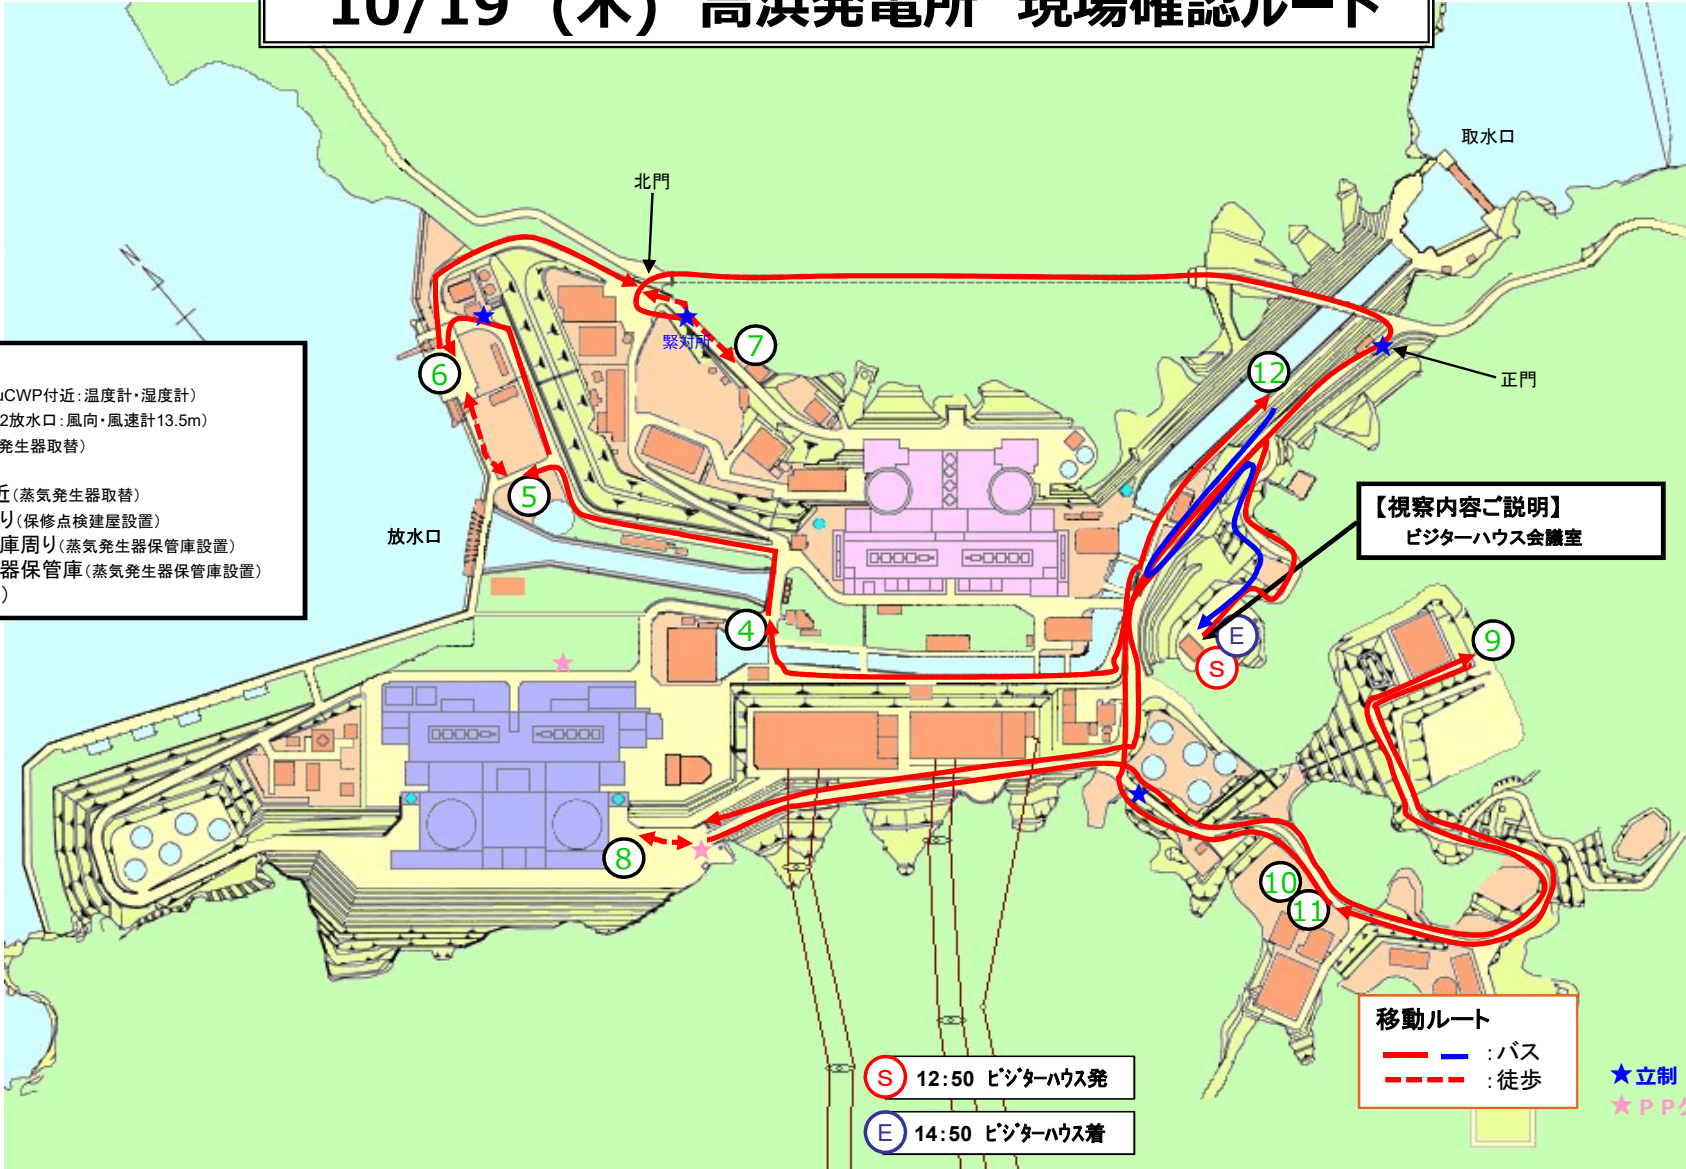

- 【PM現場確認】**
- ④ 気象観測装置 (4uCWP付近: 温度計・湿度計)
  - ⑤ 気象観測装置 (1/2放水口: 風向・風速計13.5m)
  - ⑥ 物揚げ岸壁 (蒸気発生器取替)
  - ⑦ 緊対所内部
  - ⑧ 3号仮開口部付近 (蒸気発生器取替)
  - ⑨ 保修点検建屋周り (保修点検建屋設置)
  - ⑩ 蒸気発生器保管庫周り (蒸気発生器保管庫設置)
  - ⑪ A、B-蒸気発生器保管庫 (蒸気発生器保管庫設置)
  - ⑫ 防潮ゲート (現地)

**【視察内容ご説明】**  
ビジターハウス会議室

(S) 12:50 ビジターハウス発  
(E) 14:50 ビジターハウス着

**移動ルート**  
— : バス  
- - - : 徒歩

★ 立制 (入門証)  
★ PPGゲート